

公告第51-1号

令和6年6月13日

変更公告

分任契約担当官

陸上自衛隊九州補給処

調達会計部長 大重 公彦



令和6年6月26日(水)10時00分に入札を実施する公告第51号(令和6年6月10日付)の公告について、下記のとおり変更する。

記

目達原187号建物他空調機取替の仕様書

5(12)⑨ 内機型式 「④撤去品」を「③撤去品」に。

本記載事項に関する問い合わせ先

連絡先: 陸上自衛隊九州補給処 調達会計部契約課第2契約班 担当: 御手洗(みたらい)

TEL: 0952-52-2161 (内線2319)

FAX: 0952-52-3748

仕 様 書

- 1 件 名：目達原187号建物他空調機取替
- 2 場 所：佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7番1 陸上自衛隊目達原駐屯地
- 3 概 要
- (1)空調機撤去（7台）・据付（官給品7台、撤去品2台）・フロア回収処分5台
- (2)空調機用内外連絡電線、冷媒配管、ダクト等取替及び一部電源引込み
- (5) ドレン管にVP管を屋内で使用する場合は保温材等を使用し結露防止する。
- (6) 冷媒用被覆銅管の保温厚はΦ15.88・Φ12.7は10mm、Φ9.52・Φ6.35は8mm。
- (7) 撤去再使用しない空調機は冷媒ガスを回収し破壊処理し証明書の写しを1部監督官に提出する。
- (8) 試運転調整前に真空乾燥を実施し、必要に応じて冷媒ガスを追加充填する。
- (9) 空調機据付後は試運転を実施し、監督官の立会のもと正常に作動するかを確認する。
- (10) 試運転調整時、不具合等生じた場合は不具合箇所の診断及び見積りを提出する。
- (11) ③④の空調機は電源含む又電線管はOP二回塗り（下地エッチングプライマー塗装）とする。
- (12) 据付ける空調機は官給品とし、型式・メーカー名及び諸元等は次のとおりとする。



4 一般事項

- (1) 本作業は、本設計図書によるか特記事項及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」（機械設備工事編・電気設備工事編）令和4年版」国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書」（機械設備工事編・電気設備工事編）令和4年版」による。
- (2) 本作業に使用する材料は、全て監督官の検査を受けた合格品のみを使用する
- (3) 請負者は作業実施にあたり、仕様書及び現地において、相違・疑義あるいは不明な点が生じた場合は、監督官と協議しその指示に従うものとする。
- (4) 請負者は作業実施にあたり、本作業以外の他の部位を汚破損した場合は、請負者の責任により原形に復旧するものとする。
- (5) 請負者は作業実施にあたり、安全管理に留意すると共に作業終了後は現場の整理整頓、清掃をするものとする。
- (6) 本作業に際して、本仕様書に明記なき事項についても施工上当然処置すべき事項は、請負者の負担で実施するものとする。
- (7) 本作業の作業写真は、デジタルカメラ等を使用し、着工前、使用材料、各工程、完成及び監督官の指示するところ等を撮影し、監督官に1部提出するものとする。
- (8) 入出門、物品の搬入、搬出、提出書類は部隊で定めた規則によるものとする。
- (9) 本作業に使用する電気、水については、請負者側で準備するものとする。
- (10) 発生材で、金属屑については駐屯地内の監督官の指示する場所集積し整理する。又、金属屑以外の物については、請負者処分としマニフェストE票（写し）を提出する。
- (11) 本作業実施の際は、十分な安全対策を講じ、常に注意を怠らないものとする。万が一事故が生じた際は速やかに監督官に報告及び対処するものとする。また、災害事故・破損発生等については必ず請負業者責任とし、速やかに原形に復元する。なお、その際官側としての補償は、一切行わない。

5 特記事項

- (1) 施工日程については監督官と調整する。
- (2) エアコン配管用ダクトは因幡電工スリムダクトSD、未来工業スリムライン又は同等品とする。
- (3) 既設スライドブロックの取付金具、防振ゴム（10mm）を交換する。
- (4) 冷媒管は冷媒用被覆銅管とし、屋内接続部には保温材を使用し結露防止する。

番号	設置場所	電源・馬力等	メーカー名	内機型式	外機型式	備考
①	187号建物1F 執務室	3相200V 天吊3.0馬力	ダイキン	FHP80FB	RZRP80BYT	建物構造 RC-2
②	187号建物2F 執務室	3相200V 床置2.0馬力	ダイキン	FVP50FB	RZRP50BYT9	建物構造 RC-2
③	207号建物2F 執務室	3相200V 天吊1.5馬力	三菱電機	PC-RP40KAL19	PUZ-ERMP40KA13	建物構造 RC-2
④	210号建物1F 執務西	3相200V 床置3.0馬力	ダイキン	FVP80FB	RZRP80BYT	建物構造 S-1
⑤	210号建物1F 執務中央	3相200V 床置3.0馬力	ダイキン	FVP80FB	RZRP80BYT	建物構造 S-1
⑥	210号建物1F 執務東	3相200V 床置3.0馬力	ダイキン	FVP80FB	RZRP80BYT	建物構造 S-1
⑦	220号建物1F 西門南舎	単相200V 天吊1.5馬力	三菱電機	PC-RP40KAL19	PUZ-ERMP40SKA13	建物構造 RC-1
⑧	214号建物1F 主食堂	3相200V 天吊3.0馬力	三菱重工	①撤去品(FDEVXP803)	①撤去品(FDCXP803H)	建物構造 S-1
⑨	214号建物1F 主食堂	3相200V 天吊1.5馬力	三菱電機	②撤去品 (MPC-RP40KA3)	③撤去品 (MPUZ-RP40HA7)	建物構造 S-1

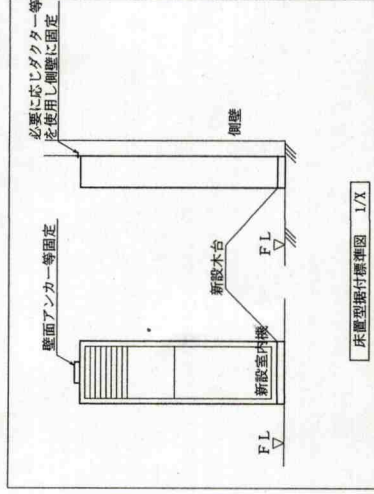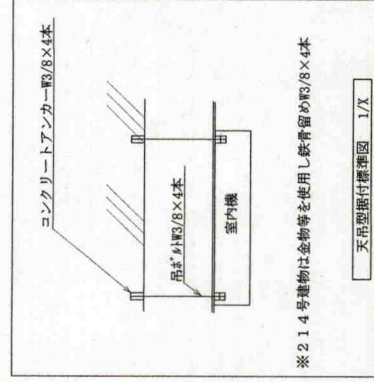

件 名	目達原187号建物他空調機取替	図面番号	2 / 4
図 名	図 示	縮 尺	—
陸上自衛隊 目達原駐屯地		作成年月	R6.6