








非常用発電機保守点検整備

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| 業務隊長 | 管理科長 | 営繕班長 | 電気係長 | 営繕主任 | 専門官 | 工事企画 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 件名 | 非常用発電機保守点検整備 | | | | | |
| 図面尺 | 表紙 | 非常用発電機保守点検整備 | | 令和3年12月23日 | | |
| 所屬 | 川内駐屯地業務隊管理科 | | 図面番号 1 / 3 | | | |

仕様書

- 1 役務件名
- 2 役務場所
- 3 役務概要
- 4 発電機型式

非常用発電機保守点検整備
 鹿児島県薩摩川内市冷水町539-2
 陸上自衛隊川内駐屯地
 川内駐屯地の非常用発電機の保守点検整備を実施する。
 下表のとおり


| メーカー | 規格 | 製造年 | 数量 |
|---------------------|-------------------------------|---------|----|
| ヤマハ・エレクトリック・システム(株) | 製造者型式：AP115C 製造番号：8UA-0144 | 2018年5月 | 1台 |

5 一般共通事項


- (1) 仕様書は、陸上自衛隊川内駐屯地で実施する「非常用発電機保守点検整備」について適用する。
- (2) 本役務は、仕様書によるほか、関係規則に基づき実施し、細部は製造所の指定による。
- (3) 請負者は、作業にあたり、作業前・作業中・作業後及び係官の指示する箇所を撮影し、アルバムに整理して1部提出するものとする。
- (4) 請負者は、既存施設に損害を与えないよう十分に注意して作業するものとする。万一損害を与えた場合には速やかに報告し、官側の指示に従い請負者の負担において現状復旧を行うものとする。
- (5) 作業中の安全管理には十分留意し、万一事故が発生しても、官側は一切責任を負わないものとする。
- (6) 仕様書及び作業に際し疑義を生じた場合は、係官と協議した後、実施するものとする。
- (7) 仕様書に記載なき事項及び不明な点は、係官と調整しその指示に従うものとする。

5 特記事項

- (1) 本役務は、メーカーの点検整備仕様書に基づき実施する。また、点検の種類は、D点検(別紙点検整備表参照)を実施するものとする。
- (2) 保守点検の結果については、点検結果報告書に整理して係官へ提出する。
- (3) 保守点検整備時に異常箇所を確認した場合は、異常の原因を確認し、軽易なものについては請負者にて整備を実施する。そうでない場合は係官と協議し見積書を作成のうえ、点検結果報告書に記載し係官へ提出する。
- (4) 本役務の実施に必要な消耗品等は請負者の負担とする。

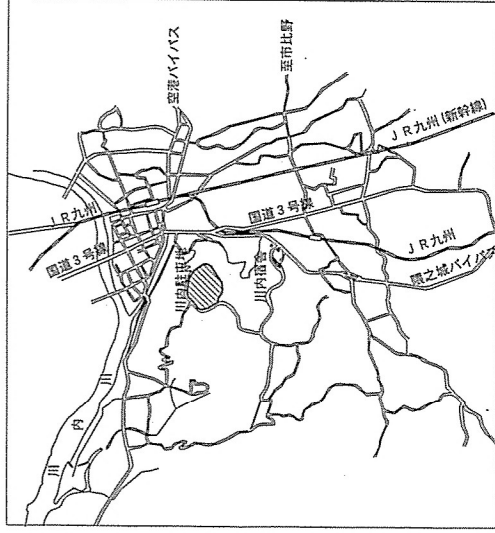

案内図 (1:25,000)

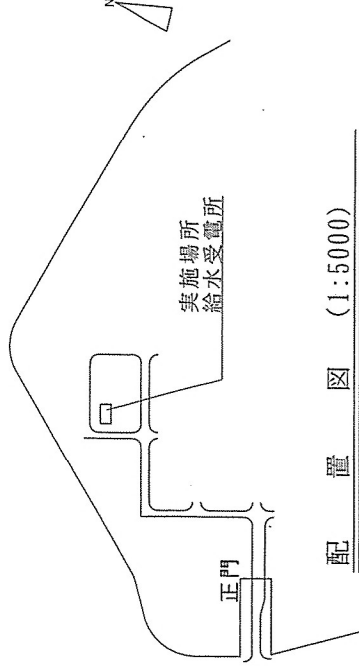

配置図 (1:5000)

| | | | |
|-----|--------------|-------|------------|
| 件名 | 非常用発電機保守点検整備 | | |
| 図面尺 | 仕様書、案内図、配置図 | 作成年月日 | 令和3年12月23日 |
| 縮小 | 図示 | 図面番号 | 2 / 3 |
| 所属 | 川内駐屯地業務隊管理科 | | |

点検整備備表

点検整備工事は下記点検項目に基づいて実施致します。

Table with columns: 区分, 点検部, 点検項目, 作業項目, 点検種別 (A, B, C, D, E, F), 点検整備のポイント. Rows include items like 1. 周囲の配線確認, 2. 周囲の配線確認, etc.

(注)点検種別欄の◎印作業項目は消防法で定められている点検項目です。

点検整備備表

点検整備工事は下記点検項目に基づいて実施致します。

Table with columns: 区分, 点検部, 点検項目, 作業項目, 点検種別 (A, B, C, D, E, F), 点検整備のポイント. Rows include items like 1. 低圧配線確認, 2. 低圧配線確認, etc.

(注)点検種別欄の◎印作業項目は消防法で定められている点検項目です。

点検整備備表

点検整備工事は下記点検項目に基づいて実施致します。

Table with columns: 区分, 点検部, 点検項目, 作業項目, 点検種別 (A, B, C, D, E, F), 点検整備のポイント. Rows include items like 1. 圧力調整弁, 2. 圧力調整弁, etc.

件名 非常用発電機保守点検整備
図面 点検整備表
縮尺 1
所 川内駐屯地業務隊管理科