









井尻水源地 (R3) 水中揚水ポンプ等取替

表紙		井尻水源地 (R3) 水中揚水ポンプ等取替			図面番号	1/4	
図名		表紙			作成年月日	令和3年10月27日	
業務隊長	管理科長	営繕班長	工事企画係長	工事企画	施設管理専門官	管財専門官	作成者
							
所 属		陸上自衛隊福岡駐屯地業務隊管理科					


仕様書

- 1 件名
井尻水源地 (R3) 水中揚水ポンプ等取替
- 2 場所
福岡市南区高木2丁目610 井尻水源地
- 3 概要
井尻水源地に設置されている水中揚水ポンプ及びゲート弁、チャッキ弁取替作業・・・・・・・・1式
- 4 一般事項
 - (1) 本作業は、本設計図書によるほか、防衛省整備計画局制定「土木工事共通仕様書」及び関係諸法規を遵守して実施するものとする。
 - (2) 本作業に際して、疑義が生じた場合は、監督官と協議してその指示に従うものとする。
 - (3) 本仕様書等に記載なき事項といえども、取合い上及び技術的に当然実施すべき事項については、請負者の負担において実施するものとする。
 - (4) 本作業に使用する材料は、監督官の検査を受け合格した物のみ使用するものとする。
 - (5) 本作業に際して、他の施設に損傷を与えないように十分注意し、万一損傷を与えた場合は、速やかに監督官へ報告するとともに、請負者の責任において原状に復旧するものとする。
 - (6) 本作業に際して、前任の技術者（1.2級の土木施工管理技士及び浄水施設管理技士相当以上の実務経験者を定め現場代理人とし、通知書又は詳細履歴書を提出し、承認を得るものとする。
 - (7) 本作業の写真は、カメラ又はデジタルカメラにより、作業前、作業中、作業後、主要な作業状況、及び監督官指示する箇所を撮影し、簿冊に整理した上、監督官に1部提出するものとする。ネガ又はデジタルカメラの電子データは、完成検査終了後、請負業者の責任において確実に処分又は消去するものとする。
 - (8) 本作業に際して、十分な安全対策を行い、作業員に対しては機会あるごとに注意喚起するものとする。
 - (9) 本作業で発生した発生材のうち、監督官が指示する鉄くず等については、種別毎に整理した上、指定場所に搬入し、所定の調書を添えて官側へ引き継ぐものとする。
 - (10) 本作業においては、原則として電気及び水は官給しないものとする。使用する場合は、監督官と調整の上、所要の手続きを実施して使用すること。また、使用に要した費用は請負者の負担とする。
- 5 特記事項
 - (1) 作業実施に際して、実施要領及び工程等について、事前に監督官と調整するものとする。
 - (2) 作業内容は、下表のとおりとする。


作業場所	作業内容	規格等	数量	備考
原水沈砂池	水中揚水ポンプ 撤去・据付作業	水中サンドポンプ TOS-NKZ3-B4/100mm脱着式 鶴見製作所 同等品以上	1台	ケーブル：3.5Sq 8m
	ゲート弁	Φ100 ナイロライニング JIS10K	1基	
	スイングチャッキ弁	Φ100 ナイロライニング JIS10K	1基	
	フランジ接合材	Φ100 JIS10K RVパッキン SUS製M16ボルト、ナット (焼付き防止)	1式	

件名	井尻水源地 (R3) 水中揚水ポンプ等取替	図面番号	2/4
図名	仕様書	作成年月日	令和3年10月27日
所属	陸上自衛隊福岡駐屯地業務隊管理科		

- (3) 本作業実施にあたって、近隣住民の方へ事前に作業日時等を周知・了承のうえ実施するものとする。
- (4) 本作業を実施した際、異常が認められた場合には速やかに監督官に通報し、監督官の指示に従うものとする。
- (5) 本作業を実施する際、酸欠防止に留意して実施するものとする。
- (6) 本作業を実施する際、ポンプ撤去、据付け作業の吊り込みはクレーン付トラック（4t）の使用を見込んでいる。
- (7) 本作業完了後テレメーター親局（駐屯地）、子局（水源地）の設定を確認するとともに、誤差等が発生した時には調整を実施し復旧するものとする。
- (8) 本作業完了後、監督官立会のもと試運転、調整を実施しその試験成績表（様式随意）を1部提出するものとする。

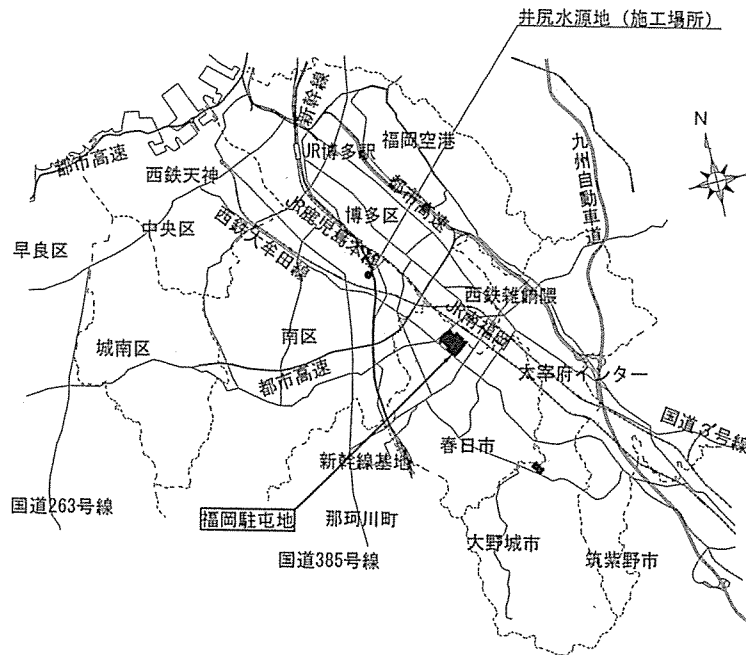


案内図 S=1/X

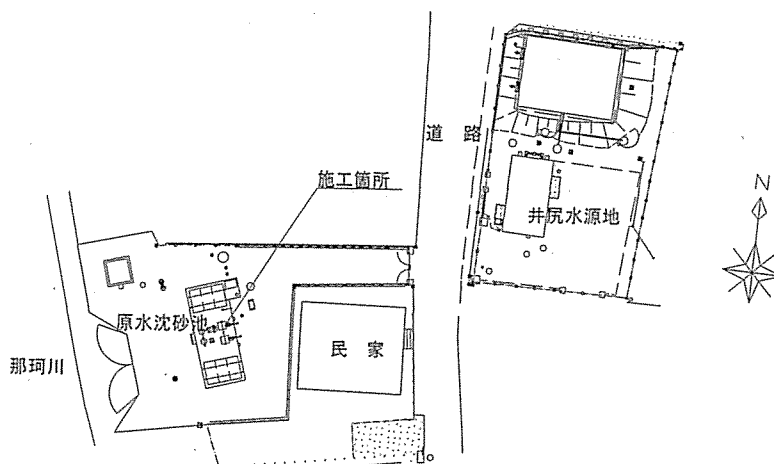


配置図 S=1/X

件名	井尻水源地 (R3) 水中揚水ポンプ等取替	図面番号	3/4
図名	仕様書・案内図・配置図	作成年月日	令和3年10月27日
所属	陸上自衛隊福岡駐屯地業務隊管理科		

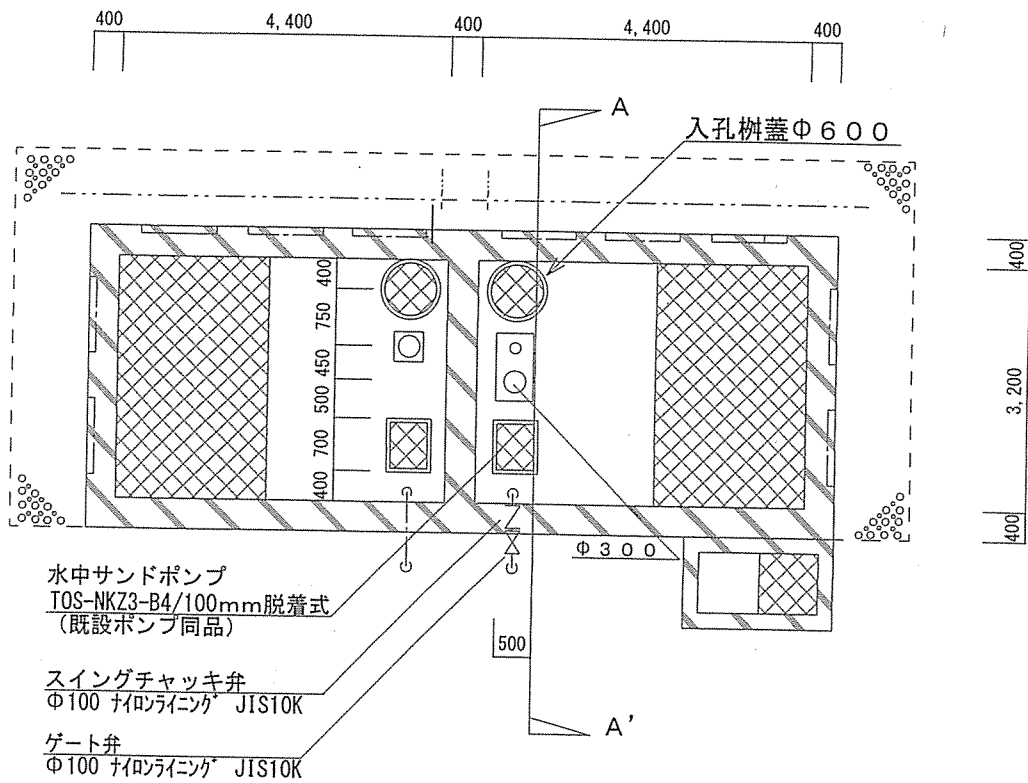

平面図 S=1/100

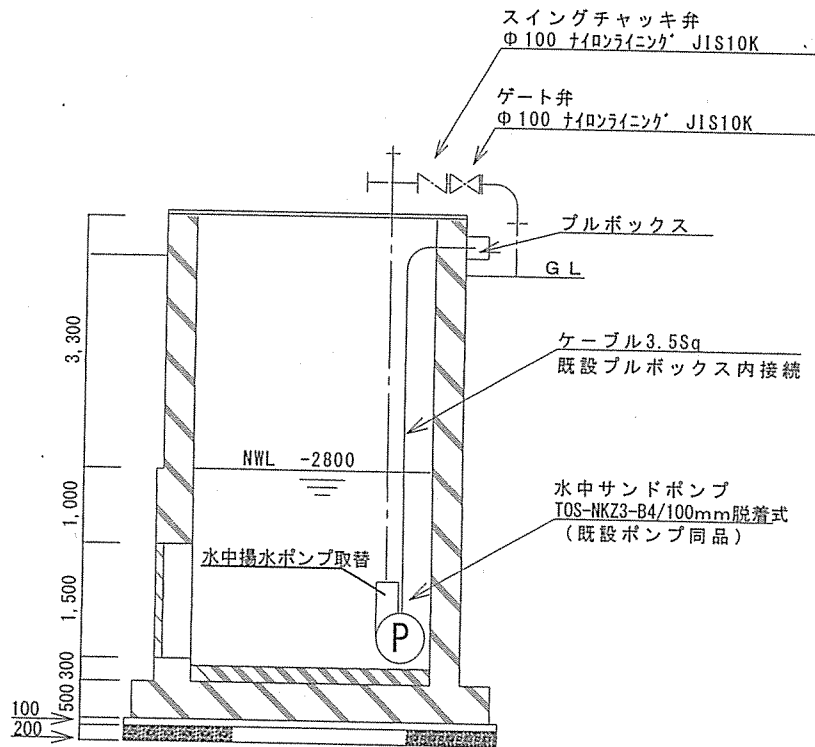

A-A' 断面図 S=1/100

件名	井尻水源地 (R3) 水中揚水ポンプ等取替	図面番号	4/4
図名	平面図・断面図	作成年月日	令和3年10月27日
所属	陸上自衛隊福岡駐屯地業務隊管理科		