








那覇 (R3) 旅団庁舎他空調機洗浄

那覇駐屯地業務隊管理科
令和4年1月28日

						1/4
業務隊長	管理科長	営繕班長	空調係長	企画係長	企画係	作成者
						

仕様書

1 件名

那覇 (R3) 旅団庁舎他空調機洗浄

2 場所

沖縄県那覇市鏡水 6 7 9 陸上自衛隊那覇駐屯地

3 概要

本役務では下記の空調機に対し洗浄作業を行う。

- | | |
|-------------------------|------|
| (1) マルチ型空調室内機 洗浄 | 42 台 |
| (2) エアハンドリングユニット型空調機 洗浄 | 1 台 |
| (3) 壁掛型エアコン | 5 台 |

4 一般事項


- (1) 本仕様書は、「那覇 (R3) 旅団庁舎他空調機洗浄」について適用する。
- (2) 仕様書に定められた内容に疑義及び不都合が生じた場合は、係官と協議するものとする。
- (3) 本役務の実施に当たり、仕様書に明記なき事項についても作業上当然処置すべき事項は、受注者の負担で実施する。
- (4) 作業の際に、他の箇所に損傷を与えないように十分注意して実施し、万一損傷させた場合は、速やかに係官に報告するとともに、受注者の責任において原形に復旧するものとする。
- (5) 本役務の写真は、カメラ（カラー）またデジタルカメラ（ファイル形式 J P E G）を使用し、着手前、作業中、完了後を撮影し、A4判写真帳に整理して、係官に提出する。
- (6) 本工事では原則として、駐屯地の水道・電力の使用はできない。使用する場合は、仮設用メーターを設置し使用料を徴収する。

5 特記事項


- (1) 本役務に際し、熱交換器、ドレンポンプ及び他付属部品の洗浄を行う。
- (2) 洗浄剤については、強力アルミフィングリーナー（同等品以上）を使用するものとする。



案内図 S=1/40,000

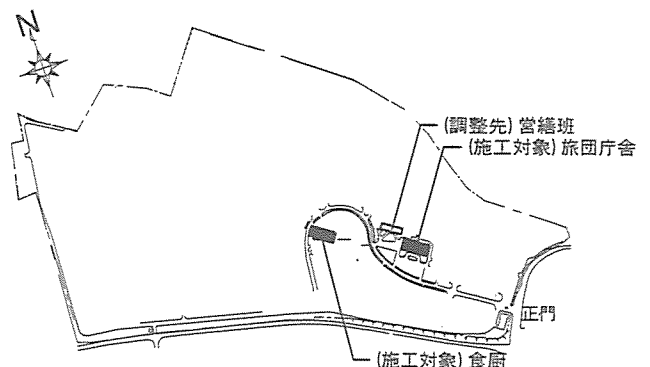


配置図 S=1/8,000

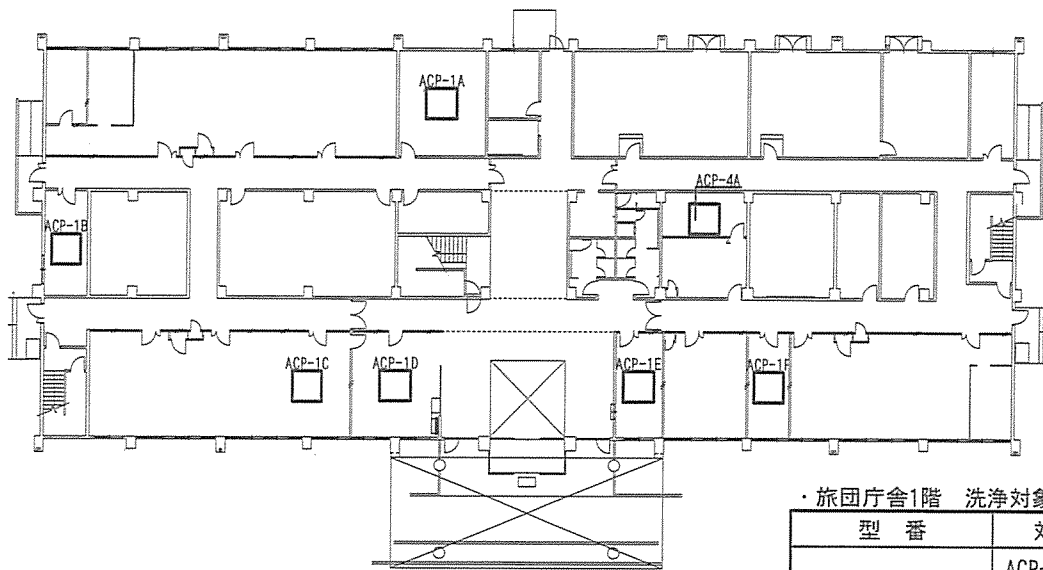

旅団庁舎1階平面図 S=1/500

・旅団庁舎1階 洗浄対象空調機型番


型番	対象空調機
ダikin FXYFP28MC	ACP-1A, ACP-1B ACP-1E, ACP-1F
ダikin FXYCP36M	ACP-4A
ダikin FXYFP45MC	ACP-1C
ダikin FXYFP71MC	ACP-1D
合計	7台

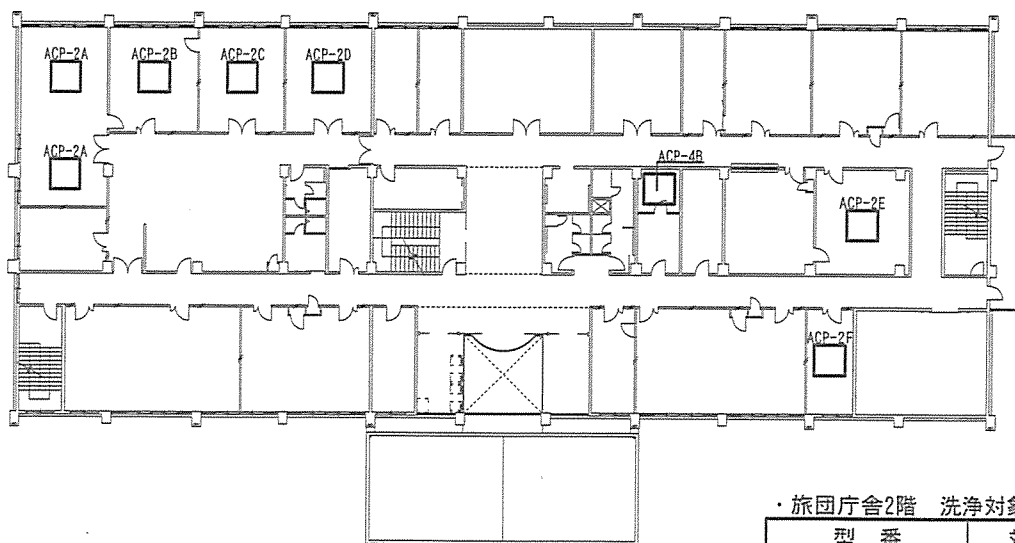

旅団庁舎2階平面図 S=1/500

・旅団庁舎2階 洗浄対象空調機型番


型番	対象空調機
ダikin FXYMP45A	ACP-2A × 2
ダikin FXYFP45MC	ACP-2B, ACP-2C ACP-2D
ダikin FXYFP28MC	ACP-2E, ACP-2F
ダikin FXYCP36M	ACP-4B
合計	8台

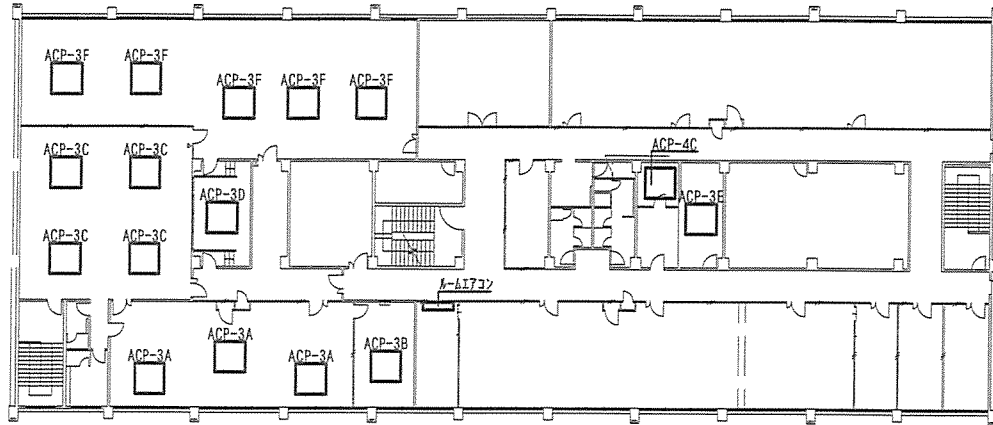

旅団庁舎3階平面図 S=1/500

・旅団庁舎3階 洗浄対象空調機型番

型番	対象空調機
ダikin FXYFP45MC	ACP-3A×3, ACP-3C×3
ダikin FXYFP28MC	ACP-3B, ACP-3D ACP-3E
ダikin FXYFP71MC	ACP-3F×6
ダikin FXYCP36M	ACP-4C
ダikin FAP40DG	ル-ムエアコン
合計	17台

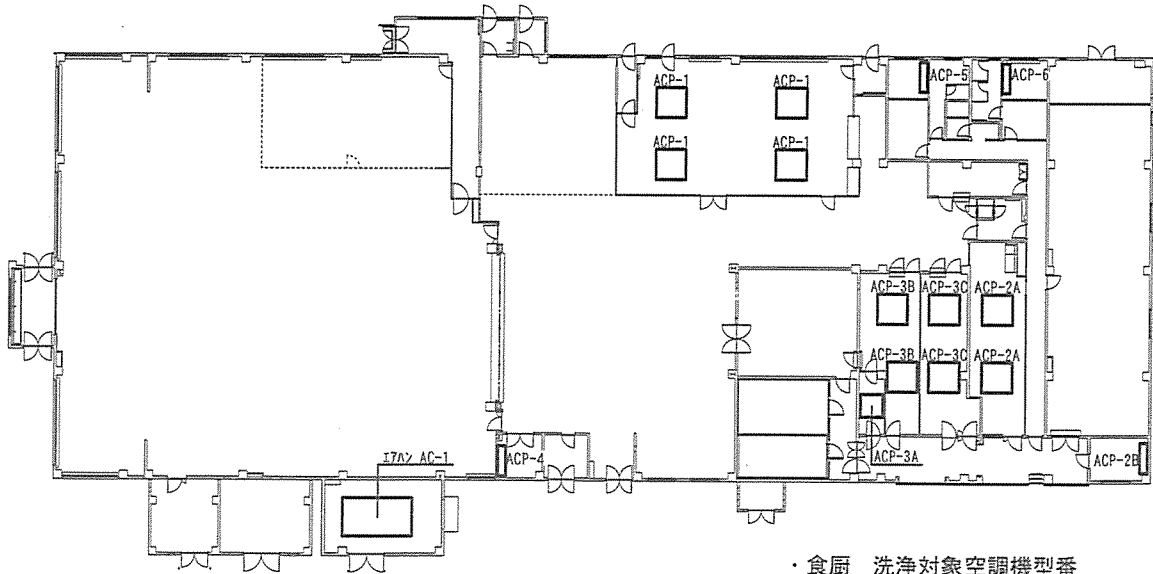

食厨平面図 S=1/500

・食厨 洗浄対象空調機型番

型番	対象空調機
日立 AVC25F	I7A AC-1
日立 RC1-AP56K1	ACP-1×4
日立 RC1-AP28K1	ACP-2A×2
日立 RPK-AP28K	ACP-2B
日立 RC1D-AP22K	ACP-3A, ACP-3B×2 ACP-3C×2
日立 RAS-LJ22Y	ACP-4
日立 RPK-AP45K	ACP-5, ACP-6
合計	16台