








宮古島(3)受配電設備監視システム調整役務

件名	宮古島(3)受配電設備監視システム調整役務						
図面名称	表紙						
図面番号	1/2	作成年月日		4. 1. 24			
警備隊長	副隊長	後支隊長	當班班長	工事企画	管財	電気係長	作成者
							
陸上自衛隊宮古島駐屯地 宮古警備隊後方支援隊當班							

仕 様 書

- 1 件 名 宮古島(3)受配電設備監視システム調整役務
- 2 場 所 陸上自衛隊宮古島駐屯地 宮古島市上野字野原83-5

- 3 概 要
- (1) 受電電力量パルスレート値・・・変更
 - (2) 連動制御グループ・・・増設
 - (3) デマンドトレンド画面・・・表示追加
 - (4) 監視端末画面・・・表示削除


- 4 一般事項
- (1) 本仕様書は「宮古島(3)受配電設備監視システム調整役務」について、適用する。
 - (2) 施工は本仕様書によるほか、国土交通省監修「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備編)」(平成31年版)の記載内容を優先する。
 - (3) 本仕様書について、施工中疑義が生じた場合は監督官と協議し、その指示に従うこと。
 - (4) 本施工の写真はデジタルカメラ(総画素数80万画素数以上及びファイル形式JPEG)を使用し、着手前、施工中、完了時及び監督官の指示する箇所を各機器・工程ごとに撮影し、A4版工専用アルバムに整理して1部提出すること。
 - (5) 施工完了後、報告書を1部作成し提出すること。報告書の様式については受注者独自の様式を用いてもよい。
 - (6) 施工中における火災予防、安全管理等は十分に注意し受注者側の責任において実施すること。
 - (7) 在来施設等の保護には十分注意を払うものとし、汚損及び破損した場合は受注者側の責任で速やかに原形に復旧すること。
 - (8) 本施工に際して仕様書に明記なき事項についても施工上当然処置すべき事項は受注者側の負担において実施する。
 - (9) 施工着手時期及び工程等は、事前に監督官と打合わせを実施すること。
 - (10) 入出門及び交通統制等、駐屯地内での行動は、駐屯地諸規則及び監督官の指示に従うこと。
 - (11) 本施工にあたり、必要な資格証明書の写しを提出すること。

- 5 特記事項
- (1) 改修を実施する受配電設備監視システムの設置場所及び種類等は下表及び「駐屯地配置図」による。
 - (2) 調整対象機器の設置場所及び内容

機 器	建 物	設置場所	調 整 内 容
1 監視端末及びサーバー	1号建物	事務室	① C及びD庁舎受電電力パルスレート値を100kWh pulseから10kWh pulseへ変更 ② 連動制御任意グループの選択数1から100へ増設 ③ デマンドトレンド画面上へ、最大及び最小値検出時刻の表示
2 監視端末3	1号建物	当直室	① 監視端末画面上の警報表示削除



案内図 NON SCALE

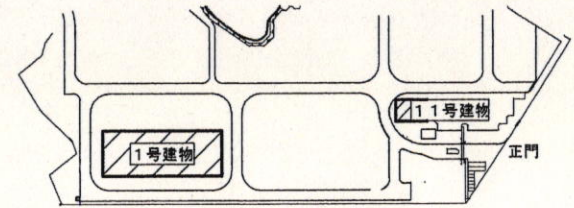

駐屯地配置図 NON SCALE

件 名	宮古島(3)受配電設備監視システム調整役務		
図 面	仕様書、案内図、駐屯地配置図		
所 属	陸上自衛隊宮古島駐屯地	図面番号	2 / 2
	宮古警備隊後方支援隊営繕班	作成年月日	4. 1. 24