







表紙共4枚

健軍216号建物吸収式冷温水機薬品洗淨役務

表紙名	健軍216号建物吸収式冷温水機薬品洗淨役務			図面番号	1/4
業務隊長	表紙			作成年月日	4.1.11
	管理科長	営繕班長	本行係長	工事企画主任	作成者
					
所屬	陸上自衛隊健軍駐屯地業務隊管理科				

仕 様 書

件名	健軍 216 号建物 吸収式冷温水機 洗 淨 役	所 属	健軍駐屯地業務隊管理科
	健軍 216 号建物 吸収式冷温水機 洗 淨 役	作成年月日	令和 4 年 1 月 11 日
		作成者名	防衛技官 高坂 勇一

1 件名
健軍 216 号建物吸収式冷温水機薬品洗淨役務

2 総 則
本仕様書は、「健軍 216 号建物吸収式冷温水機薬品洗淨役務」について適用する。

3 場 所
熊本市東区東町 1-1-1 陸上自衛隊健軍駐屯地

4 規格・数量及び役務内容

場 所	空調機等規格	数 量	役 務 内 容
216号建物	吸収式冷温水機 矢崎エナジーシステム(株) 型式：CH-KG70STU43 No.1, 2	2 台	①薬品洗淨 ②洗淨用循環仮配管 ③洗淨後、真空引き及び試運転調整 ④洗淨廃液物収集運搬・処分

5 一般事項

- (1) 本役務は、本仕様書による他、関係法令に基づき実施すること。
- (2) 本役務にて隊員若しくは部外者等に損害を与えた場合、又は施設等を破損した場合で、その原因が本役務に関わると認められた場合、請負業者が補償及び賠償の責を負うこと。
- (3) 本役務の安全管理については、請負業者の負担と責任において実施すること。
- (4) 本役務完了後、検査官立会の上、完了検査を実施する。
- (5) その他疑義が生じた場合は、監督官と調整の上実施すること。



6 特記事項

- (1) 本役務においては作業前後の運転状況のデータを採り、「試運転結果報告書」とともに提出すること。また、必要とされるデータの項目は以下のとおりとする。
ア 本体の電流値
イ コンデンサの出入口の温度
ウ 冷却水ポンプの電流値
エ その他、監督官の指示する箇所の測定値
- (2) 本役務ではスケールが除去されたことを明確にするために作業前後のチューブ内部の状態を撮影すること。
- (3) 本役務において発生した廃液は請負業者の負担で処分し、最終処分完了後マニフェストを履行期限までに提出するものとする。
また、産業廃棄物管理票（マニフェスト）は請負業者側で準備すること。


6 提出書類

監督官の指示により、以下の関係書類を提出する。

- (1) 工程表 (予定及び実施)
- (2) 着工・完成届 (2部)
- (3) 役務日誌
- (4) 材料検査簿
- (5) 役務写真
作業前、作業中、作業完了後及び監督官の指示する箇所を撮影し、役務写真 (A4) に整理して2部提出すること。
- (6) 試運転結果報告書

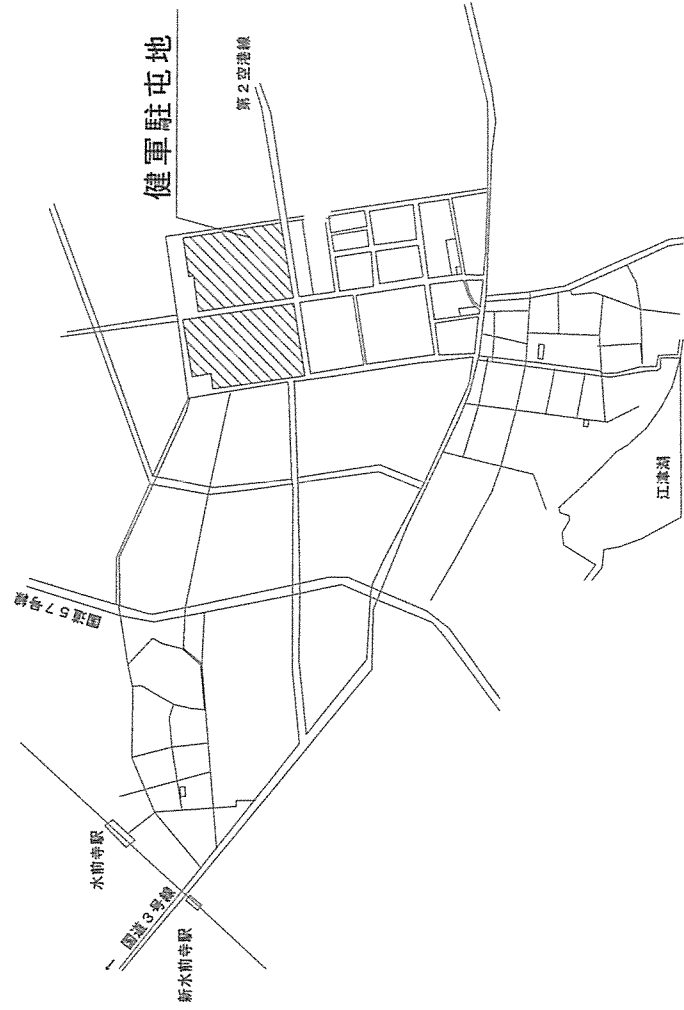

健軍駐屯地案内図 S=1:10,000

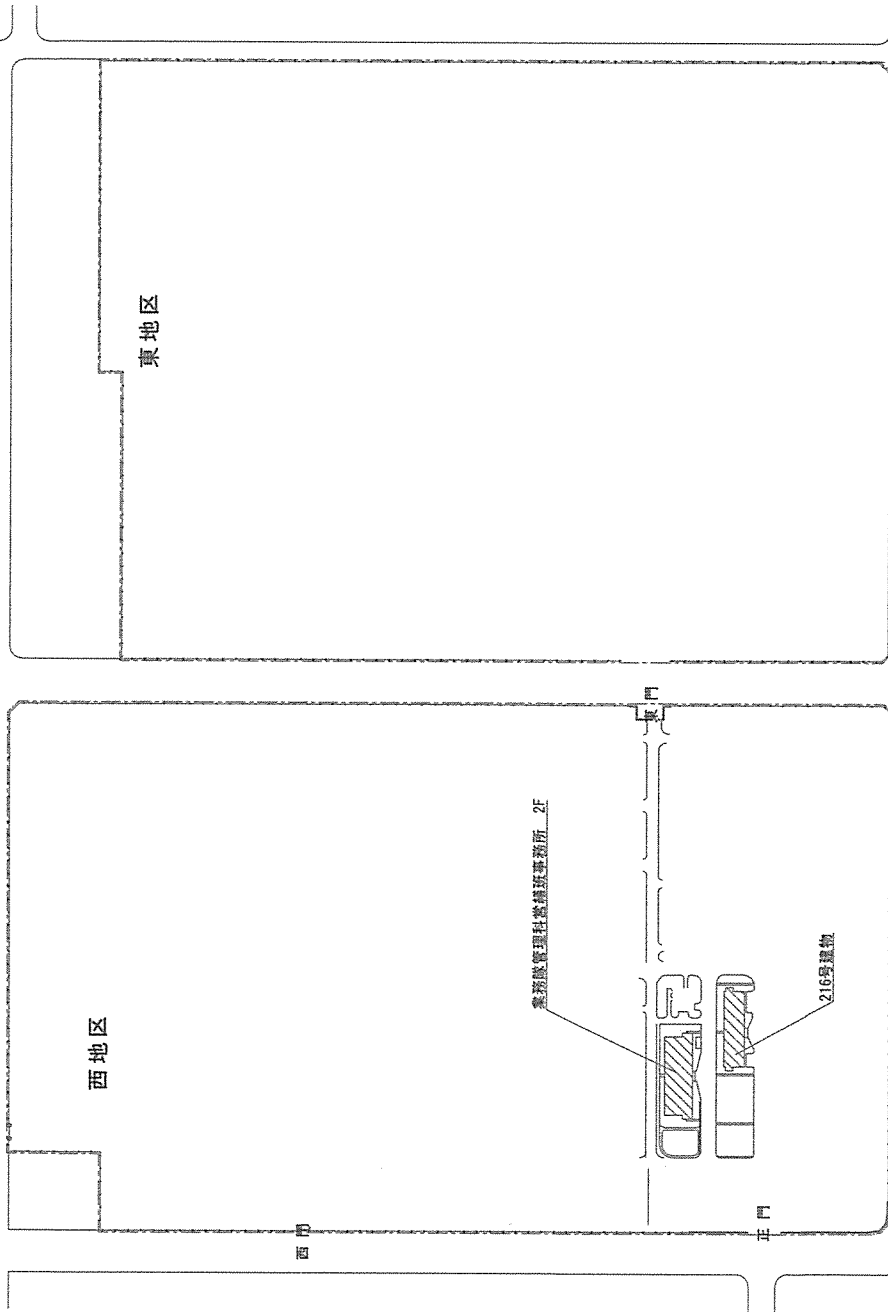

健軍駐屯地配置図 S=1:6,000