










高遊原汚泥汲み取り

| 決 裁 | | 決 裁 | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| | 派遣隊長 | 施設班長 | 浄化槽管理士 | 施設管理係 | 担 当 |
|  |  |  |  |  |  |

| 合 議 | | | | | |
|------|---|------|---|---|------|
| 管理科長 | 営繕班長 | 工事企画 | エネルギー | 施設管理係 | 管財主任 |
| |  | |  |  | |

仕 様 書

| | | | |
|-----|-----------|-------|----------------|
| 件 名 | 高遊原汚泥汲み取り | 所 属 | 健軍駐屯地業務隊高遊原派遣隊 |
| | | 作成年月日 | 令和 4年 1月 24日 |
| | | 作 成 者 | 防衛技官 後藤 龍幸 |

1 総 則

本仕様書は、「高遊原汚泥汲み取り」について適用する。

2 場 所

熊本県上益城郡益城町大字小谷1812 陸上自衛隊高遊原分屯地

3 実施事項

分屯地内浄化槽（500人槽×1基、5人槽×1基）の汚泥の汲み取り及び処分

4 一般事項


- (1) 本作業は、本仕様書による他、関係法令に基づき実施すること。
- (2) 隊員若しくは部外者等に損害を与えた場合、又は施設等を破損した場合で、その原因が本役務に関わると認められた場合、請負者が補償及び賠償の責を負うこと。
- (3) 本役務の安全管理については、請負者の負担と責任において実施すること。
- (4) その他疑義が生じた場合は、監督官と調整の上実施すること。

5 特記事項


- (1) 汚泥汲み取りは四半期に1回行うものとし、汲み取り予定量は下表のとおりとする。また、実施日は監督官との調整によるものとする。

| 汲み取り時期 | 回数 | 汲み取り予定量 |
|--------------|----|----------|
| 1 四半期（4年6月） | 1回 | 18,530kg |
| 2 四半期（4年9月） | 1回 | 18,250kg |
| 3 四半期（4年12月） | 1回 | 18,330kg |
| 4 四半期（5年3月） | 1回 | 18,350kg |
| 合 計 | 4回 | 73,460kg |

- (2) 汚泥搬出前には、監督官によるおよその汲み取り量の確認（回収車タンク目盛の読み）を受けるものとする。
- (3) 汚泥の汲み取り、運搬及び処分は法令で定められた基準で実施し、処分完了後に受入処分場の証明書等を提出するものとする。なお、運搬車両毎に計量票が発行される場合は、全ての計量票の写しも提出するものとする。

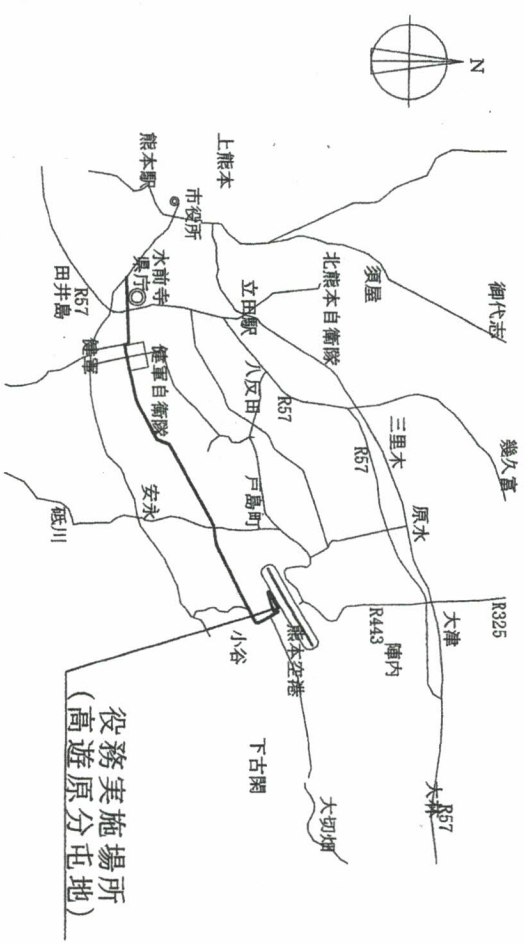

案内図 S=1:X

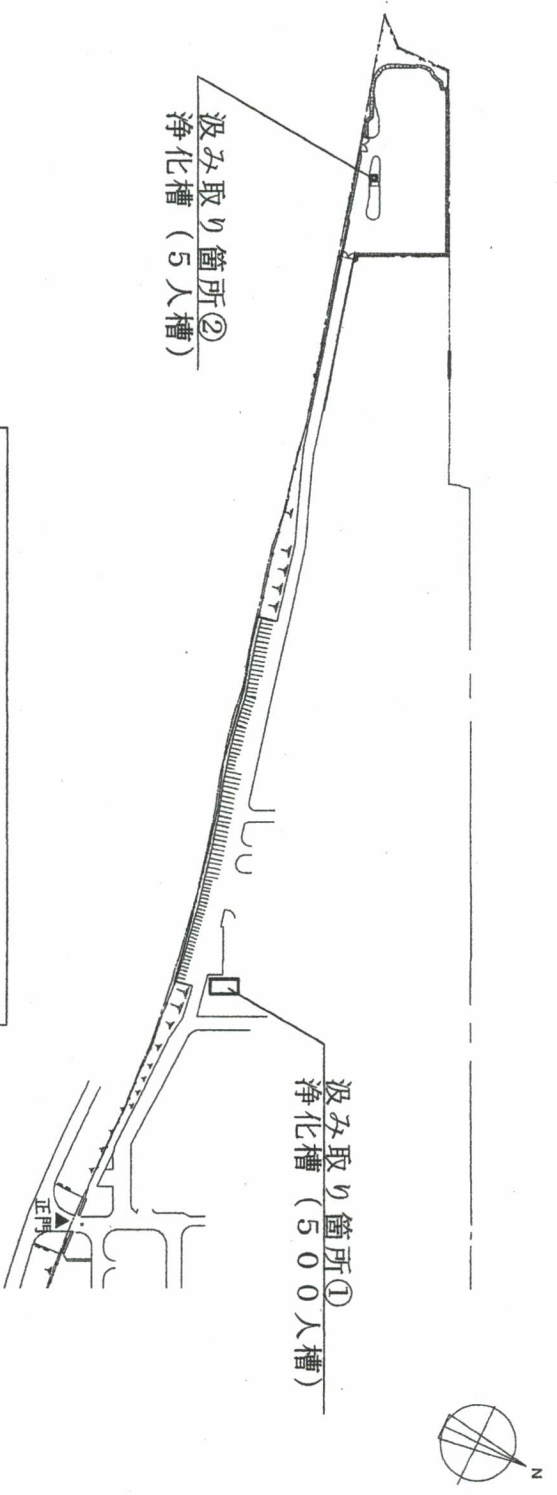

案内図 S=1:X