













高遊原 1 号建物便所污水管補修

合 議 (管理科)					
管理科長	営繕班長	給排水係長	工事企画	工機材-管理	施設管理
					
					管財主任
					

合 議 (航本)
第 4 科長
後 期

件 名	高遊原 1 号建物便所污水管補修				
図面名称	表 紙				
図面番号	1 / 6				
業務隊長	派遣隊長	施設班長	管財係	作成年月日	3. 4. 21
					
					設 計
					

陸上自衛隊 健康駐屯地業務隊 高遊原派遣隊 施設班

仕様書

1 件名
高遊原1号建物便所污水管補修

2 場所
熊本県上益城郡益城町大字小谷1812 陸上自衛隊高遊原分屯地内

3 工事概要

本工事は老朽化に伴う便所污水管の補修を実施するもの。

- (1) 建築改修工事 一式
- (2) 機械設備改修工事 一式

4 一般事項

- (1) 本仕様書・設計図書に記載無き事項については、以下によるものとする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修『公共建築（改修）工事標準仕様書（機械設備工事編）』
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修『公共建築（改修）工事標準仕様書（機械設備工事編）』
- (2) 本仕様書及び設計図書に記載無き事項については監督官と調整し、当然実施すべき事項は、受注者の負担において実施するものとする。また、作業上軽微なもので当然必要と思われる事についても同様とする。
- (3) 施工中の安全確保には十分に留意して現場管理を行うと共に、火災等の災害及び事故に注意する。また、必要に応じて養生等の処置を行うものとする。
- (4) 本工事に伴う分屯地及び各建物への立入り、その他制限事項は当該分屯地の諸規定に従うこととし、その都度監督官から指示する。
- (5) 隊員もしくは部外者等に損害を与えた場合、又は施設等を破損した場合で、その原因が本工事に關わると認められた場合、請負業者が補償及び賠償の責を負うものとする。
- (6) 本工事の完成に際しては、当該工事に関する箇所の清掃及び片付けを実施する。
- (7) 本工事の写真はカラーとし、工事用アルバム（A列4番）に整理し監督官に1部提出する。工事写真は、各室、各工程ごとに撮影するものとし、隠蔽箇所は特に重点的に撮影する。この際、使用材料等及び加工等の場外作業も撮影すること。
- (8) 本工事により発生した産業廃棄物は、受注者の責任において分屯地外へ搬出し、適切に処分するものとする。また、金属類等の発生材については、監督官の指定する場所（健軍駐屯地内）へ集積する。
- (9) その他疑義が生じた場合は、監督官と調整の上実施するものとする。

5 特記事項


- (1) 本工事に際し事前に工程表を作成し、監督官と協議した後着工する。特に作業日（施工箇所便所使用禁止日）及び断水日時は事前に監督官に通知すること。
- (2) 使用する材料等は既設を再使用するものを除いて全て新品とする。
- (3) 本工事において、配管築き込み作業は令和3年5月22日（土）～同年5月23日（日）の

間を基準とし、細部日程は監督官と調整すること。
(4) 配管補修完了後は、通水試験を行い漏水が無いことを確認すること。


6 提出書類

- (1) 着工届、完成届
 - (2) 工事工程表（予定及び実施）
 - (3) 各種材料の出荷証明書
 - (4) 材料搬入報告書
 - (5) 工事写真帳
 - (6) 産業廃棄物管理票（E票）の写し
 - (7) 発生材報告書、発生材調査書
- ※(1)、(4)、(7)については事前に監督官から様式を示す。

件名	高遊原1号建物便所污水管補修		
図面名称	仕様書		
図面番号	2 /	6	作成年月日 3.4.21
陸上自衛隊 健軍駐屯地業務隊 高遊原派遣隊 施設班			

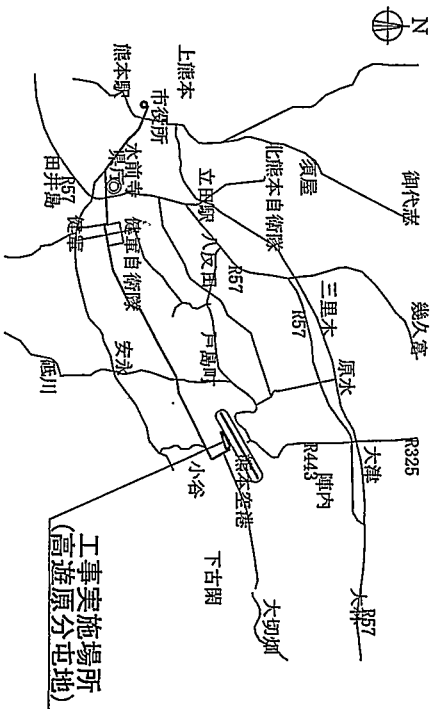


案内図 S=NON SCALE

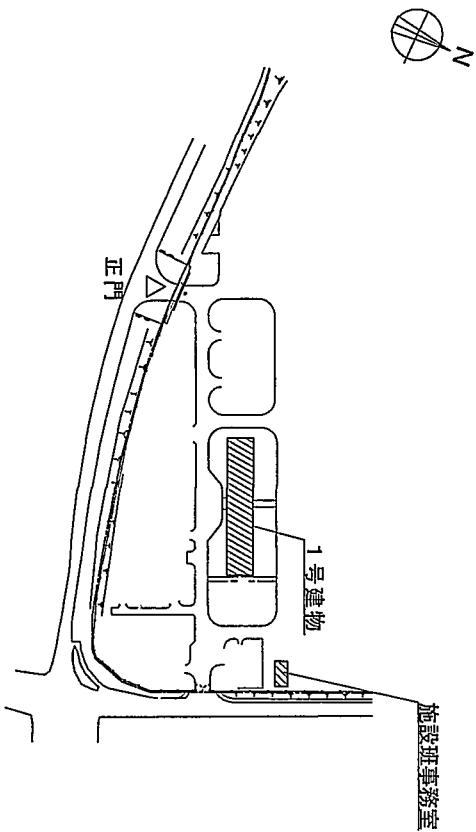


配置図 S=NON SCALE

件名	高遊原1号建物便所污水管補修		
図面名称	案内図・配置図		
図面番号	3 / 6	作成年月日	3.4.21
陸上自衛隊 健軍駐屯地業務隊 高遊原派遣隊 施設班			

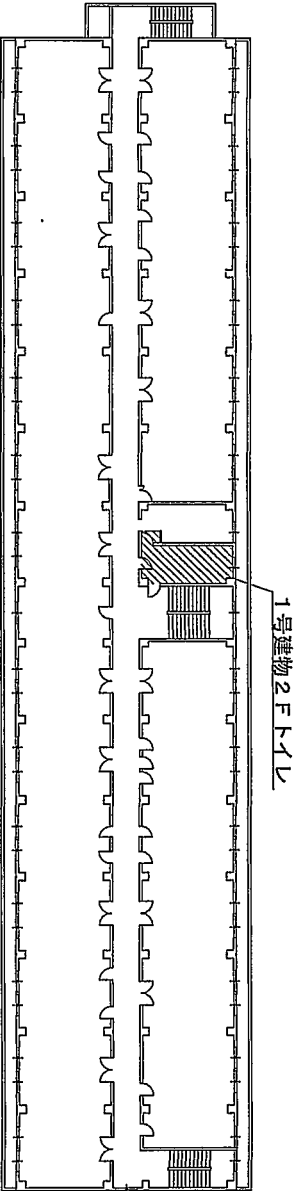


1号建物 2 F 平面图 S=1:400

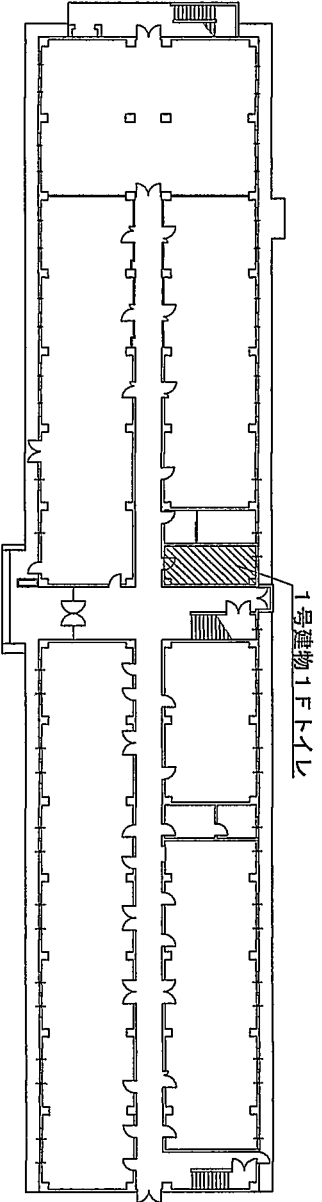

1号建物 1 F 平面图 S=1:400


件名	高遊原1号建物便所污水管補修		
図面名称	1号建物1F、2F平面图		
図面番号	4 / 6	作成年月日	3.4.21
陸上自衛隊 健康駐屯地業務隊 高遊原派遣隊 施設班			

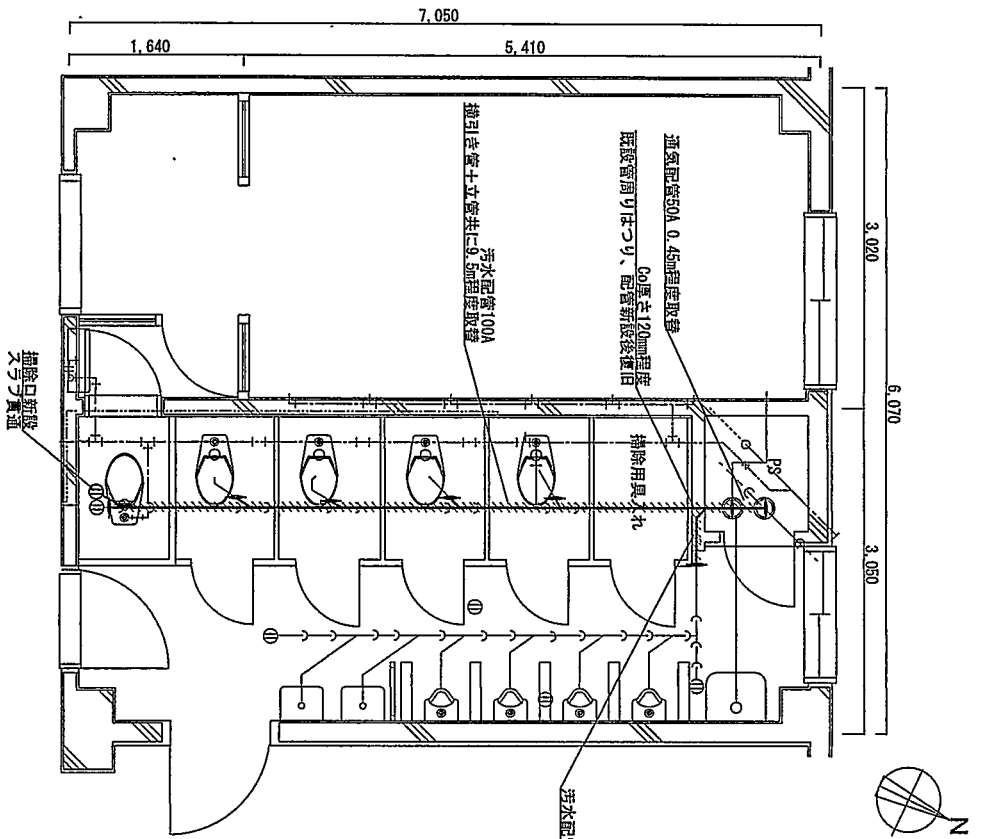


1号建物 2 F 便所平面图 S=1:50

一凡例一


図記号	施工内容	名称	規格等	備考
—	既設	鋼鉄管 (保温共)		
----	撤去	汚水配管	鋼鉄管 (保温共)	
~~~~~	撤去	耐油性硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) (保温共)		
①	新設	床上掃除口	Q.V.S 100A	
↑	撤去	配管切断	鋼鉄管 (保温共)	
	新設	異種管継手	DIP-VP 掃除防止付継手	

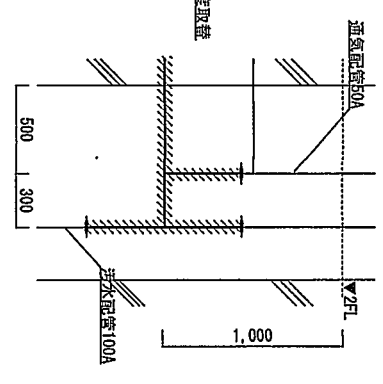

PS内配管立面图 (撤去、新設) S=1:30

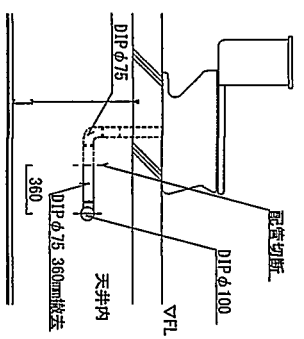


衛生機器配管標準图 (撤去) S=1:40

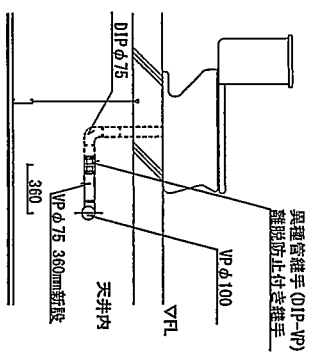

衛生機器配管標準图 (新設) S=1:40

件名			
高遊原 1号建物 便所汚水管補修			
1号建物 2 F 平面图、衛生機器配管標準图			
图面番号	5 / 6	作成年月日	3.4.21
陸上自衛隊 健康駐屯地業務隊 高遊原派遣隊 施設班			

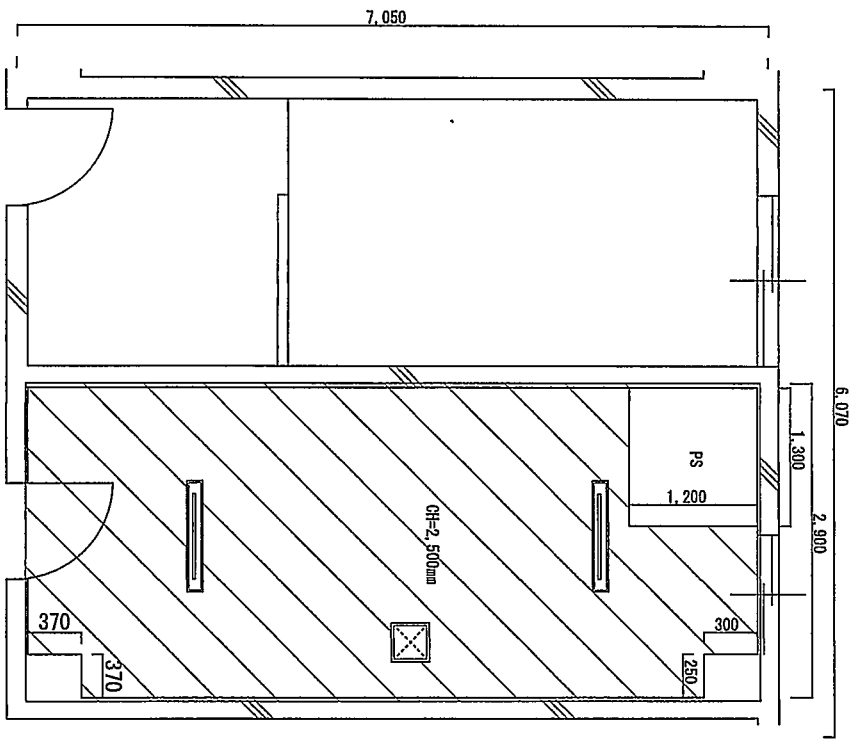

1号建物 1 F 便所天井伏図 S=1:50

凡例	図配号	施工内容	名称	規格等	備考
		撤去	天井下地	木下地	
		新設	天井下地	軽鋼鉄骨 19型 ふところ高1.5m未満	
		撤去	天井ボード	石膏ボード 石綿セメント板 t=5.0mm VP塗装仕上げ	
		新設	天井ボード	クイックカルシウム板 t=6mm NAD塗装仕上げ	
		仮設	内部仮設足場	階高4.0m以下 脚立足場等	
		撤去・暫使用	蛍光灯器具	32W x 1灯用 (1,300 x 100mm)	配線 (暫使用)
		新設	点検口	□600mm	

件名	高遊原1号建物便所汚水管補修		
図面名称	1号建物1F天井伏図		
図面番号	6 / 6	作成年月日	3.4.21
陸上自衛隊 健康駐屯地業務隊 高遊原派遣隊 施設班			