


大村駐屯地構内埋設電線管敷設

大村駐屯地構内埋設電線管敷設									
件名	大村駐屯地構内埋設電線管敷設								
図面名称	表紙								
縮尺	NONE	作成年月日	令和5年2月9日		図面番号	1/4			
業務隊長	管理科長	営繕班長	企画	管財	施設管理	電気係	作成者		
了	了	了	了	了	了	了	了	了	了
所属	大村駐屯地業務隊管理科 仕様番号								


仕 様 書

- 1 件 名 大村駐屯地構内埋設電線管敷設
- 2 場 所 長崎県大村市西乾馬場町416
- 3 概 要 配管工事 1式
- 4 一般事項
 - (1) 本仕様書は、陸上自衛隊大村駐屯地で実施される「大村駐屯地構内埋設電線管敷設」に適用する。
 - (2) 本仕様書に記載なき事項及び用語の定義については、以下によるものとする。
 【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】
 公共建築(改修)工事標準仕様書(電気設備工事編) 最新版
 - (3) 本工事の実施にあたり、仕様書と図面あるいは現地において、疑義、相違及び不明な点が生じた場合は、監督官と協議し、その指示に従うものとする。
 - (4) 請負者は作業にあたり、諸法規を遵守するとともに、その運営及び適用は請負者の負担と責任において実施する。
 - (5) 写真は、作業前、完了後、各工程毎を撮影し、写真帳(A4)に整理して提出する。
 - (6) 工事場所及び指定された場所以外の無断立入り及び写真撮影は禁止する。
 - (7) 請負者は、関係法令に従って現場の管理に当たらせ、関係者の監督及び火災・盗難等の災害防止に十分な注意を払わせるとともに、現場においては常に整理整頓を行う。
 - (8) 本工事で使用する材料はすべて新品とし、監督官の検査を受けた合格品のみ使用すること。
 - (9) 本工事において電気及び水道を使用する場合は、請負業者側で準備すること。自衛隊の電気及び水道を使用する場合は、監督官に連絡の上、各種メーターを取付け、その使用料金を徴収する。
- 5 特記事項
 - (1) 本仕様書に記載する数量については、計画数量である為、施工前に計測等を行う。
 - (2) 本工事の作業工程にあたっては、事前に監督官と調整するものとする。
 - (3) 敷設電線管路には、埋設表示シート(高電圧表示)を設ける。また、管路に導入線(樹脂被覆鉄線等)を挿入すること。
 - (4) 本工事にて使用する電線管は下表のとおり。

呼 称	規 格	備 考
波付硬質合成樹脂管	JIS C 3653 電力ケーブルの地中埋設の施工方法 附属書1(規定) 波付硬質合成樹脂管	

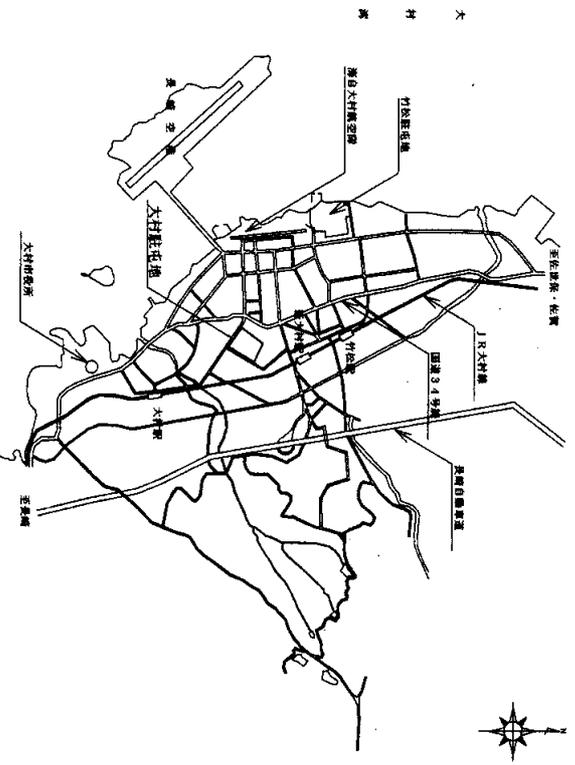


大村駐屯地案内図 S=None

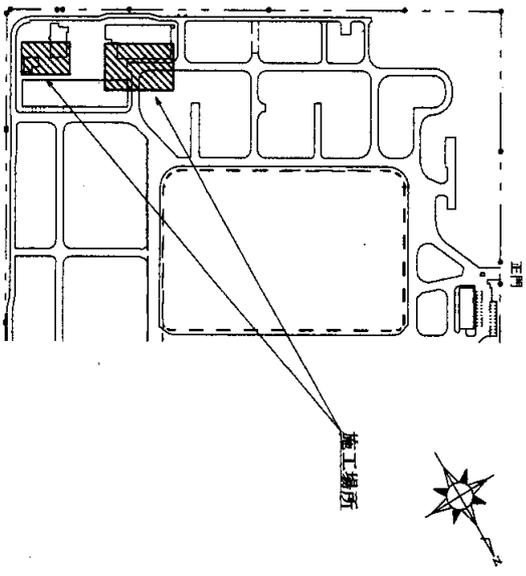


大村駐屯地配置図 S=1/4000

工事件名	大村駐屯地構内埋設電線管敷設		
図面名称	仕様書・案内図・配置図		
縮 尺	図示	作成年月日	5. 2. 9
		図面番号	2 / 4
大村駐屯地業務隊 管理科営繕班			

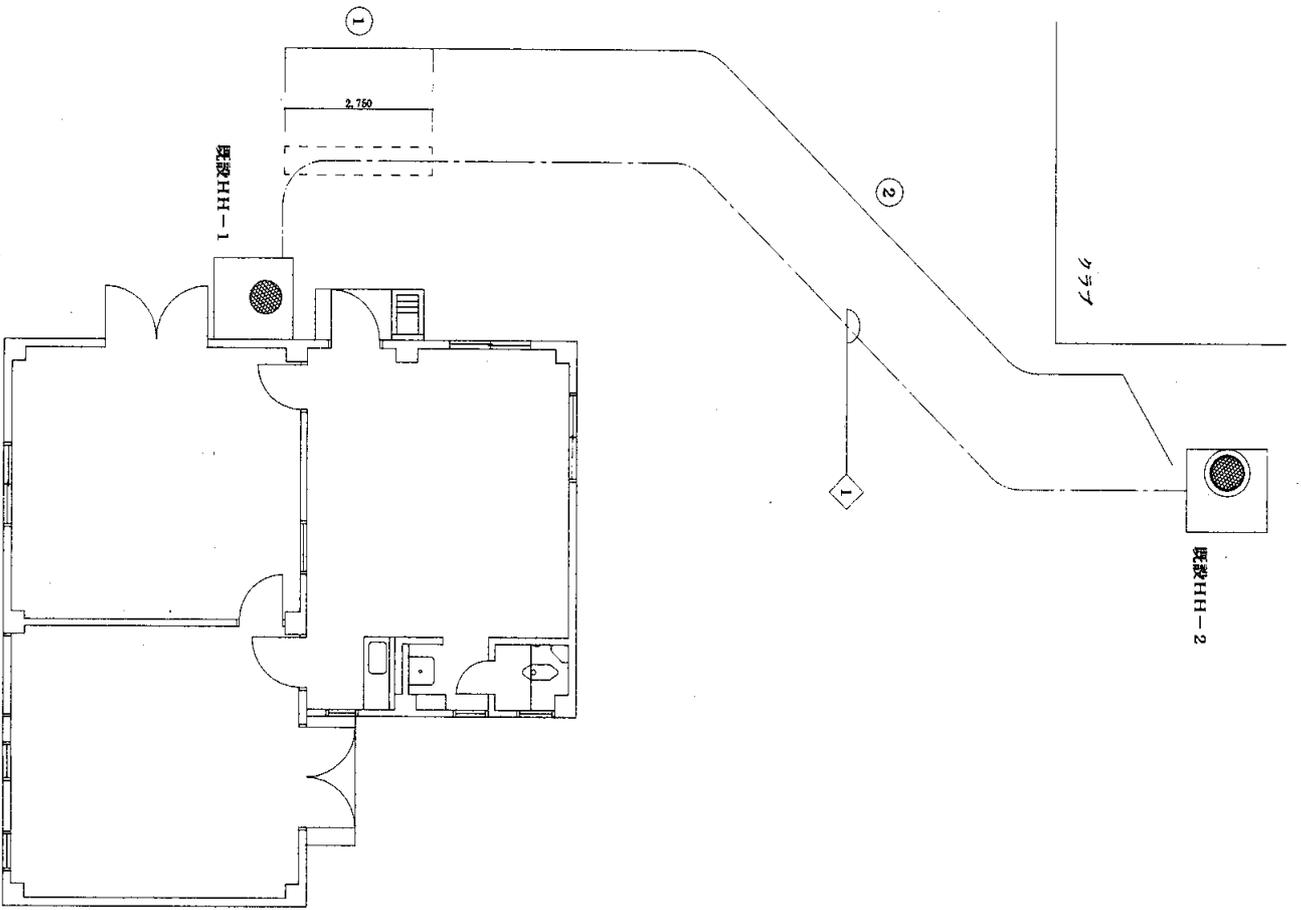


掘削断面図

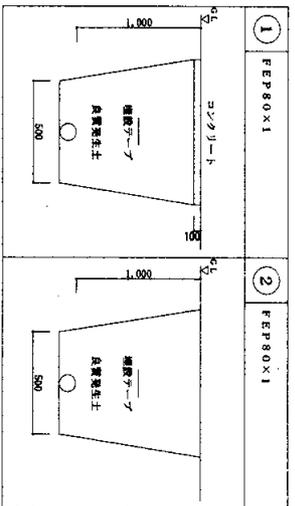


名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
波打硬質合成樹脂管	FEP80	21	m	

KEY PLAN

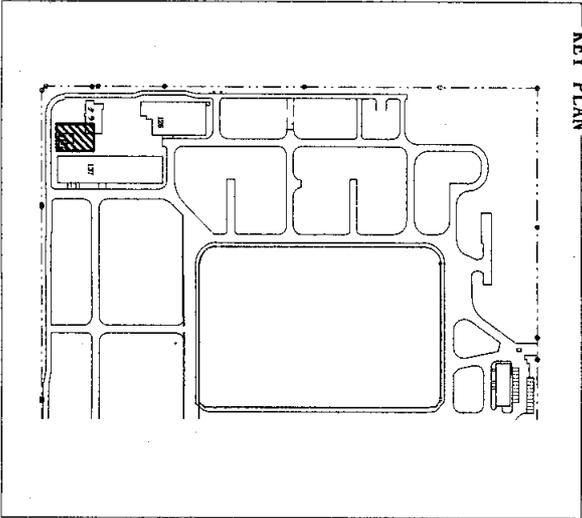


HH-1~HH-2 詳細図 S=1/100

工 事 件 名	大村駐屯地構内埋設電線管敷設			
図 面 名 称	HH-1~HH-2 詳細図・掘削断面図			
縮 尺	図 示	作 成 年 月 日	5. 2. 9	図 面 番 号
				3 / 4
大村駐屯地業務隊 管理科管理班				

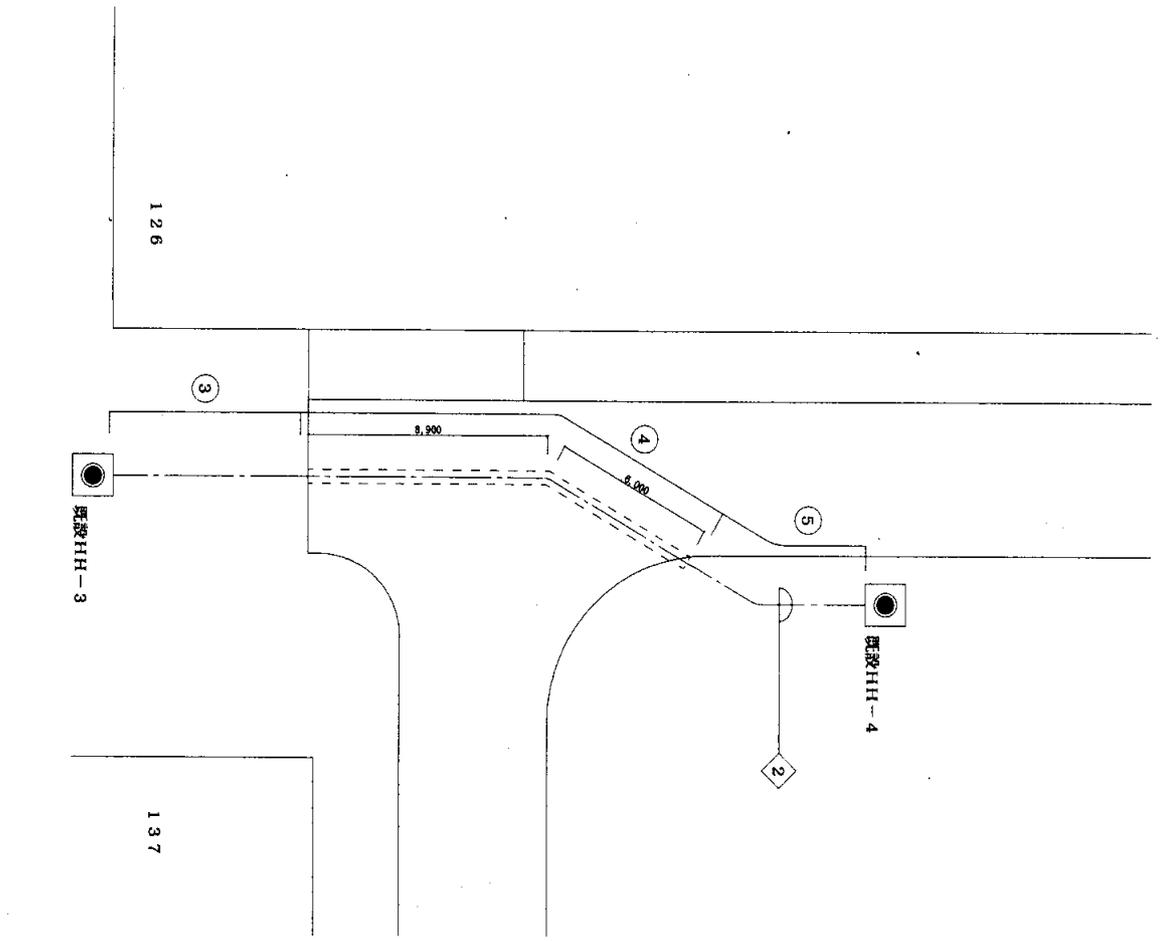


HH-3~HH-4詳細図 S=1/200

掘削断面図

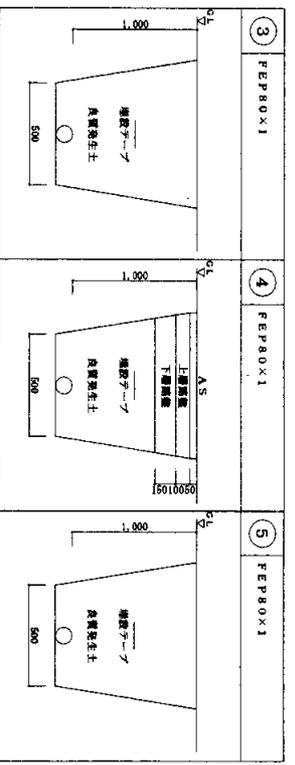

名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
波付硬質合成樹脂管	FEF80	30	m	

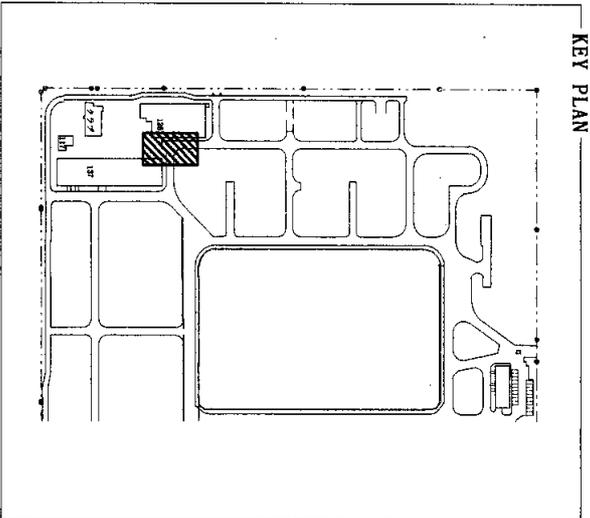

工 事 件 名	大村駐屯地構内埋設電線管敷設			
図 面 名 称	HH-3~HH-4詳細図・掘削断面図			
縮 尺	図 示	作 成 年 月 日	5. 2. 9	図 面 番 号
				4 / 4
大村駐屯地業務隊 管理科管線班				