
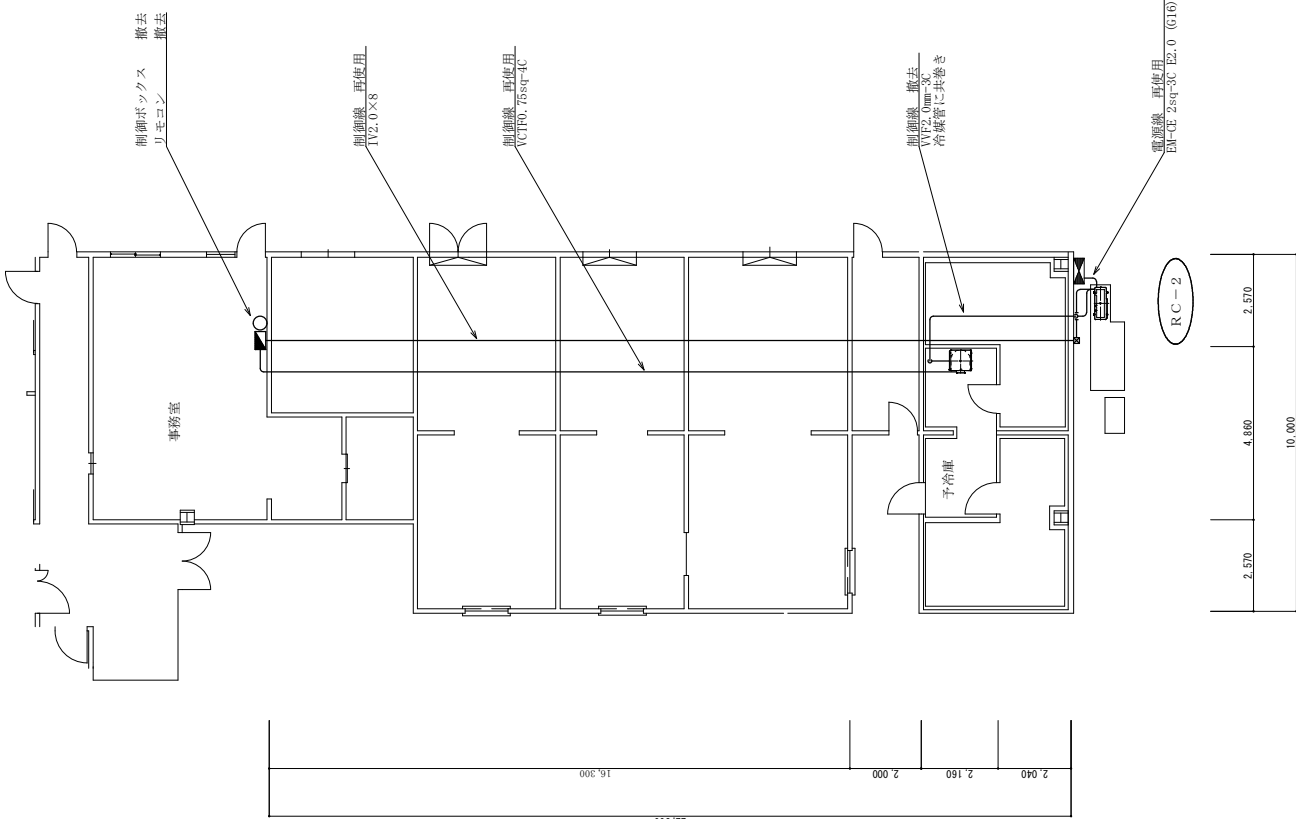


機外配線要領図 S=None

撤去数量表	名 称	規 格 等	数 量	備 考
電源線撤去	EM-CE 2sq-3C E2.0 (G16)			再使用する (離線のみ)
側御線撤去	IV2.0×8 VVF2.0mm-3C VCTF0.75sq-4C VCTF0.75sq-2C		12.70m	再使用する (離線のみ) 再使用する (離線のみ) 再使用する (離線のみ) 再使用する (離線のみ)

KEY PLAN

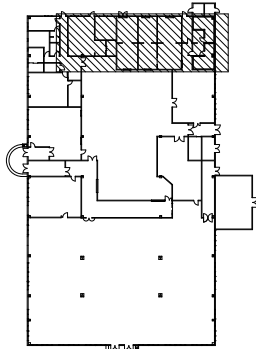

工事件名 108号建物食厨予冷库空調機取替工事
図面名称 空調設備配線平面図 (撤去図)

縮 尺 図示 作成年月日 4.12.16 図面番号 5 / 7

大村駐屯地業務隊 管理科営繕班