

1号柱高圧氣中開閉器更新

件名	1号柱高圧氣中開閉器更新			
図面名称	紙			
図面番号	1/2	作成月日	4.10.17	
業務課長	管理科長	営業部長	工事企画課長	施設管理科長
				
元の担当者地図部課 管理科 営業部				

仕様書

- 1 件名 : 1号柱高圧気中開閉器更新
 2 実施場所 : 宮崎県えびの市大字大河平4455-1 隣上自衛隊えびの駐屯地
 3 適用範囲 : 本設計図書は、1号柱高圧気中開閉器更新（DGR合む）において適用する。
 4 標準 : 駐屯地における1号柱高圧気中開閉器更新（DGR合む） 1式


6 一般共通事項

- (1) 本役者は、本仕様書・図面に記載無き事項については、以下によるものとする。
 [国土交通省大臣官房工事課監修部監修]
 -公共建築工事標準仕様書 (電気、機械設備工事編) (最新版)
 -公共建築改修工事標準仕様書 (電気、機械設備工事編) (最新版)
- (2) 本仕様書・図面に記載なき事項については保管と調整し、当然実施すべき事項は、請負者の負担において実施するものとする。
- (3) 写真是、施工前、完成後、各工程毎及び材料搬入状況等を撮影し写真帳（A4）に整理し提出する。
- (4) 仮設場所及び指定された場所以外への無断入り及び写真撮影は禁止する。
- (5) 請負者は、現場代理人を指名し関係法令に従って現場の管理に当たらせ、關係者の監督及び火災・盗難等の災害防止に十分な注意を払わせる。
- (6) 請負者は被外者等に損害を与えた場合は施設等を被損した場合で、その原因が本役務に係わると認められた場合、請負者が補償・賠償の責を負うものとする。
- (7) 使用する材料は、すべて新品とし監督官の検査を受け、合格品のみ使用する。
- (8) 本役者により発生した発生材は、発生材料書と共に官制に引き渡さ、監督官の指示する場所に処理するものとする。
- (9) その他緊急が生じた場合は、監督官と調整の上実施すること。


6 特記事項

- (1) 請負者は作業工程を事前に監督官と協議し、停電作業計画書及び工程表を提出し、承認を得ること。
 尚、作業実施は土・日曜日を基本とし、天候不良等により作業が困難な場合は作業を延期し、再度、官制と作業日程を調整すること。
- (2) 電力会社への申請（締結放・接続等）は請負者が実施すること。
- (3) 停電作業時は端子に短絡保護器具等を使用し、安全に留意すること。
- (4) 本役者は、高所作業車を使用し、安全に十分注意すること。
- (5) 停電及び復電における気中開閉器等の操作は、官側立会いのもと請負者が行うこと。
- (6) 新設機器に絶縁抵抗測定及び耐圧試験を実施し、報告書を提出すること。
- (7) SGS錆錆器（方向性）の動作試験及び高圧気中開閉器との連動試験を実施し、報告書を提出すること。
- (8) 接去機器及び新設機器は下記のとおりとする。

場所	撤去機器	新設機器	数量
1号柱	・戸上電機 高圧気中開閉器 (7.2kV 200A LA内蔵) ・戸上電機 S0G錆錆器 (方向性)	戸上電機、日本高圧電気、 エナジーサポート 左記機器と同等の性能を有するもの	各1

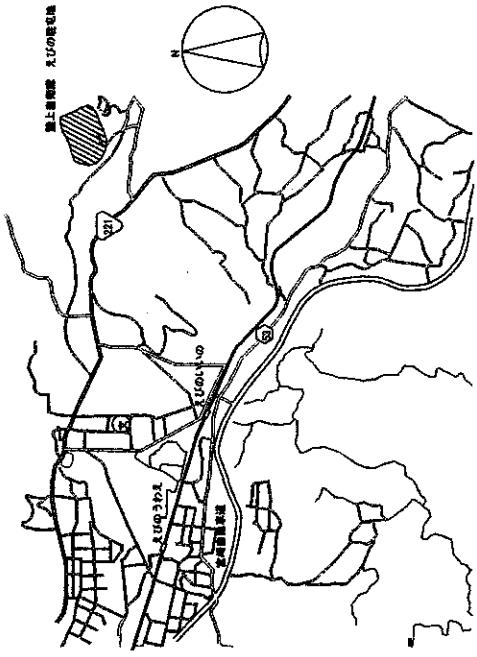

案内図 S=1:X

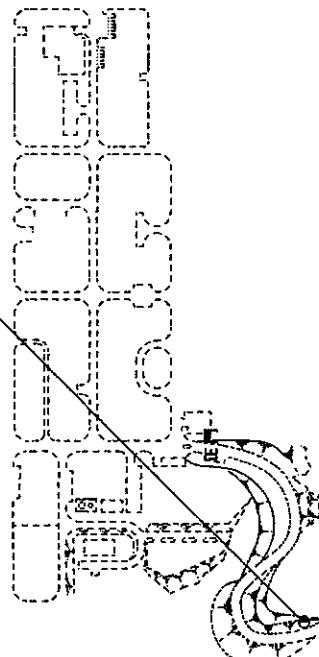

配管図 S=1:X

件名	1号柱高圧気中開閉器更新
図面名	仕様書
作成年月日	2024年10月17日
示作成年月日	2024年10月17日
文書番号	えびの駐屯地施設監理科 管理科 1号柱

卷之三