

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
件 名	プレハブ冷凍・冷蔵庫（野外用）	所 属	北熊本駐屯地業務隊補給科
		作成年月日	令和4年12月2日
		作 成 者	1等陸尉 寺本 智治

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

本仕様書は、陸上自衛隊北熊本駐屯地糧食班の屋外において使用する「野外冷凍・冷蔵庫」について規定する。

### 1.2 用語の定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1 据付

野外冷凍・冷蔵庫の設置及び設置に関わる調整並びに機能点検等の役務に係る総称をいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において仕様書の一部を成すものであり、入札時又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 製品（据付）に関する要求

本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

### 2.1 作業内容等

作業の種類、プレハブ設置及び電気設備については下記による。

#### 2.1.1 作業の種類

- a) プレハブ用架台工事
- b) プレハブの組み立て
- c) 2次側電源工事
- d) プレハブ内配線、蛍光灯設置
- e) 冷凍・冷蔵庫、室内機・室外機設置

#### 2.1.2 プレハブ設置

- a) 本仕様書で示した寸法等は標準図のとおりであり、細部は各メーカーの仕様によるものとする。
- b) 基礎はプレハブ仕様及び関係法令に合致する工法により施工するものとする。

#### 2.1.3 電気設備

- a) 電気配管による壁貫通箇所は、防水処理を実施するものとする。
- b) 配線完了後絶縁測定を実施し、試験結果を係官に提出するものとする。

### 2.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

## 2.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 2.4 製品の表示

調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2、3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。

## 3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 4 その他の指示

### 4.1 納入書類

#### 4.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表（様式適宜） 1部
- c) 納入品カタログ 1部

#### 4.1.2 提出書類

提出書類は、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略できるものとする。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1部	北熊本駐屯地業務隊
附属品明細表（様式適宜）			
納入品カタログ			

### 4.2 搬入調整

搬入調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て及び調整を行うものとする。

### 4.3 その他

- a) 契約した業者は、作業内容等について北熊本駐屯地業務隊担当者等と打ち合わせを行うものとする。
- b) 作業終了後、機能点検を実施し備品本来の機能を発揮するまで最終調整を行うものとする。
- c) 本作業における危害等一切の責任は、契約相手方が負うものとする。
- d) その他疑義が生じた場合は、北熊本駐屯地業務隊担当者等と調整するものとする。

調達品目表

調達要求番号	2SW01A10092	仕様書番号	
調達要求年月日	令和4年12月5日	作成年月日	令和4年12月2日
物品番号等		作成部隊等名	北熊本駐屯地業務隊

1 調達品目

品名	カタログ製品名
プレハブ冷蔵庫 (野外用)	ホシザキ (株) PR-23CC-2.25
プレハブ冷凍庫 (野外用)	ホシザキ (株) PF-22CC-2.25
<b>【構成部品】</b>	
ビニールカーテン	冷凍用W1250×H2000巾200
LED照明	WGN4A1/WGE405NE-N14A1
室外機	HUS-11RA-UCI
室内機	HUS-15RB-E
コントローラー	HUS-B-CB
配線セット	HUS-10A-CS
室内機延長ケーブル	HUS-3B-CSE
室外機	KX-N3AVP1
室内機	US-N3LH2
コントローラー	SCB-20H3
工業薬品 (フロンガス等)	R410A
庫内棚	SS-1524MXSSP-1900
庫内棚	SS-1076MXSSP-1900
屋根	SS-400 W5450×D4525×H3400

注 同等品可 (他社製品を含む。)


この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- ドアはスライド扉のものとする。
- 冷却性能は冷蔵 (常時 $-6^{\circ}\text{C}\sim+20^{\circ}\text{C}$ )、冷凍 (常時 $-35^{\circ}\text{C}\sim-5^{\circ}\text{C}$ ) で温度設定できるものとする。
- 電源は三相200V、単相100Vとする。
- 寸法 (冷蔵・冷凍) は、W2700mm×D2700mm×H2500mm以下とする。

プレハブ冷凍冷蔵庫設置場所

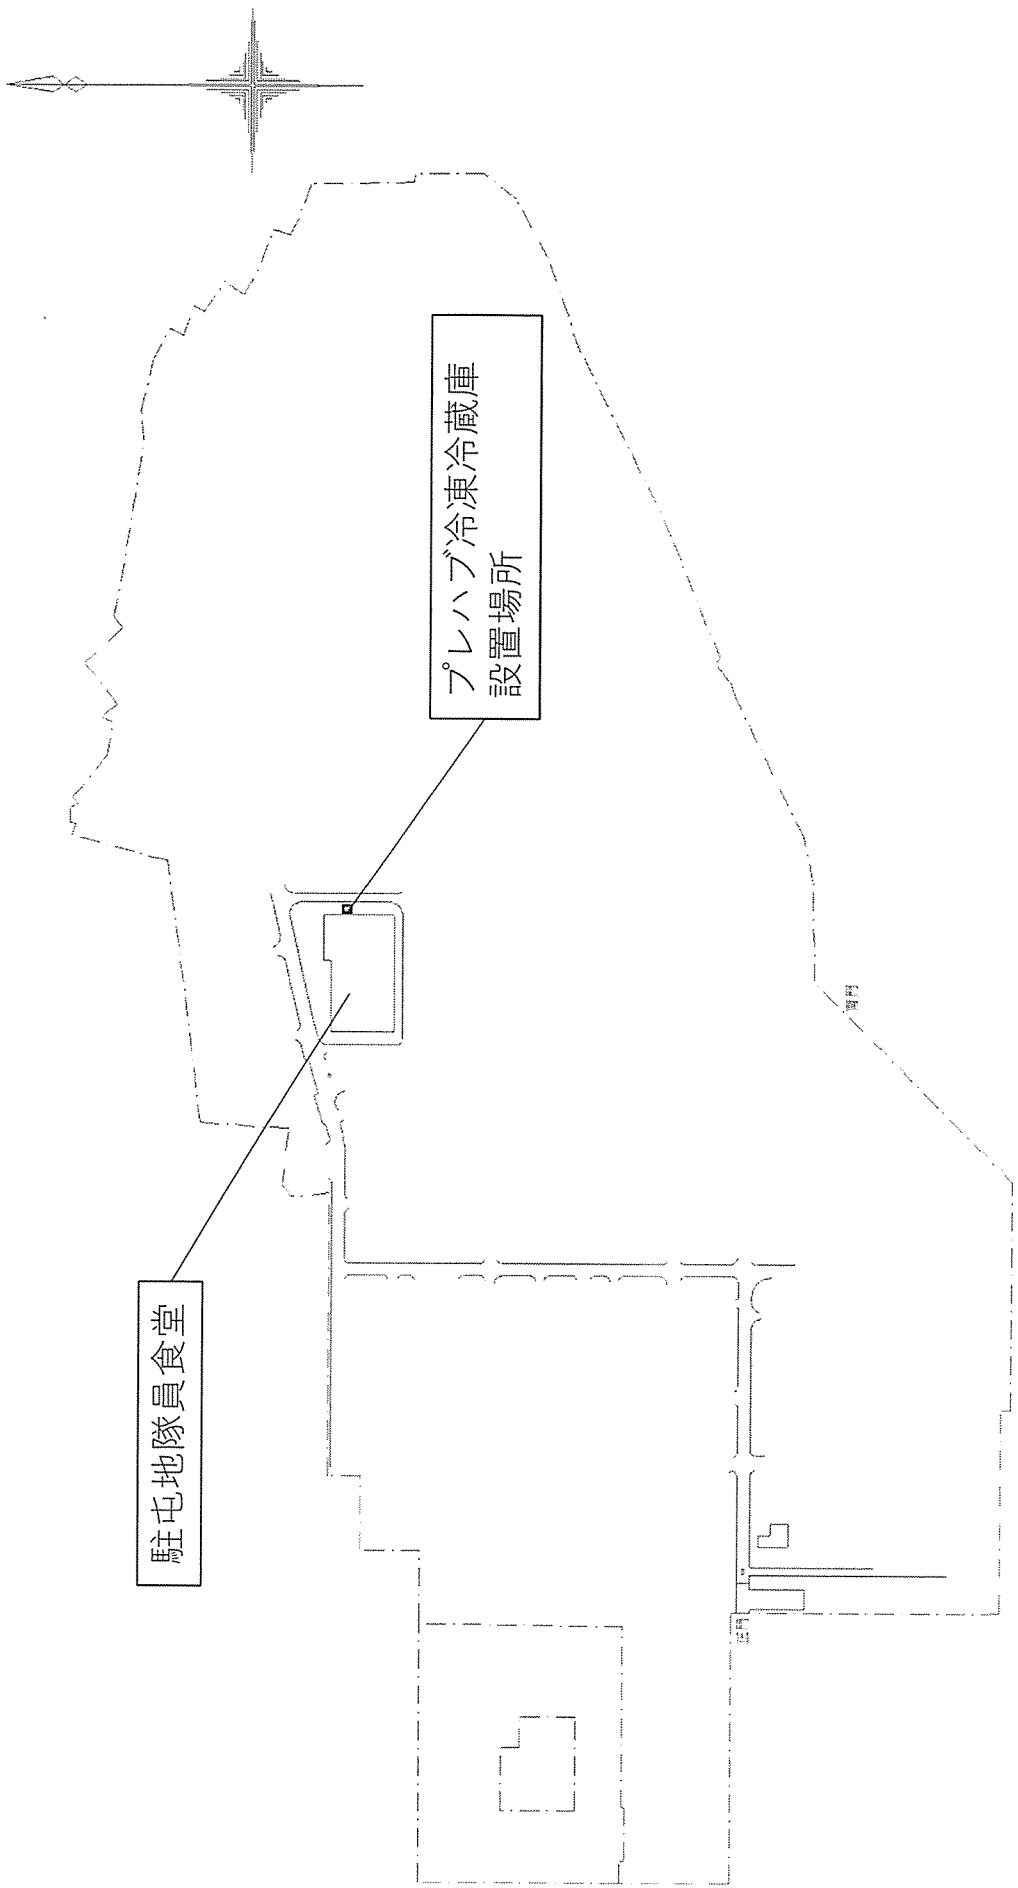


駐屯地隊員食堂

プレハブ冷凍冷蔵庫  
設置場所


南門

南門


# プレハブ冷凍冷蔵庫 床伏図等

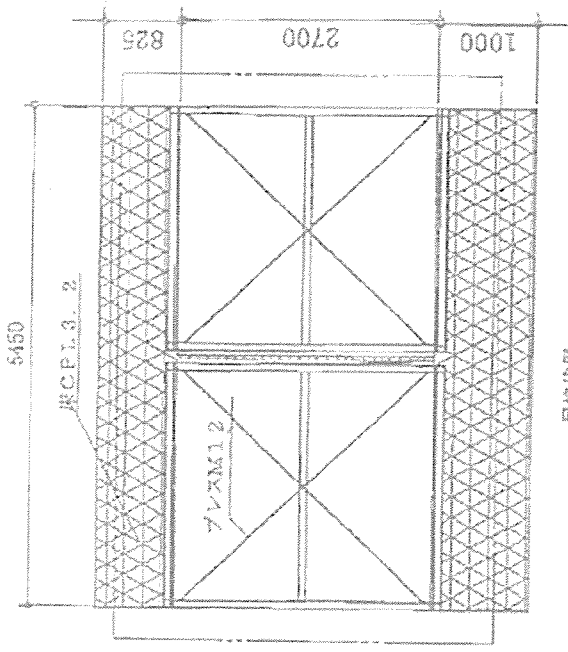


床伏図

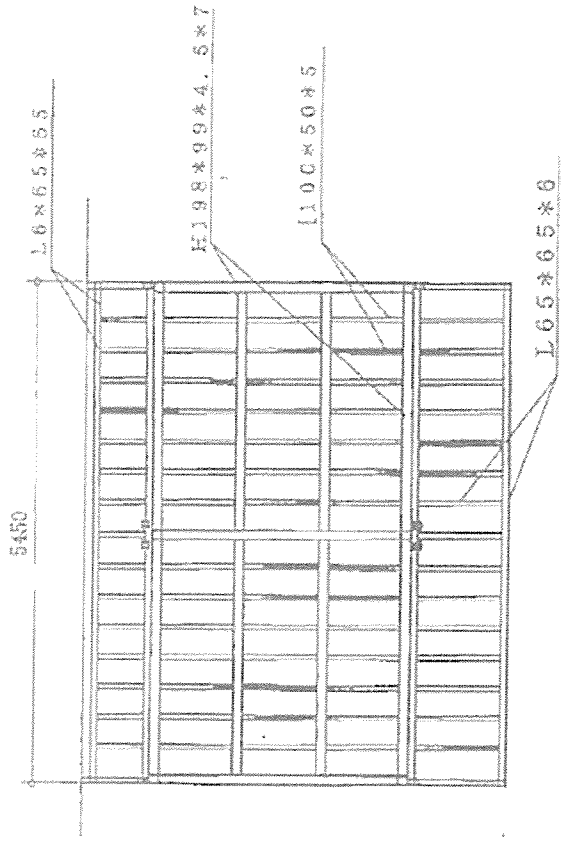

床伏図

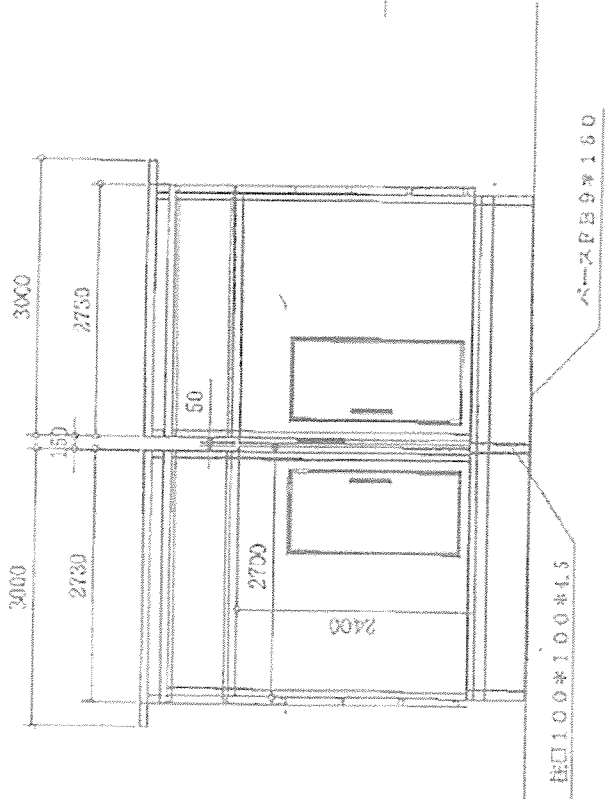


基礎コンクリートブロック

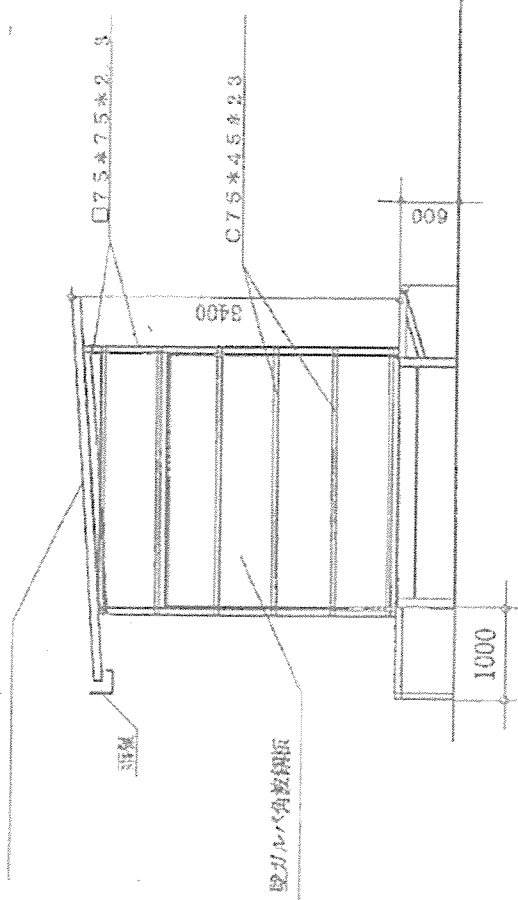

壁コンクリートブロック

プレハブ冷凍冷蔵庫 立面図

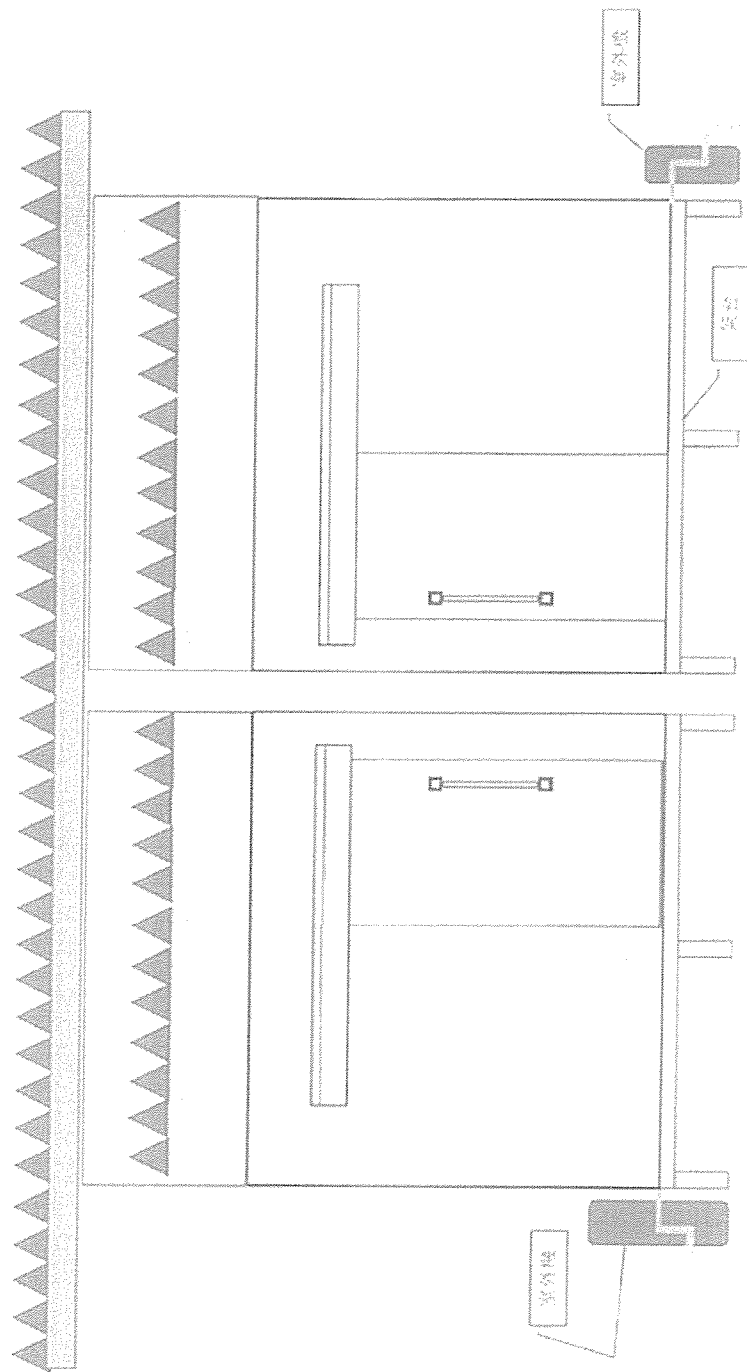

プレハブ冷凍冷蔵庫 平面図

