








八重瀬 (R4) 14号建物他火災報知設備取替工事

八重瀬派遣隊



件名	八重瀬 (R4) 14号建物他火災報知設備取替工事					図面番号	1/3
図名	表紙					作成年月日	R4.8.3
業務隊長	管理科長	営繕班長	電気係長	管財係長	工事企画係長	作成者	
							
所屬	陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科						

仕 様 書


- 1 件 名：八重瀬 (R4) 14号建物他火災報知設備取替工事
- 2 場 所：沖縄県島尻郡八重瀬町字富盛2608 陸上自衛隊八重瀬分屯地
- 3 概 要：14号建物の自動火災受信機の取替 1面
19号建物の自動火災受信機の取替 1面
- 4 履行期間：契約締結日 ～ 令和5年3月31日

5 一般事項


- (1) 本仕様書は、「八重瀬 (R4) 14号建物他火災報知設備取替工事」に適用する。
- (2) 本仕様書に記載無き事項及び用語の定義については、以下によるものとする。
【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】
・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 最新版
・公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） 最新版
- (3) 工事時期及び実施工程等は、事前に監督官と打合せを実施すること。
- (4) 本作業の写真は着手前・作業中・完了後及び監督官の指示する箇所を撮影し、工事完了後、隠ぺいとなる部分は、確実な写真管理を実施すること。作業完了後、A4判写真帳に整理して1部監督官へ提出すること。提出する写真については鮮明な写真を添付することとする。
- (5) 作業の際、他の箇所に損傷を与えないように十分注意して実施し、万一損傷を与えた場合は、受注者の責任において、速やかに原形に復旧すること。
- (6) 本仕様書及び作業に際し、疑義が生じた場合は監督官と協議の上実施すること。
- (7) 施工中は、安全管理に十分留意し、事故等発生した場合は、速やかに監督官に報告するものとする。
- (8) 本仕様に記載無き事項についても、当然施工すべき事項は、受注者の負担で実施する。
- (9) 本工事で使用する材料は全て新品とし、事前に監督官へ承認図を提出し、検査を受けた合格品のみ使用する。
- (10) 受注者は、毎日施工終了後に現場の整理整頓及び清掃を実施することとする。
- (11) 受注者は、自衛隊敷地内への立入り及び敷地内での行動については、当該分屯地の規則及び自衛隊関係者の指示を遵守して行うものとし、施工場所以外への立入りを禁止する。やむを得ず、施工場所以外への立入りが必要な場合は、監督官等の許可を得るものとする。
- (12) 改正建設業法に基づき、受注者は下請契約を締結する場合は、あらかじめ施工体制台帳を提出し、監督官の確認を受けるものとする。

6 特記事項

- (1) 本仕様書に記載する数量については、計画数量である為、施工前に計測等を行う。
- (2) 本工事で発生した発生材については、金属屑のみ官側に返納し、監督官の指定した場所に収集運搬する。その際、発生材調書を監督官に一部提出する。また、金属屑以外の発生材については、受注者の負担により産業廃棄物処分を行う。その際、マニフェストの写しを監督官に一部提出するものとする。
- (3) 火災報知受信機取替にあたっては、事前に所轄消防署へ遅延なく必要書類を届け出るものとする。また完了後も遅延なく必要書類を所轄消防署へ届け出るものとする。その際、受理された書類を速やかに監督官へ提出するものとする。
- (4) 作業完了後、各受信機において機能試験を実施し、副受信機盤への移報を含め、異状がないことを確認するものとする。

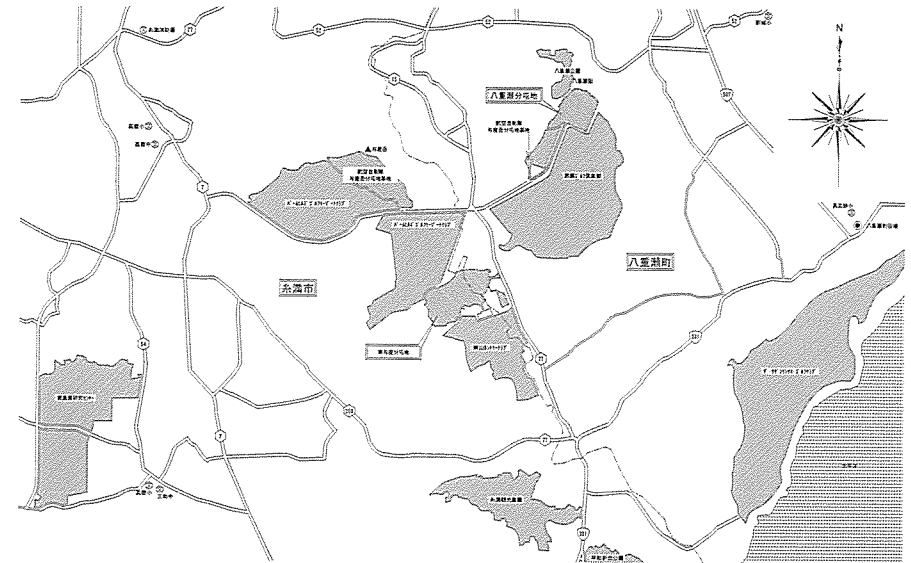


分屯地案内図 S=1/40000

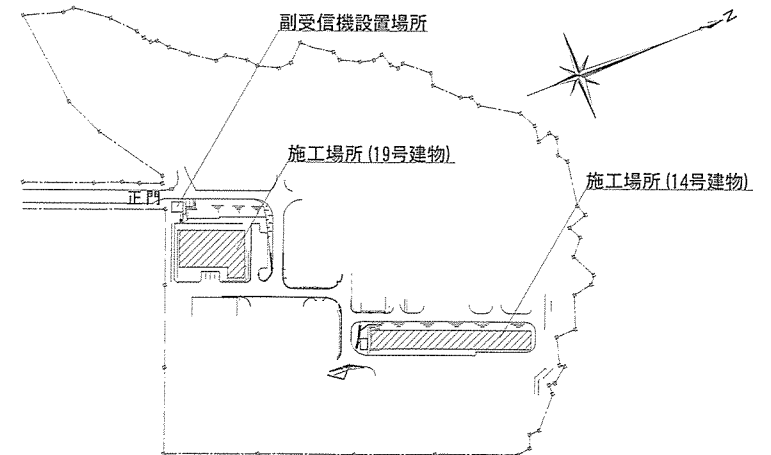


八重瀬分屯地配置図 S=1/3500

件 名	八重瀬 (R4) 14号建物他火災報知設備取替工事	図面番号	2/3
図 名	仕様書、案内図、配置図	作成年月日	R4.8.3
所 属	陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科		

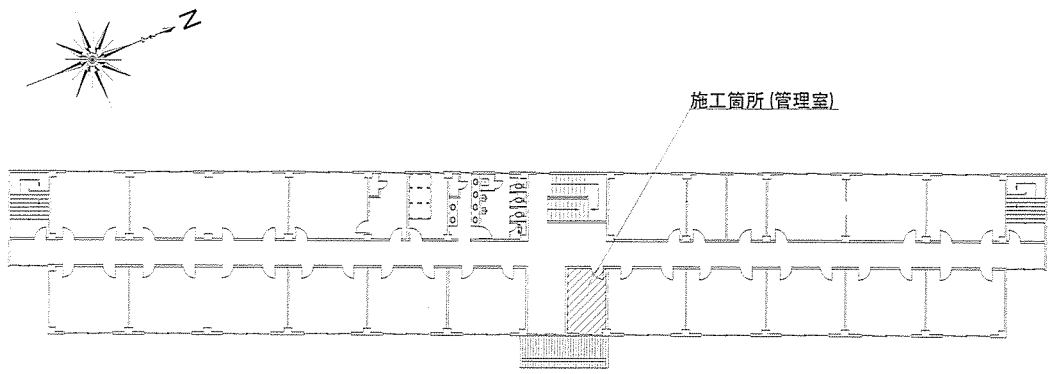

14号建物2階平面図 S=1/400

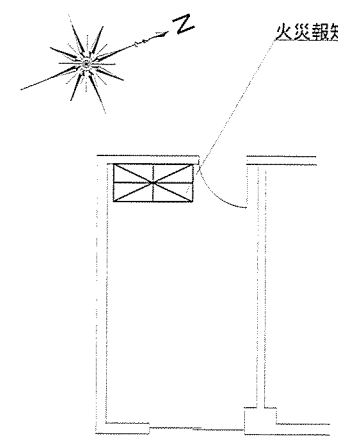


管理室平面図 S=1/100


火災報知受信機 (撤去・新設)

新設機器諸元表

種別	P型1級複合火災受信機
回線数	20回線
形状	壁掛け露出型
付属品	自動火災報知設備用SPD 電源用SPD
備考	各SPDは複合火災受信機内部 に組み込むこと。

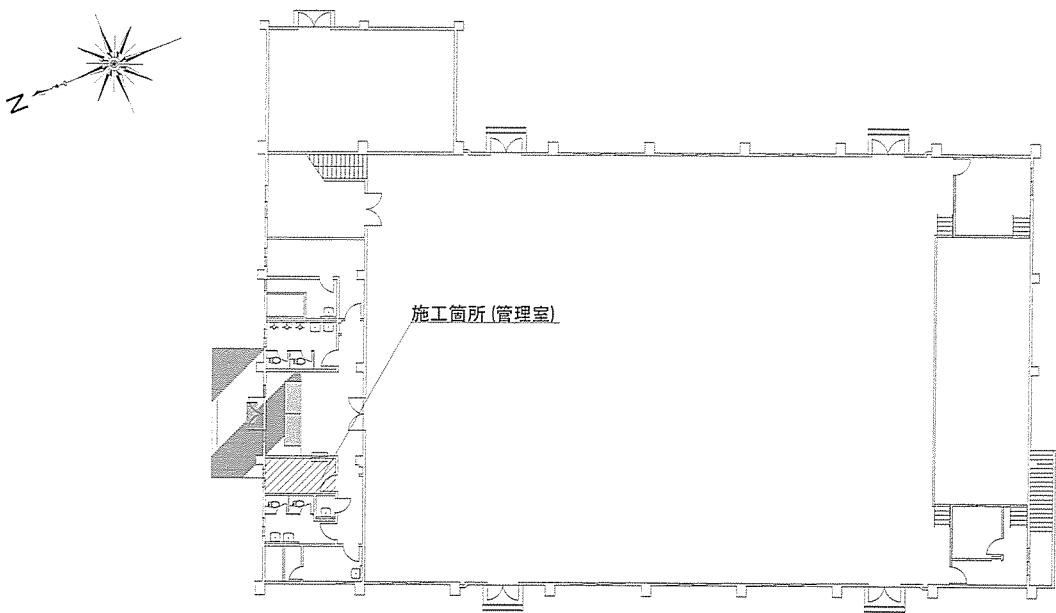

19号建物1階平面図 S=1/300

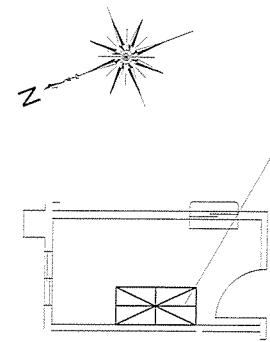

管理室平面図 S=1/100

火災報知受信機 (撤去・新設)

新設機器諸元表

種別	P型1級複合火災受信機
回線数	10回線
形状	壁掛け露出型
付属品	自動火災報知設備用SPD 電源用SPD
備考	各SPDは複合火災受信機内部 に組み込むこと。