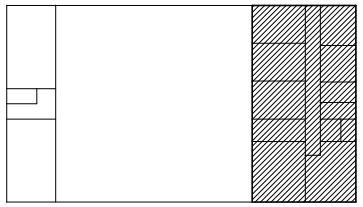

▨部のみ図示する。

KEYPLAN	S＝N．S

通　路	CH=2400
LRS6-4-30 LX	6
K1-LRS11-2	3

倉　庫	———
※LSS1-4-30 LN	4

※レースウェイ取付　(H=2500)

部品庫	———
※LSS1-4-30 LN	5

※レースウェイ取付　(H=2500)

工具室	———
※LSS1-4-30 LN	5

※レースウェイ取付　(H=2500)

EM-IE1.6×3(PF14)ｲﾝﾍﾞｲ

階段室	———
LDS1-K1-LBF11 LN	1

事務室	CH=2400
LRS3-4-48 LX	9
K1-LRS11-2	2

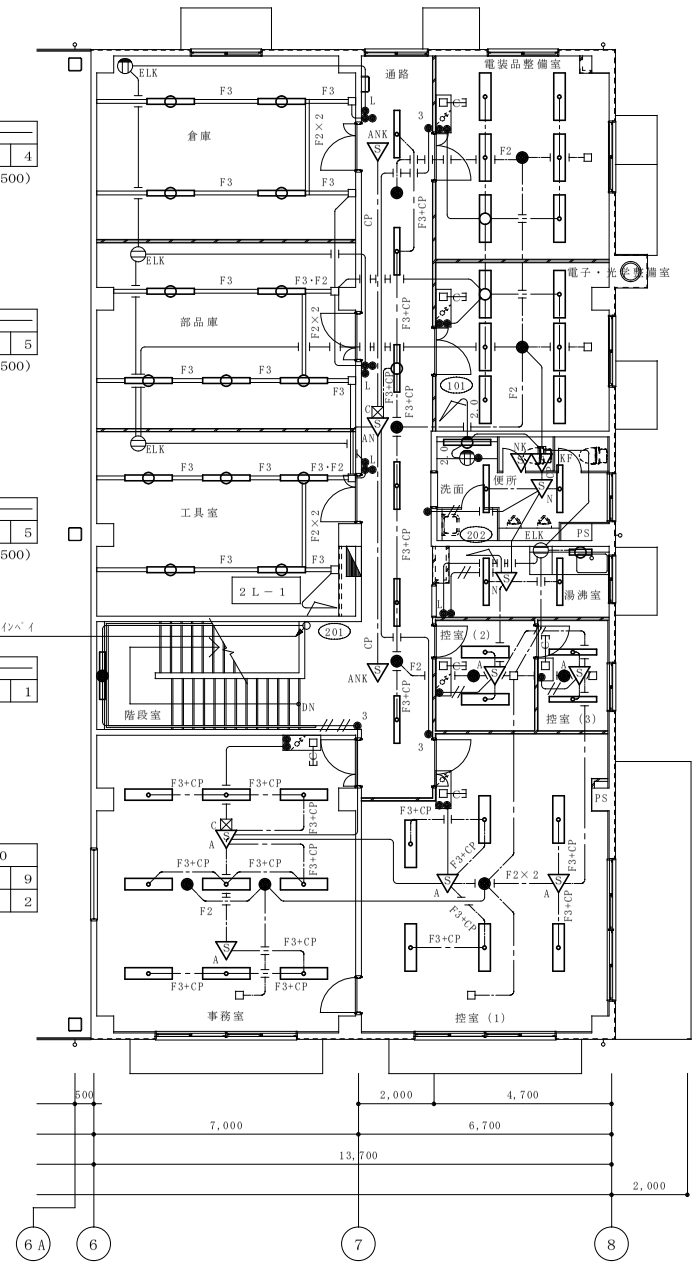

電装品整備室	CH=2400
LRS20-4-48 LN	6
K1-LRS11-2	1

電子・光学整備室	CH=2400
LRS20-4-48 LN	6
K1-LRS11-2	1

洗面・便所	CH=2400
LRS6-4-30 LN	2
LBF3MP/RP-4-20 LN	1

湯沸室	CH=2400
LRS6-4-30 LN	2
SP(LSS1-2-15 LN)	1

控室（3）	CH=2400
LRS6-4-30 LX	2
K1-LRS11-2	1

控室（2）	CH=2400
LRS3-4-48 LX	2
K1-LRS11-2	1

控室（1）	CH=2400
LRS3-4-48 LX	6
K1-LRS11-2	1

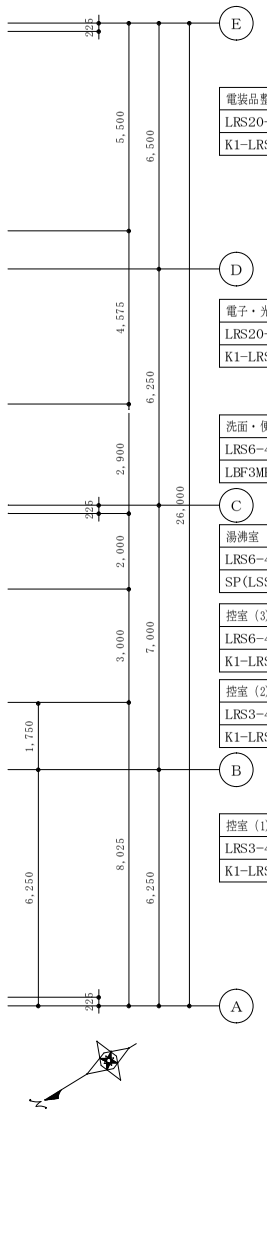

(配管配線)

——//	EM-IE1.6×2(PF14)ｲﾝﾍﾞｲ
———	EM-IE1.6×3(PF14)ｲﾝﾍﾞｲ
——////	EM-IE1.6×4(PF16)ｲﾝﾍﾞｲ
2.0 ———	EM-IE2.0×2·E1.6(PF14)ｲﾝﾍﾞｲ
——C——	空配管(PF16)ｲﾝﾍﾞｲ
F2 — — —	EM-EEF1.6-2C(天井ｺﾈｶﾞｼ)
——-———	EM-EEF1.6-3C(天井ｺﾈｶﾞｼ)
F2×2 — — —	EM-EEF1.6-2C×2(天井ｺﾈｶﾞｼ)
F3+CP — — —	EM-EEF1.6-3C(天井ｺﾈｶﾞｼ)
	EM-CPEE0.9-1P(天井ｺﾈｶﾞｼ)
CP — — —	EM-CPEE0.9-1P(天井ｺﾈｶﾞｼ)
F3 ———	EM-EEF1.6-3C(ﾚｰｽｳｪｲ(40×30)
F2×2 ———	EM-EEF1.6-2C×2(ﾚｰｽｳｪｲ(40×30)
F3·F2 ———	EM-EEF1.6-3C·2C(ﾚｰｽｳｪｲ(40×30)

(凡　例)

記　号	名　　称	摘　　要
———	天井隠ぺい配管配線	
– – – – –	床隠ぺい配管配線	
----------	露出配管配線	
——-———	ケーブルコロガシ配線	
	立上り	
	引下げ	
	丸型露出ボックス	
	ジョイントボックス	
⊠	プルボックス	
	シーリングフィッチング 耐圧防爆形	
	ＬＥＤ灯　天井付き	
	ＬＥＤ灯　天井付き (非常用照明器具)	
	ＬＥＤ灯　壁付き	
XPE	ＬＥＤ灯　壁付き 安全増防爆形	
	ＬＥＤ灯　天井付き	安定器一体形
	ＬＥＤ灯　投光器	安定器一体形
EX	ＬＥＤ灯　壁付き 耐圧防爆形	
	ＬＥＤ灯　壁付き (非常用照明器具)	
EX	ＬＥＤ灯　壁付き (非常用照明器具)耐圧防爆形	
	タンブラスイッチ　1P15A×1 (遠用大角形)	
3	タンブラスイッチ　3W15A×1 (遠用大角形 3路用)	
L	タンブラスイッチ　1P15A×1 確認表示灯付き(遠用大角形)	
WP	タンブラスイッチ　1P15A×1 (防雨形)	
8L	セレクタースイッチ(8 回路用)	
A	調光センサ　ＤＳ１－Ａ 明るさセンサ内蔵形	連続調光タイプ
N	調光センサ　ＤＳ１－Ｎ 人感センサ内蔵形	点滅タイプ
NK	調光センサ 人感センサ内蔵形　同上子機	
KF	調光センサ 人感センサ内蔵形　同上子機	換気扇接続端子付
AN	調光センサ　ＤＳ１－ＡＮ 明るさ・人感センサ内蔵形	連続調光タイプ
ANK	調光センサ 人感センサ内蔵形　同上子機	
	壁付きコンセント　2P15A×1	
E	壁付きコンセント　2P15A×1 (接地極付き)	
LK	天井コンセント　2P15A×1 (抜け止め形)	
	分電盤	
	制御盤	
	換気扇	

(注　記)

1) プルボックス仕様は以下による。
⊠C　SS200×200×100C

１４７号建物２階電灯設備平面図（改修後）　S=1:200

工事件名	１４７号建物他照明設備改修工事				
図面名称	１４７号建物２階電灯設備平面図（改修後）				
縮　　尺	図示	作成年月日	6.4.24	図面番号	4／11
大村駐屯地業務隊　管理科営繕班					