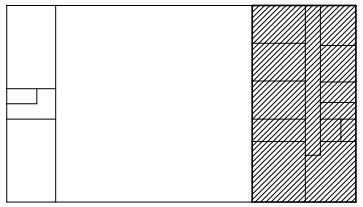

▨部のみ図示する。

KEYPLAN	S＝N．S

通　路	CH=2400	
SP(FRS27-321)PX29		6
K1-IRS4-JE13	16	3

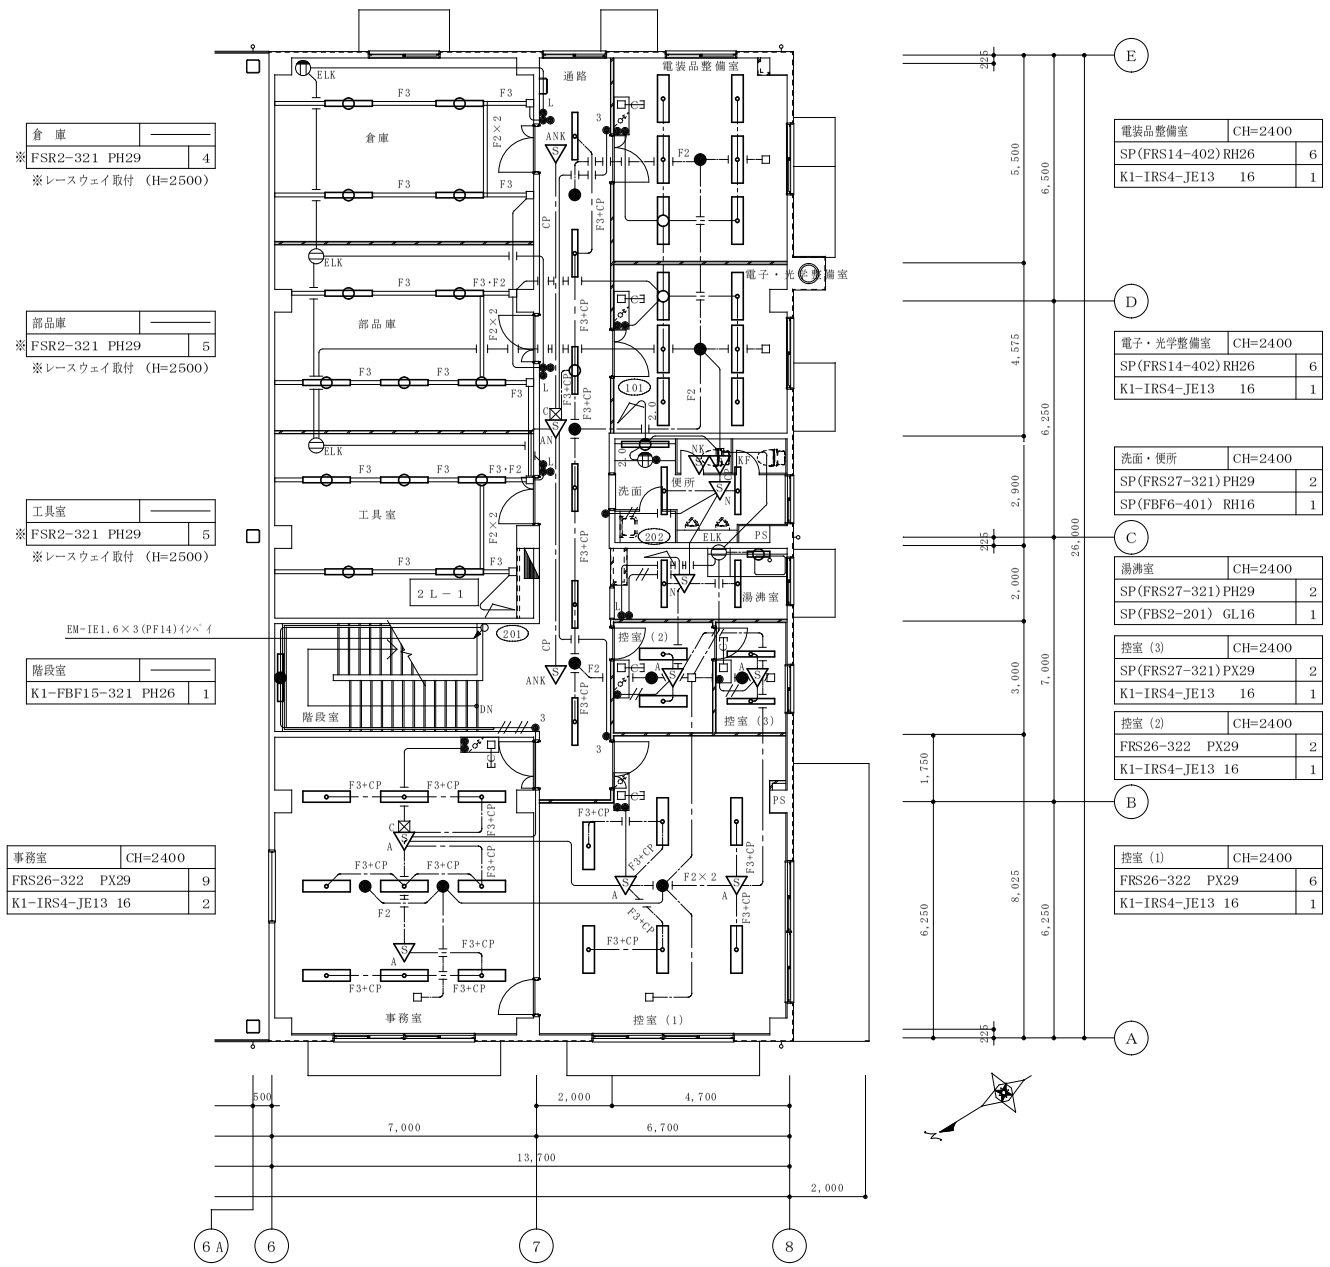

倉　庫		
※FSR2-321 PH29		4

※レースウェイ取付（H=2500）

部品庫		
※FSR2-321 PH29		5

※レースウェイ取付（H=2500）

工具室		
※FSR2-321 PH29		5

※レースウェイ取付（H=2500）

階段室		
K1-FBF15-321 PH26		1

事務室	CH=2400	
FRS26-322 PX29		9
K1-IRS4-JE13 16		2

電装品整備室	CH=2400	
SP(FRS14-402)RH26		6
K1-IRS4-JE13	16	1

電子・光学整備室	CH=2400	
SP(FRS14-402)RH26		6
K1-IRS4-JE13	16	1

洗面・便所	CH=2400	
SP(FRS27-321)PH29		2
SP(FBF6-401) RH16		1

湯沸室	CH=2400	
SP(FRS27-321)PH29		2
SP(FBS2-201) GL16		1

控室（3）	CH=2400	
SP(FRS27-321)PX29		2
K1-IRS4-JE13	16	1

控室（2）	CH=2400	
FRS26-322 PX29		2
K1-IRS4-JE13 16		1

控室（1）	CH=2400	
FRS26-322 PX29		6
K1-IRS4-JE13 16		1

（配管配線）

EM-IE1.6×2(PF14)ｲﾝﾍﾞｲ	
EM-IE1.6×3(PF14)ｲﾝﾍﾞｲ	
EM-IE1.6×4(PF16)ｲﾝﾍﾞｲ	
2.0 EM-IE2.0×2・E1.6(PF14)ｲﾝﾍﾞｲ	
C 空配管(PF16)ｲﾝﾍﾞｲ	
F2 EM-EEF1.6-2C(天井ｺﾈﾀﾞｼ)	
EM-EEF1.6-3C(天井ｺﾈﾀﾞｼ)	
F2×2 EM-EEF1.6-2C×2(天井ｺﾈﾀﾞｼ)	
F3+CP EM-EEF1.6-3C(天井ｺﾈﾀﾞｼ)	
EM-CPEE0.9-1P(天井ｺﾈﾀﾞｼ)	
CP EM-CPEE0.9-1P(天井ｺﾈﾀﾞｼ)	
F3 EM-EEF1.6-3C(ﾚｰｽｳｪｲ40×30)	
F2×2 EM-EEF1.6-2C×2(ﾚｰｽｳｪｲ40×30)	
F3·F2 EM-EEF1.6-3C・2C(ﾚｰｽｳｪｲ40×30)	

（凡　例）

記　号	名　　称	摘　　要
	天井隠ぺい配管配線	
	床隠ぺい配管配線	
	露出配管配線	
	ケーブルコロガシ配線	
	立上り	
	引下げ	
	丸型露出ボックス	
	ジョイントボックス	
	プルボックス	
	シーリングフィッチング 耐圧防爆形	
	蛍光灯　天井付き	
	蛍光灯　天井付き （非常用照明器具）	
	蛍光灯　壁付き	
XPE	蛍光灯　壁付き 安全増防爆形	
	ＬＥＤ灯　天井付き	安定器一体形
	ＬＥＤ灯　投光器	安定器一体形
EX	ＬＥＤ灯　壁付き 耐圧防爆形	
	白熱灯　壁付き （非常用照明器具）	
EX	白熱灯　壁付き （非常用照明器具）耐圧防爆形	
	タンブラスイッチ　1P15A×1 （運用大角形）	
3	タンブラスイッチ　3W15A×1 （運用大角形 3路用）	
L	タンブラスイッチ　1P15A×1 確認表示灯付き（運用大角形）	
WP	タンブラスイッチ　1P15A×1 （防雨形）	
8L	セレクタースイッチ（8 回路用）	
A	調光センサ ＤＳ１－Ａ 明るさセンサ内蔵形	連続調光タイプ
N	調光センサ ＤＳ１－Ｎ 人感センサ内蔵形	点滅タイプ
NK	調光センサ 人感センサ内蔵形 同上子機	
KF	調光センサ 人感センサ内蔵形 同上子機	子機増設機能付
AN	調光センサ ＤＳ１－ＡＮ 明るさ・人感センサ内蔵形	連続調光タイプ
ANK	調光センサ 人感センサ内蔵形 同上子機	
	壁付きコンセント　2P15A×1	
E	壁付きコンセント　2P15A×1 （接地極付き）	
LK	天井コンセント　2P15A×1 （抜け止め形）	
	分電盤	
	制御盤	
	換気扇	

（注　記）

1）プルボックス仕様は以下による。
⊠C　SS200×200×100C

１４７号建物２階電灯設備平面図（撤去）　S=1:200

工事件名	１４７号建物他照明設備改修工事				
図面名称	１４７号建物２階電灯設備平面図（撤去）				
縮　　尺	図示	作成年月日	6.4.24	図面番号	8／11
大村駐屯地業務隊　管理科営繕班					