

# 仕 様 書

件 名	4号隊舎窓用クーラーリース	作成年月日	令和6年4月22日
		所 属	都城駐屯地業務隊管理科
		作 成 者	防衛技官 鎌田 湧貴

## 1 適用範囲

本仕様書は、陸上自衛隊都城駐屯地で実施する「4号隊舎窓用クーラーリース」に適用する。

## 2 実施場所

宮崎県都城市久保原町1街区12号 陸上自衛隊都城駐屯地

## 3 概 要

4号隊舎各居室において使用する窓用クーラーのリース及び取付・取外しの実施

## 4 リース期間（基準）

5月27日（月）～11月29日（金）まで

## 5 取付時期（基準）

5月27日（月）～6月7日（金）の期間で実施

## 6 取外し時期（基準）

10月28日（月）～10月31日（木）の期間で実施


## 7 品名・性能・数量

- (1) 品名：窓用クーラー（標準枠等付属品含む）
- (2) 性能：冷房能力1.8kW（60Hz） 単相100V 消費電力725W程度
- (3) 数量：99台


## 8 特記事項

- (1) リース品の取付及び取外し日時は、事前に係官と調整を行うものとする。
- (2) リース品は、全て係官の受領検査を受け、合格品のみを使用するものとする。
- (3) リース期間中の使用者側の取扱不備以外に起因する故障については、請負業者の負担で速やかに修理するものとする。


## 9 駐屯地配置図

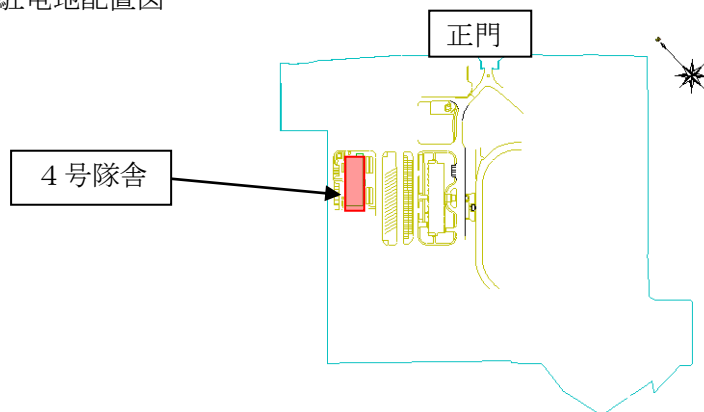


10 1階平面図 (1台)

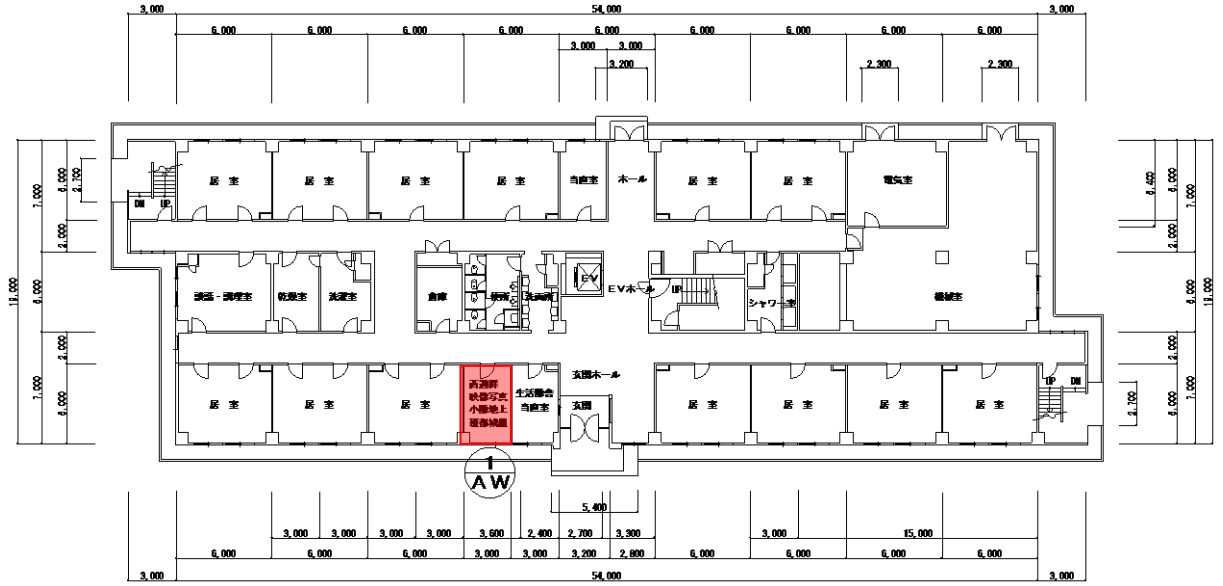


2階平面図 (20台)

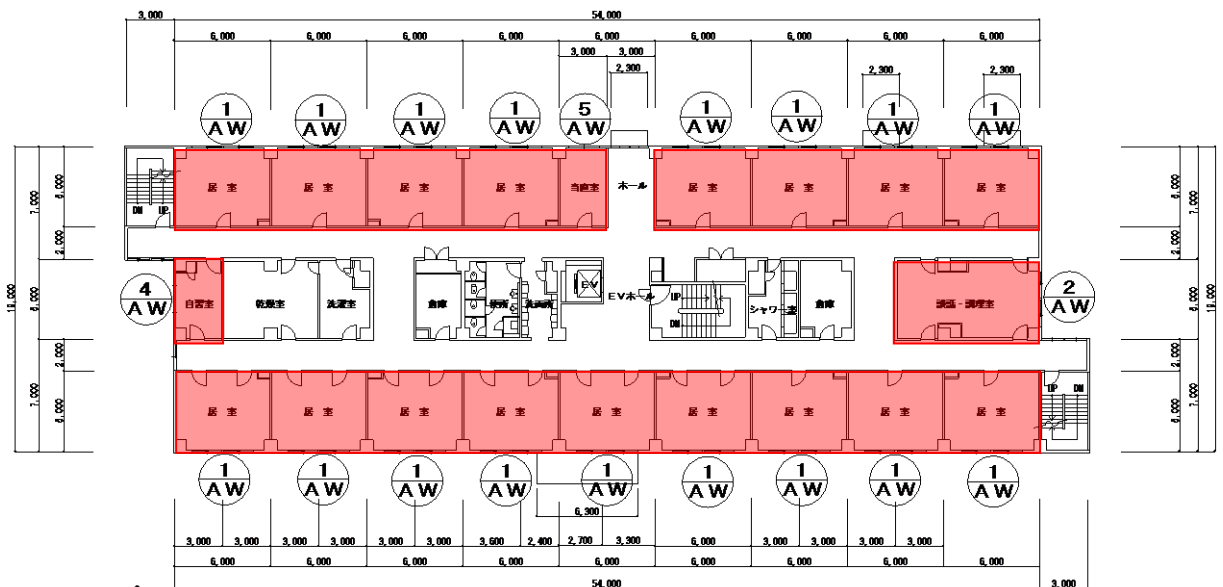


3階平面図（18台）

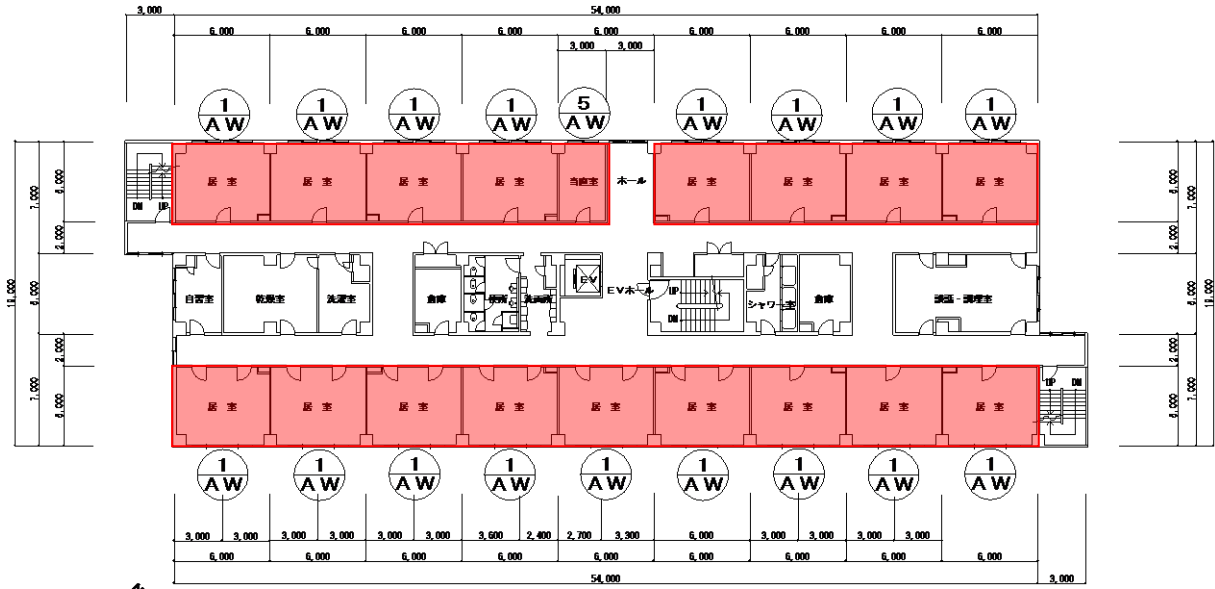


4階平面図（20台）

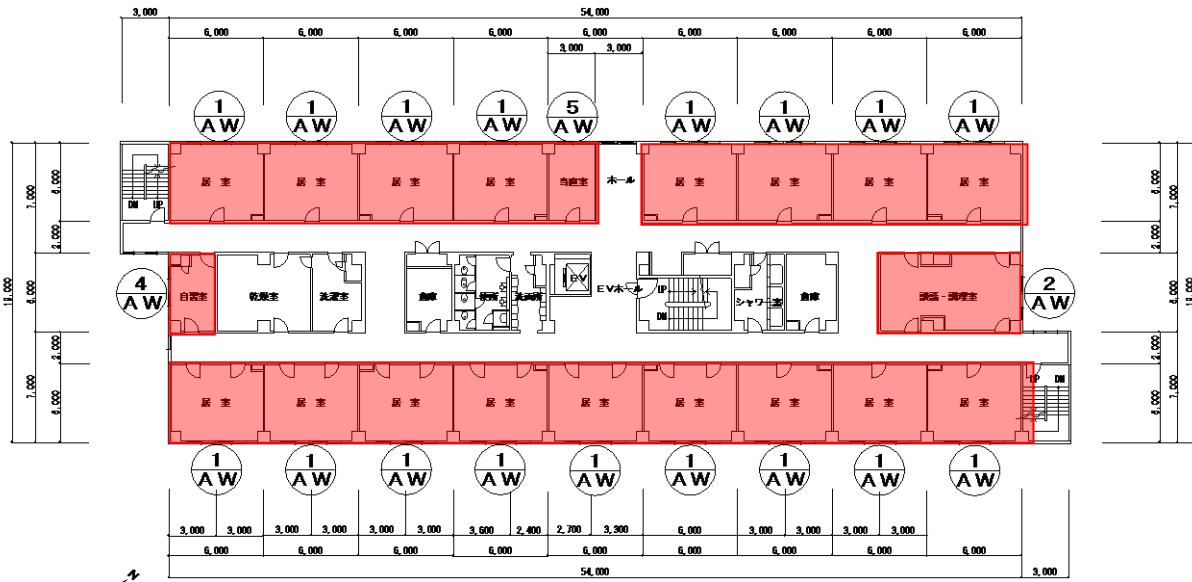




5階平面図（20台）

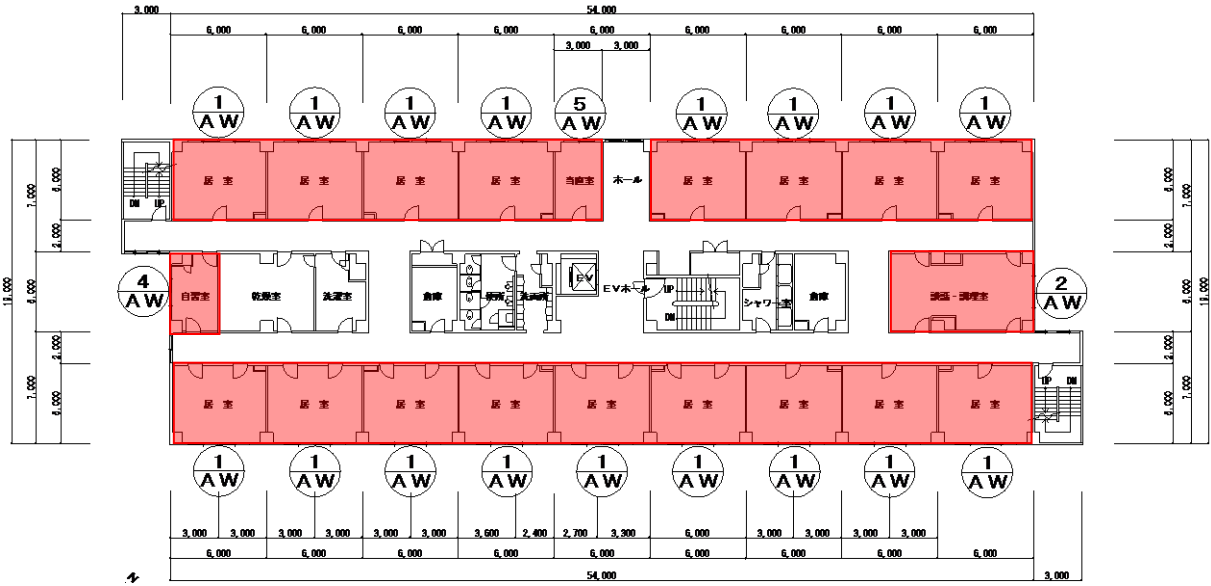


6階平面図（20台）

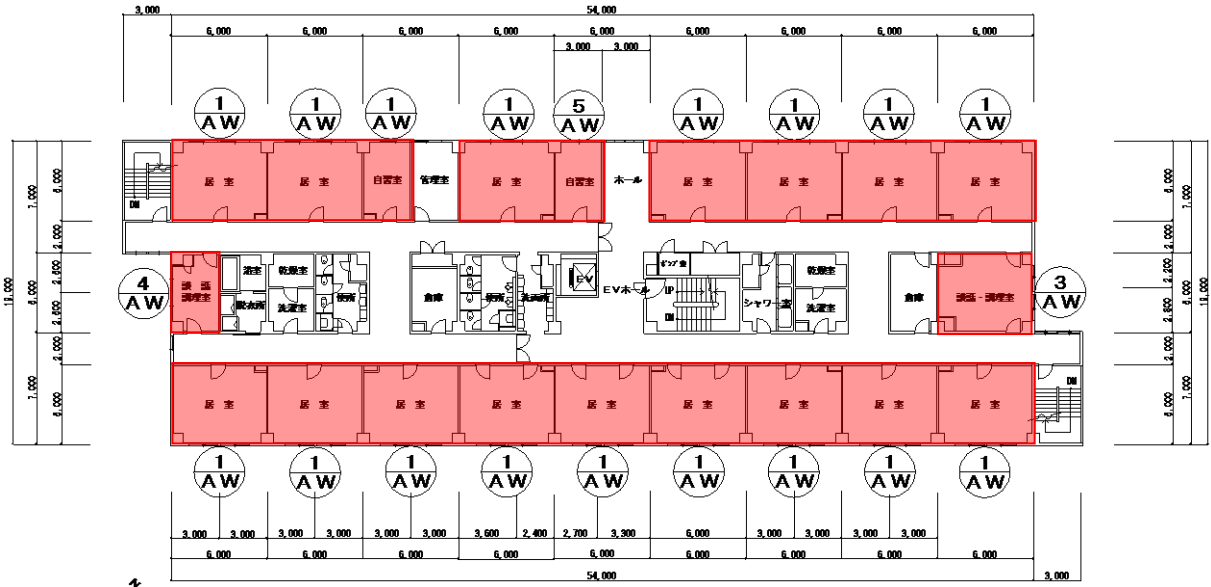

1 1 建具 (窓)

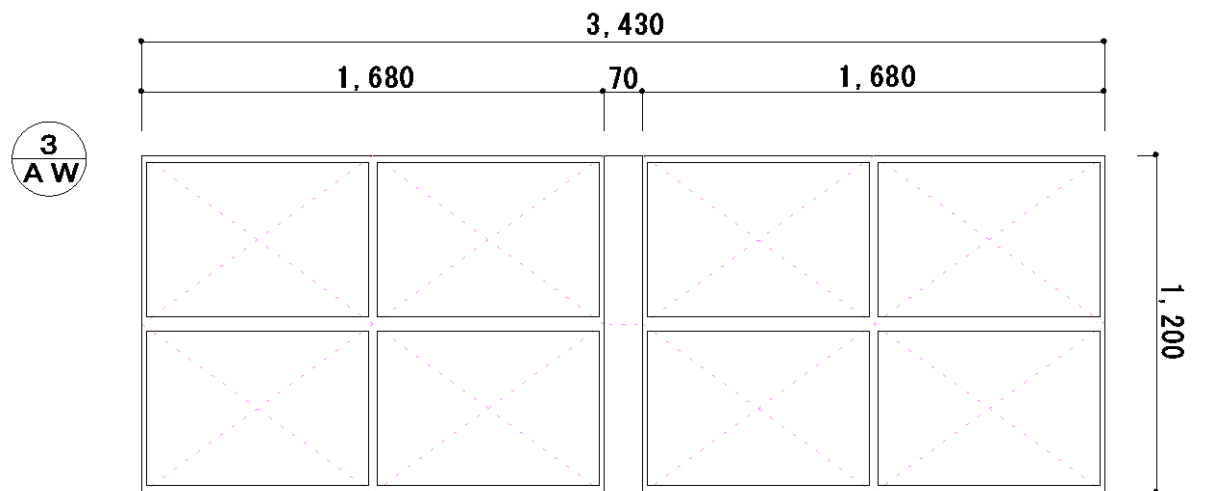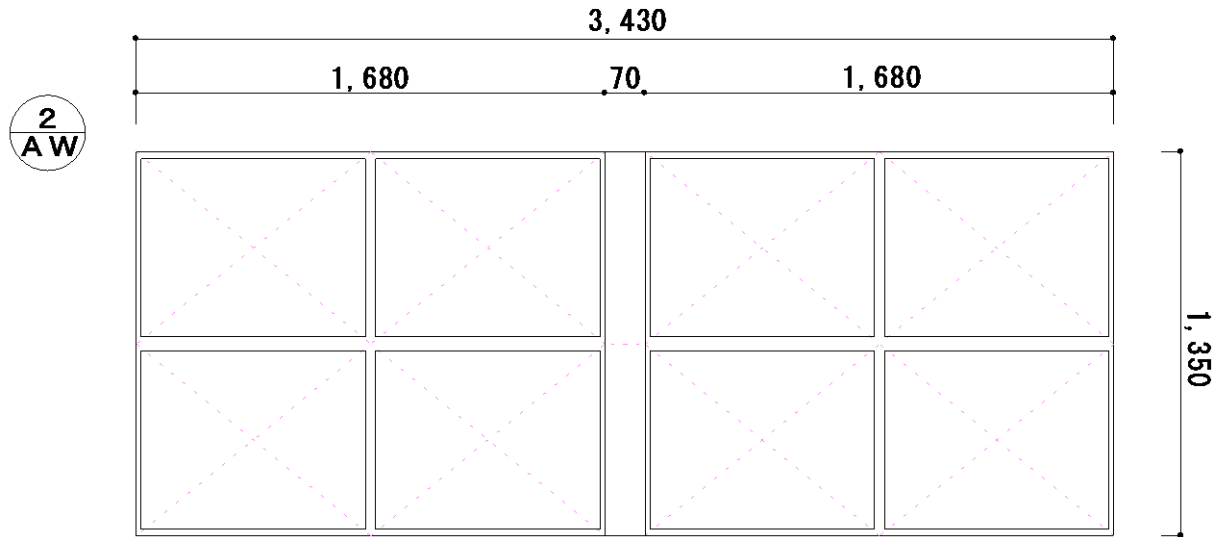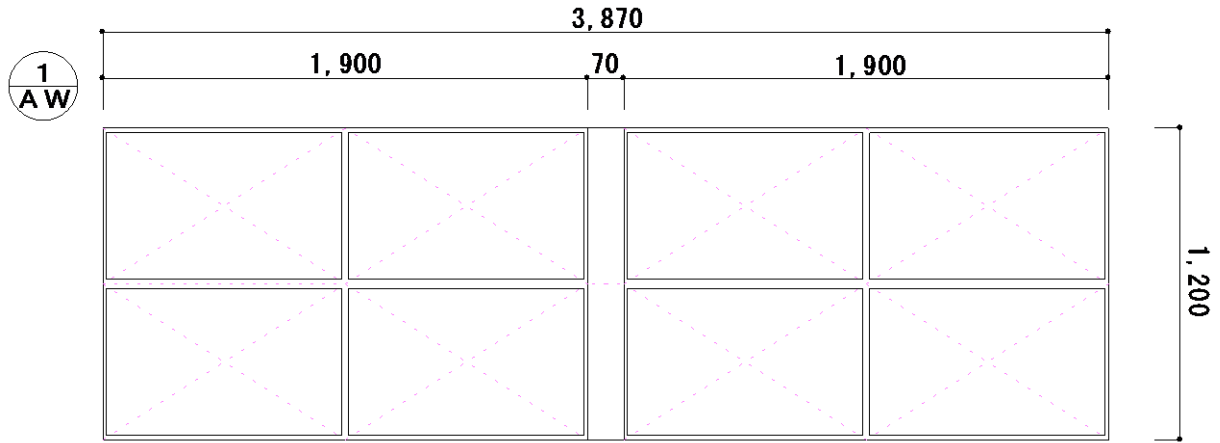

4  
AW

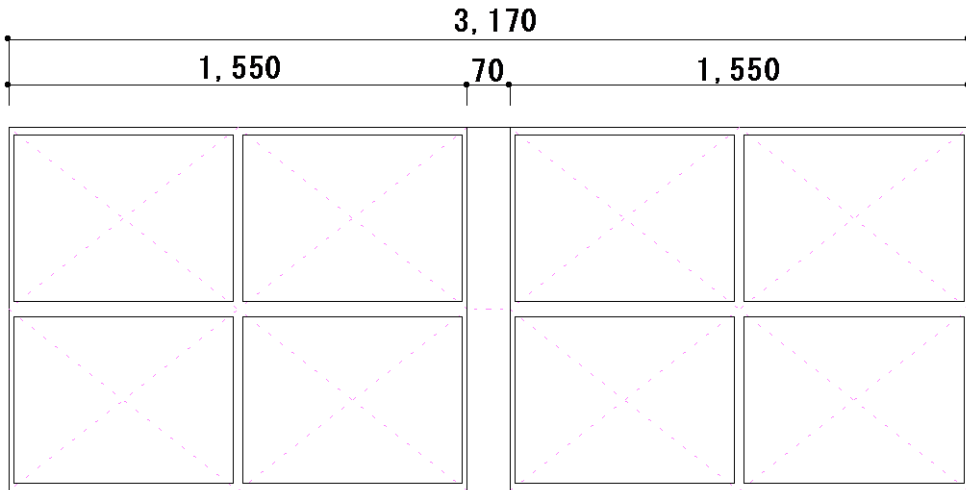

5  
AW

