

調達要求番号：4SZ11A70020号

自衛隊福岡病院仕様書		
物品番号		仕様書番号
吸収式冷凍機部品及び冷温水ポンプ交換	福病C-管-392	
	作成	令和6年4月19日
	変更	令和 年 月 日
	作成部課等名	総務部管理課
<p>1 適用範囲 本仕様書は、自衛隊福岡病院における吸収式冷凍機部品及び冷温水ポンプ交換に必要な事項について規定する。</p> <p>2 内容 内容については、特記仕様書のとおり。</p> <p>3 場所 自衛隊福岡病院 38号機械室</p>		



# 交換部品一覧表

冷媒ポンプ (TH223-S0/80AW)

品名	数量
ベアリング	2個
スリーブ	2個
スラストカラー	2個
ガスケット (F)	1組
ガスケット (R)	1組
ガスケット	1組
ロックワッシャー	2組


溶液ポンプ (QH432-50/1000AL)

品名	数量
ベアリング	2個
スリーブ	2個
スラストカラー	2個
ガスケット (F)	1組
ガスケット (R)	1組
ガスケット	1組
ロックワッシャー	2組

冷凍機本体附属部品

品名	数量
真空ポンプ (D-50モーター付)	1台
真空電磁弁 (1/2B 200V)	1個
真空ゴムホース	1本
電磁弁 (20A)	2個
サイトグラス (吸収器)	1個
ガスケット	2枚
電磁接触器 (サーマル付)	3台
電磁リレー	16個

※型式はすべて吸収式冷凍機 (ES-1A1) 用

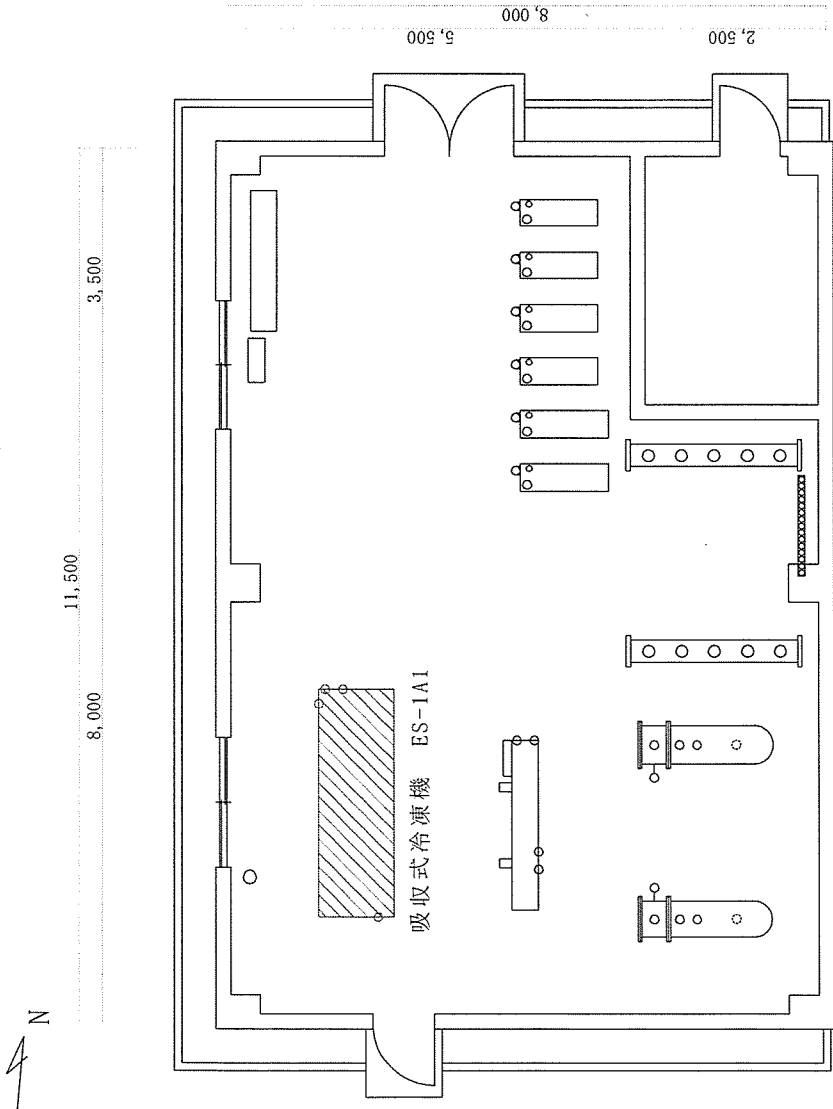

38号機械室平面図

件名	吸収式冷凍機部品及び冷温水ポンプ交換
図名	38号機械室平面図
縮尺	1:100
春日駐屯地営繕班	日付 6.4.11

