

# 福岡射撃場（R7）外灯照明器具取替

件名	福岡射撃場（R7）外灯照明器具取替	図面番号	1 / 4
図名	表紙	作成年月日	7.10.8
所属	陸上自衛隊福岡駐屯地業務隊管理科		

# 仕 様 書

## 1 件 名

福岡射撃場（R7）外灯照明器具取替

## 2 工事場所

福岡県大野城市牛頭2375-1 陸上自衛隊福岡射撃場

## 3 工事概要

福岡射撃場における外灯のLED器具への取替え（9灯）

## 4 一般事項


- （1）本作業は、本設計図書による他、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築、機械設備、電気設備工事編）現行版」（以降共通仕様書という。）及び関係規則を遵守するものとする。
- （2）本作業に際して、疑義が生じた場合は、監督官と協議してその指示に従うものとする。
- （3）本仕様書等に記載なき事項といえども、施工上及び技術的に当然実施すべき事項については請負業者の負担において実施するものとする。
- （4）日程及び実施時期等については、事前に監督官と調整するものとする。
- （5）本作業に際して、十分な安全対策を行い、作業員に対しては機会ある毎に注意喚起するものとする。
- （6）本作業に際して、他の施設に損傷を与えないよう十分注意し、万一損傷を与えた場合は、速やかに監督官へ報告するとともに、請負業者の責任において現状に復旧するものとする。
- （7）本作業の写真は、カメラ（カラー）又はデジタルカメラを使用し、施工前、施工中、施工後、主要な作業状況、隠ぺい箇所及び監督官の指示する箇所を撮影し、簿冊に整理して監督官に1部提出するものとする。また、ネガ又はデジタルカメラの電子データは完成検査終了後、請負業者の責任において確実に処分または消去するものとする。
- （8）本作業で生じた発生材のうち、監督官が指示する鉄屑等については、種類毎に整理したうえ指定場所へ搬入し所定の調書を添えて官側へ引き継ぐものとする。その他の発生材は関係法令に基づき、請負業者の責任において全て構外に搬出し処分するものとする。
- （9）本工事においては、原則として電気及び水は官給しないものとする。

## 5 特記事項


- （1）本作業で使用するLED照明器具はすべて新品とし、使用する照明器具製造メーカーの承認図を事前に提出し、監督官の承諾を得るものとする。
- （2）設置する照明器具の製造メーカーを統一するものとする。
- （3）照明器具の取替え時は、高所作業装置等を用いて安全に作業を実施するものとする。
- （4）作業の前・後において、絶縁測定を実施し、測定結果を監督官に提出するものとする。
- （5）作業完了後、監督官立会いのもと、回路毎に点灯確認を行うものとする。
- （6）完成検査合格後、施工上の欠陥によるものとみられる不具合等の発生について、請負者は1年間その責を負うものとする。
- （7）既設照明器具等諸元表

品 名	形 名	数量(台)
東芝 道路照明器具	HW-1023N-3	9
東芝 HID安定器	1HC-2011HW-B	9

件 名	福岡射撃場（R7）外灯照明器具取替	図面番号	2 / 4
図 名	仕 様 書	作成年月日	7.10.8
所 属	陸上自衛隊福岡駐屯地業務隊管理科		


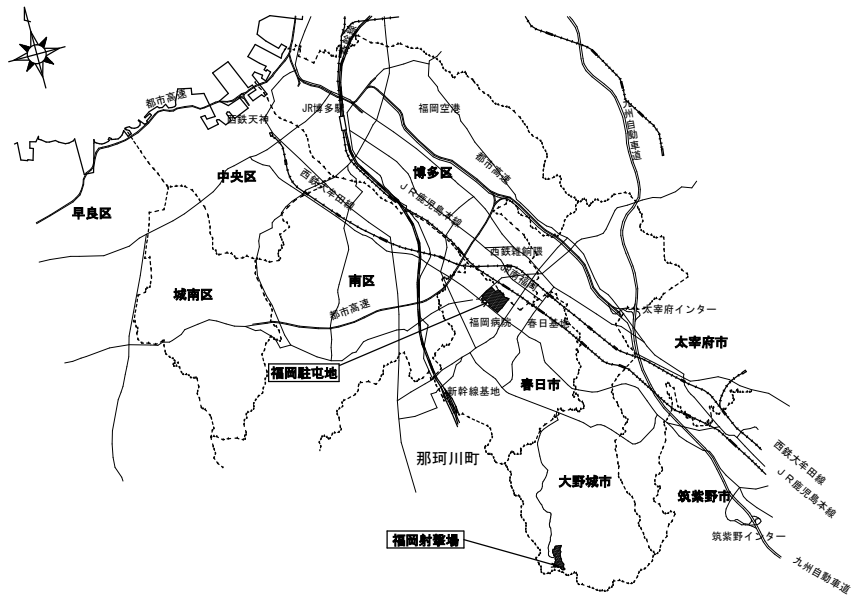


案内図 S=1/X

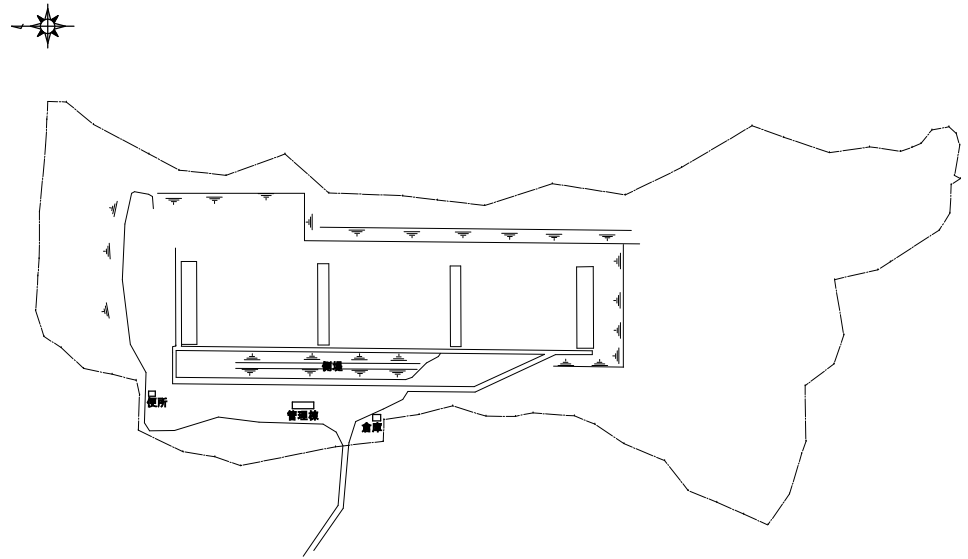

配置図 S=1/X

件名	福岡射撃場（R7）外灯照明器具取替	図面番号	3 / 4
図名	案内図・配置図	作成年月日	7.10.8
所属	陸上自衛隊福岡駐屯地業務隊管理科		

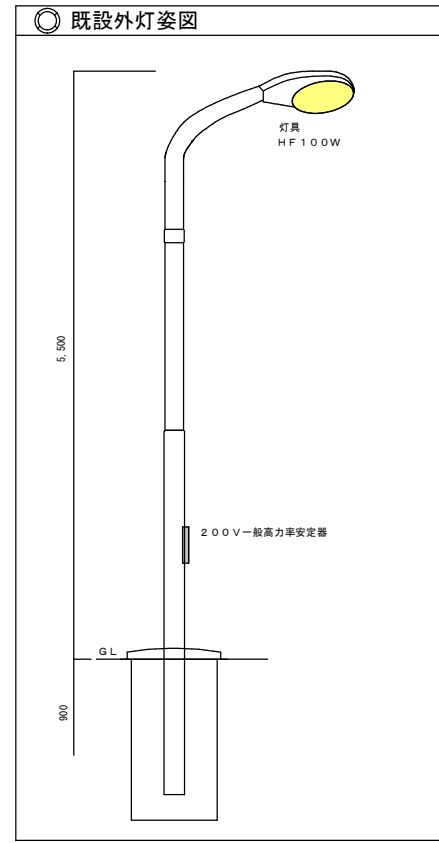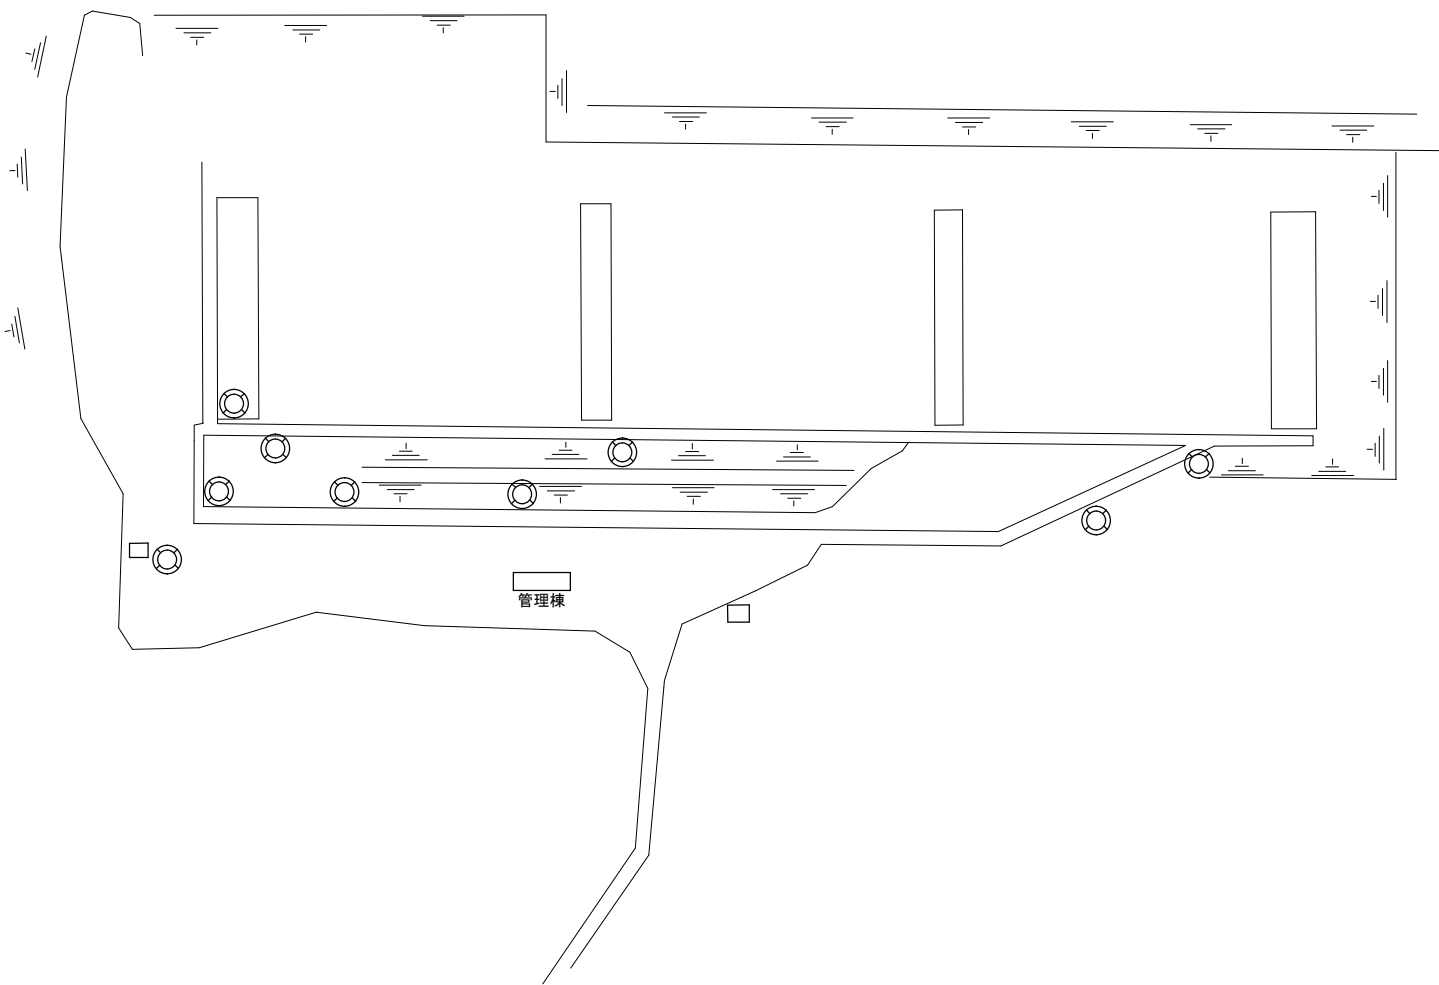

福岡射撃場外灯照明器具表		
記号	規格・型式	数量(台)
◎	LED道路照明器具 NYR10117LE9	9

件名	福岡射撃場(R7)外灯照明器具取替	図面番号	4 / 4
図名	照明器具取替配置図	作成年月日	7.10.8
所属	陸上自衛隊福岡駐屯地業務隊管理科		