

仕 様 書

1 件 名

床置形空調機レンタル

2 使用場所

福岡県飯塚市津島282(陸上自衛隊 飯塚駐屯地)

- (1) 設置完了予定年月日
令和7年5月16日(金)
- (2) レンタル期間
令和7年5月16日(金)～令和8年3月26日(木)
- (3) 撤去完了予定年月日
令和8年3月31日(火)

3 概 要

名 称	規 格	数 量	備 考
床置形空調機	5馬力 設置・搬入・搬出込み 基本管理料等込み 組立式踏台(オリオン500H同 等)・壁パネル含む	10台	幹部食堂 2台 隊員食堂 8台

5 一般事項

- (1) 本レンタルは、本仕様書に基づき実施するものとする。
- (2) 請負者は、仕様書及び現地において相違・疑義あるいは不明な点が生じた場合は、係官と協議しその指示に従うものとする。
- (3) 写真については、作業前から作業後までの工程毎(作業前・作業中・作業後)及び部隊側の指示する事項について、カラーサービス版各1枚を撮影し工事用アルバム(A4版)に整理した上提出すること。デジタルカメラの場合、A4用紙に3枚を基準に印刷して提出すること。


6 特記事項

- (1) 使用前後の搬入・設置・撤去は、請負者において実施するものとする。
- (2) 契約締結後、使用開始期間までに設置し、使用期間終了後は3月31日(火)までに撤去するものとする。
- (3) 搬入・設置後、各装置が異常なく作動することを確認し、異常がみられる場合は速やかに代替品を準備するものとする。
- (4) 使用期間中、機器に故障が生じた場合は、請負者において直ちに修理または交換を実施するものとする。


件 名	床置形空調機レンタル		
作成者	防衛技官	杉本 幸乃	1/4

- (5) エアコン設置場所については、窓下930mm、天井高FL+3,000mmであるため、請負者は現場状況を考慮し、設置を行うものとする。
- (6) 電源は、機械室内動力制御盤からの電源引き込み、各箇所分電盤を設けるものとし、請負者の負担によって行い、部隊側の承諾を得たうえで設置をするものとする。
- (7) 設置位置は、別図に示す通り（基準）とする。間隔は監督官が指示する。

件名	床置形空調機レンタル		
作成者	防衛技官	杉本 幸乃	2/4

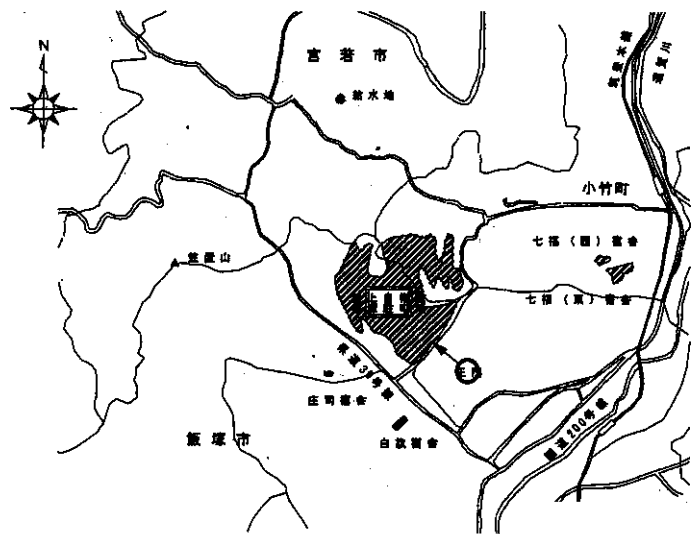


案内図 S=1/X

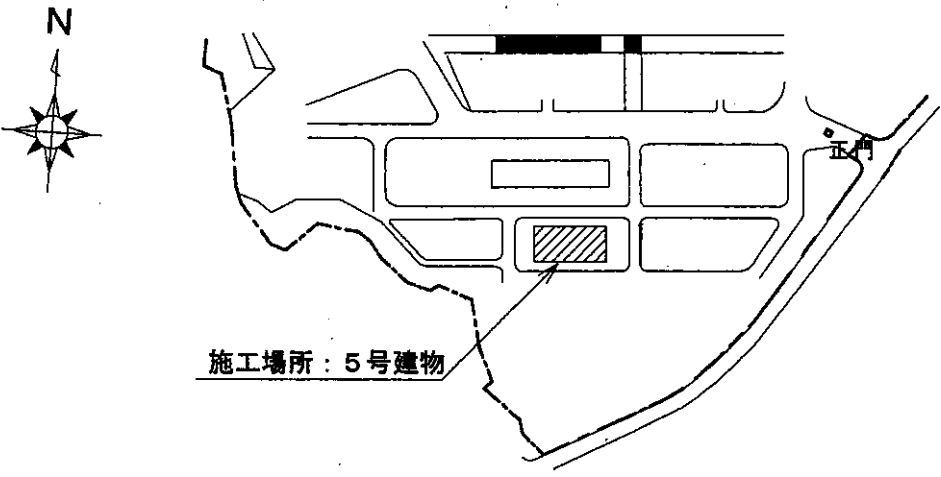


施工場所：5号建物

配置図 S=1/X

件名	床置形空調機レンタル	
作成者	防衛技官 杉本 幸乃	3/4

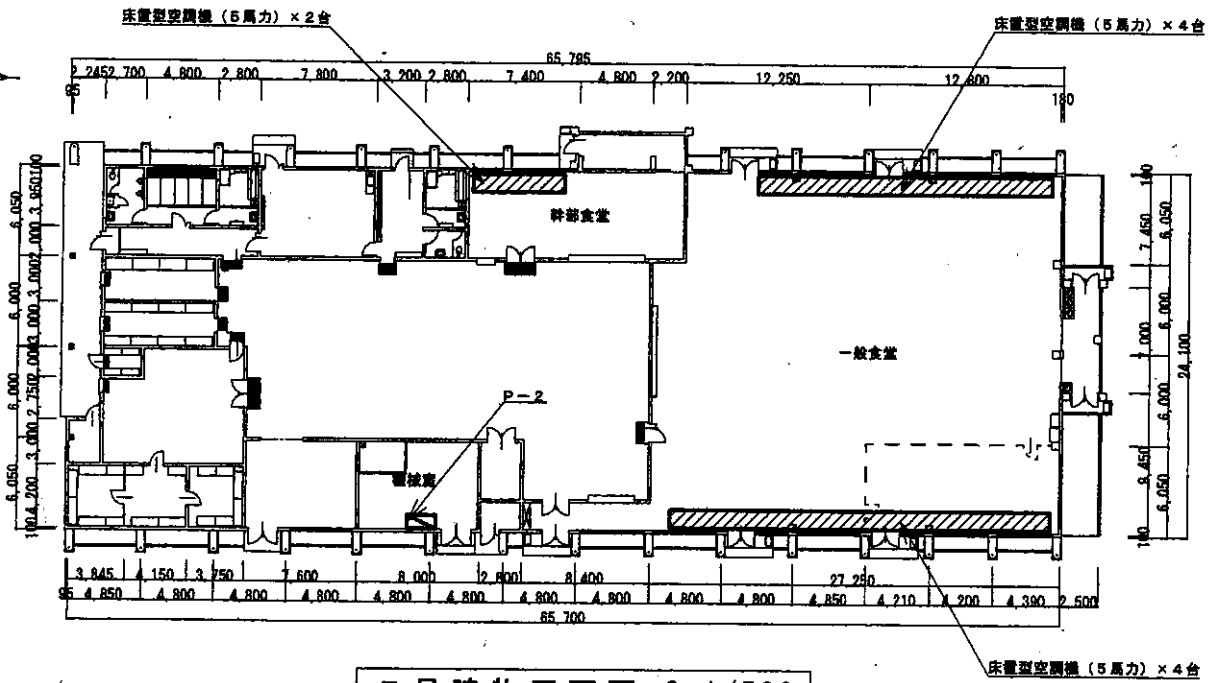

5号建物平面図 S=1/500

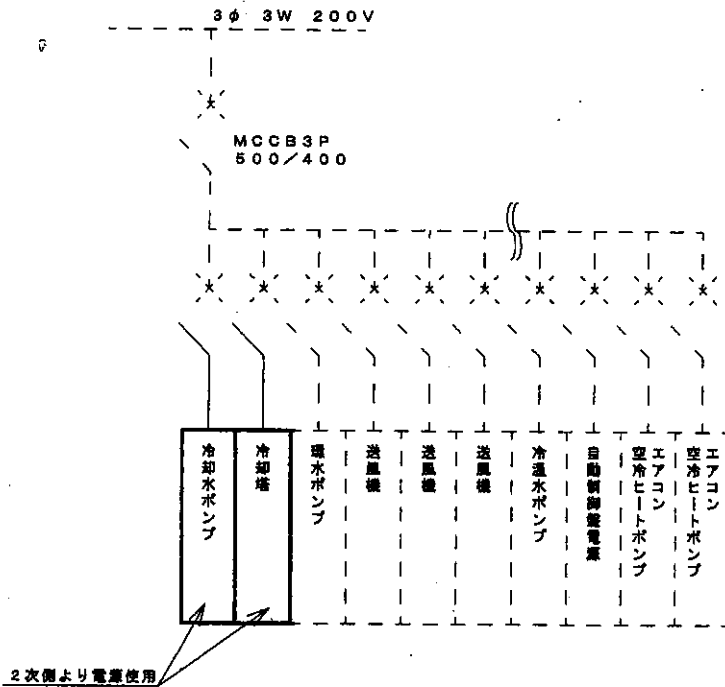

P-2 盤内

件名	床置形空調機レンタル
作成者	防衛技官 杉本 幸乃
	4/4