

表紙共 5 枚

北熊本（R7）照明LED化工事（その2）

件名	北熊本(R7)照明LED化工事(その2)				縮尺	—
図名	表紙				図番	1/5
業務隊長	管理科長	営繕班長	企画係長	営繕主任	管財主任	電気係長
お						
陸上自衛隊北熊本駐屯地 業務隊管理科営繕班						
令和7年11月5日						

特記仕様書

- 1 件名 : 北熊本 (R7) 照明LED化工事 (その2)
- 2 補修場所 : 熊本県熊本市北区八景水谷2丁目17番1号
陸上自衛隊 北熊本駐屯地
- 3 適用範囲 : 本仕様書については、「北熊本 (R7) 照明LED化工事 (その2)」に適用する。

- 4 概要 :
- | | | | |
|---------------|-------|-------|--|
| ・ グラウンド投光器 | 撤去・新設 | 6 4 台 | |
| ・ グラウンド電撃殺虫器 | 撤去 | 8 台 | |
| ・ テニスコート投光器 | 撤去・新設 | 4 台 | |
| ・ テニスコート電撃殺虫器 | 撤去 | 2 台 | |

5 一般事項 :

(1) 本工事は本設計図書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築(改修)工事標準仕様書」(以下標準仕様書)、諸規定、特記及びメモカー仕様に基つき実施するものとする。

- (2) 本工事の施工に必要な施工計画書・材料等の承認願等は、事前に監督官へ提出し承諾を受けること。
- (3) 本工事中に、納まり・取り合い等の疑義が生じた場合は、監督官に通報し、その指示に従い実施する。なお、軽微なものについては請負者負担で処置すること。
- (4) 施工に当たり安全には十分注意を払い、作業員には機会あるごとに注意を喚起すること。又作業の各行程毎に安全に対する検討を行い、必要な処置等を実施して安全管理を徹底すること。
- (5) 本工事中既存設備等に損傷を与えた場合は監督官に報告し、請負者の責任において早急に補修し、原形に復旧させるものとする。
- (6) 本工事により生じた発生材のうち、金属類及び監督官の指示する物は発生材調書を作成し、監督官の指示する場所に搬入すること。
また、金属類以外の発生材については、請負者において適切に処分を行うこと。


6 特記仕様 :

- (1) 本工事に使用する材料等は、本特記仕様書・図面に特記する場合を除き、すべて新品とする。
- (2) 新設する照明器具等については、事前に監督官に承認図(納入仕様書等)を提出し、承諾を受けるものとする。
- (3) 新設する照明器具は、既設照明器具の同等品以上とする。
- (4) 電線の結線変更・延長等は本工事に含むものとする。
- (5) 本工事は、実施する設備に該当する各種資格を必要とする場合は、その免状交付を現に受けている者が行い、事前に免状の写しを提出すること。
- (6) 照明器具の取替完了後に照度測定を実施し、報告書を提出すること。
- (7) グラウンド内は、埋設物磁気損防止のため車両進入禁止となっている。
本工事では高所作業車での工事を見込んでいるため、軟鉄板の設置後行うこと。

(7) 本工事写真は、施工前・施工中・完成時において施工内容が明確に判断できるように撮影し、工事用アルバム(写真台帳)または、A4用紙に印刷したものを整理して提出すること。


- (8) 工事完了後、ネガ又は写真データは確実に破壊すること。
- (9) 本工事に際し、監督官の指示する書類等は速やかに作成し提出すること。
- (9) 本工事で使用する水道・電気料は、請負者負担とする。

件名	北熊本(R7)照明LED化工事(その2)	縮尺	—
図名	特記仕様書	図番	2/5
陸上自衛隊北熊本駐屯地 業務隊管理科営繕班		令和7年11月5日	

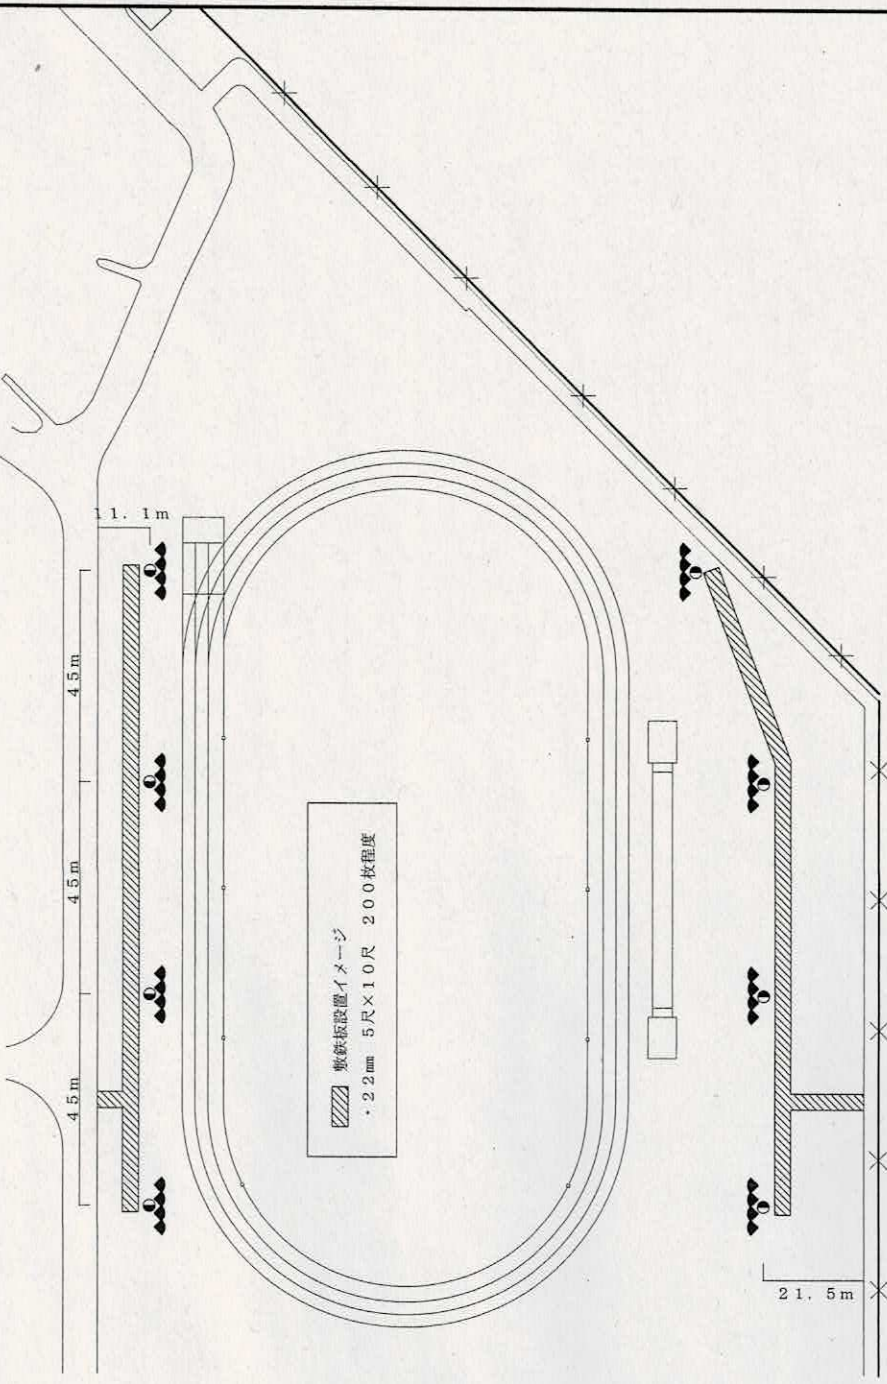

グラウンド配置図 S = 1:1000


【注記】 照明柱No. 1~4柱の投光器は
遮光ルーバー付

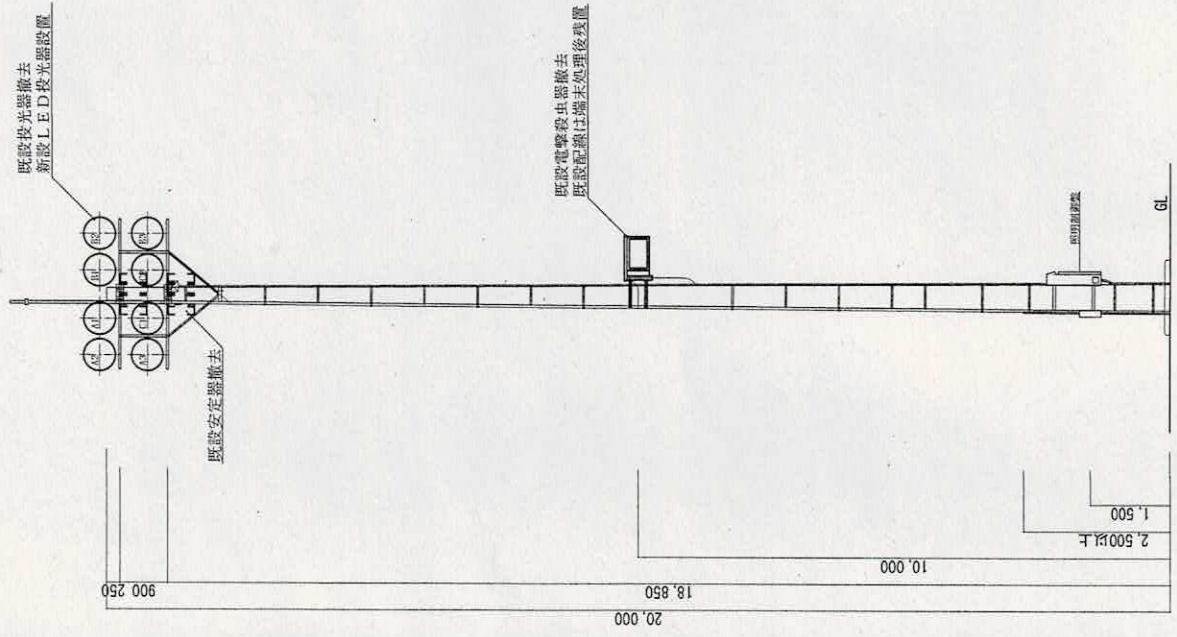

照明柱立面図 S = 1:100


グラウンド既設照明器具表

名称	型番	仕様	台数	電圧
照明器具	HJPLM-1000M (HT-10051M)	中角型 屋外用 遮光ルーバー付	32	200
投光器	HJPLM-1000M (HT-10051M)	中角型 屋外用	32	200
電撃殺虫器具	SP-1 (TEK-30225-G117)	FL20W-2	8	100

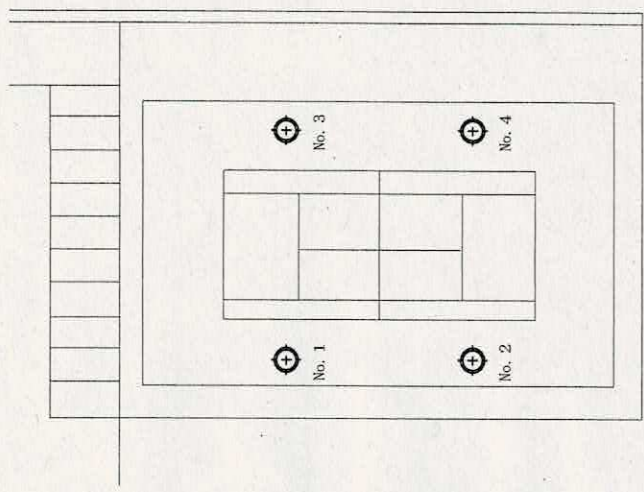

テニスコート配置図 S = 1:400

器具名	名称	型番	仕様	台数	電圧
照明器具	投光器	SP-2 (MT-10028)	メタルハライドランプM1000	4	200
	電撃殺虫器	SP-3 (TEK-30221-GL27)	FL20W-2	2	200

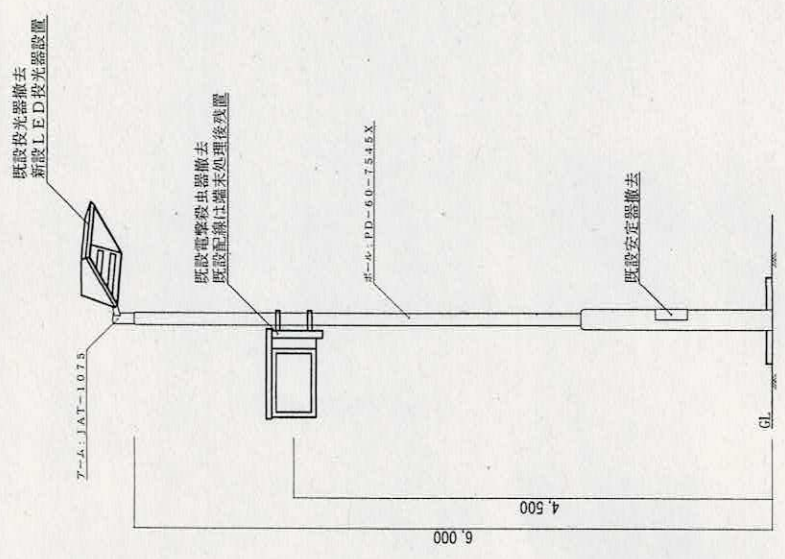

【注記】 照明 No. 1・No.4 は電撃殺虫器付

照明器具立面図 S = 1:50