

知念 (R7) 12号建物スポットクーラー取替

件名	知念 (R7) 12号建物スポットクーラー取替				図面番号	1/3
図名	表紙				作成年月日	
業務隊長	管理科長	営繕班長	工事企画係長	施設管理	工事企画係	作成者
所属	陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科					

仕 様 書


- 1 件 名：知念(R7)12号建物スポットクーラー取替
- 2 場 所：沖縄県南城市知念字知念上原1177-1 陸上自衛隊知念分屯地
- 3 概 要：12号建物スポットクーラー取替 1式
- 4 履行期間：契約締結日 ～ 令和7年12月12日

5 一般事項


- (1) 本仕様書は、「知念(R7)12号建物スポットクーラー取替」に適用する。
- (2) 本仕様書に記載無き事項及び用語の定義については、以下によるものとする。
【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】
 - ・公共建築(改修)工事標準仕様書 (建築工事編) 最新版
 - ・公共建築(改修)工事標準仕様書 (機械設備工事編) 最新版
 - ・公共建築(改修)工事標準仕様書 (電気設備工事編) 最新版
- (3) 作業時期及び実施工程等は、事前に監督官と打合せを実施すること。
- (4) 本工事の写真は着手前・作業中・着工後及び監督官の指示する箇所を撮影し、作業完了後、隠ぺいとなる部分は、確実な写真管理を実施すること。作業完了後、A4判写真帳に整理して1部監督官へ提出するものとする。提出する写真については鮮明な写真を添付することとする。
- (5) 作業の際、他の箇所に損傷を与えないように十分注意して実施し、万一損傷を与えた場合は、受注者の責任において、速やかに原形に復旧すること。
- (6) 本仕様書及び作業に際し、疑義が生じた場合は監督官と協議の上実施すること。
- (7) 作業中は、安全管理に十分留意し、事故等発生した場合は、速やかに監督官に報告するものとする。
- (8) 本仕様書に記載無き事項についても、当然作業すべき事項は、受注者の負担で実施する。
- (9) 本作業で使用する材料は全て新品とし、監督官の検査を受けた合格品のみ使用する。
- (10) 受注者は、毎日作業終了後に現場の整理整頓及び清掃を実施することとする。
- (11) 受注者は、自衛隊敷地内への立入り及び敷地内での行動については、当該分屯地の規則及び自衛隊関係者の指示を遵守して行うものとし、作業場所以外への立入りを禁止する。やむを得ず作業場所以外への立入りが必要な場合は、監督官等の許可を得るものとする。
- (12) 本敷地内への立入りについては、事前に申請を行い、許可を受けた者のみ入場することができるものとし、申請に必要な書類を速やかに提出するものとする。

6 特記事項


- (1) 本仕様書に記載する数量・寸法については、計画数量・寸法である為、作業前に計測等を行う。
- (2) 本作業で発生した発生材については、金属屑のみ官側に返納し、監督官の指定した場所に収集運搬する。その際、発生材調書を監督官に1部提出する。また、金属屑以外の発生材については、受注者の負担により適切に処分を行う。
- (3) 電源・ダクト・吹出口は既設再利用とし、ドレン管は接続部のみ新設するものとする。
- (4) 新設の際、ダクト接続等に伴い改造等が必要になる場合は請負者の負担で行うものとする。
- (5) 新設配管の保温は、天井内配管「C1・(口)・VI」とし屋外配管は「E2・(口)・VI」で施工するものとする。
- (6) 新設天井ボードは、既設吹出口等が収まる様加工するものとする。
- (7) 新設空調機室外機は、耐塩害塗装(基板込)を行い設置するものとする。また、既設基礎に設置後転倒防止ワイヤーで固定するものとする。
- (8) 新設空調機に使用する冷媒は、R32又は代替フロン対応機器を選定するものとする。
- (9) フロンは、法令に則り破壊証明書等必要書類を提出するものとする。

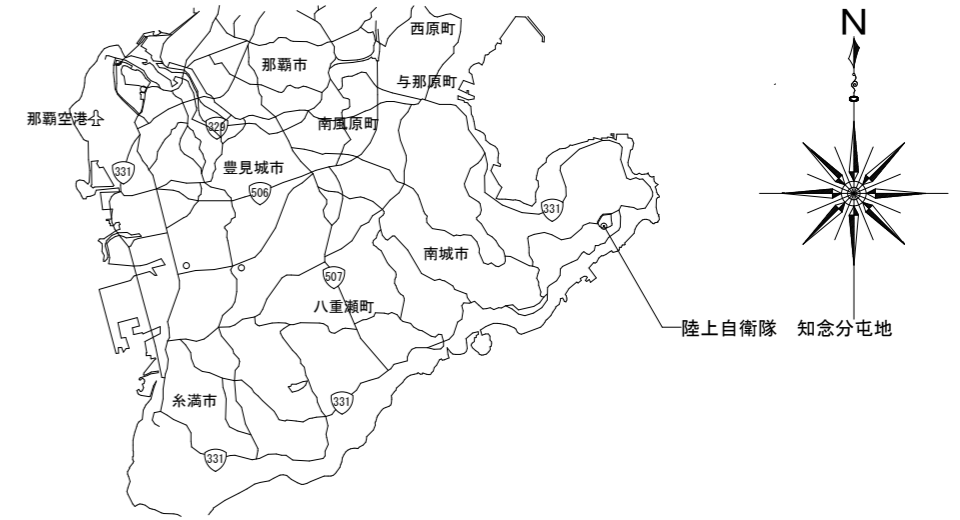

案内図 N.S

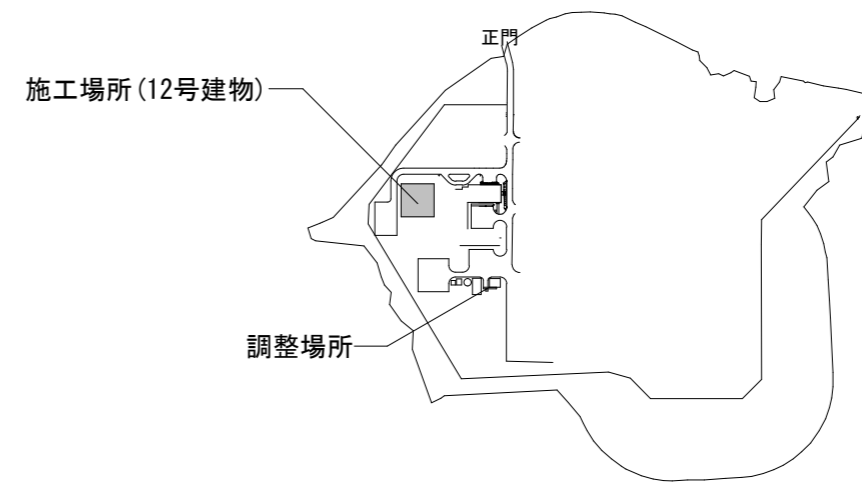


分屯地配置図 S=1/7000

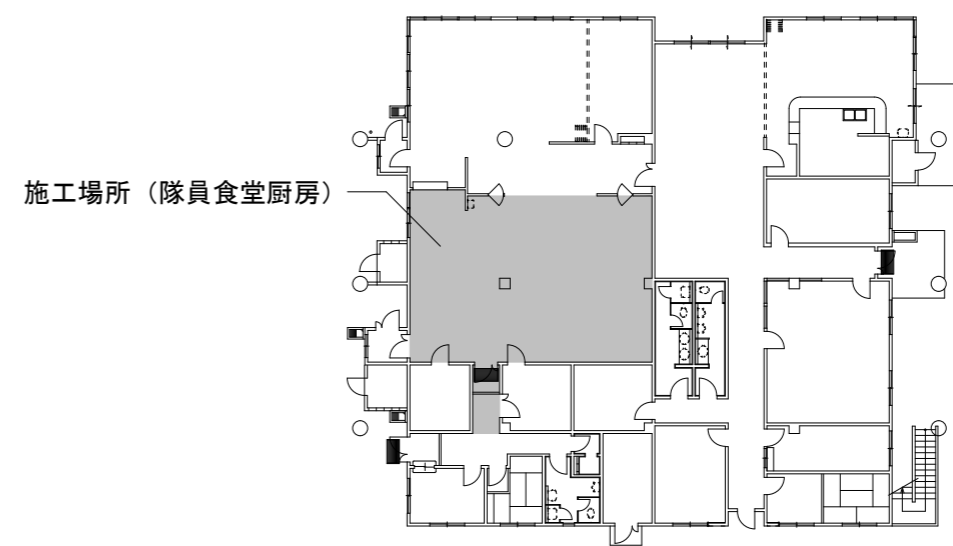


12号建物平面図 S=1/400


件 名	知念(R7)12号建物スポットクーラー取替	図面番号	2/3
図 名	仕様書・案内図・配置図・平面図	作成年月日	
所 属	陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科		

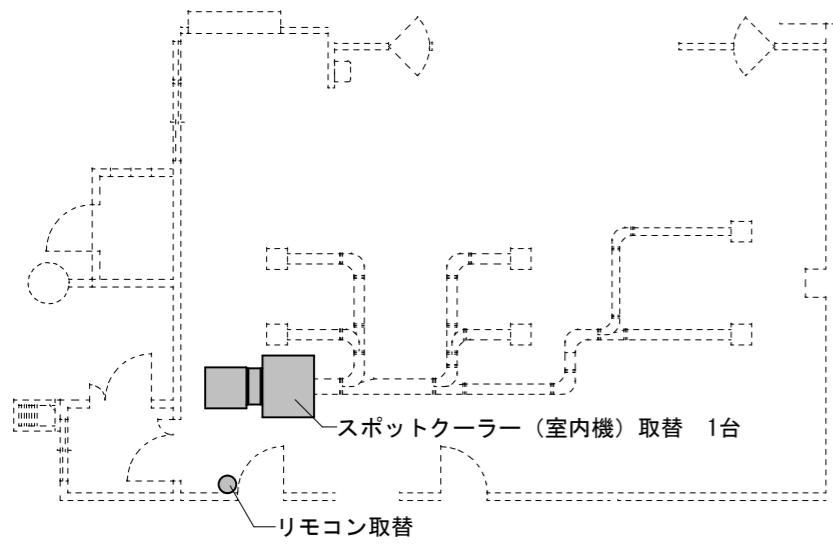


1階食堂厨房平面詳細図 S=1/150

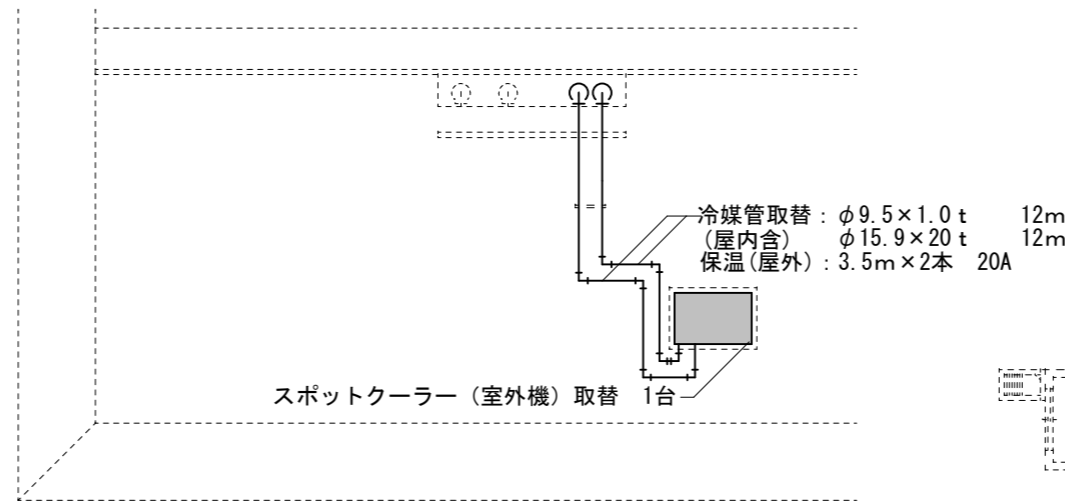

RF階平面詳細図 S=1/150

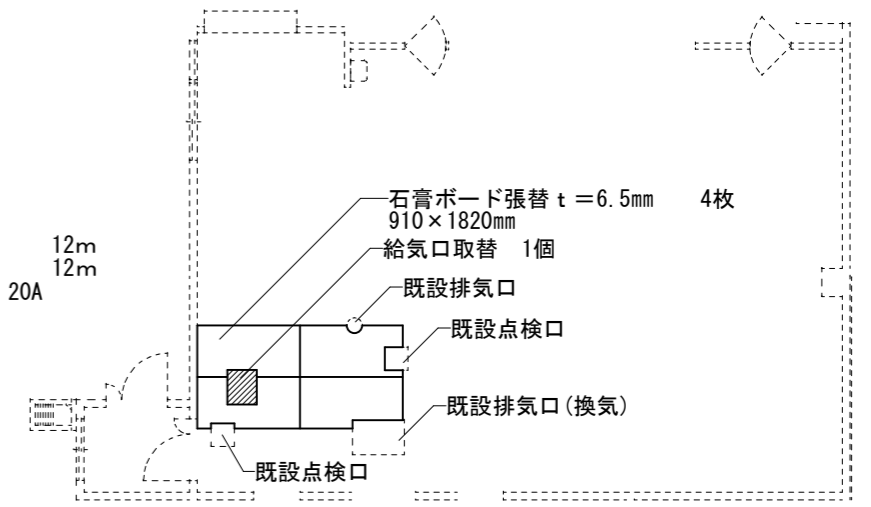

1階食堂厨房天井伏図 S=1/150

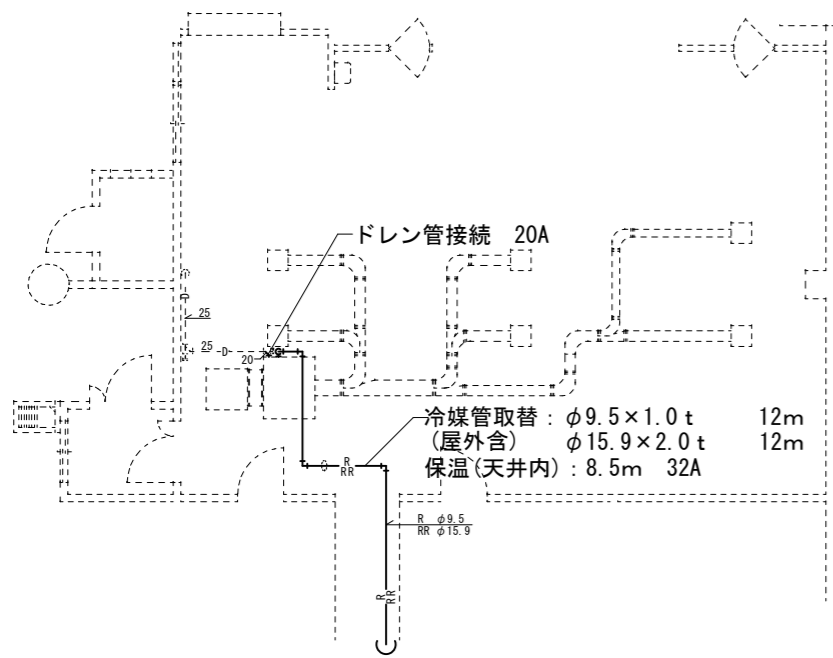

1階食堂厨房平面詳細図 S=1/150

既設機器表

名称	スポットエアコン厨房用天井吊ダクト型スポットエアコン ダイキン RSP140P(E) 冷房能力 14.0kw
仕様等	電源 φ3×200V×3.38kw 標準パネル・保護網 液晶ワイヤードリモコン 1個

※新設室外機は塩害対策塗装(基板込)を行うものとする。
※電源・ダクト・吹出口は既設再利用とし、ドレン管は接続部のみ新設するものとする。

件名	知念(R7)12号建物スポットクーラー取替	図面番号	3/3
図名	詳細図・機器表	作成年月日	
所属	陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科		