

# 公 告

分任契約担当官  
陸上自衛隊那覇駐屯地  
第430会計隊長 岩瀬 淳司

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

## 1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
5S7Y1CS00940		5SXC1AB0020 0001					
品名 または 件名							
八重瀬他（R7）非常用発電機保守点検役務							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
1.00	ST						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
八重瀬・知念・勝連・白川・南与座分屯地				八重瀬・知念・勝連・白川・南与座分屯地			
搬 入 場 所				納 期 また は 工 期			
上地技官 内線：3040				令和8年3月31日（火）			

## 2 競争参加資格

次のいずれかであること  
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること  
ただし、細部は注意事項による。

## 3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊那覇駐屯地第430会計隊契約班、西部方面隊ホームページに掲載

## 4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：  
入札日時場所：令和7年9月26日（金）11時00分 第430会計隊入札室

## 5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

## 6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

## 7 注意事項

別紙のとおり

## 1 競争に参加する者に必要な資格

- (1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条の規定に該当しない者であること。なお未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和7・8・9年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）において、「役務の提供」で九州・沖縄地区の資格を有するものであり、D等級以上格付けされているものであること。
- (4) 契約担当官等から指名停止の処分を受けている期間中でないこと。
- (5) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (6) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (7) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

## 2 公告の提示場所：西部方面隊ホームページ (<https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/>) 陸上自衛隊那覇駐屯地

## 3 契約条項及び入札等参加者心得を示す場所

陸上自衛隊那覇駐屯地 第430会計隊契約班、西部方面隊ホームページ

## 4 落札決定方法

- (1) 予定価格の範囲以内であり、最低の価格を見積もった者を落札者とする。
- (2) **総額**（消費税抜き）により決定する。（同価の場合は抽選により決定する。）
- (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

## 5 保証金に関する事項

- (1) 入札保証金：免除  
ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。
- (2) 契約保証金：免除  
ただし、契約者が契約上の義務を履行しない場合においては、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

## 6 入札の無効

- (1) 第1項に示す競争に参加する者に必要な資格のない者が行った入札
- (2) 入札金額、入札書の氏名が不鮮明で判別し難い入札
- (3) 郵便による入札参加者の未到着の入札
- (4) 電話、ファクシミリ、電報等による入札
- (5) 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合
- (6) その他入札に関する条件に違反した入札

## 7 契約書等の作成

- (1) 落札者は、落札決定後遅滞なく契約書を作成する。
- (2) 適用する契約条項
  - ア 「役務請負契約条項」
  - イ 「談合等の不正行為に関する特約条項」
  - ウ 「暴力団排除に関する特約条項」

## 8 その他

- (1) 入札書に「当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」と余白に記入すること。
- (2) 入札参加を希望する者は、令和7年9月19日(金) 17時00分までに資格審査結果通知書（全省庁統一資格）（写）及び市場価格調査書を提出（FAX可）すること。
- (3) 入札に関する委任を受ける者は、入札執行の前に委任状を提出すること。
- (4) 入札書を郵便等により提出する場合は、入札書を封筒に入れて封入口及び封筒の継目に封緘し、その封筒の表に氏名（法人の場合はその名称又は商号）及び「（入札日時及び入札件名）入札書在中」と朱書きして担当者の責により令和7年9月25日(木) 17時00分までに必着となるよう送達すること。この際、送達した旨の連絡を担当者へ行うこと。
- (5) 不調となり再度入札を行う場合については別途日時を指定する。

## 9 入札に関する問い合わせ先

〒901-0142

沖縄県那覇市鏡水679番地

陸上自衛隊那覇駐屯地第430会計隊契約班（担当：森）

TEL 098-857-1155（内線2404）

FAX 098-857-1167

## 10 仕様書の内容に関する問い合わせ先

〒901-0142

沖縄県那覇市鏡水679番地

陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊（担当：上地）

TEL 098-857-1155（内線3040）

# 八重瀬他 (R7) 非常用発電機保守点検役務

八重瀬分屯地	白川分屯地	勝連分屯地	知念分屯地	南与座分屯地

件名	八重瀬他 (R7) 非常用発電機保守点検役務						図面番号	1/6
図名	表紙						作成年月日	
業務隊長	管理科長	営繕班長	工事企画係長	電気係長	施設管理主任	工事企画主任	工事企画係	作成者
所属	陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科							

# 仕 様 書

1 件 名：八重瀬他(R7)非常用発電機保守点検役務

2 場 所：沖縄県島尻郡八重瀬町富盛2608 陸上自衛隊八重瀬分屯地  
 沖縄県沖縄市白川福地原119 陸上自衛隊白川分屯地  
 沖縄県うるま市勝連字内間仲間屋原2530 陸上自衛隊勝連分屯地  
 沖縄県南城市知念字知念上原1177-1 陸上自衛隊知念分屯地  
 沖縄県島尻郡八重瀬町仲座糸無名原1110-1 陸上自衛隊南与座分屯地

3 概 要：非常用発電機保守点検 6台

対象建物	規 格		数 量
八重瀬分屯地	株式会社 明電舎	ZXK500 発電機出力500kVA 長時間形60Hz	1台
白川分屯地	株式会社 明電舎	ZXK500 発電機出力500kVA 長時間形60Hz	1台
勝連分屯地	株式会社 明電舎	ZXK425 発電機出力300kVA 長時間形60Hz	1台
勝連分屯地	株式会社 明電舎	ZXK625 発電機出力625kVA 長時間形60Hz	1台
知念分屯地	株式会社 明電舎	ZXK425 発電機出力375kVA 長時間形60Hz	1台
南与座分屯地	株式会社 明電舎	ZXK425 発電機出力375kVA 長時間形60Hz	1台

4 履行期間：契約締結日 ～ 令和8年3月31日

5 一般事項

- (1) 本仕様書は「八重瀬他(R7)非常用発電機保守点検役務」に適用する。
- (2) 本仕様書に記載なき事項及び用語の定義については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」及び関係法令に基づき実施するものとする。
- (3) 作業時期及び実施工程等は、事前に監督官と打合わせを実施すること。
- (4) 本作業の写真は作業前・作業中及び監督官の指示する箇所を撮影し、写真管理を確実に実施すること。保守点検及び整備実施後は、試運転調整を確実に実施し、A4判写真帳に整理して2部監督官へ提出するものとする。
- (5) 作業の際他の箇所に損傷を与えないように十分注意して実施し、万一損傷を与えた場合は、受注者の責任において速やかに原形に復旧すること。
- (6) 本仕様書及び作業に際し、疑義が生じた場合は監督官と協議の上実施すること。
- (7) 作業にあたっては、火災予防、安全管理に十分留意すること。
- (8) 本作業では、原則として各分屯地の水道、電気は使用できないものとする。
- (9) 部品交換の際、使用部品は全て新品とする。なお出荷証明書も1部提出するものとする。
- (10) 金属類の発生材については、那覇駐屯地内の監督官の指示する場所に集積するものとする。
- (11) 金属類以外は受注者の責任において場外に搬出し、法令に基き適正に処分すること。

6 特記事項

- (1) 保守点検整備に際し、必要な資格証明（自家発電設備専門技術者）の写しを監督官へ提出すること。
- (2) 発電機の保守点検・整備については、右記の保守点検項目を参考に、メーカーの定めるC点検（1年毎点検）に準じた方法にて行う。
- (3) 発電機点検に際し、保護継電器試験、保護連動試験、絶縁抵抗測定試験及び始動停止試験(図面番号3/6参照)を行うものとする。各試験の結果報告書は2部提出するものとする。
- (4) 点検整備に際し、交換部品(図面番号3/6参照)を取替を行うものとする。
- (5) 部品交換等が発生しない軽微な修理は、受注者において実施するものとする。また、本仕様書に記載なき部品交換等が発生した場合は、見積書を提出するものとする。

非常用発電機点検表（1）		
外観点検	設置状況	周囲の整理整頓、状況点検
		区画、隔壁等の破損の有無点検
		水の浸透・漏れ等の有無点検
		換気装置の機能点検
		照明の設備及び機能点検
	表示	表示の適否確認
	自家発電設備	変形、損傷、脱落、漏れ等の有無確認
	始動用蓄電池	蓄電池設備の外観点検に準ずる
	制御装置	周囲の整理整頓、状況点検
		外形上での変形等の異常有無点検
電源表示灯の点灯有無点検		
計器類	開閉器及び遮断機の開閉位置適否点検	
燃料油及び冷却水タンク	変形等の有無及び指示値の適否点検	
	外形上での変形等の異常有無点検	
	既定の燃料油量があるか点検	
排気筒	既定の冷却水量があるか点検	
	可燃物等の周辺状況点検	
	外形上変形、損傷、支持金具緩み等異常点検	
配管	貫通部の変形、損傷、脱落等の異常有無点検	
	変形、損傷、漏れ等の有無確認	
予備品等	予備品及び予備回路図等の備付状況点検	
機能点検	自家発電設備	タンク、ラジエータ等冷却装置の機能点検
		無負荷運転での各部点検性能チェック
		手動停止装置の機能点検に準ずる
	制御装置	蓄電池設備の機能点検
		開閉器及び遮断器の開閉機能確認
		適正ヒューズの仕様有無確認
	計器類	各継電器の機能点検
		各表示灯の点灯状況の確認
	結線接続	設備を運転し、各計器の作動、指示値を点検
	接地	回路、端末の変形、損傷等の有無点検
耐震措置	接地線の変形、接続部の損傷有無点検	
	アンカーボルト、防振装置、可とう管継手等、耐震措置が適正に行われかつ、変形、損傷等がないかどうか点検	
自家発電装置	タイムスケジュールおよびシーケンス通りに、自動始動及び自動停止作動が完了するか	
総合点検	接地抵抗	アンカーボルト、防振装置、可とう管継手等、耐震措置が適正に行われかつ、変形、損傷等がないかどうか点検
	絶縁抵抗	タイムスケジュールおよびシーケンス通りに、自動始動及び自動停止作動が完了するか
	始動用蓄電池設備	抵抗値を測定し適正であるか否か確認
	始動補助装置	抵抗値を測定し適正であるか否か確認
	保安装置	蓄電池設備の総合点検に準ずる
	調速機	確実に作動するか否か点検
	負荷運転	作動値が設定値通りか点検
	確実に作動するか否か確認	
	排気排圧を計測し適否を点検	

件 名	八重瀬他(R7)非常用発電機保守点検役務	図 面 番 号	2/6
図 名	仕 様 書	作 成 年 月 日	
所 属	陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科		

非常用発電機点検表（2）

燃料系統	燃料噴射弁	噴射圧力・噴霧状況点検調整
	燃料油濾器	ドレン抜き及びブロアオフ掃除
		分解掃除
	燃料タンク	沈殿物・水分の排出 燃料油中の添加剤有無
	機関潤滑油	汚れ点検 油量点検
	潤滑油濾機	分解掃除
潤滑油冷却器	外観目視点検錆・損傷の有無	
冷却水系統	温調弁	分解・点検
シリンダーヘッド弁装置	吸排気弁	弁隙間調整 弁バネ・バネ受け点検
過給機系統	空気冷却器	外観目視点検錆・損傷の有無
その他	回転計	期間停止中指針が0を示しているか
	潤滑油圧力計	期間停止中指針が0を示しているか
	圧力低下スイッチ	配線ターミナルの増締 作動確認調整
	冷却水温度スイッチ	配線ターミナルの増締 作動確認調整
	スピードリレー	配線ターミナルの増締 作動確認調整
	セルモータ	接点・ブラシ等の点検
	煙道	消音器のドレン抜き

●始動停止試験

- ① 手動始動試験・・・始動操作から始動・電圧確立・表示点灯までの時間を計測すること。
- ② 手動停止試験・・・停止操作から完全停止・停止復帰までの時間を計測すること。
- ③ 自動始動試験・・・模擬信号により停電から始動・電圧確立・遮断器投入までの時間を計測すること。
- ④ 自動停止試験・・・模擬信号により復電から遮断器開放・停止命令・完全停止・停止復帰までの時間を計測すること。

連番	交換部品	数量	内 訳				
			八重瀬	知念	勝連	白川	南与座
1	ガスケット	12 個	6			6	
2	ガスケット (K1)	18 個		6	6		6
3	ヘッドカバーガスケット	6 個			6		
4	エアフィルターエレメント	5 個	1	1	1	1	1
5	カートリッジ オイル	10 個	2	2	2	2	2
6	カートリッジ オイルバイパス	5 個	1	1	1	1	1
7	カートリッジ ネンリョウ	9 個	3	1	1	3	1
8	シールワッシャ	7 個	2	1	1	2	1
9	潤滑油	30 缶	6	3	9	6	3
10	クーラント	10 缶	2	2	2	2	2
11	オイルフィルター	2 個			2		
12	燃料フィルター	3 個			3		
13	プレクリーナー	1 個			1		
14	ロングライフクーラント	2 缶			2		
15	Vベルト	1 式		○	○	○	○

●保護継電器試験(シートパネル内蔵型)・・・下記の保護継電器の動作確認を実施すること。

- ① 過回転・・・12
- ② 過電圧・・・59G
- ③ 不足電圧・・・27G
- ④ 過電流・・・51G
- ⑤ 地絡過電圧・・・64G

●保護連動試験・・・下記表のとおり保護装置が正常に動作することを確認すること。


対象	保護項目				機関停止	遮断器開放	対象	保護項目				機関停止	遮断器開放
	項目	故障項目	器具番号					項目	故障項目	器具番号			
重故障1	1	潤滑油油圧低下	63Q	○	○	重故障2	9	過電流	51G	—	○		
	2	冷却水温度上昇	26W	○	○		重故障3	10	地絡過電圧	64G	—	—	
	3	過回転	12	○	○			11	補機故障	30A	—	—	
	4	始動渋滞	48	○	○	12		蓄電池異常	30B	—	—		
	5	緊急停止	5E	○	○	13		充電器故障	CHF	—	—		
	6	過電圧	59G	○	○	14		燃料油面低下	33QLL	—	—		
	7	不足電圧	27G	○	○								
	8	燃料最低油量	33QLL	○	○								

●絶縁抵抗測定試験・・・下記計測箇所にて絶縁抵抗測定を実施すること。


測定箇所	絶縁抵抗値(MΩ)		測定箇所	絶縁抵抗値(MΩ)	
	主回路~大地間	主回路~線間		主回路~大地間	主回路~線間
主回路52G 1次側		—	遮断器操作電源		—
主回路52G 2次側		—	変圧器1次		—
主機界磁巻線		—	変圧器2次		—
励磁回路 J.K		—	冷却水ヒータ		—
制御電源		—	充電器 入力		—




件名	八重瀬他(R7)非常用発電機保守点検役務	図面番号	3/6
図名	仕様書・案内図	作成年月日	
所属	陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科		

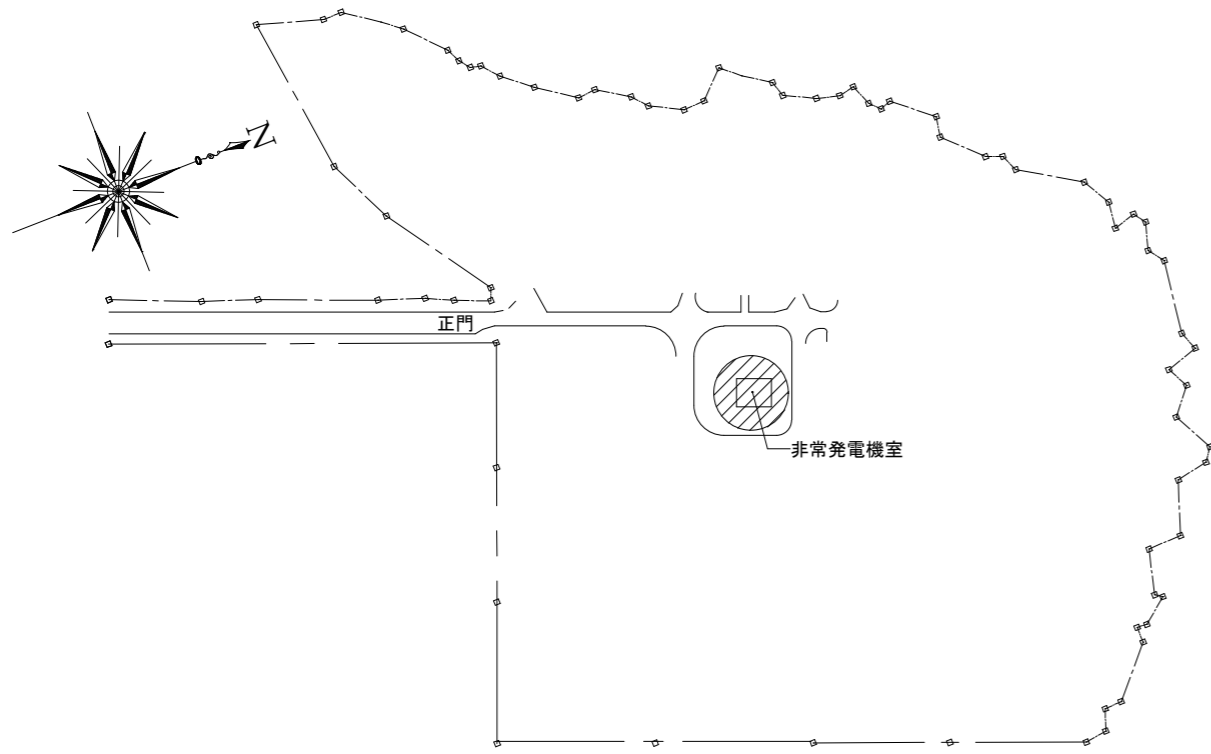


八重瀬分屯地配置図 S=1:3000

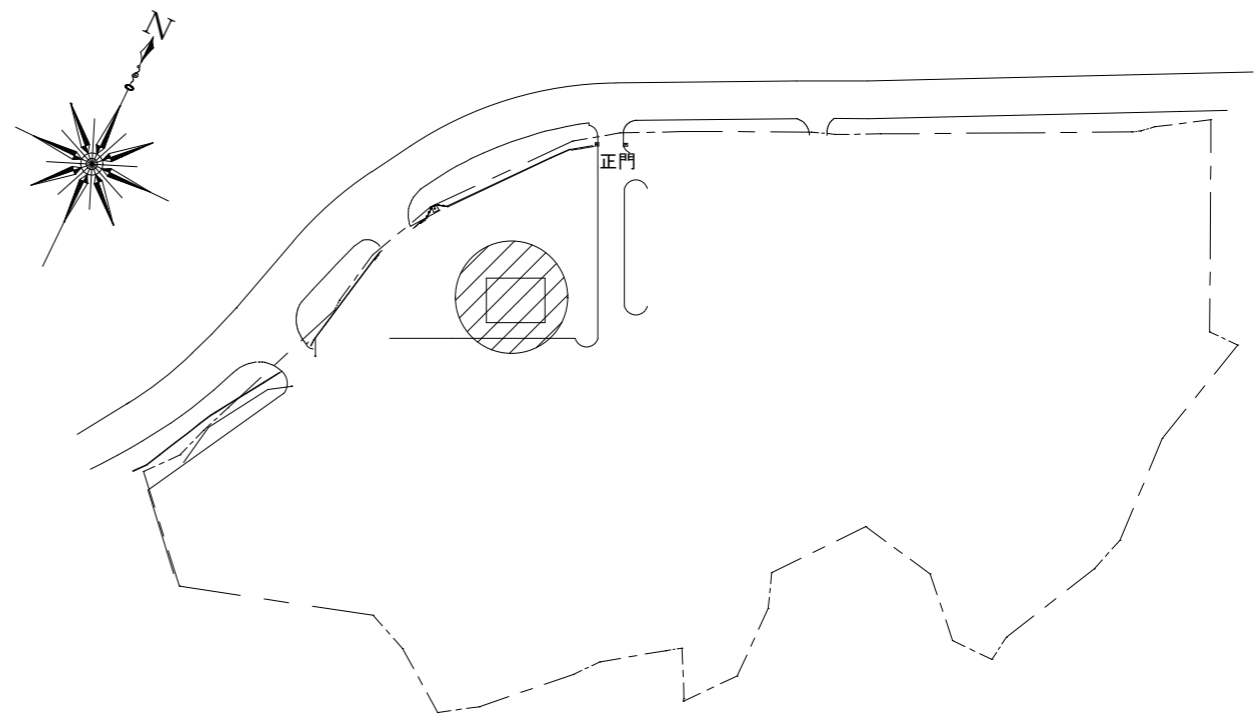

白川分屯地配置図 S=1:2000

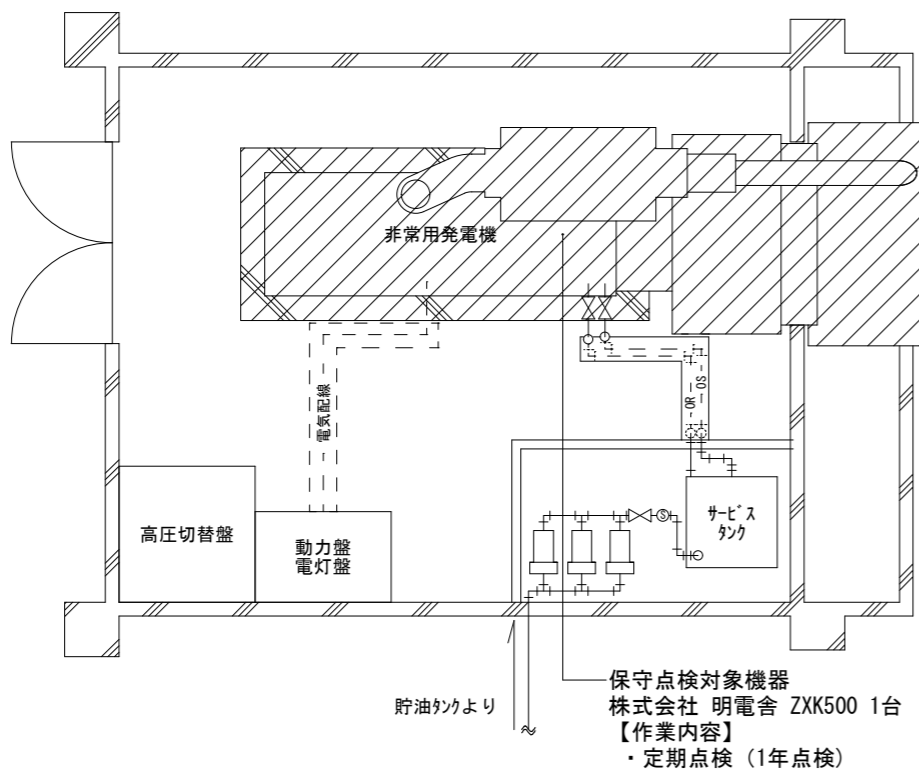


(八重瀬) 平面図 S=1:100

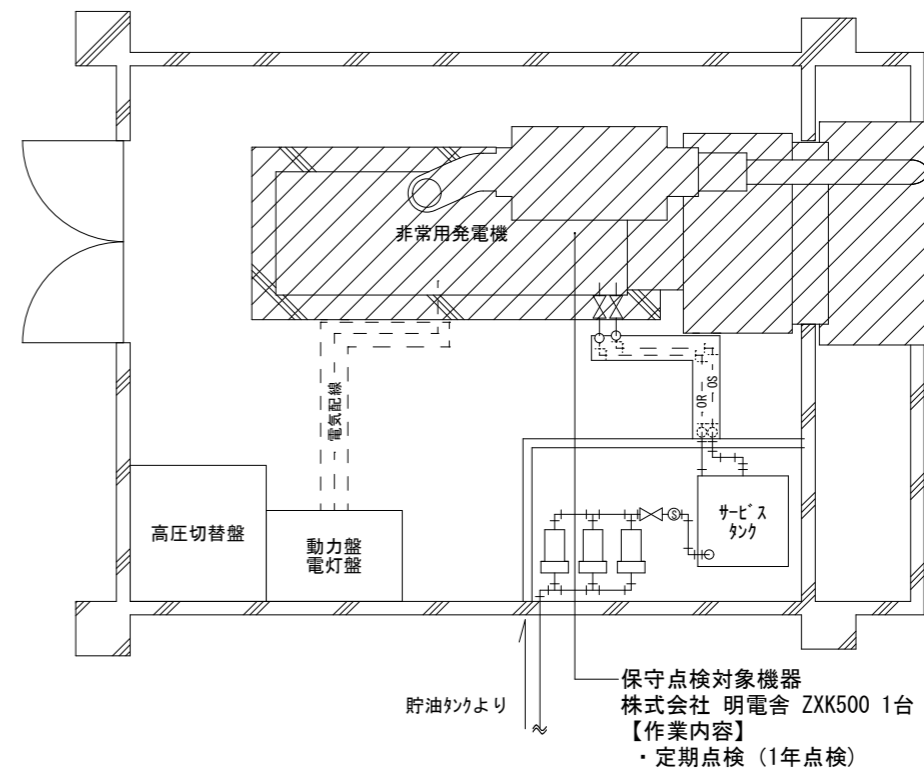


(白川) 平面図 S=1:100


件名	八重瀬他 (R7) 非常用発電機保守点検役務	図面番号	4/6
図名	八重瀬、白川分屯地配置図・平面図	作成年月日	
所属	陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科		

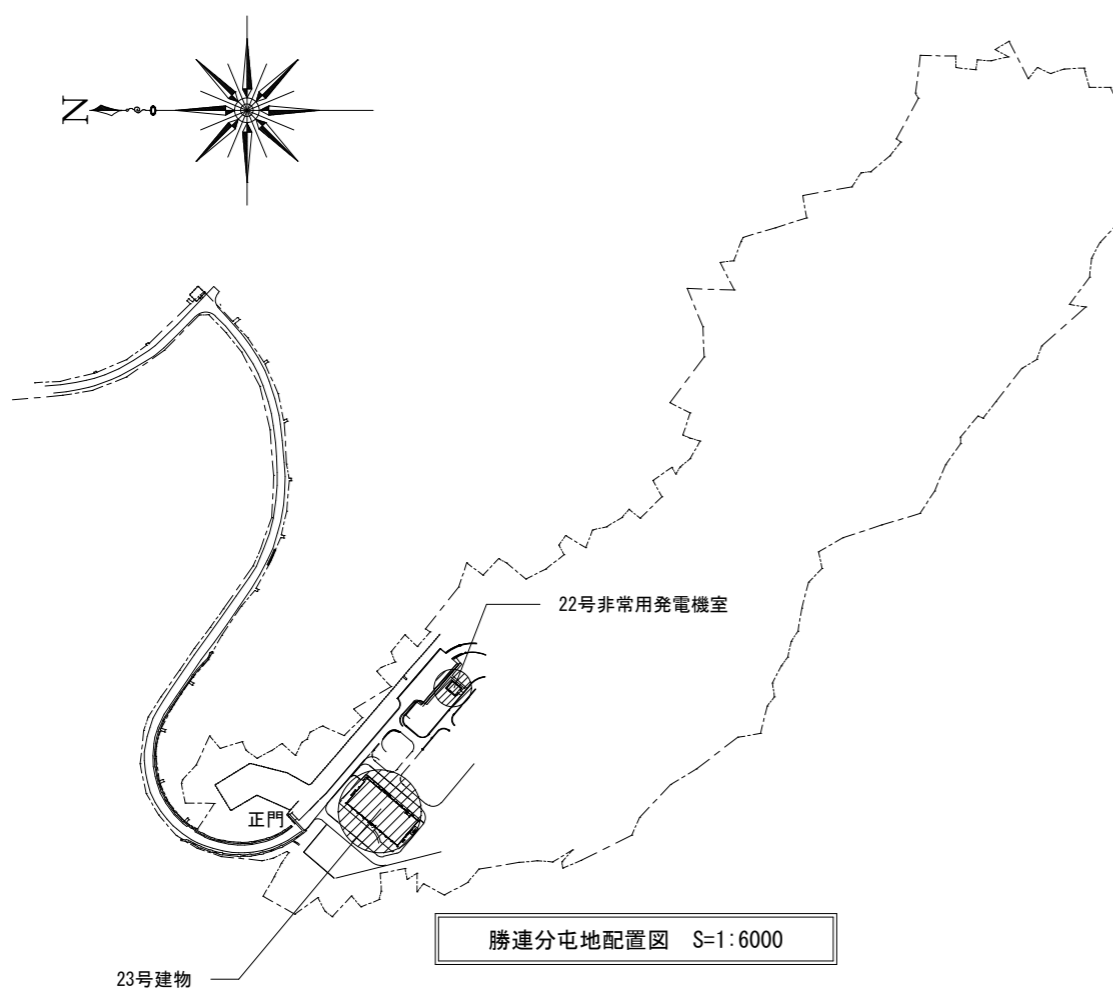

勝連分屯地配置図 S=1:6000

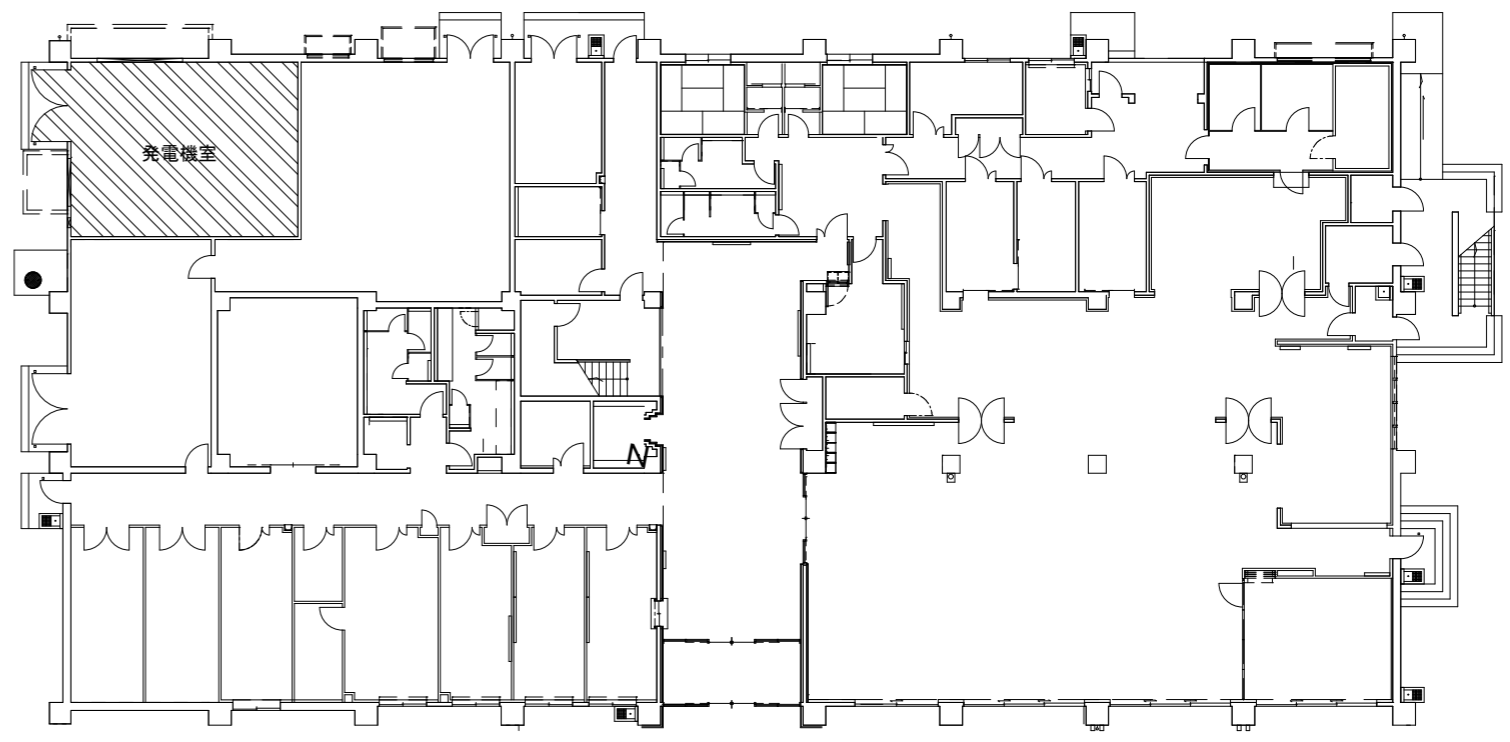


23号建物平面図 S=1:100

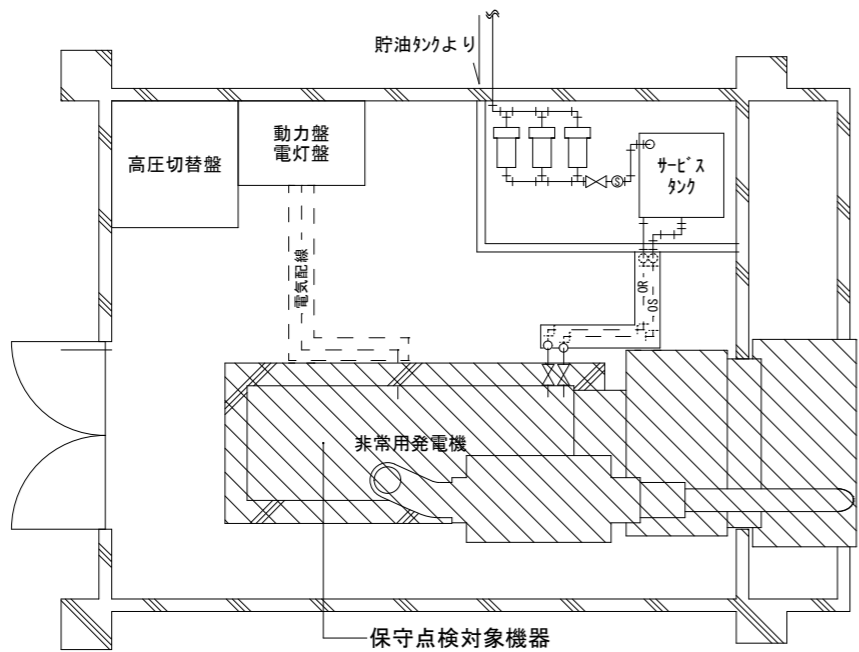

保守点検対象機器  
株式会社 明電舎 ZXX425 1台  
【作業内容】  
・定期点検 (1年点検)


22号建物平面図 S=1:100

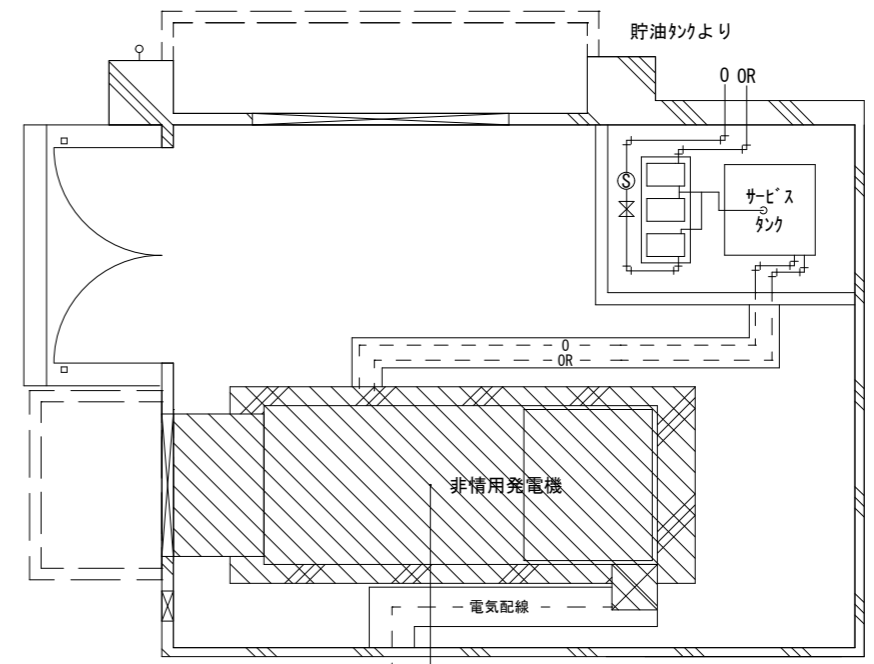


保守点検対象機器  
株式会社 明電舎 ZXX625 1台  
【作業内容】  
・定期点検 (1年点検)

23号建物発電機室 S=1:100


件名	八重瀬他(R7)非常用発電機保守点検役務	図面番号	5/6
図名	勝連分屯地配置図・平面図	作成年月日	
所属	陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科		

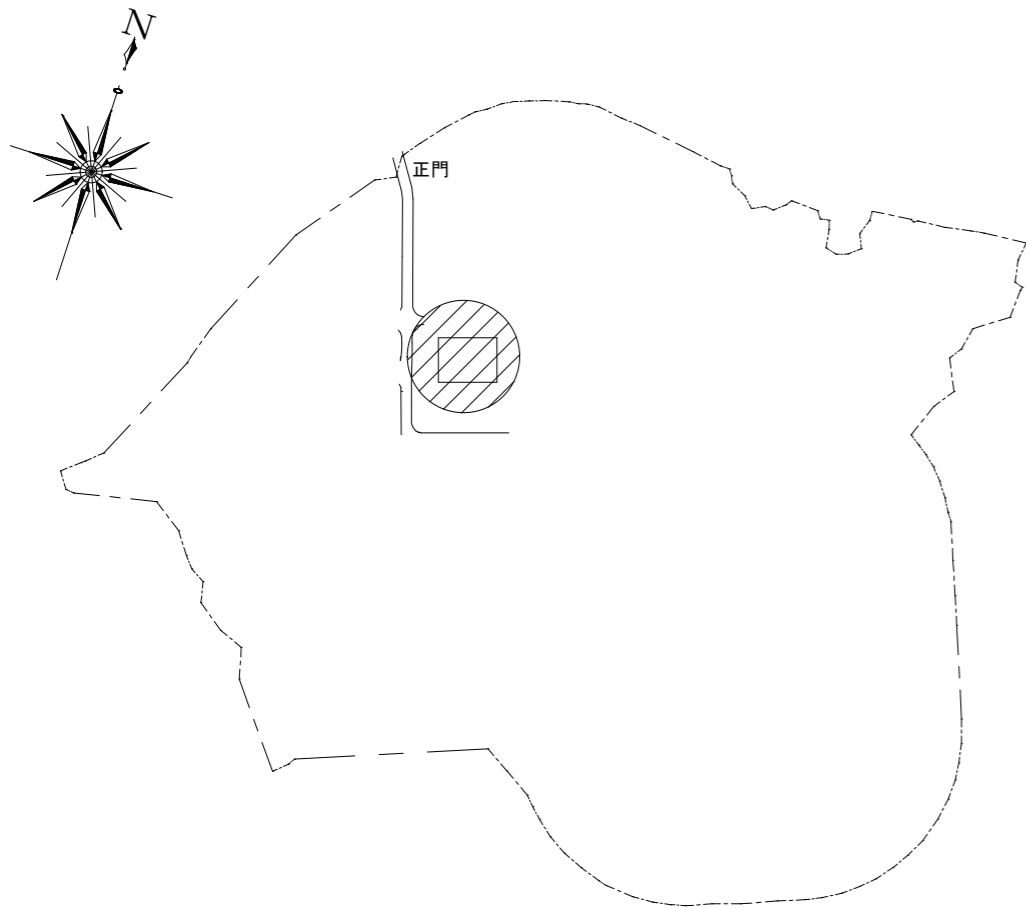


知念分屯地配置図 S=1:4000

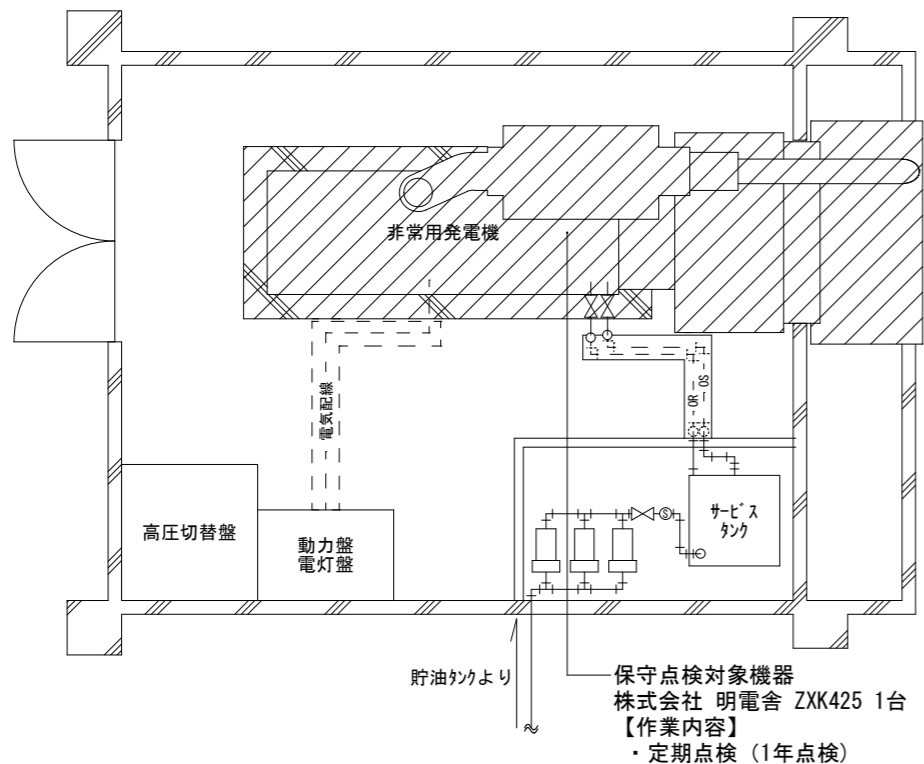

(知念)平面図 S=1:100

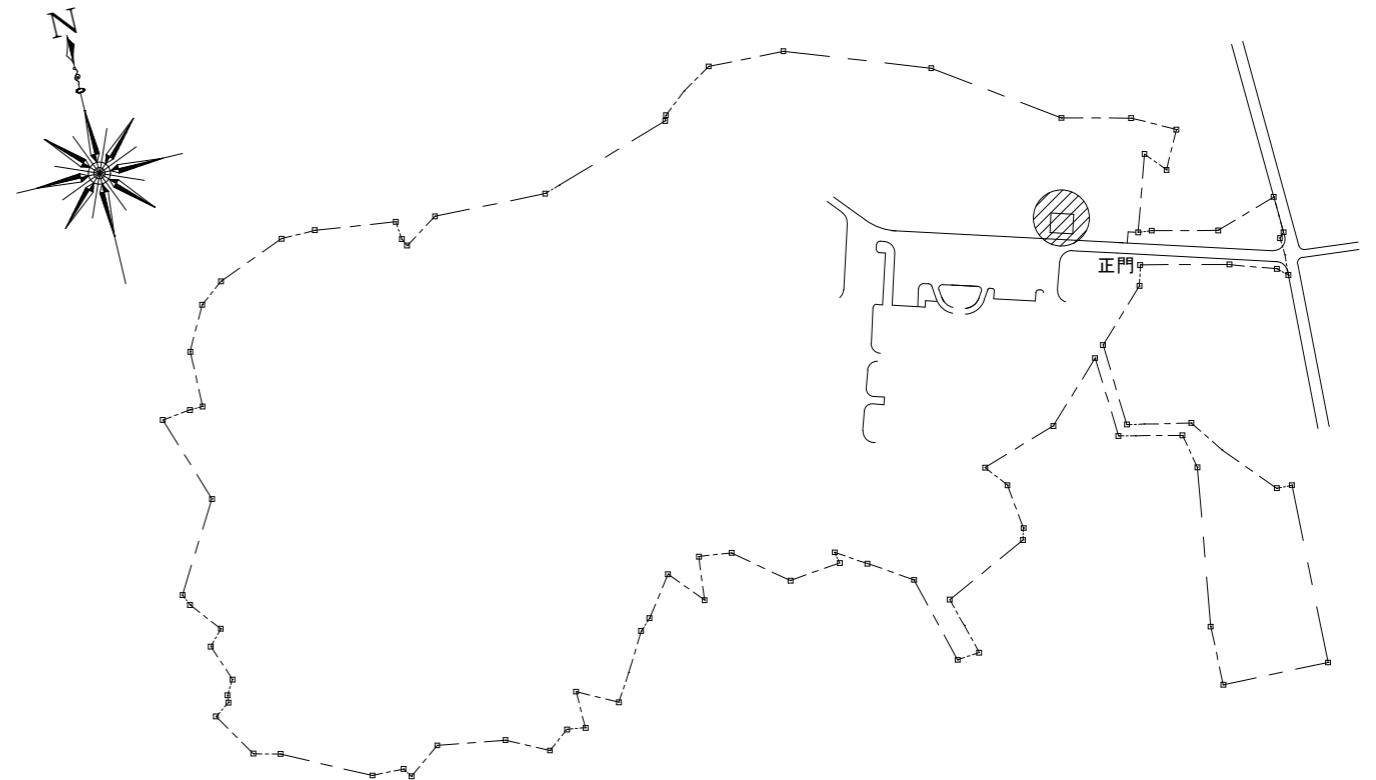

南与座分屯地配置図 S=1:4000

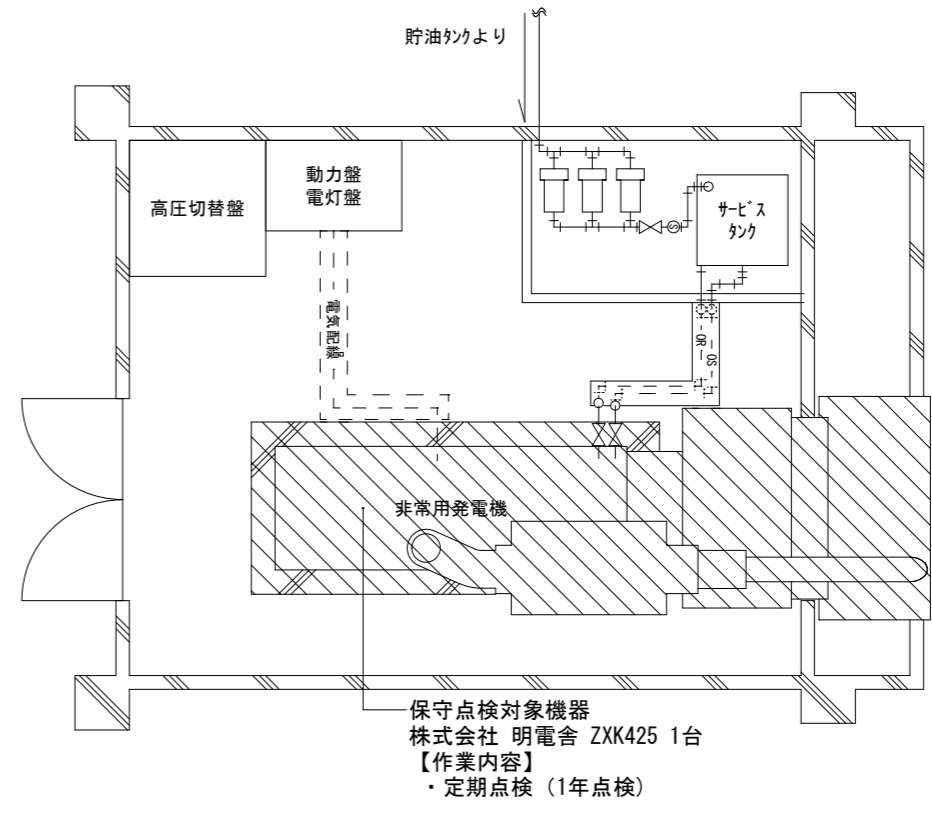

(南与座)平面図 S=1:100

件名	八重瀬他(R7)非常用発電機保守点検役務	図面番号	6/6
図名	南与座、知念分屯地配置図・平面図	作成年月日	
所属	陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科		



# 入札書

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊那覇駐屯地

第430会計隊長 岩瀬 淳司 殿

住 所

会 社 名

代 表 者

¥

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
八重瀬他 (R7) 非常用発電機 保守点検役務	仕様書のとおり	ST	1			
	以下余白					
合 計						
履 行 場 所	八重瀬・知念・勝連・白川・南与座					
履 行 期 限	令和8年3月31日					

当社(当団体)は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。  
「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札いたします。