

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊国分駐屯地
第364会計隊長 村上 暢貴

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
6S6G1IQ00010		6SW91A10017 0001					
品名 または 件名							
空調機等保守点検							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST						
納地または工事場所			引 渡 場 所				
国分駐屯地							
搬 入 場 所			納 期 ま た は 工 期				
			令和8年4月1日（水）～令和9年3月31日（水）				

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

仕様書及び入札心得等は、陸上自衛隊国分駐屯地第364会計隊及び西部方面隊ホームページに掲載する。

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：
入札日時場所：令和8年3月18日（水）10時30分 第364会計隊 入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

- (1) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
- ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
 - イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
 - ウ 契約担当官等から指名停止の処分を受けている期間中の者でないこと。
 - エ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官及び陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
 - オ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
 - カ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむ得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
 - キ 令和7・8・9年度の全省庁統一競争参加資格「役務の提供等」でD等級以上に格付けされている者であること。
- (2) 保証金に関する事項
- ア 入札保証金：免除
但し、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。
 - イ 契約保証金：免除
但し、契約者が契約上その義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。
- (3) 公告の掲示場所
- 陸上自衛隊国分駐屯地、西部方面隊ホームページ及び陸上自衛隊国分駐屯地

(4) 落札決定方法：

総品目総額が当隊所定の予定価格の制限の範囲内の最低入札者を落札者とする。なお、落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

(5) 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税法に規定する消費税率に基づく消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を入札書に記載すること。

(6) 入札の無効

- ア 第2項に示す競争入札に参加する者に、必要な資格のない者が行った入札
- イ 入札金額を訂正してある入札、入札書の記載事項及び押印が不鮮明なもの
- ウ その他入札に関する条件に違反した入札
- エ 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合、又は暴力団排除に関する誓約に反する事態が生じた場合

(7) その他

- ア 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。
- イ 適用する契約条項
 - 「駐屯地用標準契約書役務請負契約条項」
 - 「談合等の不正行為に関する特約条項」
 - 「暴力団排除に関する特約条項」
- ウ 入札に参加する者は、資格審査結果通知書(写)を提出すること。
- エ 入札に関する委任等を受けた者は、入札前に委任状を提出すること。
- オ 郵送による入札は認めるが入札の前日(令和8年3月17日(火)17時00分)までに会計隊事務室に必着するように郵送し、8の担当者に電話連絡すること。(電話・電報は認めない。)
- カ 入札書及び仕様書については、西部方面隊ホームページに掲載する。
- キ 市場調査価格(積算内訳を含む)を令和8年3月13日(金)15時までに提出すること。市場価格調査依頼書については、西部方面隊ホームページに掲載する。
- ク 入札日当日(郵便入札あった場合)に不調となり再度入札を行う場合は、別途連絡とする。再度入札に係る入札書を郵送する場合は、再度入札の前日までに必着とする。(電話・電報は認めない。)なお、再度入札を執行する場合は、初度入札者にその旨を通知する。

(8) 入札に関する事項の問い合わせ先

陸上自衛隊国分駐屯地 第364会計隊 契約班 担当：岡村
TEL(0995)46-0350 (内線636)
FAX(0995)46-4076

(9) 仕様書に関する事項の問い合わせ先

陸上自衛隊国分駐屯地業務隊管理科 担当：山中
TEL(0995)46-0350 (内線318)

空 調 機 等 保 守 点 検

件 名	空調機等保守点検			番 号	1 / 10
図 名	表 紙			縮 尺	—
業務隊長	管理科長	営繕班長	合 議		係 官
			  		
陸 上 自 衛 隊			国 分 駐 屯 地		令和8年2月16日

仕様書

1 件 名：空調機等保守点検

2 場 所：鹿児島県霧島市国分福島2丁目4番14号 陸上自衛隊国分駐屯地

3 概 要：国分駐屯地内空調機等のシーズン・イン及びシーズン・オンの保守点検を実施する。

(場所、機種及び点検項目は別に示す。)


4 一般事項

- (1) 本件は本仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」により実施するものとする。
- (2) 本件に際し疑義を生じた場合は、係官と協議しその指示に従うものとする。
- (3) 本件に際し、仕様書に記載なき事項で取扱い上及び技術的に当然実施すべき事項は、請負業者の負担において実施するものとする。
- (4) 本件に際し、他の構造物等に損傷を与えないよう十分に注意するものとし、万一損傷を与えた場合は請負業者の責任において原形復旧するものとする。
- (5) 本件に際し、機器の異常及び運転不良等を発見した場合は速やかに係官に報告するものとし、軽微な場合は請負業者の負担において補修または改善するものとする。
- (6) 本件に際し、事故・火災防止及び第三者への被害等の安全管理には十分注意するものとし、万一災害等発生した場合は請負業者の責任において処置するとともに、速やかに係官に報告するものとする。
- (7) 本件に使用する電気及び水は請負業者が負担するものとする。
- (8) 本件の写真は、カメラ（カラー）又はデジタルカメラを使用し、作業前・作業中・作業後・主要な作業段階毎・隠蔽箇所及び係官指示した箇所を撮影し、写真台帳に整理の上1部係官に提出するものとする。
- (9) 本件に際し係官が指示した書類は速やかに作成し提出するものとする。
- (10) 点検終了後は結果報告書を作成し、整備等必要な場合は請負業者の意見を添え見積書と共に提出するものとする。
- (11) 作業終了時は現場の清掃及び片付けを実施するものとする。


5 特記事項

- (1) 冷房シーズン・イン点検は4月中旬まで、暖房シーズン・イン点検は11月下旬までを基準に行うものとし、細部実施日は監督官と調整を行う。
- (2) シーズン・イン点検終了後、試運転を実施し冷暖房運転に異常がないことを確認する。また、冷暖房開始時に立会を実施し運転状況を確認すること。
- (3) シーズン・オン点検においては、冷暖房等空調の機能を確認するためシーズン毎に1回、係官の指示する部屋でファンコイルユニットの吹出し温度及び吸込み温度を測定し、測定結果を報告書に整理して提出すること。また、4号隊舎・5号隊舎の吸収式冷温水機においては、機器内部の真空状態の点検を行い必要に応じて抽気作業を実施すること。
- (4) 吸収式冷温水機の保守点検は、当該メーカー又はメーカー仕様に準ずるものとし、請負業者の責任において実施すること。
- (5) 運転中、不具合等発生した場合は係官の指示に従い点検を実施し、原因究明を行うものとする。
- (6) 冷媒にはフロン排出抑制法に基づく第一種特定製品を含むため、第1種フロン類充填回収業者に登録している等十分な知見を有する者が自ら行うか立ち会うものとする。また第1種フロン類充填回収業者は登録証の写しを提出すること。

件 名	空調機等保守点検	番 号	2 / 10
図 名	仕 様 書	縮 尺	—
陸上自衛隊 国分駐屯地業務隊		令和8年2月16日	

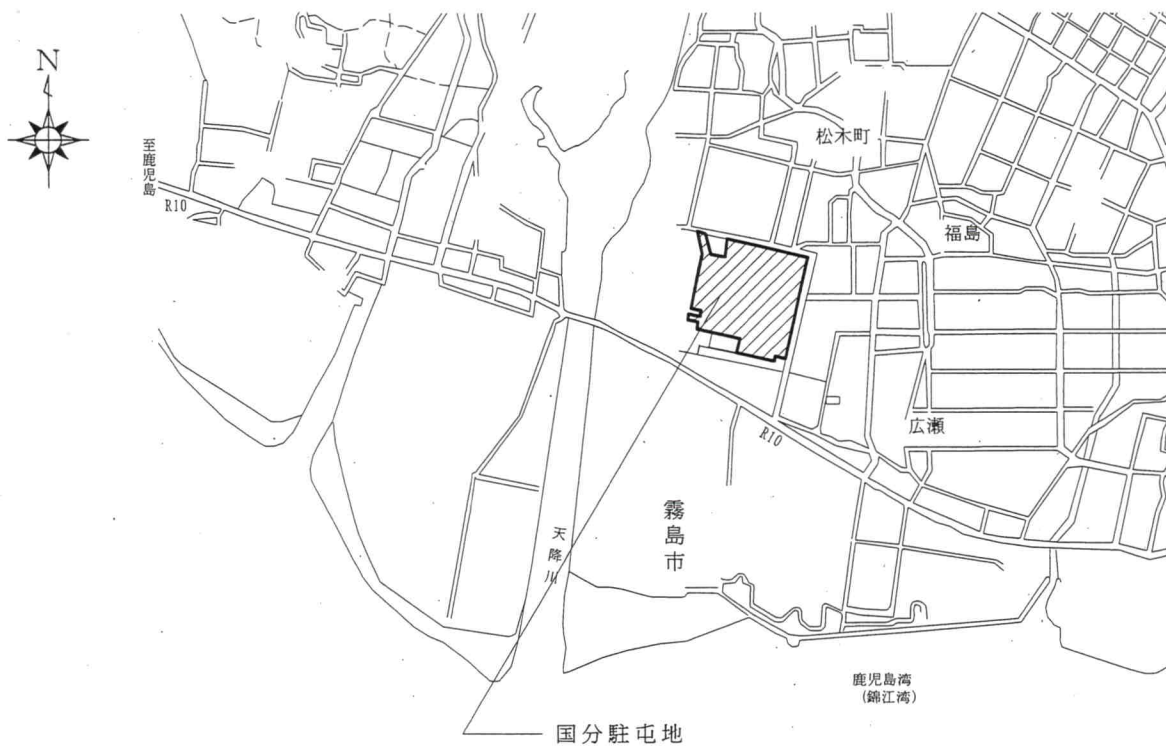

駐屯地案内図 S=1:X

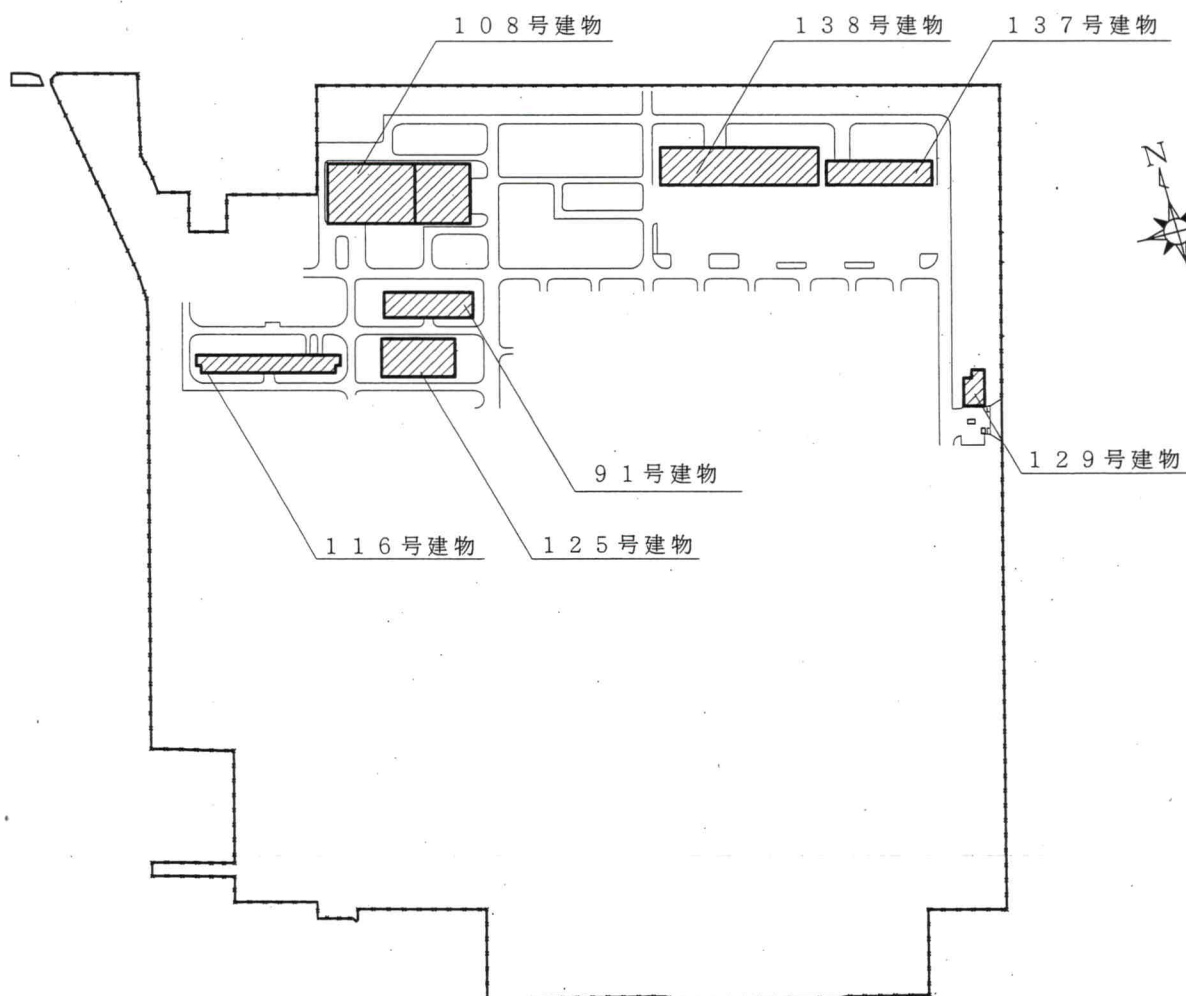

駐屯地配置図 S=1:X

空調機等一覧

建物名称	空調機及び作業	台数	冷房切替 保守点検	暖房切替 保守点検	備 考
137 号建物	空冷熱源ヒートポンプチラー (三菱 CAH-P2360FⅡ)	1	○ (切替)	○ (切替)	保守含む。
	冷温水ポンプ (荏原 65X50FS2H67.5)	2	○ (保守)	○ (保守)	
	パッケージ型空調和機 (三菱 PUHV-P224DM-E-BSG)	1	○ (保守)		1 F 事務室D
	パッケージ型空調和機 (三菱 PUHV-P280DM-E-BSG)	1	○ (保守)		1 F 機械室A 機材庫
	パッケージ型空調和機 (三菱 PUZ-ERP140LA2-BSG)	1	○ (保守)		2 F 会議室A
	パッケージ型空調和機 (三菱 PUZ-ERP140LA2-BSG)	1	○ (保守)		2 F 会議室1
	パッケージ型空調和機 (三菱 PUZ-ERP140LA2-BSG)	1	○ (保守)		2 F 会議室2
	エアハンドリングユニット (昭和鉄工 CH-070EK)	1	○ (保守)	○ (保守)	
138 号建物	空冷式チリングユニット (三菱CA-P3550FⅡ)	1	○ (保守)		
	冷・暖房切替		○ (切替)	○ (切替)	バルブ操作・冷温水配管エア抜き含む。
	空調用ポンプ (荏原 80X65FS4K010)	2	○ (保守)	○ (保守)	
	エアハンドリングユニット (昭和鉄工 CV-140EK)	1	○ (保守)	○ (保守)	
91 号建物	空冷式チリングユニット (三菱 CA-P2360FⅡ)	1	○ (保守)		
	冷・暖房切替		○ (切替)	○ (切替)	バルブ操作・冷温水配管エア抜き含む。
	空調用ポンプ(冷水用) (荏原 80X65FS4J67.5)	1	○ (保守)		
	空調用ポンプ(温水用) (荏原 80X65FS4J67.5)	1		○ (保守)	
	エアハンドリングユニット (昭和鉄工 CH-080EK)	1	○ (保守)		
125 号建物	氷蓄熱型空調和機 (日立 RAS-NP400FST)	1	○ (切替)	○ (切替)	医務室 (保守含む。)
	吸収式冷温水機 (ヤザキ CH-KG50ST)	1	○ (切替)	○ (切替)	イン・オン点検
	密閉式冷却塔 (日立 STE-80L6)	1	○ (保守)		
	空調用ポンプ(冷温水用) (荏原 80X65FS4J67.5)	2	○ (保守)	○ (保守)	
	空調用ポンプ(冷却塔用) (荏原 80X65FS4J67.5)	1	○ (保守)		
116 号建物	吸収式冷温水機 (タクマ T60S2型)	1	○ (切替)	○ (切替)	イン・オン点検
	密閉式冷却塔 (空研工業 KCMB-80R)	1	○ (保守)		
	空調用ポンプ (冷温水用) (冷却水用)	3	○ (保守)	○ (保守)	
108 号建物	パッケージ型空調和機 (三菱 PFHV-P1400DMJ3)	1	○ (保守)		ホール
	パッケージ型空調和機 (三菱 PUHY-RP224DMG9)	1	○ (保守)		食堂
	パッケージ型空調和機 (三菱 PUHY-RP160DMG9)	2	○ (保守)		談話・図書・理髪室
	パッケージ型空調和機 (三菱 PUHY-RP280DMG9)	1	○ (保守)		売店
	パッケージ型空調和機 (三菱 PUHY-RP224DMG9)	1	○ (保守)		喫茶
	空冷式チリングユニット (三菱 CA-100J2)	1	○ (保守)		隊員食堂
	冷・暖房切替		○ (切替)	○ (切替)	バルブ操作・冷温水配管エア抜き含む。
	空調用ポンプ (冷水用) 荏原 (80X65FS4J67.5)	1	○ (保守)		
	空調用ポンプ (温水用) 荏原 (65X50FS4H63.7)	1		○ (保守)	
	パッケージ型空調和機 (三菱 PUHY-J160M-A)	1	○ (保守)		勤務員控室
	パッケージ型空調和機 (三菱 PUH-J125FA)	1	○ (保守)		事務室
	エアハンドリングユニット (三菱 AD-530MA-SV)	1	○ (保守)	○ (保守)	
129 号建物	パッケージ型空調和機 (三菱 FDCSP2802HLXB)	1	○ (保守)		
	各室温度測定	1式			場所は係官が抽出して指示
	冷温水ヘッダー 開放整備	4台			場所は係官が抽出して指示
	冷温水配管ストレーナ清掃	9箇所			場所は係官が抽出して指示

点 検 表

空冷熱源ヒートポンプチラー

項 目	内 容	備 考
1 基礎、固定部	ア 亀裂及び沈下の有無 イ 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無 ウ 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無 エ 取付状態の点検	
2 外観の状況		
(1) 本 体	ア 腐食、変形及び損傷等の有無 イ 外気取り入れ口の洗浄	
(2) 保冷材	保冷材の損傷及び脱落の有無	
3 熱交換器	ファンコイルの汚れ及び損傷等の有無	
4 付属品		
(1) 温度計及び圧力計	ア 正常値を指示していることの確認 イ 取付け部等の漏れの有無 ウ 汚れ及び損傷の有無	
(2) 安全弁	漏れの有無及び作動の良否	
5 電気系統		
(1) 冷暖房切替	冷房又は暖房切換えスイッチ及び四路切換弁の作動の良否	
(2) 操作回路、電動機回路及びヒーター回路	絶縁抵抗の良否の点検	
(2) 端 子	緩み、変色及び破損の有無	
(3) クランクケースヒーター	ア 温度異常の有無 イ 絶縁抵抗の良否の点検 ウ 通電及び発熱状態の異常	
(4) 盤	異物の付着並びに緩み及び変形の有無	
(5) 電磁開閉器	異音及び劣化の有無	
(6) 接 地	ア 断線及び緩みの有無 イ 接地抵抗の良否の有無	
6 保安装置		
(1) 圧力開閉	既設定値での作動の有無	
(2) 吹出ガス温度サーモ	作動の良否の確認	
(3) 断水リレー	作動の良否の確認	
(4) インターロック	作動の良否の確認	
7 冷媒系統	ア ガス漏れの有無 イ 配管の損傷、接触、摩耗及び腐食等の有無	
8 潤滑油系統	油の汚れの有無及び油量の良否	
9 水系統		
(1) 冷温水	漏れの有無	
(2) 弁	開閉の良否	
(3) 排水	開閉の良否	
(4) ドレンパン	汚れ及び腐食の有無	
10 送風機		
(1) Vベルト	磨耗、緩み及び損傷の有無	
(2) 軸受	異常音及び異常振動の有無	
(3) 羽根車	損傷、振動等の有無	

点 検 表

項 目	内 容	備 考
11 運転調整		
(1) プロペラファン	回転方向の確認	
(2) 音及び振動	異常の有無	
(3) 電源電圧及び電流	ア 運転時における主電源電圧の変動が、規定値内にあることの確認 イ 主電源、圧縮機電流及び送風機電流が規定値内にあることの確認	
(4) 冷媒ガス	高圧側及び低圧側の圧力並びに温度等が、許容値内にあることの確認	
(5) 冷凍機油	油圧及び温度等が、許容値内にあることの確認	
(6) 熱交換状況	冷媒、冷却風、冷水又は温水の温度等を点検し、熱交換状況が正常であることの確認	
(7) 除霜装置	暖房運転時の場合は、作動の良否	

空冷式チリングユニット

項 目	内 容	備 考
1 基礎、固定部	ア 亀裂及び沈下の有無 イ 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無 ウ 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無 エ 取付状態の点検	
2 外観の状況		
(1) 本 体	ア 腐食、変形及び損傷等の有無 イ 外気取り入れ口の洗浄	
(2) 保冷材	保冷材の損傷及び脱落の有無	
3 熱交換器	ファンコイルの汚れ及び損傷等の有無	
4 付属品		
(1) 温度計及び圧力計	ア 正常値を指示していることの確認 イ 取付け部等の漏れの有無 ウ 汚れ及び損傷の有無	
(2) 安全弁	漏れの有無及び作動の良否	
5 電気系統		
(1) 操作回路及び動力回路	絶縁抵抗の良否の点検	
(2) 端 子	緩み、変色及び破損の有無	
(3) クランクケースヒーター	ア 温度異常の有無 イ 絶縁抵抗の良否の点検 ウ 通電及び発熱状態の異常	
(4) 盤	異物の付着並びに緩み及び変形の有無	
(5) 電磁開閉器	異音及び劣化の有無	
(6) 接 地	ア 断線及び緩みの有無 イ 接地抵抗の良否の有無	
6 保安装置		
(1) 圧力開閉	既設定値での作動の有無	
(2) 吹出ガス温度サーモ	作動の良否の確認	
(3) 断水リレー	作動の良否の確認	
(4) インターロック	作動の良否の確認	
(5) 冷水凍結防止サーモ	作動の良否の確認	
(6) 可溶栓	変形及び破損の有無	
7 冷媒系統	ア ガス漏れの有無 イ 配管の損傷、接触、摩耗及び腐食等の有無	
8 潤滑油系統	油の汚れの有無及び油量の良否	
9 冷水及び冷却水系統	ア 漏れの有無 イ 弁の開閉の良否	
10 排 水	通水試験による流れの支障の有無	
11 運転調整		
(1) 音及び振動	異常の有無の確認	
(2) 主電源電圧及び電流	ア 主電源電圧の変動が、規定値内にあることの確認 イ 主電流及び圧縮機電流が、規定値内にあることの確認	
(3) 冷媒ガス	高圧側及び低圧側の圧力並びに温度等が、許容値内にあることの確認	
(4) 冷凍機油	油圧及び温度等が、許容値内にあることの確認	
(5) 熱交換状況	熱交換状況が正常であることの確認	
(6) 自動制御	温度、圧力、容量及びタイマー制御が設定値で作動することの確認	

点 検 表

パッケージ型空気調和機

項 目	内 容	備 考
1 基礎、固定部	ア 亀裂及び沈下の有無 イ 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無 ウ 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無	
2 外観の状況	腐食、変形及び損傷等の有無	
3 冷房切替	補助電気ヒーター及び加湿器の電源遮断並びに自動制御機器の切替及び作動確認	
4 水系統		
(1) ドレンパン	汚れ、錆及び腐食等の有無	
(2) ドレン排水	排水に支障の有無を確認	
5 電気系統		
(1) 操作回路及び動力回路	絶縁抵抗の良否の点検	
(2) 端 子	緩み及び変色の有無	
(3) 操作盤	盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無	
(4) クランクケースヒーター	通電及び発熱状態の異常	
6 送風機		
(1) 軸 受	音及び振動等の有無	
(2) 羽 根	汚れ及び損傷等の有無	
(3) 電動機	回転方向の確認	
7 エアフィルター		
(1) ろ 材	詰まり及び損傷等の有無	
(2) 清 掃	清掃の実施	
(3) 枠	変形及び腐食等の有無	
8 冷媒系統	ア ガス漏れの有無 イ 配管の損傷等の有無	
9 熱交換器	ア ファンコイル及び補助ヒーターの汚れ並びに損傷等の有無 イ 汚れ及び損傷等の有無	
10 保安装置		
(1) インターロック	室内送風機と補助電気ヒーターの作動の良否	
(2) 圧力開閉器	作動の良否	
(3) 可溶栓 (安全弁)	ガス漏れ及び変形の有無	
(4) 温度ヒューズ	溶断、変形及び変色の有無	
(5) 過熱防止器	作動の良否	
(6) 圧力計	正常値を示していることを確認	
11 自動制御機器	ア 温度調節器、湿度調節器、タイマー制御及び容量制御等が設定値で作動することの確認 イ 除霜装置の検知作動及び四方弁動作の良否 ウ 温度及び湿度が設定値で制御することの確認	
12 運転調整		
(1) 電源電圧	ア 供給電源電圧の異常の有無 イ 主電源電圧の変動が、規定値内にあることの確認	
(2) 運転電流	ア 主電流及び圧縮機電流が定格以下であることの確認 イ 補助電気ヒーターの電流が定格値であることの確認 ウ 加湿器の電流の異常の有無 エ 電気ヒーターの電流が定格値であることの確認	
(3) 冷凍機油	汚損劣化及び油量の適否の点検	
(4) 熱交換状況	冷媒、室外機及び吹出し温度の点検、熱交換状況が正常であることを確認	
(5) 音及び振動	異常の有無	

点 検 表

氷蓄熱型空気調和機

項 目	内 容	備 考
1 基礎、固定部	ア 亀裂及び沈下の有無 イ 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無 ウ 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無	
2 外観の状況	腐食、変形及び損傷等の有無	
3 タンク	水漏れ並びに外面の錆、腐食及び損傷等の有無	
4 電気系統 端子（タイマースイッチ）	緩み及び変色の有無	
5 氷生成装置、温水装置	熱交換器部分の汚れ及び破損等の有無	
6 運転調整 (1) ドレン排水 (2) フィルター (3) 水位確認	排水の支障の有無を確認 詰まり及び破損等の有無 水位が所定の位置にあるか確認	
7 運転調整 (1) ドレンパン (2) ドレン排水	汚れ、錆及び腐食等の有無 排水に支障の有無を確認	

エアーハンドリングユニット

項 目	内 容	備 考
1 基礎、固定部	ア 亀裂及び沈下の有無 イ 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無 ウ 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無	
2 ろ 材	目詰まりの有無	
3 枠	変形及び腐食等の有無	
4 チャンパー	変形、腐食及び汚れの有無	
5 モーター及びベルト部	モーターの異音及びベルトの劣化状況の有無	
6 その他	ア 必要箇所にはグリスアップを実施 イ エアーフィルターの清掃	

点 検 表

吸収式冷温水機

項 目	内 容	備 考
1 基礎、固定部	ア 亀裂及び沈下の有無 イ 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無	
2 外観の状況	腐食、変形及び損傷等の有無	
3 盤	作動の良否	
4 附属弁	弁の開閉の良否	
項 目	内 容	備 考
5 冷温水系統	ア 圧力損失が規定値内にあることを確認 イ 各水室部の漏れの有無	
6 電気系統 (1) 絶縁抵抗 (2) 端 子 (3) サーマルリレー	操作回路、密閉ポンプ及び抽気ポンプ等の絶縁測定 緩み及び変色の有無 ア 機動制限、遅延その他タイマーが設定値で作動すること の確認 イ キヤンドポンプ及び抽気ポンプ用サーマルリレーの設定 値の確認	
7 保安装置 (1) 作動試験 (2) インターロック	リレー及び保護装置が規定値で作動することの確認 作動の良否の確認	
8 真空気密 (1) リーク試験 (2) パラジウムセルユニット	不凝縮ガスの排除 パラジウムセル部の焼損及び劣化の有無	
9 冷媒及び吸収剤	ア 腐食防止剤濃度及びアルカリ度が許容範囲内にあること の確認し、報告書の提出 イ 溶液の汚れの有無 ウ 反応抑制剤の定期的注入及び管理	
10 運転調整 (1) 音及び振動 (2) 電源電圧 (3) 制 御 (4) 熱 源	異常の有無 ア 運転電流が、規定値内にあることの確認 イ 主電源電圧の変動が、規定値内にあることの確認 ウ 電動機の回転方向が正常か確認 蒸気圧力調整弁が設定温度で段階的に作動するか確認 ア 供給蒸気の一次圧力が許容範囲内にあるか確認 イ 電動弁及び電磁弁の作動状況の確認 ウ 蒸気トラップの作動状況の確認 エ ドレン量及びドレン温度の確認 オ 蒸気漏れの有無	
11 熱交換器	ア 冷水及び冷却水の出入口温度等を測定し、規定値内にあ ることを確認 イ 不凝縮ガスの混入及び冷却管の汚れの有無	

点 検 表

密閉式冷却塔

項 目	内 容	備 考
1 本 体	槽内の清掃	
2 給水装置	ア ボールタップ等が正常に作動することの確認 イ ストレーナーの目詰まり及び損傷等の有無	
3 送風機	ア 羽根車の損傷、腐食及び汚れ等の有無 イ 軸受が正常に回転することの確認 ウ ベルトの張り具合及び損傷等の有無	

空調用ポンプ、冷温水ポンプ

項 目	内 容	備 考
1 基礎、固定部	ア 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無 イ 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無	
2 外観の状況	ア 腐食、変形及び損傷等の有無 イ 軸継手ゴムの損傷等の有無 ウ 芯出しの良否の確認 エ 吸込圧力及び吐出圧力が許容範囲にあることの確認 オ 軸封の漏水状態の確認	
3 電動機	ア 発熱の異常の有無 イ 回転方向の確認 ウ 絶縁抵抗の良否の点検 エ 運転電流が定格値内にあることの確認	
4 制御盤	ア 電磁開閉器の接点の劣化状況の確認 イ 表示ランプの点灯の良否	
5 圧力計及び連成計	ア 腐食及び損傷の有無 イ 指示値が適正であることの確認	
6 運転調整	ア 運転時の電圧変動が、規定値内にあることの確認 イ 運転電流が、定格以下であることの確認	

その他

項 目	内 容	備 考
1 ファンコイルユニット	各室吹出し温度、吸込み温度の測定	場所は係官が抽出して指示
2 ヘッダー及びストレーナー	内部清掃の実施（錆等のケレン作業含む。）	場所は係官が抽出して指示

市場価格調査依頼書

分任契約担当官
陸上自衛隊国分駐屯地
第364会計隊長 村上 暢貴 殿

令和8年3月13日

¥

住所
社名
代表名

上記のとおり見積いたします

内 訳

品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
空調機等保守点検	内訳書のとおり	ST	1			
	以 下 余 白					
合 計						税抜
履行場所:	国分駐屯地					
履行期限:	令和8年4月1日～令和9年3月31日					

当社(当団体)は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。

入札書

令和8年3月18日

分任契約担当官
陸上自衛隊国分駐屯地
第364会計隊長 村上 暢貴 殿

入札金額 ￥

「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札致します。
当社(当団体)は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。

件 名：空調機等保守点検

履行場所：令和8年4月1日～令和9年3月31日

履行期限：国分駐屯地

(入札者)

住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者 名
連 絡 先

(注)押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。