

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊福岡駐屯地
第366会計隊長 林 秀樹

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
6S6L1FD00330		6SU81A20071 0001					
品名 または 件名							
福岡（R 8）浄水計装設備点検整備							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST						
納地または工事場所			引 渡 場 所				
福岡駐屯地			福岡業務隊管理科営繕班				
搬 入 場 所			納 期 ま た は 工 期				
中村技官 5 3 7 6			令和8年12月24日（木）				

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

標準契約書及び入札心得等は、西部方面隊ホームページ及び陸上自衛隊福岡駐屯地第366会計隊契約班に掲示する。

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない
入札日時場所：令和8年9月10日（木）10時00分 福岡駐屯地第366会計隊契約班事務室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 入札参加資格者

- ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人または被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- ウ 令和7・8・9年度全省庁統一競争参加資格「役務の提供等」のD等級以上の資格を有する者
- エ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官または陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- オ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- カ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。
- キ 入札等参加心得に定める「暴力団排除に関する契約条項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。

(2) 公告の提示場所

陸上自衛隊 西部方面隊ホームページ（<http://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/wa-fin/>）、福岡駐屯地

(3) 落札決定方式

- ア 予算令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内の最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。ただし、同価入札の場合は、抽選により決定するものとする。

(4) 違約金に関する事項

- ア 入札保証金：免除 但し、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。
- イ 契約保証金：免除 但し、契約者が契約上の義務を履行しない場合においては、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

(5) 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税法に規定する消費税率に基づく消費税に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で、規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を入札書に記載すること。

(6) 入札の無効

- ア 第2項に示す競争入札に参加する者に必要な資格のない者のなした入札
- イ 電信・電話による入札
- ウ 入札金額・入札者名称及び押印が判別し難い入札
- エ 入札者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

(7) 契約書等作成

- ア 落札者は、落札決定後、速やかに「駐屯地用標準契約（請）書」の様式により作成する。
- イ 適用する契約条項
 - (7) 「役務請負契約条項」
 - (4) 「談合等の不正行為に関する特約条項」
 - (ウ) 「暴力団排除に関する特約条項」

(8) その他

- ア 郵便による入札とする。
- イ 入札を代表者以外に委任する場合は、入札前に委任状を提出すること。
- ウ 郵便等による入札は、書留等配達証明の残る形式で、令和8年9月9日（水）17時00分までに到着したものを有効とする。郵送後、入札の前日までに契約班まで連絡すること。また、入札金額が同額の場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施する。郵便による入札参加者がいる場合の再度入札日時については、別途連絡する。
- エ 「入札等参加者心得」を承知の上参加すること。
- オ 資格審査結果通知の写しを令和8年9月9日（水）17時00分までに提出すること。
- カ 公共事業等からの暴力団排除を推進するための措置として、西部方面会計隊のホームページ「入札参加者心得」第8章を確認し承知のうえ参加すること。
- キ 第7項（7）ウ・オの項目に承知し入札に参加する者については、入札書に、「当社は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」及び「上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。」と記入すること。

(9) 問い合わせ先

（仕様書に関する件）
〒816-8666
福岡県春日市大和町5-12
陸上自衛隊福岡駐屯地 福岡駐屯地業務隊管理科営繕班
TEL 092-591-1020（内線5376） 担当：中村

（契約及び入札に関する件）
〒816-8666
福岡県春日市大和町5-12
陸上自衛隊福岡駐屯地 第366会計隊契約班
TEL 092-591-1020（内線5348）
FAX 092-591-5536 担当：東島

福岡（R8）浄水計装設備点検整備

表紙	福岡（R8）浄水計装設備点検整備				図面番号	1/7
図名	表紙				作成年月日	令和8年7月21日
業務隊長	管理科長	営繕班長	企画係	管財専門官	施設管理専門官	作成者
						
所属	陸上自衛隊福岡駐屯地業務隊管理科					

仕 様 書

1 件 名

福岡（Ｒ８）浄水計装設備点検整備

2 作業場所

福岡県春日市大和町５－１２ 陸上自衛隊福岡駐屯地浄水場

3 概 要

福岡駐屯地浄水場内に設置の電動弁及び計装設備等の点検、整備（部品交換含む）並びに各種調整を実施する。

4 一般事項

- （１）本作業は本仕様書による他、関係法令、メーカー取扱い基準に基づき実施するものとする。
- （２）本作業に際して、疑義が生じた場合は、監督官と協議してその指示に従うものとする。
- （３）本仕様書等に記載なき事項といえども、取合い上及び技術的に当然実施すべき事項については、請負者の負担において実施するものとする。
- （４）駐屯地施設への入出門及び工事の実施にあたっては、駐屯地規則で定められた手続きを行うとともに、従うものとする。
- （５）本作業に際して、十分な安全対策を行い、作業員に対しては機会あるごとに注意喚起するものとする。
- （６）本作業に際して、他の施設に損傷を与えないように十分注意し、万一損傷を与えた場合は、速やかに監督官へ報告するとともに、請負者の責任において原状に復旧するものとする。
- （７）本作業に際して、専任の技術者（第１種電気工事士及び浄水施設管理技士相当）を現場代理人とし、監督官へ通知するものとし、承認を得るものとする。
- （８）本作業の写真は、カメラ（カラー）又はデジタルカメラを使用し、作業前、作業中、作業後、主要な作業状況、隠ぺい箇所及び監督官の指示する箇所を撮影し、簿冊に整理して監督官に１部提出するものとする。また、ネガ又デジタルカメラの電子データは、完成検査終了後、請負者の責任において、確実に処分又は消去するものとする。（避雷器、アイソレータ含む）

5 特記事項

（１）点検整備する機器及び整備内容等は表１のとおり

（表１）

連番	名 称	数量	単位	点検整備内容
1	配水流量指示計	1	式	ループ試験（避雷器、アイソレータ含む）
2	配水流量計	1	台	メーカー点検調整（電磁式）（避雷器1含む）
3	高架水槽指示計	1	式	ループ試験
4	高架水槽水位指示計	1	台	点検調整（投げ込み圧力式）
5	貯水槽水位計	2	式	ループ試験
6	貯水槽水位指示計	2	台	点検調整（投げ込み圧力式）
7	浄水残塩指示計	1	式	ループ試験（避雷器、アイソレータ含む）
8	浄水ＰＨ指示計	1	式	ループ試験（避雷器、アイソレータ含む）

件 名	福岡（Ｒ８）浄水計装設備点検整備	図 面 番 号	2/7
図 名	仕 様 書	作成年月日	令和8年7月21日
所 属	陸上自衛隊福岡駐屯地業務隊管理科		

連番	名 称	数量	単位	点検整備内容
9	浄水濁度指示計	1	式	ループ試験（避雷器、アイソレータ含む）
10	配水残塩指示計 正門	1	式	ループ試験（避雷器、アイソレータ含む）
11	受水流量計	1	式	メーカー点検調整（2線電磁式）
12	受水流量指示計	1	式	ループ試験
13	受水圧力計	1	台	メーカー点検調整
14	受水圧力指示計	1	式	ループ試験（避雷器、アイソレータ含む）
15	電動弁開度指示計	1	式	ループ試験（避雷器、アイソレータ含む）
16	電動弁制御機器	1	式	メーカー点検調整（起動試験含む）
17	調節計（後次垂用）	1	台	点検調整（避雷器、アイソレータ含む）
18	浄水PH計	1	台	部品交換の後にメーカー点検調整
19	浄水濁度計	1	台	部品交換の後にメーカー点検調整
20	浄水・配水残塩計	2	台	部品交換の後にメーカー点検調整
21	後次垂注入ポンプ	2	台	部品交換の後にメーカー点検調整

（2）交換する部品は表2のとおり

（表2）

水質計器	品 名	規 格	数量	単位	備 考
浄水PH計 P-1500 ※ タクミナ	電極	CT-1-P t SE1359	1	本	P-1500用
	標準液用粉末	PH7.9 922049	1	式	
	K L C補充液	500cc 984040	1	本	
浄水濁度計 TUH-1600 ※ TOA DKK	バリスタユニット	7128030U	2	個	
	ユニチューブ#12	116E033 (0.5m)	1	個	受水槽オーバーフローライン
	ネオプレンチューブ	116E151 (1.5m)	1	個	
	ポリエチレンチューブ	116E411 (1m) 12×17	1	個	試料水ライン
	Zユニオン用スリーブ	117E858	11	個	
	ミニトラップフィルター	136A022	1	式	
	ダイヤフラムユニット	125A284	1	個	
	ユニチューブ#4	116E026 (2m) 4×5.8	1	個	
	ランプ Ass y	7277350K	1	個	
浄水・配水残塩計 RM-52 ※ タクミナ	電極 RE3-35-1-AUAG	SE0730	2	本	
	洗浄ビーズ	SE0747S (5袋入)	1	式	
後次垂用 薬品注入ポンプ GLX-12-A ※ タクミナ	後次垂注入ポンプ部品キット	BKGL00002	2	式	
	流れ表示器	GL0429S	2	式	
	サイフォン止チャッキ弁	SC1-6F	2	個	

※ メーカー点検

件 名	福岡（R8）浄水計装設備点検整備	図 面 番 号	3/7
図 名	仕 様 書	作成年月日	令和8年7月21日
所 属	陸上自衛隊福岡駐屯地業務隊管理科		

(3) 点検等は、第5(1)表1備考欄の「ループ試験」の項目について実施する。

ア 計測機器(検出部)

対象機器	点検部位	点検方法	判定基準
水位計 (投げ込み圧力式)	配線接続部	目視	配線の断線、短絡のないこと。 端子部等接続部の緩み、腐食等がないこと。
	検出部	目視	腐食がなく緩みがないこと。
	変換器	ゼロ調整	水位がゼロに等しい信号が入力され、出力が所定の精度内であること。
		スパン調整	フルスケールの入力するとき、出力が100%であること。
		校正	所定の精度内であること。
流量計 (電磁式) ※ アズビル (配水) ※ アイチ時計 (受水)	配線接続部	目視	配線の断線、短絡のないこと。 端子部等接続部の緩み、腐食等がないこと。
	検出部	目視	腐食がなく緩みがないこと。
	変換器	ゼロ調整	流量がゼロに等しい信号が入力され、出力が所定の精度内であること。
		スパン調整	フルスケールの入力するとき、出力が100%であること。
		励磁電圧	所定の値であること。
		校正	所定の精度内であること。
濁度計 (浄水用) ※ TOA DKK	配線接続部	目視	配線の断線、短絡のないこと。 端子部等接続部の緩み、腐食等がないこと。
	検出部	目視	腐食がなく緩みがないこと。
	変換器	ゼロ調整	濁度がゼロに等しい信号が入力され、出力が所定の精度内であること。
		スパン調整	フルスケールの入力するとき、出力が100%であること。
		校正	所定の精度内であること。
PH計 (浄水用) ※ タクミナ	配線接続部	目視	配線の断線、短絡のないこと。 端子部等接続部の緩み、腐食等がないこと。
	検出部	目視	腐食がなく緩みがないこと。
	変換器	ゼロ調整	PHが7に等しい信号が入力され、出力が所定の精度内であること。
		スパン調整	フルスケールの入力するとき、出力が100%であること。
		校正	所定の精度内であること。
残留塩素計 (浄水用) ※ タクミナ	配線接続部	目視	配線の断線、短絡のないこと。 端子部等接続部の緩み、腐食等がないこと。
	検出部	目視	腐食がなく緩みがないこと。
	変換器	ゼロ調整	残塩がゼロに等しい信号が入力され、出力が所定の精度内であること。
		スパン調整	フルスケールの入力するとき、出力が100%であること。
		校正	所定の精度内であること。

※ メーカー点検

件 名	福岡(R8)浄水計装設備点検整備	図面番号	4/7
図 名	仕様書	作成年月日	令和8年7月21日
所 属	陸上自衛隊福岡駐屯地業務隊管理科		


イ 計測機器（受信、調節部）

対象機器	点検部位	点検方法	判定基準
避雷器 (半導体式)	配線接続部	目視	配線の断線、短絡のないこと。 端子部等接続部の緩み、腐食等がないこと。
	本体	目視	破損、汚れ等がないこと。
		測定	チェカーにて
	接地線	目視	損傷、腐食、断線のないこと。
		接地抵抗	所定の値を満足していること。
		校正	所定の精度内であること。
指示計 インテリジェントプリンター (ロガー機能) ※ アイチ時計	配線接続部	目視	配線の断線、短絡のないこと。 端子部等接続部の緩み、腐食等がないこと。
	電源部	電流・電圧	所定の電流、電圧であること。
	可動部	目視	ガタ、汚れ、ゴミの付着がないこと。
	電気回路	目視	円滑に動作すること。
		ゼロ調整	所定の精度内であること。
		スパン調整	所定の精度内であること。
		校正	所定の精度内であること。
調節計	配線接続部	目視	配線の断線、短絡のないこと。 端子部等接続部の緩み、腐食等がないこと。
	電源部	電流・電圧	所定の電流、電圧であること。
	可動部	目視	円滑に動作すること。
	電気回路	プログラム調整	入力信号に対して、規定のプログラムにより出力がなされてること。
		校正	所定の精度内であること。
電動弁用 制御機器 ※ 隔測計装	配線接続部	目視	配線の断、短絡のないこと。 端子部等接続部の緩み、腐食等がないこと。
	電源部	電流・電圧	所定の電流、電圧であること。
	電気回路	目視	円滑に動作すること。
		ゼロ調整	所定の精度内であること。
		スパン調整	所定の精度内であること。
		校正	所定の精度内であること。


※ メーカー点検

- (4) 請負者は、点検・整備等を実施するにあたり、現場を十分に把握し部隊運営に支障をきたさないようにするものとする。
- (5) 点検整備完了後、監督官立会いのもと試運転を実施し設定値の確認、調整を行うものとし、その報告等（様式随意）を監督官に1部提出するものとする。
- (6) 完成検査合格後、施工上の欠陥によるものとみられる不具合等の発生について請負者は1年間その責を負うものとする。


件 名	福岡（R8）浄水計装設備点検整備	図面番号	5/7
図 名	仕 様 書	作成年月日	令和8年7月21日
所 属	陸上自衛隊福岡駐屯地業務隊管理科		

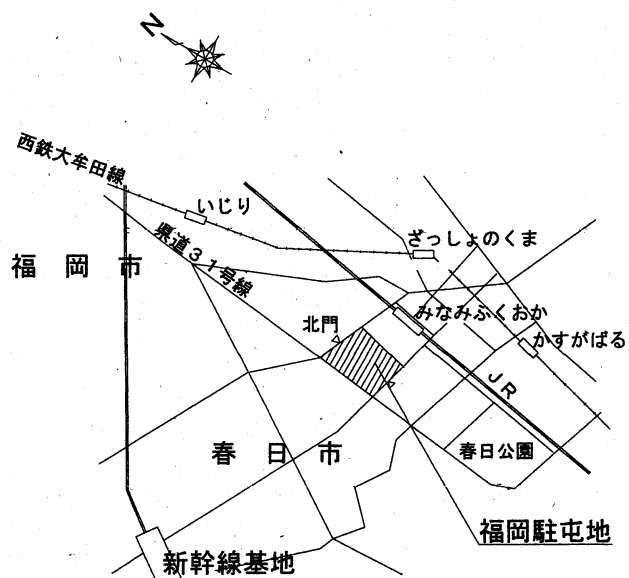

案内図 S=1/X

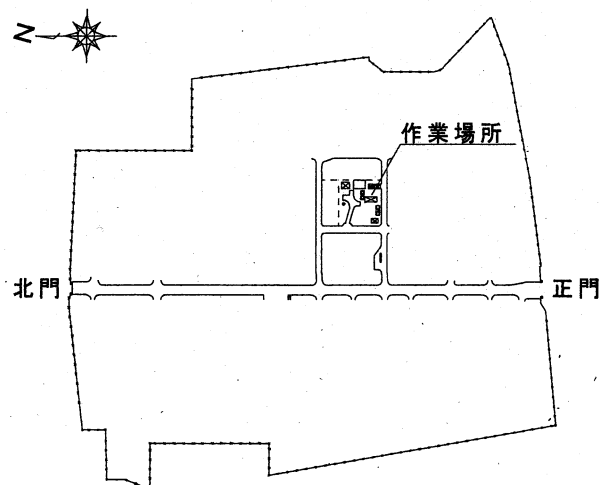

配置図 S=1/10000

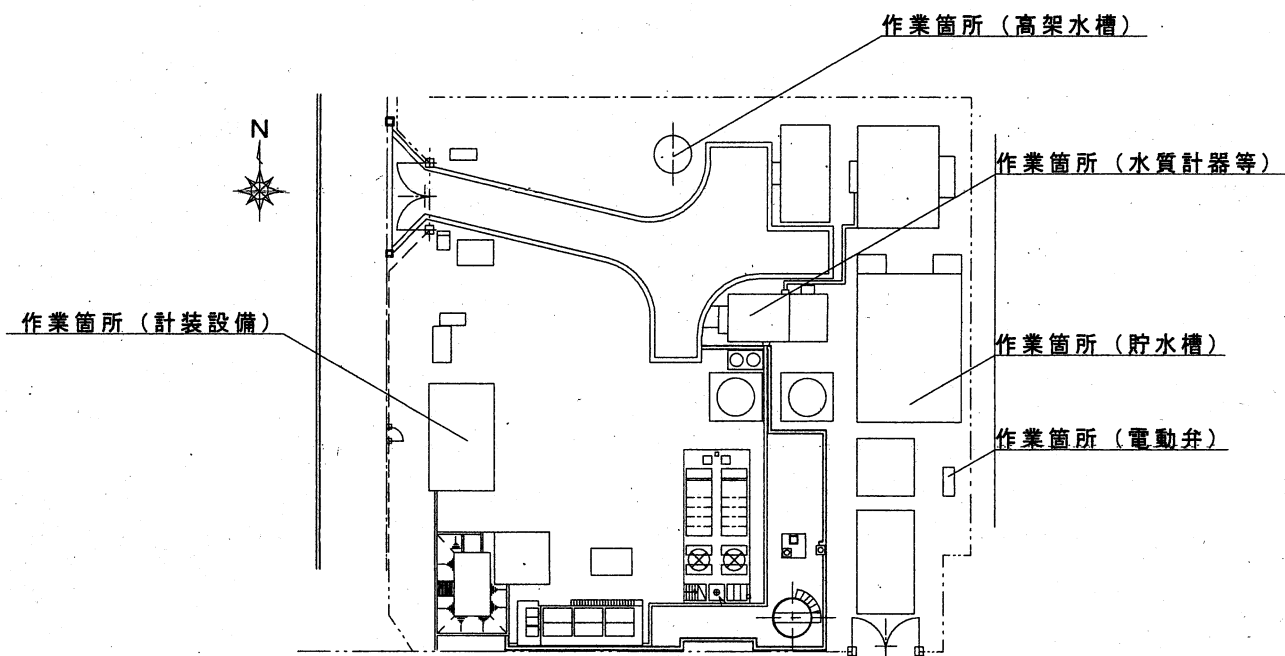

平面図 S=1/800

件名	福岡 (R8) 浄水計装設備点検整備	図面番号	6/7
図名	案内図・配置図・平面図	作成年月日	令和8年7月21日
所属	陸上自衛隊福岡駐屯地業務隊管理科		

入 札 書

令和8年9月10日

分任契約担当官
陸上自衛隊福岡駐屯地
第366会計隊長 林 秀樹 殿

住 所
商号又は名称
代 表 者 名
(代理人)

件 名	福岡（R8）浄水計装設備点検役務
規 格	仕様書のとおり
単 位 ・ 数 量	1 式
金 額	¥ (税抜)
履 行 期 間	令和8年12月24日（木）
履 行 場 所	福岡駐屯地

上記の公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾の上、入札いたします。

当社は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

市場価格調査表

分任契約担当官
陸上自衛隊福岡駐屯地
第366会計隊長 林 秀樹 殿

住 所
社 名
代表者名

本入札において、以下の内容の価格について、市価調査にご協力ください。
なお提出については、FAXも可です。ご協力よろしくお願いします。(細部については仕様書でご確認ください。)
提出期限：令和8年9月7日12時 まで

¥ (消費税を含まない)

品 名	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
福岡(R8)浄水計装設備点検役務	仕様書のとおり	1	式			
	以下余白					
合 計						

委 任 状

分任契約担当官

陸上自衛隊福岡駐屯地

第443会計隊長 林 秀樹 殿

件 名 : 福岡(R8)浄水計装設備点検役務

上記の入札について下記の者を代理人と定め一切の権限を委任します。

令和8年9月10日

委任者

住 所

会 社 名

代表者名

代理人

住 所

会 社 名

代理人名

一般競争入札関係書類受領書				公告第39号	
日 時 : 令和8年9月10日 (木) 10時00分					
件 名	福岡(R8)浄水計装設備点検役務			競争参加資格	
				公告のとおり	
業 者 名		担 当 者	電 話 番 号 等		資格等級
			TEL		
			FAX		
住 所					
〒					

(この一般競争入札関係受領書は、必要事項記載後、至急FAXにて返信下さい)

(防衛省競争参加資格審査結果通知書も併せてFAX願います)

確認事項(必ず回答・返信下さい)

第1回目の入札が、当方の予定価格に達せず「再度入札」となった場合、

第2回目入札の参加意思について

どちらかに○をつけて下さい

第2回目入札は
「辞退」します

第2回目入札は
参加意思があります

初度の入札に郵便での入札参加者が含まれる場合において、郵便での入札参加者が再度の入札に1社でも参加を希望した場合、直ちに再度入札は実施せず翌日以降に実施します。

返送先FAX番号 092-591-5536

担当 契約班 東島 (内線:5348)