

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊北熊本駐屯地
第392会計隊長 秋吉 裕之

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
6S6W1T300830		6SW01AZ1179 0001								
品名 または 件名										
北熊本（R 8）特別高圧受電設備等点検整備										
部品番号 または 規格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
1.00	ST									
納地または工事場所				引 渡 場 所						
北熊本駐屯地				北熊本駐屯地						
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期						
松下技官 内線3369				令和9年3月31日（水）						

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

北熊本駐屯地第392会計隊事務室および西部方面隊ホームページ

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：
入札日時場所：令和8年7月29日（水）11時00分 会計隊 入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

別紙のとおり

1 競争に参加する者に必要な資格等

- (1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和07・08・09年度競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供」D等級以上を有する者
- (4) 契約担当官等から指名停止の処分を受けている期間中でないこと。
- (5) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (6) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (7) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

2 公告の提示場所：西部方面隊ホームページ (<https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/>)
陸上自衛隊北熊本駐屯地

3 契約条項及び入札等参加者心得を示す場所

陸上自衛隊北熊本駐屯地 第392会計隊契約班、西部方面隊ホームページ

4 落札決定方法

- (1) 予定価格の範囲以内であり、最低の価格を見積もった者を落札者とする。
- (2) 総品目総額（消費税抜き）により決定する。（同価の場合は抽選により決定する。）
- (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

5 保証金に関する事項

- (1) 入札保証金：免除
ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。
- (2) 契約保証金：免除
ただし、契約者が契約上の義務を履行しない場合においては、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

6 入札の無効

- (1) 第1項に示す競争に参加する者に必要な資格のない者が行った入札
- (2) 入札金額、入札書の氏名が不鮮明で判別し難い入札
- (3) 郵便による入札参加者の未到着の入札
- (4) 電話、ファクシミリ、電報等による入札
- (5) 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合
- (6) その他入札に関する条件に違反した入札

7 契約書等の作成

- (1) 落札者は、落札決定後遅滞なく「駐屯地用標準契約書」の様式により契約書を作成する。
- (2) 適用する契約条項
 - ア 「役務請負契約条項」
 - イ 「談合等の不正行為に関する特約条項」
 - ウ 「暴力団排除に関する特約条項」

8 その他

- (1) 入札書に「当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」と余白に記入すること。
- (2) 入札参加を希望する者は、令和8年7月24日（金）17時00分までに資格審査結果通知書（全省庁統一資格（写）を提出（FAX可）すること。
- (3) 入札に関する委任を受ける者は、入札執行の前に委任状を提出すること。
- (4) 郵便入札を推奨する。
- (5) 入札日時以前に入札書を郵便（書留）により提出する場合は、入札書を封筒に入れて封入口及び封筒の継目に封緘し、その封筒の表に氏名（法人の場合はその名称又は商号）及び「（入札日時及び入札件名）入札書在中」と朱書きして令和8年7月28日（火）16時00分までに必着となるよう「書留」により送達すること。この際、送達した旨の連絡を担当者へ行うこと。
- (6) 入札書を持参等により提出する場合の期限についても前項(5)に同じものとする。
- (7) 入札日当日に不調となり再度入札を行う場合は、別途日時を指定し、再度入札を執行する。なお、再度入札を執行する場合は、初度入札の参加者にその旨を通知（FAX送付）するので、受領した旨の通知（FAX送信）をされたい。
- (8) 最低価格の入札金額が契約等担当官等が定める調査基準額に該当する場合は、入札価格の内訳書等といった積算資料等を提出していただくよう依頼する可能性があります。
- (9) 積算資料等の提出に応じていただけない場合又は不十分な場合は、その旨説明を求める可能性があります。
- (10) 積算資料等の提出・説明に応じない場合又は不十分な場合は、「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」ものとして落札者としなない可能性があります。

9 問い合わせ先

- (1) 入札に関する問い合わせ先

〒861-8064

熊本県熊本市北区八景水谷2丁目17-1

陸上自衛隊北熊本駐屯地

第392会計隊契約班（担当：大久保）

TEL 096-343-3141（内線3183）

FAX 096-344-8807

MAIL 392fin-wafin-wa@inet.gsdf.mod.go.jp

- (2) 仕様書に関するお問い合わせ先

陸上自衛隊北熊本駐屯地

業務隊管理科 担当：松下（内線3369）

不許複製・要返却

北熊本（R 8）特別高压受電設備等点検整備

業務隊長	管理科長	営繕班長	企画係長
営繕主任	施設管理係	電気係	作成者

陸上自衛隊北熊本駐屯地業務隊管理科

仕 様 書

1 役務件名 : 北熊本 (R 8) 特別高圧受電設備等点検整備

2 役務場所 : 熊本県熊本市北区八景水谷 2 丁目 1 7 番 1 号
陸上自衛隊 北熊本駐屯地

3 履行期間 : 契約締結日 ～ 令和 9 年 3 月 3 1 日まで

4 役務概要 (詳細は別紙第 1 に記載)

(1) 役務対象設備及び数量

ア	特高受電設備関連機器	・・・・・・・・・・	1 式
イ	高圧配電設備関連機器	・・・・・・・・・・	1 式
ウ	中央監視設備関連機器	・・・・・・・・・・	1 式
エ	その他の機器	・・・・・・・・・・	1 式

(2) 役務作業内容

- ア 各部点検清掃
- イ 特別高圧及び高圧母線絶縁抵抗測定 (一括)
- ウ 接地抵抗測定 (各機器共通・一括)
- エ シーケンス試験 (対象設備に限る)
- オ 部品交換等

5 一般事項

- (1) 本仕様書は、陸上自衛隊北熊本駐屯地において実施する、特別高圧受電設備等点検整備について適用する。
- (2) 本役務は本仕様書によるほか、西部方面隊自家用電気工作物保安規定 (以下保安規定という) 、国土交通省建築保全業務共通仕様書 (以下共通仕様書という) 及び関係諸規定により実施する。
- (3) 本仕様書等は役務実施の目的以外で、第三者に対して貸与・複製の配布及び閲覧をさせないこと。
- (4) 本仕様書等は複製したものを含め、役務完了後速やかに返却すること。
- (5) 本作業の写真は、点検整備に関わる一連の作業内容が明確に判断できるよう撮影し、A 4 判写真帳に整理して提出すること。
- (6) 写真の撮影は、本作業実施に関係する場所以外は撮影してはならない。
- (7) 本作業実施中に疑義が生じた場合は、担当官へ通報し指示を受ける。この場合、必要に応じて写真および図示した書類等を提出すること。

- (8) 本仕様書及び点検整備一覧表等に記載なき事項であっても、役務の完了に必要な軽微な事項及び、修理を伴わない簡単な調整で完了する不具合事項等は、共通仕様書及び担当官の指示に従い実施すること。
- (9) 本作業実施にあたり安全には十分注意を払い、本役務従事者には機会あるごとに注意を喚起すること。また、作業の各工程ごとに安全に対する検討を行い、必要な処置を実施して安全管理を徹底すること。
- (10) 本作業実施中、隊員及び既存設備等に損害・損傷等を与えた場合は、速やかに担当官に報告し、請負者の責任において早急に賠償・修理等実施すること。
- (11) 本作業では原則として、駐屯地の用水および電力の使用はできない。

7 特記事項

- (1) 本作業は、対象となる各設備の設置後19年目における年次点検、及び保安規定に示された臨時点検を実施する。
- (2) 本作業実施にあたっては、製造メーカー又は製造メーカーが指定する者の指導のもと、相互の協力体制を構築し、これを維持すること。
- (3) 本作業は、製造メーカーの指定する方法及び試験・測定器具を用いて実施し、試験結果等の分析も製造メーカーの指定する器具・資料等を用いて行うこと。
- (4) 本作業のうち高電圧部は、対象となる各設備を停電して安全な状態で実施する。
停電日及び実施時間は別途協議とする。
- (5) 本作業の細部実施要領は共通仕様書による。このとき、別紙第1における年次点検は付紙第1に示す各機器等を共通仕様書の各点検項目に照らし合わせ、該当する項目の周期1Y及び1Y未満を適用して実施する。
また、精密点検は数量が記載されている部分のみ実施する。
- (6) 本作業に必要な工具、測定機器、作業用電源等の器材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、請負者の負担とする。
- (7) 本作業に必要な消耗部品、材料、油脂等は、請負者の負担とする。
- (8) 本作業に伴い発生材が発生する場合、金属類及び担当官の指示する物は発生材調書を作成のうえ担当官に引継ぎ、その他の発生材は適法処理とすること。
- (9) 本役務従事者の資格（本役務に必要な技能等）は表－1のとおりとする。

また、表中の用語の定義は次のとおりとする。ただし、役務に従事する技術者の種類に応じて最低限のものが確認できればよいこととする。

ア 能力等：労働安全衛生法に基づく特別教育（電気取扱業務）修了者等であること。

イ 技術力・技能等：

上記能力等のほか本役務に必要な技術的な能力として、電気事業法に基づく電気工事士、各種メーカーや団体が独自に行う本役務に関連する技能講習や資格・検定の保有者又は修了者等であること。

ウ 高度な技術力・判断力等：

上記のほか本役務に必要な技術力・判断力の基準として、電気事業法に基く電気主任技術者、建設業法に基く電気工事施工管理技士、労働安全衛生法に基く特別教育（電気作業指揮者）修了者等であること。

表－１

区 分		技 能 ・ 実 務 経 験 等
役 務 従 事 者	点検整備実施責任者	契約内容の履行、技術者の指揮監督及び関係部署との連絡調整業務等について統括できる、本役務に対する責任者をいい、技術者の中から適任者をもってあてる。
	技 術 者	保全技師Ⅰ
		保全技師Ⅱ
		保全技師補
		保全技術員
		保全技術員補
	一般管理員	直接点検や整備を行わず、「連絡調整」・「写真撮影」・「機材管理」等のみを行う者であって、技能・実務経験は問わない。

- (10) 点検整備実施責任者は、点検整備実施について十分に検討熟慮し、実施工程や方法等について、本仕様書・保安規定・共通仕様書を基に、駐屯地の電気主任技術者・担当官及び本役務従事者と綿密に打合せを行うこと。
- (11) 点検整備実施責任者は、本役務従事者に対する指導監督を実施して、事故等の発生防止に努めること。
- (12) 停電日の２週間前までに、次の書類を作成し担当官へ提出する。

ア	役務従事者の区分を明記した役務従事者名簿	２部
イ	技術者の専門作業に係る実務経歴書	２部
ウ	技術者の専門作業に係る資格免許証等の写し	２部
エ	点検整備に関する工程表	２部
オ	点検整備に関する安全管理組織図	２部
カ	点検整備に関する緊急時連絡体制図	２部

(13) 作業実施後は次に示す書類を作成し、速やかに担当官へ提出する。

ア 点検整備結果報告書 2 部

イ 役務写真帳（カラー、サービス版） 2 部

(14) 本役務の点検結果において修理・補修が必要となる不良箇所、及びヒューズ等の部品であって経年劣化に伴い予防的に取替を推奨する箇所は、修理・補修等に係る概算の費用を記載した見積書を点検整備結果報告書に添付すること。

特高受電・高圧配電設備等点検整備一覧表

対象設備	建 物 番 号	実 施 場 所	実施内容および数量					部品 交換等 (式)
			年 次 点 検			臨時点検		
			各 部 点 検 清 掃 (面)	母 線 絶 縁 抵 抗 測 対	シ ー ケ ン ス 試 験 対 象	保 護 継 電 器 試 験 (台)	絶 縁 油 試 験 及 び 分 析 (台)	
1 号線受電区分開閉器	—	屋外	1	○	○			
2 号線受電区分開閉器			1	○	○			
1 号主変圧器	65	電気室	1	○	○			
2 号主変圧器			1	○	○			
1 号受電盤				○	○			
1 号 V C T 盤				○	○			
1 号 V C T 二次盤				○	○			
1 号変圧器一次盤				○	○			
母線区分盤				○	○			
2 号変圧器一次盤				○	○			
2 号 V C T 二次盤				○	○			
2 号 V C T 盤				○	○			
2 号受電盤				○	○			
特高操作継電器盤			1		○			
発電機切替盤			1	○	○			
No. 1 E V T 盤			1	○	○			
No. 1 主変二次盤				○	○			
No. 1 系所内変圧器主幹盤			1	○	○			
No. 1 母線連絡盤				○	○			
No. 1 系コンデンサ主幹盤			1	○	○			
司令部庁舎線盤				○	○			
勤務隊舎線盤			1	○	○			
教育・補給整備線 2 盤				○	○			
No. 1 系予備盤				○				
No. 1 系スペース盤				○				
No. 2 E V T 盤			1	○	○			
No. 2 主変二次盤				○	○			
2 系所内変圧器主幹盤			1	○	○			
No. 2 母線連絡盤				○	○			
2 系コンデンサ主幹盤			1	○	○			
生活隊舎線盤				○	○			
教育・補給整備線 1 盤			1	○	○			
第 1 訓練場線盤				○	○			
No. 2 系スペース盤 1				○				
No. 2 系スペース盤 2				○				
所内変圧器盤（動力）			1	○	○			
所内変圧器盤（電灯）			1	○	○			
コンデンサ盤 1			1	○	○			
コンデンサ盤 2			1	○	○			
コンデンサ盤 3			1	○	○			
コンデンサ盤 4			1	○	○			
コンデンサ盤 5			1	○	○			
コンデンサ盤 6			1	○	○			
合 計			22	—	—	—	—	0

中央監視設備点検整備一覧表

対象設備		建 物 番 号	実 施 場 所	実施内容および数量				
				年 次 点 検		臨時点検		部 品 交 換 等 (式)
				各 部 点 検 清 掃 (面)		シー ケ ン ス 試 験 対 象		
監視操作卓－１		65	監視室	1		○		1
監視操作卓－２				1		○		1
プリンター卓－１				1				
プリンター卓－２				1				
分散処理装置盤（特高用）				1				
分散処理装置盤（サブ変用）				1				
大型モニタ装置				事務室	1		○	
UP S 盤			電気室	1				
特高R S 盤（R S－１）				1				
サ ブ 変 用 R S 盤	R S－２	645	電気室	1				
	R S－５	255	電気室	1				
	R S－８	609	電気室	1				
	R S－９	650	電気室	1				
	R S－１ ０	８	電気室	1				
	R S－１ １	39	面会室	1				
	R S－１ ２	281	機械室	1				
	R S－１ ３	250	屋外	1				
	R S－１ ４	590	屋外	1				
	R S－１ ５	38	電気室	1				
	R S－１ ６	249	屋外	1				
	R S－１ ７	—	屋外	1				
	R S－１ ８	62	屋外	1				
	R S－１ ９	66	屋外	1				
	R S－２ ０	670	機械室	1				
	R S－２ １	671	電気室	1				
	R S－２ ２	674	電気室	1				
	R S－２ ３	675	電気室	1				
	R S－２ ４	679	電気室	1				
	R S－２ ５	678	屋外	1				
	R S－２ ６	50	電気室	1				
	R S－２ ７	52	電気室	1				
	R S－２ ８	625	機械室	1				
	R S－２ ９	686	電気室	1				
	R S－３ ０	689	電気室	1				
合 計				34	—	—	—	2

その他の設備点検整備一覧表

対象設備	建 物 号	実 施 場 所	実施内容および数量					
			年 次 点 検			臨時点検		部品 交換 (式)
			各 部 点 検 清 掃 (面)	接 地 抵 抗 測 定 (式)	シー ケンス 試 験 対 象			
直流電源盤	65	電気室	1		○			
接地端子盤				2				
合 計			1	2	—	—	—	0

※ 点検整備一覧表に示す対象設備の内部機器等、詳細は付紙第1による。
各項目の細部実施要領は、共通仕様書による。

点検対象設備機器一覧表

1 特高受電設備関連機器 その 1 (日立製作所製)

建物 番号	設 置 場 所	図記号	文字 記号	基 本 記 号	機 器 名 称 等	数 量	備 考
65	常用線 構内 1 号柱	PGS1			1 号線受電区分開閉器	1 台	
			PGS		ガス負荷開閉器 24KV 400A SF6ガス GLT20-A-2cD2N10	1 個	
			GR	67	方向性SOG制御装置 LTR-PS-DOQ21	1 面	
	予備線 構内 1 号柱	PGS2			2 号線受電区分開閉器	1 台	
			PGS		ガス負荷開閉器 24KV 400A SF6ガス GLT20-A-2cD2N10	1 個	
			GR	67	方向性SOG制御装置 LTR-PS-DOQ21	1 面	
65	屋外	A10			1 号主変圧器	1 台	
			T		油入自冷式変圧器 F23/6.6KV 3相 3000KVA	1 台	
				26	警報接点付ダイヤル温度計	1 個	
				63T	警報接点付放圧弁	1 個	
					油面計	1 個	
		A11			2 号主変圧器	1 台	
			T		油入自冷式変圧器 F23/6.6KV 3相 3000KVA	1 台	
				26	警報接点付ダイヤル温度計	1 個	
				63T	警報接点付放圧弁	1 個	
					油面計	1 個	
	電気室	A01 (G1)			1 号受電盤	1 面	
			VCB	52R1	真空遮断器 24KV・600A・25KA NVBG-20525B	1 台	
			EDS	89R11・89GR11	接地開閉器付断路器 24KV・600A・25KA NDCU-20525MH	1 台	
			ES	89GR1	接地開閉器 24KV・25KA NEU-2025H	1 台	
			SAR		避雷器 28KV/10KA ZS-D1T	1 台	
			VD		電圧検出装置 24KV・600A・25KA VD0SPC	1 台	
			CT		計器用変流器 200/1A・25VA CMK-75GDA	3 台	
				63GR1	密度スイッチ 警報圧力0.08MPa DU1/2GX100	1 台	
		A02 (G2)			1 号 V C T 盤	1 面	
			VCT		計器用変圧変流器 ME-3	1 台	点検対象外
		A03 (G3)			1 号 V C T 二次盤	1 面	
			EDS	89R12・89GR12	接地開閉器付断路器 24KV・600A・25KA NDCU-20525MH	1 台	
		A04 (G4)			1 号変圧器一次盤	1 面	
			VCB	52P1	真空遮断器 24KV・600A・25KA NVBG-20525B	1 台	
			EDS	89P1・89GP1	接地開閉器付断路器 24KV・600A・25KA NDCU-20525MH	1 台	
			ES	89GP11	接地開閉器 24KV・25KA NEU-2025H	1 台	
			CT		計器用変流器 100/1A・15VA CM-20GD	3 台	
				63GP1・63GB1	密度スイッチ 警報圧力0.08MPa DU1/2GX100	2 台	
		A05 (G5)			母線区分盤	1 面	
			EDS	89BP1・89BP2	接地開閉器付断路器 24KV・600A・25KA NDCU-20525MH	2 台	

点検対象設備機器一覧表

1 特高受電設備関連機器 その2 (日立製作所製)

建物 番号	設 置 場 所	図記号	文字 記号	基 本 記 号	機 器 名 称 等	数 量	備 考
65	電気室	A06 (G6)	2号変圧器一次盤			1面	
			VCB	52P2	真空遮断器 24KV・600A・25KA NVBG-20525B	1台	
			EDS	89P2・89GP2	接地開閉器付断路器 24KV・600A・25KA NDCU-20525MH	1台	
			ES	89GP21	接地開閉器 24KV・25KA NEU-2025H	1台	
			CT		計器用変流器 100/1A・15VA CM-20GD	3台	
				63GP2・63GB2	密度スイッチ 警報圧力0.08MPa DU1/2GX100	2台	
		A07 (G7)	2号VCT二次盤			1面	
			EDS	89R22・89GR22	接地開閉器付断路器 24KV・600A・25KA NDCU-20525MH	1台	
		A08 (G8)	2号VCT盤			1面	
			VCT		計器用変圧変流器 ME-3	1台	点検対象外
		A09 (G9)	2号受電盤			1面	
			VCB	52R2	真空遮断器 24KV・600A・25KA NVBG-20525B	1台	
			EDS	89R21・89GR21	接地開閉器付断路器 24KV・600A・25KA NDCU-20525MH	1台	
			ES	89GR2	接地開閉器 24KV・25KA NEU-2025H	1台	
			SAR		避雷器 28KV/10KA ZS-D1T	1台	
			VD		電圧検出装置 24KV・600A・25KA VD0SPC	1台	
			CT		計器用変流器 200/1A・25VA CMK-75GDA	3台	
				63GR2	密度スイッチ 警報圧力0.08MPa DU1/2GX100	1台	
		A12 (S1)	特高操作継電器盤			1面	
			ICU	50・51	デジタル形保護・計測装置 HDT-1R1-62J	2台	
			ICU	50・51	デジタル形保護・計測装置 HDT-1T1-93J	2台	

2 高圧配電設備関連機器 その1 (日立製作所製)

建物 番号	実 施 場 所	図記号	文字 記号	基 本 記 号	機 器 名 称 等	数 量	備 考
65	電気室	B01 (M11)	上段			1面	
			EVT		No.1 E V T 盤		
			ICU	27・59・64	接地形計器用変圧器 EEG-6-S1	3台	
					デジタル形保護・計測装置 HDT-1B1-42J	1台	
			下段				
			VCB	52S	No.1 主変二次盤		
			ICU	51・27	真空遮断器 7.2KV・600A V-6F-12FMAC	1台	
			CT		デジタル形保護・計測装置 HDT-1S1-42J	1台	
			PT		計器用変流器 600/1A・0.6VA MUB-R	2台	
			SAR		計器用変圧器 6600/110V・50VA FE-6-S1	2台	
					避雷器 8.4KV/5KA ZLA-5S	3台	

点検対象設備機器一覧表

2 高圧配電設備関連機器 その2 (日立製作所製)

建物 番号	実 施 場 所	図記号	文字 記号	基 本 記 号	機 器 名 称 等	数 量	備 考
65	電気室	B02 (M12)	上段		No.1 系所内変圧器主幹盤	1 面	
			VCB	52FT	真空遮断器 7.2KV・600A V-6F-12FMAC	1 台	
			ICU	50・51・67	デジタル形保護・計測装置 HDT-1F1-42J	1 台	
			CT		計器用変流器 600/1A・0.6VA MUB-R	2 台	
			ZCT		零相変流器 φ100 UG-K	1 台	
			SA		避雷器	3 台	
			下段		No.1 母線連絡盤		
			VCB	52B	真空遮断器 7.2KV・600A V-6F-12FMAC	1 台	
		B03 (M13)	上段		No.1 系コンデンサ主幹盤	1 面	
			VCB	52C	真空遮断器 7.2KV・600A V-6F-12FMAC	1 台	
			ICU	50・51・67	デジタル形保護・計測装置 HDT-1F1-42J	1 台	
			CT		計器用変流器 600/1A・0.6VA MUB-R	2 台	
			ZCT		零相変流器 φ100 UG-K	1 台	
			下段		司令部庁舎線盤		
			VCB	52F	真空遮断器 7.2KV・600A V-6F-12FMAC	1 台	
			ICU	50・51・67	デジタル形保護・計測装置 HDT-1F1-42J	1 台	
			CT		計器用変流器 600/1A・0.6VA MUB-R	2 台	
			ZCT		零相変流器 φ100 UG-K	1 台	
			SA		避雷器	3 台	
		B04 (M14)	上段		勤務隊舎線盤	1 面	
			VCB	52F	真空遮断器 7.2KV・600A V-6F-12FMAC	1 台	
			ICU	50・51・67	デジタル形保護・計測装置 HDT-1F1-42J	1 台	
			CT		計器用変流器 600/1A・0.6VA MUB-R	2 台	
			ZCT		零相変流器 φ100 UG-K	1 台	
			SA		避雷器	3 台	
			下段		教育・補給整備線 2 盤		
			VCB	52F	真空遮断器 7.2KV・600A V-6F-12FMAC	1 台	
			ICU	50・51・67	デジタル形保護・計測装置 HDT-1F1-42J	1 台	
			CT		計器用変流器 600/1A・0.6VA MUB-R	2 台	
			ZCT		零相変流器 φ100 UG-K	1 台	
			SA		避雷器	3 台	
		B05 (M15)	上段		No.1 系予備盤	1 面	点検対象外
			VCB	52F	真空遮断器 7.2KV・600A V-6F-12FMAC	1 台	
			ICU	50・51・67	デジタル形保護・計測装置 HDT-1F1-42J	1 台	
			CT		計器用変流器 600/1A・0.6VA MUB-R	2 台	
			ZCT		零相変流器 φ100 UG-K	1 台	
			SA		避雷器	3 台	
			下段		No.1 系スペース盤		

点検対象設備機器一覧表

2 高圧配電設備関連機器 その3 (日立製作所製)

建物 番号	実 施 場 所	図記号	文字 記号	基 本 記 号	機 器 名 称 等	数 量	備 考
65	電気室	C01 (M21)	上段		No.2 E V T 盤	1 面	
			EVT		接地形計器用変圧器 EEG-6-S1	3 台	
			ICU	27・59・64	デジタル形保護・計測装置 HDT-1B1-42J	1 台	
			下段		No.2 主変二次盤		
			VCB	52S	真空遮断器 7.2KV・600A V-6F-12FMAC	1 台	
			ICU	51・27	デジタル形保護・計測装置 HDT-1S1-42J	1 台	
			CT		計器用変流器 600/1A・0.6VA MUB-R	2 台	
			PT		計器用変圧器 6600/110V・50VA FE-6-S1	2 台	
			SAR		避雷器 8.4KV/5KA ZLA-5S	3 台	
		C02 (M22)	上段		2系所内変圧器主幹盤	1 面	
			VCB	52FT	真空遮断器 7.2KV・600A V-6F-12FMAC	1 台	
			ICU	50・51・67	デジタル形保護・計測装置 HDT-1F1-42J	1 台	
			CT		計器用変流器 600/1A・0.6VA MUB-R	2 台	
			ZCT		零相変流器 ϕ 100 UG-K	1 台	
			SA		避雷器	3 台	
			下段		No.2 母線連絡盤		
			VCB	52B	真空遮断器 7.2KV・600A V-6F-12FMAC	1 台	
		C03 (M23)	上段		2系コンデンサ主幹盤	1 面	
			VCB	52C	真空遮断器 7.2KV・600A V-6F-12FMAC	1 台	
			ICU	50・51・67	デジタル形保護・計測装置 HDT-1F1-42J	1 台	
			CT		計器用変流器 600/1A・0.6VA MUB-R	2 台	
			ZCT		零相変流器 ϕ 100 UG-K	1 台	
			下段		生活隊舎線盤		
			VCB	52F	真空遮断器 7.2KV・600A V-6F-12FMAC	1 台	
			ICU	50・51・67	デジタル形保護・計測装置 HDT-1F1-42J	1 台	
			CT		計器用変流器 600/1A・0.6VA MUB-R	2 台	
			ZCT		零相変流器 ϕ 100 UG-K	1 台	
			SA		避雷器	3 台	
		C04 (M24)	上段		教育・補給整備線1盤	1 面	
			VCB	52F	真空遮断器 7.2KV・600A V-6F-12FMAC	1 台	
			ICU	50・51・67	デジタル形保護・計測装置 HDT-1F1-42J	1 台	
			CT		計器用変流器 600/1A・0.6VA MUB-R	2 台	
			ZCT		零相変流器 ϕ 100 UG-K	1 台	
			SA		避雷器	3 台	
			下段		第1訓練場線盤		
			VCB	52F	真空遮断器 7.2KV・600A V-6F-12FMAC	1 台	
			ICU	50・51・67	デジタル形保護・計測装置 HDT-1F1-42J	1 台	
			CT		計器用変流器 600/1A・0.6VA MUB-R	2 台	
			ZCT		零相変流器 ϕ 100 UG-K	1 台	
			SA		避雷器	3 台	

点検対象設備機器一覧表

2 高圧配電設備関連機器 その4 (日立製作所製)

建物 番号	実 施 場 所	図記号	文字 記号	基 本 記 号	機 器 名 称 等	数 量	備 考
65	電気室	C05 (M25)	上段		No.2系スペース盤 1	1 面	点検対象外
			下段		No.2系スペース盤 2		
		D01-1 (D01-1)			所内変圧器盤 (動力)	1 面	
			T		自冷式モールド変圧器 6.3KV/210V 3相 30KVA	1 台	
			LBS	89HT	高圧交流負荷開閉器 7.2KV 200A	1 台	
			PF		電力ヒューズ 7.2KV G40A RC40KA	3 個	
		D01-2 (D01-2)			所内変圧器盤 (電灯)	1 面	
			T		自冷式モールド変圧器 6.3KV/210-105V 単相 50KVA	1 台	
			LBS	89HT	高圧交流負荷開閉器 7.2KV 200A	1 台	
			PF		電力ヒューズ 7.2KV G40A RC40KA	3 個	
		D02 (D02)			コンデンサ盤 1	1 面	
			SC		コンデンサ 7.2KV 106Kvar AF702101KJA1	1 台	圧力接点付
			SR		分路リアクトル 6.6KV 6.38Kvar CR702101KBE5	1 台	温度接点付
			DC		放電コイル 6.6KV 1000Kvar CD662102KCE2	1 台	
			VMC	42C	高圧真空接触器 6.6KV 200A VED10-6B50	1 台	
			PF		電力ヒューズ 7.2KV G40A RC40KA	3 個	
		D03 (D03)			コンデンサ盤 2	1 面	
			SC		コンデンサ 7.2KV 160Kvar AF702161KJA1	1 台	圧力接点付
			SR		分路リアクトル 6.6KV 9.57Kvar CR702161KBE5	1 台	温度接点付
			DC		放電コイル 6.6KV 1000Kvar CD662102KCE2	1 台	
			VMC	42C	高圧真空接触器 6.6KV 200A VED10-6B50	1 台	
			PF		電力ヒューズ 7.2KV G60A RC40KA	3 個	
		D04 (D04)			コンデンサ盤 3	1 面	
			SC		コンデンサ 7.2KV 160Kvar AF702161KJA1	1 台	圧力接点付
			SR		分路リアクトル 6.6KV 9.57Kvar CR702161KBE5	1 台	温度接点付
			DC		放電コイル 6.6KV 1000Kvar CD662102KCE2	1 台	
			VMC	42C	高圧真空接触器 6.6KV 200A VED10-6B50	1 台	
			PF		電力ヒューズ 7.2KV G60A RC40KA	3 個	
		D05 (D05)			コンデンサ盤 4	1 面	
			SC		コンデンサ 7.2KV 106Kvar AF702101KJA1	1 台	圧力接点付
			SR		分路リアクトル 6.6KV 6.38Kvar CR702101KBE5	1 台	温度接点付
			DC		放電コイル 6.6KV 1000Kvar CD662102KCE2	1 台	
			VMC	42C	高圧真空接触器 6.6KV 200A VED10-6B50	1 台	
			PF		電力ヒューズ 7.2KV G40A RC40KA	3 個	
		D06 (D06)			コンデンサ盤 5	1 面	
			SC		コンデンサ 7.2KV 160Kvar AF702161KJA1	1 台	圧力接点付
			SR		分路リアクトル 6.6KV 9.57Kvar CR702161KBE5	1 台	温度接点付
			DC		放電コイル 6.6KV 1000Kvar CD662102KCE2	1 台	
			VMC	42C	高圧真空接触器 6.6KV 200A VED10-6B50	1 台	
			PF		電力ヒューズ 7.2KV G60A RC40KA	3 個	

点検対象設備機器一覧表

2 高圧配電設備関連機器 その5 (日立製作所製)

建物 番号	実 施 場 所	図記号	文字 記号	基 本 記 号	機 器 名 称 等	数 量	備 考
65	電気室	D07 (D07)			コンデンサ盤 6	1 面	
			SC		コンデンサ 7.2KV 160Kvar AF702161KJA1	1 台	圧力接点付
			SR		分路リアクトル 6.6KV 9.57Kvar CR702161KBE5	1 台	温度接点付
			DC		放電コイル 6.6KV 1000Kvar CD662102KCE2	1 台	
			VMC	42C	高圧真空接触器 6.6KV 200A VED10-6B50	1 台	
			PF		電力ヒューズ 7.2KV G60A RC40KA	3 個	

2 高圧配電設備関連機器 その6 (白川電機製作所製)

建物 番号	実 施 場 所	図記号	文字 記号	基 本 記 号	機 器 名 称 等	数 量	備 考
65	電気室				発電機切替盤	1 面	
			VCB	52	真空遮断器 7.2KV・400A HA08AX-A1	1 台	
			CT		計器用変流器 30/5A・10VA CD-10ANA	2 台	
			OCR	51	過電流継電器 3-6A・INST10-60A MOC-A1V-R	1 台	

3 中央監視設備関連機器 その1 (日立製作所製)

建物 番号	実 施 場 所	図記号	文字 記号	基 本 記 号	機 器 名 称 等	数 量	備 考
65	電気室	E01 (D01)			監視操作卓-1	1 式	
					主系(特高)監視端末 HF-W6500	1 台	
					入力装置 JISキーボード、マウス	1 式	
					液晶モニタ 19型 S1921	1 台	
					DVD-RWドライブ	1 台	
					光磁気(MO)ドライブ	1 台	
		E02 (D01)			監視操作卓-2	1 式	
					従系(サブ変)監視端末 HF-W6500	1 台	
					入力装置 JISキーボード、マウス	1 式	
					液晶モニタ 19型 S1921	1 台	
					DVD-RWドライブ	1 台	
					光磁気(MO)ドライブ	1 台	
		E03 (D02)			プリンター卓-1	1 式	
					カラープリンタ LBP7200	1 台	
		E04 (D02)			プリンター卓-2	1 式	
					帳票用プリンタ LBP3410	1 台	
		E05 (C1)			分散処理装置盤(特高用)	1 面	
					CPUユニットほか	1 式	
		E06 (C2)			分散処理装置盤(サブ変用)	1 面	
					CPUユニットほか	1 式	
		E07 (C1)			大型モニタ装置	1 式	
					大画面モニタ 52V型ワイド LC-52GX3W	1 台	
					モニタ制御用端末 dc7700SF/CT	1 台	
					入力装置 JISキーボード、マウス	1 式	

点検対象設備機器一覧表

3 中央監視設備関連機器 その2（日立製作所製）


建物 番号	実 施 場 所	図記号	文字 記号	基 本 記 号	機 器 名 称 等	数 量	備考
65	電気室	E08 (C3)			U P S 盤	1 面	
					無停電電源装置 3KVA MC-30S	1 台	
		E09 (RS-1)			特高 R S 盤 (R S - 1)	1 面	
					C P U ユニットほか	1 式	
各サブ変電設備設置場所		RS-2・ 8・10・12・ 15・ 18・22・ 24・30			サブ変用 R S 盤 (屋内壁掛型)	18 面	
					C P U ユニットほか	1 式	
		RS-5・11 ・23			サブ変用 R S 盤 (屋内自立型)	3 面	
					C P U ユニットほか	1 式	
		RS-13・ 14・16・17			サブ変用 R S 盤 (屋外自立型)	4 面	
					C P U ユニットほか	1 式	

4 その他の機器（日立製作所製）

建物 番号	実 施 場 所	図記号	文字 記号	基 本 記 号	機 器 名 称 等	数 量	備考
65	電気室	F01			直流電源盤	1 面	
					整流装置 A0-32-120-20BD-ME	1 式	
					制御弁式鉛蓄電池 12V 50Ah(10h) MSE-50-12	9 個	
		F02			接地端子盤	1 面	
				EA(B・D)	A種、B種、D種共用接地極	1 個	
				EA(ELH)	A種接地極	1 個	

部品交換等内訳表

対象設備	建 物 番 号	実 施 場 所	品 名	規 格	数 量	単 位	備 考
監視操作卓－ 1	65	監視室	フィルター	L4701870適合品	1	式	
監視操作卓－ 2			フィルター	L4701870適合品	1	式	

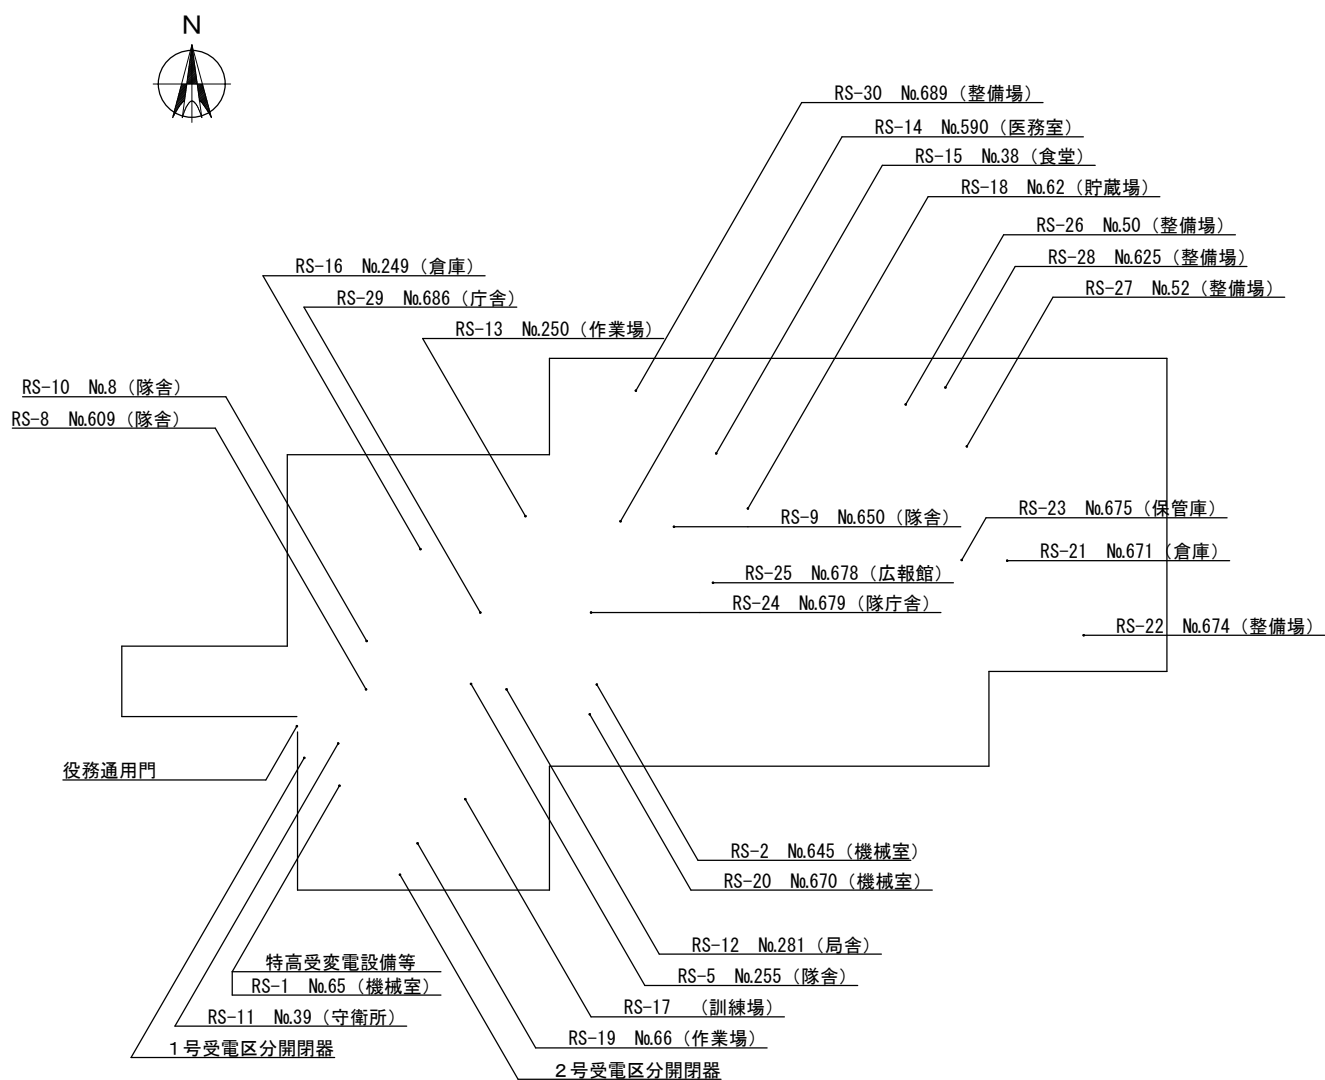

0 100 200 300 400 500 m

配 置 図

入札書

金額 ￥

(消費税及び地方消費税を含まない。)

品名	規格	単位	数量	単価	金額
北熊本(R8)特別高圧受電設備等点検整備	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
計					
納入(履行)場所	北熊本駐屯地	納期(工期)		令和9年3月31日	
契約保証金	(免除)	入札(見積)書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊北熊本駐屯地
第392会計隊長 秋吉 裕之 殿

住 所

会 社 名

代表者名

担 当 者

連 絡 先

第392会計隊長 秋吉 裕之 殿

先 絡 連

No	項 目	規 格	単位	数量	単 価	金 額
1	北熊本（R8）特別高圧受電設備等点検整備	仕様書のとおり	式	1		①

- 1 上記①欄に、一般管理費すべてを含めた総額を見積もってください。
- 2 本市場価格は消費税抜きの金額を記載してください。
- 3 提出期限： 令和8年7月23日（木） 15時00分

N o	品 名	規 格	単位	数量	②単価	③金額
	別紙内訳書のとおり					
	合 計					

- 1 各項目の②単価・③金額（税抜）を記入してください。
- 2 必要のない項目については記載不要。追加が必要な項目については、その他に付け足してください。
- 3 一般管理費は含めないでください。

mail:392fin-wa@inet.gsdf.mod.go.jp (すべて小文字)

内 訳 書

※細部内訳がありましたら記載してください。

No.	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額
1	PGS点検	PGS×2台普通点検(SOG Ry特性試験除く)	式	1		
	(1) 材料費		式	1		
	(2) 労務費		式	1		
	(3) 諸経費		式	1		
2	特高変圧器点検	変圧器×2台点検(ガス分析、絶縁油特性試験除く)	式	1		
	(1) 材料費		式	1		
	(2) 労務費		式	1		
	(3) 諸経費		式	1		
3	高圧スイッチギア及び特高操作盤点検	盤14面 点検清掃 VCB外観点検、絶縁抵抗測定含む 高圧SWGR×10面、操作盤×1面、 所内変圧器盤×2面、発電機切替盤×1面	式	1		
	(1) 材料費		式	1		
	(2) 労務費		式	1		
	(3) 諸経費		式	1		
4	コンデンサ設備点検	コンデンサ盤×6面 点検清掃 VCS外観点検、絶縁抵抗測定含む	式	1		
	(1) 材料費		式	1		
	(2) 労務費		式	1		
	(3) 諸経費		式	1		
5	直流電源装置点検	直流電源装置×1式点検(充電器及び蓄電池)	式	1		
	(1) 材料費		式	1		
	(2) 労務費		式	1		
	(3) 諸経費		式	1		
6	UPS点検		式	1		
	(1) 材料費		式	1		
	(2) 労務費		式	1		
	(3) 諸経費		式	1		
7	HISMAC点検	中央監視設備点検 監視制御装置盤4面、分散処理装置盤2面 大型モニター盤1面、UPS盤1面 RS盤1～19(RS3、4、6、7は対象外)、RS盤20～30 PC(HF-W6500)2台は簡易点検(フィルター交換含む)	式	1		
	(1) 材料費		式	1		
	(2) 労務費		式	1		
	(3) 諸経費		式	1		
8	部品交換費		式	1		
	(1) 監視操作卓-1	仕様書のとおり(材料費)	式	1		
	(2) 監視操作卓-2	仕様書のとおり(材料費)	式	1		
	(3) 労務費		式	1		
	(4) 諸経費		式	1		
9	旅費	別途細部移動・宿泊計画及び金額の内訳を添付すること(様式随意)				
10	準備機材		式	1		
11	その他		式	1		
12	合 計					