

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊宮古島駐屯地
第 4 4 4 会計隊長 藤澤 竹広

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
6S8P11100550		6SY11A70060 0001								
品 名 または 件名										
宮古島（８）空調機保守点検										
部 品 番 号 または 規 格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単 位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
1.00	ST									
納地または工事場所				引 渡 場 所						
陸上自衛隊宮古島駐屯地				宮古島駐屯地業務隊 下地技官（４５１）						
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期						
宮古島駐業管理科				令和9年3月31日（水）						

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊宮古島駐屯地 第 4 4 4 会計隊契約班

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。
入札日時場所：令和8年6月19日（金）10時30分 第 4 4 4 会計隊 入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

別紙のとおり。

1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

- (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 契約担当官等から指名停止の処分を受けている期間中の者でないこと。
- (3) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官及び陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (4) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (5) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- (6) 参加年度は令和7・8・9年度とし、競争参加地域は「九州・沖縄地域」に該当する者であること。

2 保証金に関する事項

- (1) 入札保証金：免 除

但し、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。

- (2) 契約保証金：免 除

但し、契約者が契約上のその義務を履行しない場合は、落札金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

3 公告の掲示場所

- (1) 陸上自衛隊宮古島駐屯地
- (2) 宮古島商工会議所
- (3) 西部方面隊ホームページ
(令和8年度 物品・役務を Click)

URL

<https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/wa-fin/kou/R8ippan.htm>

QRコード



4 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約金額とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

5 落札決定方法

総額が当隊所定の予定価格の制限の範囲内の最低入札者を落札者とする。

なお、落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

6 契約書作成の要否

- (1) 契約書の作成を提出すること。ただし、50万円を超えない場合は作成を省略する。
- (2) 作成の細部要領については落札決定後落札者に説明する。
- (3) 適用する条項
「 役務請負契約条項 」
「 談合等の不正行為に関する特約条項 」
「 暴力団排除に関する特約条項 」
- (4) 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。

- 7 入札の無効
- (1) 第1項に示す競争入札に参加する者に、必要な資格のない者が行った入札

(2) 入札金額を訂正してある入札、入札書の記載事項、押印を省略しない場合は押印が不明瞭なもの。

(3) その他入札に関する条件に違反した入札

(4) 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合、又は暴力団排除に関する誓約に反する事態が生じた場合

(5) 入札書を受領していない者の入札
- 8 その他
- (1) 仕様については問い合わせをすること。

(2) 入札に参加するものは、令和8年6月16日（火）17時までに下記の書類を提出すること。

ア 資格審査結果通知書（写）（FAX可）

イ 入札に関する委任等を受けた者は、委任状

ウ 市場価格調査書（様式は随意、FAX可）

(3) 郵便による入札書の提出は、令和8年6月18日（木）17時までに必着すること。

気象の影響を受けやすい特性のため早目の処置をされたい(電話・電報・FAXは認めない)

(4) 入札書については陸上自衛隊宮古島駐屯地 会計隊契約班及び西部方面隊ホームページにて配布する。

なお、直接受領が難しい場合はFAXにて送付する。

(5) 入札日当日に不調となり再度の入札を行う場合は別示する。
- 9 問い合わせ先
- 入札に関する事項

陸上自衛隊宮古島駐屯地 第444会計隊 契約班 担当：田上

TEL(0980)76-6661（内線348）

FAX(0980)76-6712

仕様書に関する事項

陸上自衛隊宮古島駐屯地 業務隊管理科 担当：下地

TEL(0980)76-6661（内線451）
- 10 その他様式等

陸上自衛隊入札及び契約の心得	陸上自衛隊駐屯地用標準契約書
	

宮古島（８）空調機保守点検

件 名	宮古島（８）空調機保守点検	図面番号	1 / 24
図 名	表 紙	縮 尺	—
宮古島駐屯地業務隊管理科		R 8. 4	

仕 様 書

1 件 名

宮古島（８）空調機保守点検

2 場 所

- (1) 陸上自衛隊 宮古島駐屯地 沖縄県宮古島市上野字野原 8 3 - 5
- (2) 陸上自衛隊 保良訓練場 沖縄県宮古島市城辺字保良 3 9 0

3 概 要

空気調和機シーズンオン点検 2 回／年

4 一般事項

- (1) 本仕様書は「宮古島（８）空調機保守点検」について、適用する。
- (2) 保守点検作業は、本仕様書及び建築保全業務共通仕様書（建築保全センター）の最新版によるほか各製造メーカー機器の取扱要領に基づき実施すること。
- (3) 本仕様書について、作業中疑義が生じた場合は担当官と協議し、その指示に従うこと。
- (4) 本作業の写真は、カメラ（カラー）又はデジタルカメラ（総画素数 8 0 万画素数以上及びファイル形式 J P E G）を使用し、着手前、施行中、完成時及び担当官の指示するところを撮影し、担当官に提出する。
- (5) 作業写真は各機器・工程ごと撮影し、A 4 版工事用アルバムに整理して 2 部提出すること。
- (6) 保守点検実施後、保守点検作業報告書を 1 部作成し、作業写真と合わせて提出すること。
- (7) 作業中における火災予防、労働安全及び在来施設等の保護には、十分注意を払うものとし、汚損及び破損した場合は、受注者の責任において速やかに原形に復旧する。
- (8) 作業中に配管からのガス漏れ、作動不良及び運転無能等緊急に修理・過大な部品交換等が必要とされる場合は、速やかにその原因を確認後、担当官へ連絡し指示を受けること。
- (9) 本作業に際して本設計図書に明記なき事項についても施工上当然処置すべき事項は、受注者の負担で実施する。
- (10) 保守点検実施日は、事前に担当官と調整して作業すること。
- (11) 入出門及び交通規制等、駐屯地内での行動は、駐屯地諸規則及び担当官の指示に従う。
- (12) 本点検に必要な消耗品及び材料は、パッキン・Ｏリング・グリス・潤滑油・ウエス・ヒューズ等については受注者負担により取替を実施するものとする。

5 特記事項

- (1) 点検を実施する空調機の設置場所及び種類等は図面番号 4 / 2 1 ～ 8 / 2 1 『空調機一覧表』による。
- (2) 点検の結果に応じ実施する保守の範囲は、つぎのとおりとする。

ア 汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃

イ 取付不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整

ウ ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増し締め

エ 次に示す消耗部品の交換又は補充

(ア) 潤滑油、グリス、充填油等

(イ) ランプ類、ヒューズ類

(ウ) パッキン、ガスケット、Ｏリング類

オ .接触部分、回転部分等への注油

キ 塗装（タッチペイント）

ク その他特記で定めた事項

(3) 点検及び保守等の実施

ア 点検に際しあらかじめ担当官から劣化及び故障状況を聴取し、点検の参考とする。

イ 点検は、原則として目視、接触又は軽打等により行う。

ウ 測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用する。

エ 異常を発見した場合には、同様な異常の発生が予想される箇所の点検を行う。

オ 本役務の点検結果報告書を 1 部提出し、異常を発見した場合は速やかに担当官に報告するとともに、報告書に明記する。

カ 空気調和機の点検項目及び点検内容は下表を標準とし、各空気調和機に該当する項目の点検を実施する。

点 検 項 目	点 検 内 容	備 考
1. 基礎・固定部	① 亀裂、沈下等の異常の有無の点検 ② 固定金具の劣化及びボルトの緩みの点検 ③ 防振材、ストッパ等劣化の有無の点検	
2. 外観の状況	腐食、変形、破損等の有無の点検	
3. 水系統		
a. ドレンパン	汚れ、さび、腐食等の有無の点検	
b. ドレン排水	本体のドレン排水確認を行い、支障のないことの確認	
4. 電気系統		
a. 操作回路・動力回路	絶縁抵抗を測定し、その良否の確認	
b. 端子	緩み及び変色の有無の点検	
c. 操作盤	盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無の確認	
d. クランクケースヒーター	通電、発熱状態の異常のないことの点検	
5. 送風機【室外機含む】		
a. Vベルト	緩み、亀裂、摩耗等の異常の有無の点検	
b. 軸受	異常音、異常振動等の有無の点検	
c. 羽根車	汚れ、損傷等の有無の点検	
d. 電動機	回転方向が正しいことの確認	

件 名	宮古島（８）空調機保守点検	図面番号	2 / 24
図 名	仕様書（１）	縮 尺	—
宮古島駐屯地業務隊管理科		R 8 . 4	

前項のつづき

点 検 項 目	点 検 内 容	備 考
6. エアフィルター		
a. ろ材	詰まり、損傷等の有無の点検	
b. 枠	変形、腐食等の有無の点検	
7. 冷媒系統	① ガス漏れの有無の点検 ② 配管の損傷等の有無の点検	
8. 熱交換器	① ファンコイル及び凝縮器の汚れ、損傷等の有無の点検 ② 汚れ、損傷等の有無の点検	
9. 保安装置		
a. インターロック	室内送風機運転と（補助）電気ヒーターが連動して作動することを確認する。	
b. 圧力開閉器	作動の良否の確認	
c. 可溶栓及び安全弁	ガス漏れ、変形等の有無の確認	
d. 温度ヒューズ	溶断、変形及び変色の有無の確認	
e. 過熱防止器	作動の良否の確認	
f. 圧力計	指示値が正常であることの確認	
10. 自動制御機器	① 温度調節器、湿度調節器、タイマー制御、圧力制御及び容量制御が設定値で作動することの確認 ② 腐食、変形、破損等の有無の点検	
11. 運転調整		
a. 音・振動	異常のないことの確認	
b. 電源電圧	① 供給電圧に異常のないことの確認 ② 運転時における電圧変動が規定値内にあることの確認	
c. 運転電流	① 主電流及び圧縮機電流が定格以下にあることの確認 ② 送風機及び加湿器の電流に異常がないことの確認 ③ 電気ヒーターの電流が定格値にあることの確認	
d. 冷凍機油	汚損、劣化及び油量の適否の点検	
e. 熱交換状況	冷媒、室外機及び室内機吹出し空気温度を点検し、熱交換状況が正常であることの確認	
f. 除霜装置	検知作動及び四方弁作動の良否の点検	

駐屯地空調機一覧表（1）

建 物 名	空調 区分	製 造	室 外 機									室 内 機										備 考	
			一連 番号	記 号	型 式	電 源		定格 冷房能力 (kW)	法定 冷凍トン	換算 馬力 (HP)	台数	設置 場所	一連 番号	記 号	型 式	電 源		冷房能力 (kW)	設置方式	台数	設 置 場 所		
						相	電圧 (V)									相	電圧 (V)				階数		室 名
1号建物	外調機	西部技研	1	OACP-1	FCU-OD-20HP	3	200	42.4	—	20	1	屋上	①	OACP-1	FCU-332	3	200	—	床置	1	1	機械室	
	外調機	西部技研	2	OACP-2	FCU-OD-15HP	3	200	37.5	—	15	1	屋上	②	OACP-2	FCU-332	3	200	—	床置	1	1	機械室	
	マルチ	三菱電機	3	ACP-1	PUSY-P80MH1	3	200	8.0	1.77	2.8	1	屋上	③	ACP-1-1	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	2	1	居室(1)	
	マルチ	三菱電機	4	ACP-2	PUSY-P80MH1	3	200	8.0	1.77	2.8	1	屋上	④	ACP-2-1	PLFY-P22LMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	1	事務室(1)	
	マルチ	三菱電機	5	ACP-3	PUHY-P224DMG5	3	200	22.4	3.21	8	1	屋上	⑤	ACP-2-2	PLFY-P22LMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	1	事務室(2)	
													⑥	ACP-3-1	PLFY-P28EMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	1	事務室(3)	
													⑦	ACP-3-2	PLFY-P28EMG5	1	200	2.8	天井埋込	1	1	事務室(4)	
													⑧	ACP-3-3	PLFY-P28EMG5	1	200	2.8	天井埋込	1	1	事務室(5)	
													⑨	ACP-3-4	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	2	1	事務室(6)	
	マルチ	三菱電機	6	ACP-4	PUHY-P224DMG5	3	200	22.4	3.21	8	1	屋上	⑩	ACP-3-5	PFFY-P22BMG5	1	200	2.2	壁掛	1	1	事務室(8)	
													⑪	ACP-4-1	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	6	1	居室(2)	
													⑫	ACP-4-2	PLFY-P22LMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	1	居室(5)	
	マルチ	三菱電機	7	ACP-5	PUHY-P335DMG5	3	200	33.5	4.99	12	1	屋上	⑬	ACP-4-3	PLFY-P22LMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	1	居室(3)	
													⑭	ACP-5-1	PLFY-P22LMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	2	事務室(9)	
													⑮	ACP-5-2	PLFY-P45EMG5	1	200	4.5	天井埋込	4	2	事務室(10)	
													⑯	ACP-5-3	PLFY-P22LMG5	1	200	2.2	天井埋込	2	2	作業室	
	マルチ	三菱電機	8	ACP-6	PUHY-P224DMG5	3	200	22.4	3.21	8	1	屋上	⑰	ACP-5-4	PLFY-P45EMG5	1	200	2.2	天井埋込	2	2	事務室(11)	
	マルチ	三菱電機	9	ACP-7	PUHY-P280DMG5	3	200	28.0	3.92	10	1	屋上	⑱	ACP-6-1	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	7	2	居室(4)	
	マルチ	三菱電機	9	ACP-7	PUHY-P280DMG5	3	200	28.0	3.92	10	1	屋上	⑲	ACP-7-1	PLFY-P36EMG5	1	200	3.6	天井埋込	2	2	事務室(12)	
													⑳	ACP-7-2	PLFY-P22LMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	2	事務室(13)	
													㉑	ACP-7-3	PLFY-P22LMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	2	事務室(14)	
													㉒	ACP-7-4	PLFY-P22LMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	2	事務室(16)	
													㉓	ACP-7-5	PLFY-P36EMG5	1	200	3.6	天井埋込	1	2	事務室(17)	
													㉔	ACP-7-6	PLFY-P45EMG5	1	200	4.5	天井埋込	1	2	事務室(18)	
	マルチ	三菱電機	10	ACP-8	PUHY-P224DMG5	3	200	22.4	3.21	8	1	屋上	㉕	ACP-8-1	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	7	2	居室(5)	
	マルチ	三菱電機	11	ACP-9	PUHY-P280DMG5	3	200	28.0	3.92	10	1	屋上	㉖	ACP-9-1	PLFY-P112EMG5	1	200	11.2	天井埋込	2	1	娯楽室	
	マルチ	三菱電機	12	ACP-10	PUHY-P400DMG5	3	200	40.0	5.31	14.3	1	屋上	㉗	ACP-10-1	PLFY-P71EMG5	1	200	7.1	天井埋込	4	1	会議室(1)	
	マルチ	三菱電機	13	ACP-11	PUSY-P112MH1	3	200	11.2	2.04	4	1	屋上	㉘	ACP-11-1	PLFY-P36EMG5	1	200	3.6	天井埋込	2	1	会議室(2)	
	マルチ	三菱電機	14	ACP-12	PUSY-P160MH1	3	200	16.0	2.46	5.7	1	屋上	㉙	ACP-12-1	PLFY-P45EMG5	1	200	4.5	天井埋込	2	1	機械室(6)	
													㉚	ACP-12-2	LGH-N80RDF2-60-DM	1	200	9.4	天井埋込	1	1	廊下	
	パッケージ	三菱電機	15	PAC-1	PUHV-P224DM-E	3	200	24.6	3.17	8	1	屋上	㉛	PAC-1	PFAV-P224DM-E1	3	200	22.4	床置	1	1	機械室(2)	
	パッケージ	三菱電機	16	PAC-2	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	㉜	PAC-2	PL-RP40LA14	1	200	4.0	天井埋込	1	1	機械室(4)	
	パッケージ	三菱電機	17	PAC-3	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	㉝	PAC-3	PL-RP40LA14	1	200	4.0	天井埋込	1	1	当直室(1)	
	パッケージ	三菱電機	18	PAC-4	PUZ-ERMP45KA6	3	200	4.0	0.96	1.4	1	屋上	㉞	PAC-4	PL-RP45LA14	1	200	4.5	天井埋込	1	1	機械室(1)	
	パッケージ	三菱電機	19	PAC-5	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	㉟	PAC-5	PL-RP40LA14	1	200	4.0	天井埋込	1	1	倉庫(4)	
	パッケージ	三菱電機	20	PAC-6a	PUHV-P280DM-E	3	200	30.8	3.92	11	1	屋上	㊱	PAC-6a	PFAV-P280DM-E1	3	200	28.0	床置	1	1	機械室(7)	
	パッケージ	三菱電機	21	PAC-6b	PUHV-P280DM-E	3	200	30.8	3.92	11	1	屋上	㊲	PAC-6b	PFAV-P280DM-E1	3	200	28.0	床置	1	1	機械室(7)	
	パッケージ	三菱電機	22	PAC-7	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	㊳	PAC-7	PL-RP40LA14	1	200	4.0	天井埋込	1	1	当直室(2)	
	パッケージ	三菱電機	23	PAC-8	PUZ-ERMP140LA6	3	200	12.5	2.56	4.5	1	屋上	㊴	PAC-8	PL-ERP140EA6	1	200	14.0	天井埋込	1	1	休憩室	
	パッケージ	三菱電機	24	PAC-9	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	㊵	PAC-9	PL-RP40LA14	1	200	4.0	天井埋込	1	1	自習室	
	パッケージ	三菱電機	25	PAC-10	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	㊶	PAC-10	PL-RP40LA14	1	200	4.0	天井埋込	1	1	当直室(3)	
	パッケージ	三菱電機	26	PAC-11	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	㊷	PAC-11	PK-RP40KA14	1	200	4.0	壁掛	1	1	事務室(7)	
	パッケージ	三菱電機	27	PAC-12	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	㊸	PAC-12	PL-RP40LA14	1	200	4.0	天井埋込	1	1	当直室(4)	
	パッケージ	三菱電機	28	PAC-13	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	㊹	PAC-13	PL-RP40EA14	1	200	4.0	天井埋込	1	1	機械室(9)	
	パッケージ	三菱電機	29	PAC-14	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	㊺	PAC-14	PL-ERP40EA6	1	200	4.0	天井埋込	1	1	事務室(15)	
	パッケージ	三菱電機	30	PAC-15	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	㊻	PAC-15	PL-RP40LA14	1	200	4.0	天井埋込	1	1	当直室(5)	
	パッケージ	三菱電機	31	PAC-16	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	㊼	PAC-16	PL-RP40LA16	1	200	4.0	天井埋込	1	1	倉庫(15)	
	パッケージ	三菱電機	32	PAC-17	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	㊽	PAC-17	PL-ERP40EA6	1	200	4.0	天井埋込	1	1	倉庫(16)	
2号建物	外調機	西部技研	33	OACP-1	FCU-OD-30HP	3	200	51.0	—	30	1	屋上	㊾	OACP-1	FCU-502	3	200	—	床置	1	1	機械室	
	外調機	西部技研	34	OACP-2	FCU-OD-30HP	3	200	45.6	—	30	1	屋上	㊿	OACP-2	FCU-502	3	200	—	床置	1	1	機械室	

駐屯地空調機一覧表（２）

建 物 名 称	空調 区分	製 造	室 外 機									室 内 機										備 考	
			一連 番号	記 号	型 式	電 源	定格 冷房能力 (k W)	法定 冷凍トン	換算 馬力 (H P)	台数	設置 場所	一連 番号	記 号	型 式	電 源	冷房能力 (k W)	設置方式	台数	設 置 場 所				
						相									電圧 (V)				相	電圧 (V)	階数		室 名
2号建物	マルチ	三菱電機	35	ACP-1	PUHY-P335DMG5	3	200	33.5	4.99	12	1	屋上	51	ACP-1-1	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	3	1	居室（1）	
													52	ACP-1-2	PLFY-P36EMG5	1	200	3.6	天井埋込	2	1	居室（2）	
													53	ACP-1-3	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	4	1	居室（3）	
													54	ACP-1-4	PLFY-P22LMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	1	居室（4）	
	マルチ	三菱電機	36	ACP-2	PUSY-P112MH1	3	200	11.2	2.04	4	1	屋上	55	ACP-2-1	PLFY-P22LMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	1	事務室（1）	
													56	ACP-2-2	PLFY-P36EMG5	1	200	3.6	天井埋込	2	1	事務室（2）	
	マルチ	三菱電機	37	ACP-3	PUHY-P280DMG5	3	200	28.0	3.92	10	1	屋上	57	ACP-3-1	PLFY-P28EMG5	1	200	2.8	天井埋込	1	1	事務室（3）	
													58	ACP-3-2	PLFY-P36EMG5	1	200	3.6	天井埋込	3	1	事務室（4）	
													59	ACP-3-3	PLFY-P22LMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	1	事務室（5）	
													60	ACP-3-4	PLFY-P22LMG5	1	200	2.2	天井埋込	2	1	事務室（6）	
	マルチ	三菱電機	38	ACP-4	PUSY-P160MH1	3	200	16.0	2.46	5.7	1	屋上	61	ACP-4-1	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	4	1	居室（5）	
													62	ACP-4-2	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	2	1	居室（6）	
													63	ACP-4-3	PLFY-P56HMG9	1	200	2.2	天井埋込	1	1	事務室	
													64	ACP-5-1	PLFY-P22LMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	2	事務室（7）	
	マルチ	三菱電機	39	ACP-5	PUHY-P335DMG5	3	200	33.5	4.99	12	1	屋上	65	ACP-5-2	PLFY-P36EMG5	1	200	3.6	天井埋込	5	2	事務室（8）	
													66	ACP-5-3	PLFY-P36EMG5	1	200	3.6	天井埋込	2	2	事務室（9）	
													67	ACP-6-1	PLFY-P36EMG5	1	200	3.6	天井埋込	2	2	居室（7）	
													68	ACP-6-2	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	2	2	居室（8）	
	マルチ	三菱電機	40	ACP-6	PUHY-P280DMG5	3	200	28.0	3.92	10	1	屋上	69	ACP-6-3	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	4	2	居室（9）	
													70	ACP-7-1	PLFY-P36EMG5	1	200	3.6	天井埋込	5	2	事務室（10）	
	マルチ	三菱電機	41	ACP-7	PUHY-P224DMG5	3	200	22.4	3.21	8	1	屋上	71	ACP-8-1	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	4	1	居室（10）	
	マルチ	三菱電機	42	ACP-8	PUHY-P280DMG5	3	200	28.0	3.92	10	1	屋上	72	ACP-8-2	PLFY-P28EMG5	1	200	2.8	天井埋込	5	1	居室（11）	
	マルチ	三菱電機	43	ACP-9	PUSY-P140MH1	3	200	14.0	2.30	5	1	屋上	73	ACP-9-1	PLFY-P56EMG5	1	200	5.6	天井埋込	2	2	縦断室（2）	
	バッテリー	三菱電機	44	PAC-1	PUHV-P224DM-E	3	200	24.6	3.17	8	1	屋上	74	PAC-1	PFAV-P224DM-E1	3	200	22.4	床置	1	1	機械室（1）	
	バッテリー	三菱電機	45	PAC-2	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	75	PAC-2	PL-RP40LA14	3	200	4.0	天井埋込	1	1	機械室（3）	
	バッテリー	三菱電機	46	PAC-3	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	76	PAC-3	PL-RP40LA14	1	200	4.0	天井埋込	1	1	当直室（1）	
	バッテリー	三菱電機	47	PAC-4	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	77	PAC-4	PL-RP40LA14	1	200	4.0	天井埋込	1	1	当直室（2）	
	バッテリー	三菱電機	48	PAC-5	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	78	PAC-5	PL-RP40LA14	1	200	4.0	天井埋込	1	1	自習室	
	バッテリー	三菱電機	49	PAC-6	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	79	PAC-6	PL-RP40LA14	1	200	4.0	天井埋込	1	2	縦断室（1）	
	バッテリー	三菱電機	50	PAC-7	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	80	PAC-7	PL-RP40LA14	1	200	4.0	天井埋込	1	2	機械室（5）	
	バッテリー	三菱電機	51	PAC-8	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	81	PAC-8	PL-RP40LA14	1	200	4.0	天井埋込	1	2	当直室（4）	
	バッテリー	三菱電機	52	PAC-9	PUZ-ERMP63KA6	3	200	5.6	1.09	2	1	屋上	82	PAC-9	PL-ERP63EA6	1	200	6.3	天井埋込	1	2	縦断室（3）	
	バッテリー	三菱電機	53	PAC-10	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	83	PAC-10	PL-RP40LA14	1	200	4.0	天井埋込	1	2	当直室（3）	
	6-ム	三菱電機	54	ACR-1	MSZ-AXV2222E	1	100	2.2	—	0.8	1	6'7'9'9'	84	ACR-1	MSZ-AXV2222-W-1N	1	100	2.2	壁掛け	1	1	カウンセラー室	
	6-ム	三菱電機	55	ACR-2	MSZ-AXV2222E	1	100	2.2	—	0.8	1	6'7'9'9'	85	ACR-2	MSZ-AXV2222-W-1N	1	100	2.2	壁掛け	1	1	臨床心理室	
	6-ム	三菱電機	56	ACR-3	MSZ-AXV2822E	1	100	2.8	—	1	1	6'7'9'9'	86	ACR-3	MSZ-AXV2822-W-1N	1	100	2.8	壁掛け	1	1	営外室	
	3号建物	外調機	西部技研	57	OACP-1	FCU-OD-15HP	3	200	50.4	—	15	1	屋上	87	OACP-1	FCU-332	3	200	—	床置	1	1	機械室
外調機		西部技研	58	OACP-2	FCU-OD-15HP	3	200	43.8	—	15	1	屋上	88	OACP-2	FCU-332	3	200	—	床置	1	1	機械室	
マルチ		三菱電機	59	ACP-1	PUSY-P112MH2	3	200	11.2	2.04	4	1	屋上	89	ACP-1-1	PLFY-P28EMG6	1	200	2.8	天井埋込	2	1	居室（1）	
マルチ		三菱電機	60	ACP-2	PUSY-P112MH2	3	200	11.2	2.04	4	1	屋上	90	ACP-2-1	PLFY-P22LMG6	1	200	2.2	天井埋込	1	1	事務室（1）	
													91	ACP-2-2	PLFY-P28EMG6	1	200	2.8	天井埋込	2	1	事務室（2）	
マルチ		三菱電機	61	ACP-3	PUSY-P140MH2	3	200	14.0	2.29	5	1	屋上	92	ACP-3-1	PLFY-P56EMG6	1	200	5.6	天井埋込	2	1	縦断室（1）	
													93	ACP-4-1	PLFY-P22EMG6	1	200	2.2	天井埋込	5	1	居室（2）	
マルチ		三菱電機	62	ACP-4	PUHY-P224DMG6	3	200	22.4	3.21	8	1	屋上	94	ACP-4-2	PLFY-P28EMG6	1	200	2.8	天井埋込	2	1	居室（3）	
													95	ACP-5-1	PLFY-P36EMG6	1	200	3.6	天井埋込	3	1	事務室（3）	
マルチ		三菱電機	63	ACP-5	PUHY-P224DMG6	3	200	22.4	3.21	8	1	屋上	96	ACP-5-2	PLFY-P22LMG6	1	200	2.2	天井埋込	1	1	事務室（4）	
													97	ACP-5-3	PLFY-P28EMG6	1	200	2.8	天井埋込	2	1	事務室（5）	
													98	ACP-6-1	PLFY-P45EMG6	1	200	4.5	天井埋込	1	2	会議室（東側）	
													99	ACP-6-2	PLFY-P36EMG6	1	200	3.6	天井埋込	1	2	会議室（西側）	
マルチ		三菱電機	64	ACP-6	PUSY-P112MH2	3	200	11.2	2.04	4	1	屋上	100	ACP-7-1	PLFY-P22LMG6	1	200	2.2	天井埋込	1	2	事務室（6）	
													101	ACP-7-2	PLFY-P22LMG6	1	200	2.2	天井埋込	1	2	事務室（8）	
	102												ACP-7-3	PLFY-P22LMG6	1	200	2.2	天井埋込	1	2	事務室（9）		
マルチ	三菱電機	65	ACP-7	PUHY-P224DMG6	3	200	22.4	3.21	8	1	屋上	103	ACP-7-4	PLFY-P28EMG6	1	200	2.8	天井埋込	2	2	事務室（10）		
												104	ACP-7-5	PLFY-P45EMG6	1	200	5	天井埋込	1	2	事務室（11）		
												105	ACP-7-6	PLFY-P36EMG6	1	200	3.6	天井埋込	1	2	事務室（12）		
												マルチ	三菱電機	66	ACP-8	PUSY-P140MH2	3	200	14.0	2.29	4	1	屋上

駐屯地空調機一覽表（3）

建 物 名 称	空調 区分	製 造	室 外 機										室 内 機										備 考	
			一連 番号	記 号	型 式	電 源		定格 冷房能力 (kW)	法定 冷凍トン	換算 馬力 (HP)	台数	設置 場所	一連 番号	記 号	型 式	電 源		冷房能力 (kW)	設置方式	台数	設 置 場 所			
						相	電圧 (V)									相	電圧 (V)				階数	室 名		
3号建物	マルチ	三菱電機	67	ACP-9	PUHY-P224DMG6	3	200	22.4	3.21	8	1	屋上	⑩0	ACP-9-1	PLFY-P45EMG6	1	200	4.5	天井埋込	3	2	事務室（13）		
													⑩0	ACP-9-2	PLFY-P22LMG6	1	200	2.2	天井埋込	1	2	事務室（14）		
													⑩0	ACP-9-3	PLFY-P36EMG6	1	200	3.6	天井埋込	1	2	事務室（15）		
	マルチ	三菱電機	68	ACP-10	PUSY-P160MH2	3	200	16.0	2.46	5.7	1	屋上	⑩0	ACP-10-1	PLFY-P22EMG6	1	200	2.2	天井埋込	7	2	居室（5）		
	パッケージ	三菱電機	69	PAC-1	PUHV-P224DMJ1	3	200	22.4	3.21	8	1	屋上	⑪1	PAC-1	PFAV-P224DMJ1	1	200	22.4	天井埋込	1	1	機械室（1）		
	パッケージ	三菱電機	70	PAC-2	PUZ-ERMP160LA8	3	200	14.0	2.73	5	1	屋上	⑪2	PAC-2	PC-RP160KA15	1	200	16.0	天井埋込	1	1	機械室（3）		
	パッケージ	三菱電機	71	PAC-3	PUZ-ERMP112LA8	3	200	10.0	2.24	3.6	1	屋上	⑪3	PAC-3	PL-RP112LA15	1	200	11.2	天井埋込	1	1	当直室（1）		
	パッケージ	三菱電機	72	PAC-4	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	⑪4	PAC-4	PL-RP40LA15	1	200	4.0	天井埋込	1	1	当直室（2）		
	パッケージ	三菱電機	73	PAC-5	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	⑪5	PAC-5	PL-RP40LA15	1	200	4.0	天井埋込	1	1	自習室		
	パッケージ	三菱電機	74	PAC-6	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	⑪6	PAC-6	PL-RP40LA15	1	200	4.0	天井埋込	1	2	当直室（3）		
	パッケージ	三菱電機	75	PAC-7	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	⑪7	PAC-7	PL-RP40LA15	1	200	4.0	天井埋込	1	2	事務室（7）		
	パッケージ	三菱電機	76	PAC-8	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	⑪8	PAC-8	PL-ERP40EA7	1	200	4.0	天井埋込	1	2	倉庫（11）		
	パッケージ	三菱電機	77	PAC-9	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	⑪9	PAC-9	PL-ERP40EA7	1	200	4.0	天井埋込	1	2	倉庫（18）		
	パッケージ	三菱電機	78	PAC-10	PUZ-ERMP140LA8	3	200	12.5	2.56	3.8	1	屋上	⑫0	PAC-10	PC-RP140KA15	1	200	14.0	天井埋込	1	2	機械室（5）		
	パッケージ	三菱電機	79	PAC-11	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	⑫1	PAC-11	PL-RP40LA15	1	200	4.0	天井埋込	1	2	当直室（4）		
	外調機	西部技研	80	OACP-1	FCU-OD-30HP	3	200	74.9	—	30	1	屋上	⑫2	OACP-1	FCU-502	3	200	—	床置	1	1	機械室		
		外調機	西部技研	81	OACP-2	FCU-OD-15HP	3	200	45.4	—	15	1	屋上	⑫3	OACP-2	FCU-332	3	200	—	床置	1	1	機械室	
		マルチ	三菱電機	82	ACP-1	PUHY-P280DMG6	3	200	28.0	3.92	10	1	屋上	⑫4	ACP-1-1	PLFY-P45EMG6	1	200	4.5	天井埋込	2	1	会議室（南側）	
4号建物	マルチ	三菱電機	83	ACP-2	PUSY-P160MH2	3	200	16.0	2.46	5.7	1	屋上	⑫5	ACP-1-2	PLFY-P56EMG6	1	200	5.6	天井埋込	2	1	会議室（北側）		
													⑫6	ACP-2-1	PLFY-P45EMG6	1	200	4.5	天井埋込	3	1	紙張室		
													⑫7	ACP-3-1	PLFY-P22LMG6	1	200	2.2	天井埋込	1	1	事務室（1）		
	マルチ	三菱電機	84	ACP-3	PUHY-P224DMG6	3	200	22.4	3.21	8	1	屋上	⑫8	ACP-3-2	PLFY-P45EMG6	1	200	4.5	天井埋込	3	1	事務室（2）		
													⑫9	ACP-3-3	PLFY-P28EMG6	1	200	2.8	天井埋込	1	1	事務室（3）		
													⑬0	ACP-4-1	PLFY-P22EMG6	1	200	2.2	天井埋込	2	1	居室（1）		
	マルチ	三菱電機	85	ACP-4	PUHY-P224DMG6	3	200	22.4	3.21	8	1	屋上	⑬1	ACP-4-2	PLFY-P22EMG6	1	200	2.2	天井埋込	7	1	居室（2）		
													⑬2	ACP-5-1	PLFY-P22EMG6	1	200	2.2	天井埋込	2	2	居室（3）		
													⑬3	ACP-5-3	PLFY-P22EMG6	1	200	2.2	天井埋込	5	2	居室（4）中央		
	マルチ	三菱電機	86	ACP-5	PUHV-P280DMG6	3	200	28.0	3.92	10	1	屋上	⑬4	ACP-5-2	PLFY-P22EMG6	1	200	2.2	天井埋込	1	2	居室（4）西側		
													⑬5	ACP-5-4	PLFY-P22EMG6	1	200	2.2	天井埋込	2	2	事務室・居室（4）		
													⑬6	ACP-5-5	PLFY-P22LMG6	1	200	2.2	天井埋込	2	2	事務室・居室（4）		
	マルチ	三菱電機	87	ACP-6	PUSY-P112MH2	3	200	11.2	2.04	4	1	屋上	⑬0	ACP-6-1	PLFY-P28LMG6	1	200	2.8	天井埋込	2	2	事務室（5）		
	マルチ	三菱電機	88	ACP-7	PUSY-P160MH2	3	200	16.0	2.46	5.7	1	屋上	⑬1	ACP-7-1	PLFY-P22LMG6	1	200	2.2	天井埋込	1	2	事務室（6）		
	マルチ	三菱電機	89	ACP-8	PUHY-P224DMG6	3	200	22.4	3.21	8	1	屋上	⑬2	ACP-7-3	PLFY-P36EMG6	1	200	3.6	天井埋込	3	2	事務室（8）		
													⑬3	ACP-8-1	PLFY-P22EMG6	1	200	2.2	天井埋込	2	2	居室（5）		
													⑬4	ACP-8-2	PLFY-P22EMG6	1	200	2.2	天井埋込	7	2	居室（6）		
	パッケージ	三菱電機	90	PAC-1	PUHV-P224DMJ1	3	200	22.4	3.21	8	1	屋上	⑬5	PAC-1	PFAV-P224DMJ1	1	200	22.4	天井埋込	1	1	機械室（1）		
	パッケージ	三菱電機	91	PAC-2	PUZ-ERMP140LA8	3	200	12.5	2.56	4.5	1	屋上	⑬6	PAC-2	PC-RP140KA15	1	200	14.0	天井埋込	1	1	機械室（3）		
	パッケージ	三菱電機	92	PAC-3	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	⑬7	PAC-3	PL-RP40LA15	1	200	4.0	天井埋込	1	1	当直室（1）		
	パッケージ	三菱電機	93	PAC-4	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	⑬8	PAC-4	PL-RP40LA15	1	200	4.0	天井埋込	1	1	倉庫（6）		
	パッケージ	三菱電機	94	PAC-5	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	⑬9	PAC-5	PL-ERP40EA7	1	200	4.0	天井埋込	1	2	事務室（4）		
	パッケージ	三菱電機	95	PAC-6	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	⑬0	PAC-6	PL-RP40LA15	1	200	4.0	天井埋込	1	2	倉庫（14）		
	パッケージ	三菱電機	96	PAC-7	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	⑬1	PAC-7	PL-RP40LA15	1	200	4.0	天井埋込	1	2	機械室（5）		
	パッケージ	三菱電機	97	PAC-8	PUZ-ERMP140LA8	3	200	12.5	2.56	4.5	1	屋上	⑬2	PAC-8	PC-RP140KA15	1	200	14.0	天井埋込	1	2	自習室		
	パッケージ	三菱電機	98	PAC-9	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	⑬3	PAC-9	PL-RP40LA15	1	200	4.0	天井埋込	1	2	当直室（3）		
	パッケージ	三菱電機	99	PAC-10	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	⑬4	PAC-10	PL-RP40LA15	1	200	4.0	天井埋込	1	2	金庫室		
	パッケージ	三菱電機	100	PAC-11	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	⑬5	PAC-11	PL-RP40LA15	1	200	4.0	天井埋込	1	1	倉庫（1）		
	6ーム	三菱電機	101	ACR-1	MSZ-AXV222E	1	100	2.2	—	0.8	1	ベランダ	⑬6	ACR-1	MSZ-AXV222E-W-IN	1	100	2.2	壁掛け	1	2	居室（10）		
	6ーム	三菱電機	102	ACR-2	MSZ-AXV3622E	1	100	3.6	—	1.3	1	ベランダ	⑬7	ACR-2	MSZ-AXV3622E-W-IN	1	100	3.6	壁掛け	1	2	居室（11）		
	6ーム	三菱電機	103	ACR-3	MSZ-AXV3622E	1	100	3.6	—	1.3	1	ベランダ	⑬8	ACR-3	MSZ-AXV3622E-W-IN	1	100	3.6	壁掛け	1	2	居室（12）		
	5号建物	外調機	西部技研	104	OACP-1	FCU-OD-8HP	3	200	16.8	—	8	1	2F外	⑬9	OACP-1	FCU-152	3	200	—	天井埋込	1	1	事務室	
		外調機	西部技研	105	OACP-2	FCU-OD-8HP	3	200	16.4	—	8	1	2F外	⑬0	OACP-2	FCU-152	3	200	—	天井埋込	1	1	売店	
外調機		西部技研	106	OACP-3	FCU-OD-5HP	3	200	10.6	—	5	1	2F外	⑬1	OACP-3	FCU-102	3	200	—	天井埋込	1	1	厨房（調理）		
外調機		三菱電機	107	OACP-4	PUHV-P280SDMJ1	3	200	71.7	3.92	20	2	2F外	⑬2	OACP-4	PFAV-P670DMJ1-F	3	200	67.0	床置	2	2	機械室		
外調機		三菱電機	108	OACP-5	PUHV-P400SDMJ1	3	200	137.5	4.98	40	3	2F外	⑬3	OACP-5	PFAV-P1250DMJ1	3	200	125.0	床置	3	2	機械室		
外調機		西部技研	109	OACP-6	FCU-OD-10HP	3	200	27.5	—	10	1	2F外	⑬4	OACP-6	FCU-222	3	200	—	天井埋込	1	2	食堂喫茶室		
外調機		西部技研	110	OACP-7	FCU-OD-10HP	3	200	27.1	—	10	1	2F外	⑬5	OACP-7	FCU-222	3	200	—	天井埋込	1	2	談話室		
外調機	西部技研	111	OACP-8	FCU-OD-5HP	3	200	9.8	—	5	1	2F外	⑬6	OACP-8	FCU-102	3	200	—	天井埋込	1	1	男子更衣室			

駐屯地空調機一覧表（４）

建 物 名 称	空調 区分	製 造	室 外 機										室 内 機										備 考
			一連 番号	記 号	型 式	電 源		定格 冷房能力 (kW)	法定 冷凍トン	換算 馬力 (HP)	台数	設置 場所	一連 番号	記 号	型 式	電 源		冷房能力 (kW)	設置方式	台数	設 置 場 所		
						相	電圧 (V)									相	電圧 (V)				階数	室 名	
5 号 建 物	パッケージ	三菱電機	112	ACP-1	PUHV-P400SDMJ1	3	200	79.7	4.98	3.0	2	2F外	(16)	ACP-1	PFAV-P800DMJ1	3	200	80.0	床置	1	1	機械室	
	パッケージ	三菱電機	113	ACP-2	PUHV-P450DMJ1	3	200	45.0	5.73	1.6	1	2F外	(16)	ACP-2	PFAV-P450DMJ1	3	200	45.0	床置	1	1	機械室	
	マルチ	三菱電機	114	ACP-3	PUSY-P140MH1	3	200	14.0	2.3	5	1	2F外	(16)	ACP-3-1	PKFY-P22BMG5	1	200	2.2	壁掛	1	1	検収所	
													(16)	ACP-3-2	PLFY-P45EMG5	1	200	4.5	天井埋込	1	1	事務室	
													(16)	ACP-3-3	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	1	男子控室	
				(16)	ACP-3-4	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	1	女子控室										
	パッケージ	三菱電機	115	ACP-4	PUZ-ERP224KA11	3	200	22.4	3.27	8	1	2F外	(16)	ACP-4	PL-ERP56EA6	1	200	5.6	天井埋込	4	1	売店	
	マルチ	三菱電機	116	ACP-5	PUSY-P80SMH1	1	200	8.0	1.77	2.8	1	2F外	(17)	ACP-5-1	PKFY-P22BMG5	1	200	2.2	壁掛	1	1	倉庫（餅茶）	
													(17)	ACP-5-2	PKFY-P22BMG5	1	200	2.2	壁掛	1	1	倉庫（運搬食）	
	パッケージ	三菱電機	117	ACP-6	PUHV-P450DM-E	3	200	45.0	5.71	1.6	1	2F外	(17)	ACP-6	PCAV-P224DM-E	3	200	22.4	天吊	2	1	電気室	
	パッケージ	三菱電機	118	ACP-7	PUZ-ERP224KA11	3	200	22.4	3.27	8	1	2F外	(17)	ACP-7	PL-ERP56EA6	1	200	5.6	天井埋込	4	2	食堂喫茶室	
	パッケージ	三菱電機	119	ACP-8	PUZ-ERMP80HA6	3	200	8.0	1.37	2.8	1	2F外	(17)	ACP-8	PL-ERP80EA6	1	200	8.0	天井埋込	1	2	談話室	
	パッケージ	三菱電機	120	ACP-9	PUZ-ERMP40KA6	3	200	4.0	0.81	1.4	1	2F外	(17)	ACP-9	PL-ERP40EA6	1	200	4.0	天井埋込	1	2	理髪室	
	パッケージ	三菱電機	121	ACP-10	PUZ-ERMP40KA6	3	200	4.0	0.81	1.4	1	2F外	(17)	ACP-10	PL-ERP40EA6	1	200	4.0	天井埋込	1	2	図書室	
	パッケージ	三菱電機	122	ACP-11	PUZ-ERMP40KA6	3	200	4.0	0.81	1.4	1	2F外	(17)	ACP-11	PL-ERP40EA6	1	200	4.0	天井埋込	1	2	事務室	
	パッケージ	三菱電機	123	ACP-12	MUZ-JXV2218E	1	100	2.2	—	0.78	1	2F外	(17)	ACP-12	MUZ-JXV2218-W-IN	1	100	—	壁掛	1	2	通信機室	
	パッケージ	三菱電機	124	ACP-13	PUZ-ERMP40SKA6	1	200	4.0	0.81	1.4	1	2F外	(17)	ACP-13	PL-RP40LA14	1	200	4.0	天井埋込	1	2	管理室	
	パッケージ	三菱電機	125	ACP-14	PUHV-P500SDMJ1	3	200	140.0	5.78	5.0	3	2F外	(18)	ACP-14	PFAV-P1400DMJ1	3	200	140.0	床置	1	2	機械室	
	スボット	ダイキン工業	126	ASC-1	RSP280A	3	200	28.0	—	1.0	1	屋上	(18)	ASC-1	FDP280B	3	200	—	天井埋込ダクト	1	1	厨房（調理）	
		ダイキン工業	127	ASC-2	RSP80BAT	3	200	8.0	—	2.8	1	屋上	(18)	ASC-2	FDP80B	3	200	—	天井埋込ダクト	1	1	厨房（洗浄）	
		ダイキン工業	128	ASC-3	RSP63BAT	3	200	6.3	—	2.2	1	屋上	(18)	ASC-3	FDP63A	3	200	—	天井埋込ダクト	1	1	厨房（調理）	
6 号 建 物	ルーム	三菱電機	129	ACP-1	MUZ-JXV2218E	1	100	2.2	—	0.8	1	屋側	(18)	ACP-1	MSZ-JXV2218-W-IN	1	100	—	壁掛	1	1	事務室	
	ルーム	三菱電機	130	ACP-2	MUZ-JXV2218E	1	100	2.2	—	0.8	1	屋側	(18)	ACP-2	MSZ-JXV2218-W-IN	1	100	—	壁掛	1	1	機械室（3）	
7 号 建 物	パッケージ	三菱電機	131	ACP-3	PUZ-ERMP56KA6	3	200	5.0	1.09	1.8	1	屋側	(18)	ACP-3	PC-RP56KA14	3	200	5.6	天吊	1	1	作業室	
	マルチ	三菱電機	132	ACP-1	PUHY-P224DMG5	3	200	22.4	3.21	18.0	1	屋側	(18)	ACP-1-1	PLFY-P71EMG5	1	200	7.1	天井埋込	2	1	控室	
													(18)	ACP-1-2	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	1	面会室	
													(18)	ACP-1-3	LGH-N50RDF2-DM	1	200	—	天井埋込	1	1	控室、面会室	
				(19)	ACP-2-1	PLFY-P28EMG5	3	200	2.8	天井埋込	1	1	消防仮眠室										
				(19)	ACP-2-2	PLFY-P36EMG5	1	200	3.6	天井埋込	1	1	警備仮眠室										
				(19)	ACP-2-3	PLFY-P71EMG5	1	200	7.1	天井埋込	1	1	消防控室										
				(19)	ACP-2-4	PLFY-P71LMG5	1	200	7.1	天井埋込	1	1	警備食堂										
				(19)	ACP-2-5	LGH-N50RDF2-60-DM	1	200	—	天井埋込	1	1	消防控室										
	ルーム	三菱電機	134	ACP-3	MUZ-JXV2218E	1	100	2.2	—	0.8	1	屋側	(19)	ACP-3	MSZ-JXV2218-W-IN	1	100	—	壁掛	1	1	倉庫（1）	
8 号 建 物	ルーム	三菱電機	135	ACP-1	MUZ-JXV2218E	1	100	2.2	—	0.8	1	屋側	(19)	ACP-1	MSZ-JXV2218-W-IN	1	100	—	壁掛	1	1	哨所（正門）	
9 号 建 物	ルーム	三菱電機	136	ACP-1	MUZ-JXV2219E	1	100	2.2	—	0.8	1	屋側	(19)	ACP-1	MSZ-JXV2219-W-IN	1	100	—	壁掛	1	1	哨所（官舎門）	
1 0 号 建 物	ルーム	三菱電機	137	ACP-1	MUZ-JXV2219E	1	100	2.2	—	0.8	1	屋側	(19)	ACP-1	MSZ-JXV2218-W-IN	1	100	—	壁掛	1	1	哨所（北門）	
1 1 号 建 物	マルチ	三菱電機	138	ACP-1	PUSY-P112MH1	3	200	11.2	2.04	4	1	屋側	(19)	ACP-1-1	PLFY-P36LMG5	1	200	3.6	天井埋込	1	1	事務室	
				(20)	ACP-1-2	PLFY-P56LMG5	1	200	5.6	天井埋込	1	1	倉庫										
1 2 号 建 物	パッケージ	三菱電機	139	ACP-2	PUZ-ERMP80HA6	3	200	7.1	1.37	—	2	屋側	(20)	ACP-2	PC-RP80KA14	1	200	8.0	天井埋込	2	1	電気室	
	外調機	西部技研	140	OACP-1	FCU-OD-3HP	3	200	7.2	—	3	1	屋側	(20)	OACP-1	FCU-102	3	200	—	床置	1	1	機械室（2）	
	マルチ	三菱電機	141	ACP-1	PUHY-P280DMG5	3	200	28.0	3.92	10	1	屋側	(20)	ACP-1A	PLFY-P45EMG5	1	200	4.5	天井埋込	1	1	事務室	
													(20)	ACP-1B	PLFY-P56EMG5	1	200	5.6	天井埋込	1	1	整備室（1）	
													(20)	ACP-1C	PLFY-P36EMG5	1	200	3.6	天井埋込	1	1	整備室（2）	
				(20)	ACP-1D	PLFY-P36EMG5	1	200	3.6	天井埋込	1	1	整備室（3）										
				(20)	ACP-1E	PLFY-P56EMG5	1	200	5.6	天井埋込	1	1	整備室（4）										
	パッケージ	三菱電機	142	ACP-2	PUZ-ERP224KA11	3	200	20.0	3.27	7.1	1	屋側	(20)	ACP-2	PC-RP224BA14	1	200	22.4	天吊	1	1	電気室	
	外調機	西部技研	143	OACP-1	FCU-OD-15HP	3	200	45.8	—	15	1	屋側	(20)	OACP-1	FCU-332	1	200	—	床置	1	1	機械室	
	1 3 号 建 物	マルチ	三菱電機	144	ACP-1	PUHY-P280DMG5	3	200	28.0	3.92	10	1	屋側	(21)	ACP-1A	PLFY-P36EMG5	1	200	3.6	天井埋込	1	1	整備室
				(21)	ACP-1B	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	2	1	部品庫（A）										
				(21)	ACP-1C	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	2	1	部品庫（2）										
				(21)	ACP-1D	PLFY-P56EMG5	1	200	5.6	天井埋込	1	2	事務室（2）										
				(21)	ACP-1E	PLFY-P45EMG5	1	200	4.5	天井埋込	1	2	整備室（1）										
				(21)	ACP-1F	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天吊	2	2	部品庫C										
				(21)																			




駐屯地空調機一覧表（５）

建 物 名 称	空調 区分	製 造	室 外 機										室 内 機										備 考
			一連 番号	記 号	型 式	電 源		定格 冷房能力	法定 冷凍トン	換算 馬力 (HP)	台数	設置 場所	一連 番号	記 号	型 式	電 源		冷房能力 (kW)	設置方式	台数	設 置 場 所		
						相	電圧									相	電圧 (V)				階数	室 名	
1 3 号 建 物	マルチ	三菱電機	1 4 5	ACP-2	PUHY-P400DMG5	3	2 0 0	4 0. 0	4. 9 8	2 8	1	屋側	⑤16	ACP-2A	PLFY-P45EMG5	1	2 0 0	4. 5	天井埋込	4	2	事務室（1）	
													⑤17	ACP-2B	PLFY-P45EMG5	1	2 0 0	4. 5	天吊	1	2	部品庫（3）	
													⑤18	ACP-2C	PLFY-P28EMG5	1	2 0 0	2. 8	天井埋込	1	2	整備室（2）	
													⑤19	ACP-2D	PLFY-P71LMG5	1	2 0 0	7. 1	天井埋込	1	2	整備室（2）	
													⑤20	ACP-2E	PLFY-P22EMG5	1	2 0 0	2. 2	天井埋込	1	2	部品庫（2）	
													⑤21	ACP-2F	PLFY-P22LMG5	1	2 0 0	2. 2	天井埋込	1	2	部品庫（4）	
1 6 号 建 物	パッケージ	三菱電機	1 4 6	ACP-3	PUZ-ERMP140LA6	3	2 0 0	1 2. 5	2. 5 6	4. 4	1	屋側	⑤22	ACP-3	PC-RP71KA14	1	2 0 0	7. 1	天吊	2	1	電気室	
	外調機	西部技研	1 4 7	OACP-1	FCU-OD-15HP	3	2 0 0	3 3. 1	—	1 5	1	屋側	⑤23	OACP-1	FCU-222	3	2 0 0	—	床置	1	1	機械室	
	外調機	西部技研	1 4 8	OACP-2	FCU-OD-3HP	3	2 0 0	3. 6	—	3	1	屋側	⑤24	OACP-2	FCU-102	3	2 0 0	—	床置	1	1	廊下	
	マルチ	三菱電機	1 4 9	ACP-1	PUHY-P280DMG5	3	2 0 0	2 8. 0	3. 9 2	1 0	1	屋側	⑤25	ACP-1A	PLFY-P45EMG5	1	2 0 0	4. 5	天井埋込	1	1	処置室	
													⑤26	ACP-1B	PLFY-P28LMG5	1	2 0 0	2. 8	天井埋込	1	1	診察室	
													⑤27	ACP-1C	PLFY-P36EMG5	1	2 0 0	3. 6	天井埋込	1	1	歯科診療室	
													⑤28	ACP-1D	PLFY-P36LMG5	1	2 0 0	3. 6	天井埋込	1	1	技工室	
													⑤29	ACP-1E	PLFY-P112LMG5	1	2 0 0	1 1. 2	天井埋込	1	1	待合・健康管理室	
													⑤30	ACP-1F	PMFY-P22BMG5	1	2 0 0	2. 2	天井埋込	1	1	X線室	
	マルチ	三菱電機	1 5 0	ACP-2	PUHY-P224DMG5	3	2 0 0	2 2. 4	3. 2 1	8	1	屋側	⑤31	ACP-2A	PLFY-P22LMG5	1	2 0 0	2. 2	天井埋込	4	1	廊下	
													⑤32	ACP-2B	PMFY-P71FMG5	1	2 0 0	7. 1	天井埋込	1	1	臨床検査室	
													⑤33	ACP-2C	PMFY-P22BMG5	1	2 0 0	2. 2	天井埋込	1	1	操作室	
													⑤34	ACP-3A	PLFY-P56CLMG6	1	2 0 0	5. 6	天井埋込	1	1	手術室	
	パッケージ	三菱電機	1 5 1	ACP-3	PUHY-EP140DMG6	3	2 0 0	1 4. 0	2. 0 4	5	1	屋側	⑤35	ACP-3B	PLFY-P22LMG6	1	2 0 0	2. 2	天井埋込	1	1	前室	
													⑤36	ACP-3C	PLFY-P56LMG6	1	2 0 0	5. 6	天井埋込	1	1	準備室	
													⑤37	ACP-4	PL-RP40LA14	1	2 0 0	4. 0	天井埋込	1	1	薬品室	
													⑤38	ACP-5	PL-ERP56EA6	1	2 0 0	5. 6	天井埋込	2	1	事務室	
	パッケージ	三菱電機	1 5 4	ACP-6	PUZ-ERMP40KA6	3	2 0 0	3. 6	0. 8 1	1. 3	1	屋側	⑤39	ACP-6	PL-ERP40EA6	1	2 0 0	4. 0	天井埋込	1	1	病室	
	パッケージ	三菱電機	1 5 5	ACP-7	PUZ-ERMP112LA6	3	2 0 0	1 0. 0	2. 2 4	3. 5	1	屋側	⑤40	ACP-7	PC-RP112KA14	1	2 0 0	1 1. 2	天井埋込	1	1	電気室	
	ルーム	三菱電機	1 5 6	ACR-1	MUZ-JXV3619E	1	1 0 0	3. 6	—	1. 3	1	屋側	⑤41	ACR-1	MSZ-JXV361-W-1N	1	1 0 0	—	壁掛	1	1	更衣室	
	パッケージ	三菱電機	1 5 7	ACR-2	PUZ-ERMP40SKA6	1	2 0 0	3. 6	0. 8 1	1. 3	1	屋側	⑤42	ACR-2	PL-RP40LA14	1	2 0 0	4. 0	天井埋込	1	1	当直室	
	ルーム	三菱電機	1 5 8	ACR-3	MUZ-HXV2519E	1	1 0 0	2. 5	—	0. 9	1	屋側	⑤43	ACR-3	MSZ-HXV2519-W-1N	1	1 0 0	—	壁掛	1	1	衛生資材備蓄倉庫	
	1 7 号 建 物	パッケージ	三菱電機	1 5 9	ACP-1	PUZ-ERMP56KA6	3	2 0 0	5. 0	1. 0 9	1. 8	1	屋側	⑤44	ACP-1	PL-ERP56EA6	1	2 0 0	5. 6	天井埋込	1	1	作業室（2）
パッケージ		三菱電機	1 6 0	ACP-2	PUZ-ERMP40KA6	3	2 0 0	3. 6	0. 8 1	1. 3	1	屋側	⑤45	ACP-2	PL-RP40LA14	1	2 0 0	4. 0	天井埋込	1	1	事務室	
スボット		三菱電機	1 6 1	ACP-3	MDU-P63B	3	2 0 0	6. 3	0. 6 5	2. 2	1	屋側	⑤46	ACP-3	MDC-P63LB	3	2 0 0	—	天吊	1	1	作業室（3）	
ルーム		三菱電機	1 6 2	ACP-4	MUZ-HXV2519E	1	1 0 0	2. 5	—	0. 9	1	屋側	⑤47	ACP-4	MSZ-HXV2519-W-1N	1	1 0 0	—	壁掛	1	1	通信機器室	
1 8 号 建 物		ルーム	三菱電機	1 6 3	ACP-1	MUZ-JXV2218E	1	1 0 0	2. 2	—	0. 7	1	屋側	⑤48	ACP-1	MSZ-JXV2218-E-W	1	1 0 0	—	壁掛	1	1	事務室
2 5 号 建 物	除湿器	三菱電機	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⑤49	DH-1	KFH-P3A1	3	2 0 0	—	床置	1	1	機械室（火薬庫地区）	室外機室内機一体型
2 6 号 建 物	パッケージ	三菱電機	1 6 4	ACP-1	PUZ-ERMP80SHA6	3	2 0 0	7. 1	1. 3 7	2. 5	1	屋側	⑤50	ACP-1	PL-RP80LA14	1	2 0 0	8. 0	天井埋込	1	1	事務室	
2 7 号 建 物	ルーム	三菱電機	1 6 5	ACP-1	MUZ-JXV2218E	1	1 0 0	2. 2	—	0. 8	1	屋側	⑤51	ACP-1	MSZ-JXV2218-E-W	1	1 0 0	—	壁掛	1	1	増所（火薬庫門）	
3 3 号 建 物	パッケージ	ダイキン工業	1 6 6	ACP-1	RZRP224BA	3	2 0 0	2 2. 4	5. 8 8	8. 0	1	屋側	⑤52	ACP-1	FHP224DB	3	2 0 0	2 0. 0	天吊	1	1	電気室	
	ルーム	ダイキン工業	1 6 7	ACP-2	R223AASE	1	1 0 0	2. 2	—	0. 8	1	屋側	⑤53	ACP-2	F223ATAS-W	1	1 0 0	2. 2	壁掛	1	1	通信機器室	


訓練場空調機一覧表

建 物 名	空調 区分	製 造	室 外 機										室 内 機										備 考	
			一連 番号	記 号	型 式	電 源		定格 冷房能力 (kW)	法定 冷凍トン	換算 馬力 (HP)	台数	設置 場所	一連 番号	記 号	型 式	電 源		冷房能力 (kW)	設置方式	台数	設 置 場 所			
						相	電圧 (V)									相	電圧 (V)				設 置 場 所			
																					室 名			
1号建物	マルチ	三菱電機	1	ACP-1	PUHY-P2800DMG7	3	200	28.0	3.92	10	1	屋外	①	ACP-1-1	PLFY-P36EMG7	1	200	3.6	天井埋込	3	1	控室		
													②	ACP-1-2	PLFY-P36EMG7	1	200	3.6	天井埋込	1	1	面会室		
													③	ACP-1-3	PLFY-P22EMG7	1	200	2.2	天井埋込	1	1	食堂		
													④	ACP-1-4	PLFY-P22LMG7	1	200	2.2	天井埋込	1	1	仮眠室		
													⑤	ACP-1-5	LGH-N50RDF3-DM	1	200	—	天井埋込	1	1	控室、面会室、食堂、仮眠室		
	ルーム	三菱電機	2	ACP-2	MUZ-JXV2520E	1	100	2.5	—	0.8	1	屋外	⑥	ACP-2	MSZ-JXV2520-W-IN	1	100	—	壁掛	1	1	通信機器室		
2号建物	ルーム	三菱電機	3	ACP-1	MUZ-JXV2220E	1	100	2.2	—	0.8	1	屋外	⑦	ACP-1	MSZ-JXV2220-W-IN	1	100	—	壁掛	1	1	哨所（正門）		
3号建物	パッケージ	三菱電機	4	ACP-1	PUZ-ERMP112LA10	3	200	10.0	2.11	3.3	2	屋外	⑧	ACP-1	PC-RP112KA16	3	200	—	天井吊	2	1	電気室		
4号建物	パッケージ	三菱電機	5	ACP-1	PUZ-ERMP40KA10	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋外	⑨	ACP-1	PM-RP40FA16	3	200	—	天井埋込	1	1	控室		
6号建物	ルーム	三菱電機	6	ACP-1	MUZ-JXV2220E	1	100	2.2	—	0.8	1	屋外	⑩	ACP-1	MSZ-JXV2220-W-IN	1	100	—	壁掛	1	1	哨所（火薬庫地区）		
7号建物	パッケージ	三菱電機	7	ACP-1	PUZ-ERMP80SHA6	1	200	7.1	1.14	2.8	1	屋外	⑪	ACP-1	PL-RP80LA16	1	200	—	天井埋込	1	1	交付所		
9号建物	除湿器	三菱電機	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⑫	HC-1	KFH-P10A1	3	200	—	床置	1	1	機械室（火薬庫地区）	室内機室外機一体型	
11号建物	除湿器	三菱電機	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⑬	HC-1	KFH-P10A1	3	200	—	床置	1	1	機械室（火薬庫地区）	室内機室外機一体型	
14号建物	パッケージ	三菱電機	8	ACP-1	PUZ-ERMP40SKA11-A	1	200	3.6	1.14	1.5	1	屋外	⑭	ACP-1	PL-ERP40EA9	1	200	—	天井埋込	1	1	管理室		
	パッケージ	三菱電機	9	ACP-2	PUZ-ERMP40SKA11-A	1	200	3.6	1.14	1.5	1	屋外	⑮	ACP-2	PL-ERP40EA9	1	200	—	天井埋込	1	1	電計室		
	パッケージ	三菱電機	10	ACP-3	PUZ-ZRMP224KA	3	200	20.0	4.26	8.0	1	屋外	⑯	ACP-3	PC-RP224BA17	3	200	—	天井露出	1	1	電気室		
	パッケージ	三菱電機	11	ACP-4	PUZ-ERMP63SKA11-A	1	200	5.6	1.14	2.5	2	屋外	⑰	ACP-4	PL-ERP63EA9	1	200	—	天井埋込	2	1	倉庫・作業室		
	パッケージ	三菱電機	12	ACPS-1	MDU-P160B	3	200	14.0	1.70	6.0	4	屋外	⑱	ACPS-1	MDC-P160LB	3	200	—	空冷タレット	4	1	機械室2～5		
19号建物	ルーム	三菱電機	13	ACP-1	MUZ-ZXV5624SE	1	200	5.6	—	2	1	屋外	⑲	ACP-1	MSZ-ZXV5624S-W-IN	1	200	—	壁掛	1	1	消防車庫（103）		
	ルーム	三菱電機	14	ACP-2	MUZ-JXV2224E	1	100	2.2	—	0.8	1	屋外	⑳	ACP-2	MSZ-JXV2224-W-IN	1	100	—	壁掛	1	2	消防車庫（201）		
	ルーム	三菱電機	15	ACP-3	MUZ-JXV2224E	1	100	2.2	—	0.8	1	屋外	㉑	ACP-3	MSZ-JXV2224-W-IN	1	100	—	壁掛	1	2	消防車庫（201）		
	マルチ	三菱電機	16	OACP-1	PUSY-FP160MH2	3	200	14.0	2.50	5	1	屋外	㉒	OACP-1	PEFY-P160MG9-F	1	200	16.0	天井埋込	1	1	消防車庫（103）		
16号建物	ルーム	三菱電機	17	ACP-1	MUZ-JXV2224E	1	100	2.2	—	0.8	1	屋外	㉓	ACP-1	MSZ-JXV2224-W-IN	1	100	—	壁掛	1	1	哨所		
15号建物	マルチ	三菱電機	18	ACP-1	PUHY-P280DMG9	3	200	28.0	3.92	10	1	屋上	㉔	ACP-1-1	PLFY-P28HMG9	1	200	2.8	天井埋込	4	1	居室（1）		
													㉕	ACP-1-2	PLFY-P28HMG9	1	200	2.8	天井埋込	3	1	居室（2）		
													㉖	ACP-1-3	PLFY-P56HMG9	1	200	5.6	天井埋込	1	1	居室（3）		
	マルチ	三菱電機	19	ACP-2	PUHY-P280DMG9	3	200	28.0	3.92	10	1	屋上	㉗	ACP-2-1	PLFY-P36HMG9	1	200	3.6	天井埋込	1	2	居室（5）		
													㉘	ACP-2-2	PLFY-P28HMG9	1	200	2.8	天井埋込	1	2	居室（6）		
													㉙	ACP-2-3	PLFY-P36HMG9	1	200	3.6	天井埋込	1	2	居室（7）		
													㉚	ACP-2-4	PLFY-P36HMG9	1	200	3.6	天井埋込	1	2	居室（8）		
													㉛	ACP-2-5	PLFY-P28HMG9	1	200	2.8	天井埋込	3	2	居室（9）		
													㉜	ACP-2-6	PLFY-P45HMG9	1	200	4.5	天井埋込	1	2	居室（10）		
	マルチ	三菱電機	20	ACP-3	PUHY-P224DMG9	3	200	22.4	3.21	8.0	1	屋上	㉝	ACP-3-1	PLFY-P28HMG9	1	200	2.8	天井埋込	6	2	居室（4）		
	パッケージ	三菱電機	21	ACP-4	PUZ-ERMP40KA14	3	200	3.6	1.14	0.1	3	1	屋上	㉞	ACP-4	PL-ERP40HA3	3	200	—	天井埋込	1	1	管理室	
	パッケージ	三菱電機	22	ACP-5	PUZ-ZRMP224KA4	3	200	20.0	4.26	7.1	1	屋上	㉟	ACP-5	PC-RP224CA20	3	200	—	天井露出	1	1	電気室		
	パッケージ	三菱電機	23	ACP-6	PUZ-ERMP40KA14	3	200	3.6	1.14	0.1	3	1	屋上	㊱	ACP-6	PK-RP40LA4	3	200	—	壁掛	1	1	機械室（2）	
	パッケージ	三菱電機	24	ACP-7	PUZ-ERMP40KA14	3	200	3.6	1.14	0.1	3	1	屋上	㊲	ACP-7	PK-RP40LA4	3	200	—	壁掛	1	2	機械室（4）	
	パッケージ	三菱電機	25	OACP-1	PUHV-P560DME3	3	200	68.1	6.3	37	24	3	屋上	㊳	OACP-1	PFAV-P670DME3-F	3	200	—	床置	1	1	機械室（1）	
	パッケージ	三菱電機	26	OACP-2	PUHV-P560DME3	3	200	59.2	6.3	37	21	1	屋上	㊴	OACP-2	PFAV-P670DME3-F	3	200	—	床置	1	2	機械室（3）	
13号建物	除湿器	三菱電機	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	㊵	HC-1	KFH-P10A1	3	200	—	床置	1	1	機械室（火薬庫地区）	室内機室外機一体型	


件 名	宮古島（8）空調機保守点検	図面番号	9 / 24
図 名	訓練場空調機一覧表	縮 尺	—
宮古島駐屯地業務隊 管理科		R 8.4	

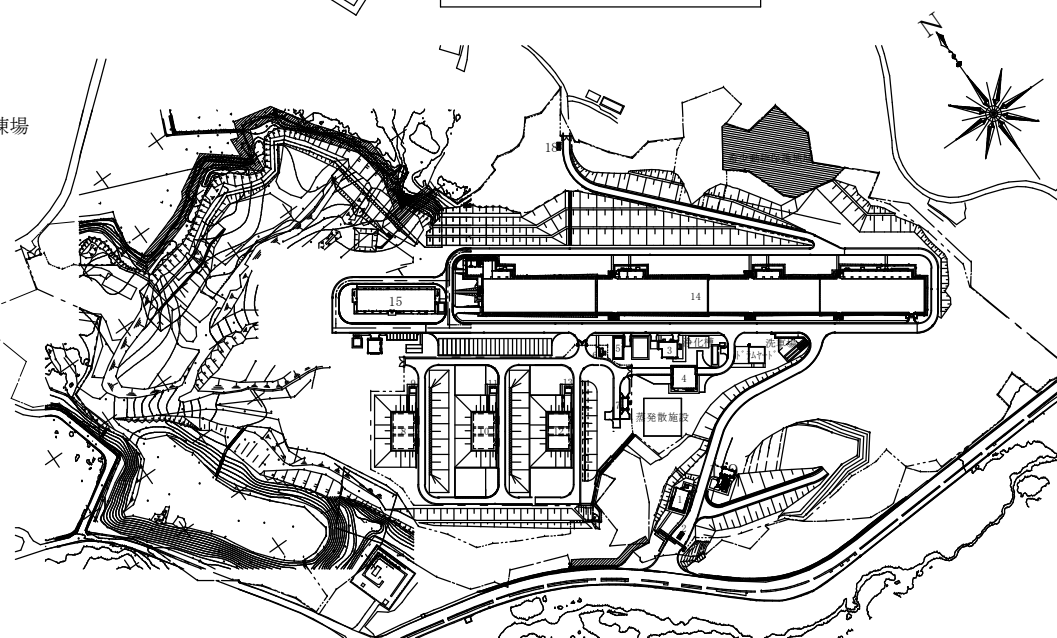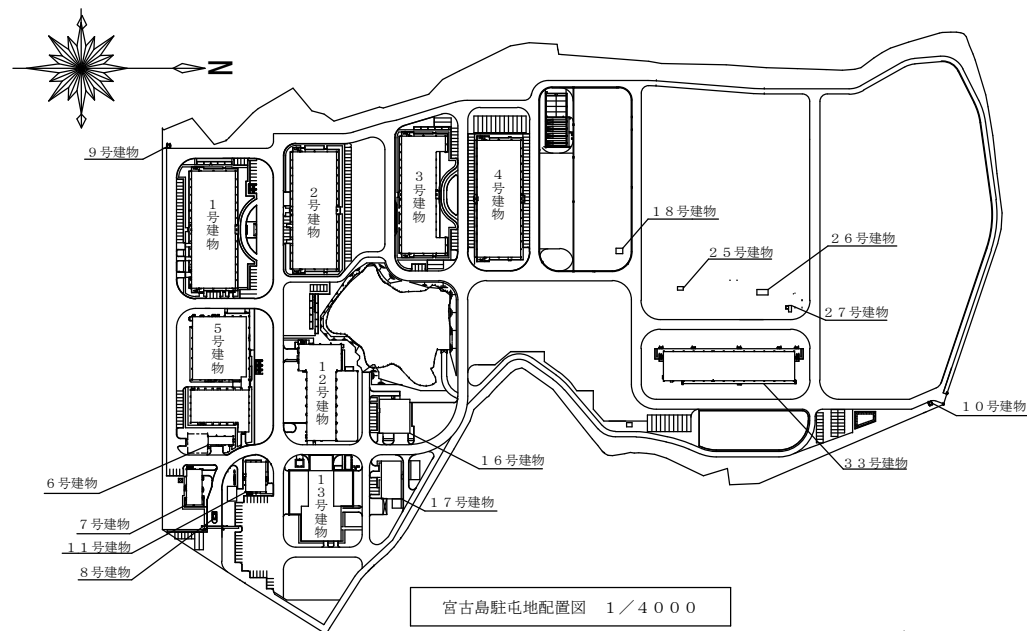


件 名	宮古島（8）空調機保守点検	図面番号	10 / 24
図 名	案内図・配置図	縮 尺	—
宮古島駐屯地業務隊 管理科		R 8. 4	

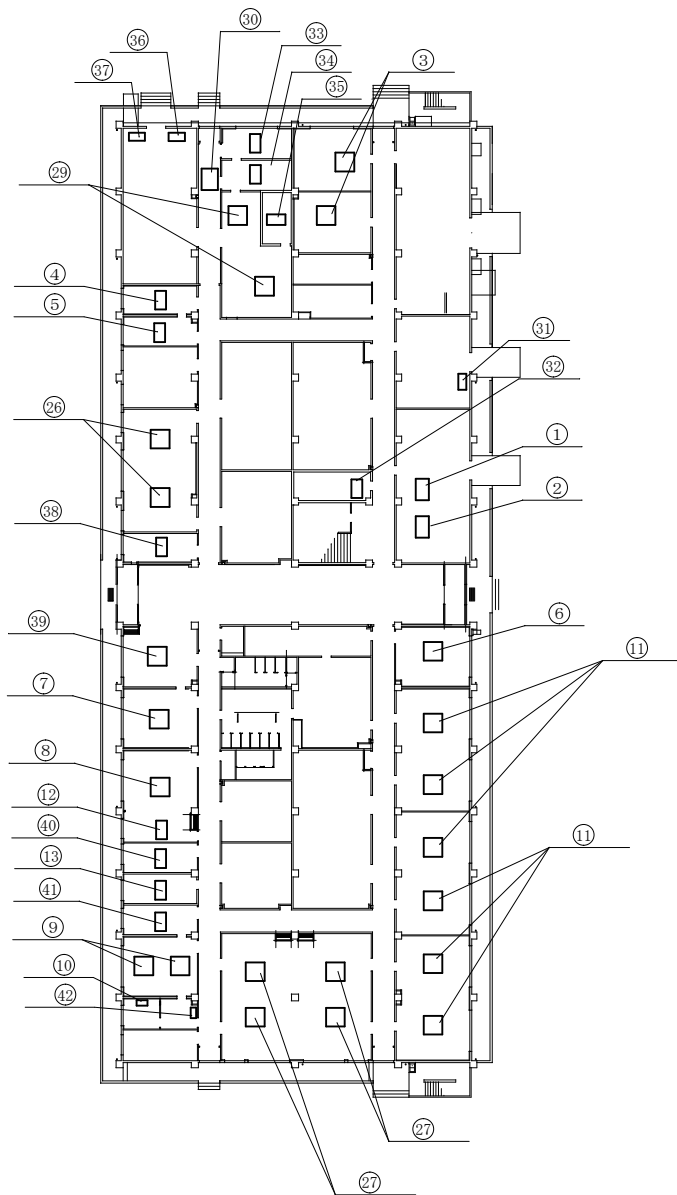

空調設備平面図 (1号1F) 1/500

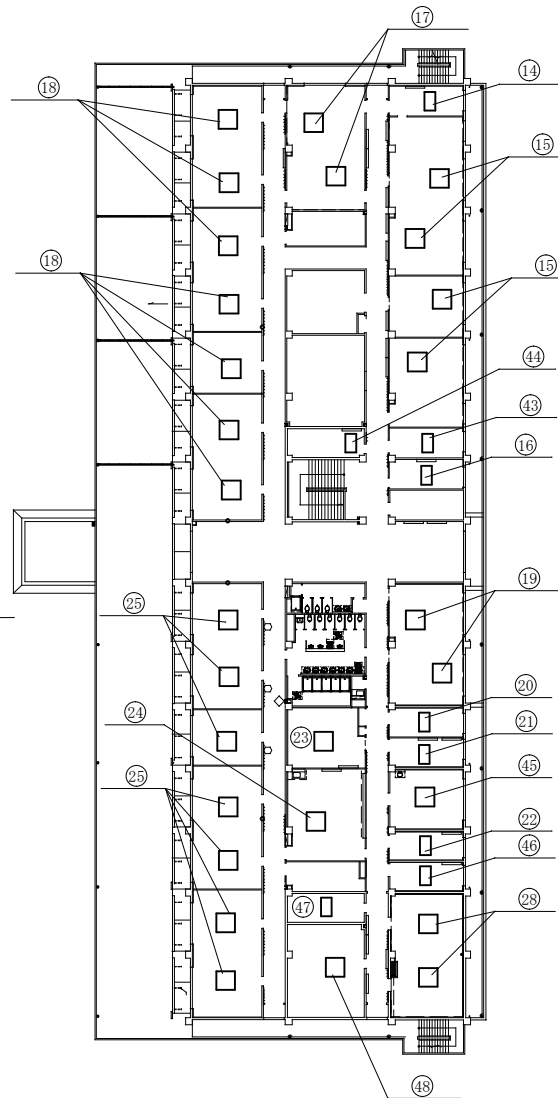


空調設備平面図 (1号2F) 1/500

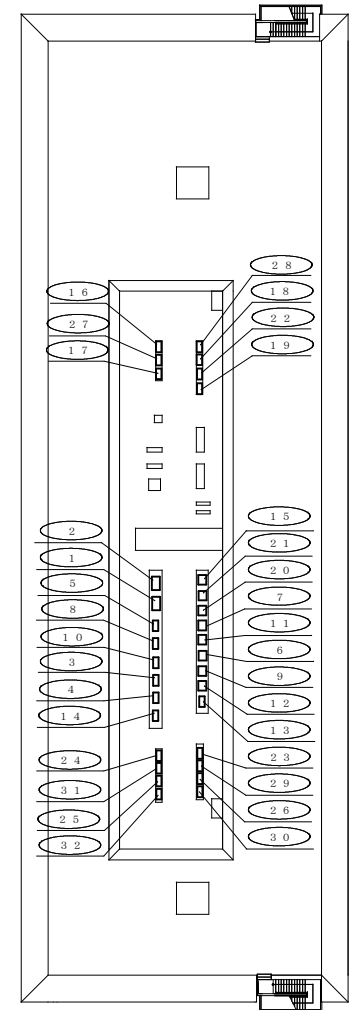


空調設備平面図 (1号1F) 1/500


件名	宮古島(8)空調機保守点検	図面番号	11/24
図名	1号建物空調設備平面図	縮尺	1/500
宮古島駐屯地業務隊管理科		R8.4	

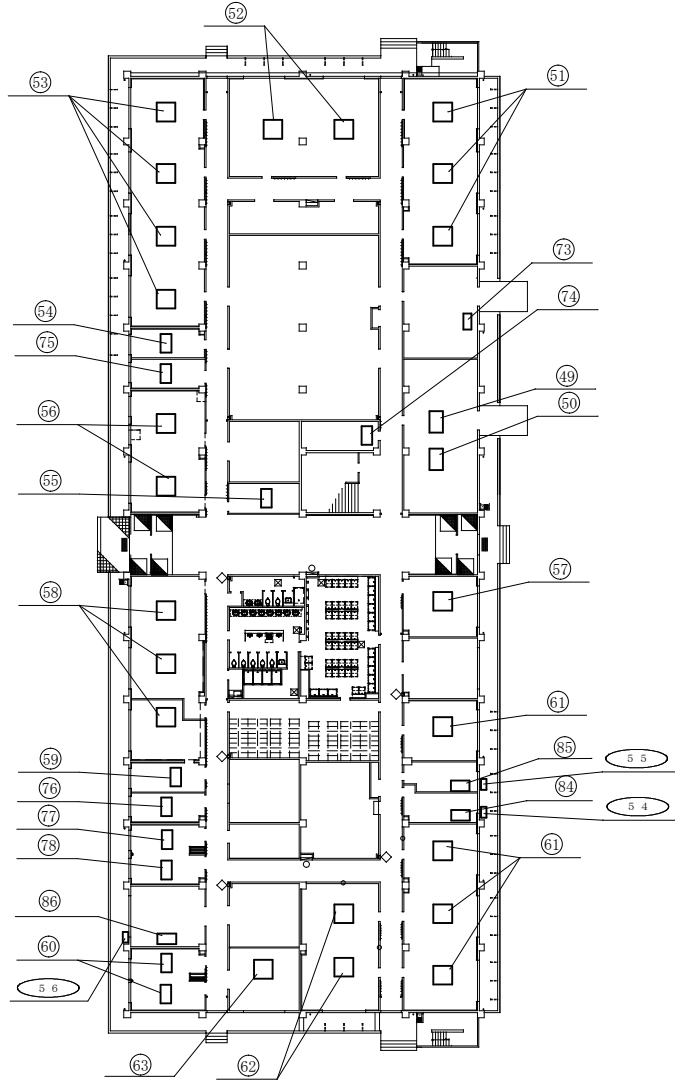

空調設備平面図 (2号1F) 1/500

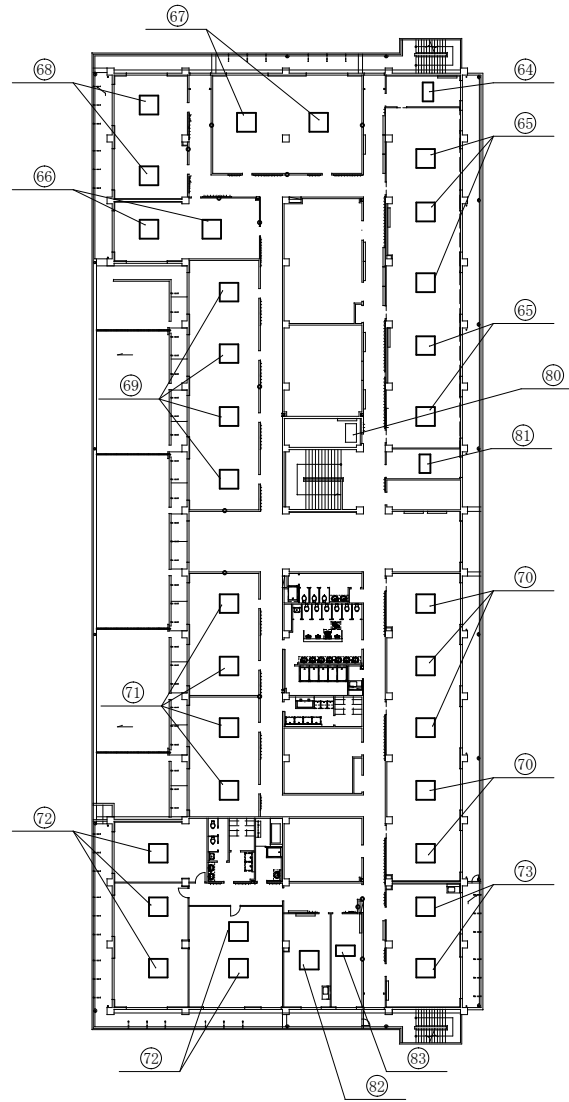


空調設備平面図 (2号2F) 1/500

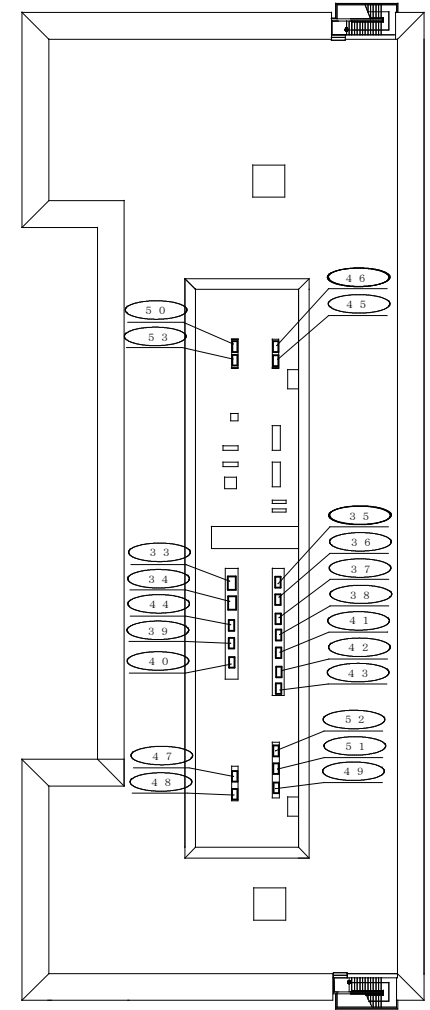


空調設備平面図 (2号RF) 1/500


件名	宮古島(8)空調機保守点検	図面番号	12/24
図名	2号建物空調設備平面図	縮尺	1/500
宮古島駐屯地業務隊管理科		R8.4	

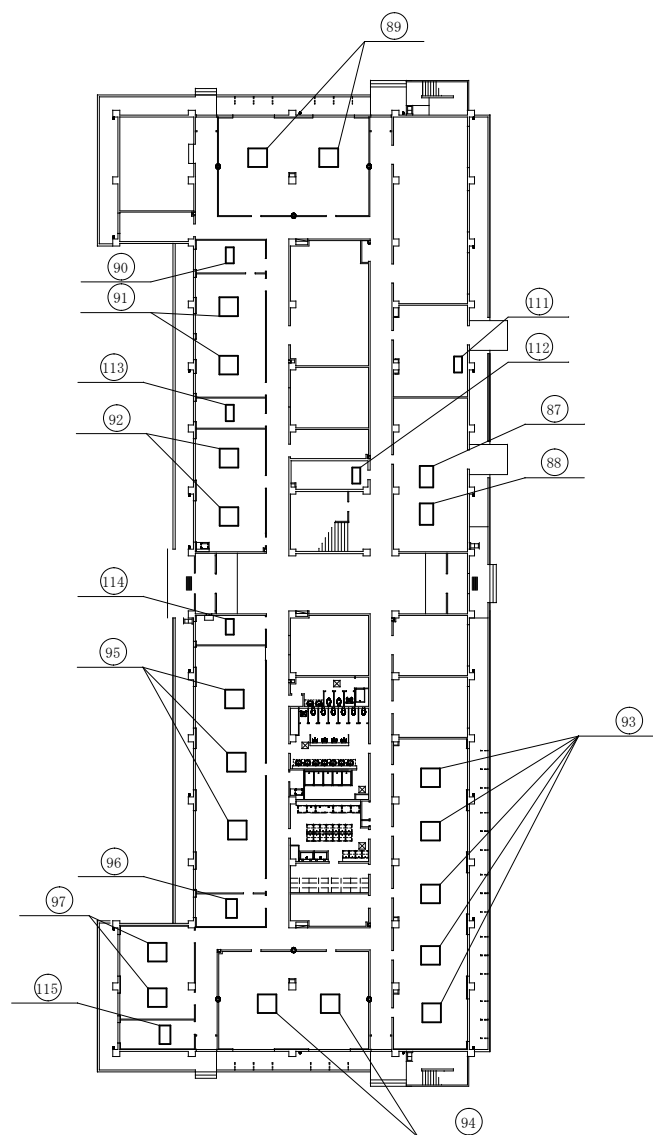


件 名	宮古島（８）空調機保守点検	図面番号	13 / 24
図 名	3号建物空調設備平面図	縮 尺	1/500
宮古島駐屯地業務隊管理科			R 8. 4

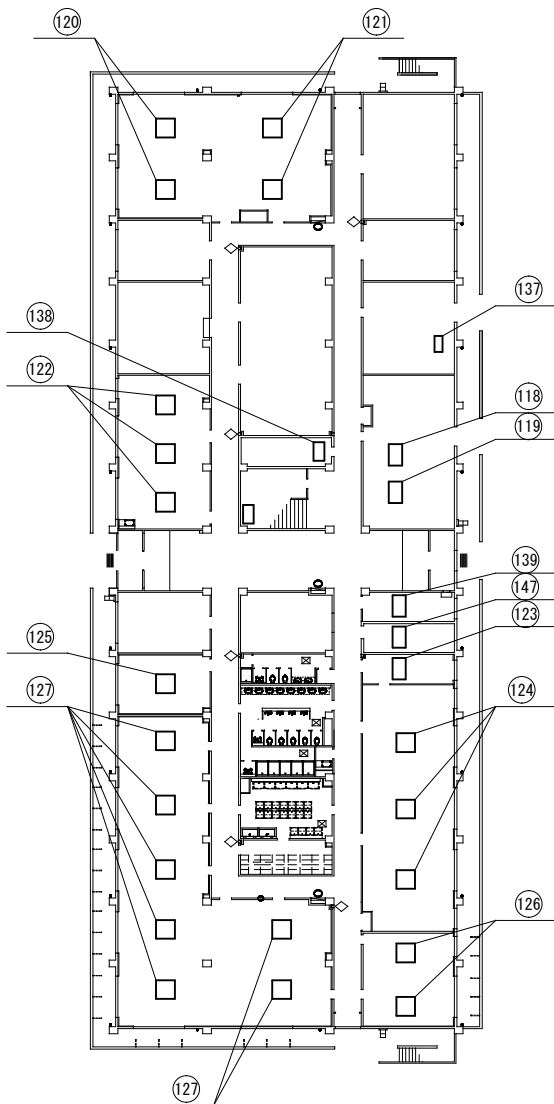

空調設備平面図 (4号1F) 1/500

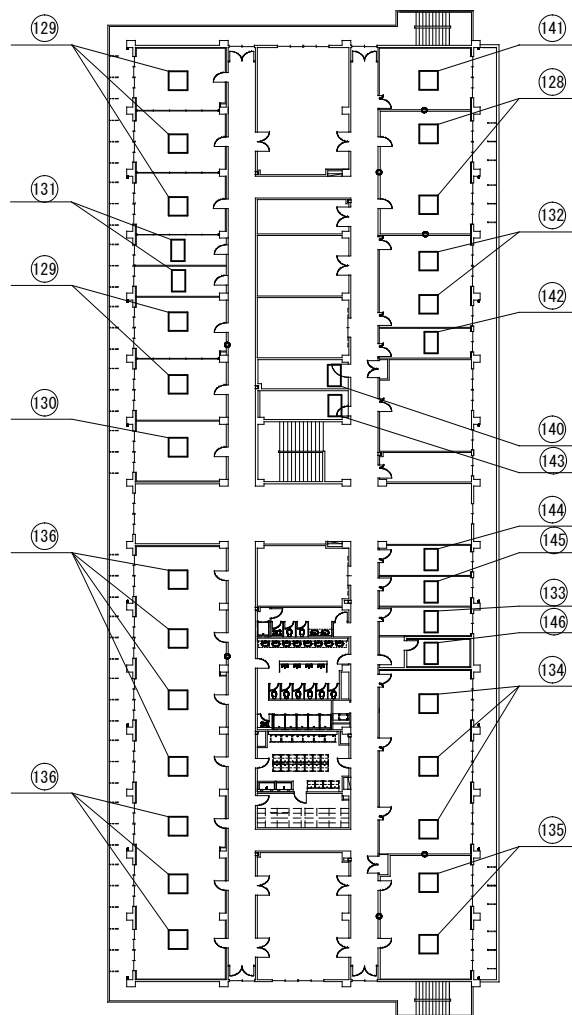


空調設備平面図 (4号2F) 1/500

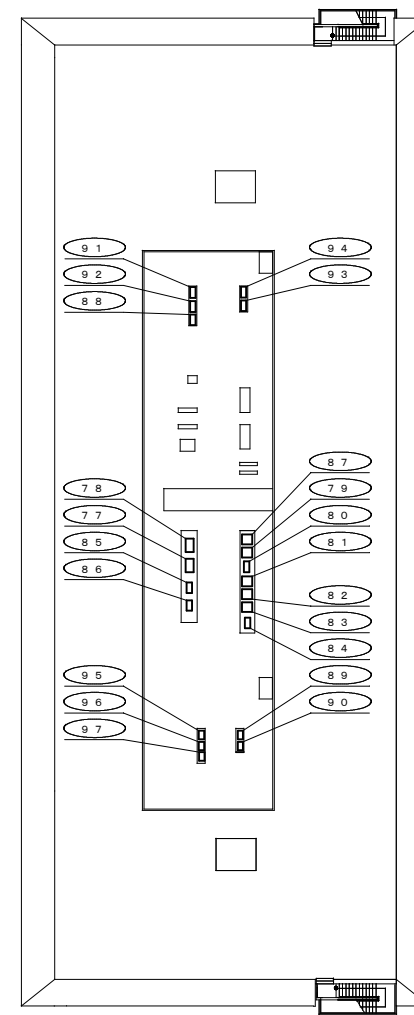


空調設備平面図 (4号RF) 1/500

件名	宮古島(8)空調機補修	図面番号	14/24
図名	4号建物空調設備平面図	縮尺	1/500
宮古島駐屯地業務隊管理科			R8.4

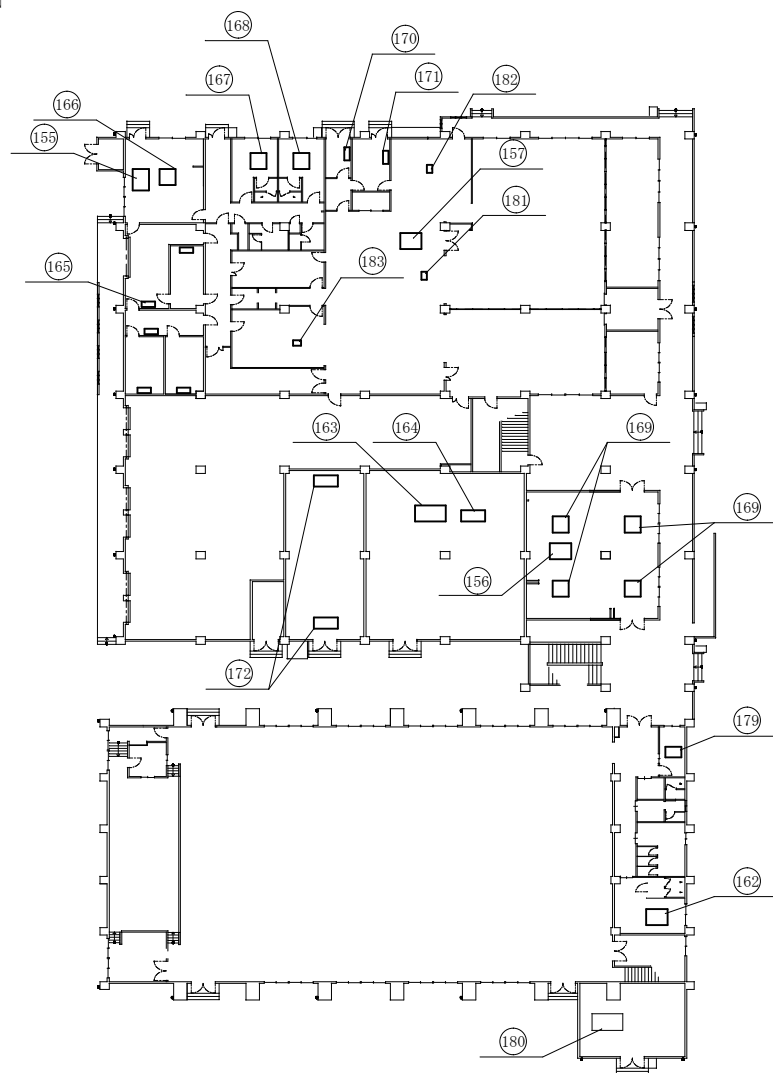


空調設備平面図 (5号1F) 1/400

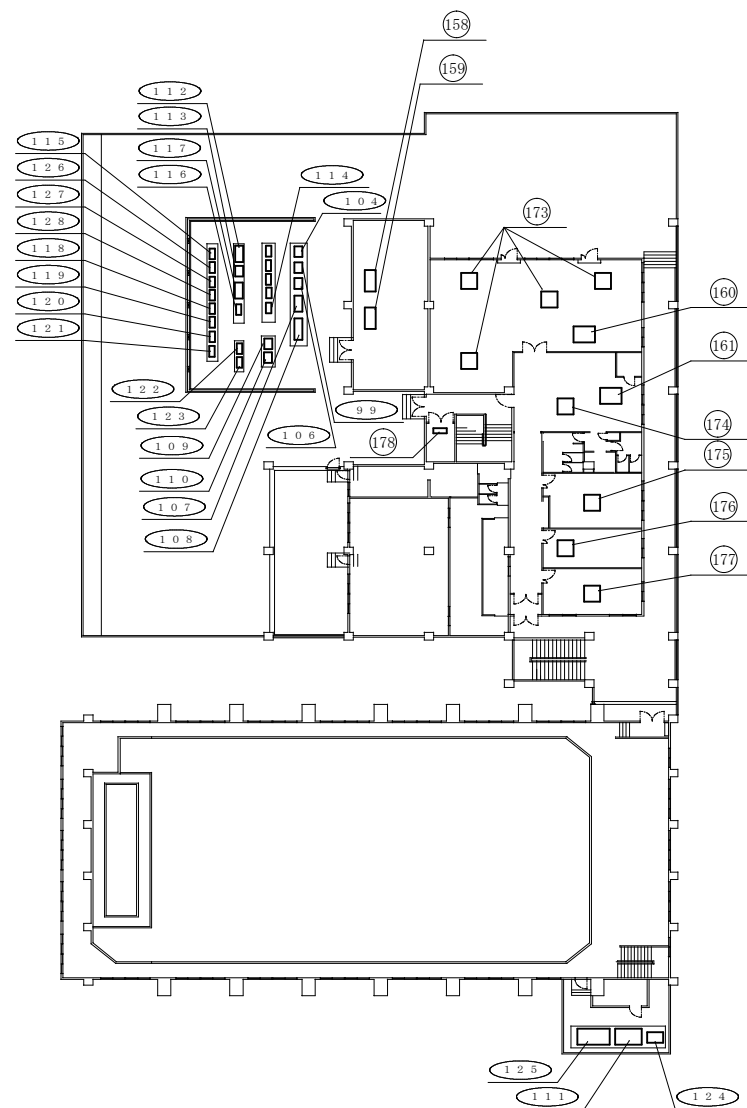


空調設備平面図 (5号2F) 1/400


件名	宮古島(8)空調機保守点検	図面番号	15/24
図名	5号建物空調設備平面図	縮尺	1/400
宮古島駐屯地業務隊管理科		R8.4	

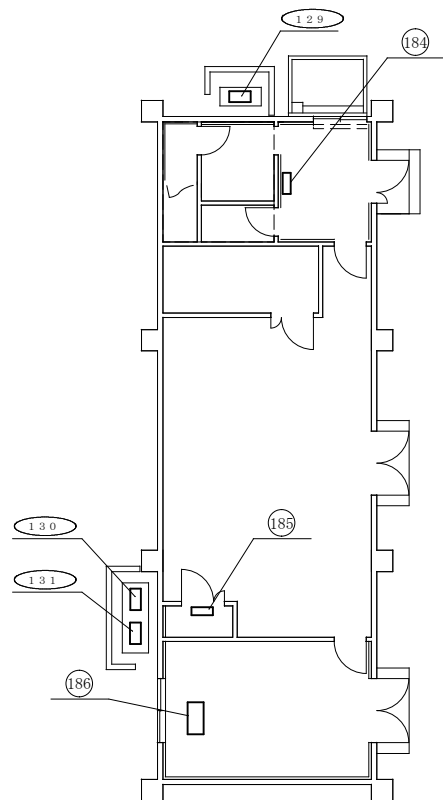


空調設備平面図 (6号) 1/150

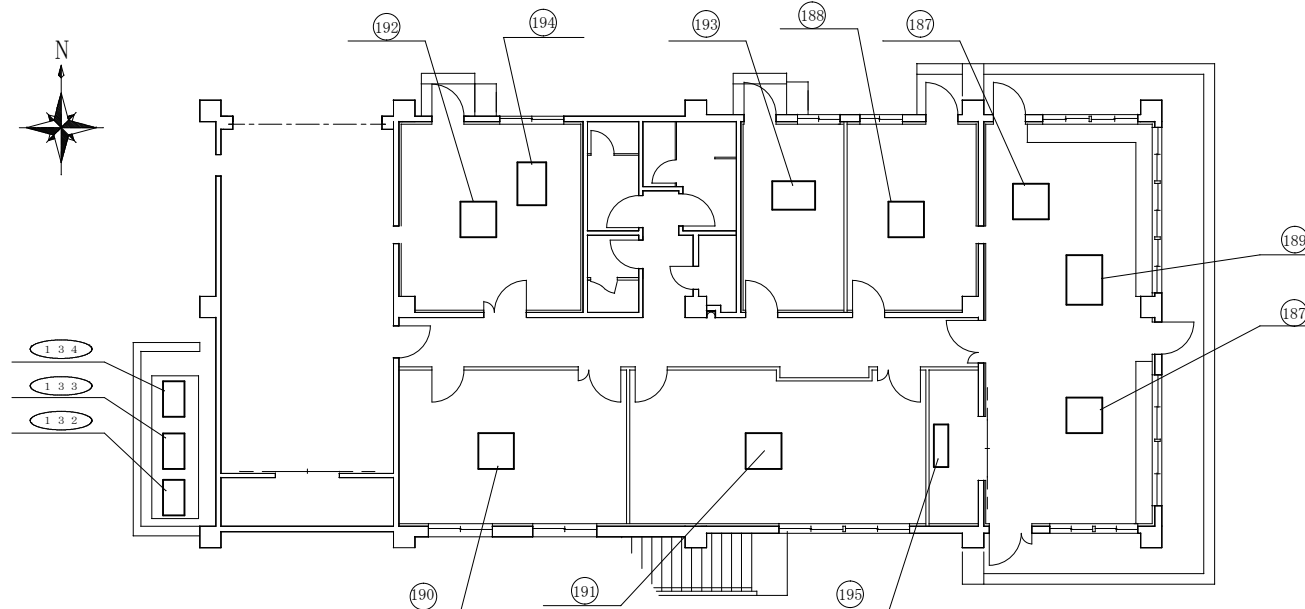


空調設備平面図 (7号) 1/150



空調設備平面図 (8号) 1/150




空調設備平面図 (9号) 1/150




空調設備平面図 (10号) 1/150


件 名	宮古島 (8) 空調機保守点検	図面番号	16 / 24
図 名	6～10号建物空調設備平面図	縮 尺	1/150
宮古島駐屯地業務隊 管理科			R 8.4

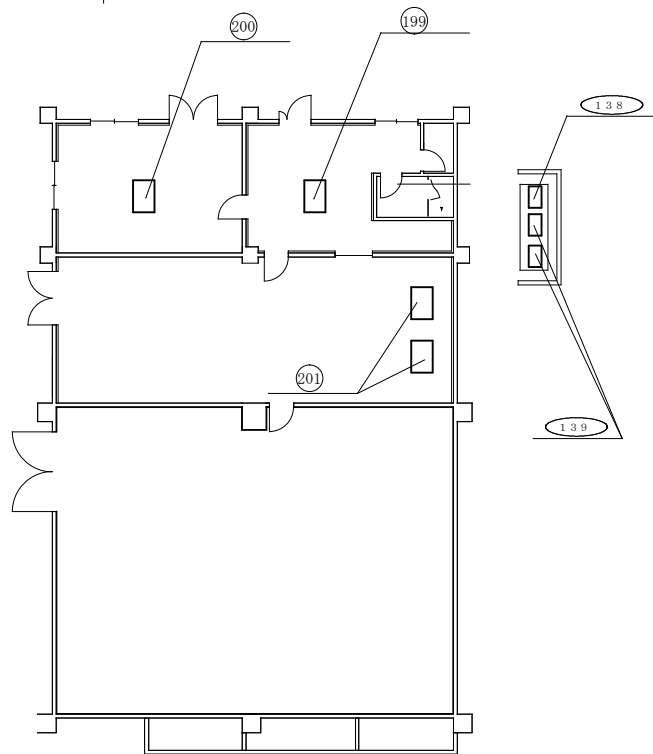


空調設備平面図 (11号) 1/200

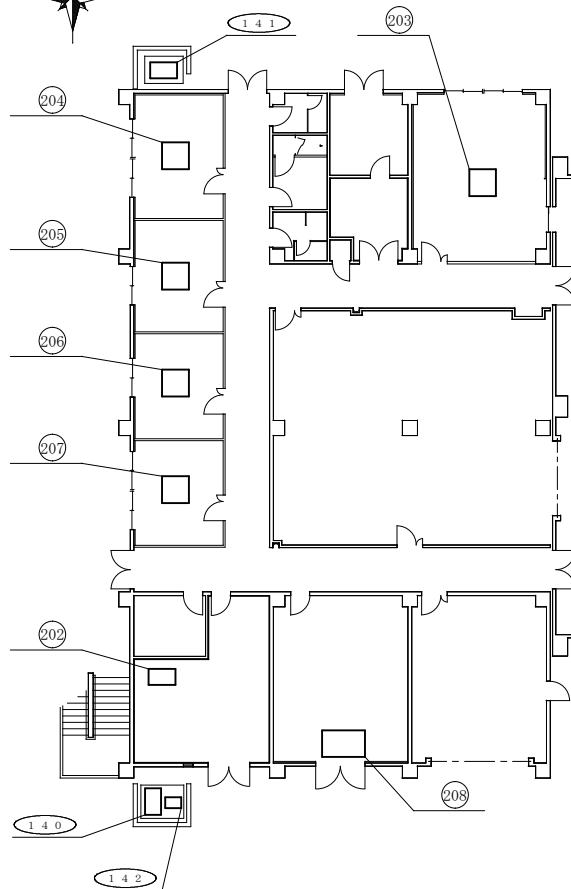

空調設備平面図 (12号) 1/250

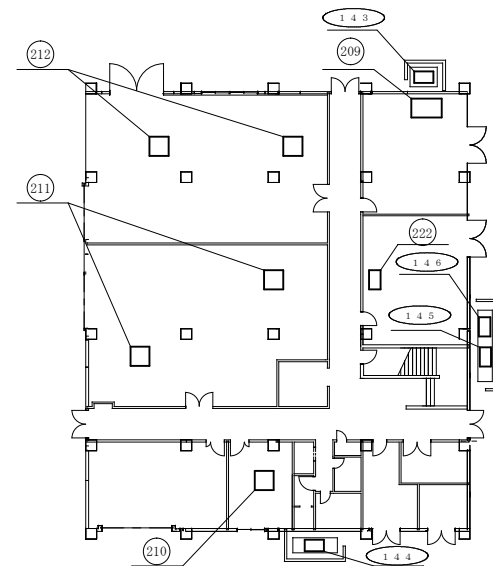


空調設備平面図 (13号1F) 1/350

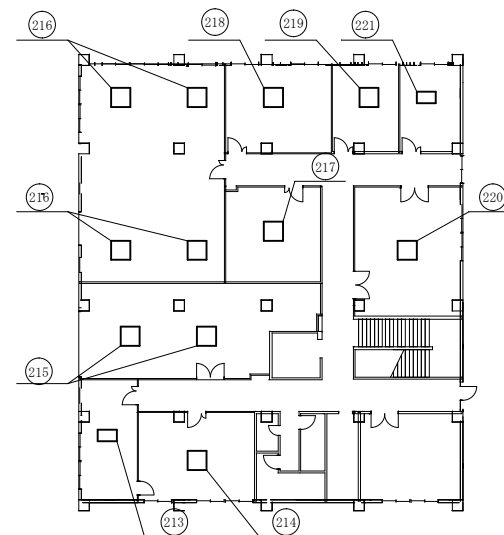


空調設備平面図 (13号2F) 1/350


件名	宮古島(8)空調機保守点検	図面番号	17/24
図名	11～13号建物空調設備平面図	縮尺	図示
宮古島駐屯地業務隊管理科		R8.4	

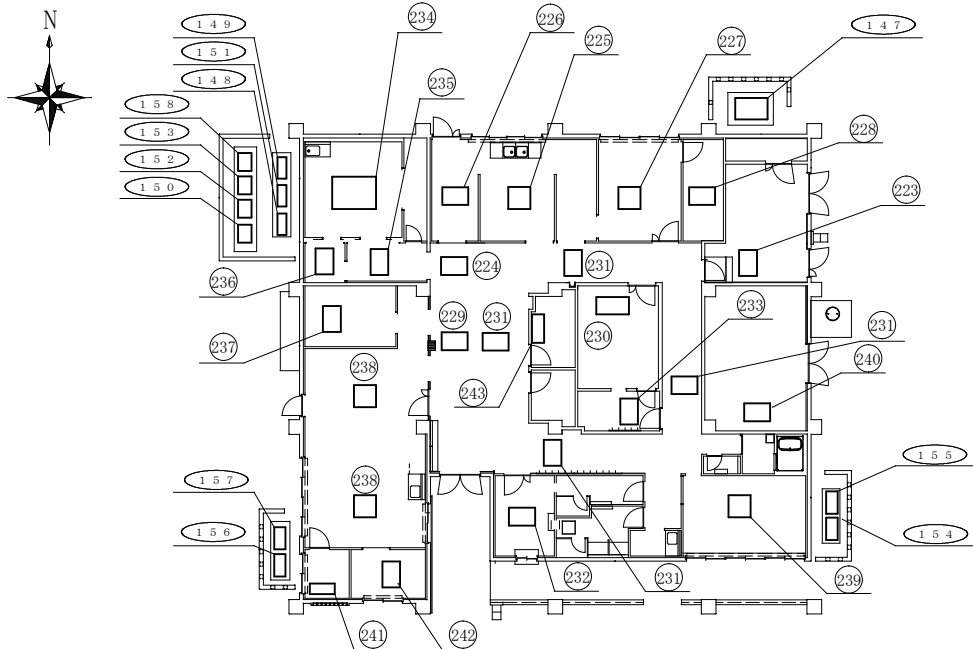


空調設備平面図 (16号) 1 / 2 5 0

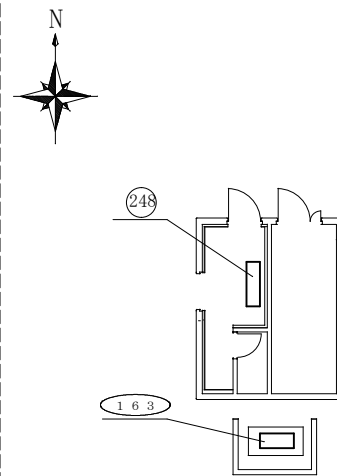


空調設備平面図 (18号) 1 / 1 5 0

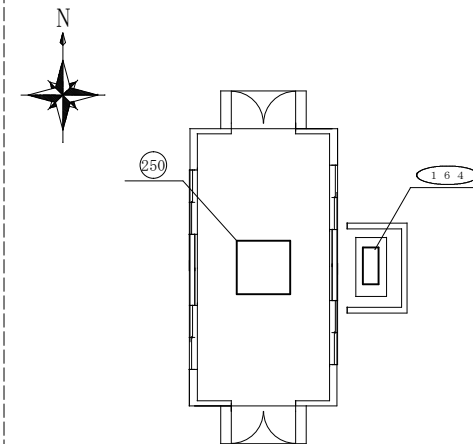


空調設備平面図 (26号) 1 / 1 5 0

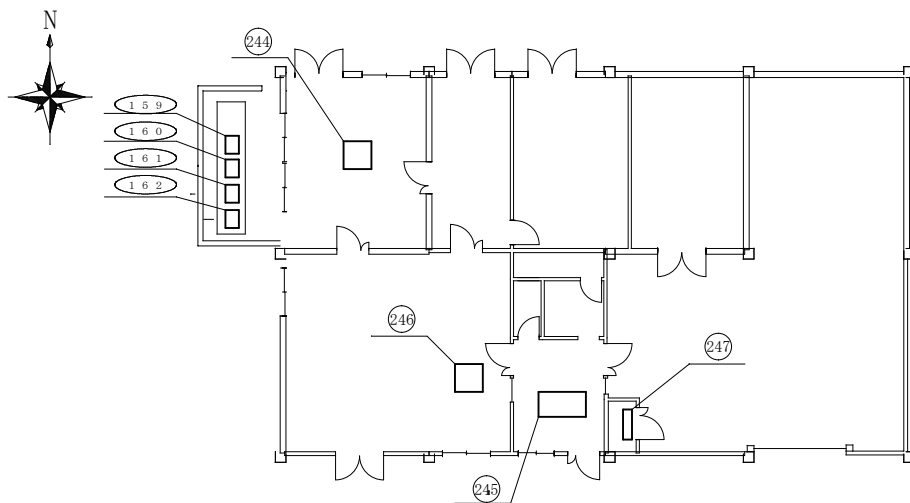

空調設備平面図 (17号) 1 / 2 0 0

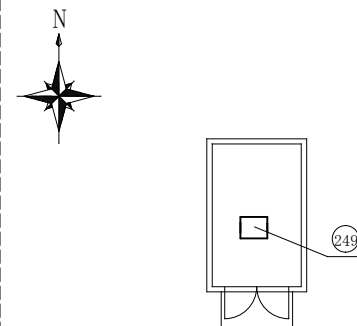


空調設備平面図 (25号) 1 / 1 5 0

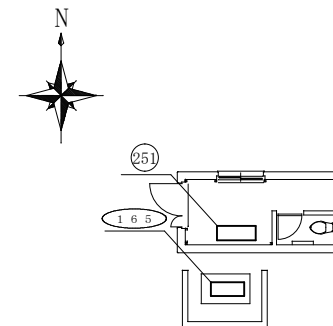


空調設備平面図 (27号) 1 / 1 5 0

件 名	宮古島（8）空調機保守点検	図面番号	18 / 24
図 名	16～18・25～27号建物空調設備平面図	縮 尺	図示
宮古島駐屯地業務隊管理科			R 8. 4

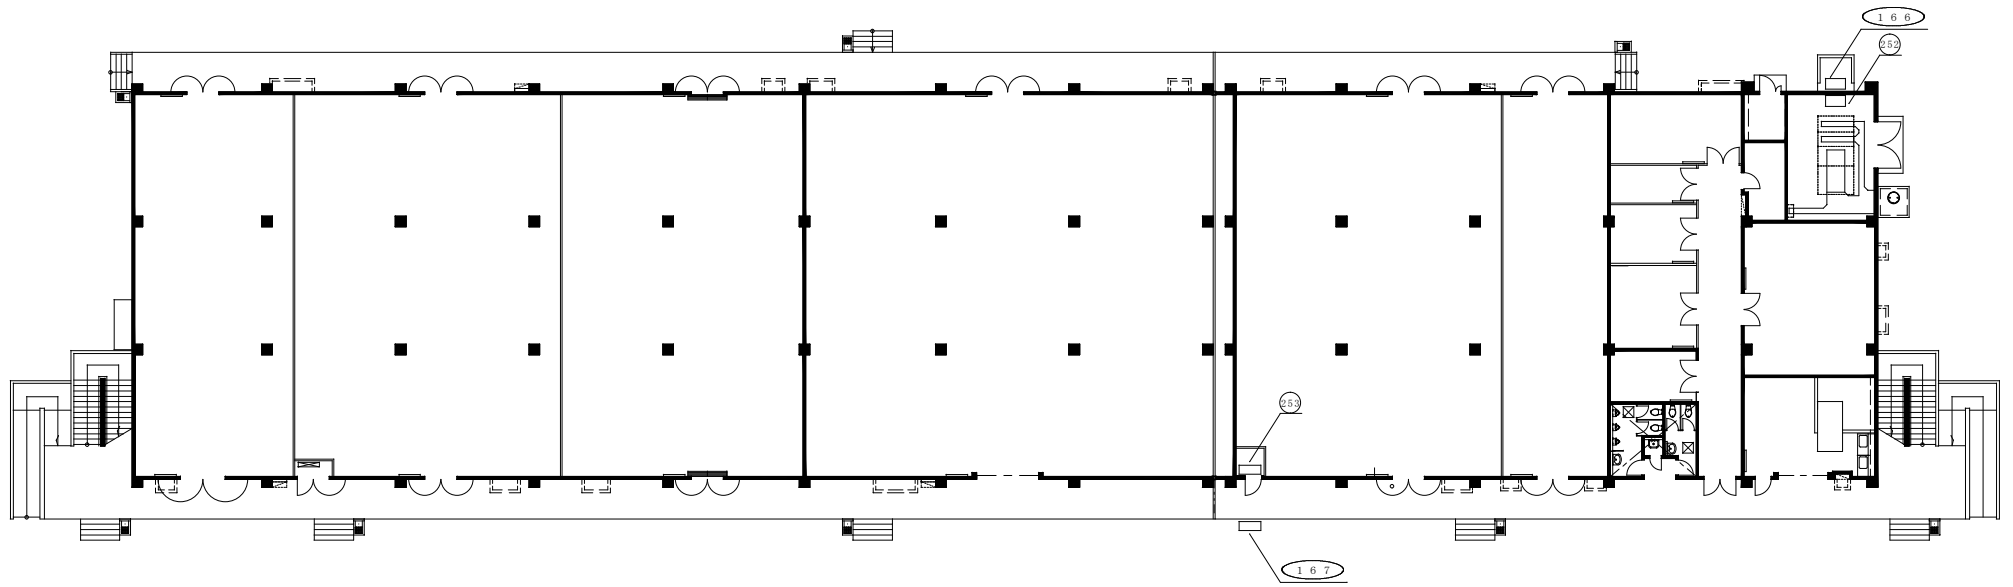


空調設備平面図（33号1F） 1／500


件 名	宮古島（8）空調機保守点検	図面番号	19 / 24
図 名	33号建物空調設備平面図	縮 尺	1/500
宮古島駐屯地業務隊 管理科		R 8.4	

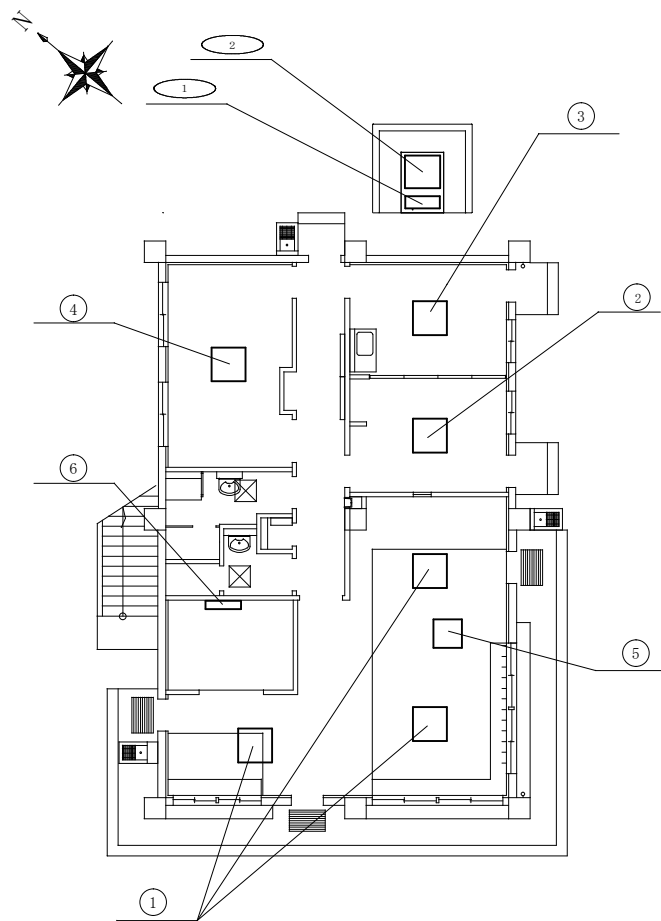


空調設備平面図 (1号) 1/150

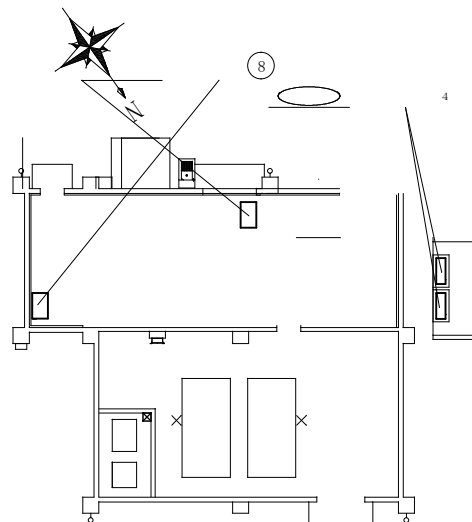


空調設備平面図 (3号) 1/200




空調設備平面図 (6号) 1/150

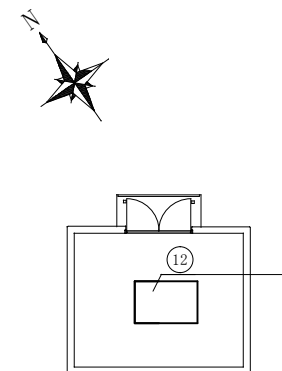


空調設備平面図 (9号) 1/150




空調設備平面図 (2号) 1/150




空調設備平面図 (18号) 1/150

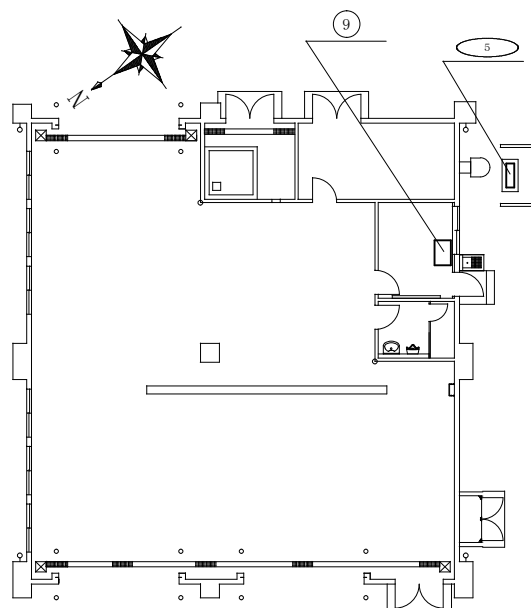

空調設備平面図 (4号) 1/200





空調設備平面図 (7号) 1/150

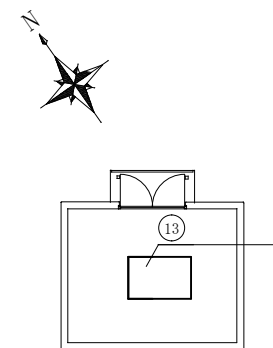


空調設備平面図 (11号) 1/150

件 名	宮古島 (8) 空調機保守点検	図面番号	20 / 24
図 名	1~4・6・7・9・11号建物空調設備平面図	縮 尺	図示
	宮古島駐屯地業務隊管理科		R8.4

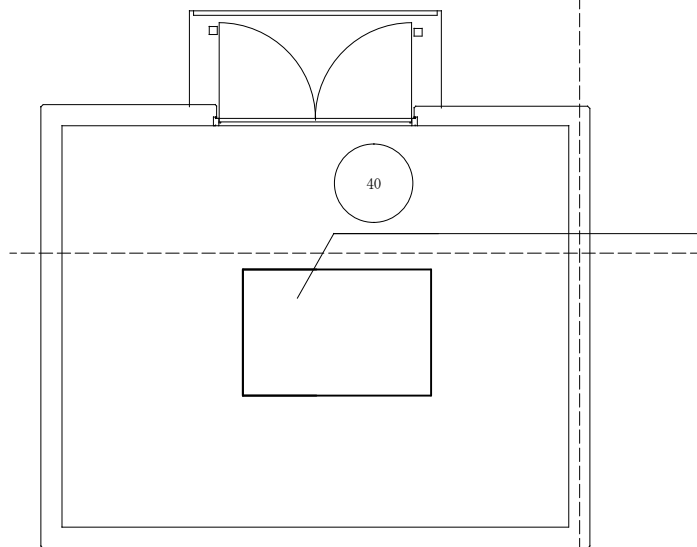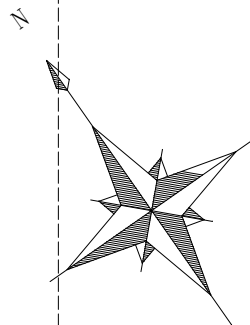


空調設備平面図（13号） 1 / 150

件 名	宮古島（8）空調機保守点検	図面番号	21 / 24
図 名	13号建物空調設備平面図	縮 尺	図示
宮古島駐屯地業務隊管理科		R8.4	

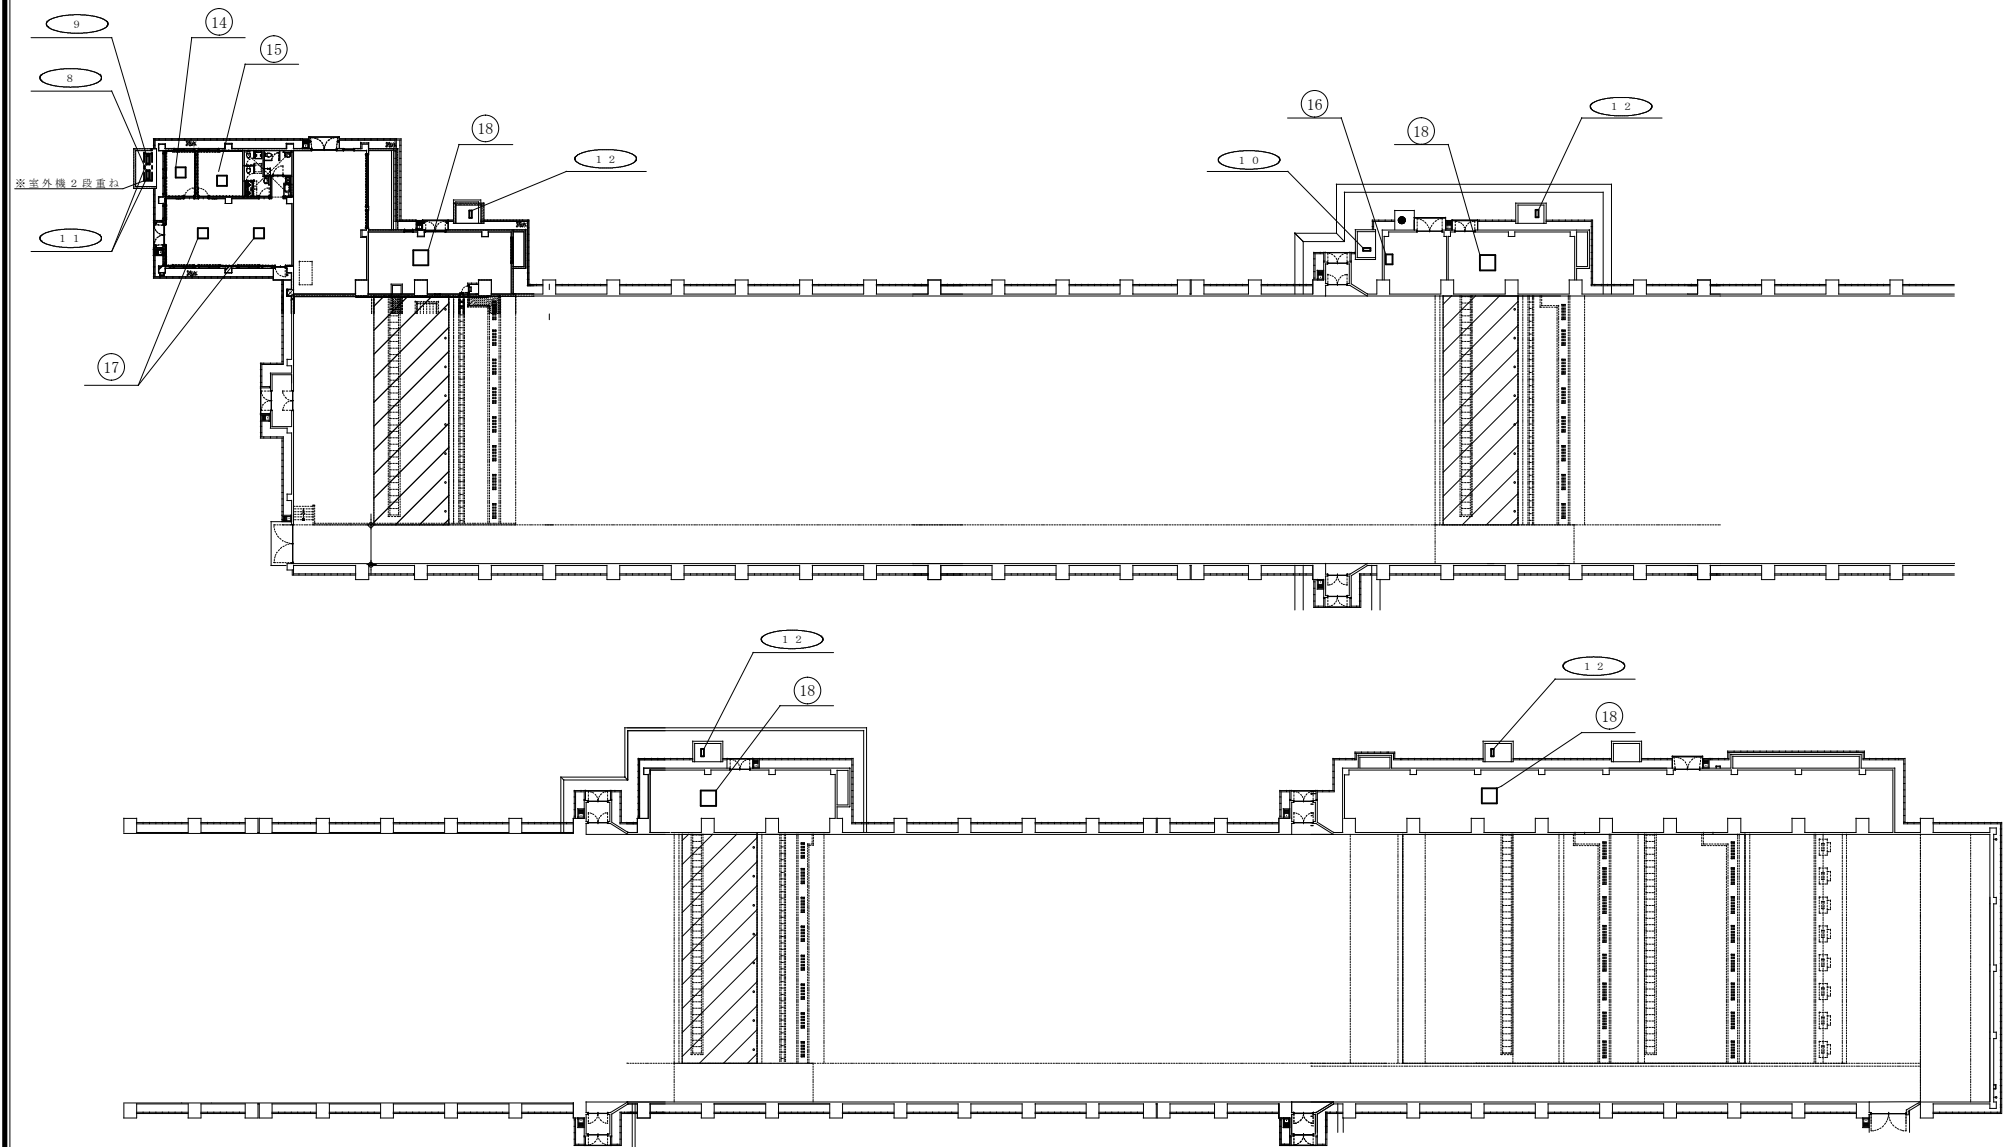


空調設備平面図（14号） 1/500

件 名	宮古島（8）空調機保守点検	図面番号	22 / 24
図 名	14号建物空調設備平面図	縮 尺	1/500
宮古島駐屯地業務隊 管理科			R 8.4

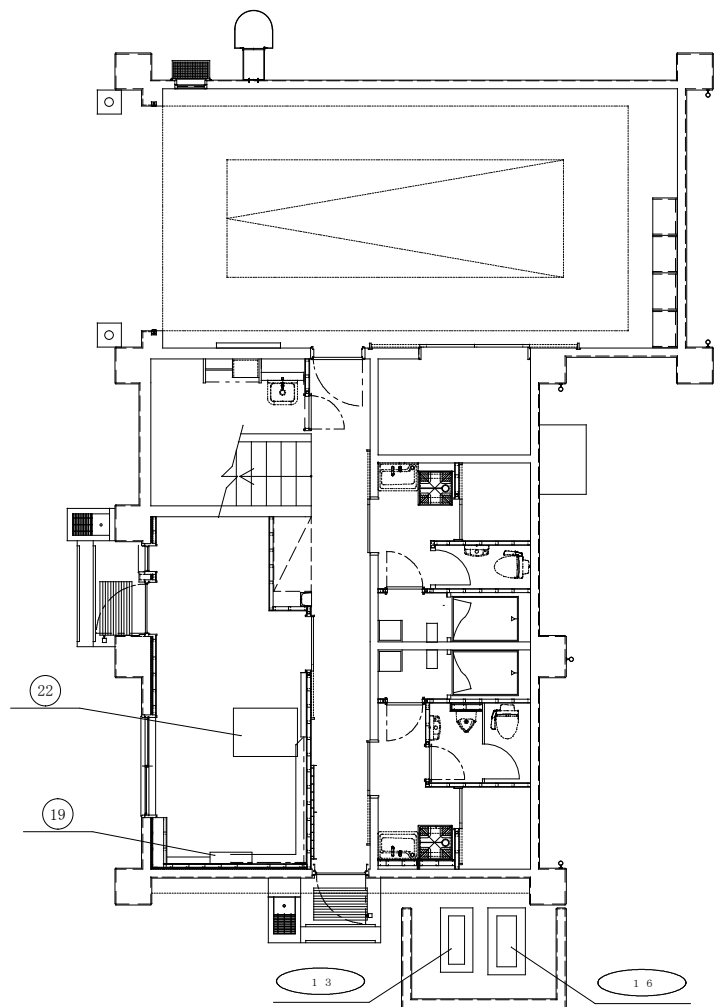


空調設備平面図 (19号1F) 1/100

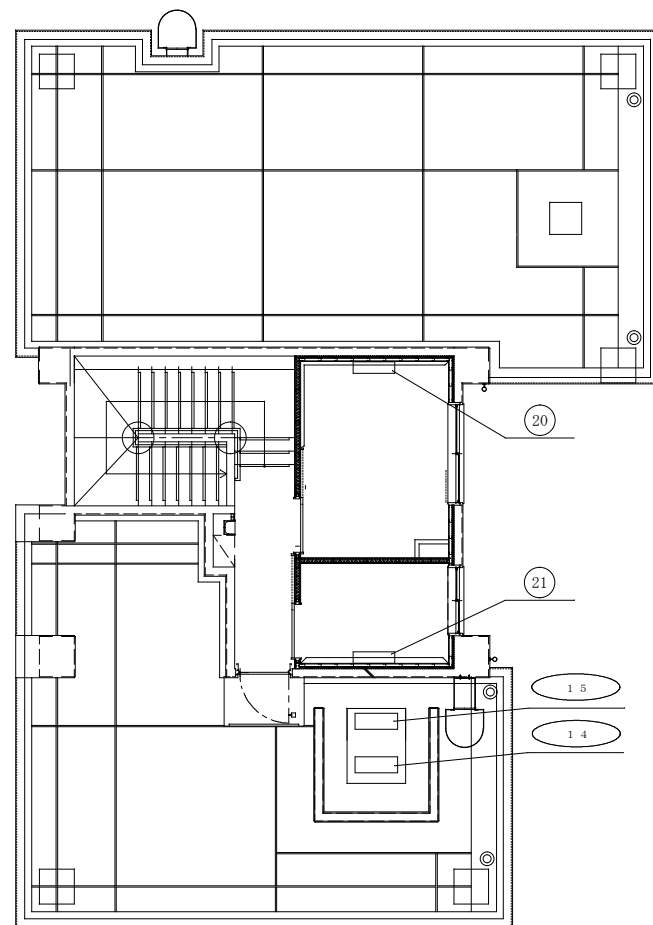


空調設備平面図 (19号2F) 1/100


件 名	宮古島（8）空調機保守点検	図面番号	23 / 24
図 名	19号建物空調設備平面図	縮 尺	1/100
宮古島駐屯地業務隊 管理科		R 8.4	

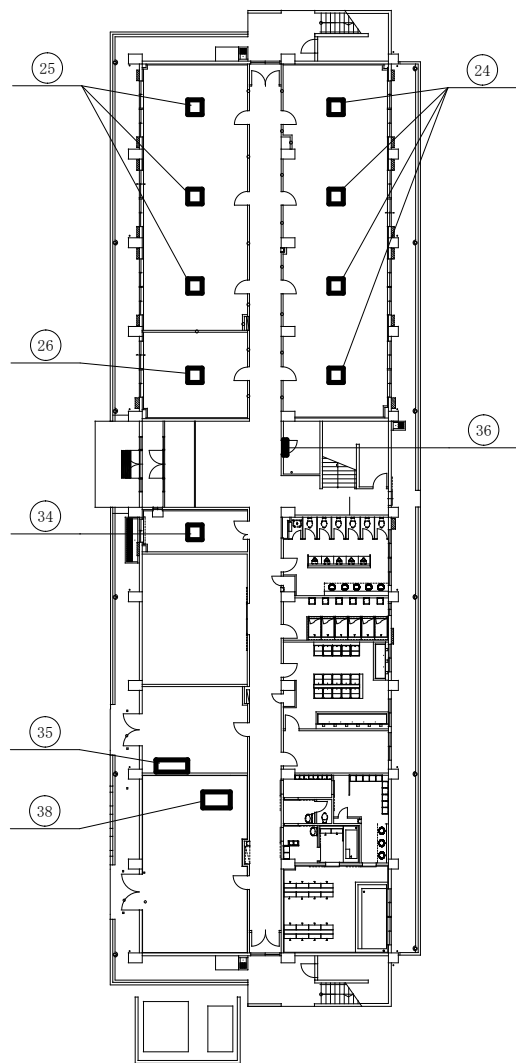

空調設備平面図 (15号1F) 1/350

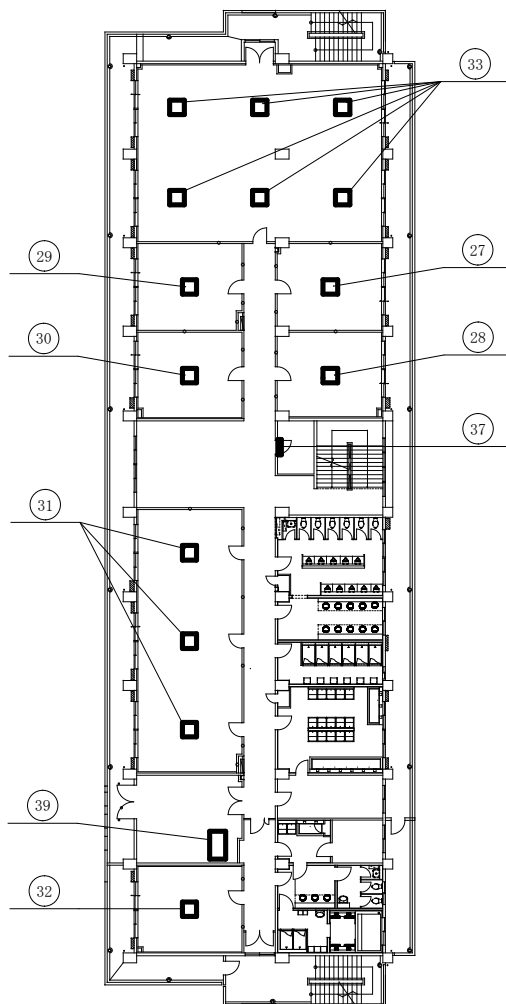

空調設備平面図 (15号2F) 1/350

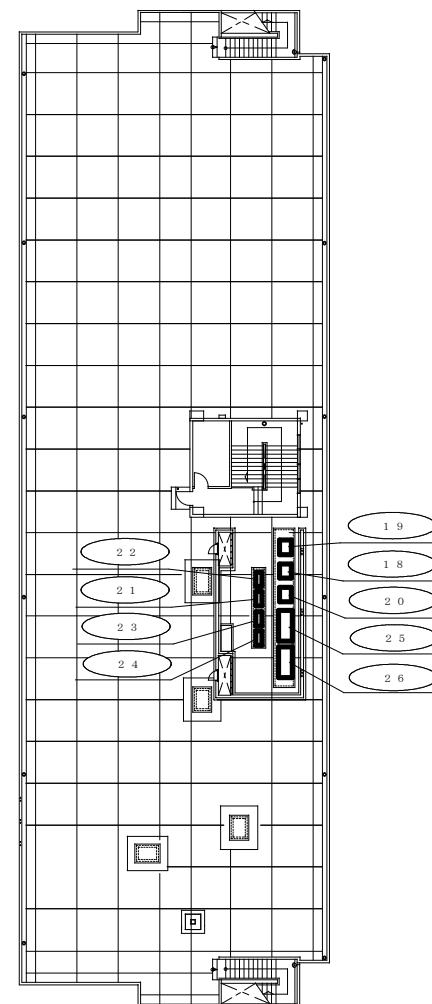

空調設備平面図 (15号RF) 1/350

件名	宮古島（8）空調機保守点検	図面番号	24 / 24
図名	15号建物空調設備平面図	縮尺	1/350
宮古島駐屯地業務隊管理科			R8.4

入札書

公告番号	
契約実施計画番号	6S8P11100550

入札金額 円 (消費税及び地方税を含まない。)

No.	品名	規格	単位	数量	単価	金額
1	宮古島（8）空調機保守点検	仕様書のとおり	ST	1		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	小計					
納入（履行）場所		宮古島駐屯地	納期（工期）		令和9年3月31日	
契約保証金		（免 除）	入札（見積）書有効期間			
注文から納品にかかるおおよその日数：						

上記に関して「入札及び契約心得」、「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約いたします。

令和8年6月19日

分任契約担当官
陸上自衛隊宮古島駐屯地
第444会計隊長 藤澤 竹広 殿

住 所

会 社 名

役 職
代表者名

市場価格調書

令和 年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊宮古島駐屯地
第444会計隊長 藤澤 竹広

殿

¥

(消費税及び地方税を含まない。)

住 所
社 名

役 職
氏 名

上記のとおり見積致します

内 訳

No.	品 目	規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
1	宮古島(8)空調機保守点検	仕様書のとおり	ST	1			
2		以下余白					
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
小 計							
納 地		宮古島駐屯地					
注文から納品にかかるおおよその日数：							
納 期		令和9年3月31日					

当社(当団体)は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。

市場価格調書 (内訳)

No.	品 目	規 格	単位	数量	単価	金額
	宮古島(8)空調機保守点検					
	積算内訳					
1	物品費					
	小計					
2	人件費					
		名	人日			
		名	人日			
	小計					
3	出張費					
	交通費	航空賃(空港～ 空港)	式	1		
	レンタカー	日レンタル	式	1		
	宿泊費	名× 泊	泊			
	小計					
4	諸経費		式	1		
	(諸経費の内訳)					
	小計					
	合計					