

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊宮古島駐屯地
第 4 4 4 会計隊長 藤澤 竹広

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
6S8P11100590		6SY11A70062 0001					
品名 または 件名							
宮古島（８）中央監視設備保守点検							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST						
納地または工事場所			引 渡 場 所				
陸上自衛隊宮古島駐屯地			宮古島駐屯地業務隊 下地技官（４５１）				
搬 入 場 所			納 期 ま た は 工 期				
宮古島駐業管理科			令和9年1月29日（金）				

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊宮古島駐屯地 第 4 4 4 会計隊契約班

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。
入札日時場所：令和8年7月1日（水）10時00分 第 4 4 4 会計隊 入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

別紙のとおり。

1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

- (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 契約担当官等から指名停止の処分を受けている期間中の者でないこと。
- (3) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官及び陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (4) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (5) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- (6) 参加年度は令和7・8・9年度とし、競争参加地域は「九州・沖縄地域」に該当する者であること。

2 保証金に関する事項

- (1) 入札保証金：免 除

但し、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。

- (2) 契約保証金：免 除

但し、契約者が契約上のその義務を履行しない場合は、落札金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

3 公告の掲示場所

- (1) 陸上自衛隊宮古島駐屯地
- (2) 宮古島商工会議所
- (3) 西部方面隊ホームページ
(令和8年度 物品・役務を Click)

URL

<https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/wa-fin/kou/R8ippan.htm>

QRコード



4 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約金額とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

5 落札決定方法

総額が当隊所定の予定価格の制限の範囲内の最低入札者を落札者とする。

なお、落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

6 契約書作成の要否

- (1) 契約書の作成を提出すること。ただし、50万円を超えない場合は作成を省略する。
- (2) 作成の細部要領については落札決定後落札者に説明する。
- (3) 適用する条項
「 役務請負契約条項 」
「 談合等の不正行為に関する特約条項 」
「 暴力団排除に関する特約条項 」
- (4) 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。

- 7 入札の無効
- (1) 第1項に示す競争入札に参加する者に、必要な資格のない者が行った入札

(2) 入札金額を訂正してある入札、入札書の記載事項、押印を省略しない場合は押印が不明瞭なもの。

(3) その他入札に関する条件に違反した入札

(4) 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合、又は暴力団排除に関する誓約に反する事態が生じた場合

(5) 入札書を受領していない者の入札
- 8 その他
- (1) 仕様については問い合わせをすること。

(2) 入札に参加するものは、令和8年6月29日（月）17時までに下記の書類を提出すること。

ア 資格審査結果通知書（写）（FAX可）

イ 入札に関する委任等を受けた者は、委任状

ウ 市場価格調査書（様式は随意、FAX可）

(3) 郵便による入札書の提出は、令和8年6月30日（火）17時までに必着すること。

気象の影響を受けやすい特性のため早目の処置をされたい(電話・電報・FAXは認めない)

(4) 入札書については陸上自衛隊宮古島駐屯地 会計隊契約班及び西部方面隊ホームページにて配布する。

なお、直接受領が難しい場合はFAXにて送付する。

(5) 入札日当日に不調となり再度の入札を行う場合は別示する。
- 9 問い合わせ先
- 入札に関する事項

陸上自衛隊宮古島駐屯地 第444会計隊 契約班 担当：鐘ヶ江

TEL(0980)76-6661（内線342）

FAX(0980)76-6712

仕様書に関する事項

陸上自衛隊宮古島駐屯地 業務隊管理科 担当：下地

TEL(0980)76-6661（内線451）
- 10 その他様式等

陸上自衛隊入札及び契約の心得	陸上自衛隊駐屯地用標準契約書
	

宮古島（８）中央監視設備保守点検

件 名	宮古島（８）中央監視設備保守点検		
図面名称	表 紙		
図面番号	1 / 11	作成年月日	8 . 6 . 8
陸 上 自 衛 隊 宮 古 島 駐 屯 地 宮 古 島 駐 屯 地 業 務 隊 管 理 科 営 繕 班			

仕 様 書								
1 件 名 宮古島（8）中央監視設備保守点検								
2 場 所 陸上自衛隊宮古島駐屯地 宮古島市上野字野原83－5								
3 概 要								
(1) 中央監視装置・・・監視サーバー（2台）、監視端末（2台）、カラーレーザープリンタ、通信制御盤								
(2) RS盤・・・PLC（11台）、L2SW（11台）、省エネ高揚PC、監視端末、カラーレーザープリンタ								
(3) M－UPS・・・15台（バッテリーユニット4台交換）								
4 一般事項								
(1) 本仕様書は「宮古島（8）中央監視設備保守点検」について、適用する。								
(2) 点検整備作業は、本仕様書、国土交通省監修「建築保全業務共通仕様書（平成30年度版）」及び各製造メーカーの取扱説明書等の要領に基づき実施すること。								
(3) 本仕様書について、作業中疑義が生じた場合は担当官と協議し、その指示に従うこと。								
(4) 本作業の写真はデジタルカメラ（総画素数80万画素数以上及びファイル形式JPEG）を使用し、着手前、作業中、完了時及び監督官の指示する箇所を各機器・工程ごとに撮影し、A4版工事用アルバムに整理して1部提出すること。								
(5) 作業完了後、作業報告書を1部作成し提出すること。報告書の様式については国土交通省監修「建築保全業務報告書作成の手引き」各製造メーカー取扱説明書を参照されたい。なお、関係法令等を満たす受注者独自の様式を用いてもよい。								
(6) 作業中における火災予防、安全管理等は十分に注意し受注者側の責任において実施すること。								
(7) 在来施設等の保護には十分注意を払うものとし、汚損及び破損した場合は受注者側の責任で速やかに原形に復旧すること。								
(8) 本作業に際して仕様書に明記無き事項についても施工上当然処置すべき事項は受注者側の負担において実施する。								
(9) 作業着手時期及び工程等は、事前に担当官と打合わせを実施すること。								
(10) 出入門及び交通統制等、駐屯地内での行動は、駐屯地諸規則及び担当官の指示に従うこと。								
(11) 本作業にあたり、必要な資格証明書の写しを提出すること。								
5 特記事項								
(1) 点検を実施する中央監視設備の設置場所及び種類等は下表及び図面番号12／12「システム構成図」による。								
種 類	建 物	設置場所	品 名	型 式 ・ 規 格	数 量			
中央監視装置	11号建物	事務室	監視サーバーPC	富士通PRIMERY RX2530 M4	2			
			無停電電源装置	富士通M-UPS030AD1B-L	2			
			監視端末PC	富士通ESPRIMO J529/FA	2			
			カラーレーザープリンター	富士通XL-C8350	1			
			通信制御盤	富士電機製作品	1			
			無停電電源装置	富士通DL5115-1400JL	1			
			PLC	富士電機MICREX-SX	1			
			L2-SW	フェニックスコンタクトFL SWITCH 2306-2SFP	1			
			RS盤及びM－UPS	電気室				
種 類	建 物	設置場所	品 名	型 式 ・ 規 格	数 量			
RS盤及びM－UPS	1号建物	電気室	無停電電源装置	富士通DL5115-750JL	1			
			PLC	富士電機MICREX-SX	1			
			L2-SW	フェニックスコンタクトFL SWITCH 2306-2SFP	1			
			監視端末PC	富士通ESPRIMO J529/FA	1			
			無停電電源装置	富士通M-UPS010AD1B-U	1			
			カラーレーザープリンター	富士通XL-C8350	1			
			無停電電源装置	富士通DL5115-750JL	1			
			PLC	富士電機MICREX-SX	1			
			L2-SW	フェニックスコンタクトFL SWITCH 2306-2SFP	1			
			3号建物	電気室	無停電電源装置	富士通DL5115-750JL	1	
	2号建物	電気室	無停電電源装置	富士通DL5115-750JL	1			
			PLC	富士電機MICREX-SX	1			
			L2-SW	フェニックスコンタクトFL SWITCH 2306-2SFP	1			
			無停電電源装置	富士通DL5115-750JL	1			
			PLC	富士電機MICREX-SX	1			
			L2-SW	フェニックスコンタクトFL SWITCH 2306-2SFP	1			
			無停電電源装置	富士通DL5115-750JL	1			
			PLC	富士電機MICREX-SX	1			
			L2-SW	フェニックスコンタクトFL SWITCH 2306-2SFP	1			
				4号建物	電気室	無停電電源装置	富士通DL5115-750JL	1
PLC	富士電機MICREX-SX	1						
L2-SW	フェニックスコンタクトFL SWITCH 2306-2SFP	1						
無停電電源装置	富士通DL5115-750JL	1						
PLC	富士電機MICREX-SX	1						
L2-SW	フェニックスコンタクトFL SWITCH 2306-2SFP	1						
無停電電源装置	富士通DL5115-750JL	1						
PLC	富士電機MICREX-SX	1						
L2-SW	フェニックスコンタクトFL SWITCH 2306-2SFP	1						
	5号建物	談話室				省エネ高揚パネル	シャープPN-L401C	1
		電気室	省エネ高揚端末PC	富士通ESPRIMO J529/FA	1			
		無停電電源装置	富士通M-UPS010AD1B-U	1				
		無停電電源装置	富士通DL5115-750JL	1				
		PLC	富士電機MICREX-SX	1				
		L2-SW	フェニックスコンタクトFL SWITCH 2306-2SFP	1				
		無停電電源装置	富士通DL5115-750JL	1				
		PLC	富士電機MICREX-SX	1				
		L2-SW	フェニックスコンタクトFL SWITCH 2306-2SFP	1				
			12号建物	電気室	無停電電源装置	富士通DL5115-750JL	1	
PLC	富士電機MICREX-SX				1			
L2-SW	フェニックスコンタクトFL SWITCH 2306-2SFP				1			
無停電電源装置	富士通DL5115-750JL				1			
PLC	富士電機MICREX-SX				1			
L2-SW	フェニックスコンタクトFL SWITCH 2306-2SFP				1			
無停電電源装置	富士通DL5115-750JL				1			
PLC	富士電機MICREX-SX				1			
L2-SW	フェニックスコンタクトFL SWITCH 2306-2SFP				1			
	13号建物				電気室	無停電電源装置	富士通DL5115-750JL	1
		PLC	富士電機MICREX-SX	1				
		L2-SW	フェニックスコンタクトFL SWITCH 2306-2SFP	1				
		無停電電源装置	富士通DL5115-750JL	1				
		PLC	富士電機MICREX-SX	1				
		L2-SW	フェニックスコンタクトFL SWITCH 2306-2SFP	1				
		無停電電源装置	富士通DL5115-750JL	1				
		PLC	富士電機MICREX-SX	1				
		L2-SW	フェニックスコンタクトFL SWITCH 2306-2SFP	1				
			16号建物	電気室		無停電電源装置	富士通DL5115-750JL	1
PLC	富士電機MICREX-SX				1			
L2-SW	フェニックスコンタクトFL SWITCH 2306-2SFP				1			
無停電電源装置	富士通DL5115-750JL				1			
PLC	富士電機MICREX-SX				1			
L2-SW	フェニックスコンタクトFL SWITCH 2306-2SFP				1			
無停電電源装置	富士通DL5115-750JL				1			
PLC	富士電機MICREX-SX				1			
L2-SW	フェニックスコンタクトFL SWITCH 2306-2SFP				1			
	18号建物				倉庫	無停電電源装置	富士通DL5115-750JL	1
		PLC	富士電機MICREX-SX	1				
		L2-SW	フェニックスコンタクトFL SWITCH 2306-2SFP	1				
		無停電電源装置	富士通DL5115-750JL	1				
		PLC	富士電機MICREX-SX	1				
		L2-SW	フェニックスコンタクトFL SWITCH 2306-2SFP	1				
		無停電電源装置	富士通DL5115-750JL	1				
		PLC	富士電機MICREX-SX	1				
		L2-SW	フェニックスコンタクトFL SWITCH 2306-2SFP	1				
			26号建物	交付室		無停電電源装置	富士通DL5115-750JL	1
PLC	富士電機MICREX-SX				1			
L2-SW	フェニックスコンタクトFL SWITCH 2306-2SFP				1			
無停電電源装置	富士通DL5115-750JL				1			
PLC	富士電機MICREX-SX				1			
L2-SW	フェニックスコンタクトFL SWITCH 2306-2SFP				1			
無停電電源装置	富士通DL5115-750JL				1			
PLC	富士電機MICREX-SX				1			
L2-SW	フェニックスコンタクトFL SWITCH 2306-2SFP				1			

件 名	宮古島（8）中央監視設備保守点検		
図 面	仕様書①		
所 属	陸上自衛隊宮古島駐屯地	図面番号	12／11
	宮古島駐屯地業務隊管理科営繕班	作成年月日	8. 6. 8

(2) 保守の範囲

点検の結果に応じ実施する保守の範囲は、つぎのとおりとする。

- ア 汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃
- イ 取付不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整
- ウ ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増し締め
- エ ランプ類及びヒューズ類等消耗部品の交換
- オ 接触部分、回転部分等への注油
- カ 軽微な損傷がある部分の補修
- キ 塗装（タッチペイント）

(3) 本作業に必要な消耗品及び材料は、受注者負担により取替を実施すること。

(4) 点検及び保守等の実施

- ア 点検に際しあらかじめ担当官から劣化及び故障状況を聴取し、点検の参考とすること。
- イ 点検は、原則として目視、接触又は軽打等により行うこと。
- ウ 測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用すること。
- エ 異常を発見した場合には、同様な異常の発生が予想される箇所の点検を行うこと。
- オ 本作業の点検結果報告書を１部提出し、異常を発見した場合は速やかに担当官に報告するとともに、報告書に明記する。
- カ 中央監視設備の点検項目及び点検内容は下表による。


点 検 項 目	点 検 内 容
１． 外 観	① 据え付けボルトの緩みの有無の点検 ② 換気ファンの動作確認を行い、異常音等の有無の点検 ③ 操作パネルのスイッチ類及び表示部の機能の確認 ④ エアフィルターの状態の確認 ⑤ 汚れ、損傷等及びさびの有無の点検 ⑥ 卓上機器の置台は固定金具の状態の確認
２． 中央処理装置類	① 外部記憶装置等の動作確認、空き容量の確認 ② 以下の項目の動作を機能点検又はテストプログラムにより確認 ・ＣＰＵ機能、メモリー ・ハードディスク等 ・入出力制御、回線制御アダプタ ・インターフェース装置 ③ 故障表示（ＬＥＤ等）及びブザー鳴動の動作の確認 ④ システムの構成情報や設定情報の保存 ⑤ 記憶装置等の異常音及び異常振動の有無の点検 ⑥ コネクタ類の差し込み部を確認。また、プリント板等の表面の清掃 ⑦ 蓄積された履歴情報の保存
３． 監視操作装置等	
a. 表示装置	① 各部清掃及び画面表示性能の確認、キーボード（ライトペン、マウス、タッチパネル等）の機能点検又はテストプログラムによる動作の確認
b. 表示操作パネル	② 表示装置が取付け器具にて固定されていることの確認、グラフィックパネル等の清掃、表示等及び操作スイッチ類の機能の確認

点 検 項 目	点 検 内 容
４． 伝送装置	① 入出力動作の確認 ② 入出力端子のケーブル等の締付け状態及び電源電圧の確認 ③ 入出力動作試験は、全ポイントの動作確認及び調整 ④ 垂直自立型の伝送装置の固定ボルトの状態の確認 ⑤ システムの構成情報や設定情報の保存
５． 記録装置	① 各部清掃、注油、紙送り機構及び印刷機構の点検調整並びにテストプログラムによる動作確認 ② 監視状態での印字位置、ミシン目スキップ及び色切換え等の確認 ③ 固定器具又はゴムマット等にて、転倒等の防止処置がされていることの確認
a. ラインプリンタ ・ロギングプリンタ等	① 各機構部の清掃、注油、制御回路、オフラインテスト、オンラインテスト及び機構部の点検調整 ② 監視状態での印画位置、色あい等の確認 ③ 固定器具又はゴムマット等にて、転倒等の防止処置がされていることの確認
b. ハードコピー装置	
６． 電 源	① 電源電圧（入力電源、出力電圧）の確認 ② 蓄電池の充電状態をテスタ等により確認 ③ メモリ用バックアップ電池の寿命の確認
a. 各装置の電源	① 装置の過熱、誇り等の付着の状態の確認 ② キャビネットの変形、損傷、変色等の有無の点検 ③ 異常音、異臭等の有無の点検 ④ 指示ボルト等の緩みの有無の点検 ⑤ パネル表示、操作部等の操作及び表示機能の確認 ⑥ 電源電圧（入力電圧・出力電圧）の確認 ⑦ 交流入力電源を停電させ、蓄電池運転への切り替え等の点検 ⑧ 蓄電池について、変形、損傷、亀裂、液漏れ等の有無の点検
b. 無停電電源設備	


キ 交換部品一覧

建 物 名	設置場所	交 換 部 品	部 品 型 式	数・量
１号建物	電気室 RS盤内	バッテリーユニット	５１１５ＲＢＭ－７５０	１
２号建物	電気室 RS盤内	バッテリーユニット	５１１５ＲＢＭ－７５０	１
５号建物	電気室 RS盤内	バッテリーユニット	５１１５ＲＢＭ－７５０	１
１２号建物	電気室 RS盤内	バッテリーユニット	５１１５ＲＢＭ－７５０	１
１１号建物	事務所	HUB	F L S W I T C H 2 3 0 6 - 2 S F P	１

件 名	宮古島(8)中央監視設備保守点検		
図 面	仕様書②		
所 属	陸上自衛隊宮古島駐屯地 宮古島駐屯地業務隊管理科営繕班	図面番号	3 / 11
		作成年月日	8. 6. 8




案内図 NON SCALE

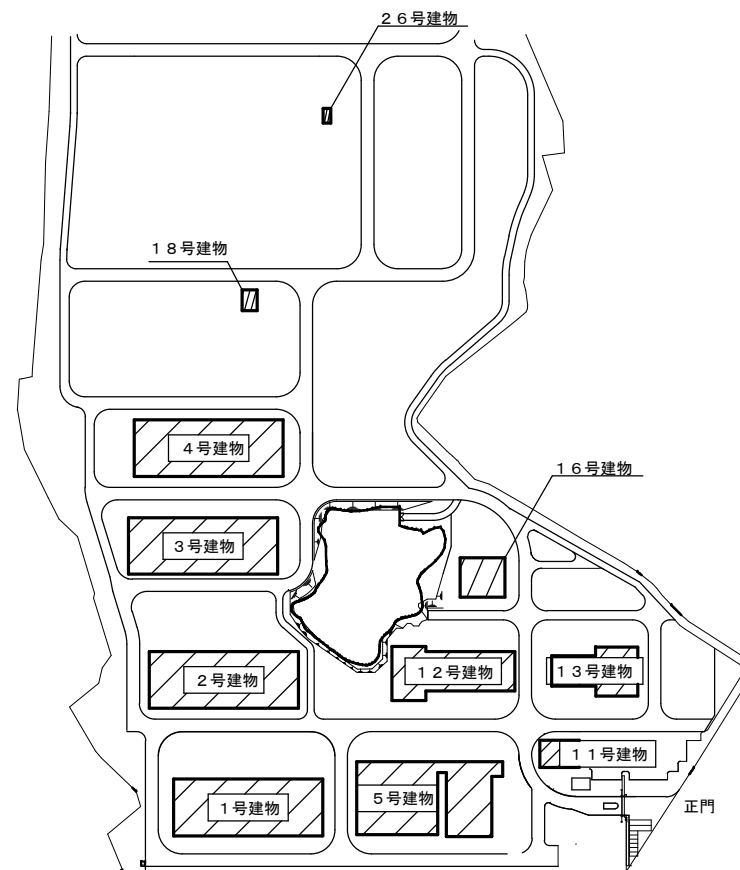


宮古島駐屯地配置図 NON SCALE

件 名	宮古島(8)中央監視設備保守点検		
図 面	案内図・配置図		
所 属	陸上自衛隊宮古島駐屯地	図面番号	4 / 1 1
	宮古島駐屯地業務隊管理科営繕班	作成年月日	8 . 6 . 8

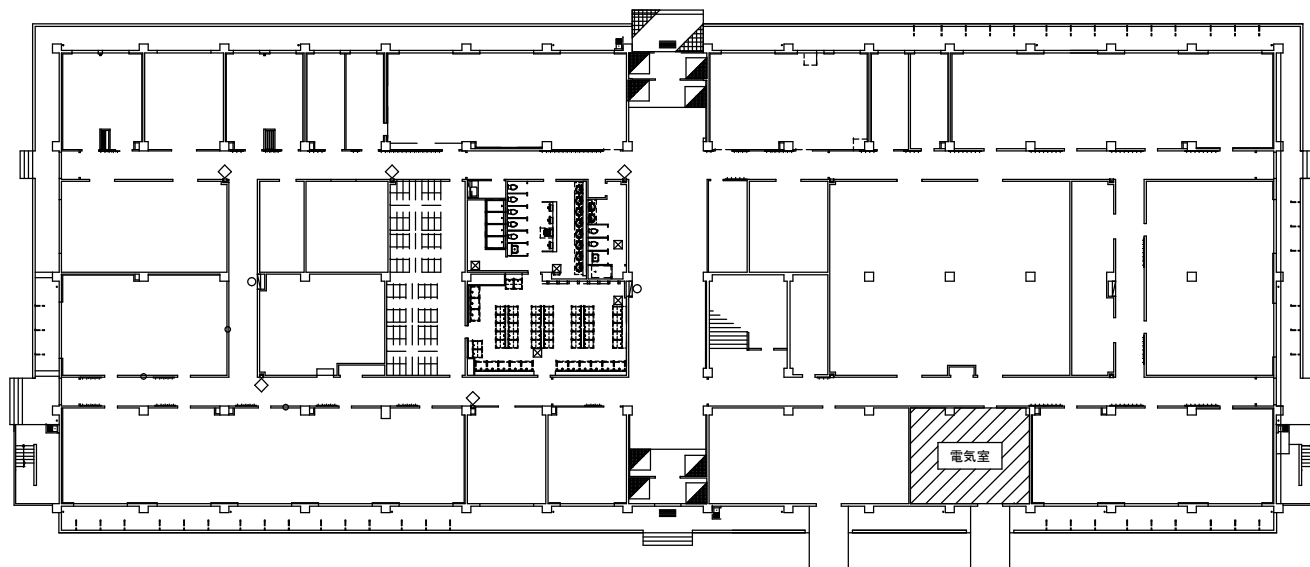


2号建物 1階平面図 NON SCALE

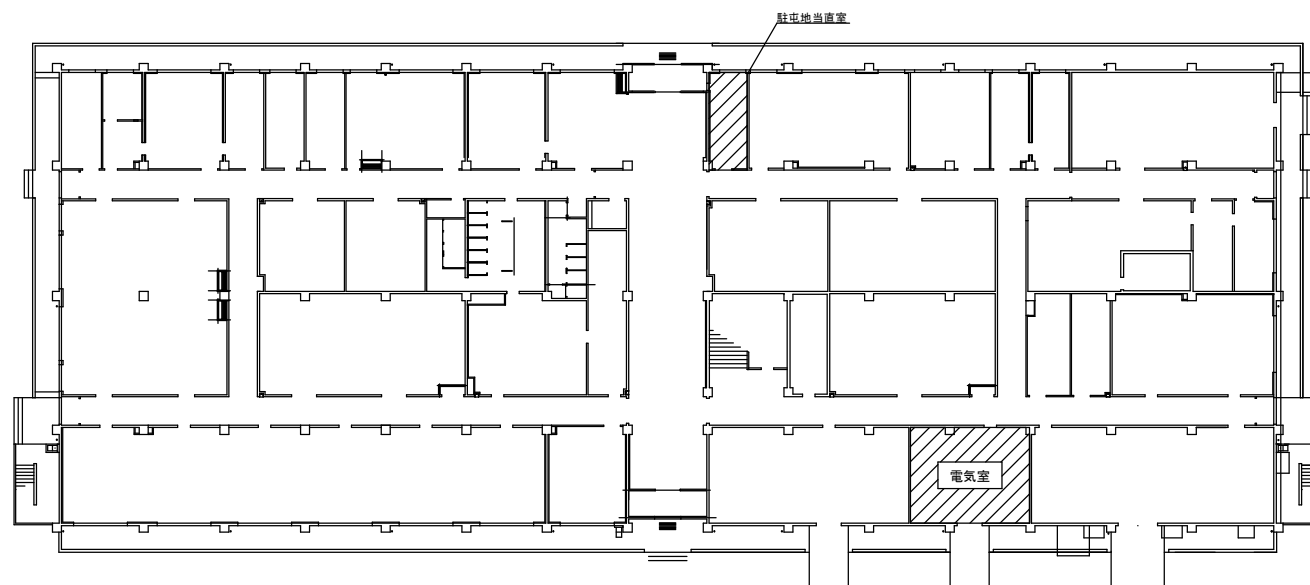


1号建物 1階平面図 NON SCALE

件 名	宮古島(8)中央監視設備保守点検		
図 面	1号建物・2号建物平面図		
所 属	陸上自衛隊宮古島駐屯地 宮古島駐屯地業務隊管理科営繕班	図面番号	5 / 11
		作成年月日	8 . 6 . 8

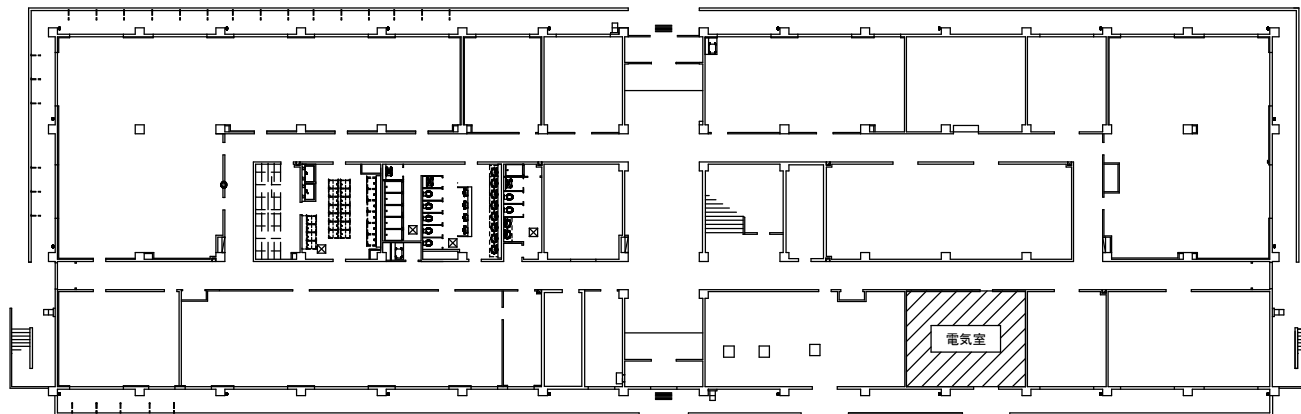


4号建物 1階平面図 NON SCALE

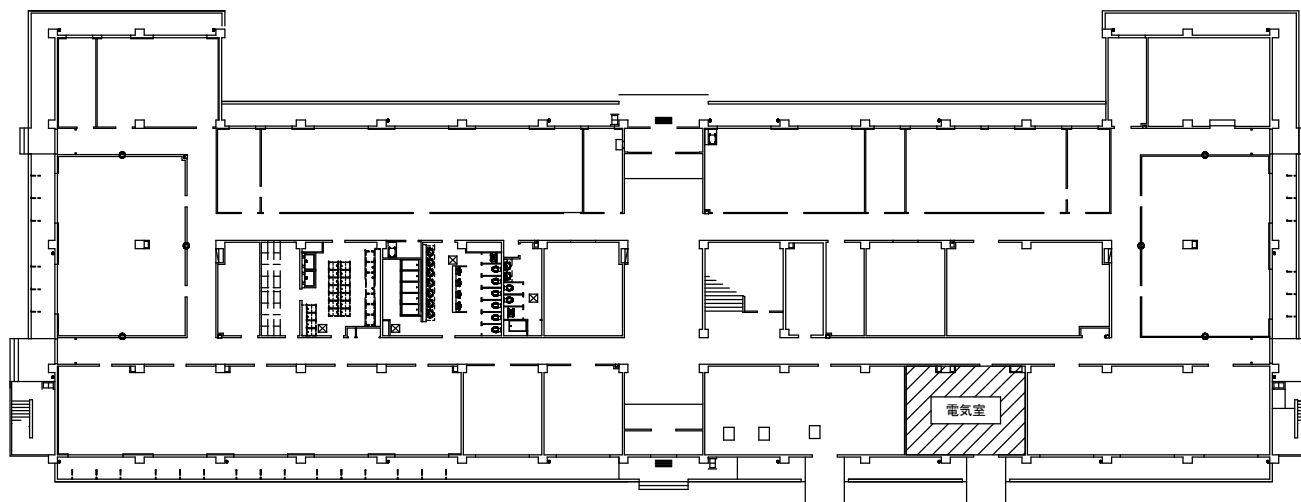


3号建物 1階平面図 NON SCALE

件 名	宮古島(8)中央監視設備保守点検		
図 面	3号建物・4号建物平面図		
所 属	陸上自衛隊宮古島駐屯地 宮古島駐屯地業務隊管理科営繕班	図面番号	6 / 11
		作成年月日	8. 6. 8

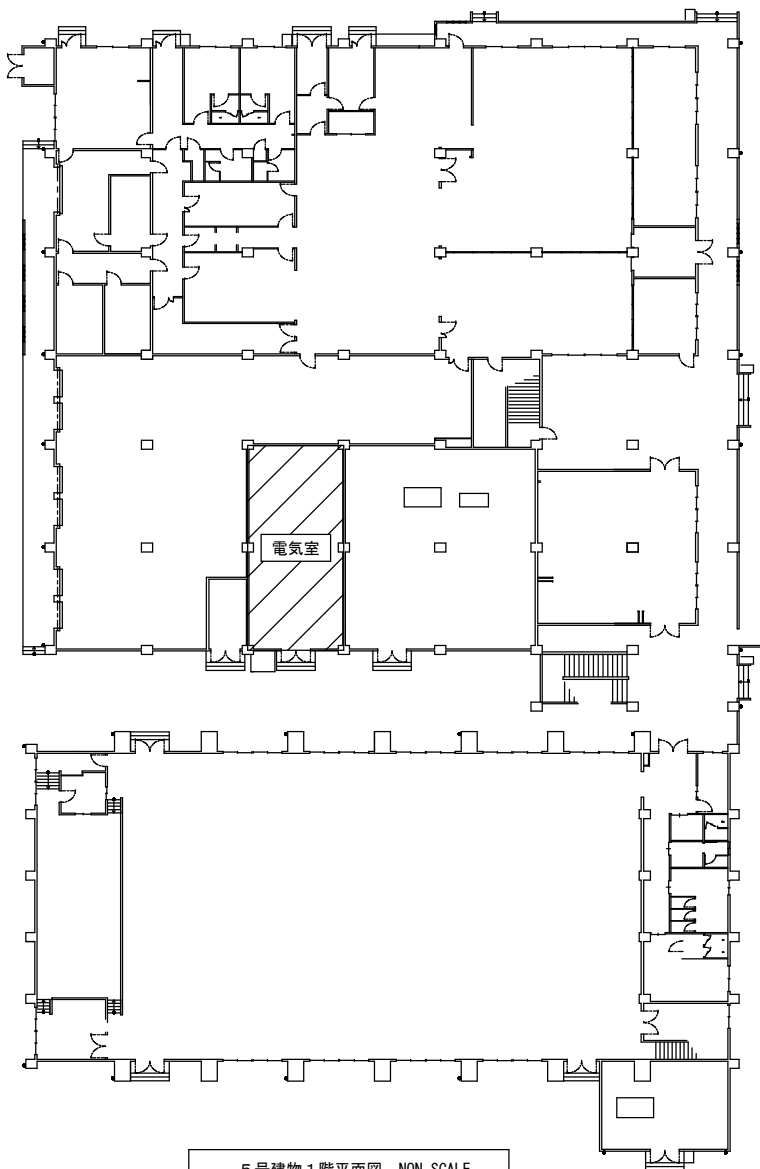


5号建物1階平面図 NON SCALE

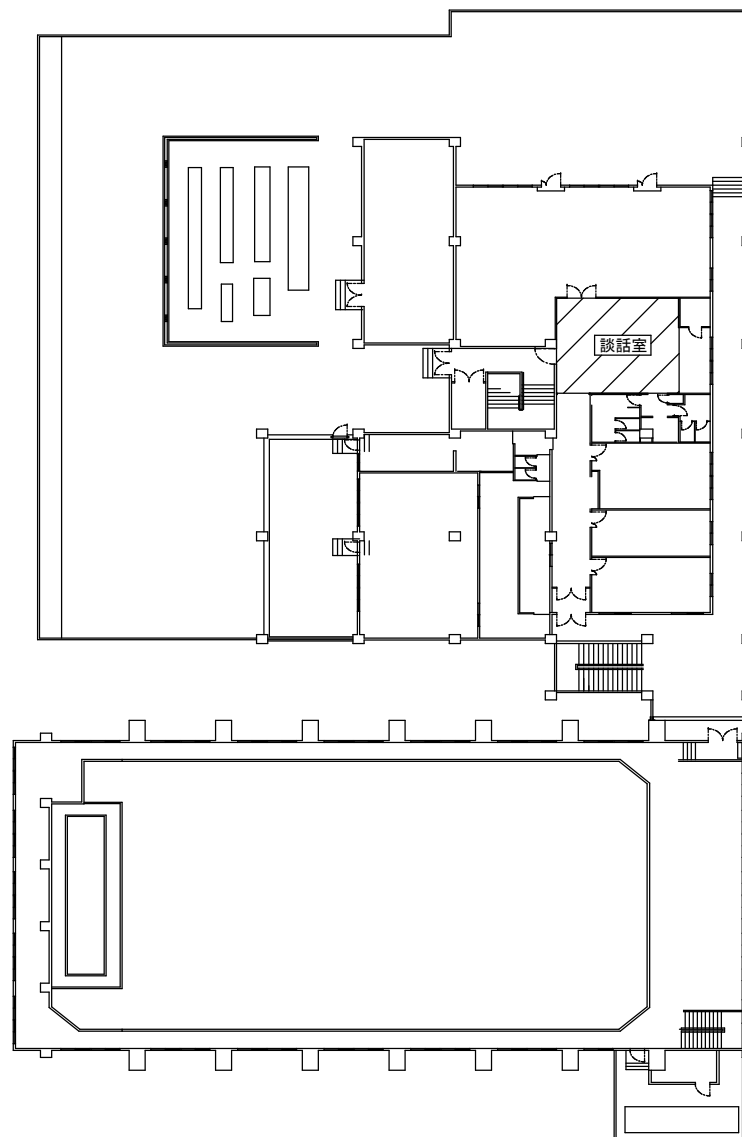


5号建物2階平面図 NON SCALE

件 名	宮古島(8)中央監視設備保守点検		
図 面	5号建物平面図		
所 属	陸上自衛隊宮古島駐屯地 宮古島駐屯地業務隊管理科營繕班	図面番号	7 / 11
		作成年月日	8. 6. 8

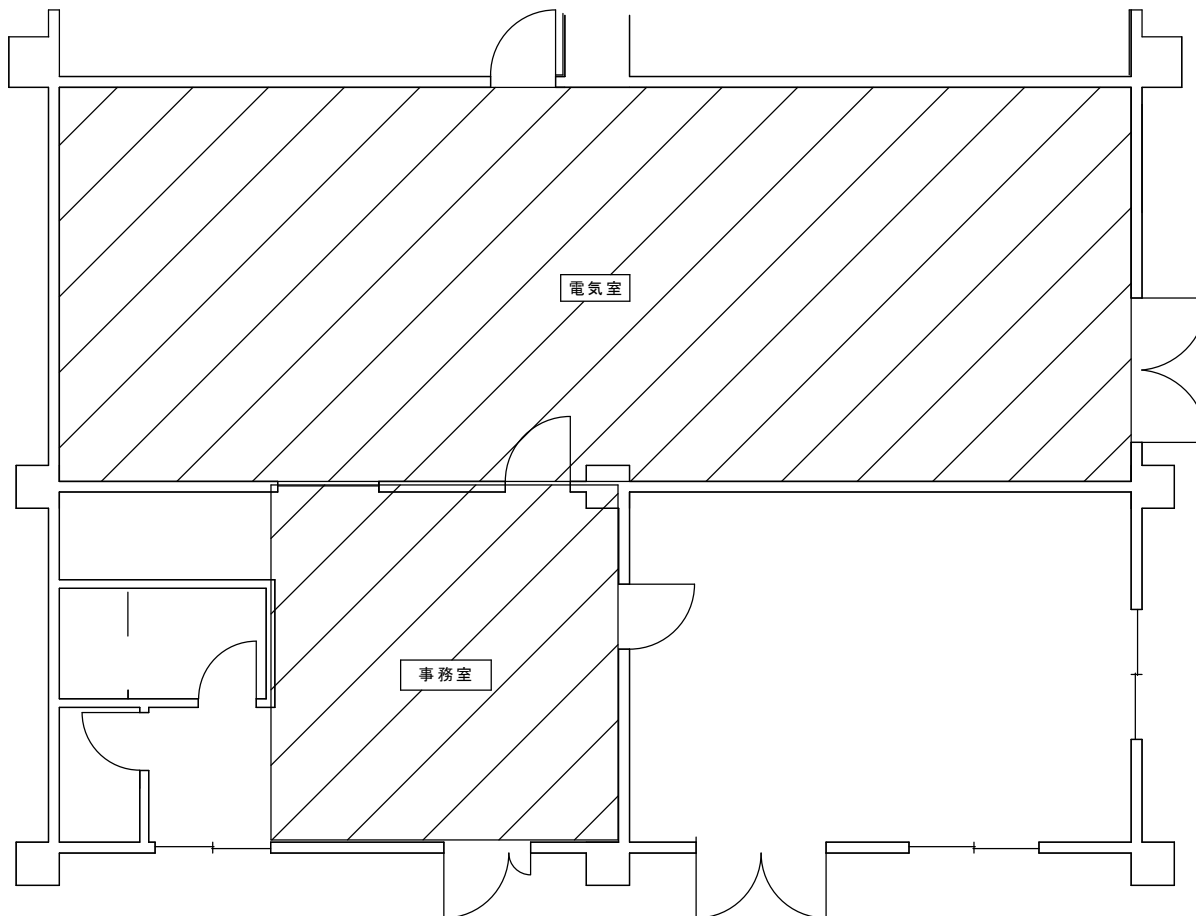


11号建物平面図 NON SCALE

件 名	宮古島(8)中央監視設備保守点検		
図 面	11号建物平面図		
所 属	陸上自衛隊宮古島駐屯地 宮古島駐屯地業務隊管理科営繕班	図面番号	8 / 11
		作成年月日	8 . 6 . 8

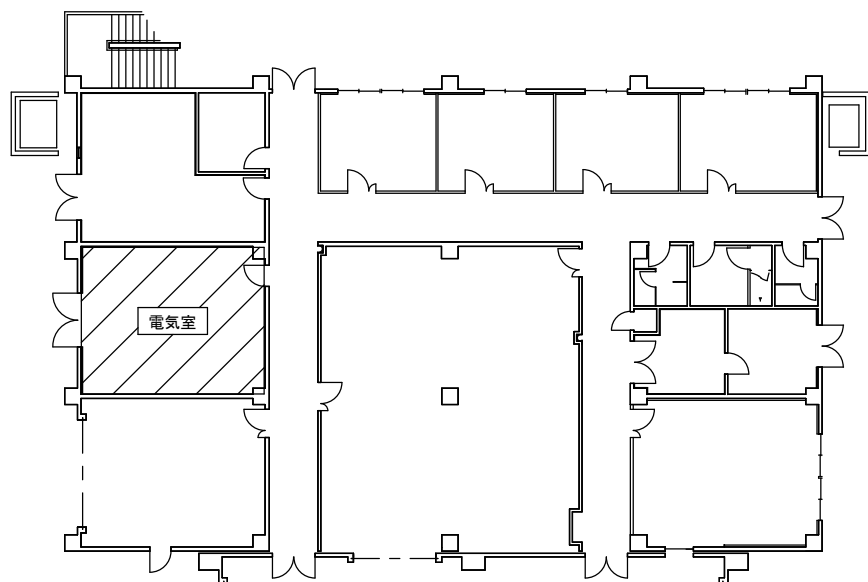


12号建物平面図 NON SCALE

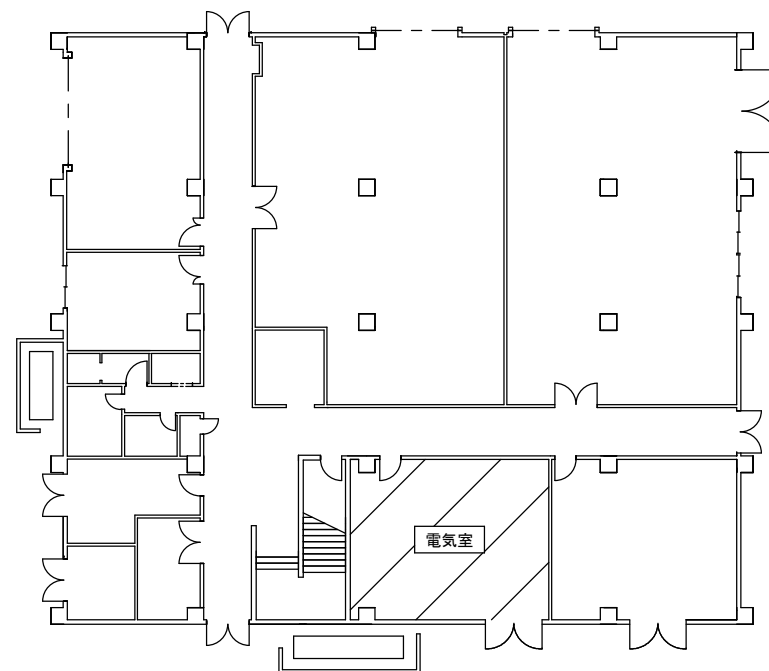


13号建物1階平面図 NON SCALE


件名	宮古島(8)中央監視設備保守点検		
図面	12号建物、13号建物平面図		
所属	陸上自衛隊宮古島駐屯地	図面番号	9 / 11
	宮古島駐屯地業務隊管理科営繕班	作成年月日	8. 6. 8

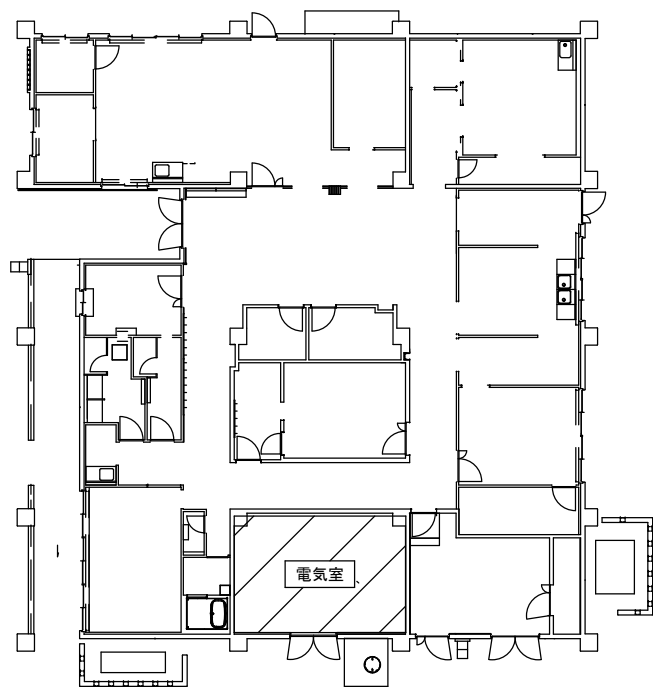

16号建物平面図 NON SCALE

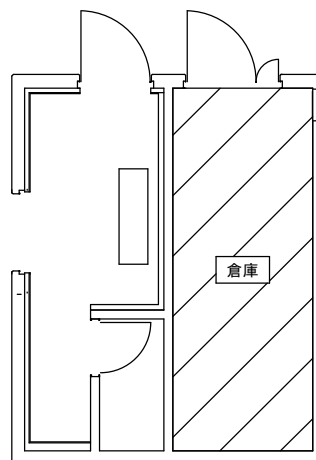


18号建物平面図 NON SCALE

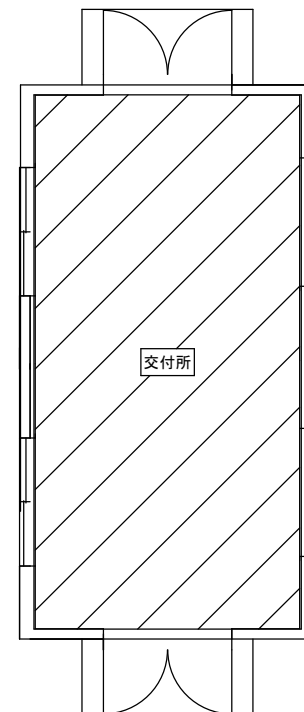

26号建物平面図 NON SCALE

件 名	宮古島(8)中央監視設備保守点検		
図 面	16号建物、18号建物、26号建物平面図		
所 属	陸上自衛隊宮古島駐屯地	図面番号	10 / 11
	宮古島駐屯地業務隊管理科営繕班	作成年月日	8. 6. 8

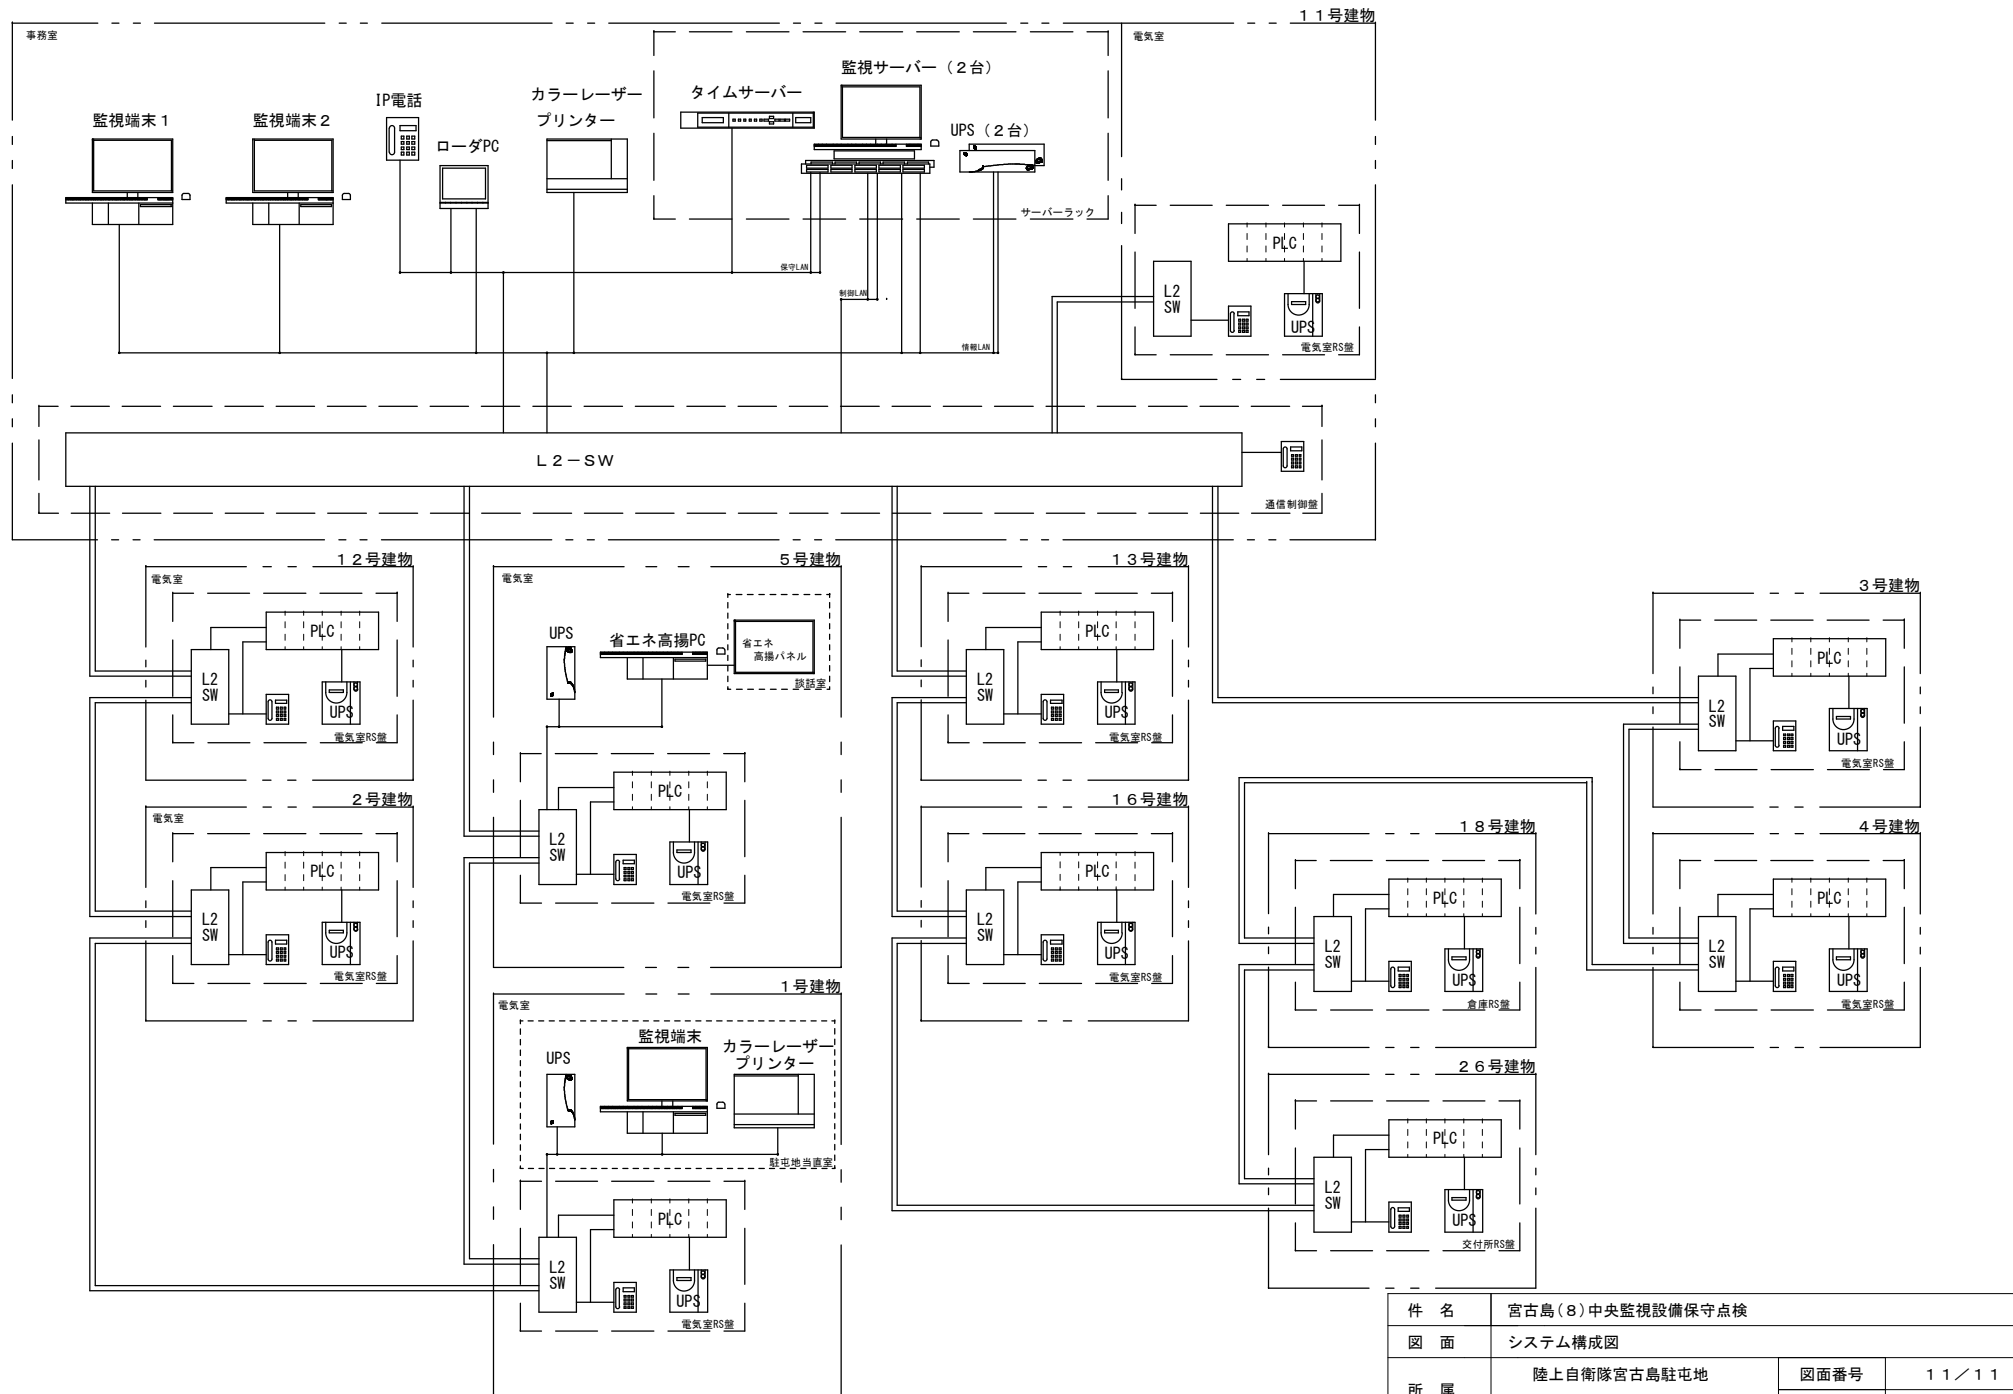

市場価格調書

令和 年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊宮古島駐屯地
第444会計隊長 藤澤 竹広

殿

¥

(消費税及び地方税を含まない。)

住 所
社 名
役 職
氏 名

上記のとおり見積致します

内 訳

No.	品 目	規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
1	宮古島(8)中央監視設備保守点検	仕様書のとおり	ST	1			
2		以下余白					
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
小 計							
納 地		宮古島駐屯地					
注文から納品にかかるおおよその日数：							
納 期		令和9年1月29日					

当社(当団体)は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。

市場価格調書 (内訳)

No.	品 目	規 格	単位	数量	単価	金額
	宮古島(8)中央監視設備保守点検					
	積算内訳					
1	物品費					
	小計					
2	人件費					
		名	人日			
		名	人日			
	小計					
3	出張費					
	交通費	航空賃(空港～ 空港)	式	1		
	レンタカー	日レンタル	式	1		
	宿泊費	名× 泊	泊			
	小計					
4	諸経費		式	1		
	(諸経費の内訳)					
	小計					
	合計					

入札書

公告番号	
契約実施計画番号	6S8P11100590

入札金額 ￥ (消費税及び地方税を含まない。)

No.	品名	規格	単位	数量	単価	金額
1	宮古島（8）中央監視設備保守点検	仕様書のとおり	ST	1		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	小計					
納入（履行）場所		宮古島駐屯地	納期（工期）		令和9年1月29日	
契約保証金		（免 除）	入札（見積）書有効期間			
注文から納品にかかるおおよその日数：						

上記に関して「入札及び契約心得」、「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約いたします。

令和8年7月1日

分任契約担当官
陸上自衛隊宮古島駐屯地
第444会計隊長 藤澤 竹広 殿

住 所

会 社 名

役 職
代表者名