

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊石垣駐屯地
第 4 4 5 会計隊長 佐藤 俊

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
6S8R1WS00610		6SYK1A22506 0001					
品名 または 件名							
石垣（８）非常用発電機保守点検							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST						
納地または工事場所			引 渡 場 所				
石垣駐業			石垣駐業管理科 黒木技官（３２４）				
搬 入 場 所			納 期 ま た は 工 期				
石垣駐業管理科 黒木技官（３２４）			令和9年3月26日（金）				

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

西部方面会計隊ホームページ、陸上自衛隊石垣駐屯地第 4 4 5 会計隊契約班

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。
入札日時場所：令和8年10月21日（水）10時30分 会計隊 入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

（入札参加資格）

- （1） 予算決算及び会計令第 7 0 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結の為に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- （2） 予算決算及び会計令第 7 1 条の規定に該当しない者であること。
- （3） 令和 7 ・ 8 ・ 9 年度「資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」の九州・沖縄地区で、「役務の提供等」のD級以上の等級に格付けされた競争参加資格を有する者。
※ 資格審査結果通知書（写）を入札前までに提出すること。（FAX可）
- （4） 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- （5） 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- （6） 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

8 公告の提示場所

西部方面隊ホームページ（<https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/wa-fin>） 陸上自衛隊石垣駐屯地 石垣市商工会

9 違約金

落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし落札価格の 1 0 0 分の 5 に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の 1 0 0

分の10以上の金額を違約金として徴収する。

10 入札の無効

- (1) 入札参加資格のない者のした入札
- (2) 入札条件に違反した入札
- (3) 入札金額が明瞭でない入札
- (4) 入札者がだれであるか識別し難い入札
- (5) 電報による入札
- (6) 郵便入札の場合、期限までに到着しなかった入札
- (7) 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

11 契約書等の作成の要否

- (1) 落札者は落札決定後、契約書（請書）を陸上自衛隊標準契約書の様式により、遅滞なく作成し提出
- (2) 契約金額が100万円以上の場合は請書を、契約金額が250万円を超えた場合は契約書を作成
- (3) 適用する契約条項
「役務請負契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」

12 落札決定方法

- (1) 総額が当隊所定の予定価格の範囲内の最低入札者を落札者とする。
- (2) 落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
- (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

13 その他

- (1) 入札及び契約心得を熟知の上参加すること。
- (2) 入札に参加する者は資格審査結果通知書（写）を提出すること。
- (3) 公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、入札及び契約心得を確認し、入札書余白に「当社は入札及び契約心得に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。」と記載すること。
- (4) 入札書が代表者の代理の場合は、入札時までに「委任状」を提出すること。
- (5) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に万全を期す観点から、直接的な接触を局限するため、郵便による入札を追求する。
- (6) 郵便により入札に参加する場合は、令和8年10月20日（火）17時00分までに発送者の責により、契約担当官に必着すること。その際、入札書を内封筒に入れ、内封筒に会社名、入札日時、入札件名を記載し「入札書在中」の旨を朱書きにより明記すること。また、手交については、入札時間前までに提出すること。
- (7) 初度入札において不調となった場合、再度入札の時期等については別途連絡します。
- (8) 市価調査等依頼の場合はご協力をお願いします。
- (9) 入札及び契約条項に関する問い合わせ先
〒907-0003 沖縄県石垣市字平得1273番地404
陸上自衛隊石垣駐屯地 第445会計隊 契約班 担当：渡邊
TEL 0980-98-0008（内線343）
FAX 0980-82-1145（直通）
- (10) 仕様書等に関する問い合わせ先
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科 担当：黒木
TEL 0980-98-0008（内線324）

石垣（８）非常用発電機保守点検

件 名	石垣（８）非常用発電機保守点検			
図面名称	表 紙			
業務隊長	管理科長	工事企画	電気係長	作成者
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科			図面番号	1 / 6

仕 様 書

1 件 名 石垣（８）非常用発電機保守点検

2 場 所

沖縄県石垣市宇平得大俣１２７３番４０４ 陸上自衛隊石垣駐屯地

3 概 要

本役務は、陸上自衛隊石垣駐屯地における１号庁舎・２５号受電所に附帯する非常用発電機の保守点検（１回／年）を実施する。

4 期 間

契約締結日から令和９年３月２６日までとする。

5 一般事項

- （１） 本役務は、本仕様書及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」（最新版）（以下「共通仕様書」という。）によるほか、各機器メーカーの取扱要領に基づき実施するものとする。
- （２） 役務に際して他の箇所に損傷を与えないように十分注意して実施し、万一損傷を与えた場合は、請負者の責任において速やかに原形に復旧するものとする。
- （３） 本仕様書及び役務に際し、疑義が生じた場合は係官と協議の上実施するものとする。
- （４） 役務にあたっては、火災予防、安全管理に十分留意するものとする。
- （５） 駐屯地への入出門、交通規制、建物への立入等は、駐屯地諸規則及び係官の指示に従うものとする。
- （６） 本役務の写真は、着手前・完了後及び係官の指示する箇所を撮影し、完了後隠蔽となる部分は確実な写真管理を実施するものとする。役務完了後、Ａ４判写真帳に整理して１部係官へ提出するものとする。その際、提出する写真は鮮明な写真を添付するものとする。

6 特記事項

- （１） 作業実施日について、事前に係官と協議の上実施するものとする。
- （２） 点検及び保守を実施する事項は、次のとおりを基準とする。
 - ア 保守点検の事項は、共通仕様書「第４節 自家発電設備 表３．４．１」の１年点検（６月毎点検含む）に基づき実施する。
 - イ 点検に際し、あらかじめ係官から劣化及び不具合状況を聴取し、点検の参考とする。
 - ウ 点検は、原則として目視、接触又は軽打等により実施する。
 - エ 測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用する。
 - オ 異常を発見した場合は、係官へ速やかに報告するとともに、同様な異常の発生が予想される箇所の点検を実施する。
- （３） 点検の結果に応じ実施する保守の範囲は、次のとおりとする。
 - ア 汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃
 - イ 取付不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整
 - ウ ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増し締め
 - エ 次に示す消耗部品の交換又は補充
 - （イ） 潤滑油、グリス、充填油等
 - （イ） ランプ類、ヒューズ類
 - （イ） パッキン、ガスケット、Ｏリング類
 - オ 接触部分、回転部分等への注油
 - カ 軽微な損傷がある場合の補修
 - キ 塗装（タッチペイント）
 - ク その他特記で定めた事項
- （４） 本役務において発生した産業廃棄物は、請負者の責任において関係法令に基づき処分するものとし、処分完了後は速やかに産業廃棄物管理票（Ｅ票）の写しを提出するものとする。

(5) 非常用発電設備一覧表

機器名称	点検内容	数 量	場 所
交流発電機	製造者名 株式会社 明電舎 形 式 E－A F 開放保護回転界磁突極形 出 力 ３００k V A 相 数 ３相	２台	１号庁舎
ディーゼルエンジン	製造者名 株式会社 小松製作所 形 式 コマツ S A 6 D 1 2 5 名 称 ４サイクル 水冷直列直接噴射式 シリンダ数 ６ 内径×行程 １２５×１５０ 総排気量 １１．０４ L 出 力 ２８４kW	２台	
その他	発電機盤 搭載型 蓄 電 池 D C 2 4 V M S E－１５０（２V×１２）	－	
交流発電機	製造者名 株式会社 明電舎 形 式 E－A F 開放保護回転界磁突極形 出 力 ８７５k V A 相 数 ３相	３台	２４号受電所
ディーゼルエンジン	製造者名 株式会社 小松製作所 形 式 コマツ S A 1 2 V 1 4 0 名 称 ４サイクル 水冷V列立形直接噴射式 シリンダ数 １２ 内径×行程 １４０×１６５ 総排気量 ３０．４８ L 出 力 ８１２kW	３台	
その他	発電機盤 自立型 蓄 電 池 別置き	－	

件 名	石垣（８）非常用発電機保守点検		
図面名称	仕様書	縮 尺	－
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科		図面番号	２／６

(6) 交換部品等は、下表のとおりとし、各機器メーカーの指定品または同等品を使用するものとする。

ア SA6D125

部品等	規 格	機関部品	数 量	交換場所
1 ガスケット	6150-22-6490	サーモ	2 個	1 号庁舎
2 サーモスタット	600-421-6630FS	サーモ	2 個	
3 ガスケット	6162-13-6440	サーモ	2 個	
4 ガスケット	6210-61-6441	サーモ	2 個	
5 カートリッジ	600-211-1231	オイルフィルタ	2 個	
6 カートリッジ	600-311-8321	燃料フィルタ	4 個	
7 エレメントASSY	6151-85-1330	ターボ	2 個	
8 ガスケット	6150-11-8810	ボンネット	12 個	
9 ラバー	6150-11-8820	ボンネット	48 個	
10 Oリング (ブリーザ)	6114-21-5190	ボンネット	2 個	
11 Oリング (噴射ノズル)	07000-75065	ノズル	12 個	
12 シールワッシャー (噴射ノズル)	07005-00812	ノズル	24 個	
13 シールワッシャー (噴射ノズル)	07005-01012	ノズル	36 個	
14 冷却水クーラント (18L)	SYCG-AF-NACCNK	冷却水	2 缶	
15 機関潤滑油 (20L)	SYEO-1540DH-CN	潤滑油	6 缶	

イ SA12V140

部品等	規 格	機関部品	数 量	交換場所
1 ガスケット (K1)	6210-11-8820	ボンネット	36 個	24 号受電所
2 カートリッジ②	600-211-1231	オイルフィルタ	6 個	
3 カートリッジ③	600-311-7132	燃料フィルタ	6 個	
4 シールワッシャー	07005-00812	サーモ	6 個	
5 エアフィルタ	6151-85-1330	ターボ	6 個	
6 ノズルガスケット	6210-71-1160	燃料ノズル	36 個	
7 Oリング	6210-11-7710	燃料ノズル	36 個	
8 Oリング	6210-11-7730	燃料ノズル	36 個	
9 Oリング	6210-11-7720	燃料ノズル	36 個	
10 Oリング	07000-72060	ブリーザー	6 個	
11 冷却水クーラント (18L)	SYCG-AF-NACCNK	—	9 缶	
12 機関潤滑油 (20L)	SYEO-1540DH-CN	—	3 缶	
13 機関潤滑油 (200L)	SYEO-1540DH-DM	—	2 缶	
14 ガスケット	6215-11-6820	サーモスタット	3 個	
15 サーモスタット	600-421-6630FS	サーモスタット	9 個	
16 シール	6162-13-6440	サーモスタット	9 個	
17 ガスケット	6215-11-6830	サーモスタット	6 個	

件 名	石垣（8）非常用発電機保守点検		
図面名称	仕様書	縮 尺	—
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科		図面番号	3 / 6

ウ SA6D125 E点検部品


部品等	規 格	機関部品	数 量	交換場所
1 シール	6150-41-4570	ヘッド	24個	1号庁舎
2 ヘッドガスケット	6151-12-1810	ヘッド	6個	
3 Oリング	6222-61-6240	インテーク	4個	
4 ガスケット	6150-13-4810	インテーク	12個	
5 ガスケット	6152-11-4721	インテーク	1個	
6 ホース	6151-11-4410	インテーク	1個	
7 クランプ	07281-01029	インテーク	3個	
8 Oリング	07000-02021	アフタークーラー	1個	
9 ガスケット	6152-61-6721	アフタークーラー	2個	
10 ホース	07260-22008	アフタークーラー	2個	
11 クランプ	07281-00359	アフタークーラー	4個	
12 Oリング	07000-A3030	アフタークーラー	1個	
13 ガスケット	6151-15-5810	エキゾースト	6個	
14 ガスケット	6212-15-5831	ターボホース	1個	
15 シールワッシャー	07005-01412	ターボホース	2個	
16 ガスケット	6221-51-8160	ターボホース	1個	
17 チューブ、オイル	6151-51-8721	ターボホース	1個	
18 ホース	6210-51-8110	ターボホース	1個	
19 クランプ	07281-00359	ターボホース	2個	
20 ガスケット	6138-13-4250	ターボライン	1個	
21 スイッチ、サーモ105℃	600-815-8150	水温センサ	1個	
22 スイッチ、油圧	600-871-1171	油圧センサ	1個	
23 ガスケット	6150-11-7812	ロッカーケース	6個	
24 ヒーター、ウォーター	600-815-9423	ブロックヒーター	1個	
25 Oリング	6150-21-1190	ブロックヒーター	1個	
26 ノズルチップ	6152-12-3120	ノズル	6個	
27 ホース、インレット	6152-61-1610	冷却水ライン	1個	
28 ホース、アウトレット	6152-61-1620	冷却水ライン	1個	
29 ホース	56D-03-21250	冷却水ライン	2個	
30 ホース	07261-20912	冷却水ライン	1個	
31 クランプ	07289-00070	冷却水ライン	8個	
32 クランプ	07281-00809	冷却水ライン	6個	
33 クランプ	07281-00909	冷却水ライン	2個	
34 クランプ	07281-00197	冷却水ライン	2個	
35 フィードポンプA	DK105217-6030	フィードポンプ	1個	
36 クランプ	6151-73-5530	燃料高压管	4個	
37 クリップ	6150-71-5651	燃料高压管	6個	
38 クリップネジツキ	6150-71-5661	燃料高压管	6個	
39 クランプネジツキ	6162-73-5510	燃料高压管	2個	
40 クランプ	6162-73-5520	燃料高压管	2個	
41 Vベルトセット	04121-22263	冷却ファン	1セット	

- (7) 保守点検完了後は、実負荷運転試験を実施し、異状がないことを確認するものとする。
また、実負荷運転点検実施日については、担当官と協議し決定すること。

件 名	石垣（8）非常用発電機保守点検		
図面名称	仕様書	縮 尺	—
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科		図 面 番 号	4 / 6




案内図 S = 1 / X

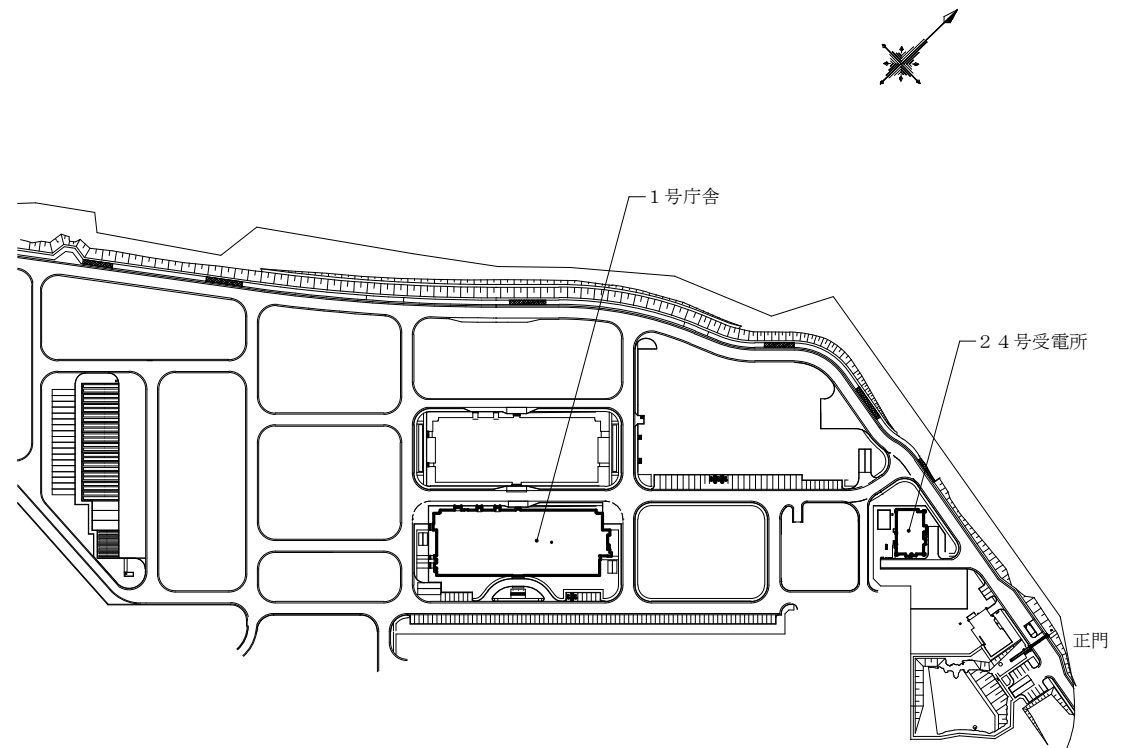


配置図 1/3000

件 名	石垣（8）非常用発電機保守点検		
図面名称	案内図・配置図	縮 尺	図 示
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科		図面番号	5 / 6

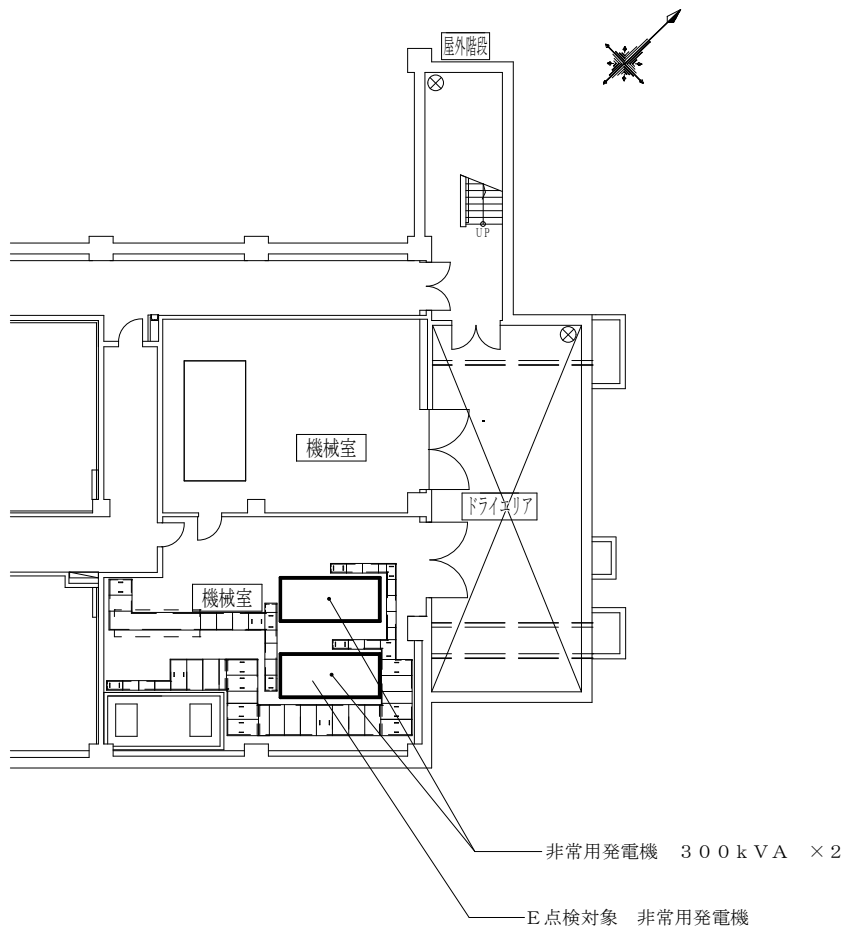

1号庁舎平面図 1/200

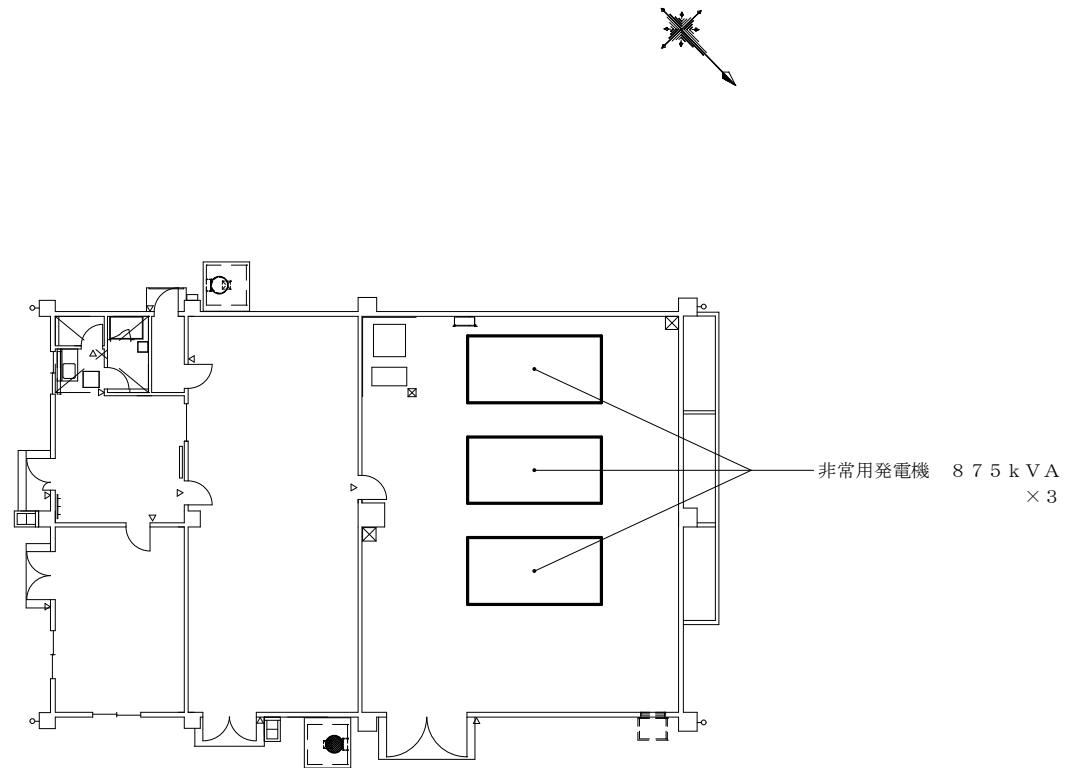

24号受電所平面図 1/200

件 名	石垣（8）非常用発電機保守点検		
図面名称	平面図	縮 尺	1/200
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科		図面番号	6 / 6