公告 第 30 号
令和8年10月27日

公　　告

分任契約担当官
陸上自衛隊石垣駐屯地
第４４５会計隊長　佐藤　俊

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

１　入札事項

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号
6S8R1WS00770	6SYK1A22507 0001		

品名　または　件名
石垣（８）空調設備保守点検
部品番号　または　規格
仕様書のとおり
使用器材名

数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	ST						

納地または工事場所	引渡場所
石垣駐業	石垣駐業管理科　黒木技官（３２４）
搬入場所	納期または工期
石垣駐業管理科　黒木技官（３２４）	令和9年3月26日（金）

２　競争参加資格
次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

３　契約条項を示す場所
西部方面会計隊ホームページ、陸上自衛隊石垣駐屯地第４４５会計隊契約班

４　説明会及び入札執行の日時場所
説明会日時場所：実施しない。
入札日時場所　：令和8年11月10日（火）11時00分　会計隊　入札室

５　保証金
入札保証金：免除　契約保証金：免除

６　落札決定方式及び契約方式
落札決定方式：総品目総額　契約方式：一般競争

７　注意事項
(入札参加資格)
(1)　予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者，被保佐人又は被補助人であって、契約締結の為に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)　予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。
(3)　令和７・８・９年度「資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」の九州・沖縄地区で、「役務の提供等」のD級以上の等級に格付けされた競争参加資格を有する者。
※　資格審査結果通知書（写）を入札前までに提出すること。（ＦＡＸ可）
(4)　防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)　前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(6)　原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

８　公告の提示場所
西部方面隊ホームページ（https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/wa-fin）陸上自衛隊石垣駐屯地　石垣市商工会

９　違約金
落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし落札価格の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の１００

分の１０以上の金額を違約金として徴収する。

10　入札の無効
(1)　入札参加資格のない者のした入札
(2)　入札条件に違反した入札
(3)　入札金額が明瞭でない入札
(4)　入札者がだれであるか識別し難い入札
(5)　電報による入札
(6)　郵便入札の場合、期限までに到着しなかった入札
(7)　暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

11　契約書等の作成の要否
(1)　落札者は落札決定後、契約書（請書）を陸上自衛隊標準契約書の様式により、遅滞なく作成し提出
(2)　契約金額が１００万円以上の場合は請書を、契約金額が２５０万円を超えた場合は契約書を作成
(3)　適用する契約条項
「役務請負契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」

12　落札決定方法
(1)　総額が当隊所定の予定価格の範囲内の最低入札者を落札者とする。
(2)　落札者となるべき最低入札者が２人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
(3)　落札決定に当たっては、入札書に記載された当該金額の１０％に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

13　その他
(1)　入札及び契約心得を熟知の上参加すること。
(2)　入札に参加する者は資格審査結果通知書（写）を提出すること。
(3)　公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、入札及び契約心得を確認し、入札書余白に「当社は入札及び契約心得に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。」と記載すること。
(4)　入札書が代表者の代理の場合は、入札時までに「委任状」を提出すること。
(5)　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に万全を期す観点から、直接的な接触を局限するため、郵便による入札を追求する。
(6)　郵便により入札に参加する場合は、令和８年１１月９日（月）１７時００分までに発送者の責により、契約担当官に必着すること。その際、入札書を内封筒に入れ、内封筒に会社名、入札日時、入札件名を記載し「入札書在中」の旨を朱書きにより明記すること。また、手交については、入札時間前までに提出すること。
(7)　初度入札において不調となった場合、再度入札の時期等については別途連絡します。
(8)　市価調査等依頼の場合はご協力をお願いします。
(9)　入札及び契約条項に関する問い合わせ先
〒９０７－０００３　沖縄県石垣市字平得１２７３番地４０４
陸上自衛隊石垣駐屯地　第４４５会計隊　契約班　担当：渡邉
ＴＥＬ　０９８０－９８－０００８（内線３４３）
ＦＡＸ　０９８０－８２－１１４５（直通）
(10)　仕様書等に関する問い合わせ先
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理官　担当：黒木
ＴＥＬ　０９８０－９８－０００８（内線３２４）

石垣（８）空調設備保守点検

件　　名	石垣（８）空調設備保守点検			
図面名称	表　紙			
業務隊長	管理科長	工事企画	電気係長	作成者
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科			図面番号	１／２２

仕　様　書

1　件　名　石垣（8）空調設備保守点検

2　場　所
沖縄県石垣市字平得大俣１２７３番４０４　陸上自衛隊石垣駐屯地

3　概　要
本役務は、陸上自衛隊石垣駐屯地における各建物に附帯する空調設備の保守点検（１回／年）を実施する。

4　期　間
契約締結日から令和９年３月２６日までとする。

5　一般事項
(1)　本役務は、本仕様書及び建築保全業務共通仕様書（建築保全センター）の最新版によるほか、各空調機器メーカーの取扱要領に基づき実施するものとする。
(2)　役務に際して他の箇所に損傷を与えないように十分注意して実施し、万一損傷を与えた場合は、請負者の責任において速やかに原形に復旧するものとする。
(3)　本仕様書及び役務に際し、疑義が生じた場合は係官と協議の上実施するものとする。
(4)　役務にあたっては、火災予防、安全管理に十分留意するものとする。
(5)　駐屯地への入出門、交通規制、建物への立入等は、駐屯地諸規則及び係官の指示に従うものとする。
(6)　本役務の写真は、着工前・竣工後及び係官の指示する箇所を撮影し、完了後隠蔽となる部分は確実な写真管理を実施するものとする。役務完了後、Ａ４判写真帳に整理して１部係官へ提出するものとする。その際、提出する写真は鮮明な写真を添付するものとする。

6　特記事項
(1)　作業実施日について、事前に係官と協議の上実施するものとする。
(2)　本役務において必要な消耗品等（パッキン、Ｏリング、グリス、潤滑油、ウエス、ヒューズ等）は、請負者負担により取替を実施するものとする。
(3)　点検の結果に応じ実施する保守の範囲は、次のとおりとする。
ア　汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃
イ　吹き出し口の清掃
ウ　取付不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整
エ　ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増し締め
オ　次に示す消耗部品の交換又は補充
(ｱ)　潤滑油、グリス、充填油等
(ｲ)　ランプ類、ヒューズ類
(ｳ)　パッキン、ガスケット、Ｏリング類
カ　接触部分、回転部分等への注油
キ　軽微な損傷がある場合の補修
ク　塗装（タッチペイント）
ケ　その他特記で定めた事項
(4)　点検及び保守を実施する事項は、次のとおりを基準とする。
ア　点検に際し、あらかじめ担当官から劣化及び不具合状況を聴取し、点検の参考とする。
イ　点検は、原則として目視、接触又は軽打等により実施する。
ウ　測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用する。
エ　異常を発見した場合は、係官へ速やかに報告するとともに、同様な異常の発生が予想される箇所の点検を実施する。

オ　空調設備の点検項目及び内容は、次の表を基準とし、該当する項目の点検を実施する。

点検項目	点検内容	備　考
1　基礎・固定部	①　亀裂、沈下等の異常の有無の点検 ②　固定金具の劣化及びボルトの緩みの点検 ③　防振材、ストッパー等の劣化の有無の点検	
2　外観の状況	腐食、変形、破損等の有無の点検	
3　水系統		
a　ドレンパン	汚れ、さび、腐食等の有無の点検	
b　ドレン排水	本体のドレン排水確認を行い、支障のないことの確認	
4　電気系統		
a　操作回路・動力回路	絶縁抵抗を測定し、その良否の確認	
b　端子	緩み及び変色の有無の点検	
c　操作盤	盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無の確認	
d　クランクケースヒーター	通電、発熱状態の異常のないことの点検	
5　送風機（室外機含む）		
a　Ｖベルト	緩み、亀裂、摩耗等の異常の有無の点検	
b　軸受	異常音、異常振動等の有無の点検	
c　羽根車	汚れ、損傷等の有無の点検	
d　電動機	回転方向が正しいことの確認	
6　エアフィルター		
a　ろ材	詰まり、損傷等の有無の点検	
b　枠	変形、腐食等の有無の点検	
7　冷媒系統	①　ガス漏れの有無の点検 ②　配管の損傷等の有無の点検	
8　熱交換器	①　ファンコイル及び凝縮器の汚れ、損傷等の有無の点検 ②　汚れ、損傷等の有無の点検	
9　保安装置		
a　インターロック	室内送風機運転と（補助）電気ヒーターが連動して作動すること確認する。	
b　圧力開閉器	作動の良否の確認	
c　可溶栓及び安全弁	ガス漏れ、変形等の有無の確認	
d　温度ヒューズ	溶断、変形及び変色の有無の確認	
e　過熱防止器	作動の良否の確認	
f　圧力計	指示値が正常であることの確認	
10　自動制御機器	①　温度調節器、湿度調節器、タイマー制御、圧力制御及び容量制御が設定値で作動することの確認 ②　腐食、変形、破損等の有無の点検	
11　運転調整		
a　音・振動	異常のないことの確認	
b　電源電圧	①　供給電圧に異常のないことの確認 ②　運転時における電圧変動が規定値内にあることの確認	
c　運転電流	①　主電流及び圧縮機電流が定格以下にあることの確認 ②　送風機及び加湿器の電流に異常がないことの確認	

件　名	石垣（8）空調設備保守点検		
図面名称	仕様書	縮　尺	図　示
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科		図面番号	２／２２

前項のつづき


点検項目	点検内容	備　考
d　運転電流	電気ヒーターの電流が定格値にあることの確認	
e　冷凍機油	汚損、劣化及び油量の適否の点検	
f　熱交換状況	冷媒、室外機及び室内機吹出し空気温度を点検し、熱交換状況が正常であることの確認	
g　除霜装置	暖房運転時の場合は、検知作動及び四方弁作動の良否の点検	

カ　保守点検終了後、点検結果報告書を１部提出するものとし、保守点検時に発見した異常等は漏れなく明記するものとする。


件　　名	石垣（８）空調設備保守点検		
図面名称	仕様書	縮　尺	図　示
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科		図面番号	３／２２




案内図　S＝1／X

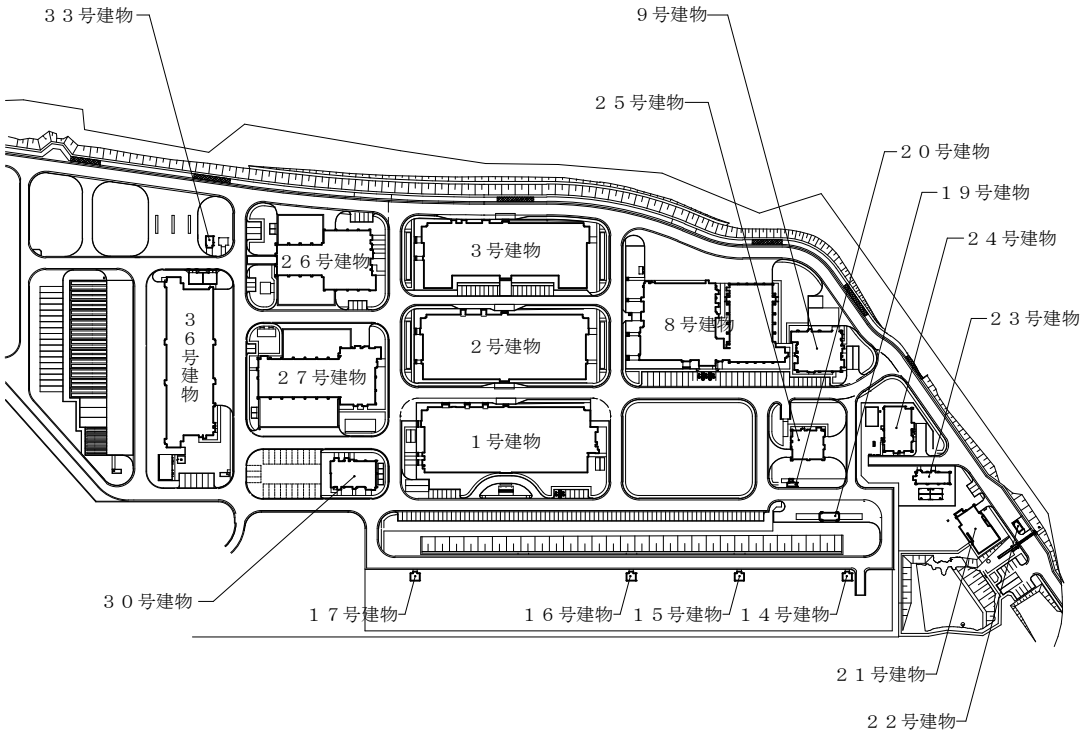

件　　名	石垣（8）空調設備保守点検		
図面名称	案内図・配置図	縮　　尺	－
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科		図 面 番 号	4／22

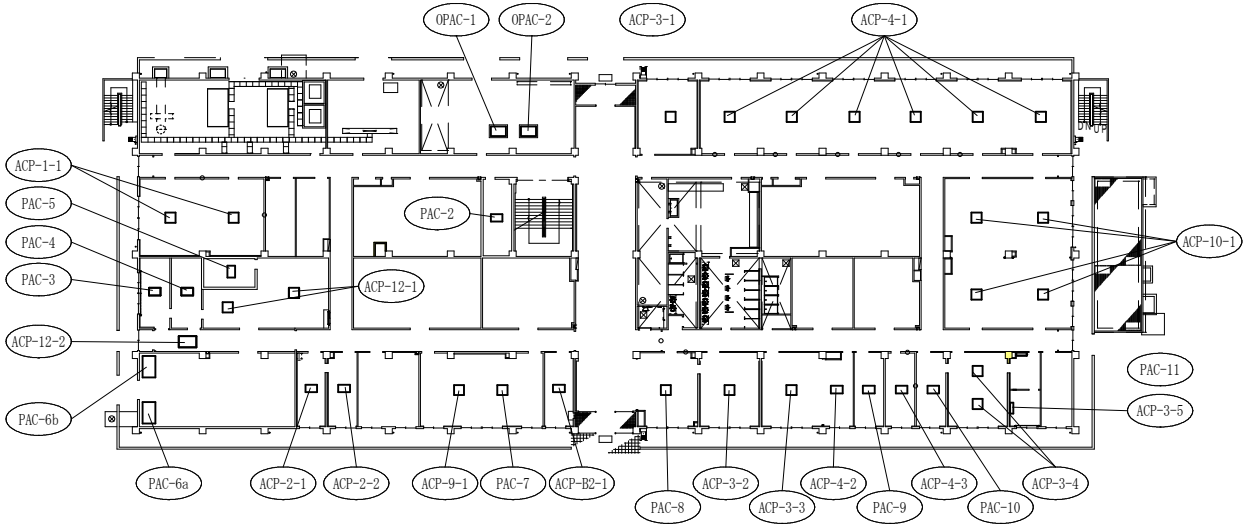


1号建物1階平面図

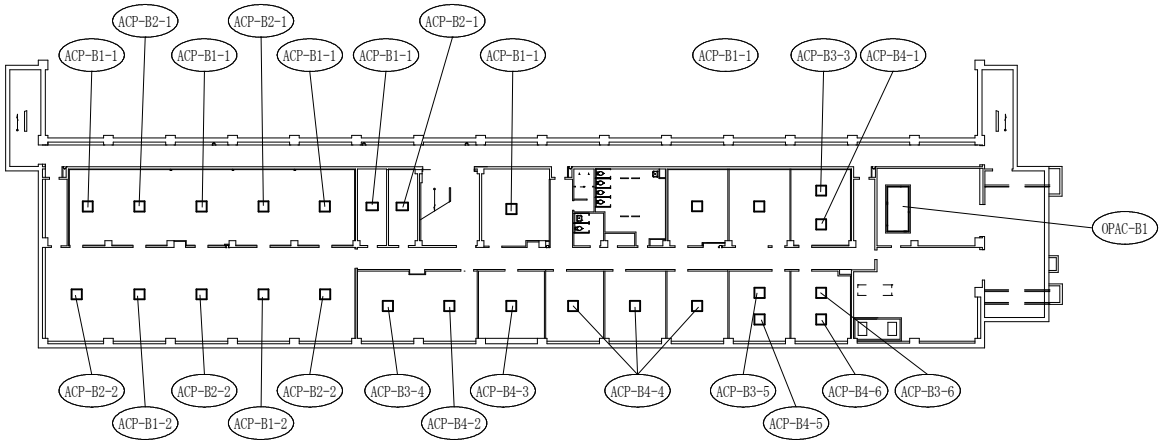


1号建物地下1階平面図

件　　名	石垣（8）空調設備保守点検		
図面名称	平面図　1号建物	縮　　尺	1/500
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科		図 面 番 号	5／22

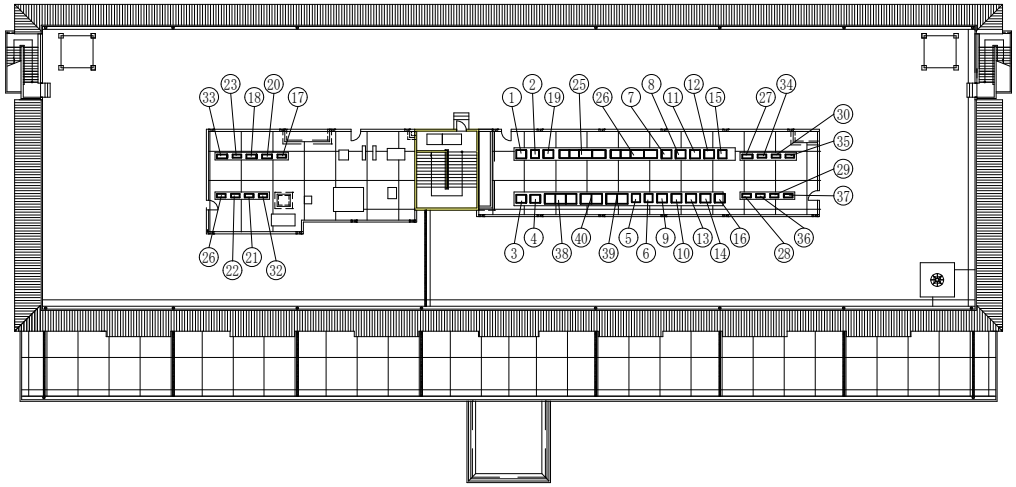


１号建物屋根伏図

記号	機器番号				
①	ACP-B1	⑯	ACP-12	㉜	PAC-12
②	ACP-B2	⑰	PAC-B1	㉝	PAC-13
③	ACP-B3	⑱	PAC-B2	㉞	PAC-14
④	ACP-B4	⑲	PAC-1	㉟	PAC-15
⑤	ACP-1	⑳	PAC-2	㊱	PAC-16
⑥	ACP-2	㉑	PAC-3	㊲	PAC-17
⑦	ACP-3	㉒	PAC-4	㊳	OPAC-B1
⑧	ACP-4	㉓	PAC-5	㊴	OPAC-1
⑨	ACP-5	㉔	PAC-6a	㊵	OPAC-2
⑩	ACP-6	㉕	PAC-6b		
⑪	ACP-7	㉖	PAC-7		
⑫	ACP-8	㉗	PAC-8		
⑬	ACP-9	㉘	PAC-9		
⑭	ACP-10	㉙	PAC-10		
⑮	ACP-11	㉚	PAC-11		

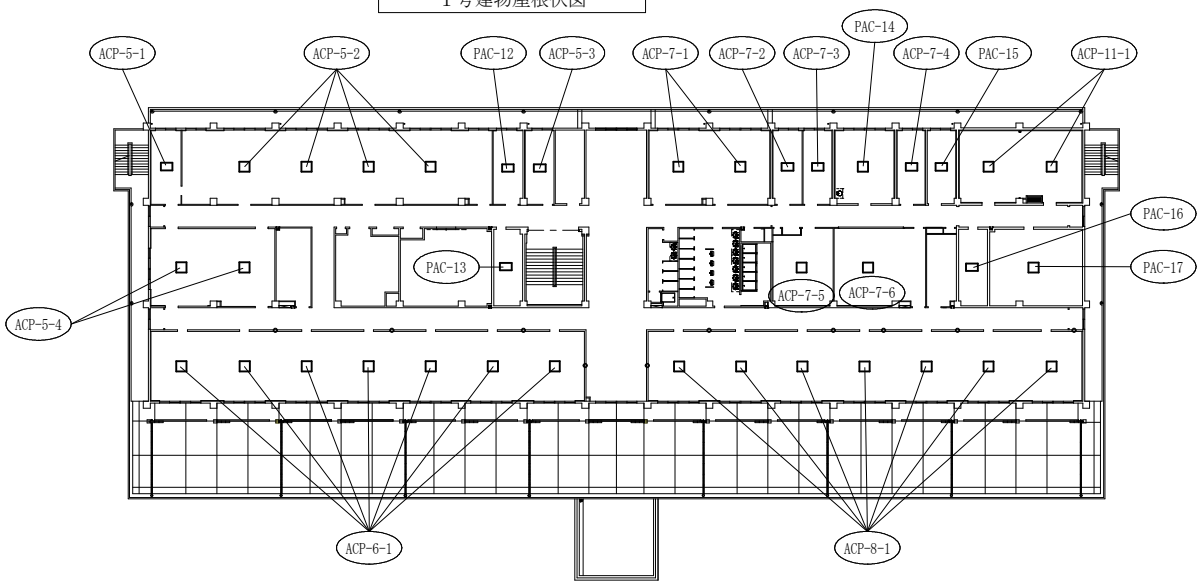


１号建物２階平面図


件　　名	石垣（８）空調設備保守点検		
図面名称	平面図・屋根伏図　１号建物	縮　　尺	－
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科		図 面 番 号	６／２２

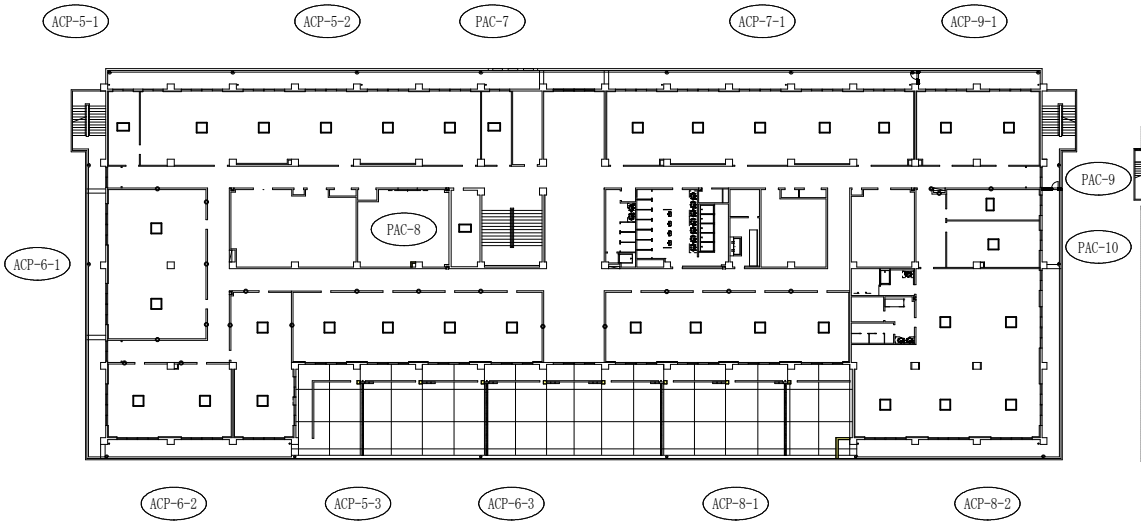

２号建物２階平面図　1/500

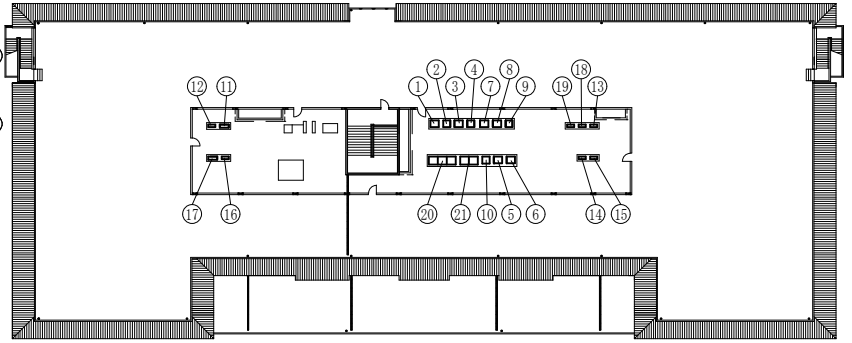


２号建物屋根伏図　1/600

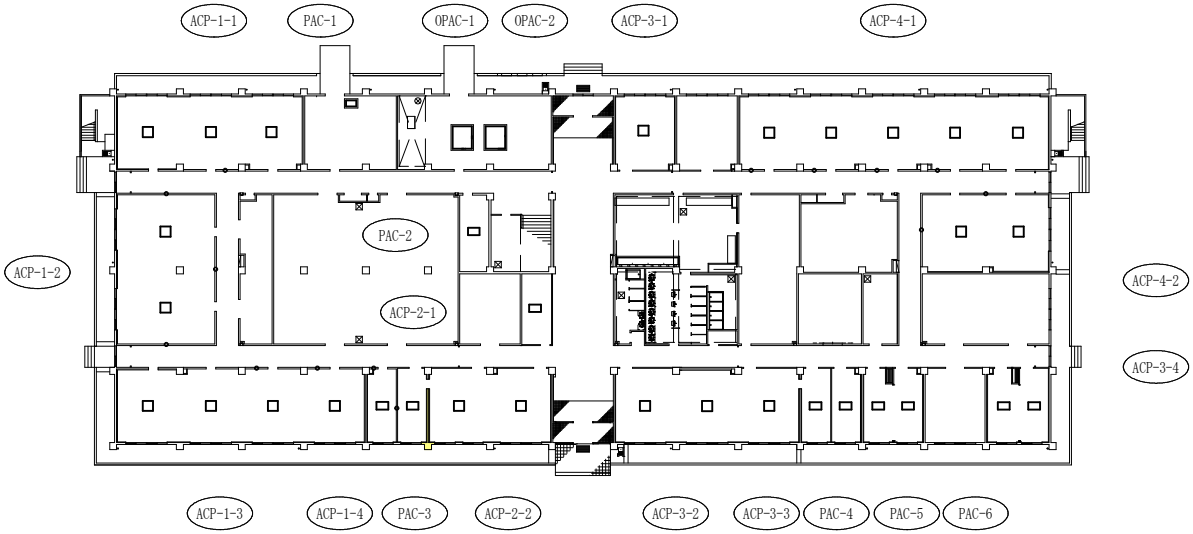


２号建物１階平面図　1/500

記号	機器番号		
①	ACP-1	⑫	PAC-3
②	ACP-2	⑬	PAC-4
③	ACP-3	⑭	PAC-5
④	ACP-4	⑮	PAC-6
⑤	ACP-5	⑯	PAC-7
⑥	ACP-6	⑰	PAC-8
⑦	ACP-7	⑱	PAC-9
⑧	ACP-8	⑲	PAC-10
⑨	ACP-9	⑳	OPAC-1
⑩	PAC-1	㉑	OPAC-2
⑪	PAC-2		


件　　名	石垣（８）空調設備保守点検		
図面名称	平面図・屋根伏図　２号建物	縮　　尺	図　示
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科		図 面 番 号	７／２２

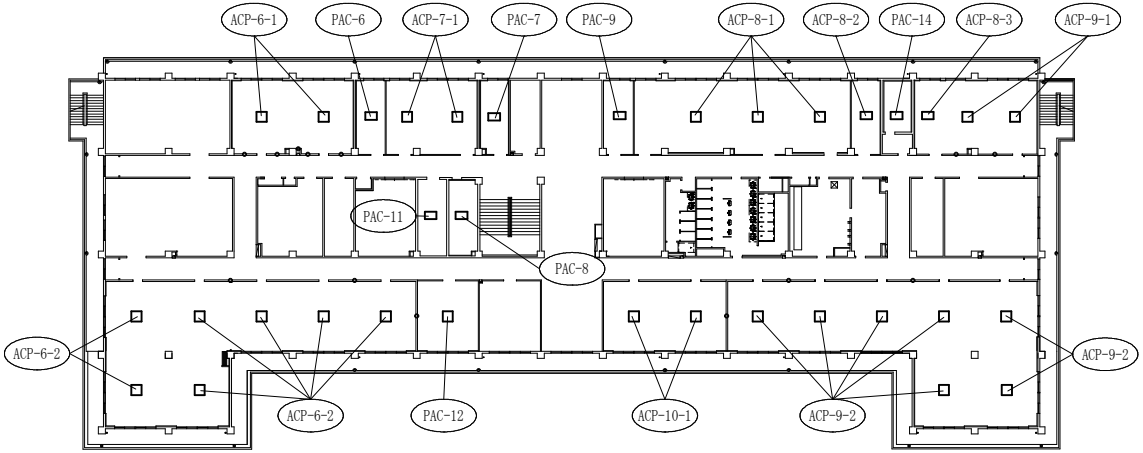

３号建物２階平面図　1/500

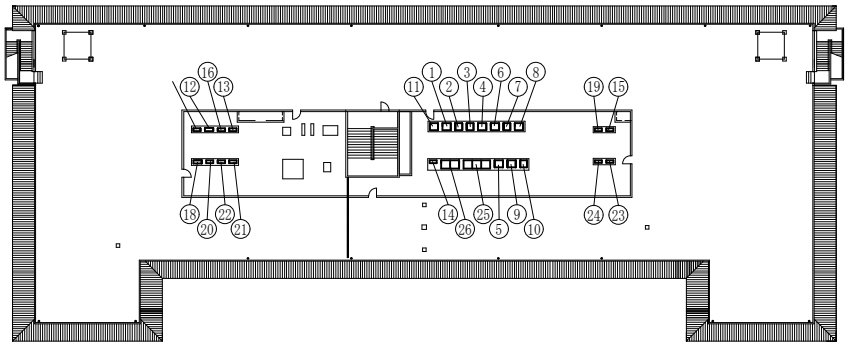


３号建物屋根伏図　1/600

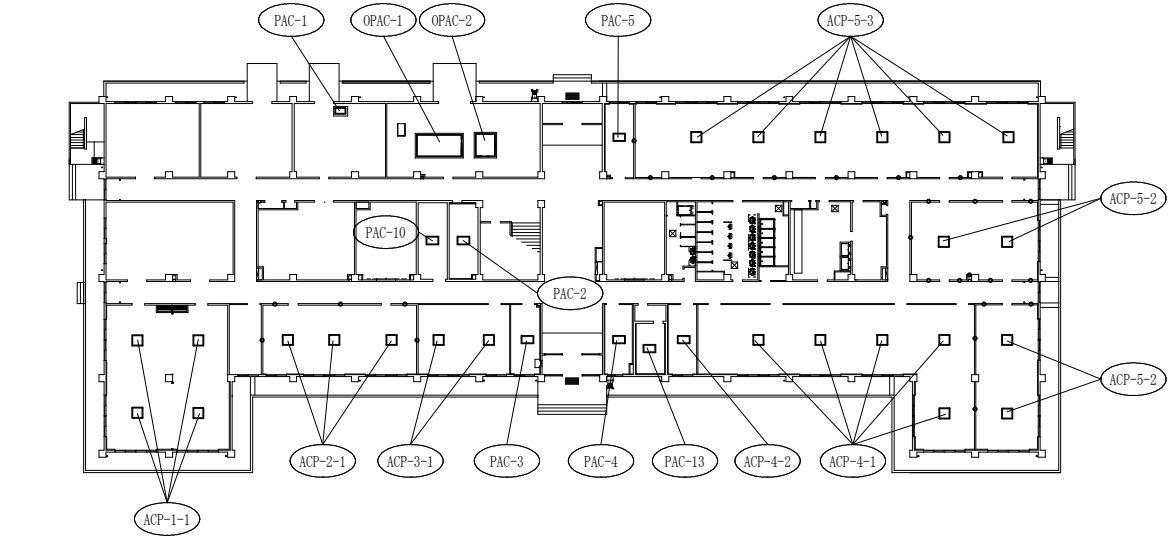


３号建物１階平面図　1/500

記号	機器番号				
①	ACP-1	⑫	PAC-2	㉓	PAC-13
②	ACP-2	⑬	PAC-3	㉔	PAC-14
③	ACP-3	⑭	PAC-4	㉕	OPAC-1
④	ACP-4	⑮	PAC-5	㉖	OPAC-2
⑤	ACP-5	⑯	PAC-6		
⑥	ACP-6	⑰	PAC-7		
⑦	ACP-7	⑱	PAC-8		
⑧	ACP-8	⑲	PAC-9		
⑨	ACP-9	⑳	PAC-10		
⑩	ACP-10	㉑	PAC-11		
⑪	PAC-1	㉒	PAC-12		

件　　名	石垣（８）空調設備保守点検		
図面名称	平面図・屋根伏図　３号建物	縮　　尺	1/200
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科		図 面 番 号	８／２２

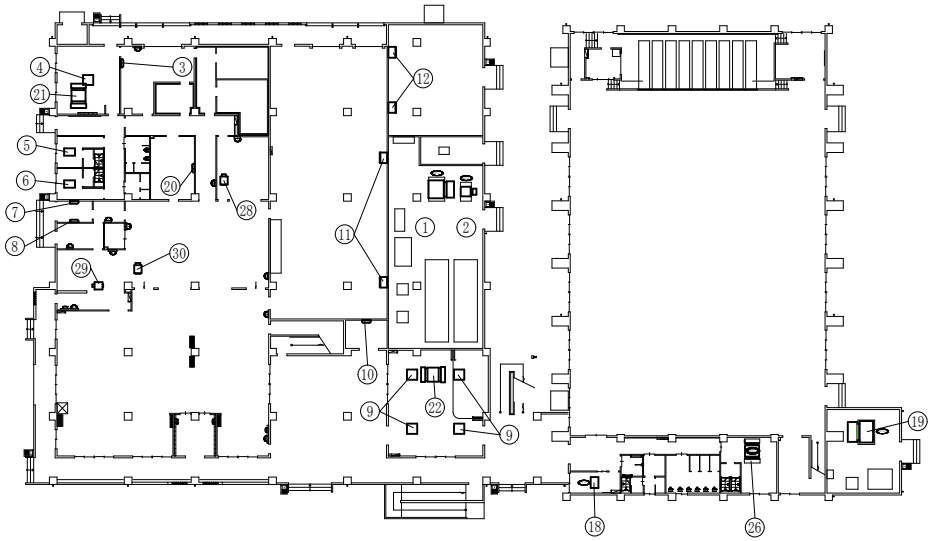


８号建物１階平面図

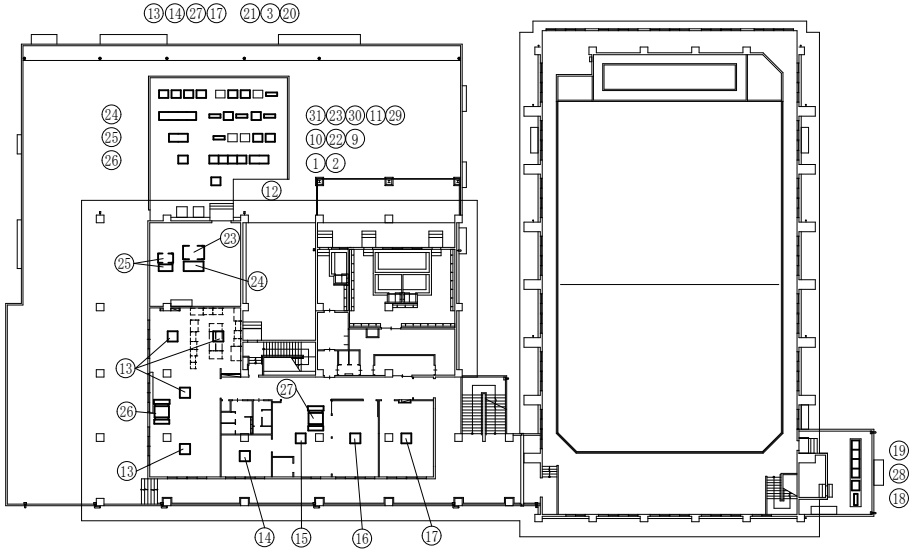


８号建物２階平面図

記号	機器番号				
①	ACP-1	⑫	ACP-7	㉓	OACP-3
②	ACP-2	⑬	ACP-8	㉔	OACP-4
③	ACP-3-1	⑭	ACP-9-1	㉕	OACP-5
④	ACP-3-2	⑮	ACP-9-2	㉖	OACP-6
⑤	ACP-3-3	⑯	ACP-9-3	㉗	OACP-7
⑥	ACP-3-4	⑰	ACP-10	㉘	OACP-8
⑦	ACP-3-5	⑱	ACP-11	㉙	ACS-1
⑧	ACP-3-6	⑲	ACP-12	㉚	ACS-2
⑨	ACP-4	⑳	ACP-13	㉛	ACS-3
⑩	ACP-5	㉑	OACP-1		
⑪	ACP-6	㉒	OACP-2		


件　　名	石垣（８）空調設備保守点検		
図面名称	平面図　８号建物	縮　　尺	1/500
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科		図 面 番 号	９／２２

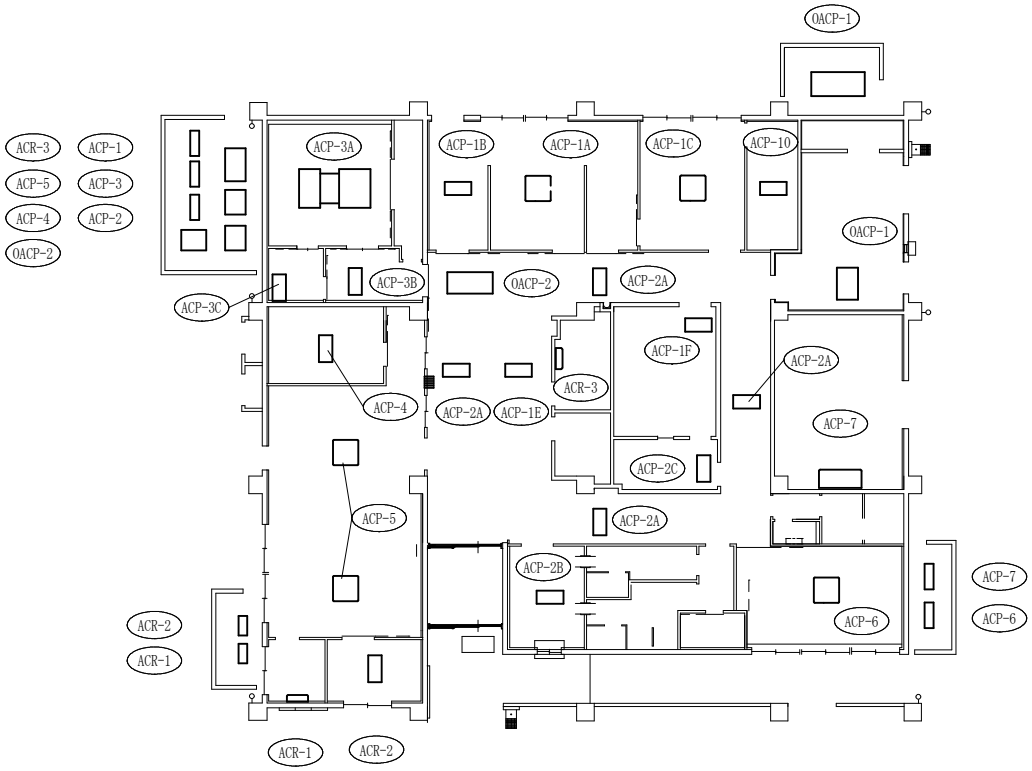


９号建物平面図　1/200

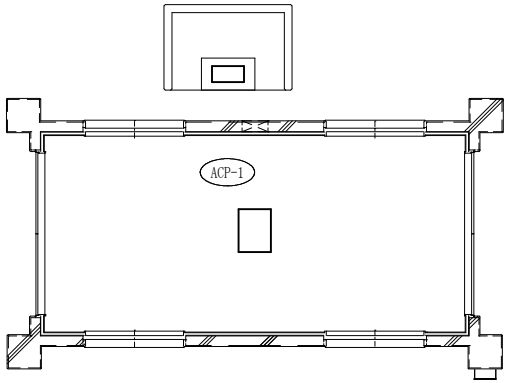

１９号建物平面図　1/100

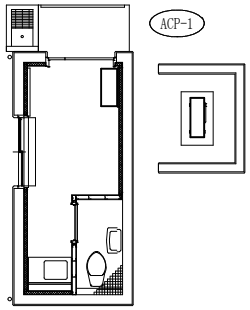


２０号建物平面図　1/100




１４～１７号建物平面図 1/100


件　　名	石垣（８）空調設備保守点検		
図面名称	平面図　9･14･15･16･17･19･20号建物	縮　　尺	図　示
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科		図 面 番 号	１０／２２

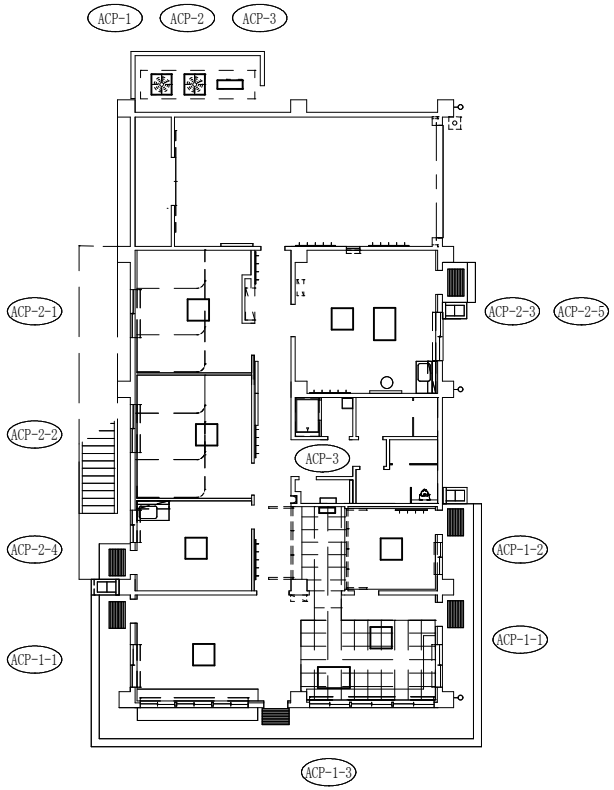


２１号建物平面図　1/200

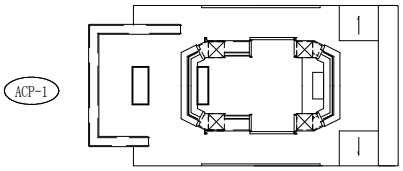

２２号建物平面図 1/100

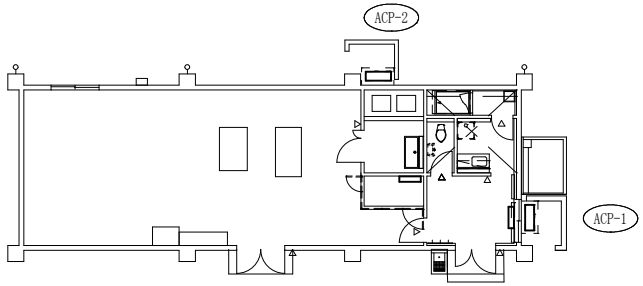


２３号建物平面図　1/200

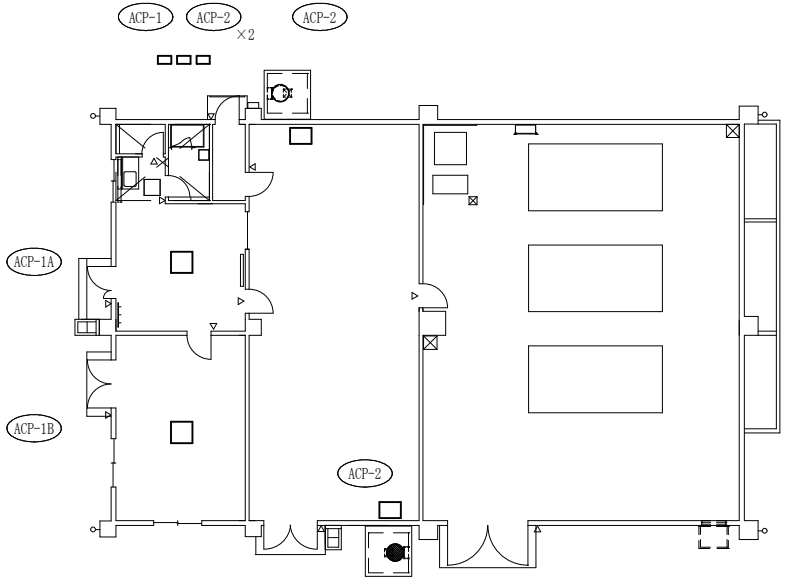


２４号建物平面図　1/200

件　　名	石垣（８）空調設備保守点検		
図面名称	平面図　21・22・23・24号建物	縮　　尺	図　示
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科		図 面 番 号	１１／２２

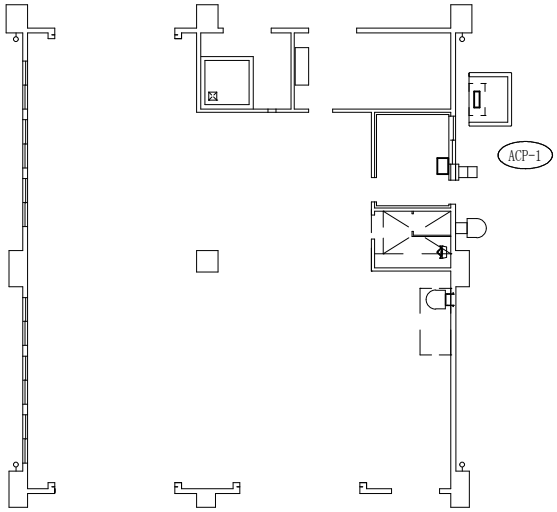


２５号建物１階平面図　1/200

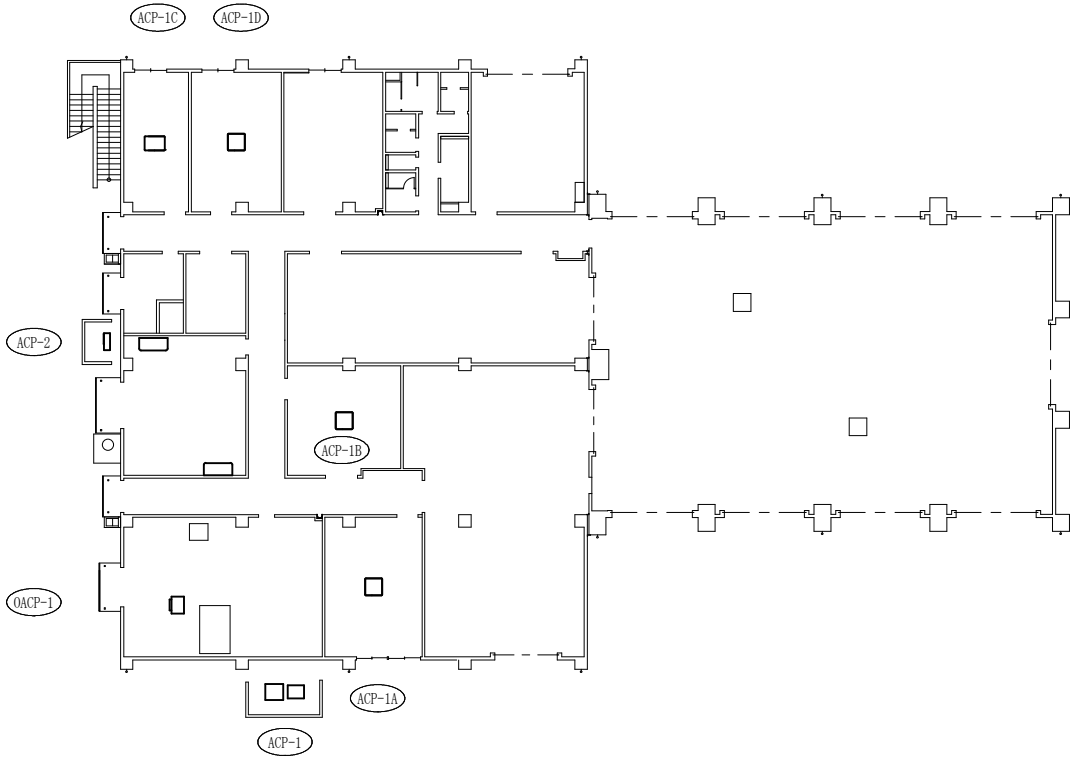


２６号建物１階平面図　1/300

件　　名	石垣（８）空調設備保守点検		
図面名称	平面図　25・26号建物	縮　　尺	図　示
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科		図 面 番 号	１２／２２

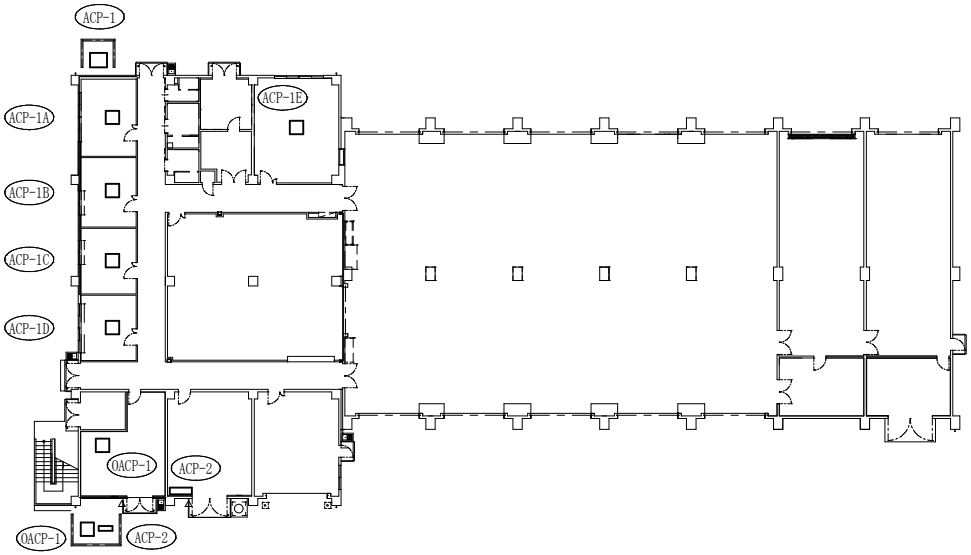


２７号建物１階平面図　1/400

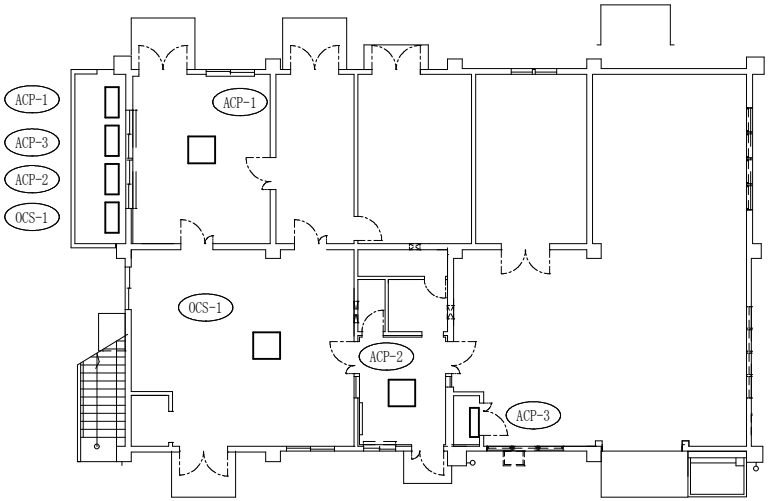


３０号建物１階平面図　1/200

件　　名	石垣（８）空調設備保守点検		
図面名称	平面図　27・30号建物	縮　　尺	図　示
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科		図 面 番 号	１３／２２

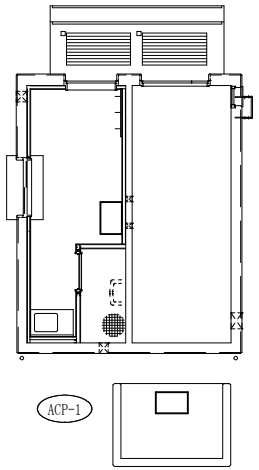

３３号建物１階平面図　1/100

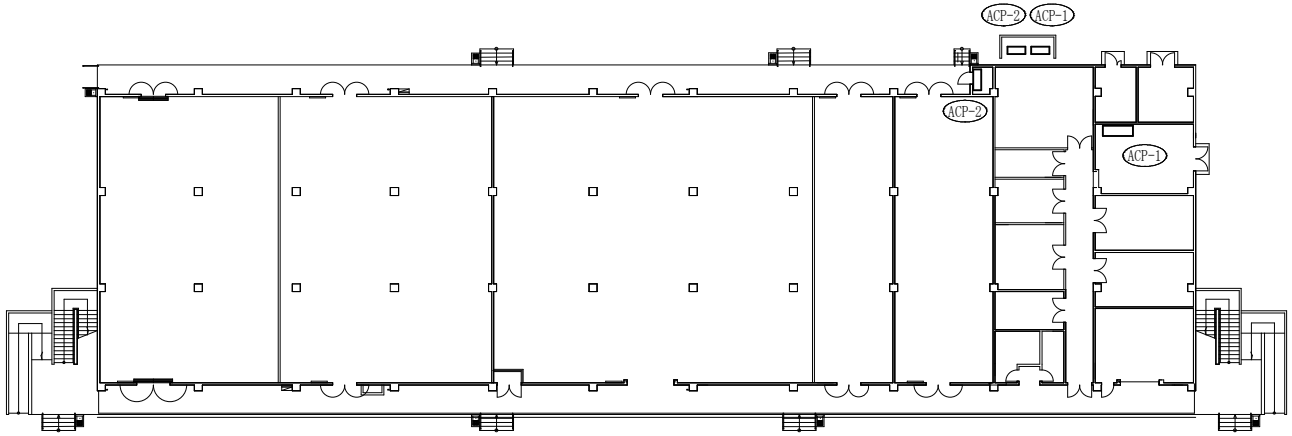

３６号建物１階平面図　1/400

件　　名	石垣（８）空調設備保守点検		
図面名称	平面図　33・36号建物	縮　　尺	図　示
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科		図 面 番 号	１４／２２

機器番号	名　称	型　式	製造者	品　番	冷房能力 kW	電気容量			法定 冷凍トン	台　数	場　所
						相	V	kW			
ACP-B1	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	DAIKIN	RXYP280FB	22.4※	3	200	3.97※		1	1号建物
ACP-B1-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		3.3※	1	200	0.05※		3	1号建物
ACP-B1-2	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		2.2※	1	200	0.05※		3	1号建物
ACP-B2	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	DAIKIN	RXYP224FB	16.0※	3	200	3.15※		1	1号建物
ACP-B2-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		3.3※	1	200	0.05※		2	1号建物
ACP-B2-2	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		2.2※	1	200	0.05※		3	1号建物
ACP-B3	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	DAIKIN	RXYP335FB	28.0※	3	200	6.2※		1	1号建物
ACP-B3-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		3.9※	1	200	0.05※		1	1号建物
ACP-B3-2	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		3.1※	1	200	0.05※		1	1号建物
ACP-B3-3	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		2.7※	1	200	0.05※		1	1号建物
ACP-B3-4	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		1.0※	1	200	0.05※		1	1号建物
ACP-B3-5	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		3.6※	1	200	0.05※		1	1号建物
ACP-B3-6	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		0.9※	1	200	0.05※		1	1号建物
ACP-B3-7	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		0.9※	1	200	0.05※		1	1号建物
ACP-B4	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	DAIKIN	RXYP400FB	33.5※	3	200	7.4※		1	1号建物
ACP-B4-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		1.0※	1	200	0.05※		1	1号建物
ACP-B4-2	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		3.6※	1	200	0.05※		1	1号建物
ACP-B4-3	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		3.3※	1	200	0.05※		1	1号建物
ACP-B4-4	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		3.5※	1	200	0.05※		3	1号建物
ACP-B4-5	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		0.9※	1	200	0.05※		1	1号建物
ACP-B4-6	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		0.9※	1	200	0.05※		1	1号建物
ACP-1	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	DAIKIN	RXYP140DC	11.2※	3	200	2.75※		1	1号建物
ACP-1-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		2.0※	1	200	0.05※		2	1号建物
ACP-2	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	DAIKIN	RXYP140DC	11.2※	3	200	2.75※		1	1号建物
ACP-2-1	〃	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN		1.1※	1	200	0.04※		1	1号建物
ACP-2-2	〃	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN		2.0※	1	200	0.04※		1	1号建物
ACP-3	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	DAIKIN	RXYP280FB	22.4※	3	200	3.97※		1	1号建物
ACP-3-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		2.8※	1	200	0.05※		1	1号建物
ACP-3-2	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		2.4※	1	200	0.05※		1	1号建物
ACP-3-3	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		2.4※	1	200	0.05※		1	1号建物
ACP-3-4	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		1.4※	1	200	0.05※		2	1号建物
ACP-3-5	〃	壁掛形	DAIKIN		1.0※	1	200	0.02※		1	1号建物
ACP-4	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	DAIKIN	RXYP280FB	22.4※	3	200	3.97※		1	1号建物
ACP-4-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		2.0※	1	200	0.05※		6	1号建物
ACP-4-2	〃	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN		1.2※	1	200	0.04※		1	1号建物
ACP-4-3	〃	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN		1.0※	1	200	0.04※		1	1号建物
ACP-5	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	DAIKIN	RXYP335FB	33.5※	3	200	7.4※		1	1号建物
ACP-5-1	〃	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN		1.2※	1	200	0.04※		1	1号建物
ACP-5-2	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		3.9※	1	200	0.05※		4	1号建物
ACP-5-3	〃	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN		1.4※	1	200	0.04※		1	1号建物
ACP-5-4	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		2.7※	1	200	0.05※		2	1号建物
ACP-6	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	DAIKIN	RXYP280FB	22.4※	3	200	3.97※		1	1号建物
ACP-6-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		1.8※	1	200	0.05※		7	1号建物

※印は、設計値を示す。

件　名	石垣（8）空調設備保守点検		
図面名称	各建物平面図　1号建物（1）	縮　尺	－
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科		図面番号	15／22

機器番号	名　称	型　式	製造者	品　番	冷房能力 kW	電気容量			法定 冷凍トン	台　数	場　所
						相	V	kW			
ACP-7	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	DAIKIN	RXYP335FB	28.0※	3	200	6.2※		1	1号建物
ACP-7-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		3.0※	1	200	0.05※		2	1号建物
ACP-7-2	〃	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN		1.4※	1	200	0.04※		1	1号建物
ACP-7-3	〃	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN		1.1※	3	200	0.04※		1	1号建物
ACP-7-4	〃	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN		1.0※	1	200	0.04※		2	1号建物
ACP-7-5	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		2.9※	1	200	0.05※		3	1号建物
ACP-7-6	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		4.2※	1	200	0.05※		1	1号建物
ACP-8	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	DAIKIN	RXYP280FB	22.4※	3	200	3.97※		1	1号建物
ACP-8-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		1.8※	1	200	0.05※		7	1号建物
ACP-9	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	DAIKIN	RXYP335FB	33.5※	3	200	7.4※		1	1号建物
ACP-9-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		10.0※	1	200	0.05※		2	1号建物
ACP-10	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	DAIKIN	RXYP400FB	33.5※	3	200	7.4※		1	1号建物
ACP-10-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		6.4※	1	200	0.05※		4	1号建物
ACP-11	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	DAIKIN	RXYP140DC	11.2※	3	200	2.75※		1	1号建物
ACP-11-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		3.3※	1	200	0.05※		2	1号建物
ACP-12	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	DAIKIN	RXYP400DC	33.5※	3	200	7.4※		1	1号建物
ACP-12-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		8.7※	1	200	0.10※		2	1号建物
ACP-12-2	〃	天井埋込形（直膨形空調換気扇）	DAIKIN		2.6※	1	200	0.56※		1	1号建物
PAC-B1	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN	RZRP40BFT9	0.7※	3	200	0.59※		1	1号建物
PAC-B2	空冷パッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN	RZRP140BF	9.3※	3	200	2.36※		1	1号建物
PAC-1	空冷パッケージエアコン	床置ダクト接続形	DAIKIN	RZCP280KAR	17.2※	3	200	4.6※		1	1号建物
PAC-2	空冷パッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN	RZRP160BF	9.9※	3	200	2.36※		1	1号建物
PAC-3	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN	RZRP40BFT9	1.3※	3	200	0.59※		1	1号建物
PAC-4	空冷パッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN	RZRP140BF	8.5※	3	200	1.79※		1	1号建物
PAC-5	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN	RZRP40BFT9	0.3※	3	200	0.59※		1	1号建物
PAC-6a	空冷パッケージエアコン	床置ダクト接続形	DAIKIN		106.4※	3	200	33.0※		1	1号建物
PAC-6b	空冷パッケージエアコン	床置ダクト接続形	DAIKIN		106.4※	3	200	33.0※		1	1号建物
PAC-7	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN	RZRP40BFT9	2.1※	3	200	0.59※		1	1号建物
PAC-8	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN	RZRP140BF	11.3※	3	200	2.36※		1	1号建物
PAC-9	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN	RZRP40BF	3.3※	3	200	0.59※		1	1号建物
PAC-10	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN	RZRP40BFT9	1.4※	3	200	0.59※		1	1号建物
PAC-11	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	壁掛形	DAIKIN	RZRP40BFT9	1.4※	3	200	0.59※		1	1号建物
PAC-12	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN	RZRP40BFT9	1.5※	3	200	0.59※		1	1号建物
PAC-13	空冷パッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN	RZRP140BF	10.1※	3	200	2.36※		1	1号建物
PAC-14	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN	RZRP40BFT	2.2※	3	200	0.59※		1	1号建物
PAC-15	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN	RZRP40BFT	1.2※	3	200	0.59※		1	1号建物
PAC-16	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN	RZRP40BFT	1.2※	3	200	0.59※		1	1号建物
PAC-17	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN	RZRP40BFT9	1.9※	3	200	0.59※		1	1号建物
OPAC-B1	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	床置ダクト接続形（外気処理機）	DAIKIN	RMCP280KAR	92.7※	3	200	22.5※		1	1号建物
OPAC-1	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	床置ダクト接続形（外気処理機）	DAIKIN	RZCP450KAR	50.7※	3	200	11.25※		1	1号建物
OPAC-2	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	床置ダクト接続形（外気処理機）	DAIKIN	RZCP280KAR	43.8※	3	200	11.25※		1	1号建物

※印は、設計値を示す。

件　名	石垣（8）空調設備保守点検		
図面名称	機器一覧表　1号建物（2）	縮　尺	－
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科		図面番号	16／22

機器番号	名　称	型　式	製造者	品　番	冷房能力 kW	電気容量			法定 冷凍トン	台　数	場　所
						相	V	kW			
ACP-1	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	パナソニック	CU-P335UX5	33.5	3	200	9.30	4.52	1	２号建物
ACP-1-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	パナソニック	CS-P28U4U	2.72	1	200	0.06		3	２号建物
ACP-1-2	〃	天井埋込カセット形（4方向）	パナソニック	CS-P28U4U	2.72	1	200	0.06		2	２号建物
ACP-1-3	〃	天井埋込カセット形（4方向）	パナソニック	CS-P28U4U	2.72	1	200	0.06		4	２号建物
ACP-1-4	〃	天井埋込カセット形（2方向）	パナソニック	CS-P22L3U	2.14	1	200	0.03		1	２号建物
ACP-2	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	パナソニック	CU-P112UL4	11.2	3	200	2.80	1.59	1	２号建物
ACP-2-1	〃	天井埋込カセット形（2方向）	パナソニック	CS-P22L3U	2.19	1	200	0.03		1	２号建物
ACP-2-2	〃	天井埋込カセット形（4方向）	パナソニック	CS-P36U4U	3.59	1	200	0.06		2	２号建物
ACP-3	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	パナソニック	CU-P280UX5	28.0	3	200	8.60	4.11	1	２号建物
ACP-3-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	パナソニック	CS-P28U4U	2.65	1	200	0.06		1	２号建物
ACP-3-2	〃	天井埋込カセット形（4方向）	パナソニック	CS-P36U4U	3.41	1	200	0.06		3	２号建物
ACP-3-3	〃	天井埋込カセット形（2方向）	パナソニック	CS-P22L3U	2.08	1	200	0.03		1	２号建物
ACP-3-4	〃	天井埋込カセット形（2方向）	パナソニック	CS-P22L3U	2.08	1	200	0.03		2	２号建物
ACP-4	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	パナソニック	CU-P160UL4	16.0	3	200	3.84	2.40	1	２号建物
ACP-4-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	パナソニック	CS-P28U4U	2.18	1	200	0.06		5	２号建物
ACP-4-2	〃	天井埋込カセット形（4方向）	パナソニック	CS-P28U4U	2.18	1	200	0.06		2	２号建物
ACP-5	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	パナソニック	CU-P335UX5	33.5	3	200	9.30	4.52	1	２号建物
ACP-5-1	〃	天井埋込カセット形（2方向）	パナソニック	CS-P22L3U	2.19	1	200	0.03		1	２号建物
ACP-5-2	〃	天井埋込カセット形（4方向）	パナソニック	CS-P45U4U	4.47	1	200	0.06		5	２号建物
ACP-5-3	〃	天井埋込カセット形（4方向）	パナソニック	CS-P36U4U	3.58	1	200	0.06		2	２号建物
ACP-6	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	パナソニック	CU-P280UX5	28.0	3	200	8.60	4.11	1	２号建物
ACP-6-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	パナソニック	CS-P28U4U	2.84	1	200	0.06		2	２号建物
ACP-6-2	〃	天井埋込カセット形（4方向）	パナソニック	CS-P28U4U	2.84	1	200	0.06		2	２号建物
ACP-6-3	〃	天井埋込カセット形（4方向）	パナソニック	CS-P28U4U	2.84	1	200	0.06		4	２号建物
ACP-7	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	パナソニック	CU-P224UX5	22.4	3	200	5.80	3.70	1	２号建物
ACP-7-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	パナソニック	CS-P36U4U	3.69	1	200	0.06		5	２号建物
ACP-8	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	パナソニック	CU-P280UX5	28.0	3	200	8.60	4.11	1	２号建物
ACP-8-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	パナソニック	CS-P28U4U	2.70	1	200	0.06		4	２号建物
ACP-8-2	〃	天井埋込カセット形（4方向）	パナソニック	CS-P28U4U	2.70	1	200	0.06		5	２号建物
ACP-9	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	パナソニック	CU-P140UL4	14.0	3	200	3.29	2.00	1	２号建物
ACP-9-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	パナソニック	CS-P56U4U	5.38	1	200	0.06		2	２号建物
PAC-1	空冷パッケージエアコン	床置ダクト接続形	パナソニック	CU-P244H6B CS-P244B6B	25.33	3	200	5.80	3.29	1	２号建物
PAC-2	空冷パッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	パナソニック	PA-P160L6HZNB	15.57	3	200	3.00	2.50	1	２号建物
PAC-3	空冷パッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	パナソニック	PA-P50L6GB	4.64	3	200	1.20	1.12	1	２号建物
PAC-4	空冷パッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	パナソニック	PA-P50L6GB	4.56	3	200	1.20	1.12	1	２号建物
PAC-5	空冷パッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	パナソニック	PA-P50L6GB	4.57	3	200	1.20	1.12	1	２号建物
PAC-6	空冷パッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	パナソニック	PA-P50L6GB	4.61	3	200	1.20	1.12	1	２号建物
PAC-7	空冷パッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	パナソニック	PA-P50L6GB	4.92	3	200	1.20	1.12	1	２号建物
PAC-8	空冷パッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	パナソニック	PA-P140L6HZNB	13.88	3	200	2.80	2.35	1	２号建物
PAC-9	空冷パッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	パナソニック	PA-P56L6HZNB	5.39	3	200	1.50	1.12	1	２号建物
PAC-10	空冷パッケージエアコン	天井埋込カセット形（4方向）	パナソニック	PA-P56L6HZNB	5.39	3	200	1.50	1.12	1	２号建物
OPAC-1	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	床置ダクト接続形（外気処理機）	ダイキン工業	SZVCP560KAR	63.6	3	200	14.4	8.56	1	２号建物
OPAC-2	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	床置ダクト接続形（外気処理機）	ダイキン工業	SZVCP450KAR	51.4	3	200	10.5	7.06	1	２号建物

件　名	石垣（８）空調設備保守点検		
図面名称	機器一覧表　２号建物	縮　尺	－
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科		図面番号	１７／２２

機器番号	名　称	型　式	製造者	品　番	冷房能力 kW	電気容量			法定 冷凍トン	台　数	場　所
						相	V	kW			
ACP-1	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	DAIKIN	RXYP224FB	22.4※	3	200	3.97※		1	３号建物
ACP-1-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		4.0※	1	200	0.05※		4	３号建物
ACP-2	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	DAIKIN	RXYP140DC	11.2※	3	200	2.75※		1	３号建物
ACP-2-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		1.3※	1	200	0.05※		3	３号建物
ACP-3	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	DAIKIN	RXYP140DC	11.2※	3	200	2.75※		1	３号建物
ACP-3-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		2.1※	1	200	0.05※		2	３号建物
ACP-4	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	DAIKIN	RXYP224FB	22.4※	3	200	3.97※		1	３号建物
ACP-4-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		3.0※	1	200	0.05※		5	３号建物
ACP-4-2	〃	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN		1.0※	1	200	0.04※		1	３号建物
ACP-5	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	DAIKIN	RXYP280FB	28.0※	3	200	6.1※		1	３号建物
ACP-5-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		1.4※	1	200	0.05※		2	３号建物
ACP-5-2	〃	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN		1.9※	1	200	0.04※		2	３号建物
ACP-5-3	〃	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN		1.8※	1	200	0.04※		6	３号建物
ACP-6	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	DAIKIN	RXYP224FB	22.4※	3	200	3.97※		1	３号建物
ACP-6-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		1.7※	1	200	0.05※		2	３号建物
ACP-6-2	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		1.7※	1	200	0.05※		7	３号建物
ACP-7	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	DAIKIN	RXYP140DC	11.2※	3	200	2.75※		1	３号建物
ACP-7-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		2.3※	1	200	0.05※		2	３号建物
ACP-8	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	DAIKIN	RXYP280FB	28.0※	3	200	6.2※		1	３号建物
ACP-8-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		3.9※	1	200	0.05※		3	３号建物
ACP-8-2	〃	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN		1.0※	1	200	0.04※		1	３号建物
ACP-8-3	〃	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN		6.0※	1	200	0.04※		1	３号建物
ACP-9	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	DAIKIN	RXYP224FB	22.4※	3	200	3.97※		1	３号建物
ACP-9-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		1.4※	1	200	0.05※		2	３号建物
ACP-9-2	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		1.7※	1	200	0.05※		7	３号建物
ACP-10	空冷ヒートポンプビル用マルチエアコン	室外機	DAIKIN	RXYP140DC	14.0※	3	200	2.75※		1	３号建物
ACP-10-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN		5.9※	1	200	0.05※		2	３号建物
PAC-1	空冷パッケージエアコン	床置ダクト接続形	DAIKIN	RZYCP224KA	13.3※	3	200	4.6※		1	３号建物
PAC-2	空冷パッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN	RZRP140BF	9.7※	3	200	1.79※		1	３号建物
PAC-3	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN	RZRP140BF	1.5※	3	200	0.59※		1	３号建物
PAC-4	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN	RZRP40BFT	1.4※	3	200	0.59※		1	３号建物
PAC-5	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN	RZRP40BFT	3.2※	3	200	0.59※		1	３号建物
PAC-6	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN	RZRP40BFT	1.4※	3	200	0.59※		1	３号建物
PAC-7	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN	RZRP40BFT	3.3※	3	200	0.59※		1	３号建物
PAC-8	空冷パッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN	RZRP112BF	9.8※	3	200	1.79※		1	３号建物
PAC-9	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN	RZRP40BFT	1.5※	3	200	0.59※		1	３号建物
PAC-10	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN	RZRP40BFT	1.2※	3	200	0.59※		1	３号建物
PAC-11	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN	RZRP40BFT	1.6※	3	200	0.59※		1	３号建物
PAC-12	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット形（4方向）	DAIKIN	RZRP40BFT	1.9※	3	200	0.59※		1	３号建物
PAC-13	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN	RZRP40BFT	1.1※	3	200	0.59※		1	３号建物
PAC-14	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット形（2方向）	DAIKIN	RZRP40BFT	1.2※	3	200	0.59※		1	３号建物

※印は、設計値を示す。

件　　名	石垣（８）空調設備保守点検		
図面名称	機器一覧表　３号建物	縮　　尺	－
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科		図 面 番 号	１８／２２

機器番号	名　称	型　式	製造者	品　番	冷房能力 kW	電気容量			法定 冷凍トン	台　数	場　所
						相	V	kW			
ACP-1	パッケージ形空気調和機	床置ダクト式	三菱電機	PUHY-P400SDMJ1	75.7※	3	200	18.4※		1	８号建物
ACP-2	パッケージ形空気調和機	床置ダクト式	三菱電機	PUHY-P450DMJ1	34.0※	3	200	10.4※		1	８号建物
ACP-3	マルチ形空気調和機	室外機	三菱電機	PUHY-P224DMG7	22.4	3	200	6.46		1	８号建物
ACP-3-1	〃	壁掛形	三菱電機		1.7※	1	200	0.04※		1	８号建物
ACP-3-2	〃	天井埋込カセット形（4方向）	三菱電機		4.8※	1	200	0.05※		1	８号建物
ACP-3-3	〃	天井埋込カセット形（2方向）	三菱電機		1.8※	1	200	0.05※		1	８号建物
ACP-3-4	〃	天井埋込カセット形（2方向）	三菱電機		1.8※	1	200	0.05※		1	８号建物
ACP-3-5	〃	壁掛形	三菱電機		0.1※	1	200	0.04※		1	８号建物
ACP-3-6	〃	壁掛形	三菱電機		0.2※	1	200	0.04※		1	８号建物
ACP-4	パッケージ形空気調和機	天井埋込カセット形（4方向）	三菱電機	PUSY-FP140MH	12.5	3	200	3.33		4	８号建物
ACP-5	セパレート形空気調和機	壁掛形	三菱電機	PUZ-ERMP40SKA11	3.6	1	100	0.75		1	８号建物
ACP-6	パッケージ形空気調和機	天吊形	三菱電機	PUZ-ERMP140LA11	12.6	3	200	2.37		2	８号建物
ACP-7	パッケージ形空気調和機	天吊形	三菱電機	PUHY-P335DMG7	33.5	3	200	3.40		2	８号建物
ACP-8	パッケージ形空気調和機	天井埋込カセット形（4方向）	三菱電機	PUHY-P335DMG7	33.5	3	200	9.65		4	８号建物
ACP-9	マルチ形空気調和機	室外機	三菱電機	PUSY-FP160MH	14.0	3	200	3.56		1	８号建物
ACP-9-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	三菱電機		3.1※	1	200	0.05※		1	８号建物
ACP-9-2	〃	天井埋込カセット形（4方向）	三菱電機		4.8※	1	200	0.05※		1	８号建物
ACP-9-3	〃	天井埋込カセット形（4方向）	三菱電機		2.3※	1	200	0.05※		1	８号建物
ACP-10	パッケージ形空気調和機	天井埋込カセット形（4方向）	三菱電機	PUZ-ERMP40KA11	3.6	3	200	0.75		1	８号建物
ACP-13	パッケージ形空気調和機	壁掛形	三菱電機	PUZ-ERMP40SKA11	3.6	1	200	0.75		1	８号建物
OACP-1	パッケージ形空気調和機（全外気処理型）	天井埋込ダクト式	三菱電機	PUHY-P224DMG7	22.4	3	200	6.46		1	８号建物
OACP-2	パッケージ形空気調和機（全外気処理型）	天井埋込ダクト式	三菱電機	PUHY-P224DMG7	22.4	3	200	6.46		1	８号建物
OACP-3	パッケージ形空気調和機（全外気処理型）	天井埋込ダクト式	三菱電機	PUSY-FP160MH2	14.0	3	200	3.57		1	８号建物
OACP-4	パッケージ形空気調和機（全外気処理型）	床置ダクト式	三菱電機	PUHV-P400SDMJ1	88.1※	3	200	18.4※		1	８号建物
OACP-5	パッケージ形空気調和機（全外気処理型）	床置ダクト式	三菱電機	PUHV-P280SDMJ1	60.8※	3	200	12.0※		1	８号建物
OACP-6	パッケージ形空気調和機（全外気処理型）	天井埋込ダクト式	三菱電機	PUHY-P280DMG7	28.0	3	200	9.33		1	８号建物
OACP-7	パッケージ形空気調和機（全外気処理型）	天井埋込ダクト式	三菱電機	PUHY-P280DMG7	28.0	3	200	9.33		1	８号建物
ACS-1	スポットエアコン	天井埋込ダクト式	日立	SR-AP63CT2	6.3	3	200	1.95		1	８号建物
ACS-2	スポットエアコン	天井埋込ダクト式	日立	SR-AP280CT2	28.0	3	200	11.2		1	８号建物
ACS-3	スポットエアコン	天井埋込ダクト式	日立	SR-AP45CT2	4.5	3	200	1.17		1	８号建物
ACP-11	セパレート形空気調和機	天井埋込カセット形（2方向）	三菱電機	PUZ-ERMP40SKA11	1.8※	1	200	0.95※		1	８号建物
ACP-12	パッケージ形空気調和機	床置ダクト式	三菱電機	PUHV-P500SDMJ1	131.1※	3	200	31.6※		1	８号建物
OACP-8	パッケージ形空気調和機（全外気処理型）	天井埋込ダクト式	三菱電機	PUSY-FP160MH	11.6※	3	200	3.75※		1	８号建物

※印は、設計値を示す。

件　名	石垣（８）空調設備保守点検		
図面名称	機器一覧表　８号建物	縮　尺	－
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科		図面番号	１９／２２

機器番号	名　称	型　式	製造者	品　番	冷房能力 kW	電気容量			法定 冷凍トン	台　数	場　所
						相	V	kW			
ACP-1	マルチ型空気調和機	室外機	パナソニック	CU-P450UX5	45.0	3	200	13.9	6.15	1	９号建物
ACP-1A	〃	天井埋込カセット形（4方向）	パナソニック	CS-P56U4U	5.76	1	200	0.06		1	９号建物
ACP-1B	〃	天井埋込カセット形（2方向）	パナソニック	CS-P36L3U	3.70	1	200	0.03		1	９号建物
ACP-1C	〃	天井埋込カセット形（4方向）	パナソニック	CS-P90U4U	9.25	1	200	0.06		1	９号建物
ACP-1D	〃	天井埋込カセット形（2方向）	パナソニック	CS-P56L3U	5.76	1	200	0.03		1	９号建物
ACP-1E	〃	天井埋込カセット形（2方向）	パナソニック	CS-P112L3U	11.51	1	200	0.12		1	９号建物
ACP-1F	〃	天井埋込カセット形（1方向）	パナソニック	CS-P45D3U	4.62	1	200	0.03		1	９号建物
ACP-2	マルチ型空気調和機	室外機	パナソニック	CU-P224UX5	22.4	3	200	5.80	3.70	1	９号建物
ACP-2A	〃	天井埋込カセット形（2方向）	パナソニック	CS-P22L3U	2.21	1	200	0.03		4	９号建物
ACP-2B	〃	天井埋込カセット形（2方向）	パナソニック	CS-P80L3U	8.04	1	200	0.05		1	９号建物
ACP-2C	〃	天井埋込カセット形（1方向）	パナソニック	CS-P22DM3U	2.21	1	200	0.02		1	９号建物
ACP-3	マルチ型空気調和機	室外機	パナソニック	CU-P140UL4	14.0	3	200	3.29	2.00	1	９号建物
ACP-3A	〃	クリーンエアコン天井吸込ユニット分離形（ﾌﾗｽ10,000）	パナソニック	CS-P71CD4U6	7.00	1	200	0.20		1	９号建物
ACP-3B	〃	天井埋込カセット形（1方向）	パナソニック	CS-P22DM3U	1.88	1	200	0.02		1	９号建物
ACP-3C	〃	天井埋込カセット形（1方向）	パナソニック	CS-P22DM3U	1.88	1	200	0.02		1	９号建物
ACP-4	パッケージ形空気調和機	天井埋込カセット形（2方向）	パナソニック	PA-P56L6MNB	5.60	3	200	1.50	1.12	1	９号建物
ACP-5	パッケージ形空気調和機	天井埋込カセット形（4方向）	パナソニック	PA-P112U6HDZNB	11.20	3	200	2.50	1.72	1	９号建物
ACP-6	パッケージ形空気調和機	天井埋込カセット形（4方向）	パナソニック	PA-P63U6HZNB	6.30	3	200	1.50	1.12	1	９号建物
ACP-7	パッケージ形空気調和機	天井吊形	パナソニック	PA-P80T6HZNB	8.00	3	200	2.00	1.12	1	９号建物
ACR-1	セパレート形空気調和機	壁掛形	パナソニック	CS-F252DZ-W/S	2.5	1	200	0.75		1	９号建物
ACR-2	セパレート形空気調和機	天井埋込カセット形（2方向）	パナソニック	CS-B409CW2/S	4.0	1	200	1.10		1	９号建物
ACR-3	セパレート形空気調和機	壁掛形	パナソニック	CS-F222DZ-W/S	2.2	1	200	0.60		1	９号建物
OACP-1	パッケージ形空気調和機（外気処理形）	床置ダクト接続形	ダイキン工業	SZVYCP280KA	33.5	3	200	6.6	4.40	1	９号建物
OACP-2	パッケージ形空気調和機（外気処理形）	天井埋込ダクト接続形	ダイキン工業	FXYMP140MGF	14	1	200	3.55	2.56	1	９号建物

機器番号	名　称	型　式	製造者	品　番	除湿能力 kW	電気容量			法定 冷凍トン	台　数	場　所
						相	V	kW			
HC-1	産業用除湿器	冷凍機方式　床置ダクト接続形	三菱電機	KFH-P3A1(-BKN)	7.8	3	200	2.2	－	1	１４号建物

機器番号	名　称	型　式	製造者	品　番	除湿能力 kW	電気容量			法定 冷凍トン	台　数	場　所
						相	V	kW			
HC-1	産業用除湿器	冷凍機方式　床置ダクト接続形	三菱電機	KFH-P3A1(-BKN)	7.8	3	200	2.2	－	1	１５号建物

機器番号	名　称	型　式	製造者	品　番	除湿能力 kW	電気容量			法定 冷凍トン	台　数	場　所
						相	V	kW			
HC-1	産業用除湿器	冷凍機方式　床置ダクト接続形	三菱電機	KFH-P3A1(-BKN)	7.8	3	200	2.2	－	1	１６号建物

機器番号	名　称	型　式	製造者	品　番	冷房能力 kW	電気容量			法定 冷凍トン	台　数	場　所
						相	V	kW			
HC-1	産業用除湿器	冷凍機方式　床置ダクト接続形	三菱電機	KFH-P3A1(-BKN)	7.8	3	200	2.2	－	1	１７号建物

機器番号	名　称	型　式	製造者	品　番	冷房能力 kW	電気容量			法定 冷凍トン	台　数	場　所
						相	V	kW			
ACP-1	空冷式パッケージ形空気調和機	天井埋込カセット形（2方向）	三菱電機	PUZ-ERMP80SLZ	7.1	1	200	1.6		1	１９号建物

件　名	石垣（８）空調設備保守点検		
図面名称	機器一覧表　9･14･15･16･17･19･20号建物	縮　尺	－
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科		図面番号	２０／２２

機器番号	名　称	型　式	製造者	品　番	冷房能力 kW	電気容量			法定 冷凍トン	台　数	場　所
						相	V	kW			
ACP-1	空冷式パッケージ形空気調和機	壁掛形	三菱電機	MSZ-JXV2222E-W	2.2	1	100	0.6		1	２０号建物

機器番号	名　称	型　式	製造者	品　番	冷房能力 kW	電気容量			法定 冷凍トン	台　数	場　所
						相	V	kW			
ACP-1	マルチ型空気調和機	室外機	日立	RAS-AP160SSM	14.3	3	200	2.75	2.84	1	２１号建物
ACP-1-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	日立	RCI-GP40K3	3.9	1	200	0.05		2	２１号建物
ACP-1-2	〃	天井埋込カセット形（4方向）	日立	RCI-GP28K3	1.7	1	200	0.05		1	２１号建物
ACP-1-3	〃	天井埋込ダクト接続形(外気処理型)	日立	RPIF-GP500K	3.8	1	200	0.65		1	２１号建物
ACP-2	マルチ型空気調和機	室外機	日立	RAS-AP224TS	18.1	3	200	3.97	3.28	1	２１号建物
ACP-2-1	〃	天井埋込カセット形（4方向）	日立	RCI-GP28K3	1.6	1	200	0.05		1	２１号建物
ACP-2-2	〃	天井埋込カセット形（4方向）	日立	RCI-GP28K3	1.6	1	200	0.05		1	２１号建物
ACP-2-3	〃	天井埋込カセット形（4方向）	日立	RCI-GP36K3	3.6	1	200	0.05		1	２１号建物
ACP-2-4	〃	天井埋込カセット形（2方向）	日立	RCI-GP22K3	1.8	1	200	0.04		1	２１号建物
ACP-2-5	〃	天井埋込ダクト接続形(外気処理型)	日立	RPIF-GP800K	8.2	1	200	0.65		1	２１号建物
ACP-3	セパレート型空気調和機	壁掛形	日立	RPK-GP40RSHJ5	2.2	1	200	0.65	1.17	1	２１号建物

機器番号	名　称	型　式	製造者	品　番	冷房能力 kW	電気容量			法定 冷凍トン	台　数	場　所
						相	V	kW			
ACP-1	セパレート型空気調和機	壁掛形	日立	VL-16EU3	1.3	1	100	0.6		1	２２号建物

機器番号	名　称	型　式	製造者	品　番	冷房能力 kW	電気容量			法定 冷凍トン	台　数	場　所
						相	V	kW			
ACP-1	セパレート型空気調和機	壁掛形	日立	RAC-ZJ22L	2.2	1	100	0.4		1	２３号建物
ACP-2	セパレート型空気調和機	壁掛形	日立	RAC-ZJ22L	2.2	1	100	0.4		1	２３号建物

機器番号	名　称	型　式	製造者	品　番	冷房能力 kW	電気容量			法定 冷凍トン	台　数	場　所
						相	V	kW			
ACP-1	マルチパッケージ形空気調和機	室外機	日立	RAS-AP80SSM	8.0	3	200	1.95	1.42	1	２４号建物
ACP-1A	〃	天井埋込カセット形（2方向）	日立	RCID-GP36K2	3.6	1	200	0.03		1	２４号建物
ACP-1B	〃	天井埋込カセット形（2方向）	日立	RCID-GP45K2	4.5	1	200	0.05		1	２４号建物
ACP-2	空冷式パッケージ形空気調和機	天吊形	日立	RPC-GP80RSH5	7.1	3	200	2.04	1.35	2	２４号建物

機器番号	名　称	型　式	製造者	品　番	冷房能力 kW	電気容量			法定 冷凍トン	台　数	場　所
						相	V	kW			
ACP-1	パッケージ型空気調和機	天井カセット形（1方向）	日立	RCIS-GP40RSH5	3.6	3	200	0.90	1.17	1	２５号建物

機器番号	名　称	型　式	製造者	品　番	冷房能力 kW	電気容量			法定 冷凍トン	台　数	場　所
						相	V	kW			
ACP-1	マルチ型空気調和機	室外機	DIKIN	RXYP280FB	28.0	3	200	9.10		1	２６号建物
ACP-1A	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DIKIN		7.1※	1	200	0.04※		1	２６号建物
ACP-1B	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DIKIN		8.7※	1	200	0.05※		1	２６号建物
ACP-1C	〃	天井埋込カセット形（2方向）	DIKIN		4.1※	1	200	0.02※		1	２６号建物
ACP-1D	〃	天井埋込カセット形（4方向）	DIKIN		2.7※	1	200	0.02※		1	２６号建物
ACP-2	パッケージ形空気調和機	天吊形	DIKIN	RZRP16BF	14.0	3	200	4.44		1	２６号建物
OACP-1	パッケージ形空気調和機（全外気処理機）	床置ダクト接続形	三菱電機	PUHV-P140DMJ1-C	15.5	3	200	4.96		1	２６号建物

※印は、設計値を示す。

件　名	石垣（８）空調設備保守点検		
図面名称	機器一覧表 20･21･22･23･24･25･26号建物	縮　尺	－
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科		図面番号	２１／２２

機器番号	名　称	型　式	製造者	品　番	冷房能力 kW	電気容量			法定 冷凍トン	台　数	場　所
						相	V	kW			
OACP-1	パッケージ型空気調和機（全外気処理形）	床置ダクト接続形	三菱電機	PFHV-P167DM-E1-F	6.9	3	200	1.06		1	２７号建物
ACP-1	マルチ型空気調和機	室外機	三菱電機	PUHY-P280DMG9	28.0	3	200	9.21		1	２７号建物
ACP-1A	〃	天井埋込カセット形（4方向）	三菱電機	PLFY-P71HMG9	7.1	1	200	0.03		1	２７号建物
ACP-1B	〃	天井埋込カセット形（4方向）	三菱電機	PLFY-P36HMG9	3.6	1	200	0.02		1	２７号建物
ACP-1C	〃	天井埋込カセット形（4方向）	三菱電機	PLFY-P45HMG9	4.5	1	200	0.02		1	２７号建物
ACP-1D	〃	天井埋込カセット形（4方向）	三菱電機	PLFY-P28HMG9	2.8	1	200	0.02		1	２７号建物
ACP-1E	〃	天井埋込カセット形（4方向）	三菱電機	PLFY-P56HMG9	5.6	1	200	0.02		1	２７号建物
ACP-2	パッケージ形空気調和機	天吊形	三菱電機	PCZ-ZRMP224C3	20.0	3	200	6.85		1	２７号建物

機器番号	名　称	型　式	製造者	品　番	冷房能力 kW	電気容量			法定 冷凍トン	台　数	場　所
						相	V	kW			
ACP-1	パッケージ型空気調和機	天井埋込カセット形（4方向）	三菱電機	PL-ERP80HA3	7.1	3	200	1.98		1	３０号建物
ACP-2	パッケージ型空気調和機	天井埋込カセット形（2方向）	三菱電機	PLZ-ERMP40L3	3.6	3	200	0.885		1	３０号建物
ACP-3	空冷式パッケージ型空気調和機	壁掛形	三菱電機	PKZ-ERP40SL3	3.6	3	200	0.929		1	３０号建物
ACS-1	セパレート形スポットエアコン	天吊スプリット形	三菱電機	MDC-P63LB-ST	6.3	3	200	2.01		1	３０号建物

機器番号	名　称	型　式	製造者	品　番	冷房能力 kW	電気容量			法定 冷凍トン	台　数	場　所
						相	V	kW			
ACP-1	セパレート型空気調和機	壁掛形	日立	RAS-ZJ22L	2.2	1	100	0.4		1	３３号建物

機器番号	名　称	型　式	製造者	品　番	冷房能力 kW	電気容量			法定 冷凍トン	台　数	場　所
						相	V	kW			
ACP-1	パッケージ型空気調和機	天吊形	三菱電機	PUZ-ZRM224KA4	20.0※	3	200	6.85※		1	３６号建物
ACP-2	パッケージ型空気調和機	壁掛形	三菱電機	MUZ-JXV2224E	2.2※	1	100	0.42※		1	３６号建物

※印は、設計値を示す。

件　名	石垣（８）空調設備保守点検		
図面名称	機器一覧表 27･30･33･36号建物	縮　尺	－
陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科		図面番号	２２／２２