公 告 第 1059号
令和８年１１月１１日

公　　告

分任契約担当官
陸上自衛隊健軍駐屯地
西部方面会計隊本部
業務科長　秋吉　裕之

次のとおり一般競争入札を行います。

１　競争に付する事項
(1)　件　　名：令和８年度高圧受変電設備保守点検
(2)　規　　格：仕様書のとおり
(3)　履行場所：陸上自衛隊健軍駐屯地
(4)　履行期間：令和９年３月３１日

２　競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1)　予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること、なお未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中特別の理由がある場合に該当する。
(2)　予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。
(3)　令和７・８・９年度の防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）九州・沖縄地域の「役務の提供等」の「Ｄ」等級以上の資格を有するもの。（競争参加資格を有する登録業者は、資格審査結果通知書（写）を令和８年１１月２５日までに提出すること。ＦＡＸ可)
(4)　大臣官房衛生監、防衛政策局長及び防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)　前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

３　公告の掲示場所
西部方面隊ホームページ（https：//www.mod.go.jp/gsdf/wae/）
陸上自衛隊健軍駐屯地、北熊本駐屯地、自衛隊熊本病院

４　契約条項・入札等参加者心得を示す場所
陸上自衛隊健軍駐屯地西部方面会計隊本部業務科契約班及び西部方面隊ホームページ

５　競争入札執行の日時場所
(1)　入札場所：陸上自衛隊健軍駐屯地　会計隊会議室
(2)　日　　時：令和８年１１月２７日（金）　１０時００分

６　落札決定方法
(1)　総額（税抜き価格）が予定価格以内の最低額の入札をした者を落札者とする。ただし、当該応札価格が予算決算及び会計令（昭和２４年勅令第１６５号）第８５条の規定により契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を下回った場合は、落札を保留し、必要な調査のうえ決定する。この場合、すべての応札者は官側が行う調査に協力するものとする。
(2)　全ての入札が予定価格の制限に達しない場合は、直ちに再度入札を実施する。但し、郵便入札が含まれている場合には、後日改めて入札を実施する。
(3)　同価の入札の場合については、抽選により決定する。

７　保証金に関する事項
(1)　入札保証金：免 除

ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の１００分の５以上を違約金として徴収する。

(2) 契約保証金：免 除
ただし、契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の１００分の１０以上を違約金として徴収する。

8 入札の無効
(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札
(2) 入札金額を訂正してある入札、及び入札書の記載事項及び押印が不明瞭なもの。
(3) 入札参加資格者に関する条件に違反した入札

9 契約書等作成の要否
(1) 「駐屯地用標準契約（請）書」の様式により作成提出
(2) 適用する契約条項
「役務請負契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」

10 その他
(1) 郵便による入札を可とする。
(2) 入札書に「当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。」と余白に記入すること。
電信電話による入札は認めない。
(3) 送信封筒に必ず「（入札日時及び入札件名）入札書在中」の記載をし、入札期日の前日１７時迄に必着するよう郵送（持参）し送付後、業務科契約班まで電話連絡すること。（再度入札を含む。）
(4) 入札に関する委任を受けた者は、入札執行前に委任状を提出すること。
(5) 入札における消費税の取り扱い
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税法に規定する消費税率に基づく消費税に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額に消費税法に規定する消費税に基づく消費税法に相当する金額を差し引いた金額（税抜き）を入札書に記載すること。
イ 入札金額に非課税部分がある場合は、入札書に記載された金額のうち、対象となる金額の備考欄にその内訳を記載すること。
(6) 開札後、落札者に連絡する。（当日中を基準とする。）

11 入札に関する事項の問合わせ先
〒８６２－０９０１
熊本県熊本市東区東町１－１－１
陸上自衛隊健軍駐屯地 西部方面会計隊本部 業務科 契約班（担当：和田）
ＴＥＬ ０９６－３６８－５１１１（内線３５７３）
ＦＡＸ ０９６－３６８－３５７９

12 仕様書に関する事項の問合わせ先
〒８６２－０９０１
熊本県熊本市東区東町１－１－１
陸上自衛隊健軍駐屯地 業務隊 管理科（担当：吉永）
ＴＥＬ ０９６－３６８－５１１１（内線４８１０）

入　札　書

件　名（業務の名称）　令和８年度高圧受変電設備保守点検

入札金額：￥

上記の金額をもって入札心得書の条項を承諾の上、入札します。
当社は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。

令和８年１１月２７日

分任契約担当官陸上自衛隊健軍駐屯地
西部方面会計隊本部
業務科長　秋吉　裕之　殿

住　　所
商号又は名称
代表者氏名　　印
代理人氏名　　印

注：金額、月日等の数字は算用数字で明確に記載すること。

委　任　状

受任者
　営業所名
　役　　職
　氏　　名
　使 用 印　　印

　私は上記の者を代理人と定め、下記件名の入札・見積及び契約に関する権限を委任します。

記

件　名（業務の名称）：　令和８年度高圧受変電設備保守点検

委任者
　住　　所
　商号又は名称
　役　　職
　代 表 者 氏 名　　印

分任契約担当官陸上自衛隊健軍駐屯地
西部方面会計隊本部
業務科長　秋吉　裕之　殿

市場価格調査書

金¥

（税抜き金額）

No	件　　名	規　　格	単位	数 量	単　価	金　額	備　考
1	令和8年度高圧受変電設備保守点検	仕様書のとおり	ST	1			
	内訳を付記して下さい。						
	（内訳）						

仕　　様　　書

令和８年度高圧受変電設備保守点検

陸上自衛隊健軍駐屯地業務隊

仕　　様　　書

1　件　名：令和８年度高圧受変電設備保守点検

2　場　所：熊本県熊本市東区東町１丁目１番１号　陸上自衛隊健軍駐屯地西地区
　　熊本県熊本市東区東町２丁目３番地　　陸上自衛隊健軍駐屯地東地区

3　役務概要
高圧２次受変電設備(キュービクル２箇所･高圧分岐盤４箇所)の保守点検

4　保守点検対象設備及び配置図
(1)　別紙第１:高圧受変電設備保守点検対象機器
(2)　別紙第２:配置図

5　一般事項
(1)　共通事項
ア　本役務は本仕様書及び電気設備技術基準等の関係法令に基づき保守点検を実施する。

イ　駐屯地電気保安規定を遵守すること。

ウ　仕様書に記載なき項目であっても技術上当然行う必要のある項目又は業務完了のために必要な事項は、監督官の指示に従い実施するものとする。

エ　役務実施中に既存施設や設備等を万一破損させた場合は受注者の負担において早急に復旧させること。

オ　保守点検中に疑義が生じた場合は監督官と協議し指示に従うこと。

カ　検査官又は監督官より点検不良や不都合な箇所の指摘を受けた場合は、直ちに再度点検を行なうこと。

キ　設備の点検を行う場合は短絡接地器具等の保安器具を確実に取付けること。また保安器具は受注者で準備すること。

ク　点検業務に関係のない場所は立入りや撮影等を禁止する。現状確認で立入ることが必要な場合は監督官の立会いを受けて入場すること。

ケ　保守点検により発見した不良又は要注意箇所は一覧表にして監督官へ提出すること。又不良箇所が分かりにくい場所については写真や図面等を合わせて提出すること。

コ　接地抵抗測定で測定値が規定値の範囲外であった場合は、測定器の接地棒を2回以上別の場所に移動して測定を実施し測定数値を判定すること。

サ　安全対策として絶縁ゴム手袋及び長靴や絶縁シート･立入り禁止用具等を常備し必ず法令に定められた耐圧試験等の定期点検済みを使用すること。

シ　役務は必ず班(組)を複数名で編成し、電源の入り切りや充電部の安全対策等は班(組)長を含む２名以上で確認を行うこと。

ス　キュービクル等の内部清掃も本役務に含む。

(2)　役務関係図書の管理

ア　役務関係図書等は、役務実施等の目的以外に第三者に対して貸与、複製又は閲覧させてはならない。

イ　役務関係図書等は複製したものを含め役務完了後速やかに返却しなければならない。

ウ　役務完了後はネガを監督官へ提出すること。デジタルカメラの場合は写真提出後速やかに電子データを消去すること。

エ　役務を実施する前に保守点検に関する工程表及び保守点検管理組織図を監督官に提出し承諾を受けてから実施するものとする。

(3)　役務現場管理

役務実施は、統括責任者･作業責任者･試験員･電工によるものとし、要求する職務内容･技術(技能)･実務等は次のとおりとする。

区　　分	職務内容･技術(技能)･実務経験･必要資格
統括責任者	契約内容の履行、役務従事者の指揮監督及び関係部署との連絡調整業務等について統括できること。また受注者の代理として本役務に関するすべての権限を有し、総合的な工程管理・安全管理を実施することが出来ること。受電電圧２２ＫＶ以上の受変電設備の保守点検を実施した経験があること。 必要資格：第３種電気主任技術者以上を取得後１５年以上の実務経験があること。
作業責任者	本役務で班(組)長を担当できる知識と技能を有すること。工程内容を確実に把握でき、他の役務従事者に対して的確な指示を行え、充電部等の危険箇所への安全対策の処置等を自ら判断でき実行できること。仮設発電機の接続箇所や運用中のＵＰＳ設備の回路を確実に判断できること。受変電設備等の保守点検業務について高度な技術力及び判断力を有し、実務経験１０年以上の者。 必要資格：第３種電気主任技術者以上
試験員	受変電設備の保守点検業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者。作業責任者から指示されたことを確実に理解できること。
電工	電気工事士でなければ従事できない作業(配線接続等)を行えること。 必要資格:第１種電気工事士

(4)　提出書類(各２部)

ア　役務従事者の公的免許の写し及び実務経験の実績が確認できる資料

イ　保守点検日報

ウ　点検計画書

エ　点検結果報告書

オ　役務写真(サービス版)完了後は電子データを消去すること。

６　特記事項

(1)　停電日時は令和８年１２月２０日（日）０８：３０～１６：００までの間とし、この停電中に点検を終了させること。停電予定日に災害など不測の事態があった場合で停電が出来なかった場合は監督官と再度調整し、停電日及び時間帯を決定する。

(2)　保守点検等に必要な工具測定機器及び消耗品については、受注者の負担とする。

(3)　機器の操作などで制御リレー等の自動制御機器を取外したり、設定変更した場合は、既存どおりに復旧しておくこと。


(4)　班別に分かれて点検を行う場合は、班行動は統括責任者や現場代理人･マネージャー･監督官からの指示待ちの状態ではなく、定められた工程どおり班長が班員に指示を出し点検を行うこと。

高圧受変電設備保守点検対象機器


高圧電気室名	特科整備工場「東地区」		
キュービクル構成面数	３面		屋内
変圧器仕様	１φ200KVA(1997年油入製)×1台 ３φ300KVA(1997年油入製)×1台		
番号	項　　目	数量	備考
1	接地抵抗測定　　(接地極接続状態)	1	
2	絶縁抵抗測定　　(高圧)	5	測定区分
3	絶縁抵抗測定　　(低圧)	2	配電盤
4	継電器試験　　一般（過電流）５１	1	
5	開閉器	3	
6	遮断器	1	
7	計器用変成器	2	
8	絶縁油試験（酸化度）	2	油補充含む
9	避雷器（地上）	1	機器等の外観点検･簡易清掃を含む
10	絶縁油試験（絶縁耐力試験）	2	油補充含む
11	変圧器（500kVA以下）	2	機器等の外観点検･簡易清掃を含む
12	受・配電・計器盤(計器類含む)	6	機器等の外観点検･簡易清掃を含む
13	電力ケーブル	1	機器等の外観点検･簡易清掃を含む
14	母線・配線	6	機器等の外観点検･簡易清掃を含む

高圧電気室名	通信整備工場「東地区」		
キュービクル構成面数	３面		屋内
変圧器仕様	１φ150KVA(2021年油入製)×1台 ３φ150KVA(2021年油入製)×1台		
番号	項　　目	数量	備考
1	接地抵抗測定　　(接地極接続状態)	1	
2	絶縁抵抗測定　　(高圧)	5	測定区分
3	絶縁抵抗測定　　(低圧)	2	配電盤
4	継電器試験　　一般（過電流）５１	1	
5	開閉器	3	
6	遮断器	1	
7	計器用変成器	2	
8	絶縁油試験（酸化度）	2	油補充含む
9	避雷器（地上）	1	機器等の外観点検･簡易清掃を含む
10	絶縁油試験（絶縁耐力試験）	2	油補充含む
11	変圧器（500kVA以下）	2	機器等の外観点検･簡易清掃を含む
12	受・配電・計器盤(計器類含む)	6	機器等の外観点検･簡易清掃を含む
13	電力ケーブル	1	機器等の外観点検･簡易清掃を含む
14	母線・配線	6	機器等の外観点検･簡易清掃を含む

高圧電気室名	高圧分岐盤系統「西地区」		
機器状況	屋外分岐盤		
変圧器仕様			
番号	項　　目	数量	備考
1	絶縁劣化診断　　(直流高圧法)	1	フィーダ(通信)
2	絶縁劣化診断　　(直流高圧法)	1	高圧分岐盤3
3	絶縁劣化診断　　(直流高圧法)	2	高圧分岐盤6
4	絶縁劣化診断　　(直流高圧法)	2	高圧分岐盤9
5	絶縁劣化診断　　(直流高圧法)	2	高圧分岐盤11

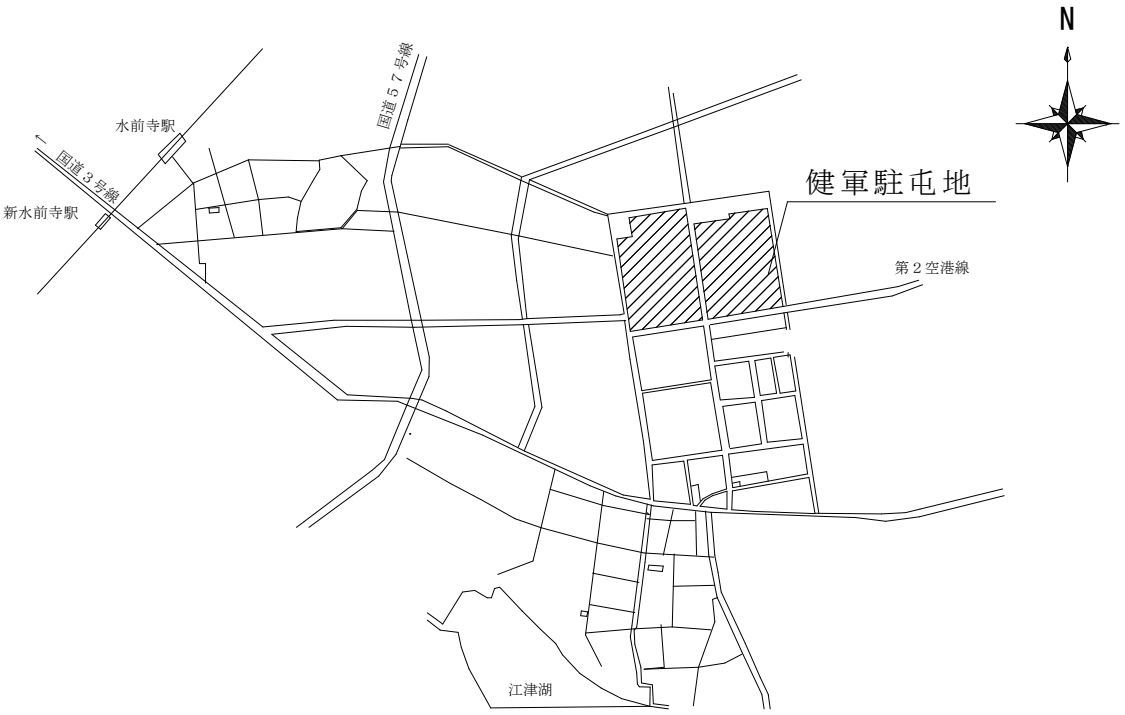

健軍駐屯地案内図　S=1:10,000

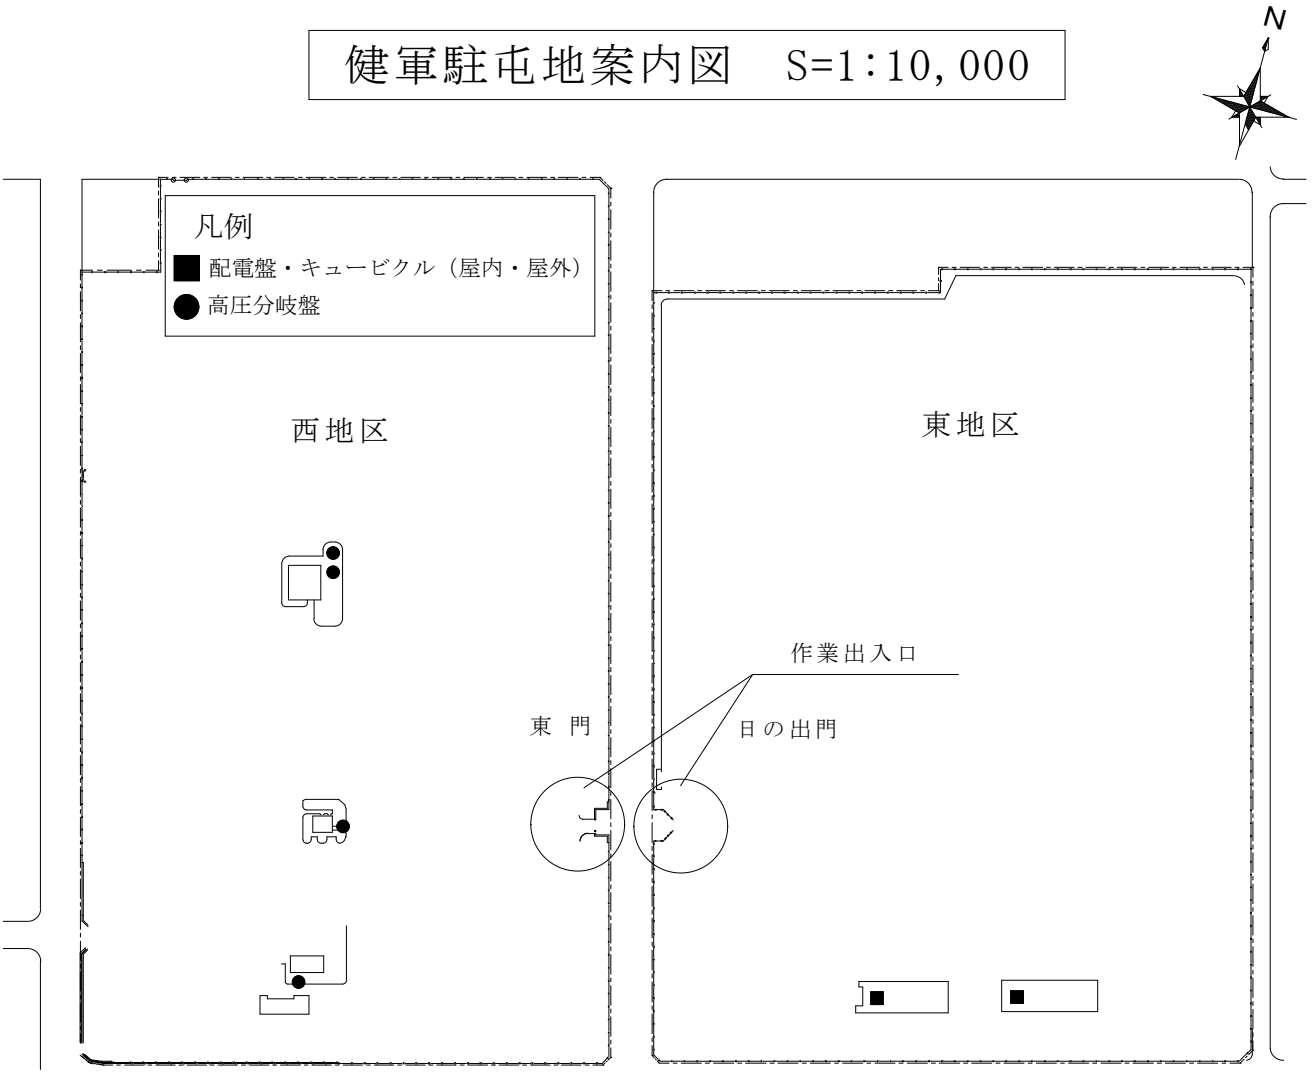

健軍駐屯地配置図　S=1:6,000