

変更公告

公 告 第 22号
令和8年5月8日

分任契約担当官
陸上自衛隊宮古島駐屯地
第444会計隊長 藤澤 竹広

- 1 公告第17号（令和8年4月20日）「宮古島（8）空調機補修」について下記のとおり一部変更する。
- 2 変更内容
 - （1）公告中、第4項 入札日時場所：令和8年5月14日（木）13時30分 とあるを、令和8年5月21日（木）13時30分 に変更する
 - （2）仕様書について図面番号2、12について別添のとおり変更する。
- 3 問い合わせ先
 - 入札に関する事項
陸上自衛隊宮古島駐屯地 第444会計隊契約班（担当 田上）
TEL（0980）76－6661（内線348）
FAX（0980）76－6712
 - 仕様書に関する事項
陸上自衛隊宮古島駐屯地 業務隊管理科（担当 下地）
TEL（0980）76－6661（内線451）

宮古島（８）空調機補修

件 名	宮古島（８）空調機補修	図面番号	1 / 14
図 名	表 紙	縮 尺	
宮古島駐屯地業務隊管理科		R8.4.	

特 記 仕 様 書

1 件 名
宮古島（８） 宮古島駐屯地空調機補修

2 場 所
陸上自衛隊宮古島駐屯地 沖縄県宮古島市上野野原 8 3－5

3 納 期
契約日の翌日から令和 8 年 7 月 3 1 日まで

4 補修概要

(1) 材料

ア 本役務に使用する材料は設計図書に適合するものとし、すべて新品とする。

イ 補修を実施する室内機及び室外機の型式については以下のとおりとする。

場 所	メーカー	型 式	記 号	交換部品
1 号建物	三菱	PUHY－P 2 2 4 DMG 5	ACP－4	制御基板 1 個 M-NET 基盤 1 個
	三菱	PUHY－P 3 3 5 DMG 5	ACP－5	制御基板 1 個 M-NET 基盤 1 個
	三菱	PUHY－P 2 8 0 DMG 5	ACP－7	制御基板 1 個 M-NET 基盤 1 個
	三菱	PUZ－ERMP 4 0 KA 6	PAC－5	制御基板 1 個 M-NET 基盤 1 個
2 号建物	三菱	PUZ－ERMP 4 0 KA 6	PAC-2	熱交換器 1 個 重塩害防錆費 1 個 耐熱用室素ガス 1 本 冷媒ガス 1.8 k g
	三菱	PUZ－ERMP 6 3 KA 6	PAC-9	室外熱交換器 1 個 冷媒ガス 2.8 k g 室内熱交換器 1 個 重塩害防錆費 1 個 耐熱用室素ガス 1 本
3 号建物	三菱	PUZ－ERMP 4 0 KA 8	PAC-6	熱交換器 1 個 重塩害防錆費 1 個 冷媒ガス 1.8 k g 耐熱用室素ガス 1 本
4 号建物	三菱	PUZ－ERMP 4 0 KA 8	PAC-3	熱交換器 1 個 重塩害防錆費 1 個 冷媒ガス 0.42 k g 耐熱用室素ガス 1 本
	三菱	PUHY－P 2 8 0 DMG 6	ACR－1	ファンモーター 1 個 プロペラファン 1 個
5 号建物	三菱	PUHV－P 2 8 0 S DMJ 1	OACP-4	電磁弁コイル 1 個
1 6 号建物	三菱	PUHY－P 2 8 0 DMG 5	ACP-1 ACP-1 F	室外機サーミスタ 1 式 室内機サーミスタ 1 式
	三菱	PUHY－P 2 2 4 DMG 5	ACP-2	熱交換器 1 個 重塩害防錆費 1 個 冷媒ガス 10 k g 耐熱用室素ガス 1 本
2 5 号建物	三菱	KFH－P 3 A 1	ACP-1	耐熱用室素ガス 1 本

ウ 材料の搬入ごとに、監督官に報告する。ただし、あらかじめ監督官の承諾を受けた場合は、この限りではない。

エ 現場に搬入した材料は、種別ごとに監督官の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督官の承諾を受けた場合は、この限りではない。

(2) 仮設

本役務では原則として、作業場所の用水、電力の使用はできない。使用する場合は仮設用メーターを設置し使用料を徴収する。

(3) 修理の確認

ア 役務完了後、監督官立会いのもと、空調機が正常に動作することを確認する。

イ 本役務によっても空調機が正常に動作しない場合は、その原因を調査し修理に係る見積書を添えて監督官に報告する。

5 一般仕様

(1) 一般事項

ア 本役務は、本仕様書によるほか、設計図及び標準仕様書などの定めるところに従い誠実に行う。

なお、仕様書の記載内容は、標準仕様書等の記載内容に優先するものである。また、これらに定めのない事項については、監督官との協議によるほか、以下の基準類により実施する。

(7) 標準仕様書等

a 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和 4 年度

b 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）令和 4 年度

(4) 積算基準類

a 公共建築工事積算基準

b 公共建築工事積算基準の運用

(7) その他基準類

公共建築工事標準書式

イ 本役務の実施に当たって、適用を受ける関係法令等（条例を含む。）を遵守し、品質性能の確保、工法工法の選定、検査等を行う。

ウ 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督官と協議する。

エ 本役務の実施に当たり、設計図書に明記なき事項についても施工上当然処置すべき事項は、受注者の負担で実施する。

(2) 駐屯地への立入りのために必要な手続き及び駐屯地規則の厳守の徹底

ア 駐屯地への立入り及び行動（出入門手続・火器取扱い・通行路等）は、当該駐屯地の規制（部隊諸規則）及び関係者の指示を厳守して行うものとし、施工地域以外への立入りを禁止する。

なお、やむを得ず当該地域以外への立入りを必要とする場合は、所定の手続きを行う。

イ 区域内における車両の通行ルートの安全対策については、受注者において十分管理するものとする。

ウ 区域内の施設等に損傷を与えないよう十分注意して施工すること。万一破損等させた場合は速やかに監督官に報告し、受注者の負担において原形に復旧する。また、第三者等に損害を与えた場合は、受注者の責任において補償する。

(3) 現場管理

ア 現場代理人等

(7) 受注者は、本役務の着手に先立ち現場代理人及び主任技術者を配置する。

なお、現場代理人と主任技術者は兼任できる。

(4) 本役務の施工に際して、資格を必要とする作業等については、その資格の免状の写しを監督官に提出する。

イ 発生材等の処理

本役務による発生材は、金属くずについては駐屯地内の監督官の指示する場所に集積・整理すること。また、金属屑以外の発生材については、産業廃棄物として関係法令等に基づき適切に処分し、処理完了後産業廃棄物管理票（マニフェスト）E 票（写し）を提出する。

ウ 養生

既存施設部分、目的物の施工済み部分等については、汚損しないよう適切な養生を行う。

エ 後片付け

役務の完了に際しては、当該範囲に関する部分の後片付け及び清掃を行う。

(4) 作業時間

本役務における作業時間は 8 時 3 0 分から 1 7 時までとする。ただし、これを超える時間については、監督官と協議の上、実施する。


(5) 提出書類等

ア 本役務の写真は、カメラ（カラー）又はデジタルカメラ（総画素数 80 万画素数以上及びファイル形式 JPEG）を使用し、着手前、施工中、完成時及び監督官の指示するところを撮影し、監督官に提出する。


イ フロンについて法律に基づいて適正に処分を行い、行程管理票及びフロン破壊証明書を提出すること。

ウ その他の提出書類等は、標準仕様書及び監督官の指示による。

件 名	宮古島（８）空調機補修	図面番号	2 / 14
図 名	仕様書	縮 尺	—
宮古島駐屯地業務隊管理科		R8.4.	

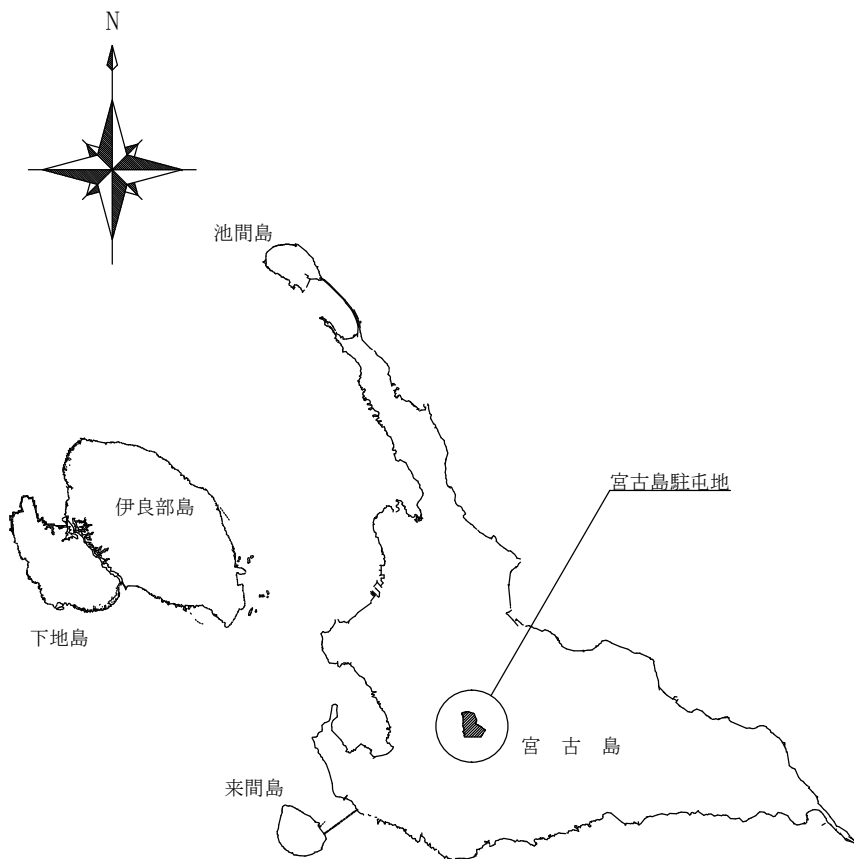

位置図 NON SCALE

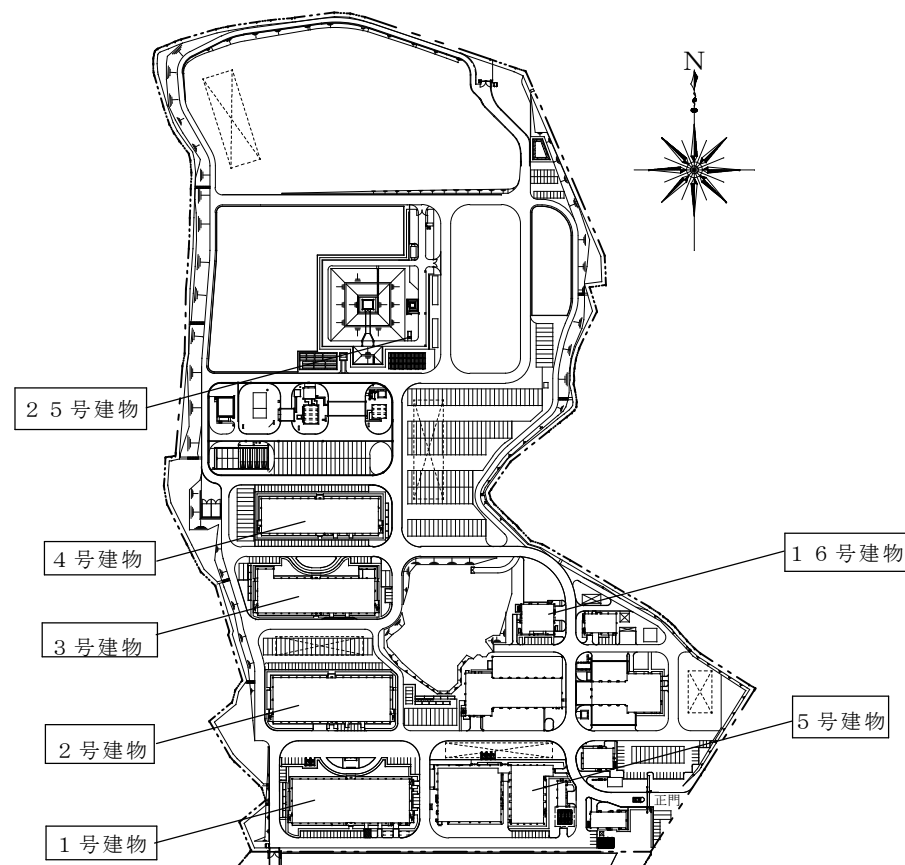

配置図 S=1/3,000

件名	宮古島(8)空調機補修	図面番号	3 / 14
図名	案内図・配置図	縮尺	—
宮古島駐屯地業務隊管理科		R8.4.	

空調機一覽表（1）

建 物 名	空調 区分	製 造	室 外 機								室 内 機										備 考		
			一連 番号	記 号	型 式	電 源		定格 冷房能力 (kW)	法定 冷凍トン	換算 馬力 (HP)	台数	設置 場所	一連 番号	記 号	型 式	電 源		冷房能力 (kW)	設置方式	台数		設 置 場 所	
						相	電圧 (V)									相	電圧 (V)					階数	室 名
1号建物	外調機	西部技研	1	OACP-1	FCU-OD-20HP	3	200	42.4	—	20	1	屋上	①	OACP-1	FCU-332	3	200	—	床置	1	1	機械室	
	外調機	西部技研	2	OACP-2	FCU-OD-15HP	3	200	37.5	—	15	1	屋上	②	OACP-2	FCU-332	3	200	—	床置	1	1	機械室	
	マルチ	三菱電機	3	ACP-1	PUSY-P80MH1	3	200	8.0	1.77	2.8	1	屋上	③	ACP-1-1	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	2	1	居室(1)	
	マルチ	三菱電機	4	ACP-2	PUSY-P80MH1	3	200	8.0	1.77	2.8	1	屋上	④	ACP-2-1	PLFY-P22LMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	1	事務室(1)	
	マルチ	三菱電機	5	ACP-3	PUHY-P224DMG5	3	200	22.4	3.21	8	1	屋上	⑤	ACP-2-2	PLFY-P22LMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	1	事務室(2)	
													⑥	ACP-3-1	PLFY-P28EMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	1	事務室(3)	
													⑦	ACP-3-2	PLFY-P28EMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	1	事務室(4)	
													⑧	ACP-3-3	PLFY-P28EMG5	1	200	2.8	天井埋込	1	1	事務室(5)	
													⑨	ACP-3-4	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	2	1	事務室(6)	
													⑩	ACP-3-5	PFFY-P22BMG5	1	200	2.2	壁掛	1	1	事務室(8)	
													⑪	ACP-4-1	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	6	1	居室(2)	
													⑫	ACP-4-2	PLFY-P22LMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	1	居室(5)	
													⑬	ACP-4-3	PLFY-P22LMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	1	居室(3)	
													⑭	ACP-5-1	PLFY-P22LMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	2	事務室(9)	
	マルチ	三菱電機	7	ACP-5	PUHY-P335DMG5	3	200	33.5	4.99	12	1	屋上	⑮	ACP-5-2	PLFY-P45EMG5	1	200	4.5	天井埋込	4	2	事務室(10)	
													⑯	ACP-5-3	PLFY-P22LMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	2	作業室	
													⑰	ACP-5-4	PLFY-P45EMG5	1	200	2.2	天井埋込	2	2	事務室(11)	
													⑱	ACP-6-1	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	7	2	居室(4)	
	マルチ	三菱電機	8	ACP-6	PUHY-P224DMG5	3	200	22.4	3.21	8	1	屋上	⑲	ACP-7-1	PLFY-P36EMG5	1	200	3.6	天井埋込	2	2	事務室(12)	
	マルチ	三菱電機	9	ACP-7	PUHY-P280DMG5	3	200	28.0	3.92	10	1	屋上	⑳	ACP-7-2	PLFY-P22LMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	2	事務室(13)	
	マルチ	三菱電機	10	ACP-8	PUHY-P224DMG5	3	200	22.4	3.21	8	1	屋上	㉑	ACP-7-3	PLFY-P22LMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	2	事務室(14)	
													㉒	ACP-7-4	PLFY-P22LMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	2	事務室(16)	
													㉓	ACP-7-5	PLFY-P36EMG5	1	200	3.6	天井埋込	1	2	事務室(17)	
													㉔	ACP-7-6	PLFY-P45EMG5	1	200	4.5	天井埋込	1	2	事務室(18)	
													㉕	ACP-8-1	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	7	2	居室(5)	
													㉖	ACP-9-1	PLFY-P112EMG5	1	200	11.2	天井埋込	2	1	娯楽室	
													㉗	ACP-10-1	PLFY-P71EMG5	1	200	7.1	天井埋込	4	1	会議室(1)	
													㉘	ACP-11-1	PLFY-P36EMG5	1	200	3.6	天井埋込	2	1	会議室(2)	
													㉙	ACP-12-1	PLFY-P45EMG5	1	200	4.5	天井埋込	2	1	機械室(6)	
													㉚	ACP-12-2	LGH-N80RDF2-60-DM	1	200	9.4	天井埋込	1	1	廊下	
	パッケージ	三菱電機	15	PAC-1	PUHV-P224DM-E	3	200	24.6	3.17	8	1	屋上	㉛	PAC-1	PFAV-P224DM-E1	3	200	22.4	床置	1	1	機械室(2)	
	パッケージ	三菱電機	16	PAC-2	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	㉜	PAC-2	PL-RP40LA14	1	200	4.0	天井埋込	1	1	機械室(4)	
	パッケージ	三菱電機	17	PAC-3	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	㉝	PAC-3	PL-RP40LA14	1	200	4.0	天井埋込	1	1	当直室(1)	
	パッケージ	三菱電機	18	PAC-4	PUZ-ERMP45KA6	3	200	4.0	0.96	1.4	1	屋上	㉞	PAC-4	PL-RP45LA14	1	200	4.5	天井埋込	1	1	機械室(1)	
	パッケージ	三菱電機	19	PAC-5	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	㉟	PAC-5	PL-RP40LA14	1	200	4.0	天井埋込	1	1	倉庫(4)	
	パッケージ	三菱電機	20	PAC-6a	PUHV-P280DM-E	3	200	30.8	3.92	11	1	屋上	㊱	PAC-6a	PFAV-P280DM-E1	3	200	28.0	床置	1	1	機械室(7)	
	パッケージ	三菱電機	21	PAC-6b	PUHV-P280DM-E	3	200	30.8	3.92	11	1	屋上	㊲	PAC-6b	PFAV-P280DM-E1	3	200	28.0	床置	1	1	機械室(7)	
	パッケージ	三菱電機	22	PAC-7	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	㊳	PAC-7	PL-RP40LA14	1	200	4.0	天井埋込	1	1	当直室(2)	
	パッケージ	三菱電機	23	PAC-8	PUZ-ERMP140LA6	3	200	12.5	2.56	4.5	1	屋上	㊴	PAC-8	PL-ERP140EA6	1	200	14.0	天井埋込	1	1	休憩室	
	パッケージ	三菱電機	24	PAC-9	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	㊵	PAC-9	PL-RP40LA14	1	200	4.0	天井埋込	1	1	自習室	
	パッケージ	三菱電機	25	PAC-10	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	㊶	PAC-10	PL-RP40LA14	1	200	4.0	天井埋込	1	1	当直室(3)	
	パッケージ	三菱電機	26	PAC-11	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	㊷	PAC-11	PK-RP40KA14	1	200	4.0	壁掛	1	1	事務室(7)	
	パッケージ	三菱電機	27	PAC-12	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	㊸	PAC-12	PL-RP40LA14	1	200	4.0	天井埋込	1	1	当直室(4)	
	パッケージ	三菱電機	28	PAC-13	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	㊹	PAC-13	PL-RP40EA14	1	200	4.0	天井埋込	1	1	機械室(9)	
	パッケージ	三菱電機	29	PAC-14	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	㊺	PAC-14	PL-ERP40EA6	1	200	4.0	天井埋込	1	1	事務室(15)	
	パッケージ	三菱電機	30	PAC-15	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	㊻	PAC-15	PL-RP40LA14	1	200	4.0	天井埋込	1	1	当直室(5)	
	パッケージ	三菱電機	31	PAC-16	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	㊼	PAC-16	PL-RP40LA16	1	200	4.0	天井埋込	1	1	倉庫(15)	
	パッケージ	三菱電機	32	PAC-17	PUZ-ERMP40KA6	3	200	3.6	0.81	1.2	1	屋上	㊽	PAC-17	PL-ERP40EA6	1	200	4.0	天井埋込	1	1	倉庫(16)	
2号建物	外調機	西部技研	33	OACP-1	FCU-OD-30HP	3	200	51.0	—	30	1	屋上	㊾	OACP-1	FCU-502	3	200	—	床置	1	1	機械室	
	外調機	西部技研	34	OACP-2	FCU-OD-30HP	3	200	45.6	—	30	1	屋上	㊿	OACP-2	FCU-502	3	200	—	床置	1	1	機械室	

件 名	宮古島（８）空調機補修		
図 面	空調機一覽表（１）		
所 属	陸上自衛隊宮古島駐屯地業務隊管理科	図面番号	４／１４
		作成年月日	８．４．

空調機一覧表（２）

建 物 名 称	空調 区分	製 造	室 外 機									室 内 機										備 考	
			一連 番号	記 号	型 式	電 源		定格 冷房能力 (kW)	法定 冷凍トン	換算 馬力 (HP)	台数	設置 場所	一連 番号	記 号	型 式	電 源		冷房能力 (kW)	設置方式	台数	設 置 場 所		
						相	電圧 (V)									相	電圧 (V)				階数		室 名
2 号建物	マルチ	三菱電機	3 5	ACP-1	PUHY-P335DMG5	3	2 0 0	3 3 . 5	4 . 9 9	1 2	1	屋上	51	ACP-1-1	PLFY-P22EMG5	1	2 0 0	2 . 2	天井埋込	3	1	居室 (1)	
													52	ACP-1-2	PLFY-P36EMG5	1	2 0 0	3 . 6	天井埋込	2	1	居室 (2)	
													53	ACP-1-3	PLFY-P22EMG5	1	2 0 0	2 . 2	天井埋込	4	1	居室 (3)	
													54	ACP-1-4	PLFY-P22LMG5	1	2 0 0	2 . 2	天井埋込	1	1	居室 (4)	
	マルチ	三菱電機	3 6	ACP-2	PUSY-P112MH1	3	2 0 0	1 1 . 2	2 . 0 4	4	1	屋上	55	ACP-2-1	PLFY-P22LMG5	1	2 0 0	2 . 2	天井埋込	1	1	事務室 (1)	
													56	ACP-2-2	PLFY-P36EMG5	1	2 0 0	3 . 6	天井埋込	2	1	事務室 (2)	
	マルチ	三菱電機	3 7	ACP-3	PUHY-P280DMG5	3	2 0 0	2 8 . 0	3 . 9 2	1 0	1	屋上	57	ACP-3-1	PLFY-P28EMG5	1	2 0 0	2 . 8	天井埋込	1	1	事務室 (3)	
													58	ACP-3-2	PLFY-P36EMG5	1	2 0 0	3 . 6	天井埋込	3	1	事務室 (4)	
													59	ACP-3-3	PLFY-P22LMG5	1	2 0 0	2 . 2	天井埋込	1	1	事務室 (5)	
													60	ACP-3-4	PLFY-P22LMG5	1	2 0 0	2 . 2	天井埋込	2	1	事務室 (6)	
	マルチ	三菱電機	3 8	ACP-4	PUSY-P160MH1	3	2 0 0	1 6 . 0	2 . 4 6	5 . 7	1	屋上	61	ACP-4-1	PLFY-P22EMG5	1	2 0 0	2 . 2	天井埋込	5	1	居室 (5)	
													62	ACP-4-2	PLFY-P22EMG5	1	2 0 0	2 . 2	天井埋込	2	1	居室 (6)	
	マルチ	三菱電機	3 9	ACP-5	PUHY-P335DMG5	3	2 0 0	3 3 . 5	4 . 9 9	1 2	1	屋上	63	ACP-5-1	PLFY-P22LMG5	1	2 0 0	2 . 2	天井埋込	1	2	事務室 (7)	
													64	ACP-5-2	PLFY-P36EMG5	1	2 0 0	3 . 6	天井埋込	5	2	事務室 (8)	
													65	ACP-5-3	PLFY-P36EMG5	1	2 0 0	3 . 6	天井埋込	2	2	事務室 (9)	
	マルチ	三菱電機	4 0	ACP-6	PUHY-P280DMG5	3	2 0 0	2 8 . 0	3 . 9 2	1 0	1	屋上	66	ACP-6-1	PLFY-P36EMG5	1	2 0 0	3 . 6	天井埋込	2	2	居室 (7)	
													67	ACP-6-2	PLFY-P22EMG5	1	2 0 0	2 . 2	天井埋込	2	2	居室 (8)	
													68	ACP-6-3	PLFY-P22EMG5	1	2 0 0	2 . 2	天井埋込	4	2	居室 (9)	
	マルチ	三菱電機	4 1	ACP-7	PUHY-P224DMG5	3	2 0 0	2 2 . 4	3 . 2 1	8	1	屋上	69	ACP-7-1	PLFY-P36EMG5	1	2 0 0	3 . 6	天井埋込	5	2	事務室 (10)	
	マルチ	三菱電機	4 2	ACP-8	PUHY-P280DMG5	3	2 0 0	2 8 . 0	3 . 9 2	1 0	1	屋上	70	ACP-8-1	PLFY-P22EMG5	1	2 0 0	2 . 2	天井埋込	4	1	居室 (10)	
													71	ACP-8-2	PLFY-P28EMG5	1	2 0 0	2 . 8	天井埋込	5	1	居室 (11)	
	マルチ	三菱電機	4 3	ACP-9	PUSY-P140MH1	3	2 0 0	1 4 . 0	2 . 3 0	5	1	屋上	72	ACP-9-1	PLFY-P56EMG5	1	2 0 0	5 . 6	天井埋込	2	2	縦断室 (2)	
	パッケージ	三菱電機	4 4	PAC-1	PUHV-P224DM-E	3	2 0 0	2 4 . 6	3 . 1 7	8	1	屋上	73	PAC-1	PFAV-P224DM-E1	3	2 0 0	2 2 . 4	床置	1	1	機械室 (1)	
	パッケージ	三菱電機	4 5	PAC-2	PUZ-ERMP40KA6	3	2 0 0	3 . 6	0 . 8 1	1 . 2	1	屋上	74	PAC-2	PL-RP40LA14	3	2 0 0	4 . 0	天井埋込	1	1	機械室 (3)	
	パッケージ	三菱電機	4 6	PAC-3	PUZ-ERMP40KA6	3	2 0 0	3 . 6	0 . 8 1	1 . 2	1	屋上	75	PAC-3	PL-RP40LA14	1	2 0 0	4 . 0	天井埋込	1	1	当直室 (1)	
	パッケージ	三菱電機	4 7	PAC-4	PUZ-ERMP40KA6	3	2 0 0	3 . 6	0 . 8 1	1 . 2	1	屋上	76	PAC-4	PL-RP40LA14	1	2 0 0	4 . 0	天井埋込	1	1	当直室 (2)	
	パッケージ	三菱電機	4 8	PAC-5	PUZ-ERMP40KA6	3	2 0 0	3 . 6	0 . 8 1	1 . 2	1	屋上	77	PAC-5	PL-RP40LA14	1	2 0 0	4 . 0	天井埋込	1	1	自習室	
	パッケージ	三菱電機	4 9	PAC-6	PUZ-ERMP40KA6	3	2 0 0	3 . 6	0 . 8 1	1 . 2	1	屋上	78	PAC-6	PL-RP40LA14	1	2 0 0	4 . 0	天井埋込	1	2	縦断室 (1)	
	パッケージ	三菱電機	5 0	PAC-7	PUZ-ERMP40KA6	3	2 0 0	3 . 6	0 . 8 1	1 . 2	1	屋上	79	PAC-7	PL-RP40LA14	1	2 0 0	4 . 0	天井埋込	1	2	機械室 (5)	
	パッケージ	三菱電機	5 1	PAC-8	PUZ-ERMP40KA6	3	2 0 0	3 . 6	0 . 8 1	1 . 2	1	屋上	80	PAC-8	PL-RP40LA14	1	2 0 0	4 . 0	天井埋込	1	2	当直室 (4)	
	パッケージ	三菱電機	5 2	PAC-9	PUZ-ERMP63KA6	3	2 0 0	5 . 6	1 . 0 9	2	1	屋上	81	PAC-9	PL-ERP63EA6	1	2 0 0	6 . 3	天井埋込	1	2	縦断室 (3)	
	パッケージ	三菱電機	5 3	PAC-10	PUZ-ERMP40KA6	3	2 0 0	3 . 6	0 . 8 1	1 . 2	1	屋上	82	PAC-10	PL-RP40LA14	1	2 0 0	4 . 0	天井埋込	1	2	当直室 (3)	
外調機	西部技研	5 4	OACP-1	FCU-OD-15HP	3	2 0 0	5 0 . 4	—	1 5	1	屋上	83	OACP-1	FCU-332	3	2 0 0	—	床置	1	1	機械室		
外調機	西部技研	5 5	OACP-2	FCU-OD-15HP	3	2 0 0	4 3 . 8	—	1 5	1	屋上	84	OACP-2	FCU-332	3	2 0 0	—	床置	1	1	機械室		
マルチ	三菱電機	5 6	ACP-1	PUSY-P112MH2	3	2 0 0	1 1 . 2	2 . 0 4	4	1	屋上	85	ACP-1-1	PLFY-P28EMG6	1	2 0 0	2 . 8	天井埋込	2	1	居室 (1)		
マルチ	三菱電機	5 7	ACP-2	PUSY-P112MH2	3	2 0 0	1 1 . 2	2 . 0 4	4	1	屋上	86	ACP-2-1	PLFY-P22LMG6	1	2 0 0	2 . 2	天井埋込	1	1	事務室 (1)		
												87	ACP-2-2	PLFY-P28EMG6	1	2 0 0	2 . 8	天井埋込	2	1	事務室 (2)		
マルチ	三菱電機	5 8	ACP-3	PUSY-P140MH2	3	2 0 0	1 4 . 0	2 . 2 9	5	1	屋上	88	ACP-3-1	PLFY-P56EMG6	1	2 0 0	5 . 6	天井埋込	2	1	縦断室 (1)		
マルチ	三菱電機	5 9	ACP-4	PUHY-P224DMG6	3	2 0 0	2 2 . 4	3 . 2 1	8	1	屋上	89	ACP-4-1	PLFY-P22EMG6	1	2 0 0	2 . 2	天井埋込	5	1	居室 (2)		
												90	ACP-4-2	PLFY-P28EMG6	1	2 0 0	2 . 8	天井埋込	2	1	居室 (3)		
マルチ	三菱電機	6 0	ACP-5	PUHY-P224DMG6	3	2 0 0	2 2 . 4	3 . 2 1	8	1	屋上	91	ACP-5-1	PLFY-P36EMG6	1	2 0 0	3 . 6	天井埋込	3	1	事務室 (3)		
												92	ACP-5-2	PLFY-P22LMG6	1	2 0 0	2 . 2	天井埋込	1	1	事務室 (4)		
												93	ACP-5-3	PLFY-P28EMG6	1	2 0 0	2 . 8	天井埋込	2	1	事務室 (5)		
マルチ	三菱電機	6 1	ACP-6	PUSY-P112MH2	3	2 0 0	1 1 . 2	2 . 0 4	4	1	屋上	94	ACP-6-1	PLFY-P45EMG6	1	2 0 0	4 . 5	天井埋込	1	2	会議室 (東側)		
												95	ACP-6-2	PLFY-P36EMG6	1	2 0 0	3 . 6	天井埋込	1	2	会議室 (西側)		
マルチ	三菱電機	6 2	ACP-7	PUHY-P224DMG6	3	2 0 0	2 2 . 4	3 . 2 1	8	1	屋上	96	ACP-7-1	PLFY-P22LMG6	1	2 0 0	2 . 2	天井埋込	1	2	事務室 (6)		
												97	ACP-7-2	PLFY-P22LMG6	1	2 0 0	2 . 2	天井埋込	1	2	事務室 (8)		
												98	ACP-7-3	PLFY-P22LMG6	1	2 0 0	2 . 2	天井埋込	1	2	事務室 (9)		
												99	ACP-7-4	PLFY-P28EMG6	1	2 0 0	2 . 8	天井埋込	2	2	事務室 (10)		
												100	ACP-7-5	PLFY-P45EMG6	1	2 0 0	4 . 5	天井埋込	1	2	事務室 (11)		
												101	ACP-7-6	PLFY-P36EMG6	1	2 0 0	3 . 6	天井埋込	1	2	事務室 (12)		
マルチ	三菱電機	6 3	ACP-8	PUSY-P140MH2	3	2 0 0	1 4 . 0	2 . 2 9	4	1	屋上	102	ACP-8-1	PLFY-P22EMG6	1	2 0 0	2 . 2	天井埋込	6	2	居室 (4)		

件 名	宮古島（8）空調機補修		
図 面	空調機一覧表（2）		
所 属	陸上自衛隊宮古島駐屯地業務隊管理科	図面番号	5 / 1 4
		作成年月日	8 . 4 .

空調機一覧表（3）

建 物 名 称	空調 区分	製 造	室 外 機										室 内 機										備 考
			一連 番号	記 号	型 式	電 源		定格 冷房能力 (kW)	法定 冷凍トン	換算 馬力 (HP)	台数	設置 場所	一連 番号	記 号	型 式	電 源		冷房能力 (kW)	設置方式	台数	設 置 場 所		
						相	電圧 (V)									相	電圧 (V)				階数	室 名	
3号建物	マルチ	三菱電機	64	ACP-9	PUHY-P224DMG6	3	200	22.4	3.21	8	1	屋上	006	ACP-9-1	PLFY-P45EMG6	1	200	4.5	天井埋込	3	2	事務室（13）	
													007	ACP-9-2	PLFY-P22LMG6	1	200	2.2	天井埋込	1	2	事務室（14）	
													008	ACP-9-3	PLFY-P36EMG6	1	200	3.6	天井埋込	1	2	事務室（15）	
	マルチ	三菱電機	65	ACP-10	PUSY-P160MH2	3	200	16.0	2.46	5.7	1	屋上	009	ACP-10-1	PLFY-P22EMG6	1	200	2.2	天井埋込	7	2	居室（5）	
	パッケージ	三菱電機	66	PAC-1	PUHV-P224DMJ1	3	200	22.4	3.21	8	1	屋上	007	PAC-1	PFAV-P224DMJ1	1	200	22.4	天井埋込	1	1	機械室（1）	
	パッケージ	三菱電機	67	PAC-2	PUZ-ERMP160LA8	3	200	14.0	2.73	5	1	屋上	008	PAC-2	PC-RP160KA15	1	200	16.0	天井埋込	1	1	機械室（3）	
	パッケージ	三菱電機	68	PAC-3	PUZ-ERMP112LA8	3	200	10.0	2.24	3.6	1	屋上	009	PAC-3	PL-RP112LA15	1	200	11.2	天井埋込	1	1	当直室（1）	
	パッケージ	三菱電機	69	PAC-4	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	010	PAC-4	PL-RP40LA15	1	200	4.0	天井埋込	1	1	当直室（2）	
	パッケージ	三菱電機	70	PAC-5	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	011	PAC-5	PL-RP40LA15	1	200	4.0	天井埋込	1	1	自習室	
	パッケージ	三菱電機	71	PAC-6	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	012	PAC-6	PL-RP40LA15	1	200	4.0	天井埋込	1	2	当直室（3）	
	パッケージ	三菱電機	72	PAC-7	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	013	PAC-7	PL-RP40LA15	1	200	4.0	天井埋込	1	2	事務室（7）	
	パッケージ	三菱電機	73	PAC-8	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	014	PAC-8	PL-ERP40EA7	1	200	4.0	天井埋込	1	2	倉庫（11）	
	パッケージ	三菱電機	74	PAC-9	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	015	PAC-9	PL-ERP40EA7	1	200	4.0	天井埋込	1	2	倉庫（18）	
	パッケージ	三菱電機	75	PAC-10	PUZ-ERMP140LA8	3	200	12.5	2.56	3.8	1	屋上	016	PAC-10	PC-RP140KA15	1	200	14.0	天井埋込	1	2	機械室（5）	
	パッケージ	三菱電機	76	PAC-11	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	017	PAC-11	PL-RP40LA15	1	200	4.0	天井埋込	1	2	当直室（4）	
	外調機	西部技研	77	OACP-1	FCU-OD-30HP	3	200	74.9	—	30	1	屋上	018	OACP-1	FCU-502	3	200	—	床置	1	1	機械室	
	外調機	西部技研	78	OACP-2	FCU-OD-15HP	3	200	45.4	—	15	1	屋上	019	OACP-2	FCU-332	3	200	—	床置	1	1	機械室	
4号建物	マルチ	三菱電機	79	ACP-1	PUHY-P280DMG6	3	200	28.0	3.92	10	1	屋上	020	ACP-1-1	PLFY-P45EMG6	1	200	4.5	天井埋込	2	1	会議室（南側）	
													021	ACP-1-2	PLFY-P56EMG6	1	200	5.6	天井埋込	2	1	会議室（北側）	
	マルチ	三菱電機	80	ACP-2	PUSY-P160MH2	3	200	16.0	2.46	5.7	1	屋上	022	ACP-2-1	PLFY-P45EMG6	1	200	4.5	天井埋込	3	1	納菜室	
	マルチ	三菱電機	81	ACP-3	PUHY-P224DMG6	3	200	22.4	3.21	8	1	屋上	023	ACP-3-1	PLFY-P22LMG6	1	200	2.2	天井埋込	1	1	事務室（1）	
													024	ACP-3-2	PLFY-P45EMG6	1	200	4.5	天井埋込	3	1	事務室（2）	
													025	ACP-3-3	PLFY-P28EMG6	1	200	2.8	天井埋込	1	1	事務室（3）	
	マルチ	三菱電機	82	ACP-4	PUHY-P224DMG6	3	200	22.4	3.21	8	1	屋上	026	ACP-4-1	PLFY-P22EMG6	1	200	2.2	天井埋込	2	1	居室（1）	
													027	ACP-4-2	PLFY-P22EMG6	1	200	2.2	天井埋込	7	1	居室（2）	
	マルチ	三菱電機	83	ACP-5	PUHV-P280DMG6	3	200	28.0	3.92	10	1	屋上	028	ACP-5-1	PLFY-P22EMG6	1	200	2.2	天井埋込	2	2	居室（3）	
													029	ACP-5-3	PLFY-P22EMG6	1	200	2.2	天井埋込	5	2	居室（4）中央	
													030	ACP-5-4	PLFY-P22EMG6	1	200	2.2	天井埋込	1	2	居室（4）西側	
													031	ACP-5-5	PLFY-P22LMG6	1	200	2.2	天井埋込	2	2	事務室・居室（4）	
	マルチ	三菱電機	84	ACP-6	PUSY-P112MH2	3	200	11.2	2.04	4	1	屋上	032	ACP-6-1	PLFY-P28LMG6	1	200	2.8	天井埋込	2	2	事務室（5）	
	マルチ	三菱電機	85	ACP-7	PUSY-P160MH2	3	200	16.0	2.46	5.7	1	屋上	033	ACP-7-1	PLFY-P22LMG6	1	200	2.2	天井埋込	1	2	事務室（6）	
													034	ACP-7-3	PLFY-P36EMG6	1	200	3.6	天井埋込	3	2	事務室（8）	
	マルチ	三菱電機	86	ACP-8	PUHY-P224DMG6	3	200	22.4	3.21	8	1	屋上	035	ACP-8-1	PLFY-P22EMG6	1	200	2.2	天井埋込	2	2	居室（5）	
													036	ACP-8-2	PLFY-P22EMG6	1	200	2.2	天井埋込	7	2	居室（6）	
	パッケージ	三菱電機	87	PAC-1	PUHV-P224DMJ1	3	200	22.4	3.21	8	1	屋上	037	PAC-1	PFAV-P224DMJ1	1	200	22.4	天井埋込	1	1	機械室（1）	
	パッケージ	三菱電機	88	PAC-2	PUZ-ERMP140LA8	3	200	12.5	2.56	4.5	1	屋上	038	PAC-2	PC-RP140KA15	1	200	14.0	天井埋込	1	1	機械室（3）	
	パッケージ	三菱電機	89	PAC-3	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	039	PAC-3	PL-RP40LA15	1	200	4.0	天井埋込	1	1	当直室（1）	
	パッケージ	三菱電機	90	PAC-4	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	040	PAC-4	PL-RP40LA15	1	200	4.0	天井埋込	1	1	倉庫（6）	
	パッケージ	三菱電機	91	PAC-5	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	041	PAC-5	PL-ERP40EA7	1	200	4.0	天井埋込	1	2	事務室（4）	
	パッケージ	三菱電機	92	PAC-6	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	042	PAC-6	PL-RP40LA15	1	200	4.0	天井埋込	1	2	倉庫（14）	
	パッケージ	三菱電機	93	PAC-7	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	043	PAC-7	PL-RP40LA15	1	200	4.0	天井埋込	1	2	機械室（5）	
	パッケージ	三菱電機	94	PAC-8	PUZ-ERMP140LA8	3	200	12.5	2.56	4.5	1	屋上	044	PAC-8	PC-RP140KA15	1	200	14.0	天井埋込	1	2	自習室	
	パッケージ	三菱電機	95	PAC-9	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	045	PAC-9	PL-RP40LA15	1	200	4.0	天井埋込	1	2	当直室（3）	
	パッケージ	三菱電機	96	PAC-10	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	046	PAC-10	PL-RP40LA15	1	200	4.0	天井埋込	1	2	金庫室	
	パッケージ	三菱電機	97	PAC-11	PUZ-ERMP40KA8	3	200	3.6	0.81	1.3	1	屋上	047	PAC-11	PL-RP40LA15	1	200	4.0	天井埋込	1	1	倉庫（1）	
外調機	西部技研	98	OACP-1	FCU-OD-8HP	3	200	16.8	—	8	1	2F外	048	OACP-1	FCU-152	3	200	—	天井埋込	1	1	事務室		
外調機	西部技研	99	OACP-2	FCU-OD-8HP	3	200	16.4	—	8	1	2F外	049	OACP-2	FCU-152	3	200	—	天井埋込	1	1	売店		
外調機	西部技研	100	OACP-3	FCU-OD-5HP	3	200	10.6	—	5	1	2F外	050	OACP-3	FCU-102	3	200	—	天井埋込	1	1	厨房（調理）		
外調機	三菱電機	101	OACP-4	PUHV-P280SDMJ1	3	200	71.7	3.92	20	2	2F外	051	OACP-4	PFAV-P670DMJ1-F	3	200	67.0	床置	2	2	機械室		
外調機	三菱電機	102	OACP-5	PUHV-P400SDMJ1	3	200	137.5	4.98	40	3	2F外	052	OACP-5	PFAV-P1250DMJ1	3	200	125.0	床置	3	2	機械室		
外調機	西部技研	103	OACP-6	FCU-OD-10HP	3	200	27.5	—	10	1	2F外	053	OACP-6	FCU-222	3	200	—	天井埋込	1	2	食堂喫茶室		
外調機	西部技研	104	OACP-7	FCU-OD-10HP	3	200	27.1	—	10	1	2F外	054	OACP-7	FCU-222	3	200	—	天井埋込	1	2	談話室		
外調機	西部技研	105	OACP-8	FCU-OD-5HP	3	200	9.8	—	5	1	2F外	055	OACP-8	FCU-102	3	200	—	天井埋込	1	1	男子更衣室		

件 名	宮古島（8）空調機補修		
図 面	空調機一覧表（3）		
所 属	陸上自衛隊宮古島駐屯地業務隊管理科	図面番号	6 / 14
		作成年月日	8 . 4 .


空調機一覧表（４）

建 物 名 称	空調 区分	製 造	室 外 機										室 内 機										備 考
			一連 番号	記 号	型 式	電 源		定格 冷房能力 (kW)	法定 冷凍トン	換算 馬力 (HP)	台数	設置 場所	一連 番号	記 号	型 式	電 源		冷房能力 (kW)	設置方式	台数	設 置 場 所		
						相	電圧 (V)									相	電圧 (V)				階数	室 名	
5号建物	パッケージ	三菱電機	106	ACP-1	PUHV-P400SDMJ1	3	200	79.7	4.98	3.0	2	2F外	(56)	ACP-1	PFAV-P800DMJ1	3	200	80.0	床置	1	1	機械室	
	パッケージ	三菱電機	107	ACP-2	PUHV-P450DMJ1	3	200	45.0	5.73	1.6	1	2F外	(57)	ACP-2	PFAV-P450DMJ1	3	200	45.0	床置	1	1	機械室	
	マルチ	三菱電機	108	ACP-3	PUSY-P140MH1	3	200	14.0	2.3	5	1	2F外	(58)	ACP-3-1	PKFY-P22BMG5	1	200	2.2	壁掛	1	1	検収所	
													(59)	ACP-3-2	PLFY-P45EMG5	1	200	4.5	天井埋込	1	1	事務室	
													(60)	ACP-3-3	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	1	男子控室	
	パッケージ	三菱電機	109	ACP-4	PUZ-ERP224KA11	3	200	22.4	3.27	8	1	2F外	(61)	ACP-3-4	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	1	女子控室	
													(62)	ACP-4	PL-ERP56EA6	1	200	5.6	天井埋込	4	1	売店	
													マルチ	三菱電機	110	ACP-5	PUSY-P80SMH1	1	200	8.0	1.77	2.8	1
	(64)	ACP-5-2	PKFY-P22BMG5	1	200	2.2	壁掛	1	1	倉庫（運搬食）													
	パッケージ	三菱電機	111	ACP-6	PUHV-P450DM-E	3	200	45.0	5.71	1.6	1	2F外	(65)	ACP-6	PCAV-P224DM-E	3	200	22.4	天吊	2	1	電気室	
	パッケージ	三菱電機	112	ACP-7	PUZ-ERP224KA11	3	200	22.4	3.27	8	1	2F外	(66)	ACP-7	PL-ERP56EA6	1	200	5.6	天井埋込	4	2	食堂喫茶室	
	パッケージ	三菱電機	113	ACP-8	PUZ-ERMP80HA6	3	200	8.0	1.37	2.8	1	2F外	(67)	ACP-8	PL-ERP80EA6	1	200	8.0	天井埋込	1	2	談話室	
	パッケージ	三菱電機	114	ACP-9	PUZ-ERMP40KA6	3	200	4.0	0.81	1.4	1	2F外	(68)	ACP-9	PL-ERP40EA6	1	200	4.0	天井埋込	1	2	理髪室	
	パッケージ	三菱電機	115	ACP-10	PUZ-ERMP40KA6	3	200	4.0	0.81	1.4	1	2F外	(69)	ACP-10	PL-ERP40EA6	1	200	4.0	天井埋込	1	2	図書室	
	パッケージ	三菱電機	116	ACP-11	PUZ-ERMP40KA6	3	200	4.0	0.81	1.4	1	2F外	(70)	ACP-11	PL-ERP40EA6	1	200	4.0	天井埋込	1	2	事務室	
	パッケージ	三菱電機	117	ACP-12	MUZ-JXV2218E	1	100	2.2	—	0.78	1	2F外	(71)	ACP-12	MUZ-JXV2218-W-IN	1	100	—	壁掛	1	2	通信機室	
	パッケージ	三菱電機	118	ACP-13	PUZ-ERMP40SKA6	1	200	4.0	0.81	1.4	1	2F外	(72)	ACP-13	PL-RP40LA14	1	200	4.0	天井埋込	1	2	管理室	
	パッケージ	三菱電機	119	ACP-14	PUHV-P500SDMJ1	3	200	140.0	5.78	5.0	3	2F外	(73)	ACP-14	PFAV-P1400DMJ1	3	200	140.0	床置	1	2	機械室	
	スボット	ダイキン工業	120	ASC-1	RSP280A	3	200	28.0	—	1.0	1	屋上	(74)	ASC-1	FDP280B	3	200	—	天井埋込ダクト	1	1	厨房（調理）	
		ダイキン工業	121	ASC-2	RSP80BAT	3	200	8.0	—	2.8	1	屋上	(75)	ASC-2	FDP80B	3	200	—	天井埋込ダクト	1	1	厨房（洗浄）	
		ダイキン工業	122	ASC-3	RSP63BAT	3	200	6.3	—	2.2	1	屋上	(76)	ASC-3	FDP63A	3	200	—	天井埋込ダクト	1	1	厨房（調理）	
6号建物	ルーム	三菱電機	123	ACP-1	MUZ-JXV2218E	1	100	2.2	—	0.8	1	屋側	(77)	ACP-1	MSZ-JXV2218-W-IN	1	100	—	壁掛	1	1	事務室	
	ルーム	三菱電機	124	ACP-2	MUZ-JXV2218E	1	100	2.2	—	0.8	1	屋側	(78)	ACP-2	MSZ-JXV2218-W-IN	1	100	—	壁掛	1	1	機械室（3）	
	パッケージ	三菱電機	125	ACP-3	PUZ-ERMP56KA6	3	200	5.0	1.09	1.8	1	屋側	(79)	ACP-3	PC-RP56KA14	3	200	5.6	天吊	1	1	作業室	
	マルチ	三菱電機	126	ACP-1	PUHY-P224DMG5	3	200	22.4	3.21	8.0	1	屋側	(80)	ACP-1-1	PLFY-P71EMG5	1	200	7.1	天井埋込	2	1	控室	
(81)													ACP-1-2	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	1	1	面会室		
(82)													ACP-1-3	LGH-N50RDF2-DM	1	200	—	天井埋込	1	1	控室、面会室		
7号建物	マルチ	三菱電機	127	ACP-2	PUHY-P400DMG5	3	200	40.0	5.31	14.3	1	屋側	(83)	ACP-2-1	PLFY-P28EMG5	3	200	2.8	天井埋込	1	1	消防仮眠室	
													(84)	ACP-2-2	PLFY-P36EMG5	1	200	3.6	天井埋込	1	1	警備仮眠室	
													(85)	ACP-2-3	PLFY-P71EMG5	1	200	7.1	天井埋込	1	1	消防控室	
													(86)	ACP-2-4	PLFY-P71LMG5	1	200	7.1	天井埋込	1	1	警備食堂	
													(87)	ACP-2-5	LGH-N80RDF2-60-DM	1	200	—	天井埋込	1	1	消防控室	
													(88)	ACP-3	MSZ-JXV2218-W-IN	1	100	—	壁掛	1	1	倉庫（1）	
	ルーム	三菱電機	128	ACP-3	MUZ-JXV2218E	1	100	2.2	—	0.8	1	屋側	(89)	ACP-1	MSZ-JXV2218-W-IN	1	100	—	壁掛	1	1	哨所（正門）	
8号建物	ルーム	三菱電機	129	ACP-1	MUZ-JXV2218E	1	100	2.2	—	0.8	1	屋側	(90)	ACP-1	MSZ-JXV2219-W-IN	1	100	—	壁掛	1	1	哨所（官舎門）	
9号建物	ルーム	三菱電機	130	ACP-1	MUZ-JXV2219E	1	100	2.2	—	0.8	1	屋側	(91)	ACP-1	MSZ-JXV2218-W-IN	1	100	—	壁掛	1	1	哨所（北門）	
10号建物	ルーム	三菱電機	131	ACP-1	MUZ-JXV2219E	1	100	2.2	—	0.8	1	屋側	(92)	ACP-1-1	PLFY-P36LMG5	1	200	3.6	天井埋込	1	1	事務室	
11号建物	マルチ	三菱電機	132	ACP-1	PUSY-P112MH1	3	200	11.2	2.04	4	1	屋側	(93)	ACP-1-2	PLFY-P56LMG5	1	200	5.6	天井埋込	1	1	倉庫	
	パッケージ	三菱電機	133	ACP-2	PUZ-ERMP80HA6	3	200	7.1	1.37	—	2	屋側	(94)	ACP-2	PC-RP80KA14	1	200	8.0	天井埋込	2	1	電気室	
12号建物	外調機	西部技研	134	OACP-1	FCU-OD-3HP	3	200	7.2	—	3	1	屋側	(95)	OACP-1	FCU-102	3	200	—	床置	1	1	機械室（2）	
	マルチ	三菱電機	135	ACP-1	PUHY-P280DMG5	3	200	28.0	3.92	10	1	屋側	(96)	ACP-1A	PLFY-P45EMG5	1	200	4.5	天井埋込	1	1	事務室	
													(97)	ACP-1B	PLFY-P56EMG5	1	200	5.6	天井埋込	1	1	整備室（1）	
													(98)	ACP-1C	PLFY-P36EMG5	1	200	3.6	天井埋込	1	1	整備室（2）	
													(99)	ACP-1D	PLFY-P36EMG5	1	200	3.6	天井埋込	1	1	整備室（3）	
													(100)	ACP-1E	PLFY-P56EMG5	1	200	5.6	天井埋込	1	1	整備室（4）	
パッケージ	三菱電機	136	ACP-2	PUZ-ERP224KA11	3	200	20.0	3.27	7.1	1	屋側	(101)	ACP-2	PC-RP224BA14	1	200	22.4	天吊	1	1	電気室		
外調機	西部技研	137	OACP-1	FCU-OD-15HP	3	200	45.8	—	15	1	屋側	(102)	OACP-1	FCU-332	1	200	—	床置	1	1	機械室		
13号建物	マルチ	三菱電機	138	ACP-1	PUHY-P280DMG5	3	200	28.0	3.92	10	1	屋側	(103)	ACP-1A	PLFY-P36EMG5	1	200	3.6	天井埋込	1	1	整備室	
												(104)	ACP-1B	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	2	1	部品庫（A）		
												(105)	ACP-1C	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天井埋込	2	1	部品庫（2）		
												(106)	ACP-1D	PLFY-P56EMG5	1	200	5.6	天井埋込	1	2	事務室（2）		
												(107)	ACP-1E	PLFY-P45EMG5	1	200	4.5	天井埋込	1	2	整備室（1）		
												(108)	ACP-1F	PLFY-P22EMG5	1	200	2.2	天吊	2	2	部品庫C		


件 名	宮古島（8）空調機補修		
図 面	空調機一覧表（4）		
所 属	陸上自衛隊宮古島駐屯地業務隊管理科	図面番号	7 / 14
		作成年月日	8. 4.

空調機一覧表（５）

建 物 名 称	空調 区分	製 造	室 外 機									室 内 機									備 考		
			一連 番号	記 号	型 式	電 源		定格 冷房能力	法定 冷凍トン	換算 馬力 (H P)	台数	設置 場所	一連 番号	記 号	型 式	電 源		冷房能力 (kW)	設置方式	台数		設 置 場 所	
						相	電圧									相	電圧 (V)					階数	室 名
1 3 号建物	マルチ	三菱電機	1 3 9	ACP-2	PUHY-P400DMG5	3	2 0 0	4 0. 0	4. 9 8	2 8	1	屋側	①00	ACP-2A	PLFY-P45EMG5	1	2 0 0	4. 5	天井埋込	4	2	事務室 (1)	
													①01	ACP-2B	PLFY-P45EMG5	1	2 0 0	4. 5	天吊	1	2	部品庫 (3)	
													①02	ACP-2C	PLFY-P28EMG5	1	2 0 0	2. 8	天井埋込	1	2	整備室 (2)	
													①03	ACP-2D	PLFY-P71LMG5	1	2 0 0	7. 1	天井埋込	1	2	整備室 (2)	
													①04	ACP-2E	PLFY-P22EMG5	1	2 0 0	2. 2	天井埋込	1	2	部品庫 (2)	
													①05	ACP-2F	PLFY-P22LMG5	1	2 0 0	2. 2	天井埋込	1	2	部品庫 (4)	
1 6 号建物	パッケージ	三菱電機	1 4 0	ACP-3	PUZ-ERMP140LA6	3	2 0 0	12. 5	2. 5 6	4. 4	1	屋側	①10	ACP-3	PC-RP71KA14	1	2 0 0	7. 1	天吊	2	1	電気室	
	外調機	西部技研	1 4 1	OACP-1	FCU-OD-15HP	3	2 0 0	33. 1	—	1 5	1	屋側	①10	OACP-1	FCU-222	3	2 0 0	—	床置	1	1	機械室	
	外調機	西部技研	1 4 2	OACP-2	FCU-OD-3HP	3	2 0 0	3. 6	—	3	1	屋側	①10	OACP-2	FCU-102	3	2 0 0	—	床置	1	1	廊下	
	マルチ	三菱電機	1 4 3	ACP-1	PUHY-P280DMG5	3	2 0 0	28. 0	3. 9 2	1 0	1	屋側	①10	ACP-1A	PLFY-P45EMG5	1	2 0 0	4. 5	天井埋込	1	1	処置室	
													①10	ACP-1B	PLFY-P28LMG5	1	2 0 0	2. 8	天井埋込	1	1	診察室	
													①20	ACP-1C	PLFY-P36EMG5	1	2 0 0	3. 6	天井埋込	1	1	南科診療室	
													①21	ACP-1D	PLFY-P36LMG5	1	2 0 0	3. 6	天井埋込	1	1	技工室	
													①22	ACP-1E	PLFY-P112LMG5	1	2 0 0	11. 2	天井埋込	1	1	待合・健康管理室	
													①20	ACP-1F	PMFY-P22BMG5	1	2 0 0	2. 2	天井埋込	1	1	X線室	
	マルチ	三菱電機	1 4 4	ACP-2	PUHY-P224DMG5	3	2 0 0	22. 4	3. 2 1	8	1	屋側	①25	ACP-2A	PLFY-P22LMG5	1	2 0 0	2. 2	天井埋込	4	1	廊下	
													①26	ACP-2B	PMFY-P71FMG5	1	2 0 0	7. 1	天井埋込	1	1	臨床検査室	
													①20	ACP-2C	PMFY-P22BMG5	1	2 0 0	2. 2	天井埋込	1	1	操作室	
	マルチ	三菱電機	1 4 5	ACP-3	PUHY-EP140DMG6	3	2 0 0	14. 0	2. 0 4	5	1	屋側	①27	ACP-3A	PLFY-P56CLMG6	1	2 0 0	5. 6	天井埋込	1	1	手術室	
													①28	ACP-3B	PLFY-P22LMG6	1	2 0 0	2. 2	天井埋込	1	1	前室	
													①20	ACP-3C	PLFY-P56LMG6	1	2 0 0	5. 6	天井埋込	1	1	準備室	
	パッケージ	三菱電機	1 4 6	ACP-4	PUZ-ERMP40KA6	3	2 0 0	3. 6	0. 8 1	1. 3	1	屋側	①30	ACP-4	PL-RP40LA14	1	2 0 0	4. 0	天井埋込	1	1	薬品室	
	パッケージ	三菱電機	1 4 7	ACP-5	PUZ-ERMP112LA6	3	2 0 0	10. 0	2. 2 4	3. 5	1	屋側	①31	ACP-5	PL-ERP56EA6	1	2 0 0	5. 6	天井埋込	2	1	事務室	
	パッケージ	三菱電機	1 4 8	ACP-6	PUZ-ERMP40KA6	3	2 0 0	3. 6	0. 8 1	1. 3	1	屋側	①32	ACP-6	PL-ERP40EA6	1	2 0 0	4. 0	天井埋込	1	1	病室	
パッケージ	三菱電機	1 4 9	ACP-7	PUZ-ERMP112LA6	3	2 0 0	10. 0	2. 2 4	3. 5	1	屋側	①33	ACP-7	PC-RP112KA14	1	2 0 0	11. 2	天井埋込	1	1	電気室		
ルーム	三菱電機	1 5 0	ACR-1	MUZ-JXV3619E	1	1 0 0	3. 6	—	1. 3	1	屋側	①34	ACR-1	MSZ-JXV361-W-1N	1	1 0 0	—	壁掛	1	1	更衣室		
パッケージ	三菱電機	1 5 1	ACR-2	PUZ-ERMP40SKA6	1	2 0 0	3. 6	0. 8 1	1. 3	1	屋側	①35	ACR-2	PL-RP40LA14	1	2 0 0	4. 0	天井埋込	1	1	当直室		
ルーム	三菱電機	1 5 2	ACR-3	MUZ-HXV2519E	1	1 0 0	2. 5	—	0. 9	1	屋側	①36	ACR-3	MSZ-HXV2519-W-1N	1	1 0 0	—	壁掛	1	1	衛生資材備蓄倉庫		
1 7 号建物	パッケージ	三菱電機	1 5 3	ACP-1	PUZ-ERMP56KA6	3	2 0 0	5. 0	1. 0 9	1. 8	1	屋側	①37	ACP-1	PL-ERP56EA6	1	2 0 0	5. 6	天井埋込	1	1	作業室 (2)	
	パッケージ	三菱電機	1 5 4	ACP-2	PUZ-ERMP40KA6	3	2 0 0	3. 6	0. 8 1	1. 3	1	屋側	①38	ACP-2	PL-RP40LA14	1	2 0 0	4. 0	天井埋込	1	1	事務室	
	スボット	三菱電機	1 5 5	ACP-3	MDU-P63B	3	2 0 0	6. 3	0. 6 5	2. 2	1	屋側	①30	ACP-3	MDC-P63LB	3	2 0 0	—	天吊	1	1	作業室 (3)	
	ルーム	三菱電機	1 5 6	ACP-4	MUZ-HXV2519E	1	1 0 0	2. 5	—	0. 9	1	屋側	①40	ACP-4	MSZ-HXV2519-W-1N	1	1 0 0	—	壁掛	1	1	通信機器室	
	1 8 号建物	ルーム	三菱電機	1 5 7	ACP-1	MUZ-JXV2218E	1	1 0 0	2. 2	—	0. 7	1	屋側	①41	ACP-1	MSZ-JXV2218-E-W	1	1 0 0	—	壁掛	1	1	事務室
2 5 号建物	除湿器	三菱電機		—	—	—	—	—	—	—	—	①42	DH-1	KFH-P3A1	3	2 0 0	—	床置	1	1	機械室 (火薬庫地区)	室外機室内機一体型	
2 6 号建物	パッケージ	三菱電機	1 5 8	ACP-1	PUZ-ERMP80SHA6	3	2 0 0	7. 1	1. 3 7	2. 5	1	屋側	①43	ACP-1	PL-RP80LA14	1	2 0 0	8. 0	天井埋込	1	1	事務室	
2 7 号建物	ルーム	三菱電機	1 5 9	ACP-1	MUZ-JXV2218E	1	1 0 0	2. 2	—	0. 8	1	屋側	①44	ACP-1	MSZ-JXV2218-E-W	1	1 0 0	—	壁掛	1	1	哨所 (火薬庫門)	

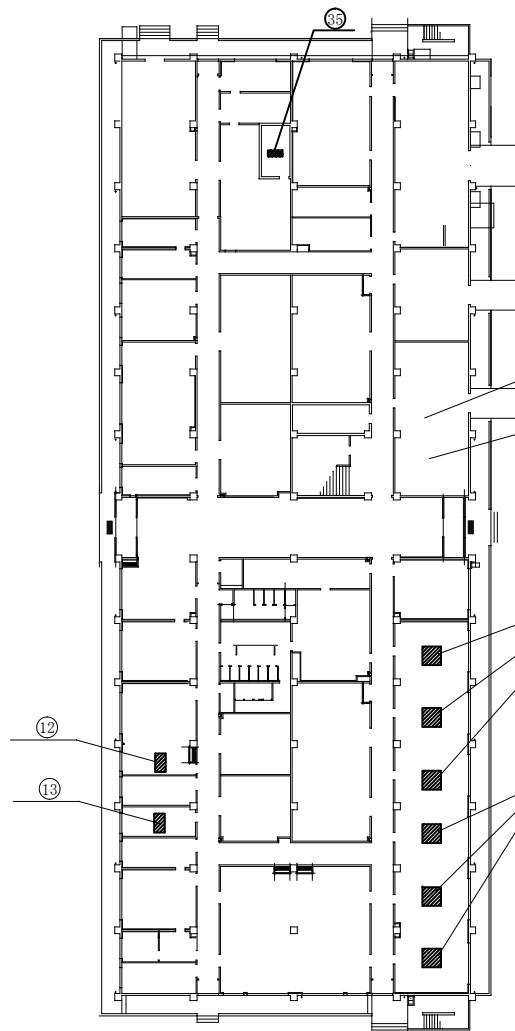


空調設備平面図 (1号1F) 1 / 500

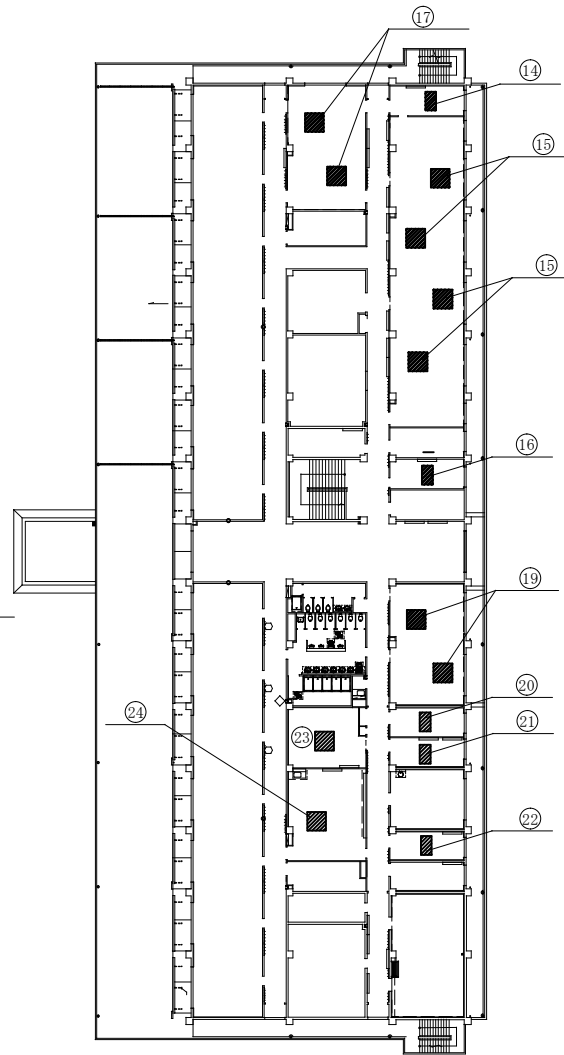


空調設備平面図 (1号2F) 1 / 500

件 名	宮古島（8）空調機補修		
図 面	1号建物空調設備平面図		
所 属	陸上自衛隊宮古島駐屯地業務隊管理科	図面番号	9 / 14
		作成年月日	8. 4.

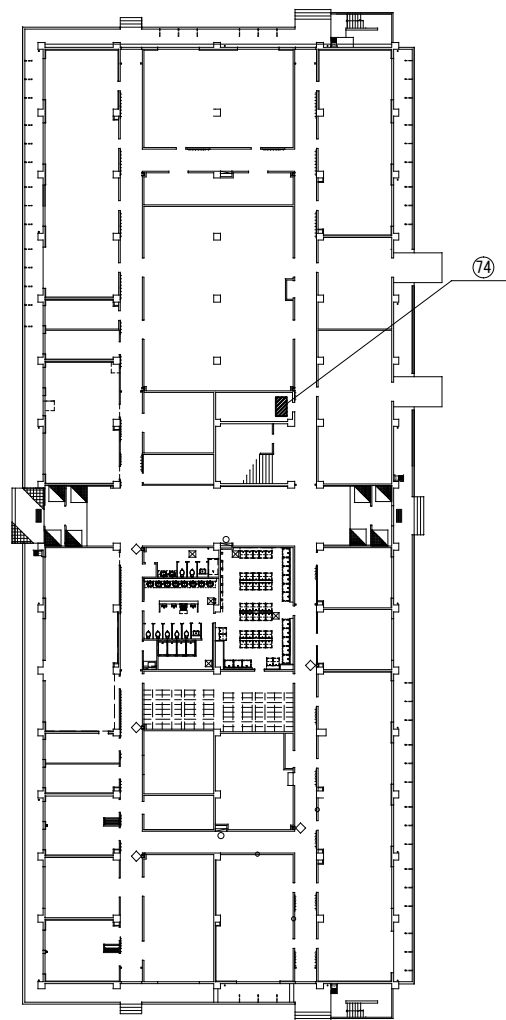


空調設備平面図 (2号1F) 1/500

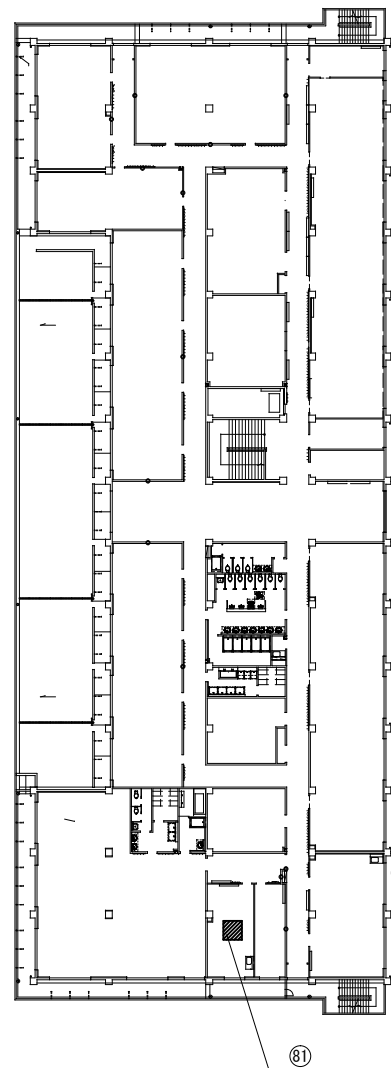


空調設備平面図 (2号2F) 1/500

件 名	宮古島（8）空調機補修		
図 面	2号建物空調設備平面図		
所 属	陸上自衛隊宮古島駐屯地業務隊管理科	図面番号	10/14
		作成年月日	8. 4.

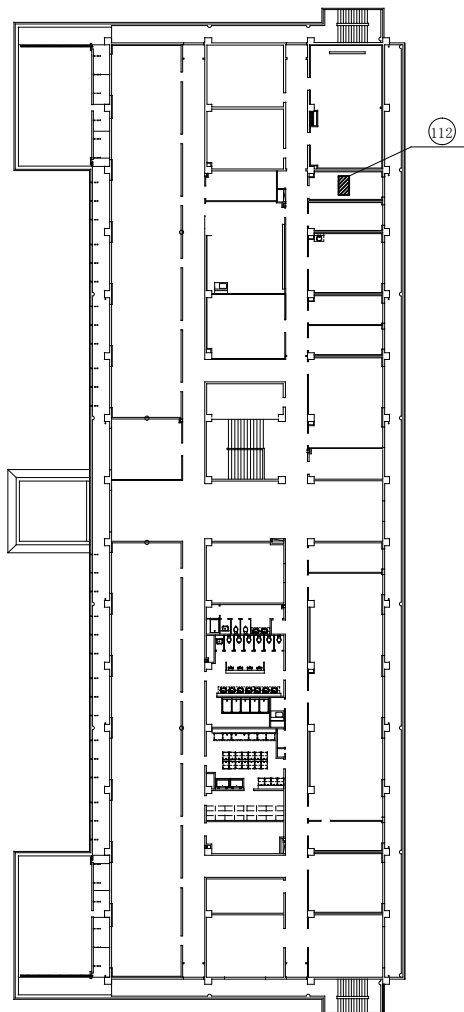


空調設備平面図 (3号2F) 1 / 500

件 名	宮古島（8）空調機補修		
図 面	3号建物空調設備平面図		
所 属	陸上自衛隊宮古島駐屯地業務隊管理科	図面番号	11 / 14
		作成年月日	8 . 4 .

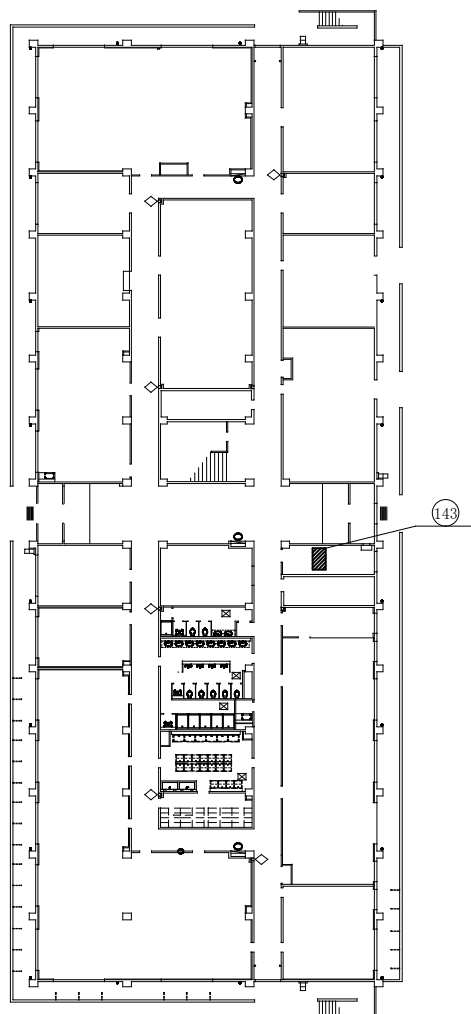


空調設備平面図 (4号1F) 1 / 500

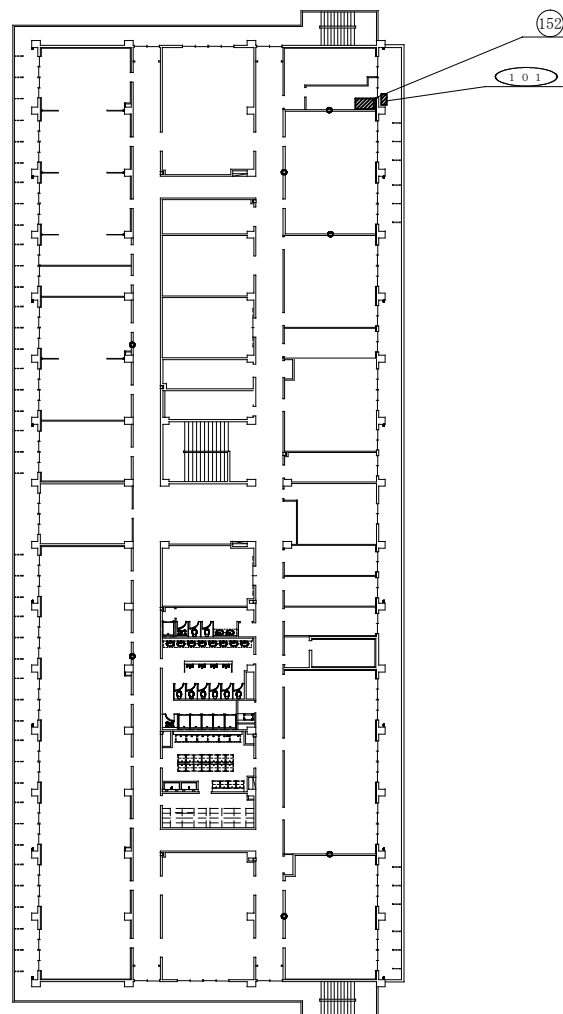


空調設備平面図 (4号2F) 1 / 500

件 名	宮古島（8）空調機補修	図面番号	12 / 14
図 名	4号建物空調設備平面図	縮 尺	1/500
宮古島駐屯地業務隊 管理科		R 8. 4	

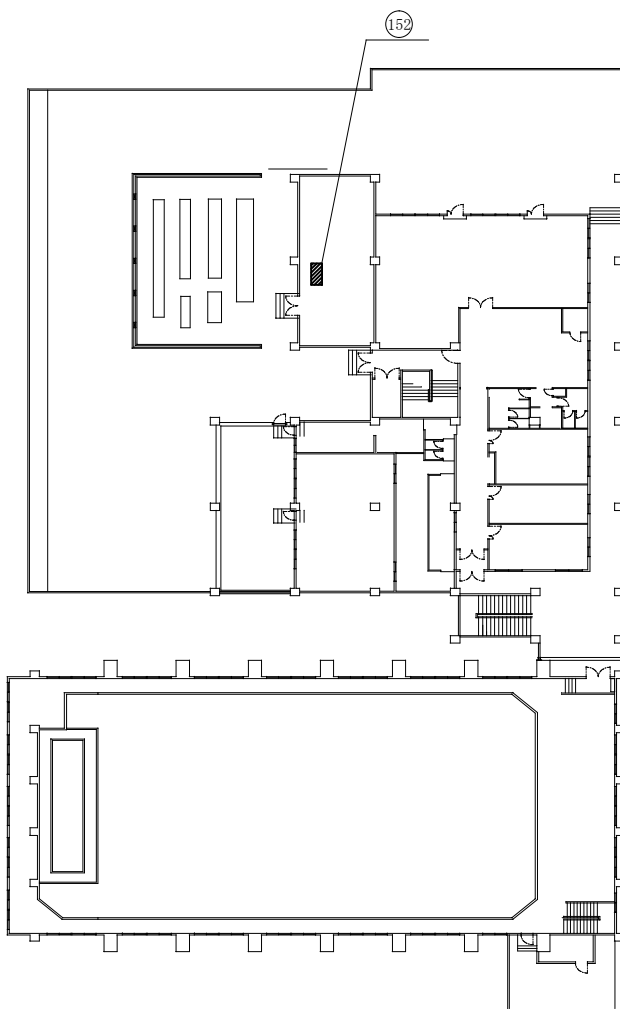


空調設備平面図 (5号2F) 1/400

件 名	宮古島（8）空調機補修		
図 面	5号建物空調設備平面図		
所 属	陸上自衛隊宮古島駐屯地業務隊管理科	図面番号	13/14
		作成年月日	8. 4.

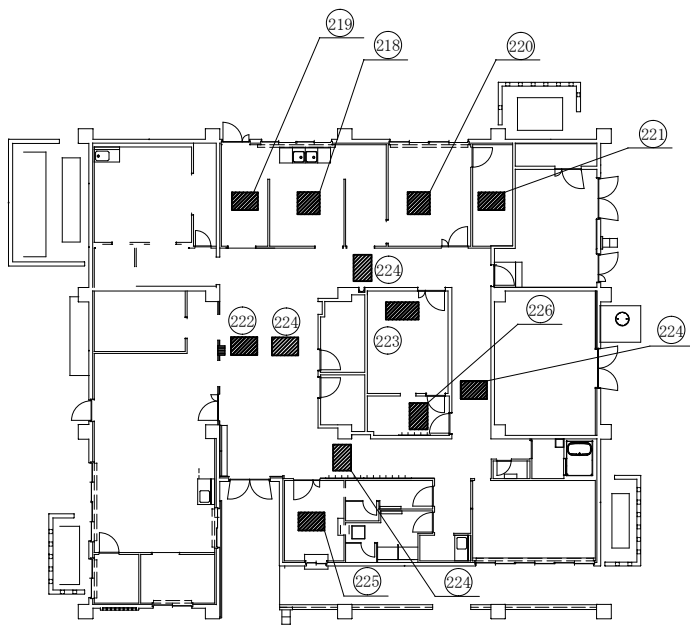

空調設備平面図（16号） 1 / 2 5 0



空調設備平面図（25号） 1 / 1 5 0

件 名	宮古島（8）空調機補修		
図 面	1 6 号・2 5 号建物 空調設備平面図		
所 属	陸上自衛隊宮古島駐屯地業務隊管理科	図面番号	1 4 / 1 4
		作成年月日	8 . 4 .