

公 告

分任契約担当官代理
自衛隊熊本病院
会計課契約班長 立花 天杜

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
6SZP1KH00370		6SZM1AB0046 0001								
品名 または 件名										
手術室空調設備フィルター等取替補修										
部品番号 または 規格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
1.00	ST									
納地または工事場所				引 渡 場 所						
熊本病院				熊本病院						
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期						
熊本病院営繕班 (内 5 5 2 6)				令和8年12月18日 (金)						

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

自衛隊熊本病院総務部会計課

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：
入札日時場所：令和8年6月18日（木）11時00分 自衛隊熊本病院 健康教育室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 競争に参加する者に必要な資格

- ア 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- イ 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第71条の規定に該当しない者であること。
- ウ 令和7・8・9年度競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供」で九州・沖縄地域のA、B、C、D等級の格付けされている者及び1級冷凍空気調和機器施行技能士を有するものであること。
- エ 契約担当官等から指名停止の処分を受けている期間中でないこと。
- オ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- カ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- キ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

(2) 公告の掲示場所：西部方面隊ホームページ、自衛隊熊本病院

(3) 入札及び契約心得を示す場所

西部方面隊ホームページ、自衛隊熊本病院総務部会計課

(4) 落札決定方法

- ア 予定価格の範囲以内であり、最低の価格を見積もった者を落札者とする。
- イ 総品目総額（消費税抜き）により決定する。
- ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税法に規定する消費税率に基づく消費税に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を入札書に記載すること。

(5) 保証金に関する事項

- ア 入札保証金：5のとおり
ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。
- イ 契約保証金：5のとおり
ただし、契約者が契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

(6) 入札の無効

- ア (1)に示す競争に参加する者に必要な資格のない者が行った入札
- イ 入札金額、入札書の氏名及び押印が不鮮明で判別し難い入札
- ウ 郵便による入札参加者の未到着の入札
- エ 電話、ファクシミリ、電報等による入札
- オ 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合
- カ その他入札に関する条件に違反した入札

(7) 契約書等の作成

- ア 落札者は、落札決定後遅滞なく「駐屯地用標準契約書」の様式により契約書を作成する。
- イ 適用する契約条項
「役務請負契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」
「部分払に関する特約条項」

(8) その他

- ア 入札書に「当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」と余白に記入すること。
- イ 入札参加を希望する者は、下記連絡先に一報し、必ず令和8年6月12日（金）1700までに資格審査結果通知書（全省庁統一資格）(写)を提出（FAX可）すること。
- ウ 仕様書の内容については仕様書担当者に必ず内容を確認すること。
- エ 入札に関する委任を受ける者は、入札執行の前に委任状を提出すること。
- オ 入札日時以前に入札書を郵便により提出する場合は、入札書を封筒に入れて封入口及び封筒の継目に捺印し、その封筒の表に氏名（法人の場合はその名称又は商号）及び「（入札日時及び入札件名）入札書在中」と朱書きして令和8年6月17日（水）1700までに必着となるように送達すること。この際、送達した旨の連絡を担当者へ行うこと。
- カ 入札日当日に不調となり再度入札を行う場合は、別途指定する日時において再度入札を執行する。
- キ 入札参加希望者は市場価格調査の協力をすること。
提出については令和8年6月16日（火）1200までに郵送又はFAXにより実施すること。

(9) 入札に関する問い合わせ先

〒862-0902
熊本県熊本市東区東本町15-1
自衛隊熊本病院総務部会計課契約班 担当：立花
TEL 096-368-5113（内線5246）
FAX 096-368-2720

10) 仕様書に関する問い合わせ先

〒862-0902
熊本県熊本市東区東本町15-1
自衛隊熊本病院総務部管理課営繕班 担当：佐藤
TEL 096-368-5113（内線5526）

手術室空調設備フィルター等取替補修

件名	手術室空調設備フィルター等取替補修			図面番号	1/6
図名	表紙			縮尺	
総務部長	管理課長	営繕班長	施設管理主任	管財	作成者
					
自衛隊熊本病院 総務部 管理課 営繕班				令和8年5月28日	

仕様書

1 件 名

手術室空調設備フィルター等取替補修

2 目 的

本仕様書は、防衛省施設内における衛生環境の維持、並びに空調機器（エアコン及びロスナイ換気装置等）の機能維持および効率的な運用を確保するため、経年劣化した各種プレフィルター、HEPA フィルター、高性能フィルター、ロスナイエレメント等の交換作業を実施することを目的とする。

3 履行場所

自衛隊熊本病院内（大手術室、小手術室、手術ホール、手術準備室、本館屋上、器材室、患者更衣室、事務室等）

4 履行期間

契約締結日の翌日から令和8年12月18日まで

5 整備条件（資格要件）

本作業の実施にあたっては、空調機の専門的な知識・技術（1級冷凍空調機器施工技能士）を有した者を従事させること。

6 役務内容および対象機器・数量内訳

受注者は、対象施設に設置されている空調機器について、以下に定める仕様に基づく新品のフィルター等への交換に伴う取替工事、旧フィルター・洗浄廃液等の適正処理（産業廃棄物処理）を行うものとする。

設置場所・対象機器型番	部品名・型式 / 施工作業	数量	単位	備考
エアコン（大手術室） PLFY-P45CLMG1	プレフィルター (R61093500)	4	個	
	HEPA フィルター (PAC-KC71CCL)	4	個	
エアコン（小手術室） PLFY-P36CLMG1	プレフィルター (R61089500)	4	個	

設置場所・対象機器型番	部品名・型式 / 施工作業	数量	単位	備考
エアコン (小手術室) PLFY-P36CLMG1	HEPA フィルター (PAC-KC70CCL)	4	個	
エアコン (手術ホール) PLFY-P36BMG1	エアフィルター (R01E16500)	3	個	
	高性能フィルター (PAC-SH60KF)	3	個	
エアコン (手術準備室) PLFY-P56CLMG1	プレフィルター (R61093500)	1	個	
	HEPA フィルター (PAC-KC71CCL)	1	個	
ロスナイ (本館屋上) LF-100X	ロスナイエレメント (R50524712)	2	個	
	フィルター (R50522717)	4	個	
	高性能フィルター (R50299717)	2	個	
ロスナイ (手術ホール) LGH-35RX5	ロスナイエレメント (R50801722)	2	個	
	フィルター (R50534717)	4	個	
	高性能フィルター (R50633719)	2	個	
ロスナイ (手術準備室) LGH-25RX5	ロスナイエレメント (R50801718)	2	個	
	フィルター (R50803717)	4	個	
	高性能フィルター (R50633718)	2	個	
ロスナイ (器材室①②・ 患者更衣室) LGH-25CX6 (3 台)	ロスナイエレメント (R50589490)	6	個	
	フィルター (給気) (R50594717)	3	個	
	フィルター (排気) (R50594718)	6	個	

設置場所・対象機器型番	部品名・型式 / 施工作業	数量	単位	備考
ロスナイ（事務室） LGH-35CX6	ロスナイエレメント (R50590491)	2	個	
	フィルター（給気） (R50594719)	2	個	
	フィルター（排気） (R50594720)	2	個	

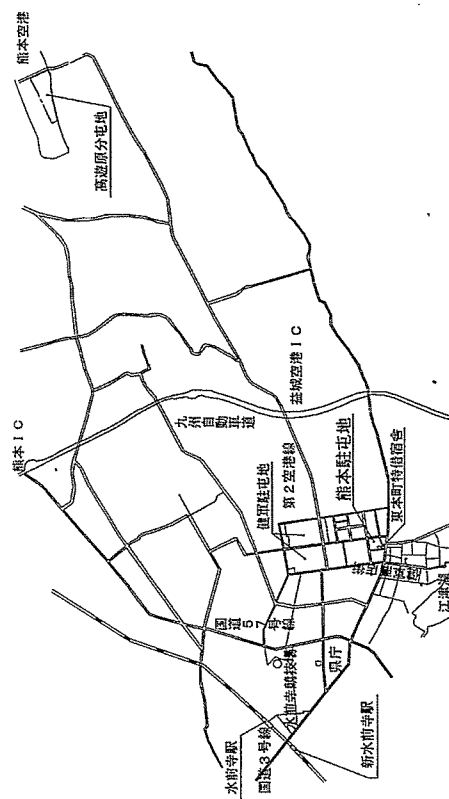
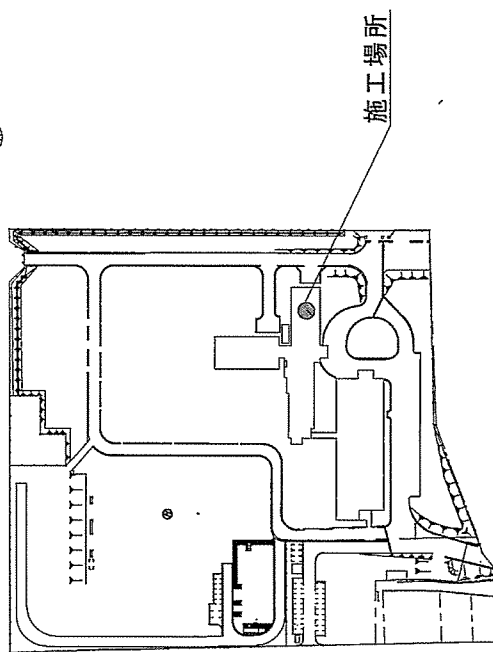
7 一般事項

- (1) 本作業は、本仕様書・図面により実施するが、特記なき事項については空調機メーカーの取扱説明書による。また、現調して実施すること。
- (2) 本仕様書及び図面に記載なき事項については監督官と調整し、当然実施すべき事項は請負者の負担において実施するものとする。また、作業上軽微なもので当然必要と思われる事項についても同様とする。
- (3) 本作業中の安全確保には十分留意して現場管理を行うと共に、火災等の災害及び事故に注意する。
- (4) 隊員もしくは部外者等に損害を与えた場合又は施設等を破損した場合で、その原因が本作業に関わると認められた場合は請負者が保証及び賠償の責を負うものとする。
- (5) 本作業に伴う駐屯地及び建物への立入り、その他制限事項は当該駐屯地の諸規定に従うこと。
- (6) 本作業で使用する材料は、全て監督官の検査を受け合格した材料のみ使用する。
- (7) 本作業による発生材について、金属類は所定の調書と共に監督官に引継ぎ指定する場所へ集積する。その他は関係法令に従い請負者の責において処分すること。
- (8) 本作業の写真を撮影し提出すること。写真はカラーとし、サービス版相当の大きさとする。各箇所の着工前、施工中、作業完了後等の主要工程毎に撮影しA4版1ページにつき写真3枚ずつに整理すること。
- (9) その他疑義が生じた場合は、監督官と調整の上実施するものとする。
- (10) 監督官の指示する書類を提出すること。

8 特記事項

- (1) 作業終了後、試運転を実施し、漏れ等異常がないことを確認すること。

- (2) 洗浄廃液は、関係法令に基づき処分すること。また、処分する際は、E票（写）を工期内に提出すること。
- (3) 本作業に関する実施日及び時間については、事前に監督官と打ち合わせするものとする。また、作業の際は部屋全体を養生すること。（設置している医療機器含む）
- (4) 作業を施工しない時間帯原則、平日の午後5時から午前8時まで。ただし、別に定める場合はこの限りでない。

圖
置
記圖
置
記

工事件名	手術室空調設備フィルター等取替補修		
図面名称	案内図・配置図		
図面番号	6 / 6	作成月日	令和 8 年 5 月 2 8 日

自衛隊熊本病院 管理課 営繕班

入札書

分任契約担当官

令和8年6月18日

自衛隊熊本病院

会計課長 古賀 一 殿

下記のとおり、入札条件及び契約条項を承諾のうえ入札致します。また、当社は入札等参加心得に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約致します。

件 名：手術室空調設備フィルター等取替補修

規 格：仕様書のとおり

履行期間：令和8年12月18日

履行場所：自衛隊熊本病院

金額
(税抜き) ￥

住 所：

会 社 名：

代 表 者 名：

市場調査価格内訳書

役務名：手術室空調設備フィルター等取替補修

項 目		規 格	数量	単位	単価	金額	備考
	手術室空調設備フィルター等取替補修		1	式			
1	直接人件費						数量については人数を金額については日数×人員を記載ください
(1)	電工			人			作業日数 日 人員 名
(2)	普通作業員			人			作業日数 日 人員 名
							上記に日数及び人員を記載ください
2	直接物品費						
(1)	PLFY-P45CLMG1	エアコン 大手術室					
ア	プレフィルター	R61093500	4	個			
イ	HEPAフィルター	PAC-KC71CCL	4	個			
(2)	PLFY-P36CLMG1	エアコン 小手術室					
ア	プレフィルター	R61089500	4	個			
イ	HEPAフィルター	PAC-KC70CCL	4	個			
(3)	PLFY-P36BMG1	エアコン 手術ホール					
ア	エアフィルター	R01E16500	3	個			
イ	高性能フィルター	PAC-SH60KF	3	個			
(4)	PLFY-P56CLMG1	エアコン 手術準備室					
ア	プレフィルター	R61093500	1	個			
イ	HEPAフィルター	PAC-KC71CCL	1	個			
(5)	LF-100X	ロスナイ 本館屋上					
ア	フィルター	R50522717	4	個			
イ	ロスナイエレメント	R50524712	2	個			
ウ	高性能フィルター	R50299717	2	個			
(6)	LGH-35RX5	ロスナイ 手術ホール					
ア	フィルター	R50534717	4	個			
イ	ロスナイエレメント	R50801722	2	個			
ウ	高性能フィルター	R50633719	2	個			

市場調査価格内訳書

役務名：手術室空調設備フィルター等取替補修

項 目		規 格	数量	単位	単価	金額	備考
(7)	LGH-25RX5	ロスナイ 手術準備室					
ア	フィルター	R50803717	4	個			
イ	ロスナイエレメント	R50541718	2	個			
ウ	高性能フィルター	R50633718	2	個			
(8)	LGH-25CX6×3台	ロスナイ 器材室①② 患者更衣室					
ア	フィルター（給気）	R50594717	6	個			
イ	ロスナイエレメント	R50589490	3	個			
ウ	フィルター（排気）	R50594718	6	個			
(9)	LGH-25CX6	ロスナイ 事務室					
ア	フィルター（給気）	R50594719	2	個			
イ	ロスナイエレメント	R50590491	2	個			
ウ	フィルター（排気）	R50594720	2	個			
(12)	VL-130ZS2×2台	ロスナイ 男女更衣室					
ア	フィルター	M36341717	4	個			
イ	熱交換器	M36150710	2	個			
3	業務管理費		1	式			
4	一般管理費						
	産業廃棄物			式			
	諸経費			式			