










地下埋設管漏洩検査

件名		地下埋設管漏洩検査															
図面尺		図面番号		年月日		令和 4年 9月 8日		1/3									
業務隊長		管理科長		営繕班長		工事企画係長		管財係		施設係		企画係		係長		係	
																	
陸上自衛隊湯布院駐屯地業務隊																	

仕 様 書

1 件 名：地下設備漏洩検査

2 場 所：(1) 大分県由布市湯布院町川上941番地
陸上自衛隊湯布院駐屯地

(2) 大分県玖珠郡玖珠町日出生
陸上自衛隊日出生台演習場

3 概 要：地下埋設管の漏洩検査を実施する。

場 所	規 格	等 等	数 量	備 考
駐屯地医務室	送油管 25A × 12.0m		1本	灯 油
駐屯地体育館	送油管 25A × 12.8m		1本	灯 油
演習場ボイラー	送油管 20A × 18.0m		1本	A重油
	送油管 32A × 22.7m		1本	A重油
	送油管 40A × 25.4m		1本	A重油
SMOボイラー	送油管 29A × 16.0m		1本	A重油

5 一般事項



- (1) 本工事の写真はカラーとし、逐次作業状況を撮影し、アルバム(A4版)に整理し、1部提出する。
- (2) また、デジタルカメラも使用できるものとし大きさはサービスタブ相当とする。
- (3) 請負業者は、契約後速やかに作業実施日を係官と調整を行い、また、工程表を提出して係官の承認を受けれるものとする。
- (4) 本仕様書・図面に記載なき事項については検査官と調整し、当然実施すべき事項は、請負業者の責任において実施するものとする。
- (5) 思われる事項においても同様とする。
- (6) 作業中の安全確保には十分に留意をして現場管理を行うと共に、火災等の災害に注意する。
- (7) また必要に応じて養生等の処置を行うものとする。
- (8) 作業以外の施設等には、損傷を与えないよう十分注意して施工すること。万一、損傷を与えた場合には係官に報告し、原因が本整備に関わると認められた場合、請負業者が賠償及び補償の責を負うものとする。
- (9) 現場において、指定された以外への立入及び火気の使用は禁止する。
- (10) 作業中に発生したスス・ゴミ等は請負業者の責任において処分するものとする。また、現場は常に清潔にし、片付け済みの都度実施すること。
- (11) 部隊側の電気・水道等を使用する場合は、係官の承認を受けた後使用し、その後料金を負担すること。
- (12) その他疑義が生じた場合は、係官と協議の上実施するものとする。

6 特記事項

- (1) 作業は消防法等関係法令に基づき、火災等の安全管理に留意をし実施すること。
- (2) 作業方法については、実施前に係官の承認を得ること。
- (3) 本検査終了後、点検結果報告書を作成し、消防機関への報告も請負業者にて行うこと。



整備箇所案内図

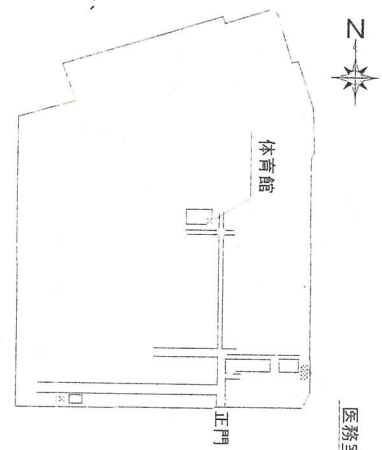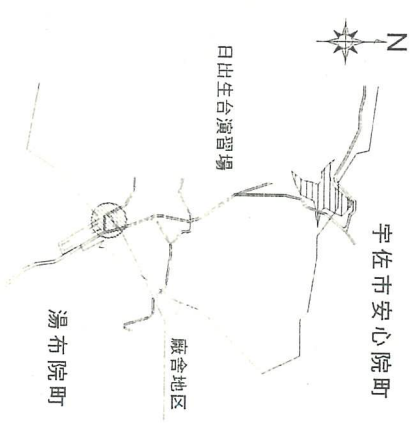


駐屯地配置図




演習場配置図


件 名	地下設備漏洩検査	
図 面	仕様書・案内図・配置図	図 面 番 号
縮 尺	1 : X	年 月 日
		令和4年 9月 8日
		陸 上 自 衛 隊 湯 布 院 駐 屯 地 業 務 隊

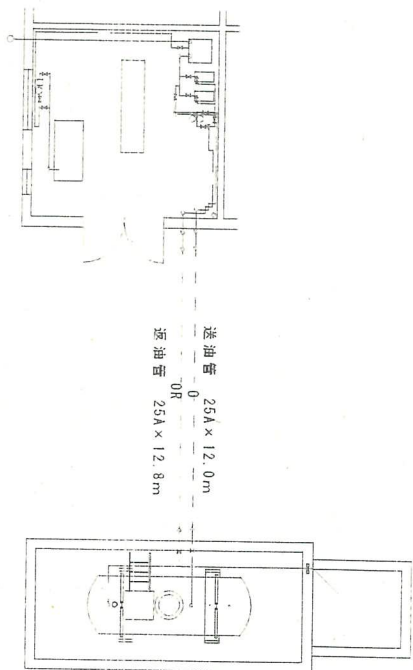


駐屯地医務室給油配管図 S=1:150

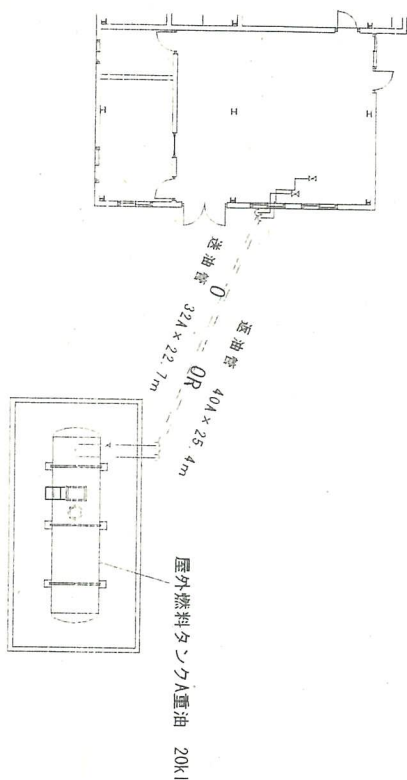

演習場ボイラー給油配管図 S=1:300

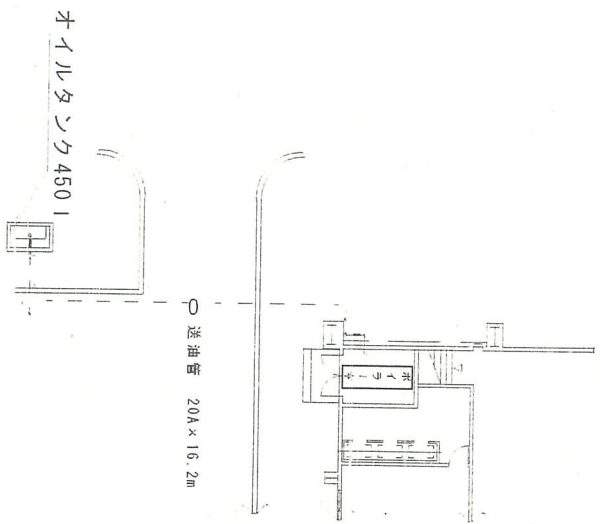

駐屯地体育館ボイラー給油配管図 S=1:300

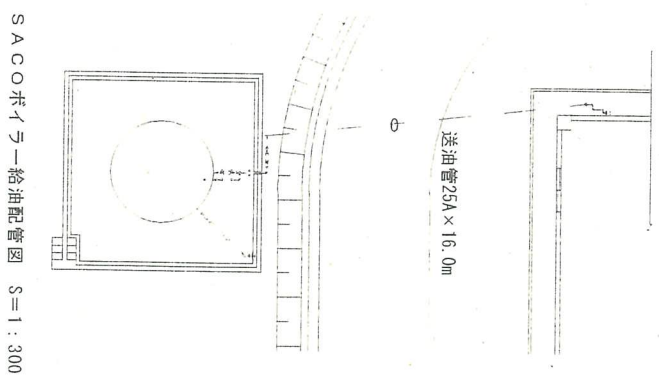

SACCOボイラー給油配管図 S=1:300

件名	地下埋設管漏洩検査		
図面	給油配管図	図面番号	3/3
縮尺	図示	作成年月日	令和4年9月8日
	陸上自衛隊湯布院駐屯地業務隊		