

令和8年9月4日

分任契約担当官
陸上自衛隊小郡駐屯地
第361会計隊長 原島 貴男

第361会計隊におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備 考
13	小郡駐屯地マンホールポンプ補修	小郡駐屯地	8.10.9	8.9.4	8.9.14	8.9.14 1100		
		以下余白						

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒838-0141
福岡県小郡市小郡2277
陸上自衛隊小郡駐屯地第361会計隊 担当：轟
0942-72-3161（内線347）

見 積 依 頼 書

分任契約担当官
陸上自衛隊小郡駐屯地
第 3 6 1 会計隊長 原島 貴男

以下のとおり見積を依頼します。

1 見積依頼

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
6S691TS01150		6SRD1AA0166 0001								
品 名 または 件名										
小郡駐屯地マンホールポンプ補修										
部 品 番 号 または 規 格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単 位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
1.00	ST									
納地または工事場所				引 渡 場 所						
小郡駐業				小郡駐屯地業務隊						
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期						
水道 武田技官（内線379）				令和8年10月9日（金）						

2 契約条項を示す場所

陸上自衛隊小郡駐屯地 第 3 6 1 会計隊事務室

3 説明会及び提出の日時場所

説明会日時場所：実施しない。

提出日時場所：令和8年9月14日（月）11時00分 会計隊事務室

4 決定方式及び契約方式

決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約

5 注意事項

(1) 実施要領について

オープンカウンター方式実施要領による。

(2) オープンカウンター方式件名リストの掲示場所：陸上自衛隊西部方面隊ホームページ(<http://www.mod.go.jp/gsd/f/wae/>)・小郡駐屯地

(3) 契約条項及び入札参加者心得を示す場所：陸上自衛隊小郡駐屯地第 3 6 1 会計隊・西部方面隊ホームページ

(4) 見積決定方式

総額（税抜）により決定する。

(5) 契約書作成の要否

契約書を作成する場合は別途連絡する。

(6) その他

申し込みがあった者については、市場価格の調査を実施しますのでご協力よろしくお願いいたします。

(7) 問い合わせ先

ア 住所等

〒 8 3 8 - 0 1 9 3

福岡県小郡市小郡 2 2 7 7 陸上自衛隊小郡駐屯地

TEL (FAX) : 0 9 4 2 - 7 2 - 3 1 6 1

イ 見積等に関すること

第 3 6 1 会計隊 契約班 担当 轟 (内線 3 4 7) (FAX 3 4 4)

ウ 仕様（規格等）に関すること

小郡駐屯地業務隊 管理科 担当 武田 (内線 3 7 9)

件 名		小郡駐屯地マンホールポンプ補修							
図面名称		表 紙							
縮 尺		一	図面番号	1 / 4	作成年月日	令和 8 年 8 月 1 8 日			
業務隊長	管理科長	営繕班長	施設管理	営繕主任	管 財	企 画	作 成 者		
陸上自衛隊 小郡駐屯地業務隊 管理科									

仕 様 書

1 件 名

小郡駐屯地マンホールポンプ補修

2 場 所

福岡県小郡市小郡2277 陸上自衛隊小郡駐屯地

3 概 要

(1) 水位計等取替

ア ステンレス製水位計 ケーブル20m 荏原 EDWG 同等品以上	1 個
イ 水位計吊下げチェーン 10m SUS 荏原 同等品以上	1 個
ウ 満水フロートスイッチ ケーブル20m 荏原 EF-4A 同等品以上	1 個
エ 電磁接触器 富士電機 SC-5-1 同等品以上	2 個

(2) 屋外用配線管等布設

ア 屋外用配線保護可とう管	13.69m
イ PVK (BOX)	3 個
ウ BOXコン、サドル	一式

(3) 試運転調整

一式

4 期 間

契約日より令和8年10月9日



5 一般事項

- 本役務は、仕様書の他、関係諸法規を遵守し実施する。
- 写真は、作業前・作業後・主要な作業段階毎及び監督官の指示する箇所を撮影し工事用写真帳に整理後、1部提出すること。尚、写真データについては確実に消去するものとする。
- 作業中、他の箇所に汚損又は破損等を及ぼした場合は、速やかに監督官に報告することとし、請負者の責任において速やかに現状復旧するものとする。
- 作業中の安全管理には十分留意し、事故等が発生しないよう万全を期すこと。
- 本仕様書及び作業に際して、疑義を生じた場合は、監督官と協議した後、監督官の指示に従い実施すること。
- 施工上、当然必要と思われる事項は、本仕様書に記載なくとも監督官の指示により業者負担で実施すること。


6 特記事項

- 作業実施日については、事前に監督官と調整するものとする。
- 本役務において発生する発生材のうち、鉄屑類については発生材報告書を提出し官側に引き継ぐこと。その他については、関係法令に基づき業者責任で適切に処分すること。
- 本役務実施前に現場確認の上実施すること。

件 名	小郡駐屯地マンホールポンプ補修				
図面名称	仕 様 書				
縮 尺	—	図面番号	2 / 4	作成年月日	令和8年 8月18日
陸上自衛隊 小郡駐屯地業務隊 管理科					

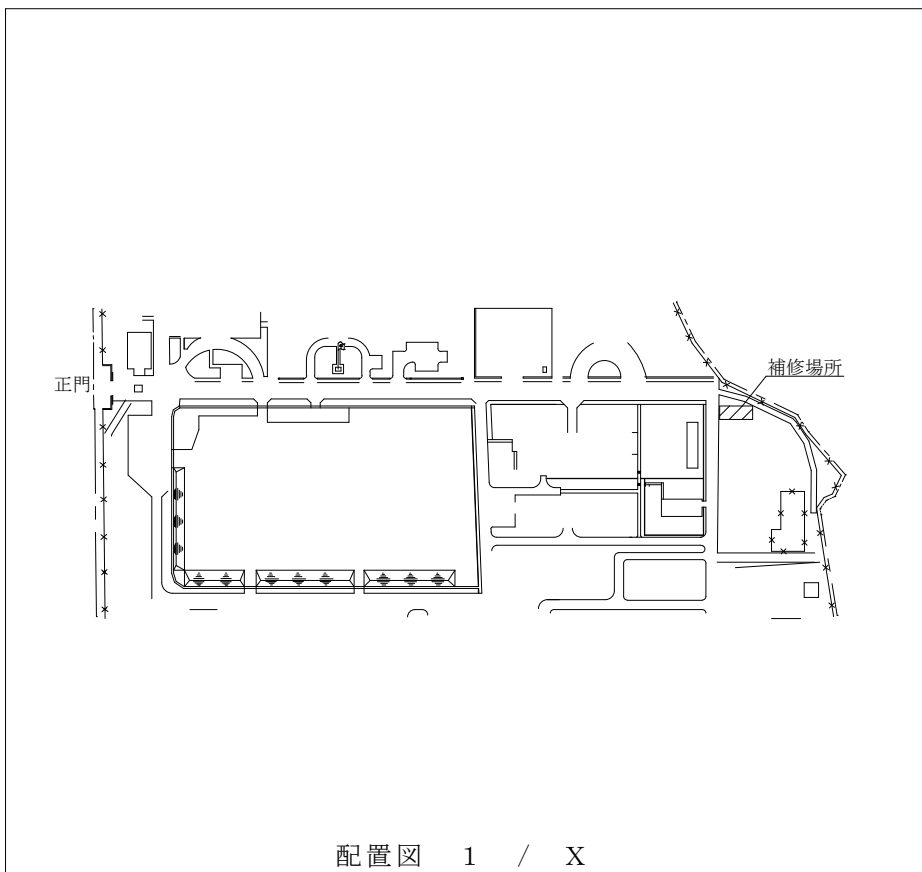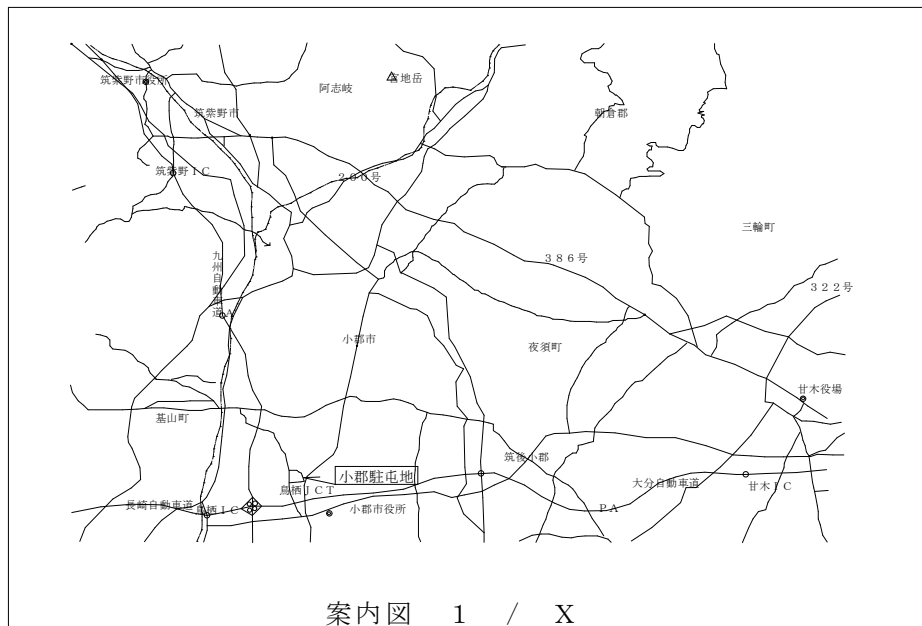

件 名	小郡駐屯地マンホールポンプ補修				
図面名称	案内図、配置図				
縮 尺	—	図面番号	3 / 4	作成年月日	令和8年 8月18日
陸上自衛隊 小郡駐屯地業務隊 管理科					



P V K (B O X) 取付 2 個 (B O X コン含)

(既設分電盤内)
電磁接触器 取替
富士電機 SC-5-1 同等品以上 2 個

屋外用配線保護可とう管 布設 (ケーブル、サドル共) 13,690

倉庫

既設土間コンクリート
t=100

立ち上がり GL+500

P V K (B O X) 取付 1 個 (B O X コン含)

土間コンクリート撤去
(W=300, t=100)
配管を埋設の上復旧

屋外用配線保護可とう管 埋設 (ケーブル共)
GL-400

削孔 ($\phi=100$, t=100)

円形ホール

(既設円形ホール内)
ステンレス製水位計 取替 1 個
荏原 EDWG 同等品以上
水位計吊下げチェーン 取替 1 個
荏原 SUS 同等品以上
満水フロートスイッチ 取替 1 個
荏原 EF-4A 同等品以上

単位 m m

件名	小郡駐屯地円形ホールポンプ補修			
図面名称	詳細図			
縮尺	1/100	図面番号	4/4	作成年月日
陸上自衛隊 小郡駐屯地業務隊 管理科				令和 8 年 8 月 18 日