

令和8年9月1日

分任契約担当官
陸上自衛隊大村駐屯地
第363会計隊大村派遣隊長 清野 幸司

第363会計隊大村派遣隊におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備 考
31	大村（8） 駐屯地給水施設清掃	大村駐屯地	8.12.31	8.9.1	8.9.10（木） 12：00	8.9.10（木） 12：00	無	
	以下余白							

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒856-8516

住所 長崎県大村市西乾馬場町416

契約機関名：第363会計隊大村派遣隊 契約班（担当：勝本（かつもと））

電話番号：0957-52-2131（内線347）

仕様に関する事項：業務隊管理科 担当 浦中（うらなか）（内線318）

メール：363fin_omuradet_wafin_wa@inet.gsdf.mod.go.jp（メール送付の旨を電話にてご連絡下さい）

見 積 依 頼 書

分任契約担当官
陸上自衛隊大村駐屯地
第 3 6 3 会計隊大村派遣隊長 清野 幸司

以下のとおり見積を依頼します。

1 見積依頼

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
6S8C1TK00180		6SUY1AB0074 0001								
品名 または 件名										
大村（8）駐屯地給水施設清掃										
部品番号 または 規格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
1.00	ST									
納地または工事場所				引 渡 場 所						
陸上自衛隊 大村駐屯地				大村駐屯地業務隊管理科						
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期						
事務所 浦中技官				令和8年12月31日（木）						

2 契約条項を示す場所
標準契約書及び入札心得等については、第 3 6 3 会計隊大村派遣隊契約班及び西部方面隊ホームページに掲示する。

3 説明会及び提出の日時場所
説明会日時場所：
提出日時場所 ：令和8年9月10日（木）12時00分 大村会計隊 事務室

4 決定方式及び契約方式
決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約

5 注意事項

- (1) 実施要領について
オープンカウンター方式実施要領及び「入札及び契約心得」による。
- (2) オープンカウンター方式件名リストの提示場所： 陸上自衛隊 西部方面隊ホームページ (<http://www.mod.go.jp/gsdf/wae>)・大村駐屯地
- (3) 契約書等作成 ：契約者は決定後、契約金額により「駐屯地用標準契約書等」の様式により作成する。
- (4) 適用する契約条項
「役務請負契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」
- (5) その他
ア 参加希望者は、実施要領にしたがって申し込みを必ず行ってから実施すること。
イ 申し込みのあった者については、市場価格の調査を実施しますので、ご協力をお願いします。
- (6) 問い合わせ先
〒 8 5 6 - 8 5 1 6 長崎県大村市西乾馬場町 4 1 6
ア オープンカウンターに関する事項：陸上自衛隊大村駐屯地 第 3 6 3 会計隊大村派遣隊 契約班 勝本
TEL 0 9 5 7 - 5 2 - 2 1 3 1（内線 3 4 7）
FAX 0 9 5 7 - 5 2 - 2 1 3 1（内線 3 4 4）
メール 363fin_omuradet_wafin_wa@inet.gsdf.mod.go.jp

イ 仕様書に関する事項：陸上自衛隊大村駐屯地 管理科営繕班 浦中
TEL 0 9 5 7 - 5 2 - 2 1 3 1（内線 3 1 8）

大村（８）駐屯地給水施設清掃

件 名	大村（8）駐屯地給水施設清掃						図面番号	1 / 4
図面名称	表 紙						作成年月日	R8. 8. 27
業務隊長	管理科長	當繕班長	科付専門官	工事企画	管 財	當繕主任	給排水係長	施設管理
								
所 属	大村駐屯地業務隊 管理科當繕班							

仕 様 書

1 件 名：大村（8）駐屯地給水施設清掃

2 場 所：長崎県大村市西乾馬場町416 陸上自衛隊大村駐屯地

3 概 要：大村駐屯地で使用している受水槽及び高架水槽等の清掃を実施する。

既設貯水槽の仕様

貯水槽の種類	容量（m3）	数量	構 造	備 考
駐屯地受水槽	240.0	1	RC造	屋外 地下（4槽式）
高架水槽	38.0	1	鉄 製	屋外 地上H30m
137号建物受水槽	3.0	1	FRP製	屋内（1槽式）
173号建物受水槽	24.0	1	FRP製	屋内（2槽式）


4 一般事項

- 本役務は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」を遵守して実施するものとする。
- 本役務に際して、疑義が生じた場合は、監督官と協議してその指示に従うものとする。
- 本仕様書等に記載なき事項といえども、取り合い上及び技術的に当然実施すべき事項については、請負業者の負担において実施するものとする。
- 本役務に際して、十分な安全対策を行い、作業員に対して注意喚起するものとする。
- 本役務に際して、他の施設に損傷を与えないように十分注意し、万一損傷を与えた場合は、速やかに監督官に報告するとともに、請負業者の責任において原状に復旧するものとする。
- 本役務の写真は、カメラ又はデジタルカメラにより、作業前、作業中、作業後、主要な作業状況、隠ぺい箇所及び監督官の指示する箇所を撮影し、簿冊に整理したうえ、監督官に1部提出するものとする。
- 本役務においては、原則として電気及び水は官給しないものとする。使用する場合は、監督官と調整の上、所要の手続きを実施して使用するものとする。また、使用に要した費用は請負業者の負担とする。


5 特記事項

- 本役務は、清掃予定日時期を令和8年11月21日（土）、22日（日）を基準とする。
- 本役務にあたり、事前に給水施設の状況を確認するとともに、工程については、係官と協議し決定することとする。
- 駐屯地受水槽と高架水槽の清掃は、同一の日に実施するものとする。
- 本役務は、作業管理体制を確立するとともに、専任の技術者（貯水槽清掃作業監督又は建築物環境衛生管理技術者、清掃作業従事者）を定め現場代理人として、現場代理人通知書及び詳細履歴等を監督官に提出し、承認を得るものとする。
- 本作業にあたる作業員の健康診断等の結果書の写し（病原体検索3か月以内のもの）を提出し、監督官の承認を得るものとする。
- 作業衣及び使用器具は、給水施設タンク等清掃専用なものとする。また、清掃実施前に塩素濃度50mg/Lの次亜塩素酸ナトリウム溶液にて十分に消毒を実施するものとする。
- 槽内の清掃は、ブラシ等で汚れ・付着物を除去後ウェス等で完全に拭き取るものとし、その後水洗いを実施する。その際、洗浄水等が給水管に流入しないように実施するものとする。
- 槽内消毒は清掃後、塩素濃度50～100mg/Lの次亜塩素酸ナトリウム溶液又はこれと同等以上の消毒能力を有する塩素剤を用いて、槽内全体に吹き付け実施する。この工程を2回行い30分間放置した後消毒による排水を完全に排除するものとする。

- 清掃完了後、給水開始前に末端給水栓で現場水質検査及び遊離残留塩素の測定を実施する。現場水質検査の項目は、色度、濁度、臭気、味の異常の有無を確認し給水するものとする。じ後、水質分析機関にて水質検査（11項目）を実施し、検査結果を係官へ提出するものとする。

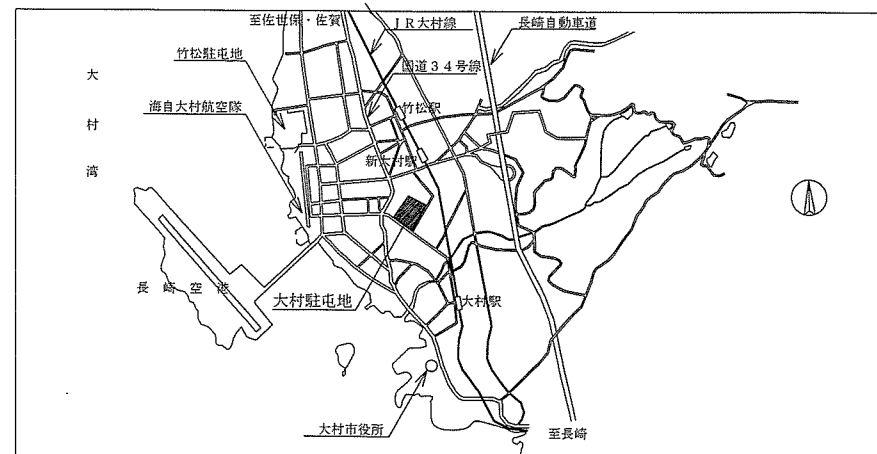


大村駐屯地案内図 1/X

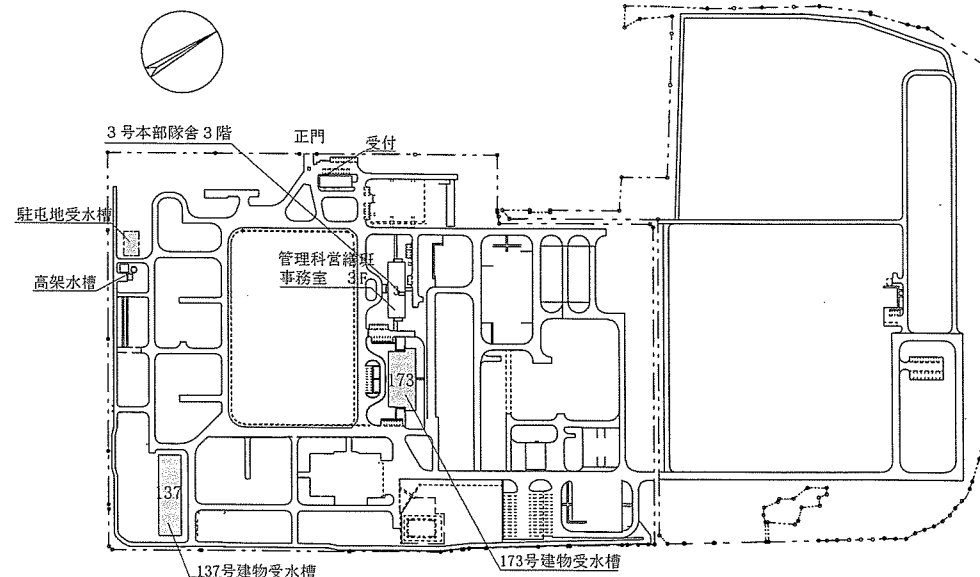


大村駐屯地配置図 1/X


件 名	大村（8）駐屯地給水施設清掃	図面番号	2 / 4
図面名称	仕様書・案内図	作成年月日	R8. 8. 27
所 属	大村駐屯地業務隊 管理科営繕班		

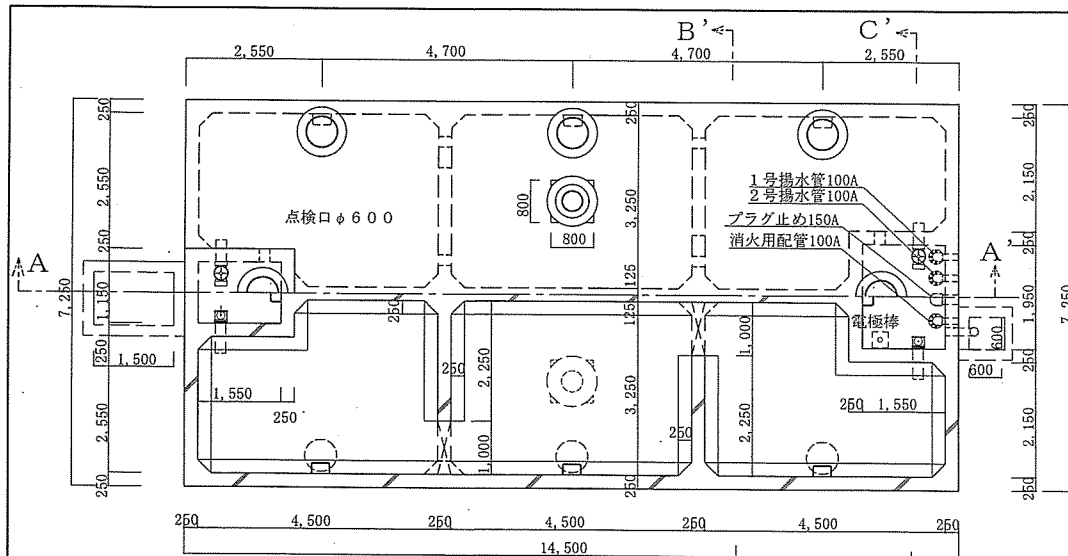


駐屯地受水槽 平面図 1/100

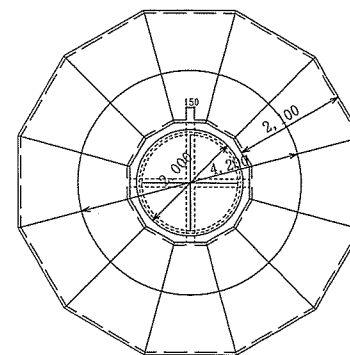


高架水槽平面図 S=1:100

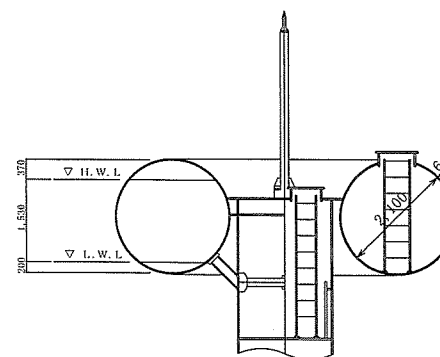


高架水槽断面図 S=1:100

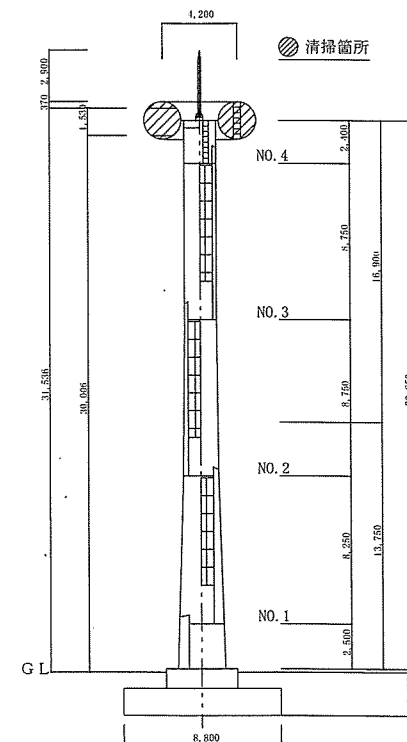


断面図 S=1:300

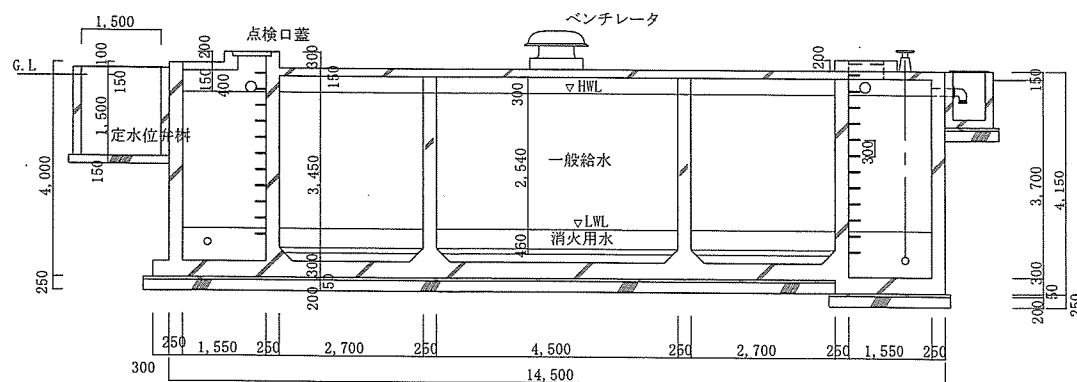

A-A' 断面図 1/100

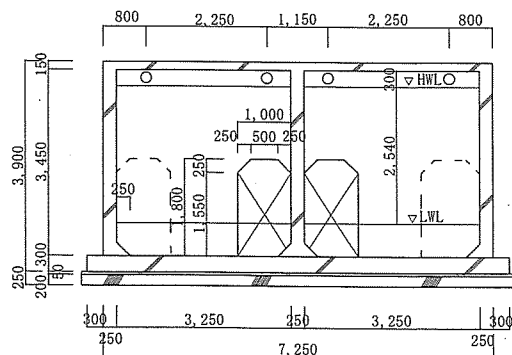

B-B' 断面図 1/100

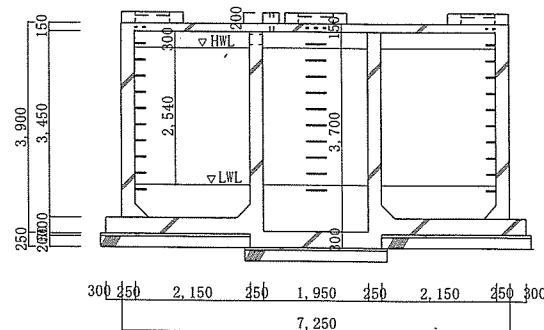

C-C' 断面図 1/100

件名	大村(8)駐屯地給水施設清掃	図面番号	3/4
図面名称	駐屯地受水槽、高架水槽平面図・断面図	作成年月日	R8.8.27
所属	大村駐屯地業務隊 管理科営繕班		

件 名	大村（８）駐屯地給水施設清掃	図面番号	４／４
図面名称	137号,173号建物受水槽平面図・立面図	作成年月日	R8.8.27
所 属	大村駐屯地業務隊 管理科営繕班		