

令和8年3月23日

分任契約担当官  
陸上自衛隊川内駐屯地  
第364会計隊川内派遣隊長 福留 謙

第364会計隊川内派遣隊におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備 考
13	本部隊舎他空調機保守点検	川内駐屯地	8.5.29	8.3.23	8.4.7 1430	8.4.7 1430	無	落札決定方式 総額
	以下余白							

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先  
〒895-0053  
住所：鹿児島県薩摩川内市冷水町539-2  
第364会計隊川内派遣隊 契約班（担当：中津）  
電話番号 TEL 0996-20-3900（内線371） FAX 0996-20-3900（内線374）  
メールアドレス 364fin\_sendaidet\_wafin\_wa@inet.gsdf.mod.go.jp

# 見積依頼書

分任契約担当官  
陸上自衛隊川内派遣隊  
第364会計隊川内派遣隊長 福留 謙

以下のとおり見積を依頼します。

## 1 見積依頼

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号				
6S7V10100070	6SX41A30006 0001						
品名 または 件名							
本部隊舎他空調機保守点検							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	ST						
納地または工事場所				引渡場所			
川内駐業				川内駐屯地			
搬入場所				納期または工期			
				令和8年5月29日(金)			

## 2 契約条項を示す場所

入札及び契約心得、並びに標準契約書については、陸上自衛隊川内駐屯地第364会計隊川内派遣隊に掲示する。

## 3 説明会及び提出の日時場所

説明会日時場所：

提出日時場所：令和8年4月7日(火)14時30分 第364会計隊川内派遣隊 事務室

## 4 決定方式及び契約方式

決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約

## 5 注意事項

### (1) 実施要領について

オープンカウンター方式実施要領による。

### (2) オープンカウンター方式件名リストの提示場所

陸上自衛隊西部方面隊ホームページ(<https://www.mod.go.jp/gsd/f/wae>)・陸上自衛隊川内駐屯地

### (3) 契約書等の作成

落札者は、契約金額により「駐屯地用標準契約書等」の様式により作成する。

### (4) その他

ア 参加希望者は、実施要領に従って必ず申し込みを行ってから実施すること。

イ 申し込みがあった者については、市場価格の調査を実施しますので、ご協力をお願いいたします。

### (5) 問い合わせ先

〒895-0053

薩摩川内市冷水町539-2

陸上自衛隊川内駐屯地

第364会計隊川内派遣隊 担当 中津

TEL 0996-20-3900 (内線 371)

FAX 0996-20-3900 (内線 374)

# 本部隊舎他空調機保守点検

業務隊長	管理科長	営繕班長	営繕主任	工事企画	管財	施設管理	
福田	福田	増田	外倉	上野	松本	森	
工事件名	本部隊舎他空調機保守点検						
図名	表紙						
作成年月日	令和8年2月16日						
						縮尺	—
						図面番号	1/3
川内駐屯地業務隊 管理科							

仕 様 書

- 1 件 名 本部隊舎空調機保守点検
- 2 場 所 鹿児島県薩摩川内市冷水町539-2 陸上自衛隊川内駐屯地
- 3 適用範囲 本仕様書は、「本部隊舎他空調機保守点検」について適用するものとする。
- 4 概 要 本役務は、下記の空調機点検整備を字責するものとする。


建物	機 種	台数	備 考
隊舎	クーリングタワー (HT-50SQb)	1	イン点検
機械室	チラーユニット (CR-50N)		
医務室	クーリングタワー (TIF153ASAR)	1	イン点検
機械室	チラーユニット (UMP450AC)		
食堂	室外機 (RZVCP450K)	2	点検

5 保守点検項目


- (1) 冷媒、油漏れの点検
- (2) 力電気関係絶縁抵抗
- (3) 電装部品の良、否の点検
- (4) 安全装置の点検及び作動テスト
- (5) 圧縮機、凝縮器、蒸発機等の点検測定
- (6) 各ヒス類の点検及び増し締め
- (7) 錆発生箇所等のタッチペイント
- (8) 総合運転試験調整
- (9) ホンプ等の点検
- (10) クーリングタワー点検、調整
- (11) クーリングタワー清掃
- (12) 室外機の点検
- (13) その他の調整事項

6 特記事項

- (1) 請負業者は、常に作業の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らねばならないものとする。
- (2) 請負業者は本役務にあたり、写真を作業前、作業中、作業後、各工程ごと及び係官が指示した箇所を撮影し、写真台帳に整理のうえ係官に提出するものとする。
- (3) 本役務以外で負傷した部分は、係官に速やかに報告し請負業者負担のうえ、原型に復旧するものとする。
- (4) 保守点検項目により保守点検を実施し、点検結果報告書を2部作成し提出するものとする。
- (5) 点検整備作業時に異常 (正常基準値外) を発見した場合には、係官と調整し、整備が必要な場合は請負業者の意見を添え見積書とともに提出するものとする。
- (6) 細部へ不明な点や瑕疵が生じた場合は、係官と調整のうえ、実施するものとする。
- (7) 本役務は仕様書によるほか、細部はメーカー指定によるものとする。
- (8) 本役務は、5月22日(金)までに作業を完了すること。

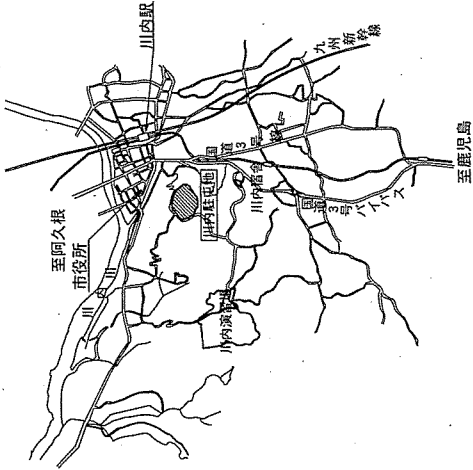

案 内 図

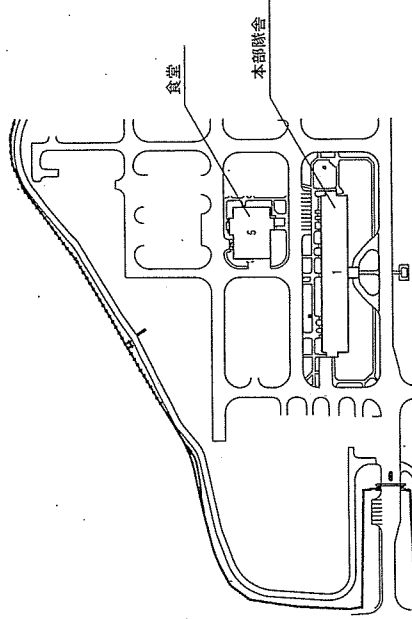


工事件名	本部隊舎他空調機保守点検		
図 名	仕様書、案内図、配置図	縮 尺	各 各 図
作成年月日	令和8年2月16日	図面番号	2/3


川内駐屯地業務隊 管理科

医務室クーリングタワー

医務室クーリングタワー

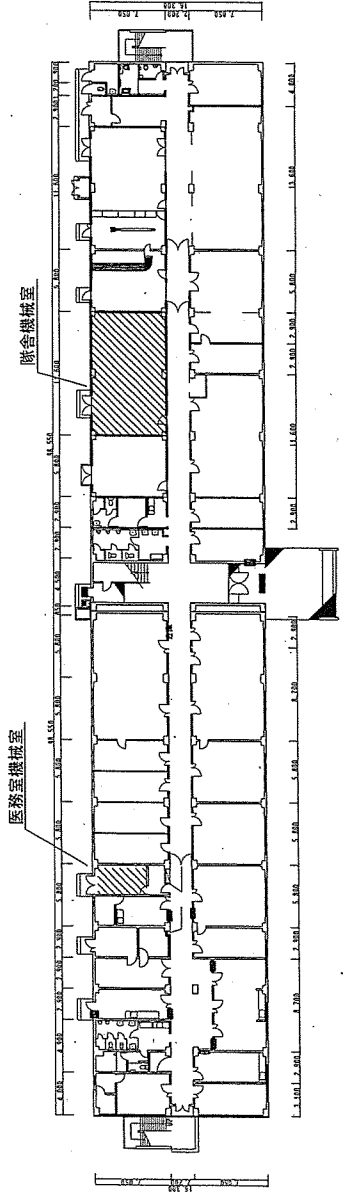

本部隊舎 1 F 平面図 S=1:500

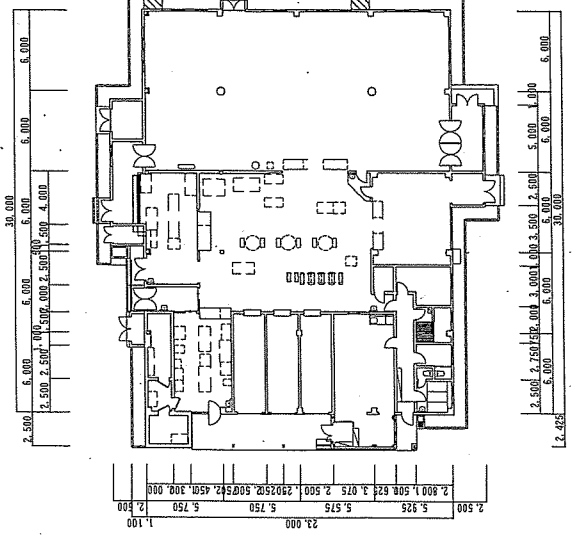

食堂平面図 1:400

工事件名	本部隊舎他空調機保守点検	縮尺	各	図
図名	内部図、正面図、側面図	図面番号	3	3
作成年月日	令和8年2月16日	図面番号	3	3
川内駐屯地業務課 管理科				



