

令和8年6月17日

分任契約担当官
陸上自衛隊玖珠駐屯地
第404会計隊玖珠派遣隊長 井上 忠幸

第404会計隊玖珠派遣隊におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備 考
18	玖珠（R8）82号建物空調機取替	玖珠駐屯地	8.9.25	8.6.17	8.6.24	8.6.24 1100	無	
	以下余白							

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒879-4403
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足2494番地
陸上自衛隊玖珠駐屯地 第404玖珠派遣隊 担当：井上
0973-72-116（内線345）

見 積 依 頼 書

分任契約担当官
陸上自衛隊玖珠駐屯地
第404会計隊玖珠派遣隊長 井上 忠幸

以下のとおり見積を依頼します。

1 見積依頼

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
6S7A1KS00730		6SV61A50065 0001								
品名 または 件名										
玖珠（Ｒ８）８２号建物空調機取替										
部品番号 または 規格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
1.00	ST									
納地または工事場所				引 渡 場 所						
玖珠駐屯地				玖珠駐屯地 管理科						
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期						
営繕主任 西原技官 ３２７				令和8年9月25日（金）						

2 契約条項を示す場所

仕様書、標準契約書及び入札心得等については、第404会計隊玖珠派遣隊に掲示する。

3 説明会及び提出の日時場所

説明会日時場所：

提出日時場所：令和8年6月24日（水）11時00分 第404会計隊玖珠派遣隊

4 決定方式及び契約方式

決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約

5 注意事項

(1) 実施要領について

陸上自衛隊玖珠駐屯地オープンカウンター方式実施要領による。

(2) オープンカウンター方式実施要領及び件名リストの掲示場所：西部方面隊ホームページ

(<https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/wa-fin/>)・玖珠駐屯地

(3) その他

ア 参加を希望する者は、所定の見積書を令和8年6月24日（水）1100までに持参、郵便、FAX等で必着するようお願いします。

イ 申し込みがあった者について、市場価格の調査を実施しますので、令和8年6月23日（火）1100までに提出していただきますようご協力お願いします。

ウ 押印を省略する場合は、担当者氏名、連絡先の記載をお願いします。

(4) 連絡先

〒879-4403

大分県玖珠郡玖珠町大字帆足2494番地

陸上自衛隊玖珠駐屯地 第404会計隊玖珠派遣隊 担当 井上

TEL 0973-72-1116（内線345）

FAX 0973-72-1116（内線352）

(5) 仕様書に関する問い合わせ先

陸上自衛隊玖珠駐屯地 業務隊 管理科 担当 西原

TEL 0973-72-1116（内線327）

見 積 書

件名リスト一連番号	18
-----------	----

見積金額 ¥ (消費税及び地方税を含まない。)

品名 (件名)	規 格	単位	数量	単価	金 額
玖珠 (R8) 82号 建物空調機取替	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
計					
納入場所 (履行場所)	玖珠駐屯地	納 期 (履行期限)	令和8年9月25日		
契約保証金	免 除	見積書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「陸上自衛隊オープンカウンター方式実施要項」、「陸上自衛隊玖珠駐屯地オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約いたします。

令和8年6月24日

分任契約担当官

陸上自衛隊玖珠駐屯地

第404会計隊玖珠派遣隊長 井上 忠幸 殿

住 所

会社名

代表者名

担当者・連絡先

印

市 価 調 査 書

分任契約担当官
陸上自衛隊玖珠駐屯地
第404会計隊玖珠派遣隊長 井上 忠幸 殿

令和8年6月23日

下記のとおりに調査書を提出します

住 所
会社名
代表者

¥

履行期限：令和8年9月25日

納 地：玖珠駐屯地

品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
玖珠(R8)82号建物空調機取替	仕様書のとおりに	ST	1			
	以下余白					
合 計						

玖珠 (R8) 82号建物空調機取替

件 名	玖珠 (R8) 82号建物空調機取替				図 面 番 号	1/3
図 名	表 紙				作成年月日	8.6.9
業務隊長	管理科長	當繕班長	施設管理	工事企画係	電氣係長	作 成 者
						
所 属	陸上自衛隊玖珠駐屯地業務隊管理科					

仕 様 書

1 件 名：玖珠(R8)82号建物空調機取替

2 場 所：大分県玖珠郡玖珠町大字帆足2494 陸上自衛隊玖珠駐屯地

3 概 要：82号空調機取替 1式

4 履行期間：契約締結日 ～ 令和8年7月17日（取替完了）
令和8年7月10日～令和8年9月25日（書類提出完了）

5 一般事項

- (1) 本仕様書は、「玖珠(R8)82号建物空調機取替」に適用する。
- (2) 本仕様書に記載無き事項及び用語の定義については、以下によるものとする。
【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】
 - ・公共建築(改修)工事標準仕様書 (建築工事編) 最新版
 - ・公共建築(改修)工事標準仕様書 (機械設備工事編) 最新版
 - ・公共建築(改修)工事標準仕様書 (電気設備工事編) 最新版
- (3) 作業時期及び作業工程等は、事前に監督官と打合せを実施すること。
- (4) 本作業の写真は作業前・作業中・完了後及び監督官の指示する箇所を撮影し、作業完了後、隠ぺいとなる部分は、確実な写真管理を実施すること。作業完了後、A4判写真帳に整理して1部監督官へ提出するものとする。提出する写真については鮮明な写真を添付することとする。
- (5) 工事の際、他の箇所に損傷を与えないように十分注意して実施し、万一損傷を与えた場合は、受注者の責任において、速やかに原形に復旧すること。
- (6) 本仕様書及び作業に際し、疑義が生じた場合は監督官と協議の上実施すること。
- (7) 工事中は、安全管理に十分留意し、事故等発生した場合は、速やかに監督官に報告するものとする。
- (8) 本仕様書に記載無き事項についても、当然作業すべき事項は、受注者の負担で実施する。
- (9) 本作業で使用する材料は全て新品とし、監督官の検査を受けた合格品のみ使用する。
- (10) 受注者は、毎日作業終了後に現場の整理整頓及び清掃を実施することとする。
- (11) 受注者は、自衛隊敷地内への立入り及び敷地内での行動については、当該駐屯地の規則及び自衛隊関係者の指示を遵守して行うものとし、施工場所以外への立入りを禁止する。やむを得ず作業場所以外への立入りが必要な場合は、監督官等の許可を得るものとする。

6 特記事項

- (1) 本作業は、指定の工期までに取替を行うものとする。
- (2) 本工事で使用する材料は新品とし、施工前に承認図を提出し監督官に承認を得るものとする。
- (3) 本仕様書に記載している寸法は計画寸法であるため、事前に現場確認を行い施工するものとする。
- (4) 既設配管は、室内は屋内露出部分・室外は壁面までの撤去を行うものとする。
- (5) 新設配管は、既設レンジフードから室外に出すものとし配管後室内側に鉄板を設置し塞ぐものとする。
また、屋外はモールダクトを使用し取り付けものとする。
- (6) 本作業に際しては、冷媒フロン類取扱者の有資格者が実施するものとする。
- (7) 本作業で設置する空調機は、新冷媒ガス(R32)を使用しているものとする。
- (8) 空調機設置の際、防振ゴム等の必要な防振措置を施すものとする。
- (9) 本作業で回収した冷媒ガスは、所定の処理専門施設で処分するものとし各証明書を監督官に提出するものとする。
- (10) 新設室外機は、機器番号及び室名を表示するものとする。またリモコンには機器番号を表示するものとする。
- (11) 空調機新設の際、冷媒配管等からのフロンガス、オイル漏れ等に十分注意し、作業完了後機密検査及び真空引きを実施するものとする。
- (12) 本作業に使用する厚鋼電線管は、溶融亜鉛メッキ等の処理が施されているものを使用するものとする。
- (13) 新設空調機は、屋根鋼材にクリップ・吊りボルト等を使用し設置するものとする。
- (14) 作業完了後、絶縁抵抗試験を行い報告書を提出するものとする。また、試運転を行い異常の有無を確認し報告書を提出するものとする。
- (15) 本工事に際しては、安全管理及び火災予防に留意し、指定した場所以外での喫煙を禁止する。

- (16) 本工事で原則として駐屯地の用水使用はできない。やむを得ず使用する場合は、仮設メーターを設置し使用料を徴収する。また作業に必要な電源は請負業者で準備するものとする。
- (17) 本作業で発生した発生材は、金属等は監督官の指定する場所に運搬するものとする。また、その他発生材がある場合は請負者の負担で適切に処分するものとする。

7 提出書類


(1) 種類・部数


ア 工程表	1部（契約後すみやかに）
イ 作業打合簿、作業日誌	1部（その都度）
ウ 材料検査簿又は出荷証明	1部（材料搬入時）
エ 使用材料承認願（承認図等）	1部（すみやかに）
オ 工事（作業）写真	1部（工事完了後すみやかに）
カ 発生材報告書	1部（工事完了後すみやかに）
キ 冷媒回収・破壊証明書	1部（工事施工前及び変更時）
ク 各種報告書、試験成績書等	1部（工事完了後すみやかに）
ケ その他指示された書類（その都度）	

※ウに関しては工事写真で規格・数量等確認可能であれば不要


8 完成検査

本作業は、検査官の完了検査合格をもって完了とする。手直しが生じた場合は、手直し完了後検査官の再検査を実施し検査合格をもって完了とする。

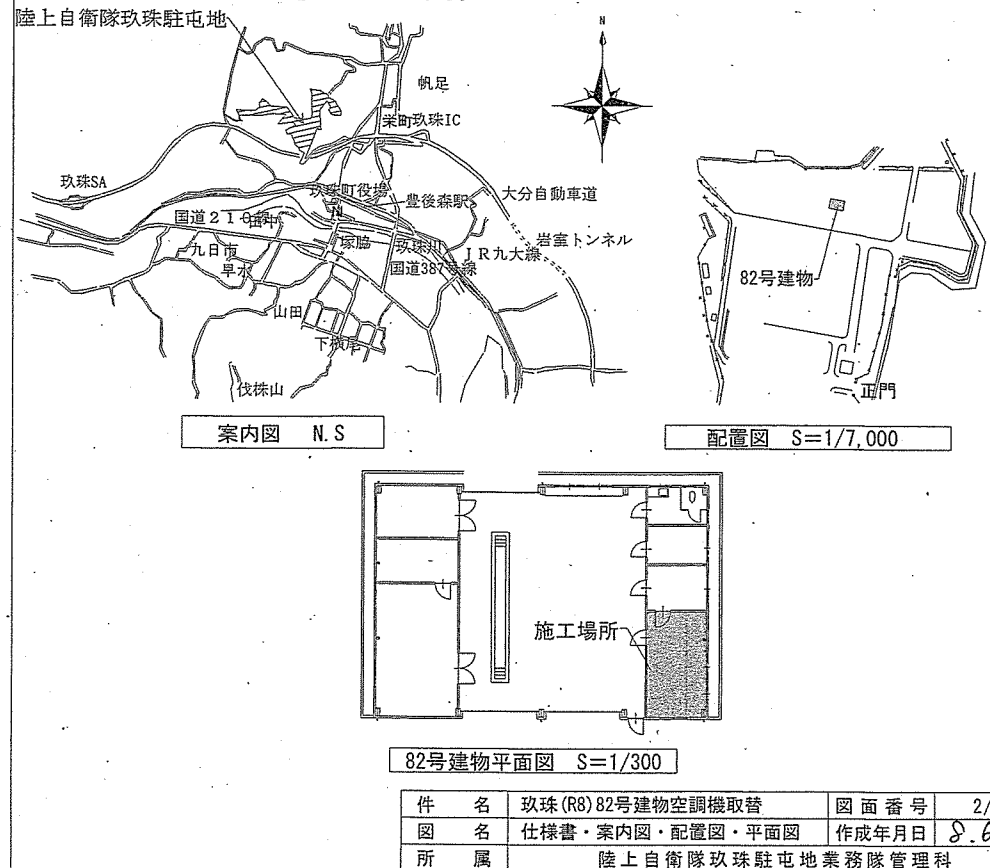


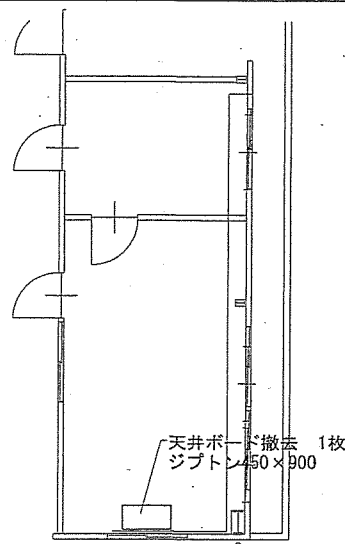


【撤去 建築】平面詳細図 S=1/100

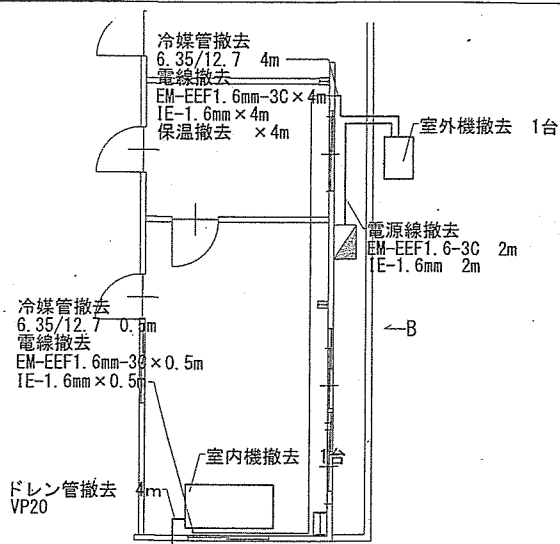


【撤去 機械】平面詳細図 S=1/100

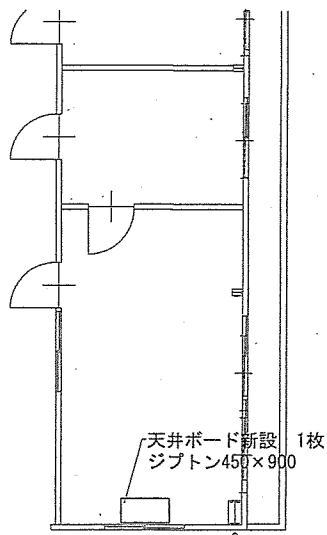


【新設 建築】平面詳細図 S=1/100

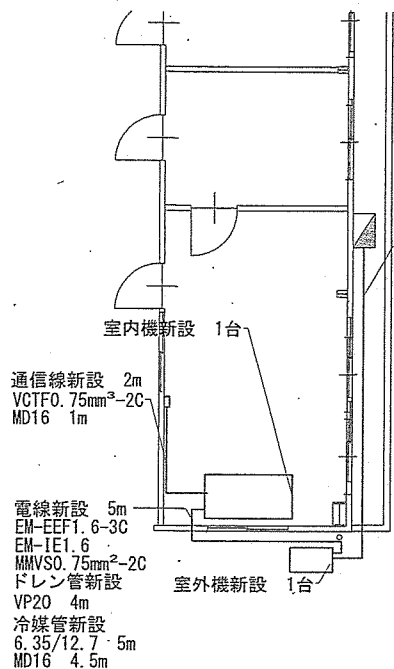

【新設 機械】平面詳細図 S=1/100

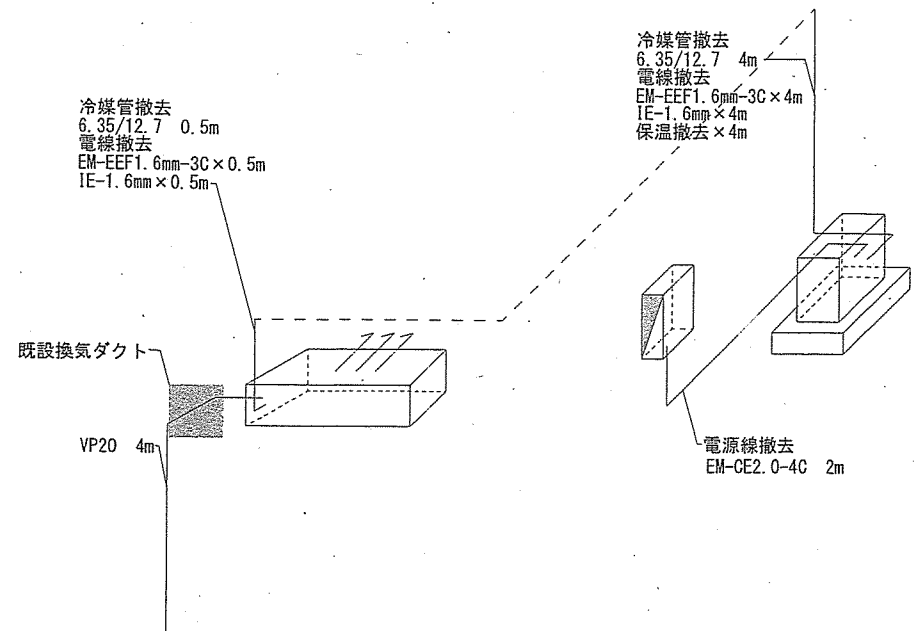

【撤去】配管系統図=1/50

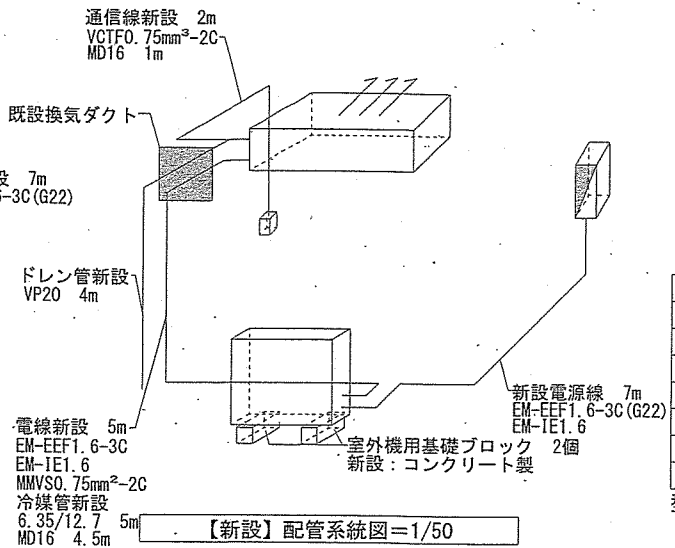

【新設】配管系統図=1/50

空調機仕様

品名	馬力
空冷ヒートポンプ式空調機	1.8馬力 (P45)
電源種別	屋内形式
三相200V	天吊形
冷房能力	暖房能力
4kw	4.5kw
使用冷媒ガス	配管径(内機/外機)
R 3 2	φ 6.35-φ 12.7

型式：日立 RPC-GP45RSH11 (同等品以上)

件名	玖珠(R8)82号建物空調機取替	図面番号	3/3
図名	詳細図・立面図	作成年月日	8.6.9
所屬	陸上自衛隊玖珠駐屯地業務隊管理科		