

令和8年6月8日

分任契約担当官
陸上自衛隊熊本病院
会計課長 古賀 一

熊本病院会計課におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備 考
17	手術室空調ダクト整備	熊本病院	8.9.30	8.6.5	8.6.16 0900	8.6.16 1000	不要	
	以下余白							

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒 862-0902
住所 熊本県熊本市東町15-1
契約機関名：陸上自衛隊熊本病院 会計課 （担当：立花）
電話番号：096-368-5113（内線：5246） FAX：096-368-2720

見 積 依 頼 書

分任契約担当官
自衛隊熊本病院
会計課長 古賀 一

以下のとおり見積を依頼します。

1 見積依頼

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
6SZP1KH00400		6SZM1AB0043 0001								
品名 または 件名										
手術室空調ダクト整備										
部品番号 または 規格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
1.00	ST									
納地または工事場所				引 渡 場 所						
熊本病院				熊本病院						
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期						
熊本病院営繕班 (内 5 5 2 6)				令和8年9月30日 (水)						

2 契約条項を示す場所

自衛隊熊本病院 会計課事務室

3 説明会及び提出の日時場所

説明会日時場所：

提出日時場所 ： 令和8年6月16日 (火) 10時00分 自衛隊熊本病院 会計課

4 決定方式及び契約方式

決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約

5 注意事項

(1) 実施要項について

オープンカウンター方式実施要領による。

(2) オープンカウンター方式件名リストの掲示場所

陸上自衛隊西部方面隊ホームページ (<http://www.mod.go.jp/gsdf/wae>) ・ 自衛隊熊本病院

(3) 契約書の作成

落札者は、契約金額により「駐屯地用標準契約書」の様式により作成する。

(4) その他

ア 参加希望者は、必ず電話をし、見積の参加をお伝えください。

イ 申し込みがあった者については、市場価格調査を実施しますので、ご協力をお願いします。

提出期限については6月15日 (月) 12時00分までとします。

ウ 見積の提出はFAXで構いませんので、6月16日 (火) 09時00分までに提出ください。

(5) 問い合わせ先

ア 見積に関する問い合わせ先

自衛隊熊本病院会計課契約班

電 話 096-368-5113 (内線5246)

担当 立花

FAX 096-368-2720

イ 仕様書に関する問い合わせ先

自衛隊熊本病院管理課営繕班

電 話 066-368-5113 (内線5526)

担当 佐藤

手術室空調ダクト整備

件 名	手術室空調ダクト整備			図面番号	1/7
図 名	表 紙			縮 尺	
総務部長	管理課長	営繕班長	施設管理 主任	管財	作成者
					
自衛隊熊本病院 総務部 管理課 営繕班				令和8年5月27日	

仕 様 書

1 件 名

手術室空調ダクト整備

2 総 則

本仕様書は、「手術室空調ダクト整備」について適用する。

3 場 所

熊本県熊本市東区東本町 1 5 - 1 自衛隊熊本病院

4 概 要

手術室空調ダクトの清掃及び粉塵量測定 一式

※集塵コネクタ架設 2 か所、掃除口ポイント開口 25P、高圧エアークリーニング（ポイントより） 25P、高圧エアークリーニング（器具より） 8P

5 一般事項

- (1) 本作業は、仕様書、図面により実施するが特記なき事項については空調機メーカーの取扱説明書による。
- (2) 本仕様書に記載なき事項でも、技術的に当然実施すべき事項については、請負者の負担において実施するものとする。
- (3) 本役務に際し、作業外の箇所を汚・破損させた場合は速やかに監督官に報告するとともに請負者の負担において原形に復旧させるものとする。
- (4) 本役務において使用する材料は、全て監督官の検査を合格した材料のみ使用する。
- (5) 本役務中に、疑義等が生じた場合は、監督官と協議すること。
- (6) 写真はカラーとし、工事用アルバム(A 4 版)に整理し提出すること。
また、各箇所、各工程(作業前・中・後)ごとに撮影をし、役務内容が明確に判断できるように撮影をすること。
- (7) 施工日は、原則土日とする。
- (8) 作業をしない時間は原則、午後 4 時 4 5 分から午前 8 時 1 5 分まで。ただし、別に定める場合はこの限りではない。

6 共通事項

- (1) 本作業は、手術室等において実施するので埃等を飛散させないように養生して行うこと。
- (2) 清掃前後に粉塵量測定(拭い取法)を実施し測定表を提出すること。
- (3) 作業終了後、試運転を実施すること。
- (4) 施工日を選定するにあたって、部隊行事等を考慮し監督官の指示に従うこと。

件 名	手術室空調ダクト整備	図面番号	2/7
図 面	仕 様 書	縮 尺	
自衛隊熊本病院 総務部 管理課 営繕班		令和 8 年 5 月 2 7 日	


7 清掃基準

- (1) ダクトチャンバーにダクトクリーニングマシンを取付、下流域(末端)より圧縮空気にて作動するエアブラシを挿入しダクト内に付着した塵埃を除去し、ダクトクリーニングマシン(集塵機)にて回収する。
- (2) ダクト内部の粉塵量測定を実施すること。
- (3) 作業場所の完全養生を実施すること。
- (4) ダクトクリーニングマシンを設置すること。
- (5) ダクト下流域から上流域に向かってエアブラシを挿入し、往復走行させ粉塵を回収する。
- (6) 消毒剤を噴霧する。
- (7) 作業手順書を確認し作業を実施すること。

8 提出書類

監督官の指示する書類を提出すること。

件 名	手術室空調ダクト整備	図面番号	3/7
図 面	仕 様 書	縮 尺	
自衛隊熊本病院 総務部 管理課 営繕班		令和8年5月27日	

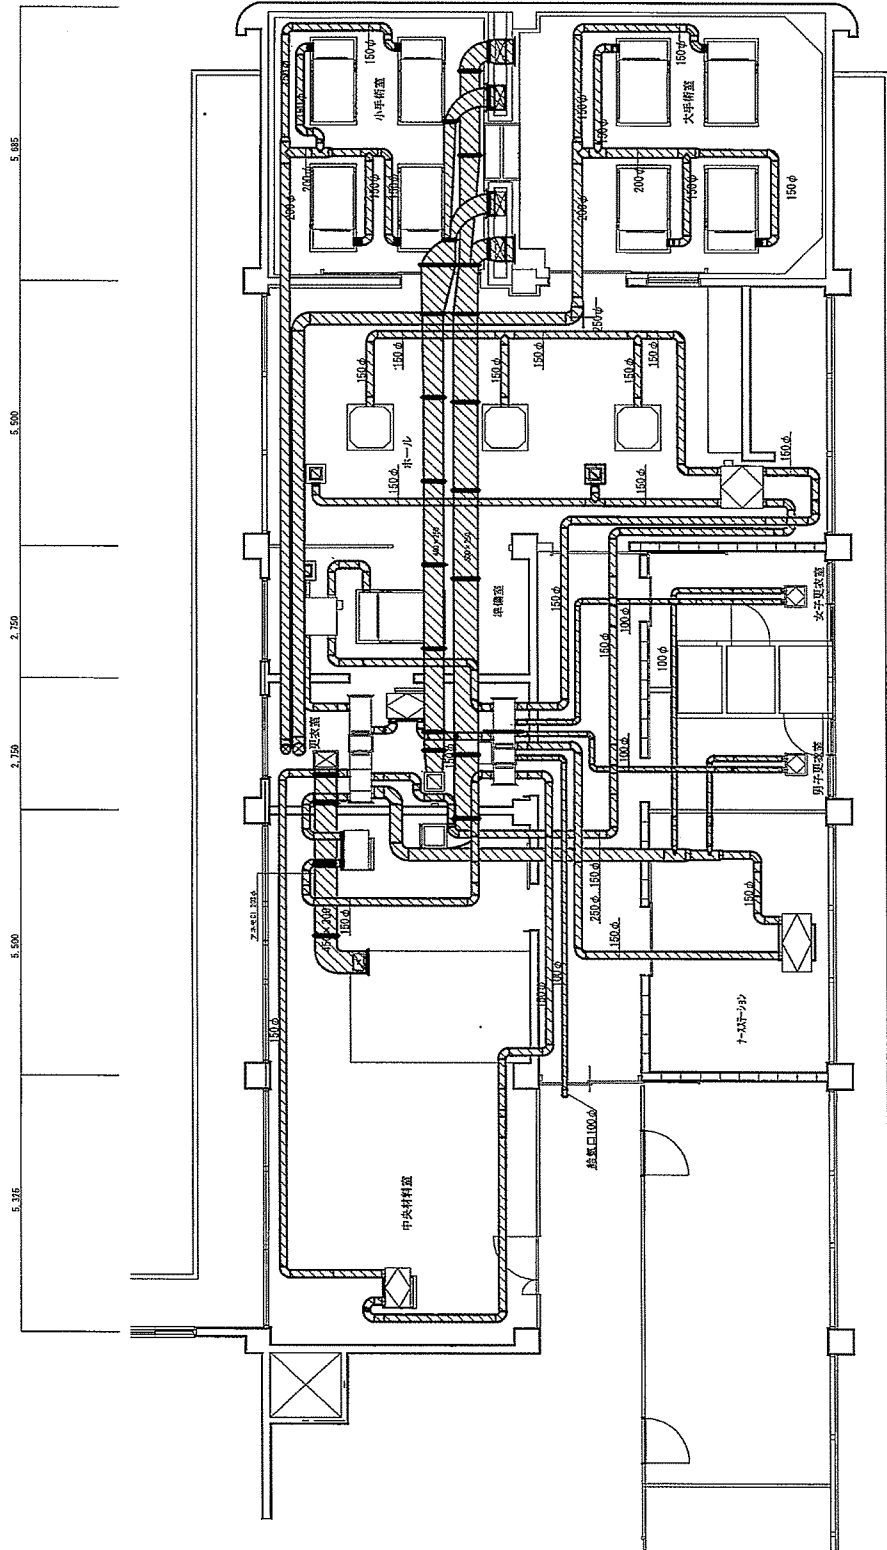


件 名 手術室空調ダクト整備

図面名称 本館3階ダクト平面図

図面番号 4/7 作成月日 令和8年5月27日

自衛隊熊本病院 管理課 管理班

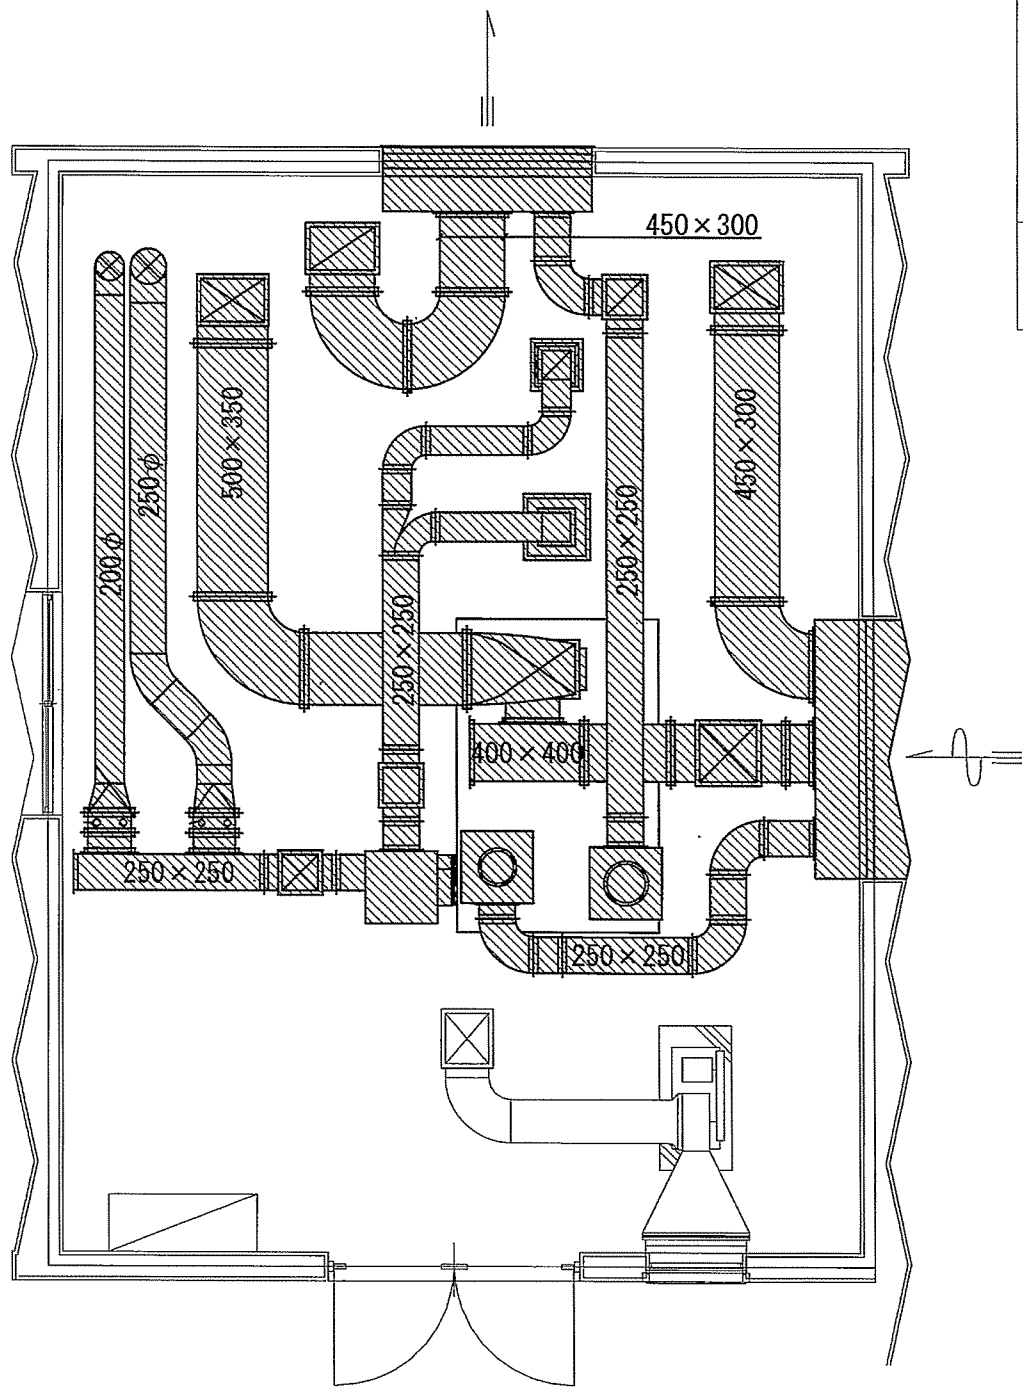

件名 手術室空調ダクト整備

図面名称 本館屋上ダクト平面図

図面番号 5/7 作成月日 令和 8年 5月 27日

自衛隊熊本病院 管理課 営繕班

ダクト整備（清掃）標準施工手順書（6/7）

整備（清掃）にあたり、空調ダクト・吹出し口を清掃する。
清掃後「拭き取り法」でダクト内を測定し、1㎡あたり埃が1g以下とすること。

1 施工対象ダクト

本館3階手術室系統空調ダクト

2 ダクト清掃に用いる機器類

- (1) 粉塵測定器 LD-3B以上を使用すること
- (2) 集塵機（クリニングマシン）優良環境装置協議会認定品を使用すること（3Φ200VB 5Hp）
- (3) 発電機 超低騒音型を使用すること
- (4) コンプレッサー 超低騒音型を使用すること

3 ダクト整備（清掃）作業

ダクトチャンバーにダクトクリニングマシンを取付、下流域（末端）より圧縮空気にて作動するエアブラシを挿入しダクト内に付着した塵埃を除去し、ダクトクリニングマシン（集塵機）にて回収する。

(1) 養生

作業場所の養生を実施する。養生シートはSPシート1.8×2のシート以上を使用し、適当な長さに切り、備品製品等に覆いかぶせ確実に全域養生を実施すること。

(2) 粉塵測定


作業前にダクト内部の粉塵測定を実施すること

(3) 機器類の搬入

ア 清掃場所にダクトクリニングマシン（集塵機）及び必要道具を搬入する

イ ダクトクリニングマシン（集塵機）をダクト接続部周辺に設置する

ウ 仮設ダクトをチャンバーに開口部を作り、ダクトクリニングマシンと既設チャンバーとをアルミフレキにて接続する

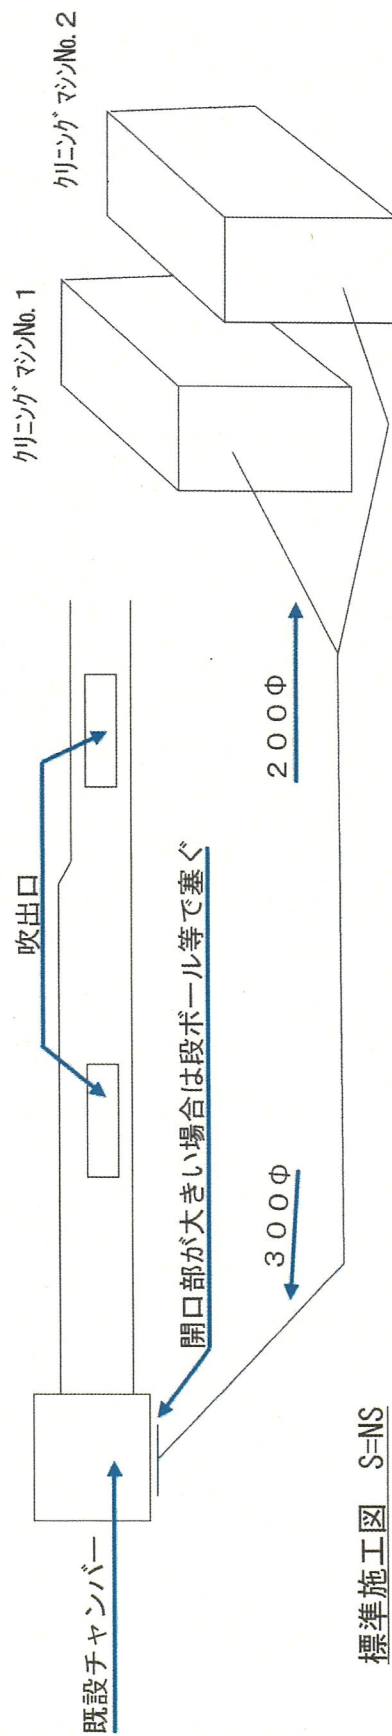

ダクト整備（清掃）標準施工手順書（7/7）

4 機器清掃

- (1) 各吹出口を取外し清掃後再取付を行う
- (2) 洗浄剤はメタクリン#102（三成化学工業所同等品以上）を使用すること

5 集塵機運転

- (1) ダクトクリニングマシン（集塵機）を始動させ、ダクト内を吸引し真空状態にする
- (2) 電源は、超低騒音型発電機を使用する

6 ダクト清掃

- ダクト下流域（末端）から上流域（チャンバー側）に向かって、吹出口よりエアークラッシュを挿入し往復走行させ、粉塵をダクトクリニングマシンにて回収する

7 トリートメント

- (1) 清掃後、ダクトクリニングマシンを運転しながら、消毒剤を噴霧する
- (2) ダクト内部消毒剤は消毒用エタノールを使用する

8 試運転調整

- 粉塵測定及び各吹出口から埃が出ないことを確認する

9 機器搬出

- 養生などの撤去をおこない、室内清掃を実施し、機器類を搬出すること

10 粉塵測定

- 粉塵測定は下記の測定表を用いて行うこと

(1) 清掃前 測定結果表

測定項目			浮遊粉塵量		測定方法
測定地点	階数	測定時刻	cpm（注1）	mg/m3（注2）	
					レーザー粉塵計を用いた1分間測定

(2) 電源は、超低騒音型発電機を使用する

測定項目			浮遊粉塵量		測定方法
測定地点	階数	測定時刻	cpm（注1）	mg/m3（注2）	
					レーザー粉塵計を用いた1分間測定

注1 cpmはレーザー粉塵計、1分間のカウント数

注2 mg/m3 = cpm × 0.01（換算係数）

※測定日と測定者等を記載すること

見 積 書

件名リスト一連番号	17
-----------	----

見積金額 ￥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額
手術室空調ダクト整備	仕様書のとおり	ST	1		
合 計					
納入(履行)場所	自衛隊熊本病院		納 期 (履行期限)	令和8年9月30日	
契約保証金	(免 除)	入札(見積)書有効期限			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年6月16日

分任契約担当官

自衛隊熊本病院

会計課長 古賀 一 殿

住 所
会 社 名
代表者名
担当者名
連 絡 先

市場価格調査書

令和 8年 6月 15日

分任契約担当官
自衛隊熊本病院
会計課長 古賀 一 殿
住所
会社名
代表者
担当者
連絡先

¥ (税抜き)
下記のとおりに御見積申し上げます。

なお、当社は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約致します。
履行期間: 令和8年9月30日
履行場所: 自衛隊熊本病院

内 訳

件 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
手術室空調ダクト整備	仕様書のとおり	式	1			
1 直接人件費						数量については人数を金額については日数×人員を記載ください
(1) 普通作業員		人				作業日数 日 人員 名
(2) 清掃員		人				作業日数 日 人員 名
						上記に日数及び人員を記載ください
2 直接物品費						
消耗品等	(養生含む)	式				
産業廃棄物	発生時					
諸経費						
合 計						