調達要求番号：

<table>
<tr><td colspan="4">陸　上　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td colspan="2">物品番号</td><td colspan="2">仕様書番号　営８－４４</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">自衛隊宿舎の受水槽等清掃役務</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>防衛大臣承認</td><td></td></tr>
<tr><td>作成</td><td>８．１１．４</td></tr>
<tr><td>変更</td><td></td></tr>
<tr><td>作成部隊等</td><td>中央輸送隊総務科</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、別紙「履行場所及び受水槽等の仕様」に示す自衛隊宿舎の受水槽の清掃（以下「本役務」という。）について適用する。

1.2　用語及び定義など

1.2.1　用語及び定義

この仕様書において使用する用語及び定義は、引用文書によるほか、次による。

a)　清掃とは、汚れを除去すること及び汚れを予防することにより仕上げ材を保護し、快適な環境を保つための作業をいう。

b)　宿舎とは、別紙「履行場所及び受水槽等の仕様」に示す自衛隊宿舎をいう。

1.2.3　履行場所

別紙「履行場所及び受水槽等の仕様」による。

1.3　引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　建築保全業務共通仕様書

b)　法令等

1)　水道法

2)　水道法施行規則

3)　水質基準に関する省令

4)　建築物おける衛生的環境の確保に関する法律

5)　建築物おける衛生的環境の確保に関する法律施行規則

6)　その他関係法令、上記の下位諸法令及び関係諸法令並びに規則類

2　要求事項

本役務は、次の要求事項を満足しなければならない。

2.1　一般事項

2.1.1　作業時間は、平日の１０時００分から１７時１５分までとする。

2.1.2　作業写真は、黒板等に作業日及び作業状況等を明記し、材料、作業工程（作業前、作業中、作業後）を撮影するほか、監督官の指示により撮影し、作業経過の作業写真帳を監督官に提出するものとする。

2.1.3　宿舎の既存の施設及びその施設等に損失を与えた場合は、監督官に報告するとともに、契約相手方の負担において速やかに復旧するものとする。

2.1.4　許可なく実施場所以外に立ち入りしてはならない。

2.2　本役務に関する要求

2.2.1　受水槽等の仕様

別紙「履行場所及び受水槽等の仕様」による。

2.2.2　受水槽等の位置、構造及び設備

別紙「履行場所及び受水槽等の仕様」による。

2.2.3　受水槽等の清掃内容

本仕様書及び国土交通省大臣官房庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」の4.5.2受水タンク・高置タンクの清掃によるほか揚水ポンプの簡易点検も実施し、また管理状況定期検査を実施すること。

2.2.4　清掃実施者は健康状態が良好な者が行うこととし、本役務実施前に健康診断(腸内細菌検査)の結果を官側に提出すること。

2.2.5　提出書類

No.	提出書類	提出先	部数	様式の有無	提出時期
1	役務工程表	監督官	１部	有	契約後速やかに
2	役務着手届	監督官	１部	有	契約後速やかに
3	現場代理人通知書	監督官	１部	有	契約後速やかに
4	健康診断の写し	監督官	１部	無	契約後速やかに
5	役務完了届	監督官	１部	有	役務終了後速やかに
6	役務写真	監督官	１部	無	役務終了後速やかに
7	点検報告書	監督官	１部	無	役務終了後速やかに

2.2.6　本役務に明記なき事項であっても履行上、当該実施すべき事項については、監督官と協議の上、契約相手方の負担において実施する。

3　電力等

a)　役務に必要な施設の電気、水道等の使用に係る費用は、契約相手方の負担とする。

b)　点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、契約相手方の負担とする。

c)　保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、契約相手方の負担とする。

4　監督・検査

監督及び検査は、本仕様書、関係標準契約条項及び契約担当官が定める。

5　安全管理


履行にあたっては、作業安全に十分に留意し、万が一事故が発生した場合は、契約相手方の責任において速やかに処置するものとする。

6　その他の指示

契約相手方は、本役務において疑義が生じた場合は、契約担当官と速やかに協議するものとする。


別　紙

履行場所及び受水槽等の仕様

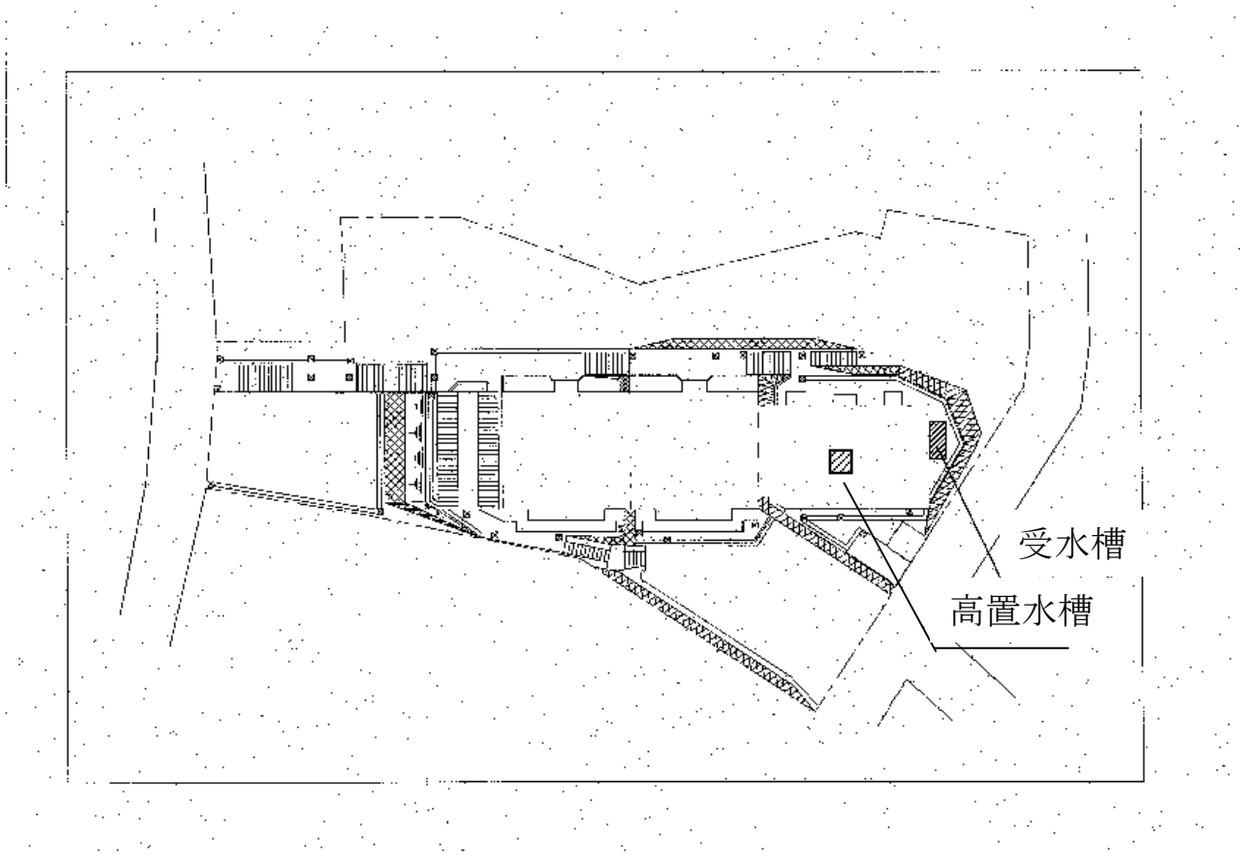


番号	履行場所	受水槽等の仕様	受水槽等の位置、構造及び設備
1	神奈川県横浜市青葉区 たちばな台1-1-11 たちばな台宿舎	受水槽 最大容量：３㎥　有効容量：２㎥	付図第１
2		揚水ポンプ　　２台 130L/min×20m 3φ×200V×50Hz×1.5Kw	
3		高置水槽 最大容量：３㎥　有効容量：２㎥	付図第２

付図第１

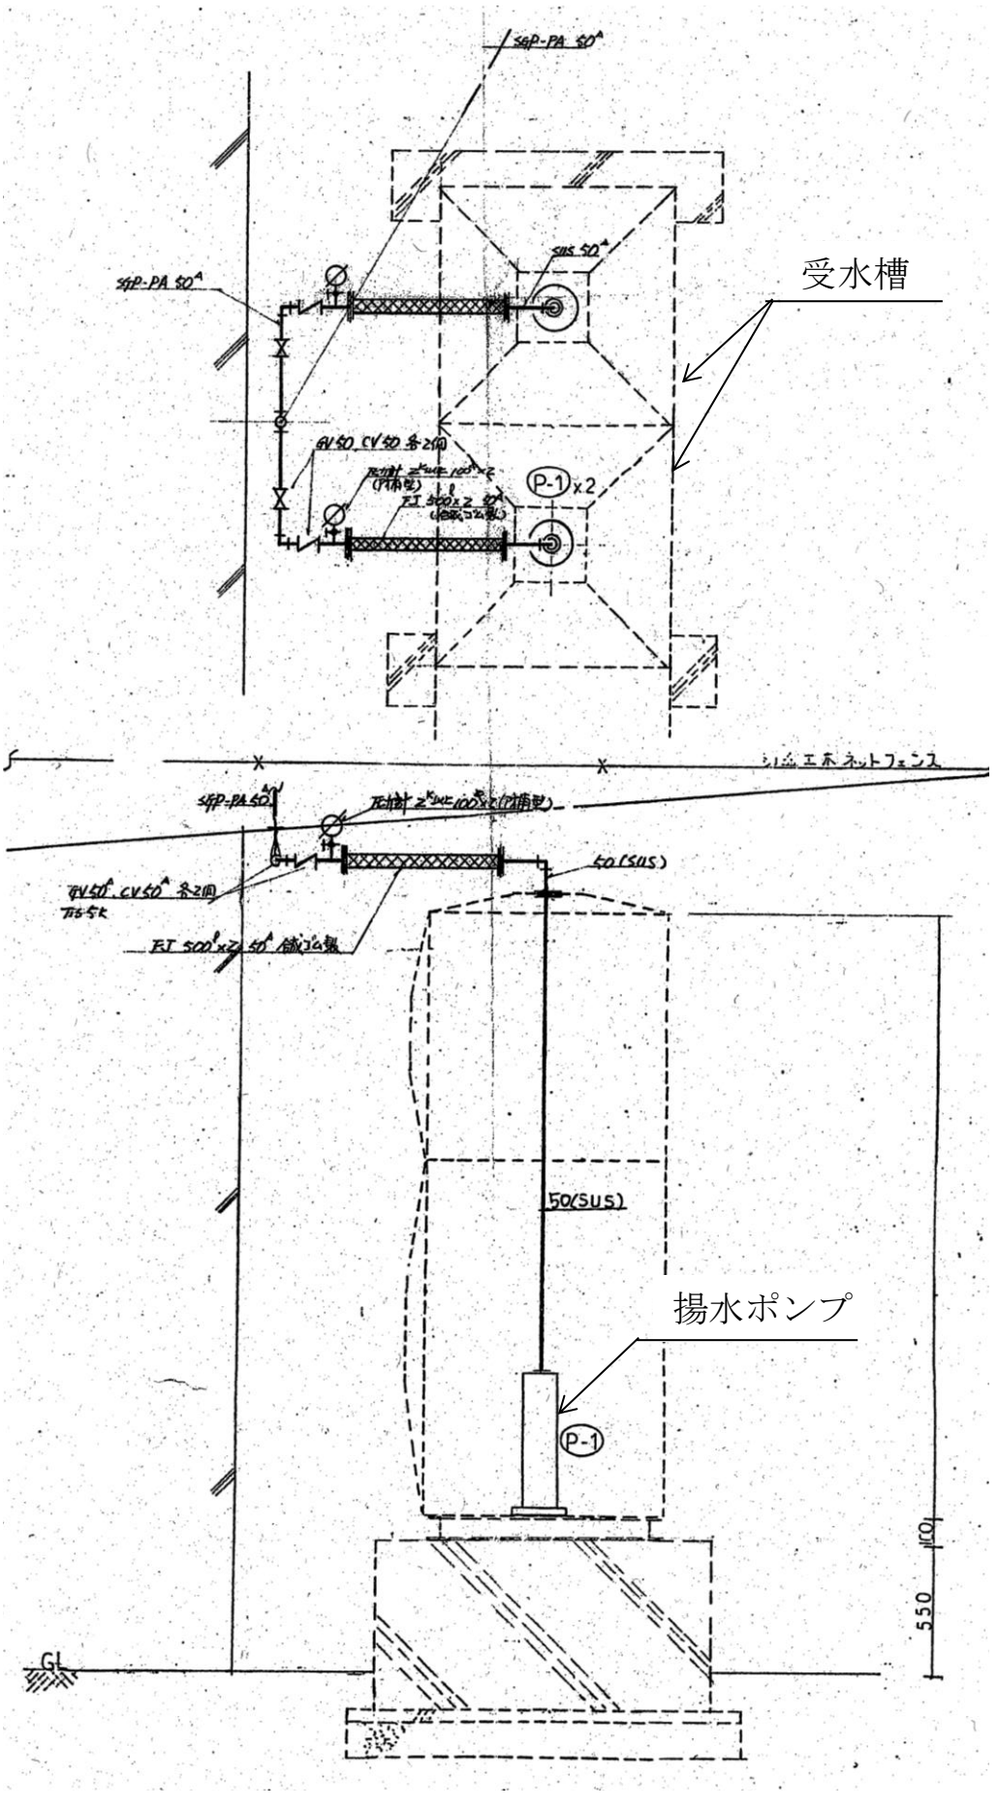

付図第２

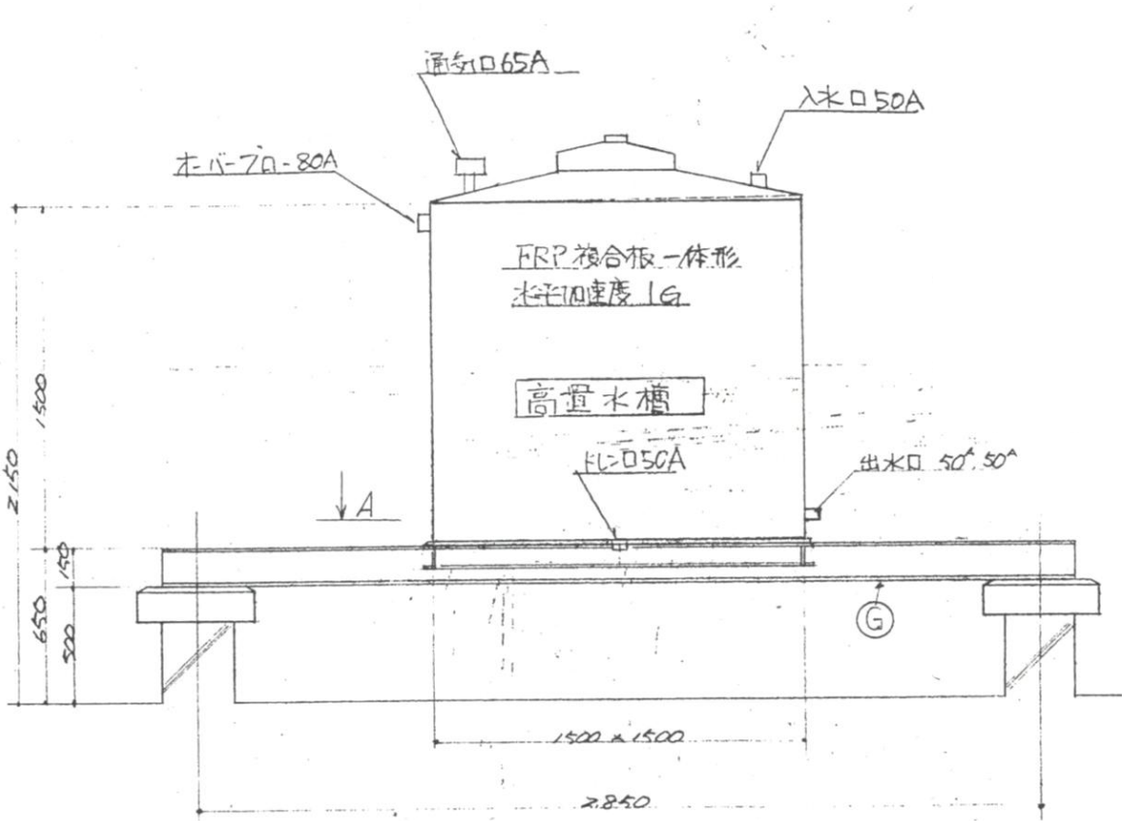

該当項目	有効容量2トン以上.
	呼称 3 t o n 用
タンク底巾V	1590
タンク底巾W	1590
E	⊏ 150×75×6.5
F	⊏ 100×50×5
G	H 150×150×7×10
H	L 50×50×6