

支出負担行為担当官
防衛省大臣官房会計課
会計管理官 平下 一三
(公 印 省 略)

公 告

下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。

記

1. 入札に付する事項

調達番号	件名	内容	履行場所	履行期限
営-I-035	市ヶ谷庁舎空調設備等整備役務	仕様書のとおり	仕様書のとおり	自：契約締結日 至：令和8年3月31日

2. 入札方式 一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（GEP S））対象案件）

3. 入札日時 令和7年10月30日（木）（10：30）

4. 入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室

5. 参加資格
- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
 - (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
 - (3) 令和07・08・09年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のC等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。
 - (4) 防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
 - (5) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
 - (6) 上記（3）の等級にかかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則（平成18年防衛庁訓令第108号）第18条第4項各号のいずれかに該当する者（具体的には、以下ア～キのいずれかに該当する者）であること。なお、要件に該当する者で入札に参加しようとするものについては、令和7年10月28日（火）12：00 までに下記ア～キに記載する書類等を防衛省大臣官房会計課契約係へ提出すること。

ア 当該入札に係る物品と同等以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者

イ 資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数値を加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者

項目	基準	数値
入札物品等（訓令第18条第4項に規定する契約の対象となる物品又は役務をいう。以下同じ）に関連する特許保有件数	3件以上	15
	2件	10
	1件	5
入札物品の製造等（訓令第18条第4項に規定する契約の対象となる物品の製造又は役務の提供等をいう。以下同じ）に携わる技術士資格保有者数	9人以上	15
	7～8人	12
	5～6人	9
	3～4人	6
	1～2人	3
入札物品の製造等に携わる技能認定者数（特級、一級、単一級）	11人以上	6
	9～10人	5
	7～8人	4
	5～6人	3
	3～4人	2
	1～2人	1

注：1 特許には、海外で取得したものを含む。
2 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であつて、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及

び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。

ウ S B I R制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者

エ 株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者

オ 国立研究開発法人（科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成20年法律第63号）第2条第9項に規定する研究開発法人のうち、同法別表第3に掲げるものをいう。）が同法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者

カ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム強化事業（ベンチャーキャピタルの認定）」又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業（ベンチャーキャピタル等の認定）」において採択された者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者

キ グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム（J-Startup又はJ-Startup地域版）に選定された事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者

6. 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

7. 入札保証金及び契約保証金 免除

8. 入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。

9. 契約書作成の要否 要

10. 適用する契約条項 公共建築保全業務契約約款、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、

11. その他

- (1) 細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」（以下、入札案内）のとおり。
- (2) 入札案内受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。
- (3) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。
- (4) 仕様書記載の事前承認を必要とする工法及び材料について、令和7年10月23日(木) 12:00 まで（行政機関の休日を除く）に調達要求元の確認を受けること。
- (5) 本案件は、府省共通の「電子調達システム」（<https://www.p-portal.go.jp>）を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年10月28日(火) までに、下記担当者必着分を有効とする。
- (6) 落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
- (7) 入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1（庁舎A棟10階）※顔写真付の身分証明書を
持参すること。

受付時間 9：30～18：15（12：00～13：00までの間を除く）

また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。

メールアドレス：naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jp

メール件名：「件名：〇〇〇」 入札案内送信依頼

添付ファイル：資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し

防衛省大臣官房会計課契約係 押川 電話 03-3268-3111 内線20823

仕 様 書			
件 名	市ヶ谷庁舎空調設備等整備役務	作成年月	令和7年9月
		作成部署	大臣官房会計課庁舎管理室

1 履行場所： 東京都新宿区市谷本村町5-1 防衛省市ヶ谷庁舎

2 履行期間： 契約締結日 から 令和8年3月31日

3 概 要： 市ヶ谷庁舎空調設備等の整備を行う。

4 一般事項

(1) 共通事項

ア 本業務は、本仕様書によるほか、次に基づき実施する。

- ・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書（最新版）」（以降、「共通仕様書」という。）
- ・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務報告書作成の手引き（最新版）」（以降、「手引き」という。）
- ・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）最新版」（以下「標準仕様書」という。）
- ・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）最新版」（以下「機械設備標準仕様書」という。）
- ・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）最新版」（以下「電気設備標準仕様書」という。）
- ・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）最新版」（以下「建築改修標準仕様書」という。）
- ・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）最新版」（以下「機械設備改修標準仕様書」という。）
- ・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）最新版」（以下「電気設備改修標準仕様書」という。）

イ 庁舎内への出入り及び施設への立ち入りについては監督官の指示に従い、直ちに庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うとともに諸規定に従うものとし、業務に関係のない施設には立ち入らない。

なお、立ち入るために許可手続きが必要な施設もあることから発注後、速やかに監督官と調整の上、関係書類を提出する。

ウ 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合、直ちに監督官に報告するとともに、受注者の責任において復旧及び賠償する。

エ 業務関係図書等の管理

(ア) 業務関係図書、受注者が作成した業務計画書、作業計画書、業務報告書及び本業務関係書類は、第三者に対して貸与、複写又は閲覧させてはならない。

(イ) 業務関係図書等を自ら使用するために複製する場合は、あらかじめ監督官に届出を行い事前に承諾を受ける。

(ウ) 受注者は、官側の承認を得て業務の一部を第三者に請け負わせようとするときは、当該下請契約書において、業務関係図書等の適切な管理に関する規定を明確にしておく。

(エ) 業務関係図書等は、複製したものを含め業務終了後直ちに返却する。

オ ディーゼル車規制の遵守

- (ア) 本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）に規定するディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、又は使用させる。
- (イ) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の提示を求める場合、速やかに提示する。

カ 使用する物品が、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和7年1月28日変更閣議決定）」に該当する品目の場合は、その基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合にはこれに従う。

(2) 用語の定義

「共通仕様書 第1編 第1章 第1節 1. 1. 2用語の定義」による。

(3) 業務体制等

ア 業務職員及び業務体制

受注者は、業務責任者及び業務担当者をもって業務体制を組むものとする。ただし、兼任を妨げない。

(ア) 業務責任者とは、業務を総合的に把握し業務を円滑に実施するために監督官との連絡調整を密に行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。また、業務責任者は、本業務について、統括管理しなければならない。

(イ) 業務担当者とは、業務責任者の指揮により業務を実施するもので、現場における受注者側の担当者をいう。

(ウ) 法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務を行う。

イ 業務責任者は、十分な安全衛生対策を行い、作業員に対しては機会あるごとに注意喚起させる。また、作業の工程ごとに安全に対する検討を行い、必要な措置を講じ安全衛生管理を徹底させる。また、安全衛生管理については、関係法令に従って行う。

ウ 受注者は、業務職員に対し、業務を行うに適した服装及び名札を着用させ、業務の従事者であることを明瞭にする。

(4) 業務計画書

業務の実施に先立ち、実施体制、緊急連絡体制、全体工程、業務担当者が有する資格、廃棄物処理に関する書類（収集運搬許可書等）、使用機器、使用薬剤等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、業務開始前に提出し、監督官の承諾を得る。なお、業務計画書作成にあたり業務を系統的かつ統一的に実施するために、施設の安全と衛生環境に関する法令及び労働基準法等関係法令等を遵守する。

なお、提出部数及び媒体の種類等は、下表のとおりとする。

(5) 作業計画書

業務責任者は、業務計画書に基づき作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、業務担当者名、安全管理を具体的に定めた作業計画書を作成し、監督官の指示した日までに提出し、承諾を得る。

なお、提出部数及び媒体の種類等は、下表のとおりとする。

(6) 業務報告書等

ア 業務の結果を業務報告書に記載し、作業終了後速やかに監督官に提出する。

イ 業務報告書の書式は監督官の了承を得る。

ウ 業務報告書の記載にあたっては、出来るだけ具体的に記載する。また、整備対象機器のメーカー名、型番、製造番号等を必ず記載する。

- エ 履行期間の終了時には、業務報告書を製本または、ファイルして業務写真と共に各1部ずつ提出する。
- オ 業務写真は、カラー（サービス版）でアルバムまたはファイルされたものとし、撮影箇所は監督官の指示による。
- カ 次の業務の記録について、監督官より請求された場合は、提出又は提示する。
 - (ア) 監督官と調整結果の記録の作成。
 - (イ) 業務の全般的な経過を記載した書面の作成。ただし、同一内容を連続して行う場合は、監督官と協議の上、省略できる。
 - (ウ) 一業務を終了した場合には、その内容を記載した書面を作成。
- キ 提出部数及び媒体の種類等は、下表のとおりとする。
- ク 業務実施においては、本業務に従事する者の名簿を役務実施前に監督官に提出すること。

(7) 業務に含まれる工事

業務内容において、建設業法（昭和24年法律第100号）第2条第1項に規定する建設工事が含まれる場合（同法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事を除く。）は、業務実施前に同法第3条に規定する許可証明書、同法第19条の2に規定する現場代理人等通知書及び同法第24条の7に規定する施工体制台帳の写しを監督官に提出するものとし、業務の実施にあたっては、使用する材料の工事材料搬入報告書を作成するとともに、施工前後及び施工中の写真（カラー）を撮影の上、業務報告書に添付するものとする。

(8) 損傷箇所等に対する措置

業務を実施した際、異常・劣化及び損傷箇所等を発見した場合は、直ちに監督官に報告するとともに、原因・対応措置の判断を行い、とるべき必要な措置、方法、費用等を業務報告書に記載し、写真及び図面と共に監督官に速やかに提出し、了承を得る。

(9) 清掃

作業を実施する際および作業完了後は、機器本体及び周辺の清掃を確実に実施する。

(10) 喫煙

喫煙は、監督官の指定する屋外の喫煙所とする。

(11) 光熱水料の提供

業務の実施に必要な最小限の電気、ガス、水道等の使用については官側から無償で提供を受けることができる。

(12) 使用機器の経費負担

業務に必要な工具、計測機器等は設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の準備とする。

また、安全管理に必要な機器等についても受注者の準備とする。

(13) 廃棄物等処理

業務の実施に伴い発生した金属類は官側に引き渡すこととし、引き渡す際は重量（単位：キログラム）を集計し、官側との協議により市ヶ谷地区内の指示した場所に集積する。廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「東京都廃棄物の処理及び再利用に関する条例」等関係法令に基づき、適正に処理するとともにマニフェスト等を監督官に提出する。

(14) 情報漏えい防止

業務期間中、知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、業務終了後も同様とする。

(15) 不審物等の通報

業務期間中、不審物が置かれているなど明らかに普段と違う状況を発見した場合は、不審物に触れることなく直ちに監督官又は近くに警備職員がいる場合は警備職員に通報する。

(16) 協議

本仕様書に疑義が生じた場合、速やかに支出負担行為担当官等と協議する。

(17) 完了検査

受注者は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官の指定した者が行う完了検査を受けるものとする。

5 特記事項：

- (1) 別紙「整備項目」に記した各項目の使用資材等については、参考型番等をもとに受注者が準備し、機器の補修・試運転調整を行う。ただし、現在使用している部品以外の資材を使用する場合は同等以上のものであることとし官側の承認を得ること。なお、業務が円滑に実施出来るよう事前に現場を確認すること。

- (2) 石綿事前調査における、石綿検出時の対応
必要に応じて石綿事前調査（採取・分析）を実施すること。
石綿事前調査において石綿が検出された場合、監督官に報告するとともに関係法令に基づき撤去・処分すること。

- (3) 仮設
 - ア 既存施設、施工済み部分等について、汚染又は損傷しないよう適切な養生を実施すること。
 - イ 車道、歩道等において作業を実施する際は、通行範囲の確保及び交通整理を実施すること。
 - ウ 車道、歩道等へ作業に伴う資材、器材及び養生材を残置する場合は、事前に監督官と調整の上、指示に従うこと。その際、夜間等における注意喚起に必要な資器材は請負者において準備すること。
 - エ 作業に必要な物品、設備等の移動・復旧、残置物への汚染防止養生及び作業範囲の清掃を実施すること。
 - オ 高所での作業を要する箇所には足場、安全带等を使用し、労働安全衛生法、建築基準法その他関係法令を遵守して適切な保守管理を実施すること。

- (4) 執務室内、電気等のライフラインを停止する作業及び相当の音が発生する作業は閉庁日に実施することを基本とする。細部は監督官と協議する。

- (5) 業務が円滑に実施出来るよう、事前に庁舎等への立入申請の要領の確認及び作業実施場所等の現地調査を行うとともに、補修箇所の確認をすること。現地調査の細部については監督官と調整の上、指示に従うこと。

- (6) その他
 - ア 作業実施前に、交換機器等を官側の指示に従い現地にて確認するとともに、監督官に使用材料の承認を得ること。
 - イ 交換機器等整備後、試運転調整を実施し、当該機器が正常に運転することを確認するとともに、試運転結果報告書を各作業実施後及び履行期限終了時に提出すること。なお、様式については監督官と調整するとともに、提出部数等は提出物一覧表のとおりとする。
 - ウ 設置した機器に対して、品名、規格、製造番号、整備年月日を監督官の指示した位置にラベル等で表示すること。

6 提出書類一覧

提出書類	提出時期	部数	媒体の種類	備考
業務計画書 (仕様書 4 (4))	契約後速やかに	1部	紙	
作業計画書 (仕様書 4 (5))	作業実施前 (監督官の指示した日)	1部	紙	
業務報告書 (仕様書 4 (6))	作業実施後速やかに	1部	紙	仕様書 4 (7)に準じ材料検査簿及び施工前後と施工中の写真等を含む。
許可証明書 (仕様書 4 (7))	作業実施前 (監督官の指示した日)	1部	紙	仕様書 4 (7)に該当する場合に提出する。
現場代理人等通知書 (仕様書 4 (7))	作業実施前 (監督官の指示した日)	1部	紙	
施工体制台帳の写し (仕様書 4 (7))	作業実施前 (監督官の指示した日)	1部	紙	
工事材料搬入報告書及び 施工前後と施工中の写真 (仕様書 4 (7))	作業実施後速やかに	1部	紙	
損傷箇所等の報告 (仕様書 4 (8))	発見後速やかに	1部	紙	仕様書 4 (8)に該当する場合に提出する。
マニフェスト等 (仕様書 4 (13))	処理後速やかに	1部	紙	
試運転結果報告書 (仕様書 5 (6))	作業実施後速やかに 及び履行期限終了時	各1部	紙	

7 配置図



整備項目

1：各庁舎 冷却塔電磁開閉器等交換

対象機器：庁舎A・B・D棟冷却塔電磁開閉器交換

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
庁舎A棟 A-C T-1～6				
送風機用 電磁開閉器	18	個	三菱電機 MSO-T25KP	
ヒーター用電磁開閉器	18	個	三菱電機 S-T21	
庁舎B棟 B-C T1. 2				
送風機用電磁開閉器	8	個	富士電機 SW-5-1/2E	
送風機用コンデンサ	8	個	指月電機製作所 RG2460406J	
ヒーター用電磁開閉器	4	個	富士電機 SW-5-1/2E	
庁舎B棟 B-C T3. 4				
送風機用電磁開閉器	3	個	富士電機 SW-5-1/2E	
送風機用コンデンサ	3	個	指月電機製作所 RG2460406J	
ヒーター用電磁開閉器	3	個	富士電機 SW-5-1/2E	
庁舎C棟 C-C T-1. 2. 5				
送風機用電磁接触器	9	個	富士電機 SC-N3	
〃	9	個	富士電機 SC-N2	
〃	9	個	富士電機 SC-5-1	
送風機用コンデンサ	9	個	指月電機製作所 RG2460107J	
送風機用タイマー	9	個	富士電機 MS4SY-AP	
送風機用サーマルリレー	9	個	富士電機 TK-N3H	
散水ポンプ用電磁開閉器	9	個	富士電機 SW-5-1/2E	
散水ポンプ用電磁開閉器補助接点ユニット	9	個	富士電機 SZ-A20	
散水ポンプ用コンデンサ	9	個	指月電機製作所 RG2460107J	
庁舎C棟 C-C T-3. 4. 6				
送風機用電磁接触器	9	個	富士電機 SC-N3	
〃	9	個	富士電機 SC-N2	
〃	9	個	富士電機 SC-5-1	
送風機用コンデンサ	9	個	指月電機製作所 RG2460406J	
送風機用タイマー	9	個	富士電機 MS4SY-AP	
送風機用サーマルリレー	9	個	富士電機 TK-N3H	
散水ポンプ用電磁開閉器	9	個	富士電機 SW-5-1/2E	
散水ポンプ用電磁開閉器補助接点ユニット	9	個	富士電機 SZ-A20	
散水ポンプ用コンデンサ	9	個	指月電機製作所 RG2460106J	
庁舎D棟 D-C T-1～3				
送風機用電磁開閉器	12	個	三菱電機 MSO-T20KP	
送風機用コンデンサ	12	個	ニチコン BB441250TC5	
ヒーター用電磁開閉器	12	個	三菱電機 S-T21	
A-C T-1～6 A棟屋上 B-C T-1～4 B棟屋上 C-C T-1～6 B棟地下2階. 3階トレンチ D-C T-1～3 D棟屋上				

2：各庁舎 ポンプ電磁開閉器等交換

対象機器：庁舎A棟及びC2棟冷水1次ポンプ

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
庁舎A棟 A-PC-1-1				
ポンプ用電磁開閉器	1	個	三菱電機 S-T100	
ポンプ用補助接点ユニット	1	個	三菱電機 S-T65	
〃	1	個	三菱電機 S-T35	
ポンプ用タイマー	1	個	三菱電機 MS4SY-AP	
ポンプ用サーマルリレー	1	個	富士電機 TH-T65KP	
庁舎A棟 A-PC-1-2・3				
ポンプ用電磁開閉器	2	個	三菱電機 S-T150	
ポンプ用補助接点ユニット	2	個	三菱電機 S-T100	
〃	2	個	三菱電機 S-T65	
ポンプ用タイマー	2	個	三菱電機 MS4SY-AP	
ポンプ用サーマルリレー	2	個	富士電機 TH-N120KP	
庁舎A棟 A-PCD-1～6				
ポンプ用電磁開閉器	6	個	三菱電機 S-T100	
ポンプ用補助接点ユニット	6	個	三菱電機 S-T65	
〃	6	個	三菱電機 S-T35	
ポンプ用タイマー	6	個	三菱電機 MS4SY-AP	
ポンプ用サーマルリレー	6	個	富士電機 TH-T65KP	
庁舎C棟 C-PCD-1・2				
ポンプ用電磁開閉器	2	個	富士電機 SW-N8/2E	
〃	2	個	富士電機 SC-N6	
〃	2	個	富士電機 SC-N4	
ポンプ用タイマー	2	個	三菱電機 MS4SY-AP	
ポンプ用コンデンサ	2	個	指月電機製作所 RG244BC020R26	
庁舎C棟 C-PCD-5・6				
ポンプ用電磁開閉器	2	個	富士電機 SW-N8/2E	
ポンプ用コンデンサ	2	個	指月電機製作所 RG2460756J	
A-PC-1-1～1-3・A-PCD-1～6 A棟屋上				
C-PCD-1・2・5・6 C2棟地下4階機械室				

3：各庁舎 ドレン配管洗浄

対象機器：庁舎A・B・C1・C2・E2棟空調機ドレン配管

213台

該当機器設置場所	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
庁舎A棟5階 北側	22	台	床置き隠ぺい型FCU	
庁舎A棟6階 北側	22	台	床置き隠ぺい型FCU	
庁舎A棟7階 北側	22	台	床置き隠ぺい型FCU	
庁舎A棟8階 北側	22	台	床置き隠ぺい型FCU	
庁舎A棟12階 北側	22	台	床置き隠ぺい型FCU	
庁舎A棟13階 北側	22	台	床置き隠ぺい型FCU	
庁舎B棟地下3階 南西及び南東	19	台	天井カセット型FCU	天井高2.6m
庁舎B棟地下3階 南東	20	台	天井カセット型FCU	天井高2.6m
庁舎B棟地下1階 北西	19	台	天井カセット型FCU・床置き型ACU	天井高2.6m
庁舎B棟6階 南西	2	台	天井カセット型FCU	天井高2.6m
庁舎B棟8階 南東	3	台	天井カセット型FCU	天井高2.6m
庁舎C1棟8階 北東	6	台	天井カセット型FCU	天井高2.6m
庁舎C2棟5階 北西	7	台	天井カセット型FCU	天井高2.6m
庁舎C2棟8階 北西	2	台	天井カセット型FCU	天井高2.6m
庁舎E2棟1階 南西	4	台	床置き隠ぺい型FCU	
閉庁日作業（基準）				
ICE CLEAN工法又は、それに準ずる工法にて実施することとし、使用する工法について、契約前に監督官の事前承認を得ること				
ドレン配管の口径は25A～50A				
「庁舎B棟地下3階 南東」を除き、既設配管の切断・復旧を見込むこと。				
縦管合流まで行い、合流手前部分についてはブラシ等にて清掃すること				

4：庁舎A棟 ACR空調機ドレンポンプフロートスイッチ交換

対象機器：庁舎A棟19階東エレベーターホール空調機 三菱電機 PE-RP50DA14 1台

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
ドレンポンプ	1	個	三菱電機 R61029539	
フロートスイッチ	1	個	三菱電機 R61012541	
防振ゴム	3	個	三菱電機 R61018104	
段付きねじ	3	個	三菱電機 R61002019	
閉庁日作業（基準） 天井高2.6m				

5：庁舎A棟 ACU空調機還気ファンインバーター交換

対象機器：庁舎A棟15階空調機械室 1台

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
インバーター	1	個	三菱電機 FR-A840-5.5K-1	

6：庁舎B棟 AMP空調機圧縮機交換

対象機器：庁舎B棟RF冷却塔置き場PAC 3F～5Fノード室系統 B-AMP-21 1台

日立グローバルライフソリューションズ RAS-AP335DSR4

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
圧縮機	1	点	日立グローバルライフソリューションズ 6954500	
防振ゴム1	4	個	日立グローバルライフソリューションズ P28639	
防振ゴム2	3	個	日立グローバルライフソリューションズ P13109	
特殊ナット	3	個	日立グローバルライフソリューションズ P21245	
クランクケースヒーター	2	個	日立グローバルライフソリューションズ P28509	
ゴムキャップ	1	個	日立グローバルライフソリューションズ P24397	
防音カバー	1	個	日立グローバルライフソリューションズ P29345	
ボウシカバー	1	個	日立グローバルライフソリューションズ P29726	
サーミスター	1	個	日立グローバルライフソリューションズ P22521	

7：庁舎B棟 冷却塔ボールタップ・プーリー交換

対象機器：庁舎B棟B2F冷却塔 C-CT-07・08 2台

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
モータープーリー	2	式	鍋屋バイテック SPB170-3	
キー及びブッシング	2	式	鍋屋バイテック 2517-48-N 14×9	
ファンプーリー	2	式	鍋屋バイテック SPB230-3	
キー及びブッシング	2	式	鍋屋バイテック 2517-55-N 16×10	
ボールタップ	2	式	兼工業 FW13N	

8：庁舎B棟 電動バラフライ弁交換

対象機器：庁舎B棟屋上 冷却塔 B-CT-5・6 2台

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
電動バラフライ弁	2	台	アズビル VY6961A1150 150A	
ボルト・ナット	2	式		
既設型番：VY6900D4150				

9：庁舎B棟 補給水槽ボールタップ交換

対象機器：庁舎B棟屋上 開放型膨張水槽 B-TE-1 1台

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
複式ボールタップ	1	個	兼工業 SH-25 (ステンレス浮球付)	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VB)	2	本	25A 半切り	
コア継手	1	個	L 25A	
保温工事含む				

10：庁舎C2棟 循環ポンプ更新

対象機器：庁舎C2棟地下4階衛生機械室 循環ポンプ C-PDK-4-1・2 2台

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
循環ポンプ	2	台	荏原製作所 65MSN455.5B	
フレキシブル継手	4	個	TOZEN ピュアジョイント 65A×250	
逆止弁	2	個	イシザキ ナイロンコート 65A×10K	
電磁開閉器	2	個	富士電機 SW-5-1/2E	
ポンプ用コンデンサ	2	個	指月電機製作所 RG2460256J	
フロートなしスイッチ	1	個	オムロン 61F-G2	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	2	本	65A	
コア継手	2	個	L 65A	
コア継手	8	枚	F 65A×10K	
コア継手	4	本	HXNi 65A	
閉庁日作業 (基準) 保温工事含む				

11：庁舎C3棟 冷却塔 点検扉交換

対象機器：庁舎C3棟地下3階冷却塔置き場 冷却塔 C3-CT-01-04 1台

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
点検扉 (扉枠共)	1	枚	荏原冷熱システム MPC-U335ASWT用	

12：庁舎C3棟 加圧給水ポンプ制御盤用冷却ファン交換

対象機器：庁舎C3棟地下5階受水槽室 受水槽室制御盤 C3-PW-01 1台

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
冷却ファン	2	個	San Ace 109S078UL	

13：庁舎C3棟 冷水2次ポンプINV更新

対象機器：庁舎C3棟地下4階熱源機械室 冷水2次ポンプ C3-PC-03-2・3 2台

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
インバーター	2	台	富士電機 FRN45G2S-4J	
取付アタッチメント	2	個		

14：庁舎C3棟 空調機薬品洗浄

対象機器：庁舎C3棟地下4階執務室 空調機 ACC-B4-08-01・02 2台
新晃工業 AJ-150AO-BD

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
分解薬品洗浄作業	2	台		
閉庁日作業 (基準) 洗浄範囲は送風機ファン、熱交換器、機器内部とし、送風機ファンは取り外して洗浄を行うこと。				

15：庁舎C3棟 ACP空調機ファン交換

対象機器：庁舎C3棟地下2階会議室 C3.ACP-2-2 ファン交換 ダイキン工業 FHP1 1台

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
ファンハウジング本体組立品	1	式	ダイキン工業 2551187	
閉庁日作業 (基準) 天井高2.6m				

16：庁舎C3棟 ACP空調機ドレンポンプ交換

対象機器：庁舎C3棟1階防災センター C3.ACP-01-01-01・02・03・04 4台
ダイキン工業 FXYCP56M

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
ドレンポンプ	4	台	ダイキン工業 142567J	
ドレン取付板	4	個	ダイキン工業 073616J	
ドレンポンプ防振ゴム	12	個	ダイキン工業 538006J	
防振ボルト	12	個	ダイキン工業 034213J	
平座金	12	個	ダイキン工業 043678J	
フロートスイッチ	4	個	ダイキン工業 156793J	
天井高2.6m				

17：庁舎D棟 蒸気遮断弁交換

対象機器：庁舎D棟地下1階熱源機械室 吸収式冷凍機 D. RC-2・3 蒸気遮断弁交換

2台

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
蒸気遮断弁	2	個	NS2S-2FOB	
パッキン	4	枚		
部品番号：8142110938320				
仮設足場（3.5m）を考慮				

18：庁舎D棟 蒸気配管交換

対象機器：庁舎D棟地下1階熱源機械室 吸収式冷凍機 D. RA-3

1系統

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
圧力配管用炭素鋼管（黒）	2	m	Sch40 65A	
継手類一式	1	枚		
ガスケット	1	式		
ボルトナット	1	式		
常用圧力にて通気後、漏れがないことを確認すること				
保温工事含む				
仮設足場（3.5m）を考慮				

19：庁舎D棟 女性更衣室ドレン配管交換

対象機器：ドレン配管2階及び1階

1系統

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	1	本	30A	
硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	1	本	20A	
硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	2	本	75A	
硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	7	本	100A	
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管	1	本	30A	
TS継手	1	個	VS 30A	
空調ドレン継手	2	個	DL 20A	
結露防止層付硬質塩化ビニル継手	1	個	T 30A×20A	
結露防止層付硬質塩化ビニル継手	1	個	T 30A	
結露防止層付硬質塩化ビニル継手	3	個	掃除口 30A	
結露防止層付硬質塩化ビニル継手	3	個	L 30A	
結露防止層付硬質塩化ビニル継手	2	個	L 30A×45°	
結露防止層付硬質塩化ビニル継手	1	個	S 30A	
MD継手	1	個	COS 80A	
MD用フランジセット	2	個	80A	
MD継手	1	個	U 80A	
MD用フランジセット	2	個	80A	
MD継手	1	個	ST 80A×32A	
MD用フランジセット	2	個	80A	
MD用フランジセット	1	個	32A	
DV継手	1	個	DL 75A	
DV継手	2	個	DS 75A	
DV継手	1	個	DT 100A×75A	
DV継手	1	個	ネジ式掃除口 100A	
DV継手	13	個	DS 100A	
DV継手	4	個	DL 100A	
吊り金具	1	式		
天井及び開口復旧	1	式		材工共
保温材取付	1	式		材工共
保温工事含む				
閉庁日作業（基準）				
天井高2.6m、階高1階5.5m、2階4mを考慮				
詳細は別図による				

20：E2棟 貯湯槽逆止弁等交換

対象機器：庁舎E2棟地下1階 貯湯槽 TVS-1 逆止弁等交換

1系統

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
逆止弁	1	個	大和バルブ 10C-CN 32A	
減圧弁	1	個	ヨシタケ GD-27-NE 32A	
ステンレスフレキ	1	個	テクノフレックス F122 SS400/5KF 32A	
給湯用コア継手	2	個	L 32A	
給湯用コア継手	3	個	HXNi 32A	
給湯用コア継手	2	枚	F 32A×10K	
給湯用コア継手	1	個	S 32A	
ステンレスねじ込み接手	1	枚	F 32A×5K	
絶縁スリーブ	8	個	M12用	
絶縁ワッシャー	8	個	M12用	
ボルトナット	1	式		
パッキン	1	式		
保温工事含む 閉庁日作業（基準）				

21：庁舎F1棟 ACP空調機ファンモーター交換

対象機器：庁舎F1棟6階端末機械室 空調機 F1. ACP-9-4 ファンモーター交換
ダイキン工業 FXYHP71MC

1台

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
ハウジング本体組立品	1	組	ダイキン工業 2551187	
閉庁日作業（基準） 天井高2.6mを考慮				

22：庁舎F2棟 電熱式蒸気加湿器フロートスイッチ交換

対象機器：庁舎F2棟地下1階空調機械室 空調機 F2-ACU-6-1 加湿器フロート交換

1台

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
フロート部	1	式	エアマテック DX-1800E用	
Lストレーナーフィルター	1	式	エアマテック DX-1800E用	
フロートスイッチDX	1	式	エアマテック DX-1800E用	

23：厚生棟 1号ボイラー給水制御発信機連絡配管交換

対象機器：厚生棟地下2階ボイラー室 1号ボイラー 吸水制御発信機連絡配管交換

1系統

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
圧力配管用炭素鋼管（黒）	6	m	15A Sch40	
黒 SCH溶接継手	8	個	Sch40 SE 15A	
黒 SCH溶接継手	1	個	Sch40 T 15A	
保温工事含む				

24：厚生棟 2号3号ボイラー給水調整弁交換

対象機器：厚生棟地下2階ボイラー室 2号3号ボイラー 給水調整弁交換

2台

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
給水調整弁	1	台	本山製作所 3889 65A	
給水調整弁	1	台	本山製作所 3889 65A	
設定圧力2.5Mpa				

25：厚生棟 貯湯槽給湯往管更新

対象機器：厚生棟屋上機械室 貯湯槽 TVS-02-02 給湯往管更新

1系統

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
金属強化ポリエチレン管 (保温付)	7	本	50A×4000L	
鉛カットゲートバルブ	1	個	50A×10K	
金属強化ポリエチレン管継手	10	個	L 50A	
金属強化ポリエチレン管継手	2	個	オスねじアダプター 50A	
金属強化ポリエチレン管継手	4	個	S 50A	
金属強化ポリエチレン管継手	1	個	メスねじアダプター 50A	
ステンレスねじ込み継手	2	個	L 50A	
ステンレスねじ込み継手	2	枚	F 50A×10A	
銅管用継手	1	個	オスねじアダプター 50A	
パッキン	1	式		
ボルトナット	1	式		
保温工事含む 閉庁日作業 (基準) 仮設足場3mを考慮				

26：厚生棟 ACP空調機ガス漏れ修繕

対象機器：厚生棟 特高電気室K. ACP-B2-01-05 ガス漏れ修繕 ダイキン工業 FRP600BKR

1式

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
ガス漏れ調査及び修繕 (材工共)	1	式		
冷媒回収充填破壊処理費 (材工共)	1	式		

27：厚生棟 ACP空調機INV圧縮機交換

対象機器：厚生棟地下2階特高電気室 空調機 K. ACP-B2-01-04 インバーター圧縮機

1台

空調機型番：ダイキン工業 FRP600BKR

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
圧縮機	1	台	ダイキン工業 2387703	
クランクケースヒーター	1	個	ダイキン工業 2497857	
圧縮機防音材	1	個	ダイキン工業 2455853	
圧縮機防音ヘッドカバー	1	個	ダイキン工業 2133348	
防振ゴム (4個セット)	1	個	ダイキン工業 2219994	
圧縮機取付ボルト	3	個	ダイキン工業 162531J	
ワイヤーハーネス組立品	1	個	ダイキン工業 1943744	
インバーター組立品	1	個	ダイキン工業 2562749	
短絡用コネクタ	1	個	ダイキン工業 171615J	

28：厚生棟 ACP空調機定速圧縮機交換

対象機器：厚生棟地下2階特高電気室 空調機 K. ACP-B2-01-6

1台

ダイキン工業 FRP600BKR

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
圧縮機 (全密閉スクロール式)	1	台	ダイキン工業 2490003	
端子カバー	1	個	ダイキン工業 2383833	
クランクケースヒーター	1	個	ダイキン工業 2015945	
圧縮機防音材	1	個	ダイキン工業 2455853	
圧縮機防音ヘッドカバー	1	個	ダイキン工業 2133348	
防振ゴム (4個セット)	1	個	ダイキン工業 2219994	
圧縮機取付ボルト	3	個	ダイキン工業 162531J	
プリント基板組立品	1	個	ダイキン工業 1695780	
〃	1	個	ダイキン工業 2146894	
電磁接触器	1	個	ダイキン工業 1925955	

29：厚生棟 給湯返湯管末端加工

対象機器：厚生棟1階PS PS内給湯返湯管配管加工

2系統

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
銅管	1	本	50A	
銅管	1	本	32A	
SUS304パイプ	1	本	50SU JIS G3448	
SUS304パイプ	1	本	30SU JIS G3448	
ステンレスゲートバルブ	2	個	50SU×10K	
ステンレスゲートバルブ	1	個	30SU×10K	
ステンレス継手	1	個	メスねじアダプター 50SU×50A	
ステンレス継手	1	個	メスねじアダプター 30SU×32A	
銅管用継手	1	個	オスねじアダプター 50A	
銅管用継手	1	個	オスねじアダプター 32A	
ステンレス継手	1	個	T 50SU×30SU	
ステンレス継手	1	個	L 30SU	
ステンレス継手	1	個	CAP 50SU	
閉庁日作業（基準）				

30：屋外ポンプ室 揚水ポンプサーマルリレー交換

対象機器：屋外ポンプ室 揚水ポンプ PW-1・2・3 サーマルリレー交換

3台

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
ポンプ用サーマルリレー	6	個	三菱電機 ET-N60	

31：10号館 ACP空調機膨張弁駆動部鋼管

対象機器：10号館2階執務室 空調機 10. ACP-4-2-2 ダイキン工業 FXYP30

1台

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
電動弁コイル組立品	1	式	ダイキン工業 2015046	
サーミスタ組立品	1	式	ダイキン工業 2257174	
サーミスタ組立品	1	式	ダイキン工業 2015039	
天井高2.6m				

32：68号 ACP空調機ドレンポンプ交換

対象機器：68倉庫1階 空調機 68. ACP-1-3-7ドレンポンプ他交換

1台

三菱電機 PLFY-P36EMG3

品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
ドレンポンプ組立品	1	個	三菱電機 R01E31355	
フロートセンサ組立品	1	個	三菱電機 R01E115272	
サーミスタ	1	個	三菱電機 R01R02202	
抗菌剤	1	個	三菱電機 R01E04593	
閉庁日作業（基準）				
天井高2.6m				

33:石綿含有事前調査

対象機器：各所配管等部材


品名	数量	単位	参考型番・規格・仕様	備考
石綿含有事前調査 (報告書作成含む)	20	検体	3項-B棟地下3階南東を除く保温材	14検体
			10項：保温材	1検体
			18項：パッキン	1検体
			19項：保温材・天井ボード・耐火ボード	3検体
			20項：パッキン	1検体

注意事項

- ・ 試運転調整、保温工事、養生・清掃含む。
- ・ 項目9、19を除き作業前後に各防災センターへ、停止・復旧の調整を行うこと。
- ・ 項目20、25、29について、作業前後に食堂業者との調整を行うこと。
- ・ 防災センターでの運転・停止、及び監視（可能なものについて）が出来る事を確認すること。
参考 各防災センター中央監視装置メーカー
A棟：ジョンソンコントロールズ社、他：アズビル社
- ・ 参考型番・規格・仕様については、既設の型式等を示し、使用する部材は同等品以上とすること。

2階平面図

女子更衣室

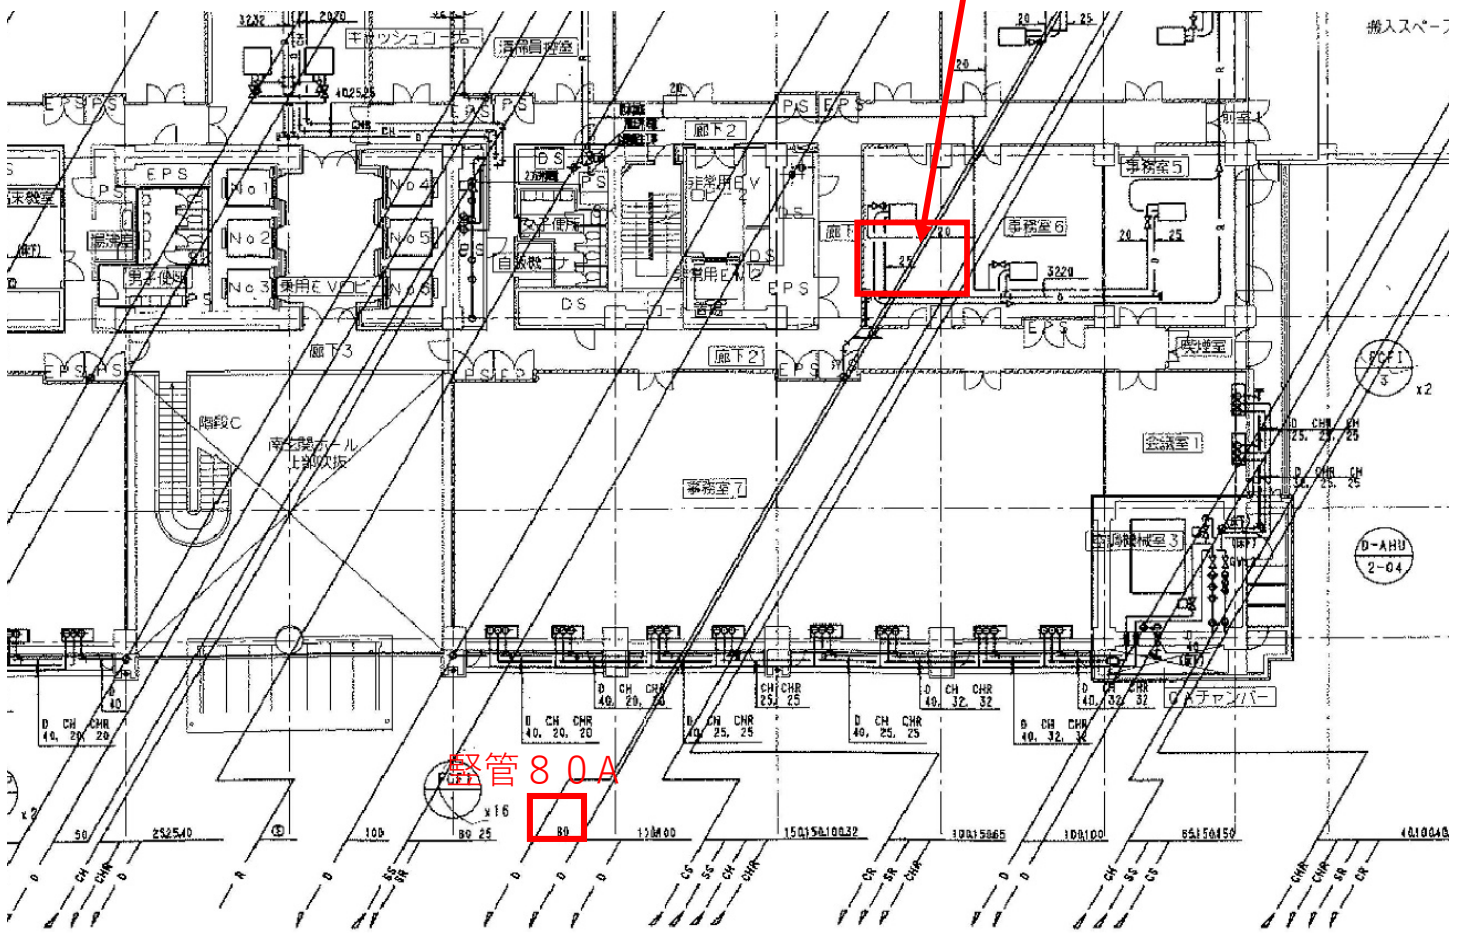

1階平面図

横引き 100A

