

防整技第15253号
令和2年9月28日

陸上幕僚監部監理部会計課長
航空幕僚監部総務部会計課長 殿
東 北 防 衛 局 調 達 部 長

整備計画局施設技術管理官
(公 印 省 略)

東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について（通知）

標記について、当面の運用を別紙及び別冊のとおり定めたので、令和2年10月1日以降に入札公告を行う工事から適用されたく通知する。

なお、東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について（防整技第7780号。令和元年9月27日）は、令和2年9月30日限りで廃止する。

添付書類：別紙及び別冊

写送付先：大臣官房会計課長、整備計画局施設計画課長、整備計画局施設整備官、整備計画局提供施設計画官、地方協力局地方協力企画課長、地方協力局施設管理課長、地方協力局提供施設課長、防衛大学校総務部管理施設課長、防衛医科大学校事務局経理部施設課長、防衛研究所企画部総務課長、統合幕僚監部総務部総務課長、陸上幕僚監部防衛部施設課長、海上幕僚監部総務部経理課長、海上幕僚監部防衛部施設課長、航空幕僚監部防衛部施設課長、情報本部計画部事業計画課長、防衛装備庁長官官房会計官

1 適用対象工事

防衛省が実施する建設工事（工事の実施細目について（防整技第7167号。28.3.31）第2第1号に規定する建設工事をいう。）のうち、被災三県（岩手県、宮城県、福島県）で実施される土木工事

2 直接工事費の算定

直接工事費の算定に当たっては、建設工事における積算基準等について（防整技第15262号。令和2年9月28日）の別冊第1の「土木工事積算価格算定要領」及び別冊第2の「土木工事標準歩掛」を適用によるほか、別冊に定める「東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛」に記載される工種については、当該歩掛を適用するものとする。

3 間接工事費の補正

間接工事費は、「土木工事積算価格算定要領」により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じた率を用いて算定する。

間接工事費	補正係数
共通仮設費	1.5
現場管理費	1.2

4 建設機械損料の補正

ブルドーザ（リッパ装置付ブルドーザを除く。）バックホウ及びダンプトラック（建設専用ダンプトラックを除く。）に限り、国土交通省総合政策局制定の「請負工事機械経費積算要領」第5の規定に加え、建設機械の運転1時間当り損料に100分の105を乗じて得た額を超えない範囲内で積算に用いる損料の割増補正を行うものとする。

防整技第15253号（令和2年9月28日）別冊

東日本大震災の被災地で適用する 土木工事標準歩掛

令和2年10月

整備計画局 施設技術管理官

目 次

東日本大震災の被災地で適用する歩掛一覧

I 陸上工事編

第1編 直接工事費

第1章 施 工 歩 掛

第3節 コンクリート工

3-1 コンクリート工（一般構造物）	1
3-3 コンクリート工（橋台・橋脚）	1 2
3-3-1 橋台・橋脚工（1）	1 2
3-3-2 橋台・橋脚工（2）	3 1
3-4 張コンクリート工	3 3

第5節 コンクリート舗装工

5-1 無筋コンクリート舗装工	4 1
-----------------------	-----

第8節 法面工

8-6 法枠工	5 9
---------------	-----

III 施工パッケージ標準単価表	7 2
------------------------	-----

東日本大震災の被災地で適用する歩掛一覧

下記に示す34工種について、東日本大震災の被災地で適用する歩掛を定めた。

番号	工 種 名	備考
1	掘削	注)
2	整地	〃
3	路体（築堤）盛土	〃
4	路床盛土	〃
5	積込（ルーズ）	〃
6	掘削 I C T	〃
7	路体（築堤）盛土（I C T）	〃
8	路床（I C T）	〃
9	コンクリート打設	〃
10	一般養生	
11	特殊養生	
12	函渠工（1）	注)
13	函渠工（2）（函渠工（1）の適用範囲を外れた函渠工）	〃
14	橋台・橋脚工（1）	
15	橋台・橋脚工（2）（橋台・橋脚工（1）の適用範囲を外れた橋台・橋脚工）	
16	張コンクリート	
17	無筋コンクリート舗装工	
18	ヒューム管（B形管）	注)
19	歩車道境界ブロック設置	〃
20	地先境界ブロック設置	〃
21	間知ブロック張	〃
22	緑化ブロック積	〃
23	胴込・裏込コンクリート	〃
24	現場打基礎コンクリート	〃
25	天端コンクリート	〃
26	現場打法枠工	
27	小型擁壁（A）	注)
28	小型擁壁（B）	〃
29	重力式擁壁	〃
30	もたれ式擁壁	〃
31	逆T式擁壁	〃
32	L型擁壁	〃
33	擁壁工（2）（擁壁工（1）の適用範囲を外れた擁壁工）	〃
34	積込（コンクリート殻）	〃

注) 施工パッケージ型積算方式による積算行う工種は、Ⅲ 施工パッケージ標準単価表により積算を行うものとする。

第 3 節 コンクリート工

3－1 コンクリート工（一般構造物）

1 適用範囲

本資料は、一般的な構造物（無筋構造物、鉄筋構造物、小型構造物）の人力及び機械によるコンクリート打設に適用する。

（１）適用できる範囲（以下のいずれかの条件に該当する場合）

- ア 無筋構造物（表 3－1）
- イ 鉄筋構造物（ 〃 ）
- ウ 小型構造物（ 〃 ）

（２）適用できない範囲（以下のいずれかの条件に該当する場合）


- ア 「3－2 コンクリート工（函渠構造物）」及び「3－3 コンクリート工（橋台・橋脚）」を適用する構造物
- イ 「第5節 コンクリート舗装工」を適用する構造物
- ウ 「第8節 法面工 8－8 現場打擁壁工」を適用する構造物
- エ トンネル工等のコンクリート打設及び橋梁床版の養生工
- オ 張りコンクリート工（平均厚さ 5 cm以上 10 cm以下）
- カ 深礎工

表 3－1 コンクリート構造物の分類

構造物種別	コンクリート構造物の分類
無筋構造物	マッシブな構造物、比較的単純な鉄筋を有する構造物、均しコンクリート等
鉄筋構造物	水路、水門、橋梁床版、壁高欄、浄化槽、貯水槽等の鉄筋量の多い構造物
小型構造物	1 コンクリート断面積が 1 m ² 以下の連続している構造物 2 ブロック積等の基礎及び天端コンクリート、プレキャスト排水側溝等の基礎コンクリート 3 コンクリート量が 1 m ³ 以下の点状構造物 4 コンクリート量が少なく、かつ形状が複雑な構造物

2 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

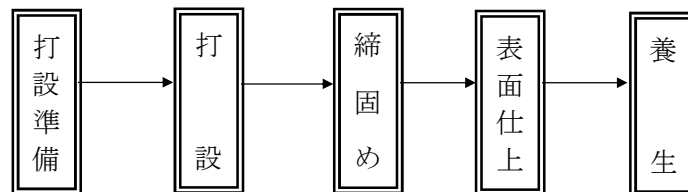

注）本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分である

3 コンクリート打設工法の選定

コンクリート打設工法の選定は、図3-1及び図3-2・図3-3を標準とするが、現場状況等を考慮し、これにより難しい場合は、別途考慮する。

図3-1 コンクリート打設工法の選定

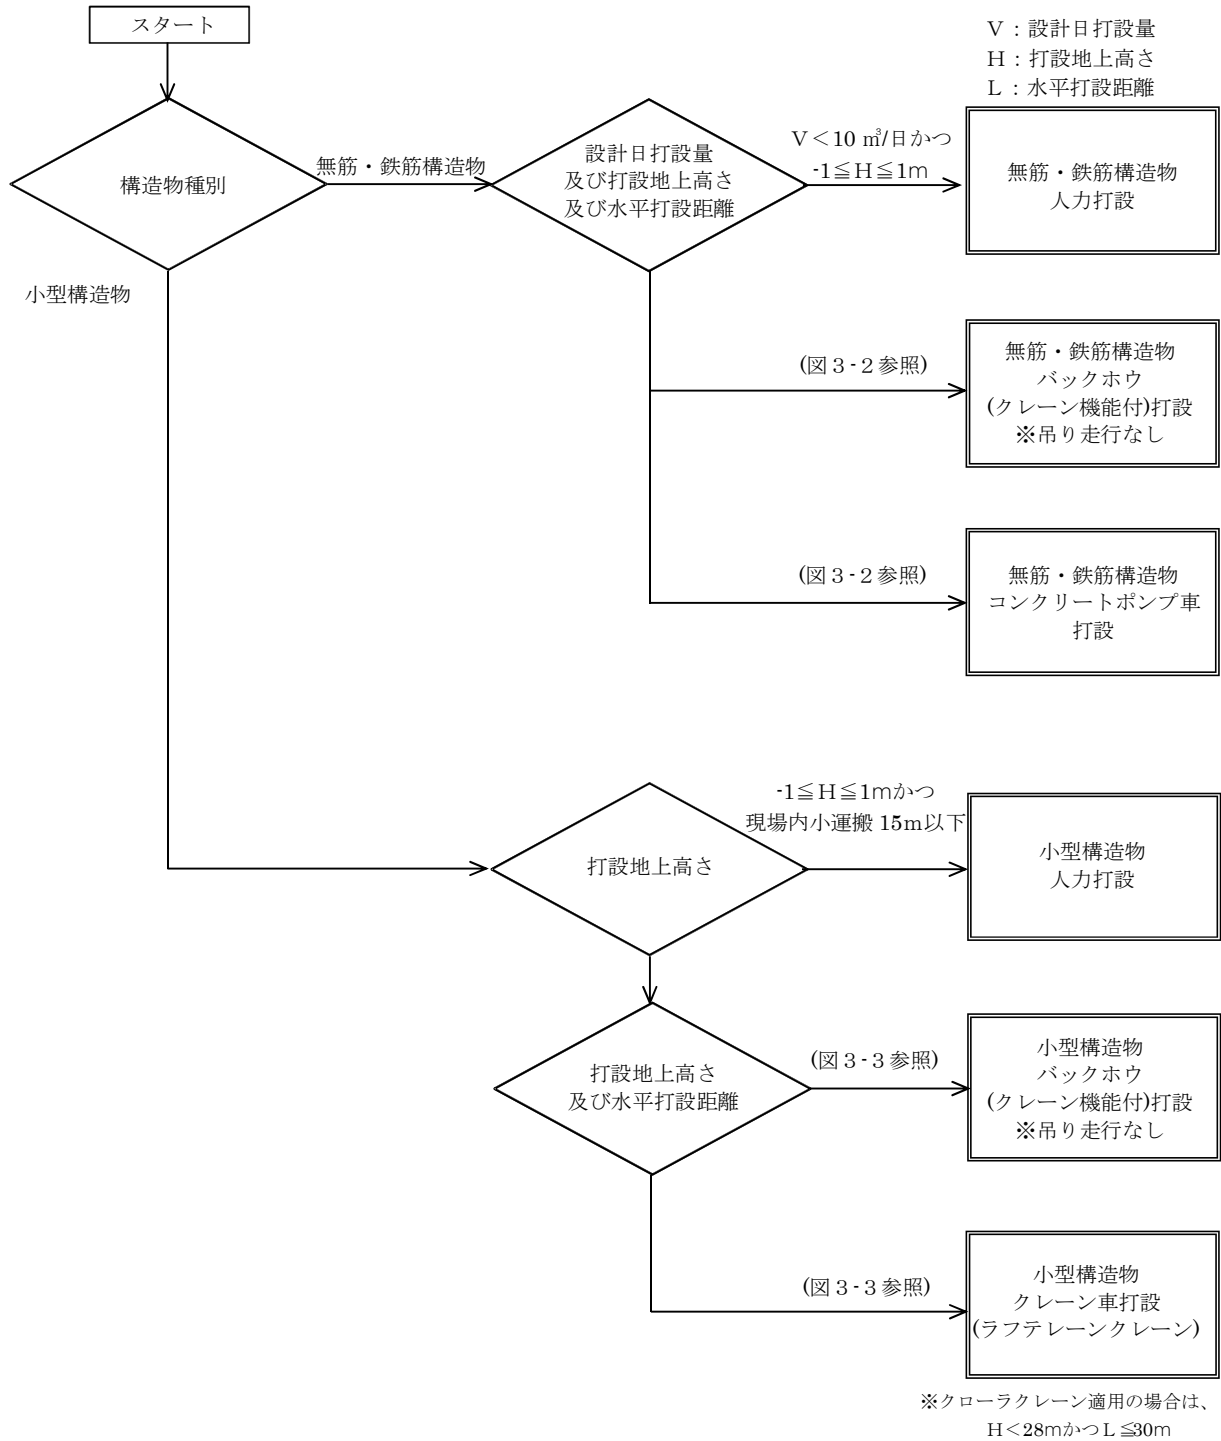


図 3-2 コンクリート打設工法の選定（無筋・鉄筋構造物）


無筋・鉄筋構造物

打 設 地 上 高 さ	4.5m超 4.5m以下	バックホウ (クレーン機能付) 打設 ただし L≦4.0m ※吊り走行なし	コンクリートポンプ車打設	コンクリートポンプ車打設	適用範囲外			
	1.0m超 1.0m以下							
	0m	人力打設 (現場内小運搬 15m以下)	10 m ³ /日未満	10 m ³ /日以上	100 m ³ /日未満	100 m ³ /日以上	500 m ³ /日未満	500 m ³ /日以上
	－1.0m以上 －1.0m未満							
	－6.5m以上 －6.5m未満	バックホウ (クレーン機能付) 打設 ただし L≦2.0m ※吊り走行なし	コンクリートポンプ車打設	コンクリートポンプ車打設	適用範囲外			

図 3-3 コンクリート打設工法の選定（小型構造物）

小型構造物

打 設 地 上 高 さ	28m以下											適用範囲外
	4.5m超 4.5m以下	バックホウ (クレーン機能付) 打設 ※吊り走行なし				クレーン車打設 【ラフテレーンクレーン】		クレーン車打設 【クローラクレーン】				
	1.0m超 1.0m以下											
	0m	人力打設 (現場内小運搬 15m以下)				15m以下	15m超					
	2m以下					2m超	4m以下	4m超	20m以下	20m超	30m以下	30m超
	-1.0m以上 -1.0m未満	バックホウ (クレーン機能付) 打設 ※吊り走行なし				クレーン車打設 【ラフテレーンクレーン】		クレーン車打設 【クローラクレーン】				適用範囲外
	-6.5m以上 -6.5m未満											
水平 打 設 距 離												

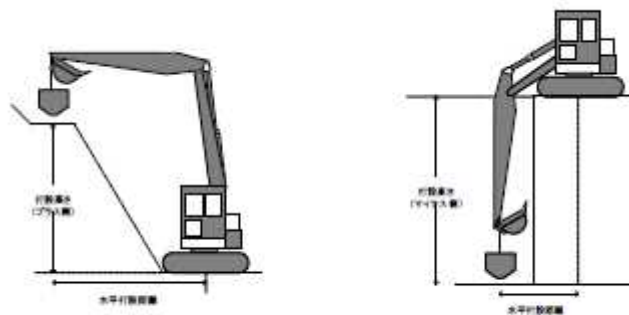

(参考図)バックホウによるコンクリート打設範囲

4 施工パッケージ

(1) コンクリート打設

ア 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3-2 コンクリート打設 積算条件区分一覧

(積算単位：m³)										
構造物 種別	打設工法	コンクリート規格	設計日 打設量	養生工の 種類	圧送管 延長距離区分	現場内小 運搬の有無	打設高さ、 水平打設距離			
無筋・ 鉄筋 構造物	コンクリート ポンプ車 打設	(表 3－4)	10 m³ 以上 100 m³ 未満	養生無し	延長無し	－	－			
					60m以下					
					60mを超え 120m以下					
					120mを超え 180m以下					
					180mを超え 240m以下					
				一般養生	延長無し					
					60m以下					
					60mを超え 120m以下					
					120mを超え 180m以下					
					180mを超え 240m以下					
				特殊養生 (練炭、シヅ トヒタ)	延長無し					
					60m以下					
					60mを超え 120m以下					
					120mを超え 180m以下					
					180mを超え 240m以下					
	100 m³ 以上 500 m³ 未満		養生無し	延長無し	－	－				
				240m以下						
			一般養生	延長無し						
				240m以下						
			特殊養生 (練炭、シヅ トヒタ)	延長無し						
				240m以下						
	－		養生無し	一般養生	特殊養生 (練炭、シヅ トヒタ)	－	－	－		
									延長無し	
									延長無し	
	バックホウ (クレーン 機能付) 打 設		－	－	養生無し	一般養生	特殊養生 (練炭、シヅ トヒタ)	－	－	
										延長無し
										延長無し
延長無し										
延長無し										
延長無し										
延長無し										
人力打設	－	－	養生無し	一般養生	特殊養生 (練炭、シヅ トヒタ)	－	－			
								延長無し		
								延長無し		
								延長無し		
								延長無し		

(積算単位：m³)

構造物 種別	打設工法	コンクリート規格	設計日 打設量	養生工の 種類	圧送管 延長距離区分	現場内小 運搬の有無	打設高さ、 水平打設距離	
小型 構造物	クレーン車 打設	(表 3－4)	－	養生無し	－	－	(表 3－5)	
				一般養生				
				特殊養生 (練炭)				
				特殊養生 (ジェットヒータ)				
	バックホウ (クレーン 機能付) 打 設		－	－	－	－		
							養生無し	
							一般養生	
							特殊養生 (練炭)	
	人力打設		－	－	－	－	－	
								特殊養生 (ジェットヒータ)
								養生無し
								一般養生
								特殊養生 (練炭)
								特殊養生 (ジェットヒータ)
								有り
								無し
人力打設	－	－	－	－	－	－		
							有り	
							無し	
							有り	
							無し	
							有り	
							無し	
							無し	

- 注) 1 上表は、一般的な構造物（無筋構造物、鉄筋構造物、小型構造物）のコンクリート打設、締固め、表面仕上、養生、15m以下の人力運搬車による現場内小運搬（人力打設で、現場内小運搬「有り」の場合）、シュート、ホッパ、パイプレータ、コンクリートバケット損料、電力に関する経費、ホースの筒先作業等を行う機械付補助作業（コンクリートポンプ車打設の場合）、コンクリートバケットへのコンクリート積込及び玉掛作業等を行う機械付補助作業（クレーン車打設及びバックホウ（クレーン機能付）打設の場合）等、その施工に要する全ての費用を含む。
- 2 コンクリートの材料ロスを含む。標準ロス率は、無筋構造物が+0.07、鉄筋構造物が+0.03、小型構造物が+0.06 とする。
- 3 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設のコンクリートポンプ車圧送のコンクリートのスランプ値及び粗骨材の最大寸法は、次表のとおりとする。

表 3-3

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車圧送のコンクリートの標準範囲

スランプ (cm)	粗骨材の最大寸法 (mm)
8～12	40 以下

- 4 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車において、コンクリートポンプ車から作業範囲 30mを超える場合は、超えた部分について、圧送管延長距離を積算条件区分から選択する。この場合、圧送管の日々組立・撤去費用を含む。
- なお、圧送管の固定足場（受枠）を必要とする場合は、別途計上する。
- 5 無筋・鉄筋構造物バックホウ（クレーン機能付）打設及び小型構造物バックホウ（クレーン機能付）打設バケット容量は、 $V=0.3 \text{ m}^3$ を標準とする。
- 6 小型構造物クレーン車打設において、クローラクレーンを使用する場合は、現場条件から打設地上高さを検討し、適当なブーム長さを設定する。
- 7 小型構造物クレーン車打設のバケット容量は、 $V=0.6 \text{ m}^3$ を標準とする。
- 8 特殊養生は、寒中コンクリート工事に適用する。
- なお、養生方法は、給熱養生を標準とし、異形ブロック製作における養生は適用しない。養生のための足場は別途計上とする。

表 3－4 コンクリート規格

積算条件	区 分		
コンクリート 規格	21-8-25(20)(普通)	24-8-40(普通)	24-12-40(高炉)
	21-12-25(20)(普通)	24-12-40(普通)	21-12-40(高炉)
	24-8-25(20)(普通)	4.5-2.5-40(普通)	40-8-25(早強)
	24-12-25(20)(普通)	21-8-25(20)(高炉)	40-12-25(早強)
	27-8-25(20)(普通)	21-12-25(20)(高炉)	21-8-25(早強)
	27-12-25(20)(普通)	24-8-25(20)(高炉)	21-12-25(早強)
	30-8-25(20)(普通)	24-12-25(20)(高炉)	24-8-25(早強)
	30-12-25(20)(普通)	19.5-5-40(高炉)	24-12-25(早強)
	40-8-25(20)(普通)	19.5-8-40(高炉)	18-8-25(高炉)
	40-12-25(20)(普通)	19.5-12-40(高炉)	18-12-25(高炉)
	18-8-40(普通)	18-5-40(高炉)	21-5-80(高炉)
	18-12-40(普通)	21-5-40(高炉)	18-3-40(高炉)
	19.5-8-40(普通)	18-8-40(高炉)	21-3-40(高炉)
	21-8-40(普通)	18-12-40(高炉)	Y-0210000(各種)
	21-12-40(普通)	21-8-40(高炉)	
	22.5-8-40(普通)	24-8-40(高炉)	

表 3－5 打設高さ、水平打設距離

積算条件	区 分	使用機械
打設高さ、 水平打設距離	打設高さ約 17m以下、水平打設距離約 17m以下	ラフテレーン クレーン
	打設高さ約 25m以下、水平打設距離約 18m以下	
	打設高さ約 25m以下、水平打設距離約 20m以下	
	打設高さ約 28m以下、水平打設距離約 20m以下	
	水平打設距離約 30m以下	クローラクレーン

イ 代表機材規格

下記機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。

表 3-6 コンクリート打設 代表機材規格一覧

項目	代表機材規格	備考
機械	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110 m ³ /h	無筋・鉄筋構造物ポンプ車打設の場合
	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準 値)]山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)吊能力 2.9t	・賃料 ・無筋・鉄筋構造物バックホウ打設の場合、 又は小型構造物バックホウ打設の場合
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガ ス対策型(第1次基準値)]16t 吊	・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 17m以下、 水平打設距離約 17m以下の場合
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガ ス対策型(第1次基準値)]20t 吊	・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 25m以下、 水平打設距離約 18m以下の場合
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガ ス対策型(第1次基準値)]25t 吊	・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 25m以下、 水平打設距離約 20m以下の場合
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガ ス対策型(第1次基準値)]35t 吊	・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 28m以下、 水平打設距離約 20m以下の場合
	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]50t 吊	・賃料 ・小型構造物で、水平打設距離約 30m以下の 場合
	K2 業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126 mJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	無筋・鉄筋構造物で、特殊養生(練炭、ジェッ トヒータ)の場合、又は小型構造物で、特殊 養生(ジェットヒータ)の場合
労務	K3	—
	R1	普通作業員
	R2	特殊作業員
	R3	土木一般世話役
材料	R4	特殊運転手
	Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20)
	Z2	軽油 1. 2 号
	Z3	灯油 白灯油 業務用
	Z4	—

5 施 工 歩 掛

(1) 圧送管組立、撤去

ア 適用範囲

本歩掛は、以下に示す施工パッケージ以外で、コンクリートポンプ車から作業範囲 30m を超える場合の、超えた部分の圧送管延長分の組立・撤去に適用する。

(ア) 本歩掛が適用できない施工パッケージ

- ① 3-1 コンクリート工（一般構造物）「コンクリート打設」
- ② 3-2 コンクリート工（函渠構造物）3-2-1 函渠工（1）「函渠」
- ③ 第8節 法面工 8-8 現場打擁壁工 8-8-1 擁壁工（1）「重力式擁壁」及び「もたれ式擁壁」、（3）「逆T型擁壁」及び「L型擁壁」

イ 圧送管組立・撤去歩掛

コンクリートポンプ車から作業範囲 30m を超える場合は、超えた部分の圧送管延長分について、次表の労務を組立・撤去歩掛として計上する。

なお、これにより難しい場合は、別途考慮する。

表 3-7 圧送管組立・撤去歩掛 (10m 当たり)

名 称	単位	組 立 労 務	撤 去 労 務
普 通 作 業 員	人	0.26	0.20

注) 圧送管の固定足場（受枠）を必要とする場合は、別途計上する。

(2) 一般養生工

ア 適用範囲

本歩掛は、以下に示す施工パッケージ以外の一般養生工に適用する。

(ア) 本歩掛が適用できない施工パッケージ

- ① 3-1 コンクリート工（函渠構造物）3-2-1 函渠工（1）「函渠」
- ② 第7節 給排水工 7-4 遠心力鉄筋コンクリート管布設工「ヒューム管（B 形管）」
- ③ 第8節 法面工 8-5 コンクリートブロック積（張）工「現場打基礎コンクリート」及び「天端コンクリート」
- ④ 第8節 法面工 8-8 現場打擁壁工 8-8-1 擁壁工（1）「小型擁壁（B）」、「重力式擁壁」及び「もたれ式擁壁」、（3）「逆T型擁壁」及び「L型擁壁」

イ 一般養生工歩掛

一般養生工における歩掛は、次表を標準とする。

表 3-8 養生歩掛 (10 m² 当たり)

名 称	単位	無筋構造物	鉄筋構造物	小型構造物
普 通 作 業 員	人	0.34	0.18	0.71
諸 雑 費 率	%	12	25	16

注) 諸雑費は、シート、養生マット、角材、パイプ、散水等に使用する機械の損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

(3) 特殊養生工

ア 適用範囲

本歩掛は、「(2) ア (ア)」に示す施工パッケージ以外の寒中コンクリートの養生に適用する。養生方法は給熱養生を標準とし、異形ブロック製作における養生は、適用しない。

イ 特殊養生歩掛（練炭養生）

練炭による特殊養生歩掛は、次表を標準とする。

表 3-9 特殊養生歩掛（練炭養生） (10 m³当たり)

名 称	単位	無筋構造物	鉄筋構造物	小型構造物
普 通 作 業 員	人	0.98	0.60	1.8
諸 雑 費 率	%	25	25	32

注) 1 諸雑費は、練炭、コンロ、シート、養生マット、角材、パイプ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。

2 養生のための足場は、別途計上する。

ウ 特殊養生歩掛（ジェットヒータ養生）

(ア) 機種を選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表 3-10 機種を選定

機 械 名	規 格
業 務 用 可 搬 型 ヒ ー タ 【 ジ ェ ッ ト ヒ ー タ 】	〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126mJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油

(イ) 施工歩掛

ジェットヒータによる特殊養生歩掛は、次表を標準とする。

表 3-11 特殊養生歩掛（ジェットヒータ養生） (10 m³当たり)

名 称	単位	無筋構造物	鉄筋構造物	小型構造物
普 通 作 業 員	人	0.82	0.48	2.67
業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】運転	日	1.8	2.0	8.7
諸 雑 費 率	%	13	28	33

注) 1 ジェットヒータは、賃料とする。

2 諸雑費は、電力に関する経費、シート、養生マット、角材、パイプ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。

3 養生のための足場は、別途計上する。

(ウ) 運転時間

ジェットヒータによる特殊養生に要する施工機械運転日当たり運転時間は、次表を標準とする。

表 3-12 施工機械運転日当たり運転時間 (h/日)

名 称	無筋構造物	鉄筋構造物	小型構造物
業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】運転	18.5	15.2	20.1

注) ジェットヒータの運転時間当たり燃料消費量は、灯油 3.6ℓ/h とする。

6 単 価 表

(1) 圧送管組立、撤去費 10 m³当たり単価表

表 3-13

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
普 通 作 業 員		人	0.46×L/B	表 3-7
計				

注) 1 Lは、コンクリートポンプ車から作業範囲 30mを超えた部分の圧送管延長とする。

2 Bは、標準日打設量とする。

3 設計日打設量が 10 m³以上 100 m³未満の場合は、標準日打設量を 62 m³とする。

4 設計日打設量が 100 m³以上 500 m³未満の場合は、標準日打設量を 252 m³とする。

(2) 一般養生工 10 m³当たり単価表

表 3-14

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
普 通 作 業 員		人		表 3-8
諸 雑 費		式	1	〃
計				

(3) 特殊養生工（練炭）10 m³当たり単価表

表 3-15

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
普 通 作 業 員		人		表 3-9
諸 雑 費		式	1	〃
計				

4) 特殊養生工（ジェットヒータ）10 m³当たり単価表

表 3-16

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
普 通 作 業 員		人		表 3-11
業務用可搬型ヒータ 【ジェットヒータ】運転	〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126mJ ／h（30,100kcal／h）油種 灯油	日		〃
諸 雑 費		式	1	〃
計				

(5) ジェットヒータ運転 1 時間当たり単価表

表 3-17

機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項
業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕	〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126mJ/h （30,100kcal/h） 油種 灯油	機-10	燃料消費量→表 3-12 機械賃料数量→1.20

3-3 コンクリート工（橋台・橋脚）

3-3-1 橋台・橋脚工（1）（構造物単位）

1 適用範囲

本資料は、橋台及び橋脚の施工に適用する。

なお、以下の適用を外れる橋台・橋脚については、「橋台・橋脚工（2）」を適用する。

（1）適用出来る範囲

ア 構造物高さ 5 m 以上 25m 未満の T 形橋脚（躯体が円形及び小判型含む。）の場合

イ 構造物高さ 5 m 以上 20m 未満の壁式橋脚（躯体が小判型含む。）の場合

ウ 構造物高さ 12m 未満かつ翼壁厚 0.4m 以上 0.6m 以下の逆 T 式橋台の場合

なお、橋台パラペットを後施工する場合、構造物高さに後施工分は含まない。

（2）適用出来ない範囲

ア 同一構造物で、フーチングと躯体のコンクリート強度が異なる場合


イ フーチングのみの工事又は躯体のみの工事の場合

ウ 化粧型枠を使用する場合


エ 手摺施工型枠組足場以外の足場を使用する場合

橋台・橋脚形式（参考図）


T形橋脚

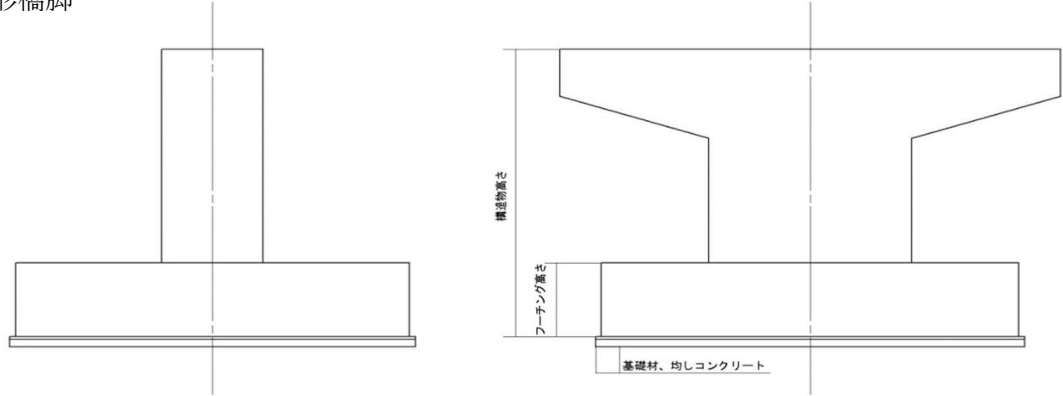

壁式橋脚壁式橋脚

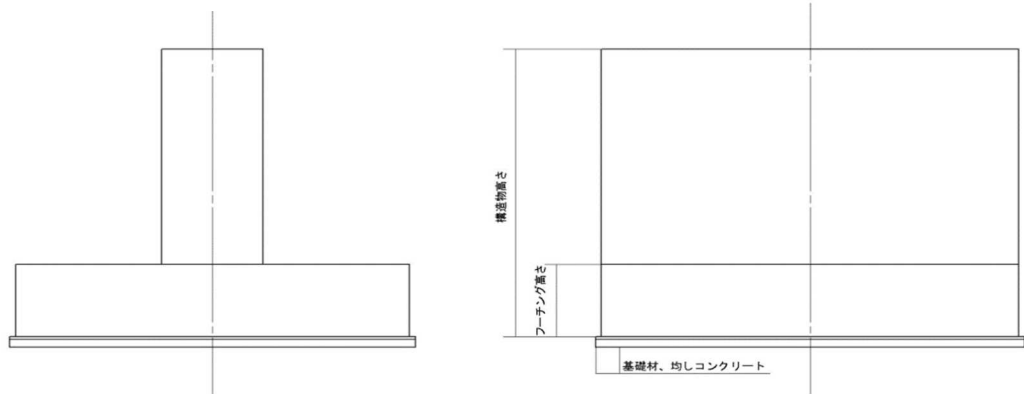


逆T式橋台

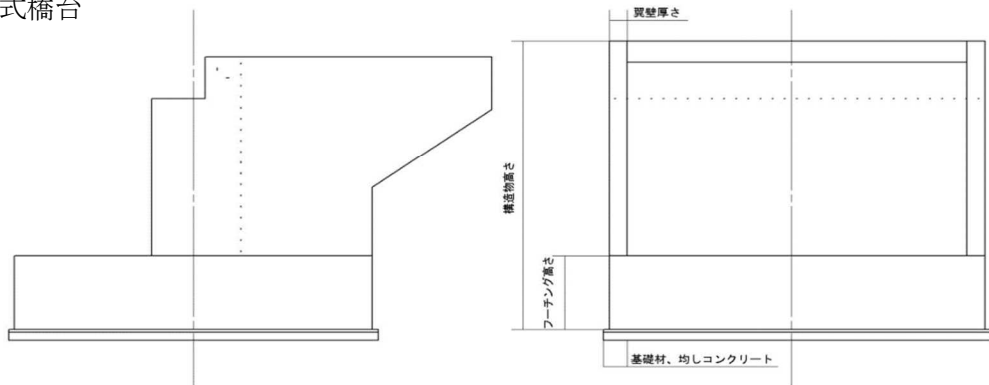

2 施 工 概 要

施工フローは、下記を標準とする。

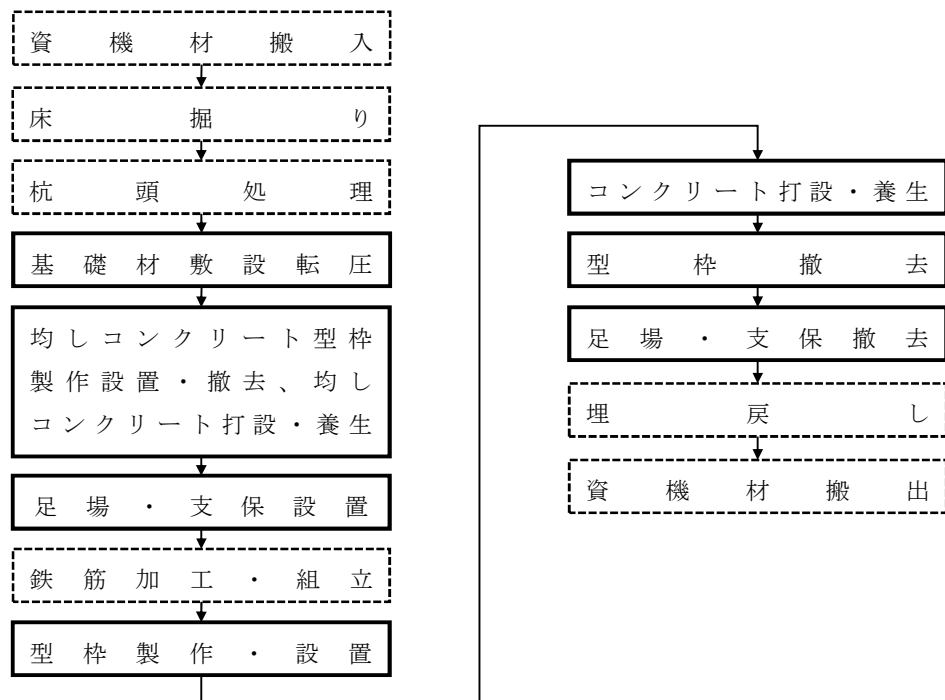

注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

3 施 工 歩 掛

(1) 橋台・橋脚工

ア 機種を選定

機械・規格の選定は、次表のとおりとする。


表 3-27 機種を選定

名 称	型 式	規 格
コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式	90～110 m ³ /h

注) 1 上表の機種規格を標準とするが、現場条件により難しい場合は、別途考慮する。
 2 コンクリートポンプ車圧送コンクリートの標準範囲は、「3-1 コンクリート工（一般構造物）」（表 3-3）による。

イ 施工歩掛表適用範囲

施工歩掛における歩掛表の適用範囲は、次図のとおりとする。

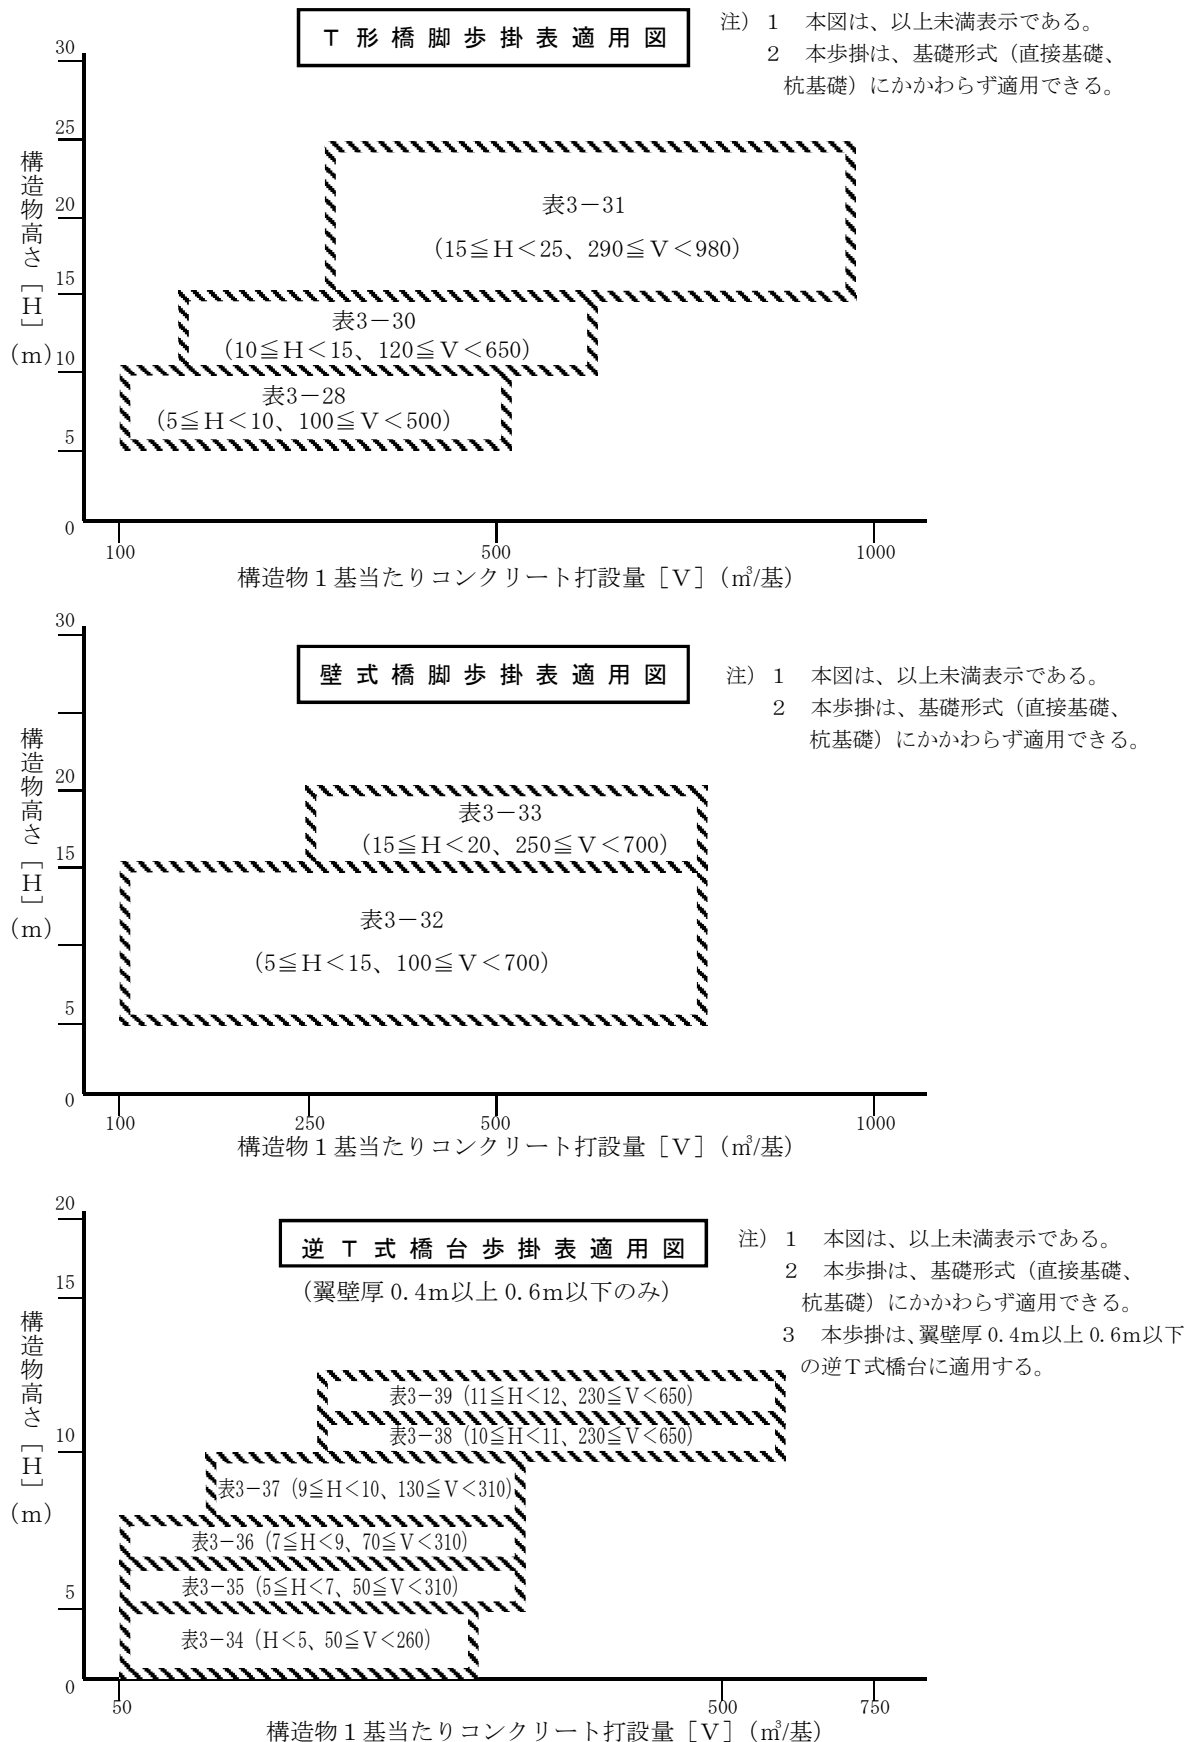

ウ T形橋脚の場合

T形橋脚における施工歩掛は、次表を標準とする。

表3-28 T形橋脚施工歩掛（構造物高さ5m以上10m未満の場合）

（コンクリート10m³当たり）

コンクリート打設量（m ³ /基）		単位	100 m ³ 以上 300 m ³ 未満	300 m ³ 以上 500 m ³ 未満
名 称				
土 木 一 般 世 話 役		人	0.61（0.51）	0.51（0.41）
特 殊 作 業 員		〃	0.22（0.22）	
型 枠 工		〃	1.8（1.8）	1.3（1.3）
と び 工		〃	0.6（0.2）	0.5（0.2）
普 通 作 業 員		〃	1.62（1.42）	1.32（1.12）
コ ン ク リ ー ト		m ³	10.2（10.2）	
コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転		日	0.07（0.07）	
雑 工 種	基 礎 材 敷 設 転 圧	%	2（3）	2（2）
	均しコンクリート打設	〃	4（5）	5（6）
諸 経 費 率		〃	26（12）	27（15）

注) 1 上表の労務歩掛は、型枠（R付、支承・箱抜き部の型枠含む。）製作・設置・撤去、足場（支保）設置・撤去、コンクリート打設・養生等を含むものである。ただし、支承・箱抜き部の型枠の材料費は、別途計上する。

2 本歩掛は、基礎形式（直接基礎、杭基礎）にかかわらず適用できる。

3 コンクリートの材料ロス率は、+0.02として上表に含まれている。

4 雑工種・諸雑費は、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。

なお、雑工種及び諸雑費に含まれる内容は、表3-29のとおりである。

5 養生は、養生材の被覆、散水養生、被覆養生程度のものであり、給熱養生等の特別な養生が必要な場合は、上表諸雑費率より2.0%を減ずるものとし、養生費を、「3-1 コンクリート工（一般構造物）5 施工歩掛」により別途計上する。

6 冬期の施工で雪寒仮囲い等の特別な足場や、給熱養生等の特別な養生を必要とする場合は、（ ）書きの数値を使用するものとし、足場費及び養生費が必要な場合は、別途計上する。

7 基礎材の敷均し厚は、20cmまでを標準としており、これにより難しい場合は、別途計上する。

8 コンクリートポンプ車配管打設で施工する場合で圧送管組立・撤去が必要な場合は、「3-1 コンクリート工（一般構造物）5 施工歩掛」により別途計上する。

なお、コンクリート1日当たり打設量は、99m³を標準とする。

9 化粧型枠を使用する場合は、「3-8 型枠工」により化粧型枠の数量分について積算した費用を加算する。

10 本歩掛には、コンクリートポンプ車打設時のホースの筒先作業等を行う機械補助労務を含む。

11 本歩掛には、型枠施工時のはく離剤塗布及びケレン作業を含む。

表 3-29 雑工種及び諸雑費に含まれる内容

項 目		労 務 費	機械運転経費	雑機械器具損料	材 料 費
雑 工 種	基 礎 材 敷 設 転 圧	敷設・転圧労務	材料投入敷均し機械 締固め機械	—	砕石材料
	均しコンク リート関係	打設・養生・型 枠製作設置・撤 去労務	打設機械 電力に関する経費	パイプレータ、 工事用水中モー タポンプ、 バケット等	コンクリート、 養生材、 均し型枠材料等
諸 雑 費	コンクリ ー ト 関 係	—	電力に関する経費	パイプレータ、 工事用水中モー タポンプ等	養生マット、 養生シート等
	型 枠 関 係	—	持上げ（下げ）機械 電力に関する経費	電気ドリル、 電気ノコギリ、 雑工具等	型枠材料、 組立支持材、 はく離剤等
	足 場 関 係	—	持上げ（下げ）機械	雑工具等	足場工仮設材、 安全ネット等
	支 保 関 係	—	持上げ（下げ）機械	雑工具等	支保工仮設材、 安全ネット等

表 3-30 T形橋脚施工歩掛（構造物高さ 10m以上 15m未満の場合）

(コンクリート 10 m³当たり)

コンクリート打設量 (m ³ /基)		120 m ³ 以上 220 m ³ 未満	220 m ³ 以上 440 m ³ 未満	440 m ³ 以上 650 m ³ 未満
名 称	単位			
土 木 一 般 世 話 役	人	0.71 (0.61)	0.61 (0.51)	0.41 (0.31)
特 殊 作 業 員	〃	0.22 (0.22)		
型 枠	〃	2.0 (2.0)	1.5 (1.5)	1.0 (1.0)
と び	〃	0.9 (0.4)	0.7 (0.3)	0.6 (0.2)
普 通 作 業 員	〃	1.92 (1.62)	1.42 (1.22)	1.12 (0.92)
コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)		
コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転	日	0.07 (0.07)		
雑 工 種	基 礎 材 敷 設 転 圧	%	2 (2)	2 (2)
	均しコンクリート打設	〃	3 (4)	4 (5)
諸 経 費 率	〃	26 (12)	28 (13)	33 (15)

注) 1 上表の労務歩掛は、型枠 (R 付、支承・箱抜き部の型枠含む。) 製作・設置・撤去、足場 (支保) 設置・撤去、コンクリート打設・養生等を含むものである。ただし、支承・箱抜き部の型枠の材料費は、別途計上する。

2 本歩掛は、基礎形式 (直接基礎、杭基礎) にかかわらず適用できる。

3 コンクリートの材料ロス率は、+0.02 として上表に含まれている。

4 雑工種・諸雑費は、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。

なお、雑工種及び諸雑費に含まれる内容は、表 3-29 のとおりである。

5 養生は、養生材の被覆、散水養生、被覆養生程度のものであり、給熱養生等の特別な養生が必要な場合は、上表諸雑費率より 2.0% を減ずるものとし、養生費を、「3-1 コンクリート工 (一般構造物) 5 施工歩掛」により別途計上する。

6 冬期の施工で雪寒仮囲い等の特別な足場や、給熱養生等の特別な養生を必要とする場合は、() 書きの数値を使用するものとし、足場費及び養生費が必要な場合は、別途計上する。

7 基礎材の敷均し厚は、20 cm までを標準としており、これにより難しい場合は、別途計上する。

8 コンクリートポンプ車配管打設で施工する場合で圧送管組立・撤去が必要な場合は、「3-1 コンクリート工 (一般構造物) 5 施工歩掛」により別途計上する。

なお、コンクリート 1 日当たり打設量は、99 m³ を標準とする。

9 化粧型枠を使用する場合は、「3-8 型枠工」により化粧型枠の数量分について積算した費用を加算する。

10 本歩掛には、コンクリートポンプ車打設時のホースの筒先作業等を行う機械補助労務を含む。

11 本歩掛には、型枠施工時のはく離剤塗布及びケレン作業を含む。

表 3-31 T形橋脚施工歩掛（構造物高さ 15m以上 25m未満の場合）

(コンクリート 10 m³当たり)

コンクリート打設量 (m ³ /基)		単位	290 m ³ 以上 910 m ³ 未満	910 m ³ 以上 980 m ³ 未満
名 称				
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 61 (0. 51)	0. 51 (0. 41)
特 殊 作 業 員		〃	0. 22 (0. 22)	
型 枠 工		〃	1. 5 (1. 5)	1. 3 (1. 3)
と び 工		〃	0. 8 (0. 3)	0. 9 (0. 5)
普 通 作 業 員		〃	1. 62 (1. 32)	1. 32 (1. 12)
コ ン ク リ ー ト		m ³	10. 2 (10. 2)	
コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転		日	0. 07 (0. 07)	
雑 工 種	基 礎 材 敷 設 転 圧	%	1 (1)	1 (2)
	均しコンクリート打設	〃	2 (3)	3 (3)
諸 経 費 率		〃	29 (13)	28 (13)

注) 1 上表の労務歩掛は、型枠 (R 付、支承・箱抜き部の型枠含む。) 製作・設置・撤去、足場 (支保) 設置・撤去、コンクリート打設・養生等を含むものである。ただし、支承・箱抜き部の型枠の材料費は、別途計上する。

2 本歩掛は、基礎形式 (直接基礎、杭基礎) にかかわらず適用できる。

3 コンクリートの材料ロス率は、+0.02 として上表に含まれている。

4 雑工種・諸雑費は、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。

なお、雑工種及び諸雑費に含まれる内容は、表 3-29 のとおりである。

5 養生は、養生材の被覆、散水養生、被覆養生程度のものであり、給熱養生等の特別な養生が必要な場合は、上表諸雑费率より 2.0%を減ずるものとし、養生費を、「3-1 コンクリート工 (一般構造物) 5 施工歩掛」により別途計上する。

6 冬期の施工で雪寒仮囲い等の特別な足場や、給熱養生等の特別な養生を必要とする場合は、() 書きの数値を使用するものとし、足場費及び養生費が必要な場合は、別途計上する。

7 基礎材の敷均し厚は、20 cmまでを標準としており、これにより難しい場合は、別途計上する。

8 コンクリートポンプ車配管打設で施工する場合で圧送管組立・撤去が必要な場合は、「3-1 コンクリート工 (一般構造物) 5 施工歩掛」により別途計上する。

なお、コンクリート 1 日当たり打設量は、99 m³を標準とする。

9 化粧型枠を使用する場合は、「3-8 型枠工」により化粧型枠の数量分について積算した費用を加算する。

10 本歩掛には、コンクリートポンプ車打設時のホースの筒先作業等を行う機械補助労務を含む。

11 本歩掛には、型枠施工時のはく離剤塗布及びケレン作業を含む。

エ 壁式橋脚の場合

壁式橋脚の施工歩掛は、次表を標準とする。

表 3-32 壁式橋脚施工歩掛（構造物高さ 5 m 以上 15m 未満の場合）
（コンクリート 10 m³ 当たり）

コンクリート打設量（m ³ /基）		単位	100 m ³ 以上 280 m ³ 未満	280 m ³ 以上 700 m ³ 未満
名 称				
土 木 一 般 世 話 役		人	0.61（0.51）	0.51（0.41）
特 殊 作 業 員		〃	0.22（0.22）	
型 枠 工		〃	1.8（1.8）	1.4（1.4）
と び 工		〃	0.5（－）	0.3（－）
普 通 作 業 員		〃	1.62（1.32）	1.22（1.12）
コ ン ク リ ー ト		m ³	10.2（10.2）	
コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転		日	0.07（0.07）	
雑 工 種	基 礎 材 敷 設 転 圧	%	2（3）	3（3）
	均しコンクリート打設	〃	4（5）	7（8）
諸 経 費 率		〃	29（12）	24（15）

- 注) 1 上表の労務歩掛は、型枠（R 付、支承・箱抜き部の型枠含む。）製作・設置・撤去、足場（支保）設置・撤去、コンクリート打設・養生等を含むものである。ただし、支承・箱抜き部の型枠の材料費は、別途計上する。
- 2 本歩掛は、基礎形式（直接基礎、杭基礎）にかかわらず適用できる。
- 3 コンクリートの材料ロス率は、+0.02 として上表に含まれている。
- 4 雑工種・諸雑費は、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。
- なお、雑工種及び諸雑費に含まれる内容は、表 3-29 のとおりである。
- 5 養生は、養生材の被覆、散水養生、被覆養生程度のものであり、給熱養生等の特別な養生が必要な場合は、上表諸雑费率より 2.0%を減ずるものとし、養生費を、「3-1 コンクリート工（一般構造物）5 施工歩掛」により別途計上する。
- 6 冬期の施工で雪寒仮囲い等の特別な足場や、給熱養生等の特別な養生を必要とする場合は、() 書きの数値を使用するものとし、足場費及び養生費が必要な場合は、別途計上する。
- 7 基礎材の敷均し厚は、20 cm までを標準としており、これにより難しい場合は、別途計上する。
- 8 コンクリートポンプ車配管打設で施工する場合で圧送管組立・撤去が必要な場合は、「3-1 コンクリート工（一般構造物）5 施工歩掛」により別途計上する。
- なお、コンクリート 1 日当たり打設量は、99 m³を標準とする。
- 9 化粧型枠を使用する場合は、「3-8 型枠工」により化粧型枠の数量分について積算した費用を加算する。
- 10 本歩掛には、コンクリートポンプ車打設時のホースの筒先作業等を行う機械補助労務を含む。
- 11 本歩掛には、型枠施工時のはく離剤塗布及びケレン作業を含む。

表 3-33 壁式橋脚施工歩掛（構造物高さ 15m 以上 20m 未満の場合）

(コンクリート 10 m³当たり)

コンクリート打設量 (m³/基)				250 m³以上 520 m³未満	520 m³以上 700 m³未満		
名 称			単位				
土 木 一 般 世 話 役				人	0.51 (0.41)	0.41 (0.31)	
特 殊 作 業 員				〃	0.22 (0.22)		
型 枠				工	〃	1.6 (1.6)	1.1 (1.1)
と び				工	〃	0.4 (－)	0.3 (－)
普 通 作 業 員				〃	1.52 (1.32)	1.02 (0.92)	
コ ン ク リ ー ト				m³	10.2 (10.2)		
コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転				日	0.07 (0.07)		
雑 工 種	基 礎 材 敷 設 転 圧			%	1 (1)	1 (2)	
	均しコンクリート打設			〃	7 (8)	8 (10)	
諸 経 費 率				〃	27 (14)	33 (16)	

注) 1 上表の労務歩掛は、型枠 (R 付、支承・箱抜き部の型枠含む。) 製作・設置・撤去、足場 (支保) 設置・撤去、コンクリート打設・養生等を含むものである。ただし、支承・箱抜き部の型枠の材料費は、別途計上する。

2 本歩掛は、基礎形式 (直接基礎、杭基礎) にかかわらず適用できる。

3 コンクリートの材料ロス率は、+0.02 として上表に含まれている。

4 雑工種・諸雑費は、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。

なお、雑工種及び諸雑費に含まれる内容は、表 3-29 のとおりである。

5 養生は、養生材の被覆、散水養生、被覆養生程度のものであり、給熱養生等の特別な養生が必要な場合は、上表諸雑费率より 2.0% を減ずるものとし、養生費を、「3-1 コンクリート工 (一般構造物) 5 施工歩掛」により別途計上する。

6 冬期の施工で雪寒仮囲い等の特別な足場や、給熱養生等の特別な養生を必要とする場合は、() 書きの数値を使用するものとし、足場費及び養生費が必要な場合は、別途計上する。

7 基礎材の敷均し厚は、20 cm までを標準としており、これにより難しい場合は、別途計上する。

8 コンクリートポンプ車配管打設で施工する場合で圧送管組立・撤去が必要な場合は、「3-1 コンクリート工 (一般構造物) 5 施工歩掛」により別途計上する。

なお、コンクリート 1 日当たり打設量は、99 m³ を標準とする。

9 化粧型枠を使用する場合は、「3-8 型枠工」により化粧型枠の数量分について積算した費用を加算する。

10 本歩掛には、コンクリートポンプ車打設時のホースの筒先作業等を行う機械補助労務を含む。

11 本歩掛には、型枠施工時のはく離剤塗布及びケレン作業を含む。

オ 逆T式橋台の場合

逆T式橋台の施工歩掛は、次表を標準とする。

表 3-34

逆T式橋台施工歩掛（構造物高さ 5 m未満、翼壁厚 0.4m以上 0.6m以下の場合）
（コンクリート 10 m³当たり）

コンクリート打設量 (m ³ /基)		単位	50 m ³ 以上 140 m ³ 未満	140 m ³ 以上 260 m ³ 未満
名 称				
土 木 一 般 世 話 役		人	0.61 (0.51)	0.51 (0.41)
特 殊 作 業 員		〃	0.22 (0.22)	
型 枠 工		〃	2.2 (2.2)	1.7 (1.7)
と び 工		〃	0.5 (0.1)	0.3 (0.1)
普 通 作 業 員		〃	1.92 (1.62)	1.52 (1.32)
コ ン ク リ ー ト		m ³	10.2 (10.2)	
コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転		日	0.07 (0.07)	
雑 工 種	基 礎 材 敷 設 転 圧	%	4 (4)	4 (5)
	均しコンクリート打設	〃	7 (8)	8 (9)
諸 経 費 率		〃	25 (14)	26 (14)

注) 1 上表の労務歩掛は、型枠（R 付、支承・箱抜き部の型枠含む。）製作・設置・撤去、足場（支保）設置・撤去、コンクリート打設・養生等を含むものである。ただし、支承・箱抜き部の型枠の材料費は、別途計上する。

2 本歩掛は、基礎形式（直接基礎、杭基礎）にかかわらず適用できる。

3 コンクリートの材料ロス率は、+0.02 として上表に含まれている。

4 雑工種・諸雑費は、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。

なお、雑工種及び諸雑費に含まれる内容は、表 3-29 のとおりである。

5 養生は、養生材の被覆、散水養生、被覆養生程度のものであり、給熱養生等の特別な養生が必要な場合は、上表諸雑費率より 2.0%を減ずるものとし、養生費を、「3-1 コンクリート工（一般構造物）5 施工歩掛」により別途計上する。

6 冬期の施工で雪寒仮囲い等の特別な足場や、給熱養生等の特別な養生を必要とする場合は、（ ）書きの数値を使用するものとし、足場費及び養生費が必要な場合は、別途計上する。

7 基礎材の敷均し厚は、20 cmまでを標準としており、これにより難しい場合は、別途計上する。

8 コンクリートポンプ車配管打設で施工する場合で圧送管組立・撤去が必要な場合は、「3-1 コンクリート工（一般構造物）5 施工歩掛」により別途計上する。

なお、コンクリート 1 日当たり打設量は、99 m³を標準とする。

9 化粧型枠を使用する場合は、「3-8 型枠工」により化粧型枠の数量分について積算した費用を加算する。

10 本歩掛には、コンクリートポンプ車打設時のホースの筒先作業等を行う機械補助労務を含む。

11 本歩掛には、型枠施工時のはく離剤塗布及びケレン作業を含む。

12 本歩掛は、水抜パイプの設置の有無にかかわらず適用できる。ただし、材料費については、別途計上する。

表 3-35

逆 T 式橋台施工歩掛

(構造物高さ 5 m 以上 7 m 未満、翼壁厚 0.4 m 以上 0.6 m 以下の場合)

(コンクリート 10 m³ 当たり)

コンクリート打設量 (m ³ /基)		50 m ³ 以上 90 m ³ 未満	90 m ³ 以上 160 m ³ 未満	160 m ³ 以上 310 m ³ 未満
名 称	単位			
土 木 一 般 世 話 役	人	1.01 (0.81)	0.71 (0.61)	0.61 (0.51)
特 殊 作 業 員	〃	0.22 (0.22)		
型 枠 工	〃	3.3 (3.3)	2.6 (2.6)	2.0 (2.0)
と び 工	〃	0.8 (0.1)	0.6 (0.1)	0.4 (0.1)
普 通 作 業 員	〃	2.72 (2.32)	2.22 (1.92)	1.72 (1.52)
コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)		
コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転	日	0.07 (0.07)		
雑 工 種	基 礎 材 敷 設 転 圧	%	1 (2)	2 (3)
	均 じ コ ン ク リ ー ト 打 設	〃	5 (6)	6 (7)
諸 経 費 率		〃	19 (9)	20 (11)
			21 (11)	

注) 1 上表の労務歩掛は、型枠 (R 付、支承・箱抜き部の型枠含む。) 製作・設置・撤去、足場 (支保) 設置・撤去、コンクリート打設・養生等を含むものである。ただし、支承・箱抜き部の型枠の材料費は、別途計上する。

2 本歩掛は、基礎形式 (直接基礎、杭基礎) にかかわらず適用できる。

3 コンクリートの材料ロス率は、+0.02 として上表に含まれている。

4 雑工種・諸雑費は、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。

なお、雑工種及び諸雑費に含まれる内容は、表 3-29 のとおりである。

5 養生は、養生材の被覆、散水養生、被覆養生程度のものであり、給熱養生等の特別な養生が必要な場合は、上表諸雑費率より 2.0% を減ずるものとし、養生費を、「3-1 コンクリート工 (一般構造物) 5 施工歩掛」により別途計上する。

6 冬期の施工で雪寒仮囲い等の特別な足場や、給熱養生等の特別な養生を必要とする場合は、() 書きの数値を使用するものとし、足場費及び養生費が必要な場合は、別途計上する。

7 基礎材の敷均し厚は、20 cm までを標準としており、これにより難しい場合は、別途計上する。

8 コンクリートポンプ車配管打設で施工する場合で圧送管組立・撤去が必要な場合は、「3-1 コンクリート工 (一般構造物) 5 施工歩掛」により別途計上する。

なお、コンクリート 1 日当たり打設量は、99 m³ を標準とする。

9 化粧型枠を使用する場合は、「3-8 型枠工」により化粧型枠の数量分について積算した費用を加算する。

10 本歩掛には、コンクリートポンプ車打設時のホースの筒先作業等を行う機械補助労務を含む。

11 本歩掛には、型枠施工時のはく離剤塗布及びケレン作業を含む。

12 本歩掛は、水抜パイプの設置の有無にかかわらず適用できる。ただし、材料費については、別途計上する。

表 3-36

逆T式橋台施工歩掛

(構造物高さ 7 m以上 9 m未満、翼壁厚 0.4m以上 0.6m以下の場合)

(コンクリート 10 m³当たり)

コンクリート打設量 (m ³ /基)			70 m ³ 以上 110 m ³ 未満	110 m ³ 以上 210 m ³ 未満	210 m ³ 以上 310 m ³ 未満
名 称	単位				
土 木 一 般 世 話 役	人		1.01 (0.81)	0.71 (0.61)	0.61 (0.51)
特 殊 作 業 員	〃		0.22 (0.22)		
型 枠	工	〃	2.6 (2.6)	2.3 (2.3)	1.8 (1.8)
と び	工	〃	1.3 (0.6)	0.8 (0.3)	0.5 (0.1)
普 通 作 業 員	〃		2.52 (2.12)	2.02 (1.72)	1.62 (1.42)
コ ン ク リ ー ト	m ³		10.2 (10.2)		
コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転	日		0.07 (0.07)		
雑工種率	基 礎 材 敷 設 転 圧	%	1 (2)	2 (2)	3 (3)
	均しコンクリート打設	〃	3 (4)	5 (5)	7 (8)
諸 経 費 率		〃	27 (11)	27 (14)	29 (15)

注) 1 上表の労務歩掛は、型枠(R付・支承・箱抜き部の型枠含む。)製作・設置・撤去、足場(支保)設置・撤去、コンクリート打設・養生等を含むものである。ただし、支承・箱抜き部の型枠の材料費は、別途計上する。

2 本歩掛は、基礎形式(直接基礎、杭基礎)にかかわらず適用できる。

3 コンクリートの材料ロス率は、+0.02として上表に含まれている。

4 雑工種・諸雑費は、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。

なお、雑工種及び諸雑費に含まれる内容は、表3-29のとおりである。

5 養生は、養生材の被覆、散水養生、被覆養生程度のものであり、給熱養生等の特別な養生が必要な場合は、上表諸雑費率より2.0%を減ずるものとし、養生費を、「3-1 コンクリート工(一般構造物) 5 施工歩掛」により別途計上する。

6 冬期の施工で雪寒仮囲い等の特別な足場や、給熱養生等の特別な養生を必要とする場合は、()書きの数値を使用するものとし、足場費及び養生費が必要な場合は、別途計上する。

7 基礎材の敷均し厚は、20 cmまでを標準としており、これにより難しい場合は、別途計上する。

8 コンクリートポンプ車配管打設で施工する場合で圧送管組立・撤去が必要な場合は、「3-1 コンクリート工(一般構造物) 5 施工歩掛」により別途計上する。

なお、コンクリート1日当たり打設量は、99 m³を標準とする。

9 化粧型枠を使用する場合は、「3-8 型枠工」により化粧型枠の数量分について積算した費用を加算する。

10 本歩掛には、コンクリートポンプ車打設時のホースの筒先作業等を行う機械補助労務を含む。

11 本歩掛には、型枠施工時のはく離剤塗布及びケレン作業を含む。

12 本歩掛は、水抜パイプの設置の有無にかかわらず適用できる。ただし、材料費については、別途計上する。

表 3 - 37

逆 T 式橋台施工歩掛

(構造物高さ 9 m 以上 10m 未満、翼壁厚 0.4m 以上 0.6m 以下の場合)

(コンクリート 10 m³ 当たり)

コンクリート打設量 (m³/基)		単位	130 m³以上 280 m³未満	280 m³以上 310 m³未満
名 称				
土 木 一 般 世 話 役		人	0.61 (0.51)	0.61 (0.51)
特 殊 作 業 員		〃	0.22 (0.22)	
型 枠 工		〃	2.4 (2.4)	1.8 (1.8)
と び 工		〃	0.7 (0.2)	0.5 (0.1)
普 通 作 業 員		〃	2.12 (1.82)	1.62 (1.42)
コ ン ク リ ー ト		m³	10.2 (10.2)	
コンクリートポンプ車運転		日	0.07 (0.07)	
雑 工 種	基礎材敷設転圧	%	1 (2)	2 (2)
	均しコンクリート打設	〃	5 (6)	5 (6)
諸 経 費 率		〃	26 (12)	30 (15)

注) 1 上表の労務歩掛は、型枠 (R 付、支承・箱抜き部の型枠含む。) 製作・設置・撤去、足場 (支保) 設置・撤去、コンクリート打設・養生等を含むものである。ただし、支承・箱抜き部の型枠の材料費は、別途計上する。

2 本歩掛は、基礎形式 (直接基礎、杭基礎) にかかわらず適用できる。

3 コンクリートの材料ロス率は、+0.02 として上表に含まれている。

4 雑工種・諸雑費は、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。

なお、雑工種及び諸雑費に含まれる内容は、表 3 - 29 のとおりである。

5 養生は、養生材の被覆、散水養生、被覆養生程度のものであり、給熱養生等の特別な養生が必要な場合は、上表諸雑費率より 2.0% を減ずるものとし、養生費を、「3 - 1 コンクリート工 (一般構造物) 5 施工歩掛」により別途計上する。

6 冬期の施工で雪寒仮囲い等の特別な足場や、給熱養生等の特別な養生を必要とする場合は、() 書きの数値を使用するものとし、足場費及び養生費が必要な場合は、別途計上する。

7 基礎材の敷均し厚は、20 cm までを標準としており、これにより難しい場合は、別途計上する。

8 コンクリートポンプ車配管打設で施工する場合で圧送管組立・撤去が必要な場合は、「3 - 1 コンクリート工 (一般構造物) 5 施工歩掛」により別途計上する。

なお、コンクリート 1 日当たり打設量は、99 m³ を標準とする。

9 化粧型枠を使用する場合は、「3 - 8 型枠工」により化粧型枠の数量分について積算した費用を加算する。

10 本歩掛には、コンクリートポンプ車打設時のホースの筒先作業等を行う機械補助労務を含む。

11 本歩掛には、型枠施工時のはく離剤塗布及びケレン作業を含む。

12 本歩掛は、水抜パイプの設置の有無にかかわらず適用できる。ただし、材料費については、別途計上する。

表 3-38

逆 T 式橋台施工歩掛

(構造物高さ 10m 以上 11m 未満、翼壁厚 0.4m 以上 0.6m 以下の場合)

(コンクリート 10 m³ 当たり)

コンクリート打設量 (m ³ /基)		単位	230 m ³ 以上 370 m ³ 未満	370 m ³ 以上 650 m ³ 未満
名	称			
土	木 一 般 世 話 役	人	0.61 (0.51)	0.51 (0.41)
特	殊 作 業 員	〃	0.22 (0.22)	
型	枠 工	〃	2.2 (2.2)	1.6 (1.6)
と	び 工	〃	0.7 (0.1)	0.5 (0.1)
普	通 作 業 員	〃	1.92 (1.62)	1.52 (1.32)
コ	ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)	
コ	ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転	日	0.07 (0.07)	
雑 工 種	基 礎 材 敷 設 転 圧	%	1 (2)	2 (3)
	均しコンクリート打設	〃	4 (4)	5 (6)
諸	経 費 率	〃	28 (13)	27 (13)

- 注) 1 上表の労務歩掛は、型枠 (R 付、支承・箱抜き部の型枠含む。) 製作・設置・撤去、足場 (支保) 設置・撤去、コンクリート打設・養生等を含むものである。ただし、支承・箱抜き部の型枠の材料費は、別途計上する。
- 2 本歩掛は、基礎形式 (直接基礎、杭基礎) にかかわらず適用できる。
- 3 コンクリートの材料ロス率は、+0.02 として上表に含まれている。
- 4 雑工種・諸雑費は、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。
- なお、雑工種及び諸雑費に含まれる内容は、表 3-29 のとおりである。
- 5 養生は、養生材の被覆、散水養生、被覆養生程度のものであり、給熱養生等の特別な養生が必要な場合は、上表諸雑费率より 2.0% を減ずるものとし、養生費を、「3-1 コンクリート工 (一般構造物) 5 施工歩掛」により別途計上する。
- 6 冬期の施工で雪寒仮囲い等の特別な足場や、給熱養生等の特別な養生を必要とする場合は、() 書きの数値を使用するものとし、足場費及び養生費が必要な場合は、別途計上する。
- 7 基礎材の敷均し厚は、20 cm までを標準としており、これにより難しい場合は、別途計上する。
- 8 コンクリートポンプ車配管打設で施工する場合で圧送管組立・撤去が必要な場合は、「3-1 コンクリート工 (一般構造物) 5 施工歩掛」により別途計上する。
- なお、コンクリート 1 日当たり打設量は、99 m³ を標準とする。
- 9 化粧型枠を使用する場合は、「3-8 型枠工」により化粧型枠の数量分について積算した費用を加算する。
- 10 本歩掛には、コンクリートポンプ車打設時のホースの筒先作業等を行う機械補助労務を含む。
- 11 本歩掛には、型枠施工時のはく離剤塗布及びケレン作業を含む。
- 12 本歩掛は、水抜パイプの設置の有無にかかわらず適用できる。ただし、材料費については、別途計上する。

表 3-39

逆T式橋台施工歩掛

(構造物高さ 11m以上 12m未満、翼壁厚 0.4m以上 0.6m以下の場合)

(コンクリート 10 m³当たり)

コンクリート打設量 (m ³ /基)		230 m ³ 以上 320 m ³ 未満	320 m ³ 以上 560 m ³ 未満	560 m ³ 以上 650 m ³ 未満
名 称	単位			
土 木 一 般 世 話 役	人	0.71 (0.61)	0.61 (0.51)	0.51 (0.41)
特 殊 作 業 員	〃	0.22 (0.22)		
型 枠 工	〃	2.4 (2.4)	1.8 (1.8)	1.3 (1.3)
と び 工	〃	0.8 (0.2)	0.5 (0.1)	0.3 (0.1)
普 通 作 業 員	〃	2.12 (1.82)	1.72 (1.42)	1.32 (1.12)
コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)		
コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転	日	0.07 (0.07)		
雑 工 種	基 礎 材 敷 設 転 圧	%	2 (2)	2 (3)
	均しコンクリート打設	〃	4 (4)	3 (3)
諸 経 費 率	〃	28 (13)	27 (12)	29 (15)

- 注) 1 上表の労務歩掛は、型枠 (R 付、支承・箱抜き部の型枠含む。) 製作・設置・撤去、足場 (支保) 設置・撤去、コンクリート打設・養生等を含むものである。ただし、支承・箱抜き部の型枠の材料費は、別途計上する。
- 2 本歩掛は、基礎形式 (直接基礎、杭基礎) にかかわらず適用できる。
- 3 コンクリートの材料ロス率は、+0.02 として上表に含まれている。
- 4 雑工種・諸雑費は、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。
- なお、雑工種及び諸雑費に含まれる内容は、表 3-29 のとおりである。
- 5 養生は、養生材の被覆、散水養生、被覆養生程度のものであり、給熱養生等の特別な養生が必要な場合は、上表諸雑費率より 2.0% を減ずるものとし、養生費を、「3-1 コンクリート工 (一般構造物) 5 施工歩掛」により別途計上する。
- 6 冬期の施工で雪寒仮囲い等の特別な足場や、給熱養生等の特別な養生を必要とする場合は、() 書きの数値を使用するものとし、足場費及び養生費が必要な場合は、別途計上する。
- 7 基礎材の敷均し厚は、20 cm までを標準としており、これにより難しい場合は、別途計上する。
- 8 コンクリートポンプ車配管打設で施工する場合で圧送管組立・撤去が必要な場合は、「3-1 コンクリート工 (一般構造物) 5 施工歩掛」により別途計上する。
- なお、コンクリート 1 日当たり打設量は、99 m³ を標準とする。
- 9 化粧型枠を使用する場合は、「3-8 型枠工」により化粧型枠の数量分について積算した費用を加算する。
- 10 本歩掛には、コンクリートポンプ車打設時のホースの筒先作業等を行う機械補助労務を含む。
- 11 本歩掛には、型枠施工時のはく離剤塗布及びケレン作業を含む。
- 12 本歩掛は、水抜パイプの設置の有無にかかわらず適用できる。ただし、材料費については、別途計上する。

(2) 鉄筋工

鉄筋工は、「第 14 節 市場単価」により別途計上する。

4 単 価 表

(1) T形橋脚 10 m³当たり単価表

表 3-40

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 3-28、表 3-30、表 3-31
特 殊 作 業 員		〃		〃
型 枠 工		〃		〃
と び 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
コ ン ク リ ー ト		m ³	10.2	〃 10× (1+ロス率)
コンクリートポンプ車 運 転	トラック架装・ブーム式 90~110 m ³ /h	日	0.07	〃 機械損料
雑 工 種	基礎材敷設転圧	式	1	表 3-28、表 3-30、表 3-31 必要に応じて計上
	均しコンクリート 打 設	〃	1	
圧 送 管 組 立 ・ 撤 去		m ³	10	表 3-41 必要に応じて計上 注)
特 別 な 養 生 工		〃	10	必要に応じて計上 注)
諸 雑 費		式	1	表 3-28、表 3-30、表 3-31
計				

- 注) 1 圧送管組立・撤去費、特別な養生工を計上した場合は、諸雑費の対象としない。
 2 特別な養生工については、「3-1 コンクリート工 (一般構造物) 5 施工歩掛」によるものとする。

(2) 圧送管組立・撤去 (橋台・橋脚工) 10 m³当たり単価表

表 3-41

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
普 通 作 業 員		人	0.46×L/99	表 3-7
計				

- 注) 1 Lは、コンクリートポンプ車から作業範囲 30mを超えた部分の圧送管延長とする。
 2 コンクリート標準施工量：99 m³/日

(3) 壁式橋脚 10 m³当たり単価表

表 3-42

名 称		規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役			人		表 3-32、表 3-33
特 殊 作 業 員			〃		〃
型 枠 工			〃		〃
と び 工			〃		〃
普 通 作 業 員			〃		〃
コ ン ク リ ー ト			m ³	10.2	〃 10×(1+ロス率)
コンクリートポンプ車運		トラック架装・ブーム式 90～110 m ³ /h	日	0.07	〃 機械損料
雑 工 種	基礎材敷設転圧		式	1	表 3-32、表 3-33 必要に応じて計上
	均しコンクリート打設		〃	1	
圧送管組立・撤去			m ³	10	表 3-41 必要に応じて計上 注)
特 別 な 養 生 工			〃	10	必要に応じて計上 注)
諸 雑 費			式	1	表 3-32、表 3-33
計					

注) 1 圧送管組立・撤去費、特別な養生工を計上した場合は、諸雑費の対象としない。

2 特別な養生工については、「3-1 コンクリート工（一般構造物）5 施工歩掛」によるものとする。

(4) 逆T式橋台 10 m³当たり単価表

表 3-43

名 称		規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役			人		表 3-34～表 3-39
特 殊 作 業 員			〃		〃
型 枠 工			〃		〃
と び 工			〃		〃
普 通 作 業 員			〃		〃
コ ン ク リ ー ト			m ³	10.2	〃 10×(1+ロス率)
コンクリートポンプ車運		トラック架装・ブーム式 90～110 m ³ /h	日	0.07	〃
雑 工 種	基礎材敷設転圧		式	1	〃 必要に応じて計上
	均しコンクリート打設		〃	1	
圧送管組立・撤去			m ³	10	表 3-41 必要に応じて計上 注)
特 別 な 養 生 工			〃	10	必要に応じて計上 注)
諸 雑 費			式	1	表 3-34～表 3-39
計					

注) 1 圧送管組立・撤去費、特別な養生工を計上した場合は、諸雑費の対象としない。

2 特別な養生工については、「3-1 コンクリート工（一般構造物）5 施工歩掛」によるものとする。

(5) 機械運転単価表

表 3-44

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 90～110 m ³ /h	機-14	機械損料 1 →コンクリートポンプ車 運転労務数量→1.00 燃料消費量→82 損料数量→1.03
			機械損料 2 →コンクリート圧送管 (径 125 mm) 単 位 →m・供用日 数 量 →L×1.03

注) 1 Lは、コンクリートポンプ車から作業範囲 30mを超えた部分の圧送管延長とする。

2 適用単価については、第 2 章「建設機械運転経費」による。

3-3-2 橋台・橋脚工（2）

1 適用範囲

本歩掛は、「橋台・橋脚工（1）」の適用範囲を外れた橋台・橋脚のコンクリート打設に適用する。

なお、適用可能な形式は、T形橋脚（円形及び小判型含む。）、壁式橋脚（小判型含む。）及び逆T式橋台とし、同一構造物で、コンクリート強度が異なる場合、フーチングのみ又は躯体のみの施工の場合は適用できない。適用を外れる橋台・橋脚については「3-1 コンクリート工（一般構造物）」等により別途計上する。

2 施工歩掛

（1）橋台・橋脚コンクリート打設

橋台・橋脚工におけるコンクリート打設歩掛は、次表を標準とする。

表3-45 コンクリート打設歩掛（10 m³当たり）

コンクリート打設量（m ³ /基）		50 m ³ 以上
名 称	単位	
土木一般世話役	人	0.07
特殊作業員	〃	0.20
普通作業員	〃	0.27
コンクリートポンプ車運転	日	0.07
諸雑費率	%	4

- 注）1 コンクリートポンプ車の機種については、「3-3-1 橋台・橋脚工（1）」（表3-27）によるものとする。
- 2 コンクリートのロス率は、+0.02として上表に含まれている。
- 3 上表には、ホースの筒先作業等を行う機械付補助労務を含む。
- 4 諸雑費は、パイプレータ損料及び電力に関する経費等の費用であり、上表の労務費とコンクリートポンプ車運転費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を計上する。
- 5 コンクリートポンプ車配管打設にて施工する場合で圧送管組立・撤去が必要な場合は、「3-1 コンクリート工（一般構造物）5 施工歩掛」により別途計上する。
- なお、コンクリート1日当たり打設量は、99 m³を標準とする。
- 6 養生については、「3-1 コンクリート工（一般構造物）5 施工歩掛」により別途計上する。

（2）型枠工

型枠工は、「3-8 型枠工」により別途計上する。

（3）足場工

足場工は、「第13節 仮設工 13-3 足場工」により別途計上する。

(4) 支保工

支保工は、「第13節 仮設工 13-4 支保工」により別途計上する。

(5) 鉄筋工

鉄筋工は、「第14節 市場単価」により別途計上する。

(6) 基礎砕石工

基礎砕石工は、「第2節 基礎工 2-1 砕石工（基礎・裏込）、栗石工（基礎・裏込）」により別途計上する。

(7) 均しコンクリート工

均しコンクリート工は、「3-1 コンクリート工（一般構造物）」により別途計上する。

(8) その他

基礎コンクリート工及び目地設置工等が必要な場合は、別途計上する。

3 単 価 表

(1) 橋台・橋脚コンクリート打設 10 m³当たり単価表 [橋台・橋脚工 (2)]

表 3-46

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土木一般世話役		人	0.07	表 3-45
特殊作業員		〃	0.20	〃
普通作業員		〃	0.27	〃
コンクリート		m ³	10.2	〃 10×(1+ロス率)
コンクリート ポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 90~110 m ³ /h	日	0.07	〃 機械損料
圧送管組立・撤去費		m ³	10	表 3-41 必要に応じて計上 注)
特別な養生工		〃	10	必要に応じて計上 注)
諸 雑 費		式	1	表 3-45
計				

注) 1 圧送管組立・撤去費、特別な養生工を計上した場合は、諸雑費の対象としない。

2 特別な養生工については、「3-1 コンクリート工（一般構造物）5 施工歩掛」によるものとする。

(2) 圧送管組立・撤去費（橋台・橋脚工）10 m³当たり単価表

圧送管組立・撤去費（橋台・橋脚工）は、「3-3-1 橋台・橋脚工 (1)」(表 3-41) を適用する。

(3) 機械運転単価表

機械運転単価表は、「3-3-1 橋台・橋脚工 (1)」(表 3-45) を適用する。

3-4 張りコンクリート工

1 適用範囲


本資料は、コンクリートの厚さが平均5cm以上10cm以下の張りコンクリート打設に適用する。

(1) 適用出来る範囲

ア 縦排水溝・小段排水溝周りの張りコンクリートとして法面排水による洗掘防止等を目的として行うもの。

イ 防草コンクリートとして、路肩（路側に隣接する法尻・法肩を含む）や分離帯に防草や防火、表面排水等を目的として行うもの。

図3-4 張りコンクリートの例

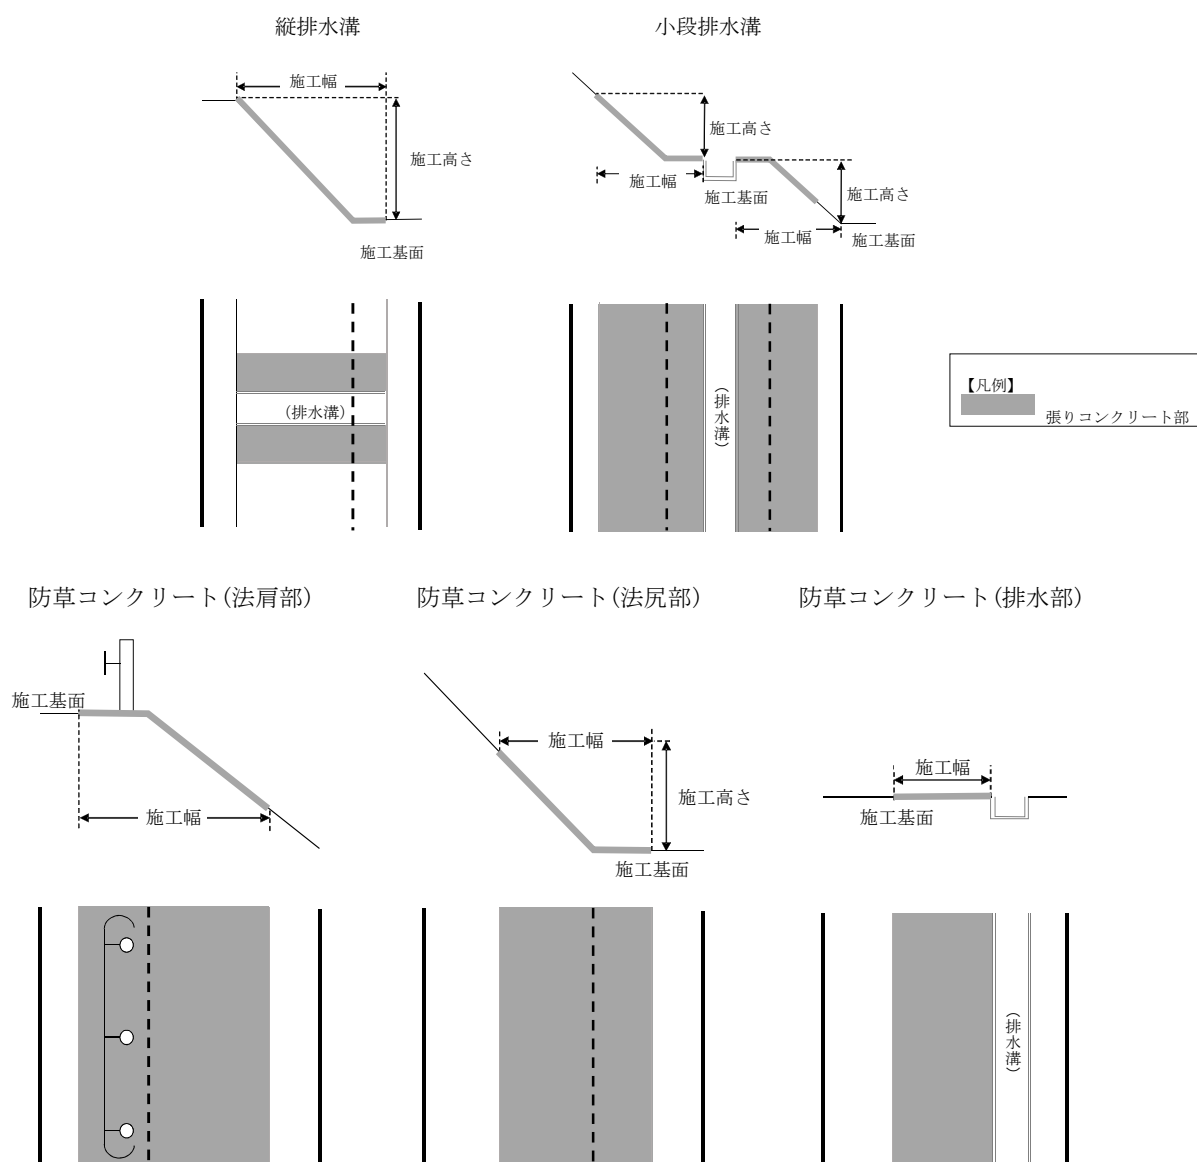

注) 施工高さとは、施工基面からの高さとする。

(2) 適用出来ない範囲

ア 歩道などのコンクリート舗装


イ 鉄筋、金網・鉄筋格子などを含む場合

2 施 工 概 要


(1) 施工フロー

施工フローは、下記を標準とする。

【張りコンクリート（縦排水溝・小段排水溝）】

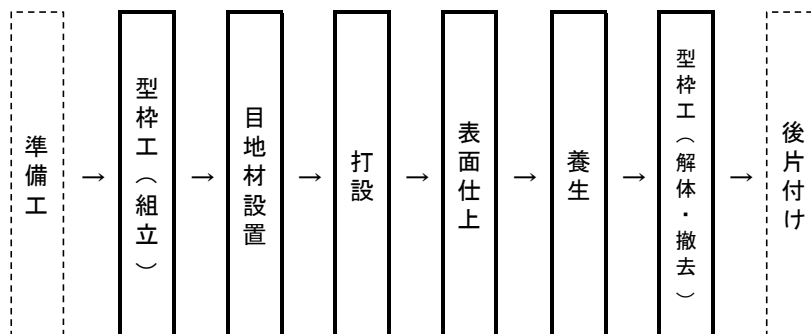


【張りコンクリート（防草コンクリート）】

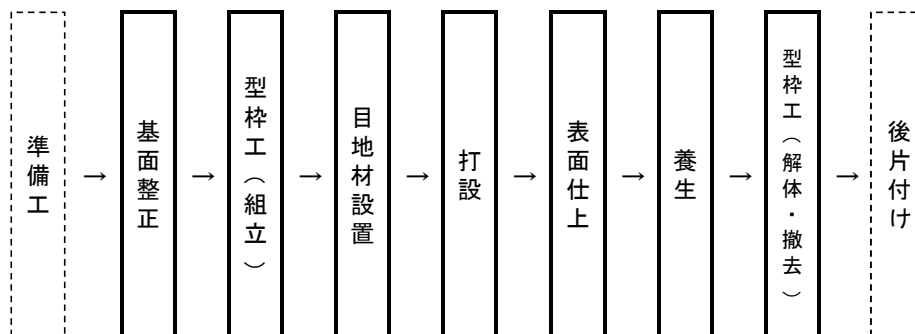

- 注) 1 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。
2 基面整正は、張りコンクリート（防草コンクリート）施工箇所における掘削・盛土等の土工を行わない場合のみ計上する。
3 型枠工（組立、解体・撤去）及び目地材設置の有無にかかわらず適用出来る。
4 表面仕上は、こて仕上、刷毛仕上のいずれの場合も適用できる。

(2) コンクリート打設工法の選定
 コンクリート打設工法の選定は、図3-5を標準とするが、現場状況等を考慮し、これにより難しい場合は、別途考慮する。

図3-5 コンクリート打設工法の選定

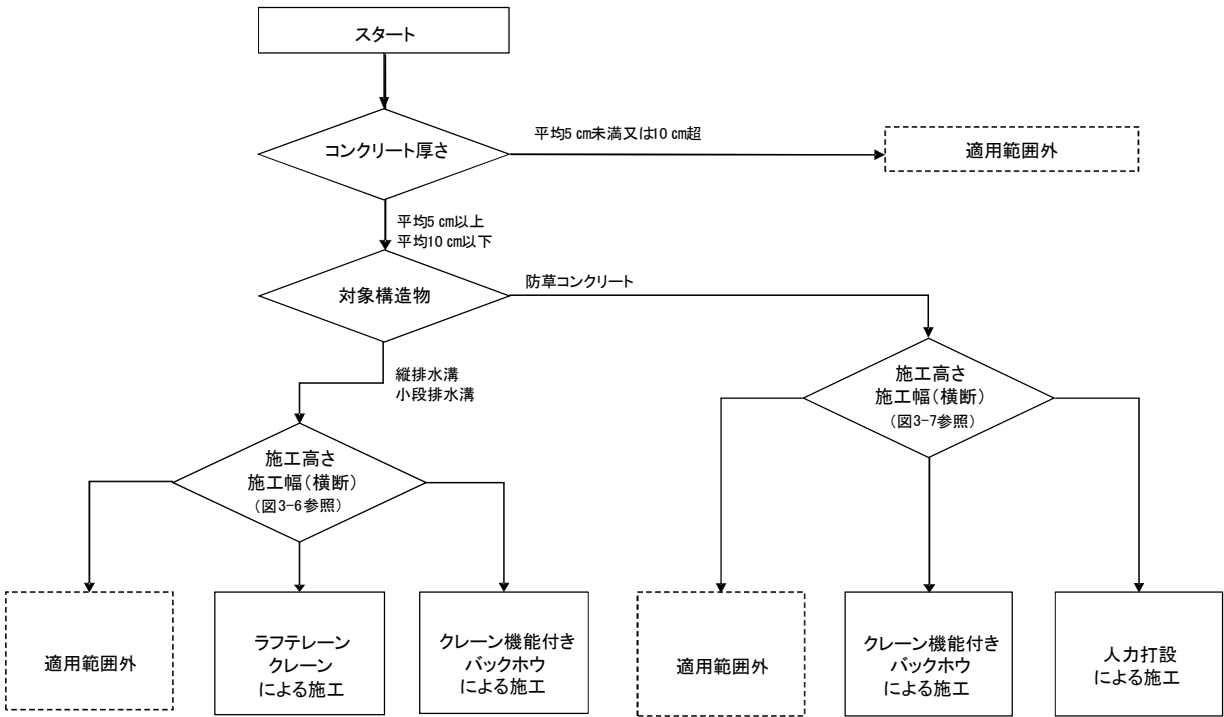

注) 1 機械によるコンクリート打設を行う場合、作業半径内にレディーミクストコンクリートを搬入できることを前提とする。
 2 適用範囲外の場合は「3-1 コンクリート工 (一般構造物)」による。

図3-6 コンクリート打設工法の選定
 (縦排水溝・小段排水溝)

施工高さ (m)	適用範囲外	
15.0m以下	クレーン機能付き バックホウ による施工 ラフテレーンクレーン による施工	
4.5m超		
4.5m以下		
0m		
-6.5m以上		
-6.5m未満		
-16.0m以上		
	4.0m以下	4.0m超
	13.0m以下	
	施工幅 (m)	

図3-7 コンクリート打設工法の選定
 (防草コンクリート)

施工高さ (m)	適用範囲外	
2.5m以下	人力打設 による施工 クレーン機能付き バックホウ による施工	
1.0m超		
1.0m以下		
0m		
-1.0m以上		
-1.0m未満		
-4.5m以上		
	1.0m以下	1.0m超
	2.0m以下	
	施工幅 (m)	

3 機種の選定

使用する機械・規格は、次表を標準とする。

表 3-47 機種の選定

構造物種別	作業区分	機 械 名	規 格	単位	数量
縦 排 水 溝 小 段 排 水 溝	打 設	バックホウ (クローラ型)	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き 排出ガス対策型 (2011年規制) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	台	1
		ラフテレーン クレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊	台	1
防 草 コンクリート	打 設	バックホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t	台	1

注) ラフテレーンクレーン、バックホウ (クローラ型) 標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.28m³ (平積0.2m³) 吊能力1.7tは、賃料とする。

4 施 工 歩 掛

(1) 基面整正

基面整正は、張りコンクリート (防草コンクリート) 施工箇所における掘削・盛土等の土工を行わない場合のみ計上する。

施工歩掛は、次表を標準とする。

表 3-48 基面整正歩掛

(100m²当り)

名 称	規 格	単 位	数 量
土 木 一 般 世 話 役		人	1.2
普 通 作 業 員		〃	3.2

(2) 型枠工

張りコンクリート工の型枠の組立、解体・撤去にかかる作業で歩掛は、次表を標準とする。

表 3-49 型枠工歩掛

(型枠面積10m²当り)

名 称	規 格	単 位	縦排水溝	小段排水溝	防 草 コンクリート
土 木 一 般 世 話 役		人	1.2	0.9	0.43
型 わ く 工		〃	1.6	1.6	0.86
普 通 作 業 員		〃	1.2	1.2	0.52
諸 雑 費		%	6	6	12

注) 1 上表は、はく離剤塗布及びケレン作業を含む。

2 諸雑費は、型枠用合板、組立支持材、はく離剤等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

(3) 打設

ア 材料の使用量

材料の使用量は、次式による。

使用量＝設計量×(1+K)……………式3-1

K：ロス率

表3-50 ロス率(K)

材 料	構造物種別	ロス率
レディーミクスト コンクリート	縦排水溝・小段排水溝 防草コンクリート	0.21

イ 縦排水溝・小段排水溝

張りコンクリート（縦排水溝・小段排水溝）にかかるコンクリート打設の歩掛は、次表を標準とする。

表3-51 コンクリート打設歩掛（縦排水溝・小段排水溝）

(コンクリート100m²当たり)

名 称	規 格	単位	縦排水溝		小段排水溝	
			バックホウ	ラフテレーン クレーン	バックホウ	ラフテレーン クレーン
土 木 一 般 世 話 役		人	2.8	4.3	2.0	3.1
特 殊 作 業 員		〃	2.3	5.6	2.3	4.2
普 通 作 業 員		〃	6.4 (5.6)	8.8 (8.0)	3.8 (3.4)	6.0 (5.7)
バックホウ（クローラ型） 運 転	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き 排出ガス対策型（2011年規制） 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	h	18.3	—	14.8	—
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型（第2次基準値）25t吊り	日	—	2.1	—	1.7
諸 雑 費		%	1 (0.7)	0.5 (0.3)	2 (0.8)	1 (0.3)

注) 1 目地材設置を行わない場合は、() 内の数値を計上する。

2 上表は、コンクリートバケットへのコンクリート積込及び玉掛作業等を行う機械付補助労務、コンクリートの表面仕上作業に必要な労務を含む。

3 諸雑費は、コンクリートバケット（ホッパ）の損料、目地材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

4 ラフテレーンクレーンは、賃料とする。

ウ 防草コンクリート

張りコンクリート（防草コンクリート）にかかるコンクリート打設の歩掛は、次表を標準とする。

表 3-52 コンクリート打設歩掛（防草コンクリート）

（コンクリート100㎡当り）

名 称	規 格	単位	防草コンクリート	
			バックホウ	人力打設
土 木 一 般 世 話 役		人	0.67	1.1
特 殊 作 業 員		〃	1.2	—
普 通 作 業 員		〃	2.1 (1.8)	3.5 (3.2)
バックホウ（クローラ型） 運 転	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.28㎡（平積0.2㎡）吊能力1.7t	日	0.99	—
諸 雑 費		%	4 (0.7)	3 (0.2)

- 注) 1 目地材設置を行わない場合は、() 内の数値を計上する。
2 バックホウ打設には、コンクリートバケットへのコンクリート積込及び玉掛作業等を行う機械付補助労務を含む。
3 上表は、コンクリートの表面仕上作業に必要な労務を含む。
4 バックホウ打設の諸雑費は、コンクリートバケット（ホッパ）の損料、目地材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
5 人力打設には、シュートの架設、移設等の作業を含む。
6 人力打設の諸雑費は、シュートの損料、目地材の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
7 バックホウは、賃料とする。

(4) 養生

一般養生における歩掛は、次表を標準とする。

表 3-53 一般養生歩掛

（コンクリート100㎡当たり）

名 称	規 格	単 位	縦 排 水 溝 小 段 排 水 溝	防 草 コ ン ク リ ー ト
土 木 一 般 世 話 役		人	0.23	0.1
普 通 作 業 員		〃	0.62	0.34
諸 雑 費		%	2	2

- 注) 1 特殊養生工については、「3-1 コンクリート工（一般構造物） 5 施工歩掛 (5) 特殊養生工」によるものとする。なお、特殊養生工による場合の数量は、次式による。

$$\text{特殊養生 (m}^3\text{)} = \text{一般養生 (m}^2\text{)} \times t$$

t : コンクリートの厚さ (m)

- 2 諸雑費は、シート・養生マット等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

5 単価表

(1) 基面整正100㎡当たり単価表

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 3-49
普 通 作 業 員		〃		〃
諸 雑 費		式	1	
計				

(2) 型枠工10㎡当たり単価表（縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート）

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 3-50
型 わ く 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
諸 雑 費		式	1	〃
計				

(3) コンクリート打設工100㎡当たり単価表（縦排水溝・小段排水溝）

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 3-51
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
コ ン ク リ ー ト		㎡		式 3-1
バックホウ（クローラ型） 運 転	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き 排出ガス対策型（2011年規制） 山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	h		表 3-52 機械損料
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型（第2次基準値）25t吊り	日		表 3-52 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表 3-52
計				

(4) コンクリート打設工100㎡当たり単価表（防草コンクリート）

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 3-53
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
コ ン ク リ ー ト		㎡		式 3-1
バックホウ（クローラ型） 運 転	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.28㎡（平積0.2㎡）吊能力1.7t	日		表 3-53 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表 3-53
計				

(5) 養生工100㎡当たり単価表（縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート）

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 3-54
普 通 作 業 員		〃		〃
諸 雑 費		式	1	〃
計				

(6) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t	機-21	運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 39.5 機械賃料数量→ 1.6
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き 排出ガス対策型 (2011年規制) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	機-1	

第 5 節 コンクリート舗装工

5-1 無筋コンクリート舗装工

5-1-1 適用範囲

本歩掛は、原則としてレディミクストコンクリートを用いる無筋コンクリート舗装工事に適用する。ただし、前記により難しい場合は、中央混合方式によることができる。

なお、特殊舗装（プレストレスコンクリート舗装等）には適用しないものとする。

5-1-2 材料のロス率

1 コンクリート

表 5-1 ロス率

コンクリートスラブ厚	25 cm以下	25 cmを超える場合
ロス率	+0.04	+0.03

注) 積算数量=設計数量×(1+ロス率)

2 路盤紙

表 5-2 ロス率

ロス率	+0.12
-----	-------

5-1-3 舗設工

1 一般

舗設は、コンクリートを型枠内に打ち込み締固め仕上げるもので、原則として舗設方式は機械施工を標準とする。ただし、機械施工が困難な場合等は、人力施工とする。

2 施工機械

(1) 施工機械の組み合わせ

施工機械の組み合わせは、次表を標準とする。

表 5-3 施工機械の組み合わせ

舗設方式	敷均し	締固め	仕上げ	摘要
機械施工	コンクリートスプレッダ	コンクリートフィニッシャ バイブレーター (棒状)	コンクリートレベラー	舗設厚 30 cm 以下
	コンクリートスプレッダ	コンクリートフィニッシャ バイブレーター (棒状) インナーバイブレーター	コンクリートレベラー	舗設厚 30 cm を超える場合
人力施工		バイブレーター (平面及び棒状)	コンクリート簡易仕上機	

(2) 舗装工パイブレーター

使用する機種及び台数は、次表を標準とする。

表 5-4 舗装工パイブレーター

舗設方式	人 力 施 工	機 械 施 工
パイブレーター		
平 面 パ イ ブ レ ー タ ー	1	
棒 状 パ イ ブ レ ー タ ー	2	2
インナーパイブレーター		(1)

注) 機械施工で、コンクリート版厚が 30 cm を超える場合は、インナーパイブレーター () を計上する。

(3) 移動

ア 舗装機械

舗設機械 (コンクリートフィニッシャ、コンクリートスプレッダ、コンクリートレベラー、振動目地切機)

イ 移動に使用する機械

舗設機械の移動に使用する機械は、次表を標準とする。

表 5-5 移動に使用する機械

機 種	規 格	摘 要
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 45 t 吊	賃 料

ウ 移動日当り単価表

名 称	形状寸法	単位	数量	摘 要
ラフテレーンクレーン賃料	4 5 t 吊	日	1	
諸雑費 (まるめ)		式	1	

(4) 幅員調整

幅員調整は、全舗設機械 (コンクリートフィニッシャ、コンクリートスプレッダ、コンクリートレベラー、振動目地切機、インナーパイブレーター) の調整 1 回に計上する。

なお、積卸しに使用する機械は、ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 45 t 吊 (賃料) を標準とするが、クレーン規格は、現場条件により考慮する。

3 作業能力の算定

(1) コンクリートフィニッシャ作業能力の算定

ア 作業能力

$A = W \cdot V \cdot E \cdot 0.9$ (整数止めとし、小数第 1 位を四捨五入する)

A : コンクリートフィニッシャ 1 時間当たりの舗設面積 (m²)

W : 舗設施工幅 (m)

V : コンクリートフィニッシャの作業速度 (m/h)

$V = 22 \text{ m/h}$

E：作業効率 ※0.6

※ ただし、拡幅工事及び夜間工事等標準により難しい場合は、0～0.2 の範囲内で減ずることができる。

(2) コンクリート簡易仕上機作業能力の算定

舗設厚 30 cm以下 225 m²/日 (2回仕上げ)

舗設厚 30 cmを超える場合 113 m²/日 (2回仕上げ)

(3) その他の舗設機械の作業能力

コンクリートスプレッダ、コンクリートレベラー、インナーバイブレーター、振動目地切機の作業能力は、コンクリートフィニッシャーと同一とする。

5-1-4 型 枠 工

1 一 般

型枠は、原則として鋼製型枠を使用するものとして損料を計上する。ただし、コンクリート版厚が大きく鋼製型枠を使用できない舗装等については、木製型枠を使用してもよい。

2 型枠組立て取り外し

舗装用型枠の組立て取り外しは、人力を標準とする。

3 型枠の使用日数又は転用回数

鋼製型枠の1サイクル当り供用日数及び木製型枠の転用回数は、次表を標準とする。

表 5-6

区 分	供用日数又は転用回数	摘 要
舗 装 用 鋼 製 型 枠	4 日	舗設後取り外しまでの日数
木 製 型 枠	8 回	

注) 冬期(気温 10℃以下)における鋼製型枠の供用日数は、1日加算し、5日とする。

4 補 助 労 力

型枠設置撤去に係る 100m当りの補助労力は、次表を標準とする。

表 5-7 補 助 労 力 (100m当たり)

舗 装 厚	普通作業員
15 cm以上～20 cm未満	6.0 人
20 cm以上～25 cm未満	7.0 人
25 cm以上～30 cm未満	8.0 人
30 cm以上～42 cm以下	9.0 人

注) 普通作業員の作業内容は、型枠据付、ピン付、小運搬、取外整備等である。

5 軌条の設置、撤去

間打ち及び既設コンクリートにおいて、コンクリート上に軌条を設置する場合に計上する。

5-1-5 削 孔 工

1 一 般

嵩上舗装工事等で、舗装面に削孔して型枠を設置する必要がある場合、次により削孔を計上する。

2 施 工 機 械

削孔に使用する機械・規格は、次表を標準とする。

表5-8 削 孔 機 械

機 械 名	規 格	台数	備 考
ハンドハンマ	20kg 級	2	
空 気 圧 縮 機	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）・7.5～7.8 m ³ /min	1	
ト ラ ッ ク	普通型 2 t 積	1	空気圧縮機及び機械運搬用

5-1-6 養 生 工

コンクリート舗装の養生方法は、施工の季節、場所等によっても多少変化するが、初期養生と後期養生に区分して行う。

表5-9 養 生 の 区 分

区分	方 式	方 法	摘 要
初期養生	屋 根 養 生	コンクリート打設の初期に屋根養生を行い直射日光、雨風にさらすのを防ぐ。	注)
	ビ ニ ー ル 養 生	コンクリート打設の初期に養生剤を散布し皮膜を形成することによって初期の乾燥を防ぐ。散布量は 0.06kg/m ² (ビニール乳剤原液) とする。	
後期養生	散 水 養 生 (給湿養生マット)	初期養生の後、マット等をコンクリート表面に広げ、1 L/m ² 当たりの水を 1 日 2 回散布する。	コンクリートの表面が露出しないこと。マットが常にぬれていること。

注) 初期養生の中で屋内舗装の場合は、屋根養生は計上しない。

5-1-7 目 地 工

1 施 工 機 械

目地工に使用する機械は、次表を標準とする。

表5-10 施 工 機 械

機 械	規 格	摘 要
コンクリートカッタ	ブレード径 20 cm	カッター切断深 50 mm まで
	ブレード径 30 cm	カッター切断深 50 mm を超え 100 mm まで
ジョイントシーラ	100 リットル型	

2 補 助 労 力

目地工の普通作業員歩掛は、次表を標準とする。

表5-11 補 助 労 力

100m当たり(人)

項 目	目 地 種 類			摘 要
	収縮・ 施工目地 ^{注)}	現場目地	膨張目地	
バックアップ材挿入	0.68	—	0.68	
目 地 板 挿 入	—	3.8	—	
目 地 板 加 工	—	—	1.8	
バ ー 設 置	1.3	1.3	1.6	
チェアー据付	2.1 (4.2)	2.1 (4.2)	2.1 (4.2)	チェアーが両側の場合 は()内を計上

5-1-8 単 価 表

1 機 械 施 工

(1) コンクリート舗装工(機械施工) 1式当たり単価表

表5-12

項 目	名 称	規 格	単位	数量	摘 要
材 料	補強鉄筋		式		必要により計上
	鉄 網		m ²		〃
舗 設	舗 設 工		〃		表5-13
	機械移動費		回		
	幅員調整費		〃		表5-17、表5-18
型 枠	型 枠 工		m		表5-19
	軌 条		〃		表5-20
削 孔	削 孔		穴		表5-21 必要により計上
目 地	収縮目地		m		表5-22、表5-23、 表5-27、表5-28
	現 場 目 地		〃		表5-24、表5-29
	施 工 目 地		〃		表5-25、表5-30
	膨 張 目 地		〃		表5-26、表5-31
養 生	屋根養生		基		表5-35
	膜 養 生		m ²		表5-36
	散水養生		〃		表5-37
計					

(2) 舗設工（機械施工）1,000 m²当り単価表

表 5-13

名 称	形状寸法	単位	数量	摘 要
コ ン ク リ ー ト		m ³		1,000 m ² ×舗装厚×(1+ロス率)
路 盤 紙		m ²		表 5-15
コンクリートフィニッ シ ャ 運 転	勾配固定式 3.0m～7.5m	h		1,000 m ² /A
コンクリートスプレッダ 運 転	3.0m～7.5m	〃		〃
コンクリートレベラー 運 転	勾配固定式 3.0m～7.5m	〃		〃
インナーバイブレーター 運 転	自走式 3.5m～8.5m	〃		〃
振 動 目 地 切 機 運 転	舗装用 3.5m～8.5m	日		表 5-16 {1,000 m ² / (A×T)}
特 殊 作 業 員		人		{1,000 m ² / (A×T)} × n
普 通 作 業 員		〃		{1,000 m ² / (A×T)} × n
諸 雑 費		式	1	労務費の6%
計				

- 注) 1 インナーバイブレーターは、原則としてコンクリート版厚が 30 cmを超える場合に適用する。
 2 振動目地切機は挿入工法の場合にのみ計上する。
 3 A：フィニッシャの時間当たりの作業量 (m²/h)
 T：フィニッシャの運転日当たりの運転時間 (h/日)
 n：補助労力1日当たり編成人員 (人)

表 5-14 補助労力1日当たり編成人員 (n)

区 分	特殊作業員	普通作業員
鉄網あり	8 人	10 人
鉄網なし	8 人	8 人

- 4 諸雑費には、バイブレーター（棒状）の機械損料を含む。

ア 路盤紙 100 m²当り単価表

表 5-15

名 称	形状寸法	単位	数量	摘 要
路 盤 紙		m ²		表 5-2 100 m ² ×(1+ロス率)
普 通 作 業 員		人	0.3	
諸 雑 費		式	1	労務費の5%
計				

イ 振動目地切機運転（舗装用 3.5m～8.5m） 1日当たり単価表

表 5－16

名 称	形状寸法	単位	数量	摘 要
主 燃 料	ガソリン	リットル		運転 2 時間
特 殊 作 業 員		人	0.5	
損 料		日	1	
計				

(3) 幅員調整 1回当たり単価表

表 5－17

名 称	形状寸法	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	3.5	
特 殊 作 業 員		〃	5.3	
普 通 作 業 員		〃	6.8	
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 45 t 吊	日	0.86	
諸 雑 費		式	1	労務費の 17%

注) 1 諸雑費率は、ワイヤーロープ、ボルト、台木等の損料であり、労務費合計額に上記の率を乗じた金額を計上する。

2 現場条件によりインナーバイブレーター、振動目地切機を使用しない場合は、次表の歩掛を減ずるものとする。

表 5－18

名 称	土木一般世話役 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	トラッククレーン 運 転 日 数 (日)
インナーバイブレーター	0.7	0.9	1.3	0.2
振 動 目 地 切 機	0.6	0.6	1.0	0.07

(4) 型 枠 工

ア 舗装用鋼製型枠設置撤去 100m当たり単価表

表 5－19

名 称	形状寸法	単位	数量	摘 要
舗 装 用 スチールフォーム	長さ 300 cm	供用日	4.0 (5.0)	損料 () 内の数量は冬期数量
留 ピ ン	φ 19×600 mm	本	200	価格×0.9×1／20 (20 回使用)
諸 雑 費		式	1	上記合計の 2 %
ト ラ ッ ク 運 転	普通型 2 t 積	h	2.6	
普 通 作 業 員		人		表 5－7
計				

注) 1 補足材を必要とする場合は、別途材料費を計上する。

2 上表には、型枠上の軌条設置撤去を含む。

3 舗装型枠数量は、100mとする。

イ 軌条設置撤去（コンクリート舗装上） 100m当り単価表

表 5－20

名 称	形状寸法	単位	数量	摘 要
軌 条	15kg／m	供用日	2.0	
普 通 作 業 員		人	3.0	
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 4 t 級 2 t 吊	h	2.7	
諸 雑 費		式	1	労務費の 5 %
計				

注) 1 間打ち及び既設コンクリート上において、コンクリート上に軌条を設置する場合に計上する。
2 軌条数量は、100mとする。

(5) 削 孔 工 100 穴当たり単価表

1 日当たりの削孔数は 350 個／日を標準とし、歩掛は、次表を標準とする。

表 5－21

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	0.3	
特 殊 作 業 員		〃	1.6	
普 通 作 業 員		〃	0.2	
空 気 圧 縮 機 運 転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ 型・排出ガス対策型（第 1 次基準 値）7.5～7.8 m ³ ／min	日	0.3	
ハ ン ド ハ ン マ 損 料	20kg 級	〃	0.6	0.3 日／台× 2 台
ト ラ ッ ク 運 転	普通型 2 t 積	h	1.8	
諸 雑 費		式	1	上記計の 9 %
計				

注) 1 空気圧縮機は、賃料とする。
2 諸雑費は、ビット及びロッド損耗費、布栓等の費用であり、労務費、機械賃料、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。
3 トラックの運転労務は含まない。

(6) 目 地 工

ア 普通シール

(ア) 横方向収縮目地 (普通シール) (カッター切断深 50 mm まで) 100m 当たり単価表

表 5-22

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
シ ー ル 材	S S-S-1401	kg		$V \times \text{シール比重} \times (1 + \text{ロス率})$
バックアップ材		m	100	
チェアー		〃		必要により計上
タイバー		本		〃
スリップバー (ダウエルバー)		〃		〃
トラック運転	クレーン装置付 4 t 級 2 t 吊	h	2.0	〃
コンクリートカッター 運 転	ブレード径 20 cm	日		表 5-32
カッターブレード 損 耗		枚		
ジョイントシール 運 転	100 リットル型	日		表 5-34
普 通 作 業 員		人		表 5-11
諸 雑 費		式	1	シール材費の 28%
計				

注) 1 チェアーの数量は、必要延長 $\times$ 0.95 とする。

2 $V = \text{目地幅} \times \text{注入深} \times 100\text{m}$ 、シール比重=1.00、ロス率=0.25

3 諸雑費は、ジョイントクリーナ、プライマー等の費用である。

(イ) 横方向収縮目地（普通シール）（カッター切断深 50 mmを超え 100 mmまで）
100m当たり単価表

表 5-23

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
シ ー ル 材	S S - S - 1401	kg		$V \times \text{シール比重} \times (1 + \text{ロス率})$
バ ッ ク ア ッ プ 材		m	100	
チ ェ ア ー		〃		必要により計上
タ イ バ ー		本		〃
ス リ ッ プ バ ー (ダ ウ エ ル バ ー)		〃		〃
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 4 t 級 2 t 吊	h	2.0	〃
コンクリートカッタ運転	ブレード径 30 cm	日		表 5-33
カッターブレード損耗		枚		
ジョイントシーラ運転	100 リットル型	日		表 5-34
普 通 作 業 員		人		表 5-11
諸 雑 費		式	1	シール材費の 28%
計				

- 注) 1 チェアーの数量は、必要延長×0.95 とする。
2 $V = \text{目地幅} \times \text{注入深} \times 100\text{m}$ 、シール比重=1.00、ロス率=0.25
3 諸雑費は、ジョイントクリーナ、プライマー等の費用である。

(ウ) 横方向現場目地（普通シール）100m当たり単価表

表 5-24

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
仮 挿 入 板	〇〇mm×〇〇cm	m ²		
シ ー ル 材	S S - S - 1401	kg		$V \times \text{シール比重} \times (1 + \text{ロス率})$
チ ェ ア ー		m		
ス リ ッ プ バ ー (ダ ウ エ ル バ ー)		本		
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 4 t 級 2 t 吊	h	2.0	
コンクリートカッタ運転	ブレード径 20 cm	日		表 5-32
カッターブレード損耗		枚		
ジョイントシーラ運転	100 リットル型	日		表 5-34
普 通 作 業 員		人		表 5-11
諸 雑 費		式	1	シール材費の 28%
計				

- 注) 1 チェアーの数量は、必要延長×0.95 とする。
2 $V = \text{目地幅} \times \text{注入深} \times 100\text{m}$ 、シール比重=1.00、ロス率=0.25
3 諸雑費は、ジョイントクリーナ、プライマー等の費用である。

(エ) 縦方向施工目地（普通シール）100m当たり単価表

表 5-25

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
シ ー ル 材	S S-S-1401	kg		$V \times \text{シール比重} \times (1 + \text{ロス率})$
チ ェ ア ー		m		必要により計上
タ イ バ ー		本		〃
ス リ ッ プ バ ー (ダ ウ エ ル バ ー)		〃		〃
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 4 t 級 2 t 吊	h	2.0	〃
コンクリートカッタ運転	ブレード径 20 cm	日		表 5-32
カッターブレード損耗		枚		
ジョイントシーラ運転	100 リットル型	日		表 5-34
普 通 作 業 員		人		表 5-11
諸 雑 費		式	1	シール材費の 28%
計				

- 注) 1 チェアーの数量は、必要延長 $\times 0.9$ とする。
2 $V = \text{目地幅} \times \text{注入深} \times 100\text{m}$ 、シール比重=1.00、ロス率=0.25
3 諸雑費は、ジョイントクリーナ、プライマー等の費用である。

(オ) 膨脹目地（普通シール）100m当たり単価表

表 5-26

名 称	規 格	単位	数量		摘 要
			幅25mm	幅10mm	
バ ッ ク ア ッ プ 材		m			
目 地 板		m ²			(舗装厚-0.04) $\times$ 100
シ ー ル 材	S S-S-1401	kg			$V \times \text{シール比重} \times (1 + \text{ロス率})$
チ ェ ア ー		m			必要により計上
ス リ ッ プ バ ー (ダ ウ エ ル バ ー)		本			〃
キ ャ ッ プ		個			〃
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 4 t 級 2 t 吊	h	2.0	2.0	〃
ジョイントシーラ運転	100 リットル型	日			表 5-34
普 通 作 業 員		人			表 5-11
諸 雑 費		式	1	1	シール材費の 13%
計					

- 注) 1 チェアーの数量は、必要延長 $\times 0.95$ とする。
2 $V = \text{目地幅} \times \text{注入深} \times 100\text{m}$ 、シール比重=1.00、ロス率=0.25
3 諸雑費は、ジョイントクリーナ、プライマー等の費用である。

イ 特殊耐油シール

(ア) 横方向収縮目地（特殊耐油シール）（カッター切断深 50 mm まで）100m 当たり単価表

表 5-27

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
シ ー ル 材	S S-S-200E	Kg		$V \times \text{シール比重} \times (1 + \text{ロス率})$
バ ッ ク ア ッ プ 材		m	100	
チ ェ ア ー		〃		必要により計上
タ イ バ ー		本		〃
ス リ ッ プ バ ー (ダ ウ エ ル バ ー)		〃		〃
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 4 t 級 2 t 吊	h	2.0	〃
コンクリートカッタ運転	ブレード径 20 cm	日		表 5-32
カッターブレード損耗		枚		
ジョイントシーラ運転	100 リットル型	日		表 5-34
普 通 作 業 員		人		表 5-11
諸 雑 費		式	1	シール材費の 28%
計				

注) 1 チェアーの数量は、必要延長 $\times$ 0.95 とする。

2 $V = \text{目地幅} \times \text{注入深} \times 100\text{m}$ 、シール比重=1.33、ロス率=0.25

3 諸雑費は、ジョイントクリーナ、プライマー等の費用である。

(イ) 横方向収縮目地（特殊耐油シール）（カッター切断深 50 mm を超え 100 mm まで）
100m 当たり単価表

表 5-28

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
シ ー ル 材	S S-S-200E	Kg		$V \times \text{シール比重} \times (1 + \text{ロス率})$
バ ッ ク ア ッ プ 材		m	100	
チ ェ ア ー		〃		必要により計上
タ イ バ ー		本		〃
ス リ ッ プ バ ー (ダ ウ エ ル バ ー)		〃		〃
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 4 t 級 2 t 吊	h	2.0	〃
コンクリートカッタ運転	ブレード径 30 cm	日		表 5-33
カッターブレード損耗		枚		
ジョイントシーラ運転	100 リットル型	日		表 5-34
普 通 作 業 員		人		表 5-11
諸 雑 費		式	1	シール材費の 28%
計				

注) 1 チェアーの数量は、必要延長 $\times$ 0.95 とする。

2 $V = \text{目地幅} \times \text{注入深} \times 100\text{m}$ 、シール比重=1.33、ロス率=0.25

3 諸雑費は、ジョイントクリーナ、プライマー等の費用である。

(ウ) 横方向現場目地（特殊耐油シール）100m当たり単価表

表 5－29

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
仮 挿 入 板	〇〇mm×〇〇cm	m ²		
シ ー ル 材	S S－S－200 E	kg		V×シール比重× (1＋ロス率)
チ ェ ア ー		m		
ス リ ッ プ バ ー (ダ ウ エ ル バ ー)		本		
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 4 t 級 2 t 吊	h	2.0	
コンクリートカッタ運転	ブレード径 20 cm	日		表 5－32
カッターブレード損耗		枚		
ジョイントシーラ運転	100 リットル型	日		表 5－34
普 通 作 業 員		人		表 5－11
諸 雑 費		式	1	シール材費の 28%
計				

注) 1 チェアーの数量は、必要延長×0.95 とする。

2 V＝目地幅×注入深×100m、シール比重＝1.33、ロス率＝0.25

3 諸雑費は、ジョイントクリーナ、プライマー等の費用である。

(エ) 縦方向施工目地（特殊耐油シール）100m当たり単価表

表 5－30

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
シ ー ル 材	S S－S－200 E	kg		V×シール比重× (1＋ロス率)
チ ェ ア ー		m		必要により計上
タ イ バ ー		本		〃
ス リ ッ プ バ ー (ダ ウ エ ル バ ー)		〃		〃
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 4 t 級 2 t 吊	h	2.0	〃
コンクリートカッタ運 転	ブレード径 20 cm	日		表 5－32
カッターブレード損耗		枚		
ジョイントシーラ運転	100 リットル型	日		表 5－34
普 通 作 業 員		人		表 5－11
諸 雑 費		式	1	シール材費の 28%
計				

注) 1 チェアーの数量は、必要延長×0.9 とする。

2 V＝目地幅×注入深×100m、シール比重＝1.33、ロス率＝0.25

3 諸雑費は、ジョイントクリーナ、プライマー等の費用である。

(オ) 膨張目地（特殊耐油シール）100m当たり単価表

表 5-31

名 称	規 格	単位	数 量		摘 要
			幅 25 mm	幅 10 mm	
バ ッ ク ア ッ プ 材		m	100	100	
目 地 板		m ²			(舗装厚-0.04)×100
シ ー ル 材	S S - S - 200 E	kg			V×シール比重× (1+ロス率)
チ ェ ア ー		m			必要により計上
ス リ ッ プ バ ー (ダウエルバー)		本			〃
キ ャ ッ プ		個			〃
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 4 t 級 2 t 吊	h	2.0	2.0	〃
ジョイントシーラ運転	100 リットル型	日			表 5-34
普 通 作 業 員		人			表 5-11
諸 雑 費		式	1	1	シール材費の 13%
計					

注) 1 チェアーの数量は、必要延長×0.95 とする。

2 V=目地幅×注入深×100m、シール比重=1.33、ロス率=0.25

3 諸雑費は、ジョイントクリーナ、プライマー等の費用である。

表 5-32 コンクリートカッタ運転（ブレード径 20 cm）1日当たり単価表

名 称	形状寸法	単 位	数 量	摘 要
主 燃 料	ガソリン	リットル		運転 5 時間
特 殊 作 業 員		人	1	
損 料		日	1	
計				

表 5-33 コンクリートカッタ運転（ブレード径 30 cm）1日当たり単価表

名 称	形状寸法	単 位	数 量	摘 要
主 燃 料	ガソリン	リットル		運転 5 時間
特 殊 作 業 員		人	1	
損 料		日	1	
計				

表 5-34 ジョイントシーラ運転（100 リットル型）1日当たり単価表

名 称	形状寸法	単 位	数 量	摘 要
主 燃 料	ガソリン	リットル	8	運転 4 時間
プ ロ パ ン		kg	20	
特 殊 作 業 員		人	1	
損 料		日	1	
計				

(7) 養生工

ア 屋根養生 (35 m²) 1基1式当り単価表

表 5-35

名 称	形状寸法	単位	数量	摘 要
丸 パ イ プ	φ 48.6	m	55	損料×供用日数
シ ー ト		m ²	48	単価＝価格×0.3
普 通 作 業 員		人	6.93	
諸 雑 費		式	1	労務費の5%
計				

注) 1 屋根所要組数 (n)

$$n = 1 \text{ 日あたり打込み面積 (m}^2\text{)} / 35 \text{ m}^2 \times 1 / 8 \text{ (基)}$$

ただし、工事の規模により 1/5～1/10 にすることができる。

2 シートの償却率は、30%とする。

イ 膜 (ビニール) 養生 100 m²当り単価表

表 5-36

名 称	形状寸法	単位	数量	摘 要
養 生 材		kg	6	
普 通 作 業 員		人	0.11	
諸 雑 費		式	1	労務費の5%
計				

ウ 散水養生 (給湿養生マット) 100 m²当り単価表

表 5-37

名 称	形状寸法	単位	数量	摘 要
マ ッ ト	t = 5 mm	m ²	138	
普 通 作 業 員		人	0.88	
散 水 車 運 転	トラック架装型 3,800ℓ	h	2	
水		m ³	1.5	水代は、必要に応じ計上する。
諸 雑 費		式	1	労務費の5%
計				

注) マットの使用回数は、7回を標準とする。

2 人 力 施 工

(1) コンクリート舗装工（人力施工） 1式当たり単価表

表 5-38 (1式当たり)

項 目	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
材 料	補 強 鉄 筋		式		必要により計上
	鉄 網		m ²		〃
舗 設	舗 設 工		〃		表 5-39
型 枠	型 枠 工		m		表 5-19
削 孔	削 孔		日		表 5-21 必要により計上
目 地	収 縮 目 地		m		表 5-22、表 5-23、 表 5-27、表 5-28
	現 場 目 地		〃		表 5-24、表 5-29
	施 工 目 地		〃		表 5-25、表 5-30
	膨 張 目 地		〃		表 5-26、表 5-31
養 生	膜 養 生		m ²		表 5-36
	散 水 養 生		〃		表 5-37
計					

(2) 舗設工（人力施工）100 m²当たり単価表

表 5-39 コンクリート舗設工（人力施工） (100 m²当たり)

名 称	形状寸法	単 位	数 量		摘 要
			30 cm以下	30 cmを超	
コ ン ク リ ー ト		m ³			表 5-1 100 m ² ×舗装厚× (1+ロス率)
路 盤 紙		m ²			表 5-15
コンクリート簡易 仕 上 機 運 転	エンジン駆動式 3.5m～5 m	日	0.44	0.88	表 5-41
特 殊 作 業 員		人			$\frac{100 \text{ m}^2}{A} \times n$
普 通 作 業 員		〃			〃
諸 雑 費		式	1	1	労務費の6%
計					

注) 1 A: コンクリート簡易仕上機の1日当たりの作業量 (m²/日)

n: 補助労力1日当たり編成人員 (人)

表 5-40 補助労力1日当たり編成人員 (n)

区 分	特殊作業員	普通作業員
鉄 網 あ り	9 人	12 人
鉄 網 な し	9 人	10 人

2 路盤紙は、表 5-15 による。

3 諸雑費には、バイブレーター（棒状及び平面）の機械損料を含む。

表 5－41
コンクリート簡易仕上機運転（エンジン駆動式 3.5m～5.0m）
1 日当たり単価表

名 称	形状寸法	単 位	数 量	摘 要
主 燃 料	軽油	リットル		運転 6 時間
特 殊 作 業 員		人	1	
損 料		日	1	
計				

(3) 型枠工

「5－1－8 1 (4) 型枠工」による。

(4) 削孔工

「5－1－8 1 (5) 削孔工」による。

(5) 目地工

「5－1－8 1 (6) 目地工」による。

(6) 養生工

「5－1－8 1 (7) 養生工」による。

5－1－9 機械運転単価表

表 5－42

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
コンクリートフィニッ シ	勾配固定式 3.0m～7.5m	機－1	
コンクリートスプレッダ	3.0m～7.5m	〃	
コンクリートレベラー	勾配固定式 3.0m～7.5m	〃	
インナーパイプレーター	自走式 3.5m～8.5m	〃	
ト ラ ッ ク	普通型 2 t 積	機－4	
ト ラ ッ ク	クレーン装置付 4 t 級 2 t 吊	機－1	
空 気 圧 縮 機	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排 出ガス対策型（第1次基準値）7.5～7.8 m ³ /min	機－10	燃料消費量→ 58 賃料数量 → 1.7
散 水 車	トラック架装型 3,800 リットル	機－4	

注) 適用単価表については、第2章「建設機械運転経費」による。

第 8 節 法 面 工

8－6 法 枠 工

1 適 用 範 囲


本歩掛は、プレキャストブロック及び現場打による法枠工に適用する。

2 プレキャスト法枠工

本歩掛は、プレキャストブロック（重量 1,400kg／個未満）による法枠工に適用する。

（1）施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

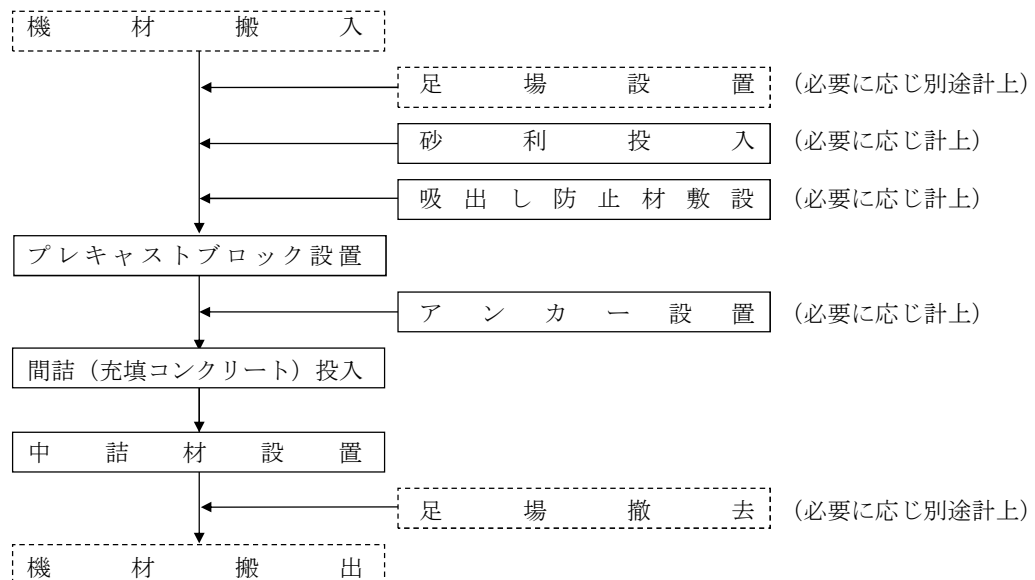

注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

(2) 機種を選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表 8-43 機種を選定

作業種別	機械名	規 格	単位	数量	摘要
プレキャスト ブロック設置 中詰材設置	ラフテレーン クレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）25 t 吊	台	1	
中詰材設置	バックホウ （クローラ型）	標準型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	〃	1	

注) 1 ラフテレーンクレーンは、賃料とする。

2 現場条件により、これにより難しい場合は、別途考慮する。

(3) 日当たり編成人員

プレキャストブロックの日当たり設置編成人員は、次表を標準とする。

表 8-44 日当たり編成人員

名 称	単 位	数 量
土木一般世話役	人	1
ブロック工	〃	1
普通作業員	〃	3

(4) 日当たり施工量

プレキャストブロック設置の日当たり施工量は、次表を標準とする。

表 8-45 日当たり施工量 (1 日当たり)

日当たり施工量	単 位	数 量
プレキャストブロック設置	m ²	36

注) 1 上表は、法枠設置（中詰ブロックを除く。）、間詰（充填コンクリート）の施工量であり、施工量は中詰面積を含めた数量である。

2 上表には、25m程度の現場内小運搬を含む。

(5) 諸 雑 費

ア 諸雑費に含まれるもの

- ・プレキャストブロック設置工：間詰（充填コンクリート）材料費
- ・アンカー設置工：設置労務費、アンカー材料費
- ・吸出し防止材敷設工：設置労務費、吸出し防止材材料費

イ 諸雑費の計上方法

プレキャストブロック設置労務費及び機械賃料の合計額に次表から選択した率を乗じた金額を計上する。

表 8－46 諸 雑 費 率 (％)

工 種 名	工種の組合せ			
プレキャストブロック設置工	○	○	○	○
ア ン カ ー 設 置 工	×	○	×	○
吸 出 し 防 止 材 敷 設 工	×	×	○	○
諸 雑 費 率	3	18	20	35

注) ○：当該工種あり。 ×：当該工種無し。

(6) 敷 砂 利

敷砂利投入が必要な場合は、次表により計上することが出来る。

表 8－47 敷 砂 利 (10 m³当たり)

名 称	規 格	単位	数 量
普 通 作 業 員		人	1.0
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転	標準型・排出ガス対策型（第1次基準値） 山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	h	2.0

注) 1 バックホウによる施工が困難な場合は、別途計上する。

2 敷砂利の使用量は、次式による。

$$\text{使用量} = \text{設計量} \times (1 + K) \quad (\text{m}^3)$$

設計量：m³

K：ロス率

ロス率（K）の値は次表を標準とする。

表 8－48 ロス率（K）

ロ ス 率	+0.20
-------	-------

(7) 中 詰 工

中詰工施工歩掛は、次表を標準とする。

表 8-49 中詰工施工歩掛

名 称	規 格	単位	中 詰 区 分				
			中 詰 ブロック (100 m ²)	客 土 (100 m ³)	植 生 土 の う (1000 袋)	割 石 又 は 栗 石 (10 m ³)	砕 石 (10 m ³)
土 木 一 般 世 話 役		人	1.2	5.3	1.6	1.0	0.5
ブ ロ ッ ク 工		〃	4.4	—	—	—	—
法 面 工		〃	—	6.0	2.7	—	—
普 通 作 業 員		〃	8.0	36.4	12.0	6.6	3.1
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 賃 料	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t 吊	日	— 注) 6	6.2	0.9	0.5	—
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運 転	標準型・排出ガス 対策型 (第1次基 準値) 山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	h	—	—	—	—	5.4
諸 雑 費 率		%	10	—	—	—	—

注) 1 中詰ブロックの積算対象は、法枠面積を含めた 100 m²当たりとする。

2 植生土のうを製作する場合は、普通作業員 1.8 (人/100 袋) を加算し、使用土量は 2 (m³/100 袋) を標準とする。また、植生土のう使用量は 6 (袋/m²) を標準とする。

3 諸雑費は、目地材の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。

4 中詰コンクリート工は、「第3節 コンクリート工 3-1 コンクリート工 (一般構造物)」 (小型構造物) に準じ別途計上する。

5 中詰張芝工が必要な場合は、「第14節 市場単価」により別途計上する。

6 中詰ブロック工を1～2段施工する場合以外は、ラフテレーンクレーンの運転日数 0.7 (日/100 m²) を本表に加算する。

7 中詰砕石工において、バックホウによる施工が困難な場合は、別途考慮する。

8 客土、栗石及び砕石の使用量は、次式による。

$$\text{使用量} = \text{設計量} \times (1 + K) \quad (\text{m}^3)$$

設計量: m³

K : ロス率

ロス率 (K) の値は次表を標準とする。

表 8-50 ロス率 (K)

材料名	客 土	割石又は栗石、砕石
ロ ス 率	+0.16	+0.20

(8) 足 場 工


足場を必要とする場合は、別途計上する。

3 現場打法枠工

本歩掛は、施工面積 3,000 m²以下、平均法長 30m以下、法勾配 1 : 0.3～1 : 2.0 の法面における現場打法枠工に適用する。

(1) 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

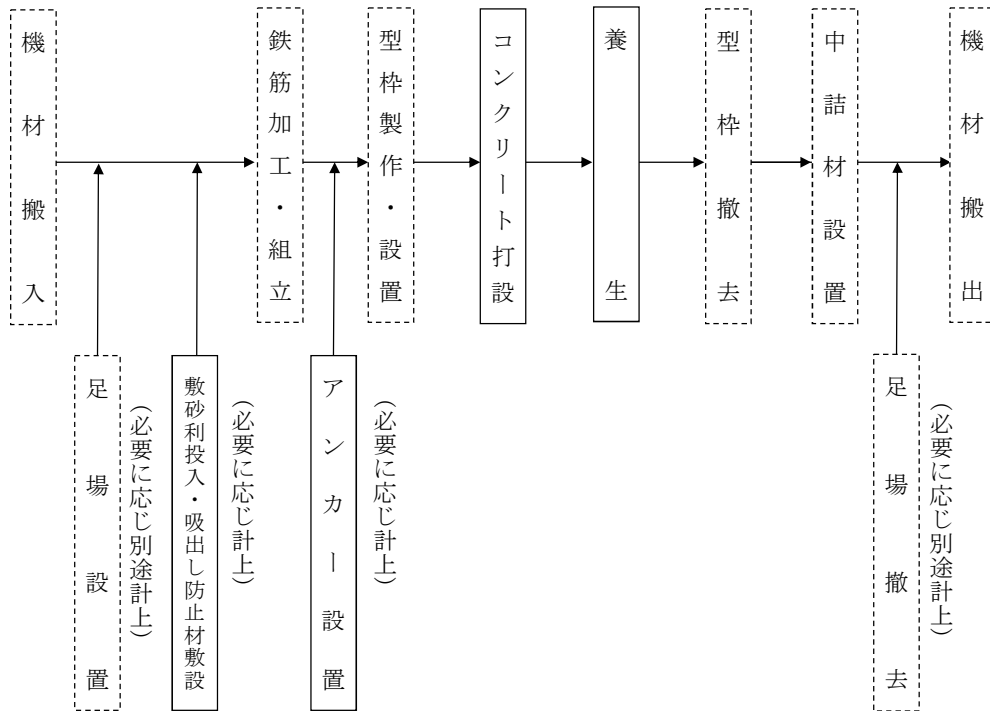

注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

(2) 施工方法の選定

施工方法の選定は、次表を標準とする。

表 8-51 施工方法の選定

施 工 方 法	施 工 条 件
人 力 打 設	施工法面の天端にコンクリート運搬車が接近でき、直打・シュート打が可能な箇所で、平均法長 11m以下、法勾配 1 : 1.5～1 : 2.0 の法面
コンクリートポンプ車打	上記以外の法面

注) 現場条件等により、上表により難しい場合は、別途考慮する。

(3) 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表 8-52 機種の選定

作業種別	機械名	規格	単位	数量	摘要
コンクリート投入打設	コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 90～110 m ³ /h	台	1	ブーム打設及び配管打設に適用
型枠工	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)25 t 吊	〃	1	

注) 1 現場条件により、これにより難しい場合は別途考慮することが出来る。

2 ラフテレーンクレーンは、法尻からの最大法直高 4 m 以上の現場において、全数量に適用する。

3 ラフテレーンクレーンは、賃料とする。

(4) コンクリート投入打設歩掛

ア 人力打設

人力によるコンクリート投入打設歩掛は、「第3節 コンクリート工(小型構造物)」による。

イ コンクリートポンプ車投入打設

コンクリートポンプ車によるコンクリート投入打設歩掛は、次表を標準とする。

表 8-53 コンクリートポンプ車によるコンクリート投入打設歩掛 (100 m³当たり)

名称	土木一般世話役(人)	特殊作業員(人)	普通作業員(人)	コンクリートポンプ車運転(h)	諸雑費率(%)
コンクリートポンプ車打設	4.22	9.78	15.44	25.22	2

注) 1 上表は、法枠本体の投入打設歩掛であり、養生の労務を含む。

2 コンクリートポンプ車の配管打設の場合の圧送管組立撤去歩掛は、「第3節 コンクリート工 3-1 コンクリート工(一般構造物) 5 施工歩掛」による。

3 諸雑費は、パイプレータの機械損料、運転経費及び養生材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。

4 コンクリート混合物の使用量は、次式による。

$$\text{使用量} = \text{設計量} \times (1 + K) \quad (\text{m}^3)$$

設計量: m³

K : ロス率

ロス率 (K) の値は、次表とする。

表 8-54 ロス率 (K)

ロス率	+0.15
-----	-------

(5) 敷砂利、吸出し防止材及びアンカー工

敷砂利が必要な場合の歩掛は、「2 プレキャスト法枠工 (6) 敷砂利」による。吸出し防止材、アンカーが必要な場合は、次表により計上することができる。

表 8-55 吸出し防止材設置歩掛 (100 m²当たり)

名 称	単 位	数 量
普 通 作 業 員	人	0.5

注) 吸出し防止材の使用量は、次式による。

$$\text{使用量} = \text{設計量} \times (1 + K) \quad (\text{m}^2)$$

設計量: m²

K: ロス率

ロス率 (K) の値は、次表とする。

表 8-56 ロス率 (K)

ロ ス 率	+0.08
-------	-------

表 8-57 アンカー施工歩掛 (10 本当たり)

名 称	単 位	数 量
普 通 作 業 員	人	0.3

注) アンカーは打込式とし、アンカーピン長さは1 m以内とする。

(6) 中 詰 工

中詰工歩掛は、「2 プレキャスト法枠工 (7) 中詰工」による。

(7) 型 枠 工

型枠工の製作・設置・撤去歩掛は、「第3節 コンクリート工 3-7 型枠工」(小型構造物)による。ただし、ラフテレーンクレーンが必要となる場合は、0.8 (日/100 m²) 加算する。

なお、ラフテレーンクレーンの規格は、表 8-49 による。

(8) 鉄 筋 工

鉄筋加工組立は「第14節 市場単価」による。

(9) 足 場 工

足場を必要とする場合は、別途計上する。

4 単 価 表

(1) プレキャスト法枠工 1式当たり単価表

表 8-58

名 称		規 格	単位	数 量	摘 要
プレキャストブロック設置			m ²		表 8-60
敷 砂 利			m ³		表 8-61 必要により計上
中 詰 (各 種)	中詰ブロック設置		m ²		表 8-64
	中詰コンクリート工		m ³		表 8-49 注) 4
	中詰張芝工		m ³		〃 注) 5
	中詰客土設置		m ²		表 8-65
	中詰植生土のう設置		袋		表 8-66
	中詰割石又は栗石設置		m ³		表 8-67
	中詰砕石設置		m ³		表 8-68

注) 足場を必要とする場合は、別途計上する。

(2) 現場打法枠工 1式当たり単価表

表 8-59

名 称		規 格	単位	数 量	摘 要
現 場 打 法 枠 工 (コンクリート投入打設)			m ³		人力打設の場合
			m ³		コンクリートポン プ車打設の場合 表 8-70
型 枠 工			m ²		表 8-72
鉄 筋			t		3 (8)
敷 砂 利			m ³		表 8-61 必要により計上
吸 出 し 防 止 材 設 置			m ²		表 8-62 必要により計上
ア ン カ ー 施 工			本		表 8-63 必要により計上
中 詰 (各 種)	中詰ブロック設置		m ²		表 8-64
	中詰コンクリート工		m ³		表 8-49 注) 4
	中詰張芝工		m ²		〃 注) 5
	中詰客土設置		m ³		表 8-65
	中詰植生土のう設置		袋		表 8-66
	中詰割石又は栗石設置		m ³		表 8-67
	中詰砕石設置		m ³		表 8-68

注) 足場を必要とする場合は、別途計上する。

(3) プレキャストブロック設置（中詰除く）100 m²当たり単価表

表 8-60

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	1 × 100 / D	表 8-44 表 8-45
ブ ロ ッ ク 工		〃	1 × 100 / D	〃
普 通 作 業 員		〃	3 × 100 / D	〃
ブ ロ ッ ク		個		
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）25 t 吊	日	1 × 100 / D	表 8-45
諸 雑 費		式	1	表 8-46
計				

注) D：日当たり施工量

(4) 敷砂利 10 m³当たり単価表

表 8-61

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
普 通 作 業 員		人		表 8-47
砂 利		m ³		〔10 × (1 + ロス率)〕 表 8-48
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転	標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	h		表 8-47
計				

(5) 吸出し防止材設置 100 m²当たり単価表

表 8-62

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
普 通 作 業 員		人		表 8-55
吸 出 し 防 止 材		m ²		〔100 × (1 + ロス率)〕 表 8-56
計				

(6) アンカー施工 10 本当たり単価表

表 8-63

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
普 通 作 業 員		人		表 8-57
ア ン カ ー		本	10	
計				

(7) 中詰ブロック設置 100 m²当たり単価表

表 8-64

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 8-49
ブ ロ ッ ク 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
ブ ロ ッ ク		個		
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)25 t 吊	日		表 8-49 注) 6 必要に応じ計上
諸 雑 費		式	1	表 8-49
計				

(8) 中詰客土設置 100 m³当たり単価表

表 8-65

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 8-49
法 面 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
客 土		m ³		[100×(1+ロス率)] 表 8-50
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)25 t 吊	日		表 8-49
計				

(9) 中詰植生土のう設置 1,000 袋当たり単価表

表 8-66

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 8-49
法 面 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
植 生 土 の う		袋	1,000	表 8-69 必要に応じ計上
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)25 t 吊	日		表 8-49
計				

(10) 中詰割石又は栗石設置 10 m³当たり単価表

表 8 - 67

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 8 - 49
普 通 作 業 員		〃		〃
割 石 又 は 栗 石		m ³		〔10 × (1 + ロ ス 率)〕 表 8 - 50
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)25 t 吊	日		表 8 - 49
計				

(11) 中詰砕石設置 10 m³当たり単価表

表 8 - 68

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 8 - 49
普 通 作 業 員		〃		〃
砕 石		m ³		〔10 × (1 + ロ ス 率)〕 表 8 - 50
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・排出ガス対策型(第1次基準値) 山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	h		表 8 - 49
計				

(12) 植生土のう製作 100 袋当たり単価表

表 8 - 69

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
普 通 作 業 員		人		表 8 - 49 注) 2
植 生 土 の う 袋	400×600	袋	100	
植 生 土		m ³		表 8 - 49 注) 2 必要に応じ計上
計				

(13) 現場打法枠工（コンクリートポンプ車打設）100 m³当たり単価表

表 8－70

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 8－53
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
コ ン ク リ ー ト		m ³		[100×(1+ロス率)] 表 8－54
コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 90～110 m ³ /h	h		表 8－53
圧 送 管 組 立 ・ 撤 去		m ³	100	表 8－71 必要に応じ計上
諸 雑 費		式	1	表 8－53
計				

(14) 圧送管組立・撤去（現場打法枠）10 m³当たり単価表

表 8－71

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
普 通 作 業 員		人	0.46×L/6.5	表 3－7
計				

注) Lは、コンクリートポンプ車から作業範囲 30mを超えた部分の圧送管延長とする。

(15) 型枠工 100 m²当たり単価表

表 8－72

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
型 枠	一般型枠 小型構造物	m ²	100	施工パッケージ 単価
ラフテレーンクレーン 賃 料	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型（第1次基準値）25 t 吊	日	0.8	必要に応じ計上
計				

5 機械運転単価表

機械運転単価表は、次表による。

表 8-73 機械運転単価表


機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	機-1	
コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車	トラック架装・ブーム式 90~110 m ³ /h	機-2	機械損料 1 →コンクリートポンプ車 機械損料 2 →コンクリート圧送管 (径 125 mm) 単 位 →m・h 数 量 →L×1 h

注) 1 Lは、コンクリートポンプ車から作業範囲 30mを超えた部分の圧送管延長とする。

2 適用単価表は、第2章「建設機械経費」による。

6 参考資料

現場打法枠工の設計量算出例

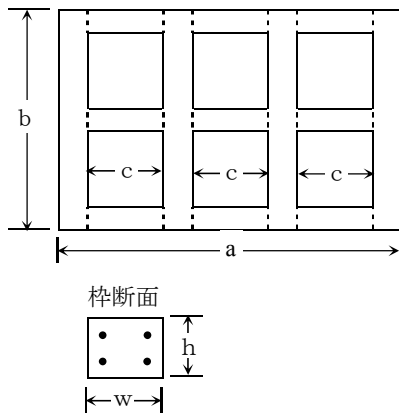

(4本配筋の例)

- ・設計枠長 (フレーム設計量)

$$L = b \times 4 + c \times 9$$

- ・枠用鉄筋量 (重量)

$$G = (a \times 3 + b \times 4) \times n \times g$$

g : 鉄筋単位重量

n : 枠断面内の鉄筋本数 (例 n = 4)

- ・モルタル、コンクリート量 (体積)

$$V = \text{設計枠長} \times w \times h$$

w : 枠幅

h : 枠高

東日本大震災の被災地で適用する施工パッケージ 標準単価 一覧表

番号	施工パッケージ名称	頁	参考:土木工事標準歩掛(令和2年度版)			
			編	章	節	工種名称
01	掘削	01-1～4	I	1	1	土工
02	整地	02-1	I	1	1	〃
03	路体(築堤)盛土	03-1	I	1	1	〃
04	路床盛土	04-1	I	1	1	〃
05	積込(ルーズ)	05-1	I	1	1	〃
06	掘削(ICT)	06-1～2	I	1	1	土工(ICT)
07	路体(築堤)盛土(ICT)	07-1	I	1	1	〃
08	路床盛土(ICT)	08-1	I	1	1	〃
09	コンクリート打設	09-1～4	I	1	3	コンクリート工(一般構造物)
10	函渠(1)	10-1～43	I	1	3	コンクリート工(函渠構造物)
11	函渠(2)	11-1	I	1	3	〃
12	ヒューム管(B形管)	12-1～8	I	1	7	遠心力鉄筋コンクリート管布設工
13	歩車道境界ブロック設置	13-1～5	I	1	7	排水側溝その他布設工
14	地先境界ブロック設置	14-1～5	I	1	7	〃
15	間知ブロック張	15-1～13	I	1	8	コンクリートブロック積(張)工
16	緑化ブロック積	16-1～4	I	1	8	〃
17	胴込・裏込コンクリート	17-1	I	1	8	〃
18	現場打基礎コンクリート	18-1	I	1	8	〃
19	天端コンクリート	19-1	I	1	8	〃
20	小型擁壁(A)	20-1～3	I	1	8	場所打擁壁工
21	小型擁壁(B)	21-1～11	I	1	8	〃
22	重力式擁壁	22-1～7	I	1	8	〃
23	もたれ式擁壁	23-1～4	I	1	8	〃
24	逆T型擁壁	24-1～15	I	1	8	〃
25	L型擁壁	25-1～15	I	1	8	〃
26	コンクリート(現場打擁壁)	26-1	I	1	8	〃
27	積込(コンクリート殻)	27-1	I	1	11	人力による石積とりこわし工及びはつり工

No.001【 掘削 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分								標準単価	機労材構成比																代表機労材規格													備考						
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無		集積押土の有無	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S									
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4								
土砂	オープンカット	-	有り	-	普通土 30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	266.88	53.02	53.02	-	-	27.91	27.91	-	-	-	19.07	19.07	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
土砂	オープンカット	-	有り	-	普通土 30,000m3以上	-	-	-	171.58	60.17	60.17	-	-	19.55	19.55	-	-	-	20.28	20.28	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕32t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-				
土砂	オープンカット	-	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	386.71	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	-	18.72	18.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
土砂	オープンカット	-	無し	無し	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	329.74	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	-	18.72	18.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
土砂	オープンカット	-	無し	無し	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	269.92	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	-	18.72	18.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
土砂	オープンカット	-	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	190.69	46.56	46.56	-	-	31.20	31.20	-	-	-	22.24	22.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
土砂	オープンカット	-	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	635.98	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	-	18.72	18.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
土砂	オープンカット	-	無し	有り	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	523.45	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	-	18.72	18.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
土砂	オープンカット	-	無し	有り	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	423.75	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	-	18.72	18.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
土砂	オープンカット	-	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	298.24	46.56	46.56	-	-	31.20	31.20	-	-	-	22.24	22.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
土砂	片切掘削	-	-	-	-	-	-	-	1,120.8	11.50	11.50	-	-	83.09	73.43	9.66	-	-	5.41	5.41	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
土砂	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	356.43	58.38	58.38	-	-	25.70	25.70	-	-	-	15.92	15.92	-	-	-	クラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕 平積0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-			
土砂	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	5,486.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
土砂	上記以外 (小規模)	-	-	-	標準	-	-	-	1,106.8	30.52	30.52	-	-	58.07	58.07	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	上記以外 (小規模)	-	-	-	標準以外	-	-	-	2,327.7	23.75	23.75	-	-	68.21	68.21	-	-	-	8.04	8.04	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	-	有り	-	普通土 30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	426.32	53.02	53.02	-	-	27.91	27.91	-	-	-	19.07	19.07	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	-	有り	-	普通土 30,000m3以上	-	-	-	276.23	60.17	60.17	-	-	19.55	19.55	-	-	-	20.28	20.28	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕32t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	494.25	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	-	18.72	18.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.001【掘削】
< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	無し	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	423.75	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	-	18.72	18.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	無し	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	356.09	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	-	18.72	18.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	232.64	46.56	46.56	-	-	31.20	31.20	-	-	-	22.24	22.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	809.04	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	-	18.72	18.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	有り	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	685.12	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	-	18.72	18.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	有り	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	593.25	47.87	47.87	-	-	33.41	33.41	-	-	-	18.72	18.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	オープンカット	-	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	366.89	46.56	46.56	-	-	31.20	31.20	-	-	-	22.24	22.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	514.73	58.38	58.38	-	-	25.70	25.70	-	-	-	15.92	15.92	-	-	-	グラムシェル〔油圧ロープ式・クローラ型〕 平積0.8m3	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	8,440.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3未満	-	無し	無し	1,453.1	55.55	34.47	17.45	-	29.61	27.68	-	-	-	14.84	13.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3未満	-	無し	有り	1,610.8	55.31	31.11	15.74	5.19	29.44	27.70	-	-	-	15.25	14.38	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3未満	-	有り（50,000m3未満）	無し	1,703.1	53.80	29.43	14.89	6.39	30.89	29.24	-	-	-	15.31	14.49	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3未満	-	有り（50,000m3以上）	無し	1,636.1	54.54	30.62	15.50	5.20	29.79	28.07	-	-	-	15.67	14.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	無し	無し	981.15	55.55	33.23	16.82	-	29.61	26.68	-	-	-	14.84	13.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	無し	有り	1,138.9	55.21	28.64	14.49	7.34	29.37	26.85	-	-	-	15.42	14.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	有り（50,000m3未満）	無し	1,231.2	53.12	26.50	13.40	8.84	31.38	29.05	-	-	-	15.50	14.33	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
軟岩	オープンカット	-	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	有り（50,000m3以上）	無し	1,164.2	54.13	28.00	14.18	7.32	29.86	27.39	-	-	-	16.01	14.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
軟岩	オープンカット	-	-	無し	5,000m3以上	-	-	-	330.18	62.31	58.24	-	-	20.05	18.74	-	-	-	17.64	16.49	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 32t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-

No.001【掘削】
< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考	
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	R				Z	S	K（※印：資料）				R				Z				S										
											K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2		R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
軟岩	オープンカット	-	-	有り	5,000m3未満	-	無し	無し	2,684.3	54.12	34.55	17.49	-	28.86	27.75	-	-	-	17.02	16.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	-	有り	5,000m3未満	-	無し	有り	2,842.0	54.07	32.65	16.52	2.94	28.80	27.76	-	-	-	17.13	16.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	-	有り	5,000m3未満	-	有り (50,000m3未満)	無し	2,934.3	53.24	31.64	16.00	3.70	29.66	28.65	-	-	-	17.10	16.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
軟岩	オープンカット	-	-	有り	5,000m3未満	-	有り (50,000m3以上)	無し	2,867.4	53.65	32.36	16.38	2.97	29.00	27.97	-	-	-	17.35	16.74	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	無し	3,141.8	24.76	15.36	7.78	-	69.93	39.32	13.70	12.34	-	5.31	4.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	有り	3,299.6	26.10	14.62	7.41	2.53	67.92	37.44	13.09	13.04	-	5.98	5.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	有り (50,000m3未満)	無し	3,391.9	26.14	14.23	7.21	3.20	67.60	36.42	14.26	12.69	-	6.26	5.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	有り (50,000m3以上)	無し	3,324.9	25.95	14.51	7.35	2.56	67.81	37.17	13.38	12.94	-	6.24	5.92	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	現場制約あり	軟岩 (I)	-	-	-	-	-	-	9,506.5	2.37	1.90	0.45	-	96.01	66.21	28.85	-	-	1.62	1.61	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機〔コンクリートブレイカ〕 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
軟岩	現場制約あり	軟岩 (II)	-	-	-	-	-	-	12,252	2.68	2.21	0.45	-	95.43	65.22	29.27	-	-	1.89	1.88	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機〔コンクリートブレイカ〕 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	不可	無し	無し	2,355.7	55.79	29.46	14.14	-	28.70	22.42	-	-	-	15.51	12.12	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	不可	無し	有り	2,611.1	55.72	26.57	12.76	5.39	28.50	22.84	-	-	-	15.78	12.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	不可	有り (50,000m3未満)	無し	2,666.0	54.61	26.03	12.49	5.32	29.65	24.11	-	-	-	15.74	12.74	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	不可	有り (50,000m3以上)	無し	2,581.8	55.17	26.87	12.90	4.27	28.81	23.08	-	-	-	16.02	12.93	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
硬岩	オープンカット	-	-	無し	-	可	-	-	1,573.9	41.68	12.63	9.86	7.33	51.67	12.85	10.45	8.77	5.00	6.65	5.32	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕〔搭乗式〕 ドリフタ質量150kg級	ブルドーザ〔リッパ装置付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 32t級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	-	有り	-	不可	無し	無し	4,562.0	55.01	32.61	15.65	-	28.30	24.83	-	-	-	16.69	14.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	-	有り	-	不可	無し	有り	4,817.3	55.02	30.89	14.82	2.92	28.21	24.92	-	-	-	16.77	14.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	-	有り	-	不可	有り (50,000m3未満)	無し	4,872.3	54.41	30.52	14.66	2.91	28.85	25.60	-	-	-	16.74	14.82	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕（ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		

No.001【掘削】
< 積算単位：m³ >

条件区分								標準単価	機労材構成比																代表機労材規格													備考			
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無		気種押土の有無	K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
硬岩	ホブソカット	-	-	有り	-	不可	有り (50,000m3以上)	無し	4,788.0	54.71	31.06	14.92	2.30	28.38	25.07	-	-	-	16.91	14.96	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	無し	6,069.6	23.95	14.19	6.82	-	71.08	37.15	14.39	10.82	-	4.97	4.36	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	有り	6,324.9	25.20	13.62	6.54	2.22	69.30	35.66	13.81	11.46	-	5.50	4.92	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	有り (50,000m3未満)	無し	6,379.9	25.00	13.50	6.49	2.22	69.43	35.35	13.69	12.09	-	5.57	4.99	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	有り (50,000m3以上)	無し	6,295.6	24.83	13.68	6.57	1.75	69.62	35.84	13.87	11.50	-	5.55	4.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	無し	4,732.9	39.49	19.04	9.56	4.59	53.48	20.51	8.38	7.29	4.72	7.03	5.91	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕 〔搭乗式〕 ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	有り	4,988.3	40.29	18.06	9.07	2.82	52.11	19.47	8.28	7.95	4.48	7.60	6.54	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕 〔搭乗式〕 ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 20t級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	有り (50,000m3未満)	無し	5,043.3	39.87	17.86	8.97	4.31	52.46	19.26	9.11	7.86	4.43	7.67	6.62	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕 〔搭乗式〕 ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレイカ〔油圧式〕 （ベースマシン含まず） 質量1300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	有り (50,000m3以上)	無し	4,959.0	39.91	18.17	9.12	2.22	52.41	19.57	8.32	8.00	4.51	7.68	6.61	-	-	-	クローラドリル〔油圧式〕 〔搭乗式〕 ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
硬岩	現場制約あり	中硬岩	-	-	-	-	-	-	17,069	2.63	2.11	0.47	-	95.54	65.24	28.43	-	-	1.83	1.80	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機〔コンクリートブレイカ〕 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬岩	現場制約あり	硬岩 (I)	-	-	-	-	-	-	27,660	2.61	2.12	0.47	-	95.58	65.66	28.98	-	-	1.81	1.80	-	-	-	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型 （第1次基準値）〕 吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機〔コンクリートブレイカ〕 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 002 【 整地 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
作業区分	敷均し作業内容		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
残土受入れ地での処理	-	110.19	25.89	25.89	-	-	49.69	49.69	-	-	-	24.42	24.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し（h-s）	標準	160.09	31.28	31.28	-	-	57.34	32.96	24.38	-	-	11.38	11.38	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 15t級	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し（h-s）	標準以外	158.85	37.70	37.70	-	-	50.45	33.22	17.23	-	-	11.85	11.85	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 21t級	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し（h-s）	狭小幅員（幅2.5m以上4m未満）	397.96	19.88	19.88	-	-	73.56	53.42	20.14	-	-	6.56	6.56	-	-	-	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 3t級	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し（h-s）	トラフィビリティが確保出来ない場合	204.11	37.97	37.97	-	-	49.41	25.86	23.55	-	-	12.62	12.62	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 16t級	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.003【 路体（築堤）盛土 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5m未満	-	-	5,740.7	0.97	0.97	-	-	98.76	88.23	10.53	-	-	0.27	0.27	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 質量0.8～1.1t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
2.5m以上4.0m未満	-	-	909.46	18.02	9.45	8.57	-	74.01	65.20	8.81	-	-	7.97	7.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3未満	無し	247.52	20.28	12.47	7.81	-	65.94	44.63	21.31	-	-	13.78	13.78	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級	*	振動ローラ（土工用） 〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3未満	有り	465.71	23.21	12.90	10.31	-	60.96	49.64	11.32	-	-	15.83	15.83	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級	*	振動ローラ（土工用） 〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3以上	無し	245.82	28.12	20.26	7.86	-	56.03	34.58	21.45	-	-	15.85	15.85	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級	*	振動ローラ（土工用） 〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3以上	有り	436.08	30.93	19.92	11.01	-	51.19	39.10	12.09	-	-	17.88	17.88	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級	*	振動ローラ（土工用） 〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 004 【 路床盛土 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考		
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5m未満	-	-	5,860.0	1.12	1.12	-	-	98.57	86.43	12.14	-	-	0.31	0.31	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔ハンドガイド式〕 質量0.8～1.1t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトリール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
2.5m以上 4.0m未満	-	-	960.00	17.99	9.04	8.95	-	74.18	65.83	8.35	-	-	7.83	7.83	-	-	-	振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	*	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトリール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3未満	無し	378.98	20.87	10.75	10.12	-	64.87	43.72	21.15	-	-	14.26	14.26	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級	*	振動ローラ（土工用） 〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトリール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3未満	有り	850.89	25.04	16.10	8.94	-	57.71	48.29	9.42	-	-	17.25	17.25	-	-	-	振動ローラ（土工用） 〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトリール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3以上	無し	372.90	27.50	17.22	10.28	-	56.50	35.00	21.50	-	-	16.00	16.00	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級	*	振動ローラ（土工用） 〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトリール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3以上	有り	807.65	30.30	16.96	13.34	-	50.99	41.07	9.92	-	-	18.71	18.71	-	-	-	振動ローラ（土工用） 〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	*	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1. 2号 バトリール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 005【 積込（ルーズ） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考			
土質	作業内容		K				R				Z					S	K（*印：賃料）					R				Z					S		
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
土砂	土量50,000m3未満	250.03	43.54	43.54	-	-	38.36	38.36	-	-	-	18.10	18.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	土量50,000m3以上	183.06	46.56	46.56	-	-	31.20	31.20	-	-	-	22.24	22.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	338.43	31.84	31.84	-	-	54.93	54.93	-	-	-	13.23	13.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	小規模（標準）	975.63	30.52	30.52	-	-	58.07	58.07	-	-	-	11.41	11.41	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	小規模（標準以外）	1,587.8	23.75	23.75	-	-	68.21	68.21	-	-	-	8.04	8.04	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m3未満	298.42	43.54	43.54	-	-	38.36	38.36	-	-	-	18.10	18.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	土量50,000m3以上	216.62	46.56	46.56	-	-	31.20	31.20	-	-	-	22.24	22.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	416.86	31.84	31.84	-	-	54.93	54.93	-	-	-	13.23	13.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
破碎岩	土量50,000m3未満	310.36	45.72	45.72	-	-	36.88	36.88	-	-	-	17.40	17.40	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
破碎岩	土量50,000m3以上	226.07	48.80	48.80	-	-	29.89	29.89	-	-	-	21.31	21.31	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
破碎岩	平均施工幅1m以上2m未満	430.14	33.94	33.94	-	-	53.24	53.24	-	-	-	12.82	12.82	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.006【掘削（ICT）】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考					
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K				R					Z					K（※印：賃料）				R				Z				S							
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
土砂	オープンカット	無し	5,000m3未満	496.39	61.77	43.44	18.33	-	23.97	23.97	-	-	-	14.26	14.26	-	-	-	ベックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
土砂	オープンカット	無し	5,000m3以上10,000m3未満	427.88	61.77	43.44	18.33	-	23.97	23.97	-	-	-	14.26	14.26	-	-	-	ベックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
土砂	オープンカット	無し	10,000m3以上50,000m3未満	354.42	61.77	43.44	18.33	-	23.97	23.97	-	-	-	14.26	14.26	-	-	-	ベックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
土砂	オープンカット	無し	50,000m3以上	296.93	68.85	41.71	27.14	-	18.19	18.19	-	-	-	12.96	12.96	-	-	-	ICT建設機械経費損料加算額 (バックホウ)	*	バックホウ (クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 山積1.4m3 (平積1.0m3)	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
土砂	オープンカット	有り	5,000m3未満	826.98	61.77	43.44	18.33	-	23.97	23.97	-	-	-	14.26	14.26	-	-	-	ベックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
土砂	オープンカット	有り	5,000m3以上10,000m3未満	688.98	61.77	43.44	18.33	-	23.97	23.97	-	-	-	14.26	14.26	-	-	-	ベックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
土砂	オープンカット	有り	10,000m3以上50,000m3未満	539.07	61.77	43.44	18.33	-	23.97	23.97	-	-	-	14.26	14.26	-	-	-	ベックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
土砂	オープンカット	有り	50,000m3以上	464.36	68.85	41.71	27.14	-	18.19	18.19	-	-	-	12.96	12.96	-	-	-	ICT建設機械経費損料加算額 (バックホウ)	*	バックホウ (クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 山積1.4m3 (平積1.0m3)	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
土砂	片切掘削	-	-	1,220.3	19.71	13.86	5.85	-	75.50	67.45	8.05	-	-	4.79	4.79	-	-	-	ベックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	-	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手 (特殊)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m3未満	653.24	61.77	43.44	18.33	-	23.97	23.97	-	-	-	14.26	14.26	-	-	-	ベックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m3以上10,000m3未満	563.89	61.77	43.44	18.33	-	23.97	23.97	-	-	-	14.26	14.26	-	-	-	ベックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
岩塊・玉石	オープンカット	無し	10,000m3以上50,000m3未満	459.65	61.77	43.44	18.33	-	23.97	23.97	-	-	-	14.26	14.26	-	-	-	ベックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
岩塊・玉石	オープンカット	無し	50,000m3以上	362.33	68.85	41.71	27.14	-	18.19	18.19	-	-	-	12.96	12.96	-	-	-	ICT建設機械経費損料加算額 (バックホウ)	*	バックホウ (クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)〕 山積1.4m3 (平積1.0m3)	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
岩塊・玉石	オープンカット	有り	5,000m3未満	1,034.5	61.77	43.44	18.33	-	23.97	23.97	-	-	-	14.26	14.26	-	-	-	ベックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
岩塊・玉石	オープンカット	有り	5,000m3以上10,000m3未満	886.54	61.77	43.44	18.33	-	23.97	23.97	-	-	-	14.26	14.26	-	-	-	ベックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
岩塊・玉石	オープンカット	有り	10,000m3以上50,000m3未満	729.69	61.77	43.44	18.33	-	23.97	23.97	-	-	-	14.26	14.26	-	-	-	ベックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))	*	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.006【 掘削（I C T） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
岩塊・玉石	オープンカット	有り	50,000m3以上	571.62	68.85	41.71	27.14	-	18.19	18.19	-	-	-	12.96	12.96	-	-	-	-	ICT建設機械経費損料 加算額（バックホウ）*	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・排出ガス 対策型（第1次基準 値）〕（山積1.4m3（平 積1.0m3）			-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.007【 路体（築堤）盛土（I C T） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
施工数量	障害の有無		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
10,000m3未満	無し	297.51	62.57	40.51	15.57	6.49	28.23	28.23	-	-	-	9.20	9.20	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕7t級	* ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	* 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	* 運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m3未満	有り	617.20	60.89	38.37	14.74	7.78	29.26	29.26	-	-	-	9.85	9.85	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕7t級	* ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	* 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	* 運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m3以上	無し	285.68	62.42	42.82	12.84	6.76	25.57	25.57	-	-	-	12.01	12.01	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t級	* ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	* 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	* 運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m3以上	有り	514.42	59.03	38.23	11.47	9.33	27.94	27.94	-	-	-	13.03	13.03	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t級	* ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））	* 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	* 運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 008 【 路床盛土（ I C T ） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考				
施工数量	障害の有無		K					R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
10,000m3未満	無し	425.55	59.27	36.31	13.95	9.01	30.25	30.25	-	-	-	10.48	10.48	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕7t級	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ〔ICT施工対応型〕）	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m3未満	有り	1,032.8	53.69	29.21	13.26	11.22	33.66	33.66	-	-	-	12.65	12.65	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕7t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ〔ICT施工対応型〕）	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m3以上	無し	409.12	58.97	38.15	11.45	9.37	27.98	27.98	-	-	-	13.05	13.05	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t級	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ〔ICT施工対応型〕）	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m3以上	有り	926.98	51.84	28.51	14.78	8.55	32.96	32.96	-	-	-	15.20	15.20	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t級	*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕質量11～12t	*	ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ〔ICT施工対応型〕）	*	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.009【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機旁材構成比																代表機旁材規格																	備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10㎡当り使用量	胴込・裏込ｼｰﾄ規格	胴込・裏込ｼｰﾄ10㎡当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K				R				Z				S	K（＊印：賃料）				R				Z				S								
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石 RC-40	-	18-8-25(高炉)	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,399	5.22	5.22	-	-	33.78	13.72	7.74	5.31	3.72	61.00	28.98	16.66	10.85	1.31	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石 RC-40	-	18-8-25(高炉)	-	不要	17,839	5.96	5.96	-	-	36.69	14.51	8.85	6.08	4.25	57.35	33.13	19.06	3.66	1.50	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石 RC-40	-	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,485	5.54	5.54	-	-	32.57	10.77	9.20	5.23	3.73	61.89	40.78	15.28	3.98	1.85	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-			
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石 RC-40	-	不要	-	不要	11,925	6.73	6.73	-	-	36.67	11.32	11.17	6.36	4.12	56.60	49.52	4.83	2.25	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-				
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	不要	-	18-8-25(高炉)	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,102	4.87	4.87	-	-	31.63	12.01	7.52	4.66	3.97	63.50	30.92	17.80	11.59	3.19	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	不要	-	18-8-25(高炉)	-	不要	16,542	5.62	5.62	-	-	34.42	12.59	8.68	5.38	4.58	59.96	35.73	20.55	3.68	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	不要	-	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,189	5.07	5.07	-	-	29.34	9.02	7.99	5.75	4.10	65.59	44.78	16.78	4.03	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-				
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	不要	-	不要	-	不要	10,628	6.29	6.29	-	-	33.16	11.19	7.94	7.14	4.62	60.55	55.55	5.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,319	5.15	5.15	-	-	30.57	9.43	8.79	5.30	3.77	64.28	41.27	15.46	3.23	0.46	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	不要	11,759	6.27	6.27	-	-	34.29	10.70	9.69	6.45	4.18	59.44	50.22	4.71	3.94	0.57	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,394	5.10	5.10	-	-	31.00	10.23	8.47	4.93	3.51	63.90	38.38	14.38	7.02	0.43	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	不要	12,834	6.12	6.12	-	-	34.50	10.63	10.16	5.91	3.87	59.38	46.02	8.42	4.42	0.52	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,470	5.06	5.06	-	-	31.37	10.93	8.19	4.60	3.73	63.57	35.88	13.44	10.32	0.40	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	不要	13,910	5.99	5.99	-	-	34.66	11.43	9.69	5.45	4.42	59.35	42.47	12.22	4.18	0.48	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,545	5.02	5.02	-	-	31.70	11.55	7.94	4.32	4.17	63.28	33.68	13.21	12.61	0.38	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	不要	14,985	5.88	5.88	-	-	34.82	12.11	9.30	5.06	4.89	59.30	39.41	15.47	3.98	0.44	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,620	4.98	4.98	-	-	31.99	12.09	7.72	4.57	4.07	63.03	31.74	15.77	11.89	0.36	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象			

No.009【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機旁材構成比																代表機旁材規格																備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10㎡当り使用量	胴込・裏込ｼｰﾄ規格	胴込・裏込ｼｰﾄ10㎡当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K				R				Z				S	K（＊印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	不要	16,060	5.78	5.78	-	-	34.95	12.70	8.96	5.30	4.72	59.27	36.78	18.28	3.80	0.41	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,427	4.96	4.96	-	-	32.19	12.46	7.58	4.83	3.90	62.85	30.43	17.50	11.39	0.34	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	不要	16,867	5.71	5.71	-	-	35.04	13.10	8.73	5.57	4.50	59.25	35.02	20.16	3.68	0.39	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,233	4.94	4.94	-	-	32.38	12.80	7.44	5.08	3.75	62.68	29.20	19.09	10.94	0.33	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	不要	17,673	5.66	5.66	-	-	35.11	13.46	8.52	5.81	4.29	59.23	33.42	21.86	3.57	0.38	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,308	4.91	4.91	-	-	32.60	13.21	7.28	5.38	3.56	62.49	27.73	21.03	10.39	0.31	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	不要	18,748	5.58	5.58	-	-	35.20	13.89	8.27	6.11	4.04	59.22	31.53	23.90	3.44	0.35	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,384	4.89	4.89	-	-	32.80	13.58	7.13	5.65	3.39	62.31	26.40	22.78	9.89	0.30	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	不要	19,824	5.52	5.52	-	-	35.28	14.27	8.05	6.37	3.82	59.20	29.82	25.72	3.33	0.33	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,513	5.19	5.19	-	-	30.20	9.07	8.74	5.61	4.00	64.61	43.72	16.38	4.02	0.49	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	-	不要	10,953	6.41	6.41	-	-	34.12	11.19	8.86	6.92	4.49	59.47	53.90	4.96	0.61	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-					
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,292	5.48	5.48	-	-	32.79	11.31	8.93	4.96	3.53	61.73	38.64	14.47	3.03	1.75	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	不要	12,732	6.58	6.58	-	-	36.68	11.93	10.73	5.96	4.11	56.74	46.38	4.61	3.64	2.11	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号 バトロール給油 W/C 60%	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,367	5.41	5.41	-	-	33.05	11.94	8.62	4.63	3.92	61.54	36.10	13.52	6.61	1.64	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	不要	13,807	6.41	6.41	-	-	36.68	12.63	10.22	5.49	4.65	56.91	42.79	7.83	4.35	1.94	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油 W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,442	5.35	5.35	-	-	33.28	12.50	8.34	4.35	4.35	61.37	33.87	12.69	9.74	1.54	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	不要	14,882	6.27	6.27	-	-	36.68	13.23	9.78	5.10	5.10	57.05	39.70	11.42	4.13	1.80	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油 W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象				

No.009【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機旁材構成比																代表機旁材規格																備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10㎡2当り使用量	胴込・裏込ｼｰﾄ規格	胴込・裏込ｼｰﾄ10㎡2当り使用量	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)		K				R					Z					S				K（＊印：賃料）				R				Z				S		
							K1	K2	K3					R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡3を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡3を超え1.7㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,518	5.30	5.30	-	-	33.48	12.99	8.10	4.74	4.09	61.22	31.91	12.51	11.95	1.45	-	-	-	-	-	-	-	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象					
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡3を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡3を超え1.7㎡3以下	不要	15,958	6.15	6.15	-	-	36.68	13.75	9.40	5.50	4.75	57.17	37.03	14.52	3.94	1.68	-	-	-	-	-	-	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象						
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡3を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡3を超え2.1㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,593	5.25	5.25	-	-	33.67	13.43	7.89	5.08	3.87	61.08	30.15	14.98	11.30	1.37	-	-	-	-	-	-	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象						
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡3を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡3を超え2.1㎡3以下	不要	17,033	6.04	6.04	-	-	36.69	14.21	9.07	5.85	4.45	57.27	34.68	17.24	3.78	1.57	-	-	-	-	-	-	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象						
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡3を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡3を超え2.3㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,399	5.22	5.22	-	-	33.78	13.72	7.74	5.31	3.72	61.00	28.98	16.66	10.85	1.31	-	-	-	-	-	-	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象						
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡3を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡3を超え2.3㎡3以下	不要	17,839	5.96	5.96	-	-	36.69	14.51	8.85	6.08	4.25	57.35	33.13	19.06	3.66	1.50	-	-	-	-	-	-	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象						
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡3を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡3を超え2.7㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,206	5.19	5.19	-	-	33.89	14.00	7.60	5.53	3.57	60.92	27.87	18.22	10.44	1.26	-	-	-	-	-	-	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象						
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡3を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡3を超え2.7㎡3以下	不要	18,646	5.90	5.90	-	-	36.69	14.79	8.65	6.29	4.07	57.41	31.69	20.72	3.56	1.44	-	-	-	-	-	-	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象						
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡3を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡3を超え3.1㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,281	5.15	5.15	-	-	34.03	14.34	7.44	5.79	3.40	60.82	26.54	20.11	9.93	1.20	-	-	-	-	-	-	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象						
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡3を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡3を超え3.1㎡3以下	不要	19,721	5.82	5.82	-	-	36.69	15.13	8.40	6.55	3.84	57.49	29.97	22.72	3.44	1.36	-	-	-	-	-	-	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象						
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡3を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡3を超え3.5㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,356	5.12	5.12	-	-	34.15	14.64	7.29	6.03	3.24	60.73	25.32	21.83	9.47	1.15	-	-	-	-	-	-	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象						
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡3を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡3を超え3.5㎡3以下	不要	20,796	5.75	5.75	-	-	36.69	15.43	8.19	6.77	3.64	57.56	28.42	24.52	3.33	1.29	-	-	-	-	-	-	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象						
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡3を超え3.0㎡3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,485	5.54	5.54	-	-	32.57	10.77	9.20	5.23	3.73	61.89	40.78	15.28	3.98	1.85	-	-	-	-	-	-	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-						
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡3を超え3.0㎡3以下	不要	-	不要	11,925	6.73	6.73	-	-	36.67	11.32	11.17	6.36	4.12	56.60	49.52	4.83	2.25	-	-	-	-	-	-	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-							
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡3を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡3以上0.5㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,589	5.86	5.86	-	-	35.35	13.48	9.09	4.57	4.32	58.79	35.62	13.34	3.24	2.79	-	-	-	-	-	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	被災地補正対象							
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡3を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡3以上0.5㎡3以下	不要	14,029	6.93	6.93	-	-	39.34	14.44	10.75	5.41	5.11	53.73	42.10	4.50	3.83	3.30	-	-	-	-	-	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	被災地補正対象							
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡3を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡3を超え0.9㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,664	5.77	5.77	-	-	35.43	13.93	8.79	4.73	4.29	58.80	33.46	12.53	6.12	3.04	-	-	-	-	-	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象							

No.009【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10㎡2当り使用量	胴込・裏込ｼｰﾄ規格	胴込・裏込ｼｰﾄ10㎡2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K				R				Z				S	K（＊印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡3を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡3を超え0.9㎡3以下	不要	15,104	6.75	6.75	-	-	39.15	14.90	10.28	5.53	5.02	54.10	39.12	7.16	4.27	3.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡3を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡3を超え1.3㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,739	5.69	5.69	-	-	35.52	14.34	8.53	5.09	4.05	58.79	31.53	11.81	9.07	2.86	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡3を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡3を超え1.3㎡3以下	不要	16,179	6.59	6.59	-	-	39.00	15.30	9.88	5.89	4.69	54.41	36.51	10.50	4.08	3.32	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象		
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡3を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡3を超え1.7㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,815	5.62	5.62	-	-	35.59	14.70	8.29	5.41	3.83	58.79	29.81	11.70	11.17	2.71	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡3を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡3を超え1.7㎡3以下	不要	17,254	6.46	6.46	-	-	38.85	15.65	9.52	6.21	4.39	54.69	34.25	13.43	3.90	3.11	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象		
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡3を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡3を超え2.1㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,890	5.56	5.56	-	-	35.64	15.02	8.08	5.69	3.63	58.80	28.30	14.05	10.59	2.57	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡3を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡3を超え2.1㎡3以下	不要	18,330	6.34	6.34	-	-	38.73	15.96	9.21	6.49	4.14	54.93	32.23	16.02	3.75	2.93	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象		
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡3を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡3を超え2.3㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,696	5.52	5.52	-	-	35.67	15.24	7.93	5.89	3.49	58.81	27.25	15.67	10.20	2.47	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡3を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡3を超え2.3㎡3以下	不要	19,136	6.26	6.26	-	-	38.65	16.17	9.00	6.68	3.96	55.09	30.88	17.76	3.65	2.80	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象		
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡3を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡3を超え2.7㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,503	5.48	5.48	-	-	35.71	15.44	7.80	6.07	3.37	58.81	26.28	17.17	9.83	2.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡3を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡3を超え2.7㎡3以下	不要	19,943	6.19	6.19	-	-	38.56	16.37	8.80	6.85	3.80	55.25	29.64	19.37	3.55	2.69	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡3を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡3を超え3.1㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,578	5.43	5.43	-	-	35.74	15.69	7.63	6.29	3.21	58.83	25.08	19.01	9.39	2.28	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡3を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡3を超え3.1㎡3以下	不要	21,018	6.10	6.10	-	-	38.47	16.60	8.56	7.06	3.61	55.43	28.12	21.32	3.44	2.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡3を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡3を超え3.5㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,653	5.39	5.39	-	-	35.79	15.92	7.48	6.50	3.07	58.82	23.99	20.68	8.98	2.18	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡3を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡3を超え3.5㎡3以下	不要	22,093	6.01	6.01	-	-	38.37	16.81	8.35	7.25	3.43	55.62	26.77	23.08	3.34	2.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡3を超え5.0㎡3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,782	5.93	5.93	-	-	35.27	13.10	9.34	4.80	3.98	58.80	37.45	14.02	3.93	3.40	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡3を超え5.0㎡3以下	不要	-	不要	13,222	7.08	7.08	-	-	39.50	14.04	11.15	5.74	4.75	53.42	44.67	4.69	4.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】 山積0.8㎡3（平積0.6㎡3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-			

No.009【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機旁材構成比																代表機旁材規格																備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10㎡2当り使用量	胴込・裏込ｼｰﾄ規格	胴込・裏込ｼｰﾄ10㎡2当り使用量	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)		K				R				Z				S				K（＊印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,886	6.18	6.18	-	-	37.53	15.33	9.23	5.09	4.24	56.29	33.05	12.37	4.50	2.59	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	不要	15,326	7.21	7.21	-	-	41.56	16.52	10.77	5.94	4.95	51.23	38.54	5.26	4.41	3.02	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,961	6.08	6.08	-	-	37.48	15.65	8.94	5.42	4.00	56.44	31.18	11.67	5.70	4.25	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	不要	16,401	7.03	7.03	-	-	41.23	16.81	10.34	6.27	4.62	51.74	36.03	6.59	4.91	4.21	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,036	5.99	5.99	-	-	37.45	15.94	8.69	5.72	3.78	56.56	29.50	11.05	8.48	4.02	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	不要	17,476	6.87	6.87	-	-	40.95	17.06	9.96	6.56	4.34	52.18	33.82	9.72	4.61	4.03	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,111	5.91	5.91	-	-	37.41	16.19	8.46	5.99	3.59	56.68	28.01	10.98	10.48	3.81	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	不要	18,551	6.73	6.73	-	-	40.73	17.29	9.63	6.82	4.09	52.54	31.84	12.49	4.34	3.87	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,187	5.84	5.84	-	-	37.37	16.42	8.25	6.23	3.42	56.79	26.66	13.23	9.97	3.63	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	不要	19,627	6.60	6.60	-	-	40.50	17.49	9.33	7.05	3.86	52.90	30.11	14.96	4.10	3.73	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,993	5.79	5.79	-	-	37.36	16.58	8.11	6.40	3.30	56.85	25.72	14.78	9.62	3.50	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	不要	20,433	6.52	6.52	-	-	40.34	17.63	9.12	7.20	3.71	53.14	28.93	16.64	3.94	3.63	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,800	5.74	5.74	-	-	37.32	16.73	7.97	6.55	3.18	56.94	24.87	16.23	9.30	3.38	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	不要	21,240	6.44	6.44	-	-	40.21	17.75	8.94	7.34	3.57	53.35	27.82	18.19	3.79	3.55	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,875	5.69	5.69	-	-	37.30	16.91	7.81	6.74	3.05	57.01	23.78	18.01	8.90	3.24	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	不要	22,315	6.34	6.34	-	-	40.05	17.91	8.71	7.52	3.40	53.61	26.48	20.08	3.61	3.44	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	25,950	5.64	5.64	-	-	37.29	17.08	7.66	6.92	2.92	57.07	22.78	19.65	8.53	3.10	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象			

No.009【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機旁材構成比																代表機旁材規格																備考	
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10㎡当り使用量	胴込・裏込ｼｰﾄ規格	胴込・裏込ｼｰﾄ10㎡当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K				R				Z				S	K（＊印：賃料）				R				Z				S								
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	不要	23,390	6.25	6.25	-	-	39.90	18.05	8.50	7.68	3.24	53.85	25.27	21.80	3.44	3.34	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,079	6.26	6.26	-	-	37.57	15.07	9.47	4.81	4.44	56.17	34.60	12.96	4.72	3.89	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	不要	-	不要	14,519	7.37	7.37	-	-	41.81	16.27	11.14	5.66	5.22	50.82	40.69	5.55	4.58	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,995	5.03	5.03	-	-	29.77	8.74	8.74	5.42	3.86	65.20	42.21	15.81	3.87	3.31	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-	被災地補正対象	
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	不要	11,435	6.16	6.16	-	-	33.41	10.70	8.85	6.63	4.30	60.43	51.64	4.74	4.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号 バトロール給油	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-	被災地補正対象		
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,070	4.99	4.99	-	-	30.25	9.61	8.41	5.03	3.59	64.76	39.21	14.69	7.17	3.69	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	不要	12,510	6.01	6.01	-	-	33.69	10.14	9.89	6.06	3.93	60.30	47.21	8.64	4.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,146	4.95	4.95	-	-	30.70	10.37	8.13	4.70	3.51	64.35	36.58	13.71	10.53	3.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	不要	13,585	5.88	5.88	-	-	33.93	10.77	9.66	5.58	4.17	60.19	43.48	12.51	4.20	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,221	4.92	4.92	-	-	31.06	11.03	7.88	4.40	3.97	64.02	34.32	13.46	12.85	3.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	不要	14,661	5.78	5.78	-	-	34.14	11.52	9.26	5.17	4.67	60.08	40.28	15.81	3.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,296	4.89	4.89	-	-	31.38	11.61	7.66	4.38	4.14	63.73	32.31	16.05	12.10	3.27	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	不要	15,736	5.69	5.69	-	-	34.31	12.16	8.91	5.10	4.82	60.00	37.53	18.66	3.81	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,102	4.87	4.87	-	-	31.63	12.01	7.52	4.66	3.97	63.50	30.92	17.80	11.59	3.19	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	不要	16,542	5.62	5.62	-	-	34.42	12.59	8.68	5.38	4.58	59.96	35.73	20.55	3.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,909	4.85	4.85	-	-	31.83	12.37	7.38	4.92	3.81	63.32	29.69	19.40	11.12	3.11	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	不要	17,349	5.57	5.57	-	-	34.53	12.98	8.47	5.64	4.37	59.90	34.06	22.27	3.57	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		

No.009【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機旁材構成比																代表機旁材規格																備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10㎡当り使用量	胴込・裏込ｼｰﾄ規格	胴込・裏込ｼｰﾄ10㎡当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K				R				Z				S	K（＊印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,984	4.83	4.83	-	-	32.08	12.81	7.22	5.23	3.61	63.09	28.16	21.36	10.55	3.02	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	不要	18,424	5.50	5.50	-	-	34.67	13.44	8.22	5.96	4.11	59.83	32.07	24.32	3.44	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象					
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,059	4.81	4.81	-	-	32.32	13.21	7.07	5.51	3.44	62.87	26.78	23.12	10.03	2.94	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	不要	19,499	5.44	5.44	-	-	34.79	13.86	8.00	6.23	3.89	59.77	30.30	26.15	3.32	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象					
150kg/個未満 各種	不要	-	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,189	5.07	5.07	-	-	29.34	9.02	7.99	5.75	4.10	65.59	44.78	16.78	4.03	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-					
150kg/個未満 各種	不要	-	不要	-	不要	10,628	6.29	6.29	-	-	33.16	11.19	7.94	7.14	4.62	60.55	55.55	5.00	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-					
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,152	3.57	3.57	-	-	28.07	8.66	5.95	5.77	4.11	68.36	44.91	16.83	3.52	0.51	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	不要	10,592	4.44	4.44	-	-	31.58	8.76	7.39	7.16	4.64	63.98	55.76	4.37	3.22	0.63	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,227	3.64	3.64	-	-	28.73	9.59	5.82	5.33	3.80	67.63	41.51	15.56	7.60	0.47	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	不要	11,667	4.44	4.44	-	-	32.06	9.89	7.09	6.50	4.26	63.50	50.62	9.27	3.04	0.57	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,302	3.69	3.69	-	-	29.29	10.39	5.70	4.96	4.02	67.02	38.61	14.46	11.11	0.43	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	不要	12,742	4.44	4.44	-	-	32.46	10.82	6.85	5.95	4.82	63.10	46.35	13.34	2.89	0.52	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,377	3.74	3.74	-	-	29.77	11.08	5.60	4.63	4.47	66.49	36.08	14.15	13.51	0.41	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	不要	13,817	4.44	4.44	-	-	32.79	11.61	6.64	5.49	5.30	62.77	42.75	16.77	2.77	0.48	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,453	3.78	3.78	-	-	30.19	11.69	5.51	4.87	4.34	66.03	33.88	16.82	12.68	0.38	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	不要	14,893	4.43	4.43	-	-	33.07	12.28	6.46	5.71	5.09	62.50	39.67	19.71	2.67	0.45	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象			
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,259	3.81	3.81	-	-	30.48	12.10	5.45	5.14	4.15	65.71	32.38	18.62	12.12	0.36	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象			

No.009【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機房材構成比																代表機房材規格																備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10㎡当り使用量	胴込・裏込ｼｰﾄ規格	胴込・裏込ｼｰﾄ10㎡当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K				R				Z				S				K（＊印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	不要	15,699	4.43	4.43	-	-	33.26	12.73	6.34	5.98	4.83	62.31	37.64	21.65	2.60	0.42	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,066	3.84	3.84	-	-	30.75	12.47	5.40	5.39	3.98	65.41	31.00	20.26	11.61	0.35	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	不要	16,505	4.43	4.43	-	-	33.44	13.13	6.24	6.23	4.59	62.13	35.79	23.41	2.53	0.40	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,141	3.87	3.87	-	-	31.07	12.93	5.69	5.33	3.76	65.06	29.34	22.25	10.99	0.33	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	不要	17,581	4.43	4.43	-	-	33.63	13.61	6.52	6.11	4.31	61.94	33.61	25.49	2.46	0.38	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,216	3.90	3.90	-	-	31.36	13.33	5.96	5.27	3.57	64.74	27.86	24.04	10.43	0.31	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	不要	18,656	4.43	4.43	-	-	33.80	14.03	6.77	6.00	4.06	61.77	31.69	27.33	2.39	0.36	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	12,345	3.52	3.52	-	-	27.50	7.86	6.14	6.07	4.38	68.98	47.84	17.93	2.67	0.54	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡以下	不要	-	不要	9,785.1	4.44	4.44	-	-	31.16	7.76	7.75	7.66	5.02	64.40	60.35	3.37	0.68	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-					
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,124	4.04	4.04	-	-	30.65	10.75	6.30	5.37	3.83	65.31	41.81	15.67	3.28	1.90	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシャラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	不要	11,564	4.93	4.93	-	-	34.45	11.31	7.70	6.56	4.53	60.62	51.07	4.00	3.23	2.32	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,200	4.07	4.07	-	-	31.08	11.47	6.15	4.99	4.22	64.85	38.87	14.56	7.11	1.76	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシャラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	不要	12,639	4.89	4.89	-	-	34.65	12.13	7.40	6.00	5.08	60.46	46.72	8.55	3.07	2.12	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,275	4.09	4.09	-	-	31.45	12.10	6.02	4.67	4.66	64.46	36.30	13.60	10.44	1.65	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシャラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	不要	13,715	4.85	4.85	-	-	34.79	12.82	7.14	5.54	5.53	60.36	43.09	12.39	2.93	1.95	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,350	4.11	4.11	-	-	31.77	12.65	5.90	5.06	4.37	64.12	34.06	13.36	12.76	1.54	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシャラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	1.0㎡を超え3.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	不要	14,790	4.82	4.82	-	-	34.94	13.41	6.93	5.93	5.13	60.24	39.95	15.67	2.81	1.81	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	被災地補正対象				

No.009【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機旁材構成比													代表機旁材規格												備考							
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10㎡2当り使用量	胴込・裏込ｼｰﾄ規格	胴込・裏込ｼｰﾄ10㎡2当り使用量	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)		K				R				Z					K（＊印：賃料）				R				Z					S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡3を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡3を超え2.1㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,425	4.13	4.13	-	-	32.05	13.13	5.80	5.40	4.11	63.82	32.10	15.93	12.01	1.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡3を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡3を超え2.1㎡3以下	不要	15,865	4.80	4.80	-	-	35.06	13.92	6.74	6.28	4.78	60.14	37.24	18.50	2.71	1.69	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡3を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡3を超え2.3㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,232	4.14	4.14	-	-	32.25	13.46	5.73	5.64	3.94	63.61	30.74	17.68	11.51	1.39	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡3を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡3を超え2.3㎡3以下	不要	16,672	4.78	4.78	-	-	35.14	14.26	6.62	6.50	4.55	60.08	35.44	20.39	2.64	1.61	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡3を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡3を超え2.7㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,038	4.15	4.15	-	-	32.43	13.76	5.85	5.67	3.78	63.42	29.51	19.28	11.04	1.34	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡3を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡3を超え2.7㎡3以下	不要	17,478	4.76	4.76	-	-	35.21	14.57	6.71	6.50	4.34	60.03	33.82	22.10	2.58	1.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡3を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡3を超え3.1㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,113	4.17	4.17	-	-	32.66	14.13	6.11	5.60	3.59	63.17	28.00	21.22	10.48	1.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡3を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡3を超え3.1㎡3以下	不要	18,553	4.74	4.74	-	-	35.31	14.94	6.96	6.37	4.09	59.95	31.85	24.15	2.51	1.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡3を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡3を超え3.5㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,189	4.18	4.18	-	-	32.86	14.46	6.35	5.53	3.42	62.96	26.64	22.98	9.97	1.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡3を超え3.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡3を超え3.5㎡3以下	不要	19,629	4.72	4.72	-	-	35.38	15.27	7.18	6.25	3.86	59.90	30.12	25.98	2.44	1.36	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡3を超え3.0㎡3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,318	4.01	4.01	-	-	30.27	10.13	6.43	5.69	4.06	65.72	44.36	16.62	2.73	2.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0㎡3を超え3.0㎡3以下	不要	-	不要	10,758	4.97	4.97	-	-	34.27	10.59	7.96	7.05	4.57	60.76	54.89	3.38	2.49	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡3を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡3以上0.5㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,421	4.57	4.57	-	-	33.58	13.13	6.70	4.92	4.65	61.85	38.31	14.35	3.48	3.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	被災地補正対象
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡3を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡3以上0.5㎡3以下	不要	12,861	5.48	5.48	-	-	37.58	14.11	8.03	5.90	5.58	56.94	45.91	4.18	3.60	3.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	再生クラッシュラン RC-40	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	被災地補正対象
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡3を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡3を超え0.9㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,496	4.56	4.56	-	-	33.78	13.64	6.53	5.06	4.60	61.66	35.82	13.42	6.55	3.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡3を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡3を超え0.9㎡3以下	不要	13,936	5.39	5.39	-	-	37.50	14.63	7.73	5.99	5.44	57.11	42.40	7.76	3.85	3.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	被災地補正対象
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡3を超え5.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡3を超え1.3㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,572	4.55	4.55	-	-	33.95	14.09	6.39	5.42	4.31	61.50	33.65	12.59	9.67	3.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）【標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8㎡3（平積0.6㎡3）吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象

No.009【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機旁材構成比																代表機旁材規格																備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10㎡2当り使用量	胴込・裏込ｼﾝｸﾞﾙﾄ規格	胴込・裏込ｼﾝｸﾞﾙﾄ10㎡2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K				R				Z				S				K（＊印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	不要	15,012	5.33	5.33	-	-	37.45	15.09	7.48	6.35	5.05	57.22	39.35	11.32	3.58	2.97	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,647	4.54	4.54	-	-	34.12	14.48	6.26	5.74	4.07	61.34	31.69	12.43	11.87	2.88	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	不要	16,087	5.26	5.26	-	-	37.40	15.48	7.26	6.66	4.71	57.34	36.73	14.41	3.34	2.86	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,722	4.54	4.54	-	-	34.26	14.84	6.14	6.03	3.84	61.20	29.96	14.89	11.22	2.72	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	不要	17,162	5.21	5.21	-	-	37.36	15.82	7.06	6.93	4.42	57.43	34.42	17.11	3.13	2.77	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,529	4.53	4.53	-	-	34.36	15.08	6.22	6.07	3.69	61.11	28.80	16.56	10.78	2.61	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	不要	17,969	5.18	5.18	-	-	37.32	16.05	7.11	6.93	4.22	57.50	32.89	18.92	2.99	2.70	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,335	4.53	4.53	-	-	34.44	15.30	6.40	6.00	3.55	61.03	27.72	18.11	10.37	2.51	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	不要	18,775	5.14	5.14	-	-	37.31	16.26	7.28	6.81	4.04	57.55	31.47	20.58	2.86	2.64	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,410	4.52	4.52	-	-	34.55	15.57	6.62	5.91	3.38	60.93	26.39	20.00	9.87	2.39	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	不要	19,850	5.11	5.11	-	-	37.28	16.52	7.48	6.67	3.82	57.61	29.76	22.58	2.70	2.57	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,486	4.52	4.52	-	-	34.66	15.82	6.82	5.83	3.23	60.82	25.18	21.71	9.42	2.28	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡を超え3.5㎡以下	不要	20,926	5.07	5.07	-	-	37.24	16.74	7.66	6.54	3.62	57.69	28.26	24.37	2.56	2.50	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,615	4.57	4.57	-	-	33.40	12.70	6.83	5.19	4.30	62.03	40.43	15.14	3.67	2.79	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-				
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0㎡を超え5.0㎡以下	不要	-	不要	12,055	5.55	5.55	-	-	37.63	13.65	8.29	6.29	5.21	56.82	48.99	4.45	3.38	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-					
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,718	5.01	5.01	-	-	36.06	15.14	7.03	5.45	4.54	58.93	35.33	13.24	4.82	2.77	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	被災地補正対象				
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	不要	14,158	5.92	5.92	-	-	40.13	16.39	8.30	6.43	5.36	53.95	41.72	5.69	3.27	3.27	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	再生クラッシュラン RC-40	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	被災地補正対象				

No.009【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機旁材構成比													代表機旁材規格													備考			
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10㎡2当り使用量	胴込・裏込ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ規格	胴込・裏込ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ10㎡2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K				R				Z				S				K（＊印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡3を超え7.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡3を超え0.9㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,793	4.98	4.98	-	-	36.09	15.49	6.86	5.78	4.26	58.93	33.20	12.44	6.08	4.53	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡3を超え7.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	0.5㎡3を超え0.9㎡3以下	不要	15,233	5.81	5.81	-	-	39.88	16.71	8.01	6.75	4.98	54.31	38.79	7.10	5.29	3.13	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡3を超え7.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡3を超え1.3㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,869	4.94	4.94	-	-	36.12	15.80	6.70	6.08	4.02	58.94	31.33	11.73	9.01	4.27	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡3を超え7.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	0.9㎡3を超え1.3㎡3以下	不要	16,309	5.72	5.72	-	-	39.68	16.99	7.76	7.03	4.65	54.60	36.23	10.42	4.94	3.01	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡3を超え7.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡3を超え1.7㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,944	4.92	4.92	-	-	36.16	16.08	6.57	6.34	3.80	58.92	29.63	11.62	11.10	4.04	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡3を超え7.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	1.3㎡3を超え1.7㎡3以下	不要	17,384	5.64	5.64	-	-	39.51	17.24	7.54	7.28	4.36	54.85	33.98	13.33	4.63	2.91	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡3を超え7.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡3を超え2.1㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,019	4.89	4.89	-	-	36.19	16.33	6.58	6.44	3.61	58.92	28.12	13.97	10.53	3.83	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡3を超え7.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	1.7㎡3を超え2.1㎡3以下	不要	18,459	5.57	5.57	-	-	39.34	17.45	7.49	7.34	4.11	55.09	32.02	15.90	4.36	2.81	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡3を超え7.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡3を超え2.3㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,826	4.87	4.87	-	-	36.20	16.50	6.74	6.36	3.47	58.93	27.10	15.57	10.14	3.69	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡3を超え7.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.1㎡3を超え2.3㎡3以下	不要	19,265	5.52	5.52	-	-	39.23	17.60	7.64	7.21	3.93	55.25	30.68	17.64	4.18	2.75	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡3を超え7.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡3を超え2.7㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,632	4.86	4.86	-	-	36.23	16.66	6.89	6.28	3.35	58.91	26.11	17.07	9.78	3.56	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡3を超え7.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.3㎡3を超え2.7㎡3以下	不要	20,072	5.48	5.48	-	-	39.12	17.73	7.77	7.08	3.78	55.40	29.45	19.25	4.01	2.69	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡3を超え7.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡3を超え3.1㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,707	4.84	4.84	-	-	36.26	16.85	7.08	6.19	3.20	58.90	24.93	18.90	9.33	3.40	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡3を超え7.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	2.7㎡3を超え3.1㎡3以下	不要	21,147	5.43	5.43	-	-	39.00	17.90	7.93	6.94	3.58	55.57	27.95	21.19	3.81	2.62	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡3を超え7.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡3を超え3.5㎡3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,783	4.82	4.82	-	-	36.27	17.03	7.25	6.10	3.06	58.91	23.86	20.58	8.93	3.25	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	-	被災地補正対象	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡3を超え7.0㎡3以下	18-8-25(高炉)	3.1㎡3を超え3.5㎡3以下	不要	22,222	5.38	5.38	-	-	38.89	18.05	8.08	6.80	3.41	55.73	26.60	22.95	3.62	2.56	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60％	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	被災地補正対象	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡3を超え7.0㎡3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,912	5.04	5.04	-	-	36.03	14.85	7.17	5.17	4.77	58.93	37.12	13.91	5.06	2.84	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号 パトロール給油	-	-	

No.009【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																	備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10㎡当り使用量	胴込・裏込ｼｰﾄ規格	胴込・裏込ｼｰﾄ10㎡当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K				R					Z					S				K（＊印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0㎡を超え7.0㎡以下	不要	-	不要	13,352	6.01	6.01	-	-	40.33	16.11	8.55	6.16	5.68	53.66	44.24	6.03	3.39	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	再生クラッシャー RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-		
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	12,827	3.40	3.40	-	-	27.10	7.89	5.91	5.82	4.21	69.50	46.07	17.25	3.61	2.57	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1㎡以上0.5㎡以下	不要	10,267	4.25	4.25	-	-	30.53	7.81	7.39	7.28	4.79	65.22	57.50	4.51	3.21	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,903	3.48	3.48	-	-	27.86	8.90	5.70	5.45	3.89	68.66	42.49	15.92	7.78	2.47	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.5㎡を超え0.9㎡以下	不要	11,343	4.27	4.27	-	-	31.10	9.05	6.98	6.69	4.33	64.63	52.07	9.53	3.03	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,978	3.55	3.55	-	-	28.50	9.77	5.59	5.06	3.78	67.95	39.43	14.78	11.35	2.39	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.9㎡を超え1.3㎡以下	不要	12,418	4.28	4.28	-	-	31.60	10.08	6.74	6.11	4.56	64.12	47.55	13.69	2.88	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,053	3.61	3.61	-	-	29.05	10.52	5.49	4.72	4.26	67.34	36.79	14.44	13.79	2.32	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.3㎡を超え1.7㎡以下	不要	13,493	4.29	4.29	-	-	32.00	10.95	6.53	5.62	5.07	63.71	43.77	17.18	2.76	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,128	3.66	3.66	-	-	29.53	11.17	5.41	4.68	4.43	66.81	34.50	17.14	12.92	2.25	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7㎡を超え2.1㎡以下	不要	14,568	4.30	4.30	-	-	32.35	11.69	6.36	5.51	5.20	63.35	40.55	20.15	2.65	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,935	3.69	3.69	-	-	29.85	11.61	5.35	4.97	4.23	66.46	32.96	18.95	12.34	2.21	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.1㎡を超え2.3㎡以下	不要	15,375	4.31	4.31	-	-	32.58	12.17	6.25	5.79	4.93	63.11	38.42	22.11	2.58	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,741	3.73	3.73	-	-	30.13	12.01	5.30	5.22	4.04	66.14	31.55	20.61	11.81	2.17	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.3㎡を超え2.7㎡以下	不要	16,181	4.32	4.32	-	-	32.79	12.61	6.14	6.05	4.69	62.89	36.50	23.87	2.52	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,817	3.76	3.76	-	-	30.52	12.50	5.54	5.24	3.83	65.72	29.82	22.61	11.17	2.12	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7㎡を超え3.1㎡以下	不要	17,257	4.32	4.32	-	-	33.03	13.13	6.36	6.02	4.39	62.65	34.24	25.97	2.44	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			

No. 009 【 間知ブロック張 】
< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考		
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｼｰﾄ規格	胴込・裏込ｼｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K				R				Z				S	K（＊印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,892	3.80	3.80	-	-	30.84	12.93	5.82	5.19	3.63	65.36	28.28	24.41	10.59	2.08	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	18,332	4.33	4.33	-	-	33.25	13.59	6.63	5.91	4.14	62.42	32.23	27.82	2.37	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個以上 各種	不要	-	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	12,021	3.33	3.33	-	-	26.48	7.02	6.31	5.93	4.50	70.19	49.13	18.41	2.65	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	不要	-	不要	9,460.9	4.24	4.24	-	-	30.00	8.02	7.54	6.69	5.20	65.76	62.39	3.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	-	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.010 【 緑化ブロック積 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格																備考	
緑化ブロックの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ブロック規格	胴込・裏込ブロック10m2当り使用量		K				R				Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	11,608	10.15	10.15	-	-	76.41	21.85	20.23	17.35	12.14	13.44	7.63	4.66	1.15	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3を超え1.7m3以下	13,893	9.21	9.21	-	-	69.89	20.40	18.21	15.18	11.95	20.90	13.35	6.59	0.96	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.7m3以下	16,581	8.44	8.44	-	-	64.51	20.50	15.25	13.40	11.79	27.05	20.50	5.74	0.81	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.7m3以下	19,269	7.88	7.88	-	-	60.65	20.57	13.12	12.11	11.68	31.47	25.66	5.12	0.69	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.7m3を超え4.7m3以下	21,957	7.45	7.45	-	-	57.73	20.62	11.59	11.52	11.14	34.82	29.56	4.65	0.61	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.7m3を超え6.0m3以下	25,049	7.08	7.08	-	-	55.14	20.66	11.52	10.28	10.10	37.78	33.01	4.24	0.53	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	不要	-	10,667	10.66	10.66	-	-	79.90	23.76	20.17	18.51	12.25	9.44	8.19	1.25	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	12,905	10.17	10.17	-	-	75.31	22.17	19.60	16.71	12.42	14.52	7.21	4.19	3.12	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3を超え1.7m3以下	15,190	9.31	9.31	-	-	69.51	21.99	16.65	14.83	12.21	21.18	12.21	6.32	2.65	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.7m3以下	17,878	8.57	8.57	-	-	64.60	21.85	14.15	13.22	12.02	26.83	19.01	5.57	2.25	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.7m3以下	20,566	8.03	8.03	-	-	60.96	21.74	12.30	12.04	11.88	31.01	24.04	5.01	1.96	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.7m3を超え4.7m3以下	23,254	7.61	7.61	-	-	58.17	21.67	11.78	11.13	10.87	34.22	27.91	4.58	1.73	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.7m3を超え6.0m3以下	26,346	7.24	7.24	-	-	55.65	21.57	11.69	10.31	9.60	37.11	31.38	4.20	1.53	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	不要	-	11,964	10.62	10.62	-	-	78.34	22.25	21.14	17.70	12.54	11.04	7.67	3.37	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-	
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	14,202	10.18	10.18	-	-	74.43	23.73	17.81	16.19	12.65	15.39	6.86	4.73	3.80	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3を超え1.7m3以下	16,487	9.38	9.38	-	-	69.22	23.35	15.34	14.53	12.42	21.40	11.24	6.09	4.07	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.7m3以下	19,175	8.69	8.69	-	-	64.66	23.02	13.19	13.07	12.22	26.65	17.73	5.42	3.50	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象

No.010 【 緑化ブロック積 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考		
緑化ブロックの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り 使用量	胴込・裏込ブロック規格	胴込・裏込ブロック10m2当り 使用量		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z					S	
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.7m3以下	21,863	8.17	8.17	-	-	61.22	22.75	12.06	11.98	11.57	30.61	22.62	4.92	3.07	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.7m3を超え4.7m3以下	24,551	7.76	7.76	-	-	58.55	22.57	11.95	11.12	10.30	33.69	26.44	4.52	2.73	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.7m3を超え6.0m3以下	27,642	7.38	7.38	-	-	56.12	22.40	11.84	10.35	9.15	36.50	29.91	4.16	2.43	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	不要	-	13,261	10.59	10.59	-	-	77.09	23.90	19.07	17.05	12.77	12.32	7.26	5.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	10,960	10.14	10.14	-	-	77.05	23.13	19.12	17.73	11.98	12.81	7.88	4.93	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	0.7m3を超え1.7m3以下	13,244	9.16	9.16	-	-	70.09	19.47	19.10	15.39	11.81	20.75	14.00	6.75	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.7m3以下	15,933	8.36	8.36	-	-	64.47	19.73	15.87	13.50	11.67	27.17	21.34	5.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.7m3以下	18,621	7.79	7.79	-	-	60.47	19.91	13.58	12.15	11.57	31.74	26.56	5.18	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	3.7m3を超え4.7m3以下	21,309	7.37	7.37	-	-	57.48	20.06	11.87	11.49	11.14	35.15	30.46	4.69	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個未満	不要	-	18-8-25(高炉)	4.7m3を超え6.0m3以下	24,400	6.99	6.99	-	-	54.87	20.19	11.43	10.36	10.26	38.14	33.88	4.26	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個未満	不要	-	不要	-	10,019	10.68	10.68	-	-	80.82	25.28	19.00	18.95	12.07	8.50	8.50	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	9,035.0	11.76	11.76	-	-	69.52	19.89	19.60	12.92	10.74	18.72	8.69	8.55	1.48	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	軽油 1. 2号バトロール給油	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3を超え2.0m3以下	11,723	10.08	10.08	-	-	62.01	16.31	15.10	14.76	10.79	27.91	19.77	7.00	1.14	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.0m3を超え3.0m3以下	14,411	9.03	9.03	-	-	57.30	15.96	14.00	12.28	10.83	33.67	26.81	5.93	0.93	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.0m3を超え4.0m3以下	17,099	8.30	8.30	-	-	54.08	16.77	12.45	10.85	10.35	37.62	31.63	5.21	0.78	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.0m3を超え5.0m3以下	19,788	7.78	7.78	-	-	51.73	17.33	11.33	10.87	8.95	40.49	35.14	4.68	0.67	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	5.0m3を超え6.0m3以下	22,476	7.38	7.38	-	-	49.93	17.78	10.88	10.47	7.87	42.69	37.82	4.28	0.59	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象

No.010 【 緑化ブロック積 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
緑化ブロックの質量	裏込材規格	裏込材 10m2当り 使用量	胴込・裏込ブ ロック規格	胴込・裏込ブ ロック10m2当 り使用量		K				R				Z				S				K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
150kg/個以上	再生砕石 RC-40	2.0m3以下	不要	-	7,690.9	13.05	13.05	-	-	75.24	23.07	22.59	11.52	10.69	11.71	9.97	1.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.010【 緑化ブロック積 】
< 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考
緑化ブロックの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り 使用量	胴込・裏込ブ ロック規格	胴込・裏込ブ ロック10m2当 り使用量		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高 炉)	2.0m3を超え 3.0m3以下	13,763	8.96	8.96	-	-	56.92	14.89	14.14	12.86	10.63	34.12	28.07	6.05	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高 炉)	3.0m3を超え 4.0m3以下	16,451	8.22	8.22	-	-	53.62	15.87	12.51	10.76	10.69	38.16	32.88	5.28	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高 炉)	4.0m3を超え 5.0m3以下	19,139	7.69	7.69	-	-	51.25	16.58	11.34	10.73	9.25	41.06	36.34	4.72	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高 炉)	5.0m3を超え 6.0m3以下	21,827	7.29	7.29	-	-	49.47	17.13	10.76	10.46	8.11	43.24	38.94	4.30	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 18-8 -25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
150kg/個以上	不要	-	不要	-	7,042.5	13.30	13.30	-	-	76.12	25.19	23.65	10.30	8.98	10.58	10.58	-	-	-	バックホウ（クローラ 型）〔標準型・クレー ン機能付・排出ガス対 策型（第3次基準 値）〕 山積0.8m3（平 積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-		

No.011【 胴込・裏込コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
ブロックの種類	生コンクリート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
間知ブロック・緑化ブロック	18-8-25(高炉)	26,882	4.43	4.43	-	-	36.73	20.95	10.98	4.17	-	58.84	57.53	1.31	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
間知ブロック・緑化ブロック	不要	11,426	10.42	10.42	-	-	86.49	49.33	25.84	9.82	-	3.09	3.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
大型ブロック	18-8-25(高炉)	19,561	4.72	4.72	-	-	16.25	8.41	6.92	-	-	79.03	79.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
大型ブロック	不要	4,105.1	22.50	22.50	-	-	77.50	40.11	33.01	-	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.012【 現場打基礎コンクリート 】
< 積算単位：m3 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
生コンクリート規格	基礎砕石の有無	養生工の種類		K				R	Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
18-8-25(高炉)	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	68,101	2.70	1.96	0.74	-	70.97	21.56	19.62	9.89	9.02	26.33	21.47	1.48	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
18-8-25(高炉)	有り	養生工なし	66,363	2.77	2.01	0.76	-	70.20	20.19	19.80	10.15	9.25	27.03	22.04	1.52	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
18-8-25(高炉)	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	58,745	2.27	2.27	-	-	71.64	22.79	19.82	10.23	8.23	26.09	24.90	0.99	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	養生工なし	57,007	2.34	2.34	-	-	70.79	23.50	17.79	10.55	8.49	26.87	25.65	1.02	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	

No. 013 【 天端コンクリート 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
生コンクリート規格	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4		
18-8-25(高炉)	一般養生	52,795	3.37	3.37	-	-	67.37	20.48	16.58	12.44	6.60	29.26	27.70	1.56	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
18-8-25(高炉)	特殊養生（練炭）	56,070	3.17	3.17	-	-	69.28	19.75	19.25	11.71	6.21	27.55	26.08	1.47	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
18-8-25(高炉)	養生工なし	51,057	3.48	3.48	-	-	66.26	21.18	14.21	12.86	6.82	30.26	28.65	1.61	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.017 【 小型擁壁（A） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考			
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	90,854	0.00	-	-	-	83.90	31.41	29.49	10.83	2.13	16.10	16.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	100,880	0.77	0.77	-	-	80.34	32.19	28.27	9.75	1.91	18.89	14.50	4.39	-	-	-	-	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	88,170	0.00	-	-	-	83.41	32.37	30.39	11.16	2.19	16.59	16.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	98,503	0.00	-	-	-	85.15	28.99	27.20	9.98	1.96	14.85	14.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	108,530	0.71	0.71	-	-	81.74	29.93	26.28	9.06	1.78	17.55	13.47	4.08	-	-	-	-	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	95,819	0.00	-	-	-	84.74	29.80	27.96	10.26	2.02	15.26	15.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	95,752	0.00	-	-	-	84.73	29.82	27.98	10.27	2.02	15.27	15.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	105,780	0.73	0.73	-	-	81.26	30.70	26.96	9.30	1.83	18.01	13.82	4.19	-	-	-	-	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	93,068	0.00	-	-	-	84.29	30.67	28.79	10.57	2.08	15.71	15.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	103,400	0.00	-	-	-	85.86	27.61	25.91	9.51	1.87	14.14	14.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	113,430	0.68	0.68	-	-	82.52	28.63	25.14	8.67	1.70	16.80	12.89	3.91	-	-	-	-	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	100,720	0.00	-	-	-	85.48	28.35	26.60	9.76	1.92	14.52	14.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	76,735	0.00	-	-	-	80.94	29.17	28.80	10.89	2.52	19.06	19.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	87,255	0.89	0.89	-	-	77.27	32.12	25.33	9.58	2.21	21.84	16.76	5.08	-	-	-	-	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	74,544	0.00	-	-	-	80.38	30.03	29.64	11.22	2.59	19.62	19.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	84,402	0.00	-	-	-	82.67	26.53	26.18	9.90	2.29	17.33	17.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	94,923	0.82	0.82	-	-	79.10	29.53	23.28	8.81	2.03	20.08	15.41	4.67	-	-	-	-	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象

No.017 【 小型擁壁（A） 】
＜ 積算単位：m³ ＞

条件区分					標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																備考	
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	82,212	0.00	-	-	-	82.21	27.23	26.88	10.17	2.35	17.79	17.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	81,664	0.00	-	-	-	82.09	27.40	27.06	10.24	2.37	17.91	17.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	92,184	0.84	0.84	-	-	78.49	30.41	23.97	9.07	2.10	20.67	15.86	4.81	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	79,473	0.00	-	-	-	81.60	28.16	27.81	10.52	2.43	18.40	18.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	89,332	0.00	-	-	-	83.63	25.06	24.74	9.36	2.16	16.37	16.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	99,852	0.78	0.78	-	-	80.14	28.08	22.13	8.37	1.93	19.08	14.64	4.44	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	87,141	0.00	-	-	-	83.22	25.69	25.36	9.59	2.22	16.78	16.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	70,247	0.00	-	-	-	79.18	29.16	27.07	10.85	2.75	20.82	20.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	80,996	0.96	0.96	-	-	75.51	32.25	23.48	9.41	2.39	23.53	18.06	5.47	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	68,285	0.00	-	-	-	78.58	29.99	27.85	11.16	2.83	21.42	21.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	77,899	0.00	-	-	-	81.23	26.31	24.41	9.78	2.48	18.77	18.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	88,648	0.87	0.87	-	-	77.63	29.48	21.45	8.60	2.18	21.50	16.50	5.00	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	75,937	0.00	-	-	-	80.74	26.98	25.04	10.04	2.54	19.26	19.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	75,152	0.00	-	-	-	80.54	27.26	25.30	10.14	2.57	19.46	19.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	85,901	0.90	0.90	-	-	76.92	30.43	22.13	8.87	2.25	22.18	17.02	5.16	-	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	73,190	0.00	-	-	-	80.02	27.99	25.98	10.41	2.64	19.98	19.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	82,803	0.00	-	-	-	82.34	24.75	22.96	9.20	2.33	17.66	17.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No. 017 【 小型擁壁（A） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高 炉)	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｬｯ ﾄﾋﾞｰｸ)	93,552	0.83	0.83	-	-	78.80	27.94	20.32	8.15	2.06	20.37	15.63	4.74	-	-	業務用可搬型ヒータ 〔ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰｸ〕 〔油だき・熱風・直火 型〕熱出力126MJ/ h(30,100kca l/h)油種 灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニ ローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高 炉)	有り	有り	養生工無	80,841	0.00	-	-	-	81.91	25.34	23.52	9.43	2.39	18.09	18.09	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8 -25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No. 018 【 小型擁壁（B） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格													備考			
擁壁平均高さ	シールド規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z						S	K（※印：賃料）			R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	95,407	2.69	2.39	-	-	81.98	29.93	29.85	10.05	2.79	15.33	15.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	105,260	3.09	2.16	0.74	-	78.81	32.46	27.10	9.11	2.52	18.10	13.89	4.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	無し	養生工無	92,546	2.67	2.46	-	-	81.53	30.87	30.77	10.36	2.87	15.80	15.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	102,990	2.73	2.21	-	-	83.07	27.73	27.65	9.31	2.58	14.20	14.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	112,840	3.10	2.02	0.69	-	80.01	30.27	25.28	8.50	2.35	16.89	12.96	3.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	有り	養生工無	100,130	2.71	2.27	-	-	82.69	28.54	28.44	9.58	2.65	14.60	14.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	100,270	2.71	2.27	-	-	82.71	28.50	28.40	9.56	2.65	14.58	14.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	有り	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	110,120	3.09	2.07	0.70	-	79.60	31.02	25.90	8.71	2.41	17.31	13.28	4.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	有り	無し	養生工無	97,411	2.70	2.34	-	-	82.29	29.32	29.24	9.84	2.73	15.01	15.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	107,860	2.75	2.11	-	-	83.69	26.49	26.40	8.89	2.46	13.56	13.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	有り	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	117,710	3.09	1.93	0.66	-	80.72	29.03	24.23	8.15	2.26	16.19	12.42	3.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	有り	有り	養生工無	105,000	2.74	2.17	-	-	83.33	27.20	27.12	9.13	2.53	13.93	13.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	95,519	2.81	2.49	-	-	81.88	29.89	29.82	10.04	2.78	15.31	15.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	105,360	3.19	2.25	0.74	-	78.72	32.42	27.07	9.10	2.52	18.09	13.88	4.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	無し	養生工無	92,654	2.78	2.56	-	-	81.44	30.83	30.74	10.35	2.87	15.78	15.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	103,110	2.84	2.30	-	-	82.98	27.70	27.62	9.30	2.58	14.18	14.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	112,960	3.20	2.10	0.69	-	79.94	30.25	25.25	8.49	2.35	16.86	12.94	3.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 018 【 小型擁壁（B） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比													代 表 機 材 規 格													備考		
擁壁平均高さ	シールド規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	有り	養生工無	100,250	2.83	2.37	-	-	82.58	28.48	28.41	9.57	2.65	14.59	14.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	100,390	2.83	2.37	-	-	82.60	28.44	28.37	9.55	2.65	14.57	14.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	110,240	3.18	2.15	0.70	-	79.54	31.01	25.87	8.70	2.41	17.28	13.26	4.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	無し	養生工無	97,526	2.82	2.44	-	-	82.19	29.29	29.20	9.83	2.72	14.99	14.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	107,990	2.86	2.20	-	-	83.60	26.46	26.37	8.88	2.46	13.54	13.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	117,830	3.21	2.02	0.66	-	80.62	28.99	24.21	8.14	2.25	16.17	12.41	3.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	有り	養生工無	105,120	2.85	2.26	-	-	83.24	27.17	27.09	9.12	2.53	13.91	13.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	95,771	3.06	2.71	-	-	81.67	29.82	29.74	10.01	2.77	15.27	15.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	105,610	3.40	2.46	0.73	-	78.55	32.35	27.01	9.08	2.52	18.05	13.85	4.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	養生工無	92,897	3.04	2.80	-	-	81.22	30.75	30.66	10.32	2.86	15.74	15.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	103,390	3.10	2.51	-	-	82.76	27.63	27.55	9.27	2.57	14.14	14.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	113,230	3.41	2.29	0.68	-	79.77	30.19	25.19	8.47	2.35	16.82	12.91	3.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	有り	養生工無	100,520	3.09	2.59	-	-	82.36	28.42	28.33	9.54	2.64	14.55	14.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	100,660	3.08	2.58	-	-	82.39	28.38	28.29	9.53	2.64	14.53	14.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	110,490	3.41	2.35	0.70	-	79.35	30.94	25.81	8.68	2.40	17.24	13.23	4.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	有り	無し	養生工無	97,784	3.07	2.66	-	-	81.98	29.20	29.13	9.81	2.72	14.95	14.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	108,280	3.12	2.40	-	-	83.38	26.39	26.30	8.86	2.45	13.50	13.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 018 【 小型擁壁（B） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考						
擁壁平均高さ	コンクリート規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R	Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S												
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4									
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	118,110	3.43	2.20	0.66	-	80.44	28.93	24.15	8.12	2.25	16.13	12.38	3.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	有り	有り	養生工無	105,400	3.11	2.47	-	-	83.02	27.10	27.02	9.10	2.52	13.87	13.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	96,835	4.13	3.66	-	-	80.77	29.50	29.41	9.90	2.74	15.10	15.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	106,630	4.34	3.32	0.73	-	77.79	32.04	26.75	8.99	2.49	17.87	13.71	4.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	養生工無	93,923	4.10	3.77	-	-	80.33	30.41	30.32	10.21	2.83	15.57	15.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	104,550	4.18	3.39	-	-	81.83	27.32	27.24	9.17	2.54	13.99	13.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	114,350	4.38	3.10	0.68	-	78.95	29.88	24.94	8.38	2.32	16.67	12.79	3.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	無し	有り	養生工無	101,640	4.16	3.48	-	-	81.45	28.11	28.02	9.43	2.61	14.39	14.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	101,790	4.16	3.48	-	-	81.47	28.06	27.98	9.42	2.61	14.37	14.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	111,590	4.35	3.17	0.69	-	78.58	30.64	25.56	8.59	2.38	17.07	13.10	3.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	有り	無し	養生工無	98,874	4.14	3.58	-	-	81.07	28.89	28.80	9.70	2.69	14.79	14.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	109,510	4.21	3.23	-	-	82.44	26.08	26.01	8.76	2.43	13.35	13.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	119,300	4.40	2.97	0.65	-	79.62	28.62	23.91	8.04	2.23	15.98	12.26	3.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	有り	有り	養生工無	106,590	4.19	3.32	-	-	82.09	26.79	26.72	9.00	2.49	13.72	13.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	97,133	3.95	3.50	-	-	80.54	29.42	29.32	9.87	2.74	15.51	15.05	0.41	-	-	-	-	クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ラチスｼﾞﾌﾞ型〕50t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	106,920	4.18	3.18	0.72	-	77.59	31.96	26.68	8.97	2.48	18.23	13.68	4.15	0.37	-	-	-	クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ラチスｼﾞﾌﾞ型〕50t吊	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	無し	養生工無	94,210	3.93	3.61	-	-	80.09	30.32	30.23	10.18	2.82	15.98	15.52	0.43	-	-	-	-	クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ラチスｼﾞﾌﾞ型〕50t吊	*	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No. 018 【 小型擁壁（B） 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比													代表機材規格												備考							
擁壁平均高さ	シールド規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	104,880	4.00	3.24	-	-	81.59	27.25	27.15	9.14	2.53	14.41	13.94	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	114,670	4.21	2.96	0.68	-	78.76	29.81	24.87	8.36	2.32	17.03	12.75	3.87	0.35	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	有り	養生工無	101,960	3.98	3.33	-	-	81.22	28.04	27.93	9.40	2.61	14.80	14.34	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	102,100	3.98	3.33	-	-	81.24	28.00	27.89	9.39	2.60	14.78	14.32	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	111,890	4.20	3.04	0.69	-	78.36	30.55	25.49	8.57	2.37	17.44	13.07	3.96	0.36	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	無し	養生工無	99,179	3.96	3.43	-	-	80.84	28.81	28.72	9.67	2.68	15.20	14.74	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	109,850	4.02	3.09	-	-	82.20	26.02	25.93	8.73	2.42	13.78	13.31	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	119,640	4.23	2.84	0.65	-	79.44	28.59	23.84	8.01	2.22	16.33	12.22	3.70	0.33	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.5m以上 0.6m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	有り	養生工無	106,930	4.01	3.18	-	-	81.85	26.73	26.64	8.97	2.48	14.14	13.68	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	81,148	3.16	2.81	-	-	78.82	29.67	27.23	9.70	3.28	18.02	18.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	91,500	3.55	2.49	0.85	-	75.62	32.49	24.15	8.60	2.90	20.83	15.98	4.85	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	無し	養生工無	78,789	3.14	2.89	-	-	78.30	30.56	28.05	9.99	3.37	18.56	18.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	88,696	3.22	2.57	-	-	80.29	27.15	24.91	8.87	3.00	16.49	16.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	99,048	3.57	2.30	0.78	-	77.19	30.03	22.31	7.94	2.68	19.24	14.76	4.48	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	有り	養生工無	86,337	3.21	2.64	-	-	79.85	27.89	25.59	9.11	3.08	16.94	16.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	85,984	3.20	2.65	-	-	79.79	28.01	25.70	9.15	3.09	17.01	17.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	有り	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	96,336	3.56	2.36	0.80	-	76.66	30.86	22.94	8.17	2.76	19.78	15.18	4.60	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No. 018 【 小型擁壁（B） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格													備考				
擁壁平均高さ	シールド規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しシールドの有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	有り	無し	養生工無	83,625	3.18	2.72	-	-	79.33	28.80	26.42	9.41	3.18	17.49	17.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	93,532	3.25	2.43	-	-	81.12	25.76	23.63	8.41	2.84	15.63	15.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	有り	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	103,880	3.59	2.19	0.75	-	78.06	28.61	21.27	7.57	2.56	18.35	14.08	4.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	有り	有り	養生工無	91,173	3.24	2.50	-	-	80.72	26.42	24.24	8.63	2.91	16.04	16.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	81,260	3.29	2.92	-	-	78.71	29.65	27.19	9.68	3.27	18.00	18.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	91,608	3.66	2.59	0.85	-	75.54	32.46	24.12	8.59	2.90	20.80	15.96	4.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	無し	養生工無	78,897	3.27	3.01	-	-	78.19	30.52	28.01	9.97	3.37	18.54	18.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	88,821	3.36	2.68	-	-	80.18	27.12	24.88	8.86	2.99	16.46	16.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	99,169	3.69	2.40	0.78	-	77.09	29.98	22.28	7.93	2.68	19.22	14.75	4.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	有り	養生工無	86,458	3.34	2.75	-	-	79.75	27.86	25.56	9.10	3.07	16.91	16.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	86,104	3.34	2.76	-	-	79.68	27.97	25.66	9.14	3.09	16.98	16.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	96,452	3.67	2.46	0.80	-	76.57	30.84	22.91	8.16	2.75	19.76	15.16	4.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	無し	養生工無	83,741	3.32	2.84	-	-	79.22	28.76	26.39	9.40	3.17	17.46	17.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	93,665	3.39	2.54	-	-	81.00	25.72	23.59	8.40	2.84	15.61	15.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	104,010	3.70	2.28	0.74	-	77.98	28.61	21.24	7.56	2.55	18.32	14.06	4.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	有り	養生工無	91,302	3.37	2.60	-	-	80.61	26.38	24.20	8.62	2.91	16.02	16.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	81,512	3.59	3.19	-	-	78.47	29.55	27.11	9.65	3.26	17.94	17.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No. 018 【 小型擁壁（B） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比														代表機材規格												備考		
擁壁平均高さ	シールド規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しシールドの有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	91,851	3.91	2.83	0.84	-	75.34	32.37	24.06	8.57	2.89	20.75	15.92	4.83	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	養生工無	79,140	3.57	3.29	-	-	77.95	30.43	27.92	9.94	3.36	18.48	18.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	89,101	3.66	2.92	-	-	79.93	27.04	24.80	8.83	2.98	16.41	16.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	99,440	3.95	2.61	0.78	-	76.88	29.90	22.22	7.91	2.67	19.17	14.71	4.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	有り	養生工無	86,730	3.64	3.00	-	-	79.50	27.78	25.48	9.07	3.06	16.86	16.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	86,374	3.64	3.01	-	-	79.43	27.88	25.58	9.11	3.08	16.93	16.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	96,713	3.94	2.69	0.80	-	76.36	30.75	22.85	8.13	2.75	19.70	15.12	4.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	有り	無し	養生工無	84,002	3.61	3.09	-	-	78.98	28.67	26.31	9.37	3.16	17.41	17.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	93,963	3.70	2.77	-	-	80.74	25.63	23.52	8.37	2.83	15.56	15.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	104,300	3.97	2.49	0.74	-	77.76	28.51	21.19	7.54	2.55	18.27	14.02	4.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	有り	有り	養生工無	91,592	3.68	2.84	-	-	80.35	26.29	24.13	8.59	2.90	15.97	15.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	82,575	4.83	4.29	-	-	77.46	29.17	26.76	9.53	3.22	17.71	17.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	92,876	4.97	3.81	0.83	-	74.51	32.02	23.79	8.47	2.86	20.52	15.75	4.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	養生工無	80,165	4.80	4.42	-	-	76.96	30.04	27.57	9.81	3.32	18.24	18.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	90,285	4.92	3.92	-	-	78.88	26.68	24.48	8.71	2.94	16.20	16.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	100,590	5.05	3.52	0.77	-	76.00	29.55	21.97	7.82	2.64	18.95	14.54	4.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	無し	有り	養生工無	87,875	4.90	4.03	-	-	78.46	27.41	25.15	8.95	3.02	16.64	16.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	

No. 018 【 小型擁壁（B） 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格													備考			
擁壁平均高さ	シールド規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	87,514	4.90	4.05	-	-	78.39	27.51	25.25	8.99	3.04	16.71	16.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	有り	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	97,815	5.02	3.62	0.79	-	75.50	30.40	22.59	8.04	2.72	19.48	14.95	4.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	有り	無し	養生工無	85,105	4.86	4.16	-	-	77.96	28.31	25.97	9.24	3.12	17.18	17.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	95,224	4.97	3.72	-	-	79.67	25.29	23.21	8.26	2.79	15.36	15.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	有り	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	105,530	5.09	3.36	0.73	-	76.85	28.17	20.94	7.45	2.52	18.06	13.86	4.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	有り	有り	養生工無	92,815	4.95	3.82	-	-	79.29	25.94	23.81	8.48	2.86	15.76	15.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	82,872	4.62	4.10	-	-	77.18	29.06	26.67	9.49	3.21	18.20	17.65	0.49	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラヂスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	93,163	4.80	3.65	0.83	-	74.28	31.92	23.72	8.44	2.85	20.92	15.70	4.76	0.43	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラヂスジブ型〕50t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	無し	養生工無	80,452	4.60	4.23	-	-	76.68	29.93	27.47	9.78	3.30	18.72	18.18	0.50	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラヂスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	90,616	4.71	3.75	-	-	78.60	26.59	24.39	8.68	2.93	16.69	16.14	0.44	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラヂスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	100,910	4.86	3.37	0.77	-	75.78	29.48	21.90	7.80	2.63	19.36	14.49	4.39	0.40	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラヂスジブ型〕50t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	有り	養生工無	88,196	4.68	3.85	-	-	78.19	27.32	25.06	8.92	3.01	17.13	16.58	0.46	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラヂスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	87,833	4.68	3.87	-	-	78.12	27.42	25.16	8.96	3.03	17.20	16.65	0.46	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラヂスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	98,124	4.83	3.46	0.79	-	75.27	30.31	22.52	8.02	2.71	19.90	14.90	4.52	0.41	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラヂスジブ型〕50t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	無し	養生工無	85,413	4.65	3.98	-	-	77.68	28.21	25.87	9.21	3.11	17.67	17.12	0.47	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラヂスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	95,577	4.76	3.56	-	-	79.38	25.21	23.12	8.23	2.78	15.86	15.30	0.42	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラヂスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	105,870	4.89	3.21	0.73	-	76.62	28.10	20.87	7.43	2.51	18.49	13.81	4.19	0.38	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラヂスジブ型〕50t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No. 018 【 小型擁壁（B） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比																代 表 機 材 規 格																備考
擁壁平均高さ	シールド規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
0.6m以上 0.8m未満	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	有り	養生工無	93,157	4.73	3.65	-	-	79.02	25.87	23.72	8.45	2.85	16.25	15.70	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	74,535	3.44	3.06	-	-	76.94	29.75	25.51	9.57	3.57	19.62	19.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	85,116	3.81	2.68	0.91	-	73.80	32.69	22.34	8.38	3.12	22.39	17.18	5.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	無し	養生工無	72,405	3.41	3.15	-	-	76.39	30.63	26.26	9.85	3.67	20.20	20.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	82,097	3.51	2.77	-	-	78.68	27.03	23.16	8.68	3.24	17.81	17.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	92,677	3.85	2.46	0.84	-	75.59	30.02	20.52	7.69	2.87	20.56	15.78	4.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	有り	養生工無	79,966	3.49	2.85	-	-	78.22	27.74	23.78	8.92	3.32	18.29	18.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	79,381	3.49	2.87	-	-	78.09	27.95	23.95	8.98	3.35	18.42	18.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	有り	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	89,962	3.83	2.53	0.86	-	74.98	30.93	21.14	7.93	2.95	21.19	16.26	4.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	有り	無し	養生工無	77,251	3.46	2.95	-	-	77.61	28.72	24.61	9.23	3.44	18.93	18.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	86,942	3.55	2.62	-	-	79.63	25.52	21.87	8.20	3.06	16.82	16.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	有り	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	97,523	3.86	2.33	0.79	-	76.60	28.55	19.50	7.31	2.72	19.54	14.99	4.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高17m以下・水平打設距離17m以下	有り	有り	養生工無	84,812	3.54	2.69	-	-	79.22	26.15	22.42	8.41	3.13	17.24	17.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	74,647	3.57	3.18	-	-	76.84	29.73	25.47	9.55	3.56	19.59	19.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	85,223	3.93	2.79	0.91	-	73.71	32.65	22.31	8.37	3.12	22.36	17.16	5.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	無し	養生工無	72,513	3.55	3.28	-	-	76.28	30.59	26.22	9.83	3.67	20.17	20.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	82,222	3.66	2.89	-	-	78.55	26.97	23.13	8.67	3.23	17.79	17.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象					

No. 018 【 小型擁壁（B） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比														代表機材規格													備考						
擁壁平均高さ	シールド規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S									
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	92,799	3.98	2.56	0.84	-	75.48	29.98	20.49	7.68	2.86	20.54	15.76	4.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(300,100kcal/h)油種 灯油	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	有り	養生工無	80,088	3.64	2.97	-	-	78.10	27.70	23.74	8.90	3.32	18.26	18.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	79,501	3.63	2.99	-	-	77.98	27.91	23.92	8.97	3.34	18.39	18.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90,078	3.96	2.64	0.86	-	74.89	30.90	21.11	7.91	2.95	21.15	16.23	4.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(300,100kcal/h)油種 灯油	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	無し	養生工無	77,367	3.61	3.07	-	-	77.49	28.66	24.58	9.22	3.44	18.90	18.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	87,077	3.70	2.73	-	-	79.51	25.48	21.84	8.19	3.05	16.79	16.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	97,654	3.99	2.43	0.79	-	76.50	28.51	19.47	7.30	2.72	19.51	14.97	4.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(300,100kcal/h)油種 灯油	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	有り	養生工無	84,943	3.69	2.80	-	-	79.09	26.11	22.38	8.39	3.13	17.22	17.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕20t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	74,898	3.90	3.47	-	-	76.57	29.61	25.39	9.52	3.55	19.53	19.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	85,466	4.20	3.04	0.91	-	73.50	32.56	22.25	8.34	3.11	22.30	17.11	5.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(300,100kcal/h)油種 灯油	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	養生工無	72,755	3.87	3.57	-	-	76.03	30.50	26.13	9.80	3.65	20.10	20.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	82,505	3.99	3.15	-	-	78.29	26.89	23.05	8.64	3.22	17.72	17.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	93,073	4.25	2.79	0.83	-	75.28	29.91	20.43	7.66	2.86	20.47	15.71	4.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(300,100kcal/h)油種 灯油	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	有り	養生工無	80,362	3.97	3.24	-	-	77.83	27.60	23.66	8.87	3.31	18.20	18.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	79,773	3.96	3.26	-	-	77.71	27.80	23.84	8.94	3.33	18.33	18.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90,341	4.24	2.88	0.86	-	74.66	30.80	21.05	7.89	2.94	21.10	16.19	4.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(300,100kcal/h)油種 灯油	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	-	被災地補正対象
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	有り	無し	養生工無	77,630	3.94	3.35	-	-	77.22	28.58	24.49	9.18	3.42	18.84	18.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No. 018 【 小型擁壁（B） 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備考			
擁壁平均高さ	シールド規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	87,380	4.04	2.98	-	-	79.22	25.38	21.76	8.16	3.04	16.74	16.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	有り	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	97,948	4.28	2.65	0.79	-	76.26	28.42	19.41	7.28	2.71	19.46	14.93	4.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	有り	有り	養生工無	85,237	4.02	3.05	-	-	78.82	26.02	22.31	8.36	3.12	17.16	17.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	75,958	5.24	4.66	-	-	75.51	29.21	25.03	9.39	3.50	19.25	19.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	86,488	5.34	4.10	0.90	-	72.62	32.18	21.98	8.24	3.07	22.04	16.91	5.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	養生工無	73,777	5.20	4.80	-	-	74.98	30.08	25.77	9.66	3.60	19.82	19.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	83,699	5.36	4.23	-	-	77.17	26.50	22.72	8.52	3.18	17.47	17.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	無し	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	94,229	5.43	3.76	0.82	-	74.34	29.52	20.18	7.57	2.82	20.23	15.52	4.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	無し	有り	養生工無	81,518	5.33	4.35	-	-	76.73	27.21	23.32	8.75	3.26	17.94	17.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	80,919	5.32	4.38	-	-	76.61	27.42	23.50	8.81	3.28	18.07	18.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	有り	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	91,449	5.40	3.87	0.85	-	73.76	30.42	20.79	7.80	2.91	20.84	15.99	4.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	有り	無し	養生工無	78,738	5.29	4.50	-	-	76.14	28.16	24.15	9.06	3.38	18.57	18.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	88,660	5.43	4.00	-	-	78.08	25.01	21.45	8.04	3.00	16.49	16.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	有り	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	99,190	5.48	3.57	0.78	-	75.31	28.06	19.17	7.19	2.68	19.21	14.74	4.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-	被災地補正対象
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	有り	有り	養生工無	86,479	5.40	4.10	-	-	77.69	25.65	21.99	8.24	3.07	16.91	16.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	76,254	5.01	4.46	-	-	75.22	29.09	24.94	9.35	3.49	19.77	19.18	0.53	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	86,774	5.14	3.92	0.89	-	72.41	32.09	21.91	8.22	3.06	22.45	16.85	5.11	0.46	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕 50t吊	*	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No. 018 【 小型擁壁（B） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備考
擁壁平均高さ	シールド規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	無し	養生工無	74,063	4.98	4.59	-	-	74.69	29.96	25.67	9.63	3.59	20.33	19.75	0.54	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	84,033	5.13	4.05	-	-	76.87	26.41	22.63	8.48	3.16	18.00	17.40	0.48	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	94,553	5.22	3.59	0.82	-	74.11	29.45	20.11	7.54	2.81	20.67	15.47	4.69	0.42	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	無し	有り	養生工無	81,842	5.09	4.15	-	-	76.44	27.12	23.23	8.71	3.25	18.47	17.87	0.49	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	81,239	5.08	4.18	-	-	76.32	27.32	23.40	8.78	3.27	18.60	18.00	0.50	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	無し	特殊養生(ジェットヒータ)	91,759	5.19	3.70	0.84	-	73.53	30.34	20.72	7.77	2.90	21.28	15.94	4.83	0.44	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	無し	養生工無	79,048	5.05	4.30	-	-	75.85	28.08	24.05	9.02	3.36	19.10	18.50	0.51	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	89,018	5.18	3.82	-	-	77.78	24.93	21.36	8.01	2.99	17.04	16.43	0.45	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	有り	特殊養生(ジェットヒータ)	99,538	5.27	3.41	0.78	-	75.07	27.99	19.10	7.16	2.67	19.66	14.69	4.45	0.40	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	灯油 白灯油業務用ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
0.8m以上 1.0m以下	18-8-25(高炉)	水平打設距離30m以下	有り	有り	養生工無	86,827	5.16	3.92	-	-	77.40	25.57	21.90	8.21	3.06	17.44	16.84	0.46	-	-	-	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		

No.019【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考		
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	延長無し	43,117	1.97	1.59	-	-	64.42	26.48	17.28	6.04	1.45	33.61	33.28	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m未満	43,762	2.02	1.56	-	-	64.87	27.48	17.03	5.95	1.43	33.11	32.79	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m以上 180m未満	45,051	2.13	1.52	-	-	65.71	29.40	16.54	5.78	1.39	32.16	31.85	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	180m以上 280m以下	46,409	2.25	1.48	-	-	66.52	31.27	16.05	5.61	1.35	31.23	30.92	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	44,773	1.83	1.53	-	-	65.81	30.11	16.64	5.82	1.40	32.36	32.05	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	45,418	1.89	1.51	-	-	66.21	31.02	16.40	5.74	1.38	31.90	31.60	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上 180m未満	46,704	1.99	1.47	-	-	66.99	32.77	15.95	5.58	1.34	31.02	30.72	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上 280m以下	48,060	2.09	1.42	-	-	67.77	34.52	15.50	5.42	1.30	30.14	29.86	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	延長無し	42,189	1.94	1.62	-	-	63.73	27.06	17.66	6.18	1.49	34.33	34.01	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m未満	42,833	2.00	1.60	-	-	64.18	28.07	17.40	6.08	1.46	33.82	33.50	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m以上 180m未満	44,119	2.10	1.55	-	-	65.06	29.99	16.89	5.91	1.42	32.84	32.53	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	180m以上 280m以下	45,475	2.22	1.51	-	-	65.92	31.91	16.38	5.73	1.38	31.86	31.56	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	延長無し	46,550	2.04	1.47	-	-	66.79	24.51	16.01	5.60	1.35	31.17	30.83	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m未満	47,200	2.10	1.45	-	-	67.17	25.48	15.79	5.52	1.33	30.73	30.40	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m以上 180m未満	48,497	2.22	1.41	-	-	67.86	27.30	15.36	5.37	1.29	29.92	29.59	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	180m以上 280m以下	49,865	2.33	1.37	-	-	68.57	29.11	14.94	5.22	1.26	29.10	28.78	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	48,207	1.91	1.42	-	-	68.00	27.97	15.46	5.40	1.30	30.09	29.77	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.019【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比													代 表 機 材 規 格														備考				
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	48,855	1.97	1.40	-	-	68.35	28.86	15.25	5.33	1.28	29.68	29.37	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上 180m未満	50,151	2.08	1.36	-	-	69.00	30.53	14.86	5.19	1.25	28.92	28.61	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上 280m以下	51,516	2.20	1.33	-	-	69.66	32.19	14.46	5.06	1.22	28.14	27.85	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	延長無し	45,622	2.02	1.50	-	-	66.20	25.04	16.33	5.71	1.37	31.78	31.45	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m未満	46,271	2.08	1.48	-	-	66.58	26.00	16.10	5.63	1.35	31.34	31.01	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m以上 180m未満	47,566	2.20	1.44	-	-	67.31	27.82	15.66	5.48	1.32	30.49	30.17	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	180m以上 280m以下	48,931	2.31	1.40	-	-	68.05	29.67	15.23	5.32	1.28	29.64	29.33	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	45,715	2.02	1.50	-	-	66.25	24.97	16.30	5.70	1.37	31.73	31.39	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m未満	46,363	2.09	1.48	-	-	66.63	25.93	16.07	5.62	1.35	31.28	30.95	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m以上 180m未満	47,659	2.20	1.44	-	-	67.37	27.78	15.63	5.47	1.32	30.43	30.11	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	180m以上 280m以下	49,024	2.32	1.40	-	-	68.10	29.61	15.20	5.31	1.28	29.58	29.27	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	47,371	1.89	1.44	-	-	67.51	28.48	15.73	5.50	1.32	30.60	30.29	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	48,019	1.95	1.43	-	-	67.86	29.34	15.52	5.43	1.31	30.19	29.88	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上 180m未満	49,312	2.06	1.39	-	-	68.54	31.05	15.11	5.28	1.27	29.40	29.10	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上 280m以下	50,675	2.17	1.35	-	-	69.21	32.72	14.70	5.14	1.24	28.62	28.32	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	延長無し	44,787	2.00	1.53	-	-	65.62	25.48	16.64	5.82	1.40	32.38	32.04	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m未満	45,434	2.06	1.51	-	-	66.03	26.47	16.40	5.73	1.38	31.91	31.58	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.019 【 重力式擁壁 】
＜ 積算単位：m3 ＞

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比																代 表 機 材 規 格														備考		
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m以上 180m未満	46,727	2.17	1.46	-	-	66.80	28.33	15.94	5.58	1.34	31.03	30.71	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	180m以上 280m以下	48,090	2.28	1.42	-	-	67.57	30.20	15.49	5.42	1.30	30.15	29.84	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	延長無し	49,148	2.08	1.39	-	-	68.38	23.24	15.16	5.30	1.28	29.54	29.20	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m未満	49,801	2.15	1.37	-	-	68.70	24.15	14.96	5.23	1.26	29.15	28.81	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m以上 180m未満	51,106	2.27	1.34	-	-	69.32	25.91	14.58	5.10	1.23	28.41	28.08	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	180m以上 280m以下	52,481	2.39	1.30	-	-	69.94	27.68	14.20	4.96	1.19	27.67	27.34	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	50,805	1.97	1.35	-	-	69.46	26.55	14.66	5.13	1.23	28.57	28.24	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	51,457	2.03	1.33	-	-	69.76	27.38	14.48	5.06	1.22	28.21	27.89	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上 180m未満	52,759	2.15	1.30	-	-	70.33	29.00	14.12	4.94	1.19	27.52	27.20	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上 280m以下	54,131	2.26	1.26	-	-	70.93	30.65	13.76	4.81	1.16	26.81	26.51	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	延長無し	48,220	2.07	1.42	-	-	67.82	23.67	15.45	5.40	1.30	30.11	29.76	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m未満	48,872	2.13	1.40	-	-	68.17	24.61	15.25	5.33	1.28	29.70	29.36	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m以上 180m未満	50,174	2.25	1.36	-	-	68.82	26.39	14.85	5.19	1.25	28.93	28.60	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
1.0mを超え 2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	180m以上 280m以下	51,547	2.38	1.33	-	-	69.46	28.16	14.45	5.05	1.22	28.16	27.84	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m 以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	延長無し	38,651	2.32	1.77	-	-	60.16	22.17	11.96	5.72	3.49	37.52	37.13	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m 以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m未満	39,298	2.39	1.74	-	-	60.71	23.34	11.77	5.63	3.43	36.90	36.52	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m 以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m以上 180m未満	40,592	2.51	1.69	-	-	61.77	25.59	11.39	5.45	3.32	35.72	35.35	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W ／C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.019 【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考	
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K			R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	41,955	2.63	1.63	-	-	62.82	27.84	11.02	5.27	3.21	34.55	34.20	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	40,496	2.15	1.69	-	-	62.06	26.27	11.42	5.46	3.33	35.79	35.44	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	41,143	2.21	1.66	-	-	62.56	27.33	11.24	5.38	3.28	35.23	34.88	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	42,434	2.32	1.61	-	-	63.52	29.36	10.90	5.21	3.18	34.16	33.82	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	43,794	2.44	1.56	-	-	64.46	31.37	10.56	5.05	3.08	33.10	32.77	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	34,493	3.16	1.99	0.41	0.31	52.17	21.42	13.41	5.06	1.82	44.67	41.60	2.17	0.83	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	35,138	3.21	1.95	0.40	0.31	52.94	22.75	13.16	4.97	1.79	43.85	40.84	2.13	0.81	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	36,426	3.31	1.88	0.39	0.30	54.38	25.28	12.69	4.79	1.72	42.31	39.40	2.06	0.78	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	37,784	3.39	1.81	0.37	0.29	55.83	27.76	12.24	4.62	1.66	40.78	37.98	1.98	0.75	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	延長無し	37,912	2.30	1.81	-	-	59.47	22.60	12.20	5.83	3.56	38.23	37.85	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m未満	38,558	2.37	1.78	-	-	60.03	23.77	11.99	5.74	3.50	37.60	37.22	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m以上180m未満	39,849	2.48	1.72	-	-	61.14	26.08	11.60	5.55	3.38	36.38	36.01	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	180m以上280m以下	41,209	2.59	1.66	-	-	62.24	28.32	11.22	5.37	3.27	35.17	34.82	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	延長無し	39,981	2.37	1.71	-	-	61.34	21.43	11.57	5.53	3.37	36.29	35.89	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m未満	40,631	2.44	1.69	-	-	61.85	22.58	11.38	5.44	3.32	35.71	35.32	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	41,929	2.56	1.63	-	-	62.85	24.79	11.03	5.28	3.21	34.59	34.22	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	43,296	2.69	1.58	-	-	63.80	26.95	10.68	5.11	3.11	33.51	33.14	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.019 【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比													代 表 機 材 規 格														備考
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	41,827	2.20	1.64	-	-	63.12	25.44	11.05	5.29	3.22	34.68	34.31	0.28	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	42,475	2.26	1.61	-	-	63.60	26.48	10.89	5.21	3.17	34.14	33.78	0.27	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	43,771	2.38	1.56	-	-	64.49	28.48	10.56	5.05	3.08	33.13	32.78	0.26	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	45,136	2.51	1.52	-	-	65.36	30.43	10.24	4.90	2.99	32.13	31.79	0.25	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	35,827	3.21	1.91	0.40	0.30	53.75	20.62	12.91	4.87	1.75	43.04	40.05	2.09	0.80	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	36,475	3.27	1.88	0.39	0.30	54.46	21.93	12.68	4.78	1.72	42.27	39.34	2.05	0.78	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	37,768	3.36	1.81	0.37	0.29	55.82	24.41	12.24	4.62	1.66	40.82	38.00	1.98	0.75	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	39,132	3.47	1.75	0.36	0.28	57.13	26.80	11.82	4.46	1.60	39.40	36.67	1.91	0.73	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	延長無し	39,242	2.35	1.75	-	-	60.69	21.83	11.78	5.64	3.44	36.96	36.57	0.29	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m未満	39,891	2.42	1.72	-	-	61.22	22.99	11.59	5.55	3.38	36.36	35.97	0.29	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m以上180m未満	41,186	2.53	1.66	-	-	62.26	25.23	11.23	5.37	3.27	35.21	34.84	0.28	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	180m以上280m以下	42,551	2.66	1.61	-	-	63.26	27.42	10.87	5.20	3.17	34.08	33.72	0.27	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	40,110	2.38	1.71	-	-	61.44	21.35	11.53	5.51	3.36	36.18	35.78	0.29	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m未満	40,761	2.44	1.68	-	-	61.96	22.51	11.34	5.43	3.31	35.60	35.21	0.28	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	42,059	2.57	1.63	-	-	62.94	24.72	10.99	5.26	3.20	34.49	34.12	0.27	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	43,427	2.70	1.58	-	-	63.90	26.88	10.65	5.09	3.10	33.40	33.04	0.26	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	41,956	2.20	1.63	-	-	63.24	25.38	11.02	5.27	3.21	34.56	34.20	0.27	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.019 【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機 材 構 成 比													代 表 機 材 規 格														備考					
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	42,605	2.27	1.61	-	-	63.69	26.41	10.85	5.19	3.16	34.04	33.68	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	43,901	2.39	1.56	-	-	64.57	28.38	10.53	5.04	3.07	33.04	32.69	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	45,266	2.51	1.51	-	-	65.45	30.35	10.21	4.89	2.98	32.04	31.70	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	35,948	3.22	1.91	0.39	0.30	53.89	20.55	12.86	4.85	1.75	42.89	39.92	2.08	0.79	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	36,596	3.28	1.87	0.39	0.30	54.58	21.83	12.64	4.77	1.71	42.14	39.21	2.05	0.78	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	37,890	3.37	1.81	0.37	0.28	55.93	24.31	12.20	4.60	1.66	40.70	37.87	1.98	0.75	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	39,254	3.46	1.74	0.36	0.27	57.25	26.73	11.78	4.44	1.60	39.29	36.56	1.91	0.73	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	延長無し	39,371	2.35	1.74	-	-	60.81	21.77	11.74	5.62	3.42	36.84	36.45	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m未満	40,020	2.42	1.71	-	-	61.33	22.91	11.55	5.53	3.37	36.25	35.86	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m以上180m未満	41,316	2.54	1.66	-	-	62.35	25.15	11.19	5.35	3.26	35.11	34.73	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	180m以上280m以下	42,682	2.66	1.60	-	-	63.36	27.35	10.83	5.18	3.16	33.98	33.62	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	延長無し	41,441	2.42	1.65	-	-	62.54	20.67	11.16	5.34	3.25	35.04	34.63	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m未満	42,093	2.49	1.63	-	-	63.03	21.82	10.98	5.25	3.20	34.48	34.09	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	43,396	2.62	1.58	-	-	63.93	23.94	10.66	5.10	3.11	33.45	33.07	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	44,768	2.75	1.53	-	-	64.82	26.06	10.33	4.94	3.01	32.43	32.05	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	43,286	2.25	1.58	-	-	64.22	24.58	10.68	5.11	3.11	33.53	33.15	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	43,938	2.32	1.56	-	-	64.65	25.59	10.52	5.03	3.07	33.03	32.66	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.019【 重力式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機劣材構成比															代表機劣材規格													備考	
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	45,238	2.44	1.51	-	-	65.48	27.54	10.22	4.89	2.98	32.08	31.72	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	46,608	2.57	1.47	-	-	66.29	29.47	9.92	4.75	2.89	31.14	30.79	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	37,283	3.27	1.84	0.38	0.29	55.34	19.82	12.40	4.68	1.68	41.39	38.49	2.01	0.76	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	37,933	3.32	1.81	0.37	0.28	56.00	21.08	12.19	4.60	1.65	40.68	37.83	1.98	0.75	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	39,233	3.43	1.75	0.36	0.27	57.23	23.46	11.79	4.45	1.60	39.34	36.58	1.91	0.73	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	40,602	3.55	1.69	0.35	0.27	58.45	25.82	11.39	4.30	1.54	38.00	35.34	1.85	0.70	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	延長無し	40,702	2.39	1.68	-	-	61.95	21.06	11.36	5.43	3.31	35.66	35.26	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m未満	41,353	2.47	1.66	-	-	62.43	22.18	11.18	5.35	3.26	35.10	34.70	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m以上180m未満	42,653	2.60	1.61	-	-	63.38	24.35	10.84	5.19	3.16	34.02	33.64	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	180m以上280m以下	44,023	2.72	1.56	-	-	64.31	26.51	10.50	5.02	3.06	32.97	32.60	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.020【 もたれ式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	延長無し	34,655	2.57	1.98	-	-	55.59	21.29	10.38	5.32	3.11	41.84	41.41	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m未満	35,302	2.63	1.94	-	-	56.30	22.64	10.19	5.22	3.05	41.07	40.65	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	36,594	2.75	1.87	-	-	57.63	25.15	9.83	5.04	2.95	39.62	39.21	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	37,956	2.87	1.80	-	-	58.93	27.63	9.47	4.86	2.84	38.20	37.81	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	36,614	2.35	1.87	-	-	58.07	25.84	9.82	5.03	2.94	39.58	39.19	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	37,260	2.42	1.84	-	-	58.68	26.99	9.65	4.95	2.89	38.90	38.51	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	38,550	2.53	1.78	-	-	59.88	29.24	9.33	4.78	2.80	37.59	37.22	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	39,910	2.65	1.72	-	-	61.03	31.45	9.01	4.62	2.70	36.32	35.96	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	31,667	3.45	2.16	0.45	0.34	47.81	19.92	11.36	4.73	1.98	48.74	45.39	2.37	0.90	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	32,312	3.50	2.12	0.44	0.33	48.81	21.48	11.13	4.64	1.94	47.69	44.41	2.32	0.88	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	33,600	3.59	2.04	0.42	0.32	50.54	24.25	10.70	4.46	1.87	45.87	42.71	2.23	0.85	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	34,958	3.68	1.96	0.41	0.31	52.24	26.98	10.29	4.29	1.79	44.08	41.05	2.14	0.82	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	延長無し	34,030	2.53	2.01	-	-	54.88	21.70	10.57	5.42	3.17	42.59	42.17	0.34	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m未満	34,676	2.60	1.98	-	-	55.61	23.04	10.37	5.32	3.11	41.79	41.38	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m以上180m未満	35,965	2.71	1.90	-	-	56.99	25.60	10.00	5.12	3.00	40.30	39.90	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	180m以上280m以下	37,325	2.84	1.84	-	-	58.32	28.08	9.63	4.94	2.89	38.84	38.45	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.020【 もたれ式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考		
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	延長無し	35,421	2.60	1.93	-	-	56.45	20.86	10.15	5.20	3.04	40.95	40.51	0.33	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m未満	36,069	2.67	1.90	-	-	57.11	22.15	9.97	5.11	2.99	40.22	39.79	0.32	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	37,365	2.79	1.83	-	-	58.39	24.65	9.62	4.93	2.89	38.82	38.41	0.31	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	38,730	2.92	1.77	-	-	59.63	27.07	9.29	4.76	2.78	37.45	37.05	0.30	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	37,380	2.39	1.83	-	-	58.82	25.30	9.62	4.93	2.88	38.79	38.39	0.31	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	38,028	2.46	1.80	-	-	59.41	26.44	9.46	4.85	2.84	38.13	37.74	0.30	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	39,320	2.58	1.74	-	-	60.54	28.66	9.15	4.69	2.74	36.88	36.50	0.29	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	40,683	2.70	1.68	-	-	61.67	30.86	8.84	4.53	2.65	35.63	35.27	0.28	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	32,411	3.49	2.11	0.44	0.33	48.94	19.53	11.10	4.62	1.94	47.57	44.28	2.31	0.88	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	33,058	3.55	2.07	0.43	0.33	49.81	20.99	10.88	4.53	1.90	46.64	43.41	2.27	0.86	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	34,350	3.63	1.99	0.41	0.31	51.49	23.74	10.47	4.36	1.83	44.88	41.78	2.18	0.83	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	35,711	3.74	1.92	0.40	0.30	53.09	26.40	10.07	4.20	1.76	43.17	40.18	2.10	0.80	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	延長無し	34,795	2.57	1.97	-	-	55.76	21.22	10.34	5.30	3.10	41.67	41.24	0.33	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m未満	35,443	2.63	1.93	-	-	56.45	22.54	10.15	5.20	3.04	40.92	40.49	0.33	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m以上180m未満	36,736	2.76	1.86	-	-	57.78	25.06	9.79	5.02	2.93	39.46	39.06	0.31	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	180m以上280m以下	38,098	2.88	1.80	-	-	59.06	27.51	9.44	4.84	2.83	38.06	37.67	0.30	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W / C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.020【 もたれ式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	35,342	2.60	1.94	-	-	56.36	20.88	10.18	5.22	3.05	41.04	40.60	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m未満	35,991	2.66	1.90	-	-	57.04	22.22	9.99	5.12	3.00	40.30	39.87	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	37,286	2.80	1.84	-	-	58.30	24.70	9.64	4.94	2.89	38.90	38.49	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	38,651	2.92	1.77	-	-	59.55	27.12	9.30	4.77	2.79	37.53	37.13	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	37,302	2.39	1.84	-	-	58.74	25.35	9.64	4.94	2.89	38.87	38.47	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	37,949	2.45	1.80	-	-	59.35	26.52	9.48	4.86	2.84	38.20	37.81	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	39,242	2.58	1.75	-	-	60.47	28.72	9.16	4.70	2.75	36.95	36.57	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	40,604	2.70	1.69	-	-	61.60	30.92	8.86	4.54	2.65	35.70	35.34	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	32,334	3.49	2.12	0.44	0.33	48.83	19.58	11.12	4.64	1.94	47.68	44.38	2.32	0.88	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	32,981	3.55	2.08	0.43	0.33	49.71	21.05	10.90	4.54	1.90	46.74	43.51	2.27	0.86	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	34,272	3.64	2.00	0.41	0.32	51.38	23.79	10.49	4.37	1.83	44.98	41.87	2.19	0.83	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	35,633	3.73	1.92	0.40	0.30	53.01	26.47	10.09	4.21	1.76	43.26	40.27	2.10	0.80	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	延長無し	34,717	2.56	1.97	-	-	55.68	21.27	10.36	5.31	3.11	41.76	41.33	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m未満	35,365	2.64	1.94	-	-	56.35	22.58	10.17	5.21	3.05	41.01	40.58	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m以上180m未満	36,657	2.76	1.87	-	-	57.69	25.11	9.81	5.03	2.94	39.55	39.15	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	180m以上280m以下	38,019	2.88	1.80	-	-	58.99	27.57	9.46	4.85	2.84	38.13	37.74	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.020【 もたれ式擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	延長無し	36,108	2.64	1.90	-	-	57.18	20.45	9.96	5.10	2.99	40.18	39.74	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m未満	36,758	2.70	1.86	-	-	57.83	21.75	9.78	5.01	2.93	39.47	39.04	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	38,056	2.84	1.80	-	-	59.03	24.18	9.45	4.84	2.83	38.13	37.71	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	39,424	2.97	1.74	-	-	60.23	26.60	9.12	4.67	2.73	36.80	36.40	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	38,068	2.43	1.80	-	-	59.47	24.83	9.45	4.84	2.83	38.10	37.70	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	38,717	2.50	1.77	-	-	60.04	25.99	9.29	4.76	2.78	37.46	37.06	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	40,012	2.62	1.71	-	-	61.13	28.17	8.99	4.61	2.69	36.25	35.86	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	41,378	2.74	1.65	-	-	62.21	30.34	8.69	4.45	2.61	35.05	34.68	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	33,078	3.54	2.07	0.43	0.33	49.83	19.13	10.87	4.53	1.90	46.63	43.38	2.27	0.86	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	33,727	3.58	2.03	0.42	0.32	50.69	20.59	10.66	4.44	1.86	45.73	42.55	2.22	0.85	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	35,022	3.69	1.96	0.40	0.31	52.27	23.27	10.27	4.28	1.79	44.04	40.98	2.14	0.81	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	36,387	3.79	1.88	0.39	0.30	53.82	25.92	9.88	4.12	1.72	42.39	39.44	2.06	0.78	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	延長無し	35,483	2.61	1.93	-	-	56.51	20.80	10.14	5.19	3.04	40.88	40.44	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m未満	36,132	2.68	1.90	-	-	57.17	22.11	9.95	5.10	2.98	40.15	39.72	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m以上180m未満	37,427	2.80	1.83	-	-	58.44	24.59	9.61	4.92	2.88	38.76	38.34	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	180m以上280m以下	38,793	2.93	1.77	-	-	59.68	27.02	9.27	4.75	2.78	37.39	36.99	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W ／C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		

No.021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機旁材構成比															代表機旁材規格													備考	
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K					R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	48,055	1.93	1.42	-	-	52.08	18.16	10.16	4.65	3.37	39.18	30.56	8.30	0.24	-	6.81	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	48,704	2.00	1.41	-	-	52.62	19.16	10.02	4.59	3.32	38.66	30.15	8.19	0.24	-	6.72	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	50,000	2.11	1.37	-	-	53.68	21.09	9.76	4.47	3.24	37.66	29.37	7.98	0.23	-	6.55	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	51,366	2.22	1.33	-	-	54.75	23.02	9.50	4.35	3.15	36.66	28.59	7.77	0.22	-	6.37	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	48,870	1.85	1.40	-	-	52.94	20.44	9.99	4.58	3.31	38.51	30.05	8.16	0.23	-	6.70	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	49,518	1.90	1.38	-	-	53.47	21.39	9.86	4.52	3.27	38.02	29.66	8.06	0.23	-	6.61	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	50,812	2.02	1.35	-	-	54.49	23.24	9.61	4.40	3.18	37.05	28.90	7.85	0.23	-	6.44	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	52,175	2.12	1.31	-	-	55.53	25.09	9.35	4.29	3.10	36.08	28.15	7.64	0.22	-	6.27	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	43,163	2.57	1.59	0.37	0.24	44.21	18.13	11.31	4.33	1.45	45.64	34.11	9.24	1.60	0.63	7.58	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	43,809	2.61	1.56	0.36	0.24	45.03	19.34	11.14	4.26	1.43	44.89	33.52	9.11	1.58	0.62	7.47	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	45,097	2.70	1.52	0.35	0.23	46.44	21.48	10.82	4.14	1.39	43.60	32.56	8.85	1.53	0.60	7.26	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	46,455	2.79	1.47	0.34	0.22	47.85	23.61	10.51	4.02	1.35	42.32	31.61	8.59	1.49	0.58	7.04	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	49,551	1.98	1.38	-	-	53.40	17.63	9.85	4.51	3.26	38.02	29.64	8.05	0.23	-	6.60	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	50,202	2.04	1.36	-	-	53.91	18.60	9.72	4.45	3.22	37.53	29.25	7.95	0.23	-	6.52	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	51,503	2.17	1.33	-	-	54.92	20.48	9.48	4.34	3.14	36.56	28.51	7.74	0.22	-	6.35	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	52,874	2.28	1.29	-	-	55.91	22.37	9.23	4.23	3.06	35.62	27.77	7.54	0.22	-	6.19	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	50,366	1.90	1.36	-	-	54.20	19.83	9.69	4.44	3.21	37.40	29.16	7.92	0.23	-	6.50	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象

No.021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	51,016	1.96	1.34	-	-	54.71	20.77	9.57	4.38	3.17	36.92	28.79	7.82	0.22	-	6.41	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	52,315	2.07	1.31	-	-	55.68	22.59	9.33	4.27	3.09	35.99	28.07	7.62	0.22	-	6.26	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	53,683	2.18	1.27	-	-	56.64	24.39	9.09	4.17	3.01	35.08	27.36	7.43	0.21	-	6.10	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	44,654	2.62	1.53	0.36	0.23	45.99	17.61	10.93	4.18	1.40	44.06	32.89	8.93	1.55	0.61	7.33	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	45,302	2.67	1.51	0.35	0.23	46.67	18.70	10.77	4.12	1.38	43.44	32.42	8.81	1.53	0.60	7.22	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	46,596	2.77	1.47	0.34	0.22	47.98	20.78	10.47	4.01	1.35	42.23	31.52	8.56	1.49	0.58	7.02	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	47,960	2.88	1.43	0.33	0.22	49.27	22.84	10.18	3.89	1.31	41.03	30.62	8.32	1.44	0.57	6.82	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	49,416	1.98	1.38	-	-	53.28	17.65	9.88	4.53	3.27	38.12	29.72	8.07	0.23	-	6.62	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	50,068	2.04	1.37	-	-	53.79	18.63	9.75	4.47	3.23	37.63	29.33	7.97	0.23	-	6.54	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	51,368	2.16	1.33	-	-	54.81	20.54	9.50	4.35	3.15	36.66	28.59	7.76	0.22	-	6.37	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	52,739	2.28	1.30	-	-	55.80	22.42	9.25	4.24	3.07	35.72	27.85	7.56	0.22	-	6.20	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	50,232	1.89	1.36	-	-	54.10	19.89	9.72	4.45	3.22	37.50	29.24	7.94	0.23	-	6.51	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	50,882	1.95	1.34	-	-	54.60	20.84	9.59	4.39	3.18	37.02	28.86	7.84	0.23	-	6.43	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	52,180	2.06	1.31	-	-	55.59	22.66	9.35	4.29	3.10	36.08	28.14	7.64	0.22	-	6.27	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	53,548	2.18	1.28	-	-	56.55	24.46	9.11	4.18	3.02	35.16	27.42	7.45	0.21	-	6.11	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	44,526	2.62	1.54	0.36	0.23	45.85	17.66	10.96	4.19	1.41	44.18	32.98	8.96	1.55	0.61	7.35	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	45,174	2.67	1.52	0.35	0.23	46.54	18.76	10.80	4.13	1.39	43.55	32.51	8.83	1.53	0.60	7.24	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象		

No.021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考		
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上 180m未満	46,467	2.76	1.47	0.34	0.22	47.87	20.86	10.50	4.02	1.35	42.33	31.60	8.58	1.49	0.58	7.04	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上 280m以下	47,831	2.86	1.43	0.33	0.22	49.17	22.94	10.20	3.90	1.31	41.13	30.70	8.34	1.45	0.57	6.84	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	50,912	2.02	1.34	-	-	54.54	17.15	9.59	4.39	3.18	37.01	28.84	7.83	0.23	-	6.43	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	51,566	2.09	1.33	-	-	55.01	18.08	9.46	4.34	3.14	36.55	28.48	7.74	0.22	-	6.35	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上 180m未満	52,871	2.21	1.29	-	-	55.95	19.94	9.23	4.23	3.06	35.65	27.78	7.54	0.22	-	6.19	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上 280m以下	54,247	2.33	1.26	-	-	56.90	21.81	9.00	4.12	2.98	34.74	27.07	7.35	0.21	-	6.03	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	51,728	1.94	1.32	-	-	55.31	19.33	9.43	4.32	3.13	36.42	28.39	7.71	0.22	-	6.33	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	52,380	2.01	1.31	-	-	55.77	20.21	9.32	4.27	3.09	35.97	28.04	7.61	0.22	-	6.25	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上 180m未満	53,683	2.12	1.27	-	-	56.68	22.00	9.09	4.17	3.01	35.10	27.36	7.43	0.21	-	6.10	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上 280m以下	55,056	2.24	1.24	-	-	57.61	23.80	8.86	4.06	2.94	34.21	26.67	7.24	0.21	-	5.94	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	46,016	2.68	1.49	0.35	0.23	47.44	17.08	10.61	4.06	1.36	42.77	31.91	8.67	1.50	0.59	7.11	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	46,667	2.73	1.47	0.34	0.22	48.08	18.15	10.46	4.00	1.34	42.18	31.47	8.55	1.48	0.58	7.01	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上 180m未満	47,966	2.84	1.43	0.33	0.22	49.29	20.17	10.18	3.89	1.31	41.05	30.62	8.32	1.44	0.57	6.82	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/m3以上 0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上 280m以下	49,336	2.94	1.39	0.32	0.21	50.54	22.24	9.89	3.78	1.27	39.89	29.77	8.08	1.40	0.55	6.63	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	50,817	1.83	1.35	-	-	49.23	17.17	9.60	4.40	3.18	39.92	28.90	10.71	0.23	-	9.02	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	51,466	1.89	1.33	-	-	49.81	18.15	9.48	4.34	3.14	39.40	28.53	10.57	0.22	-	8.90	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上 180m未満	52,762	2.00	1.30	-	-	50.88	19.98	9.25	4.24	3.07	38.44	27.83	10.31	0.22	-	8.68	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	

No.021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比															代表機材規格												備考		
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4					
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上 280m以下	54,128	2.10	1.26	-	-	51.97	21.85	9.02	4.13	2.99	37.46	27.13	10.05	0.21	-	8.47	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	51,632	1.75	1.33	-	-	50.10	19.36	9.45	4.33	3.13	39.27	28.44	10.54	0.22	-	8.88	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	52,280	1.80	1.31	-	-	50.64	20.26	9.34	4.28	3.09	38.79	28.09	10.41	0.22	-	8.77	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上 180m未満	53,574	1.91	1.28	-	-	51.69	22.06	9.11	4.17	3.02	37.85	27.41	10.16	0.21	-	8.55	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上 280m以下	54,937	2.02	1.25	-	-	52.74	23.84	8.88	4.07	2.94	36.90	26.73	9.90	0.21	-	8.34	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	45,926	2.42	1.49	0.35	0.23	41.57	17.04	10.63	4.07	1.37	46.03	32.03	11.85	1.51	0.59	9.98	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	46,571	2.45	1.47	0.34	0.22	42.29	18.11	10.48	4.01	1.35	45.42	31.62	11.68	1.49	0.58	9.84	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上 180m未満	47,859	2.55	1.43	0.33	0.22	43.68	20.16	10.20	3.90	1.31	44.19	30.75	11.37	1.45	0.57	9.58	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上 280m以下	49,217	2.63	1.39	0.32	0.21	45.15	22.29	9.92	3.79	1.27	42.91	29.84	11.06	1.41	0.55	9.31	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	52,313	1.88	1.31	-	-	50.58	16.69	9.33	4.27	3.09	38.78	28.07	10.40	0.22	-	8.76	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	52,964	1.94	1.29	-	-	51.10	17.64	9.21	4.22	3.05	38.31	27.73	10.27	0.22	-	8.65	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上 180m未満	54,265	2.05	1.26	-	-	52.12	19.45	8.99	4.12	2.98	37.39	27.06	10.03	0.21	-	8.44	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上 280m以下	55,636	2.17	1.23	-	-	53.11	21.24	8.77	4.02	2.91	36.48	26.40	9.78	0.21	-	8.24	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	53,128	1.80	1.29	-	-	51.39	18.80	9.19	4.21	3.04	38.18	27.64	10.24	0.22	-	8.63	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	53,778	1.85	1.27	-	-	51.91	19.72	9.07	4.16	3.01	37.72	27.31	10.12	0.21	-	8.52	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上 180m未満	55,077	1.96	1.24	-	-	52.89	21.45	8.86	4.06	2.94	36.83	26.66	9.88	0.21	-	8.32	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上 280m以下	56,445	2.08	1.21	-	-	53.86	23.19	8.65	3.96	2.87	35.94	26.02	9.64	0.20	-	8.12	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象

No.021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機旁材構成比													代表機旁材規格												備考				
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S				K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4					
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	47,416	2.47	1.44	0.34	0.22	43.23	16.50	10.29	3.94	1.32	44.64	31.05	11.48	1.46	0.57	9.66	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	48,064	2.52	1.42	0.33	0.22	43.90	17.55	10.15	3.88	1.30	44.05	30.65	11.32	1.44	0.57	9.53	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	49,358	2.62	1.39	0.32	0.21	45.31	19.64	9.89	3.78	1.27	42.79	29.75	11.02	1.40	0.55	9.28	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	50,722	2.72	1.35	0.31	0.21	46.60	21.62	9.62	3.68	1.24	41.65	28.95	10.73	1.36	0.54	9.03	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	52,179	1.87	1.31	-	-	50.47	16.73	9.35	4.29	3.10	38.88	28.14	10.43	0.22	-	8.78	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	52,830	1.94	1.30	-	-	50.98	17.66	9.24	4.23	3.06	38.41	27.80	10.30	0.22	-	8.67	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	54,130	2.04	1.26	-	-	52.01	19.48	9.02	4.13	2.99	37.48	27.13	10.05	0.21	-	8.47	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	55,501	2.16	1.23	-	-	53.02	21.31	8.79	4.03	2.91	36.56	26.46	9.80	0.21	-	8.26	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	52,994	1.79	1.29	-	-	51.28	18.86	9.21	4.22	3.05	38.28	27.71	10.27	0.22	-	8.65	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	53,644	1.86	1.28	-	-	51.79	19.76	9.10	4.17	3.01	37.81	27.38	10.14	0.21	-	8.54	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	54,942	1.97	1.25	-	-	52.77	21.50	8.88	4.07	2.94	36.92	26.73	9.90	0.21	-	8.34	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	56,310	2.07	1.21	-	-	53.77	23.26	8.67	3.97	2.87	36.02	26.08	9.66	0.20	-	8.14	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	47,288	2.47	1.45	0.34	0.22	43.10	16.55	10.32	3.95	1.33	44.74	31.13	11.51	1.46	0.57	9.69	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	47,936	2.52	1.43	0.33	0.22	43.78	17.59	10.18	3.90	1.31	44.14	30.71	11.35	1.44	0.57	9.56	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	49,230	2.61	1.39	0.32	0.21	45.17	19.69	9.91	3.79	1.27	42.91	29.83	11.05	1.41	0.55	9.31	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	50,593	2.71	1.35	0.31	0.21	46.47	21.66	9.65	3.69	1.24	41.76	29.03	10.75	1.37	0.54	9.06	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	53,674	1.92	1.27	-	-	51.72	16.26	9.09	4.17	3.01	37.82	27.36	10.14	0.21	-	8.54	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	

No. 021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比															代表機材材規格													備考	
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K					R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z					S
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	54,328	1.98	1.26	-	-	52.24	17.21	8.98	4.12	2.98	37.35	27.03	10.01	0.21	-	8.43	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	55,633	2.10	1.23	-	-	53.17	18.95	8.77	4.02	2.91	36.49	26.40	9.78	0.21	-	8.24	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	57,009	2.22	1.20	-	-	54.14	20.75	8.56	3.92	2.84	35.60	25.76	9.54	0.20	-	8.04	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	54,490	1.85	1.26	-	-	52.49	18.33	8.96	4.10	2.97	37.25	26.95	9.99	0.21	-	8.41	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	55,142	1.90	1.24	-	-	52.99	19.23	8.85	4.05	2.93	36.80	26.63	9.87	0.21	-	8.31	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	56,445	2.01	1.21	-	-	53.92	20.94	8.65	3.96	2.87	35.95	26.02	9.64	0.20	-	8.12	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	57,818	2.13	1.18	-	-	54.84	22.64	8.44	3.87	2.80	35.10	25.40	9.41	0.20	-	7.93	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	48,779	2.52	1.40	0.33	0.21	44.76	16.13	10.01	3.83	1.28	43.33	30.11	11.15	1.42	0.56	9.39	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	49,429	2.57	1.38	0.32	0.21	45.40	17.14	9.87	3.78	1.27	42.76	29.71	11.01	1.40	0.55	9.27	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	50,729	2.68	1.35	0.31	0.21	46.62	19.09	9.62	3.68	1.24	41.67	28.95	10.73	1.36	0.54	9.03	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上 0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	52,098	2.77	1.31	0.30	0.20	47.86	21.06	9.37	3.58	1.20	40.57	28.19	10.44	1.33	0.52	8.80	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	53,682	1.73	1.27	-	-	46.62	16.26	9.09	4.17	3.01	40.67	27.36	13.03	0.21	-	10.98	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	54,331	1.79	1.26	-	-	47.17	17.18	8.98	4.12	2.98	40.19	27.03	12.88	0.21	-	10.85	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	55,627	1.89	1.23	-	-	48.26	18.96	8.77	4.02	2.91	39.26	26.40	12.58	0.21	-	10.59	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	56,994	2.00	1.20	-	-	49.34	20.75	8.56	3.92	2.84	38.32	25.77	12.28	0.20	-	10.34	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	54,498	1.66	1.26	-	-	47.47	18.33	8.96	4.10	2.97	40.06	26.95	12.84	0.21	-	10.81	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	55,146	1.71	1.24	-	-	48.02	19.23	8.85	4.05	2.93	39.59	26.63	12.69	0.21	-	10.68	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象

No.021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材材規格														備考	
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上 180m未満	56,439	1.81	1.21	-	-	49.07	20.93	8.65	3.96	2.87	38.68	26.02	12.40	0.20	-	10.44	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上 280m以下	57,803	1.91	1.18	-	-	50.13	22.66	8.44	3.87	2.80	37.77	25.41	12.10	0.20	-	10.19	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	48,791	2.27	1.40	0.33	0.21	39.11	16.04	10.00	3.83	1.28	46.54	30.17	14.34	1.42	0.56	12.08	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-2-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	49,436	2.31	1.38	0.32	0.21	39.83	17.06	9.87	3.78	1.27	45.94	29.79	14.15	1.40	0.55	11.92	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-2-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上 180m未満	50,725	2.41	1.35	0.31	0.21	41.21	19.02	9.62	3.68	1.24	44.76	29.02	13.79	1.36	0.54	11.62	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-2-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上 280m以下	52,083	2.48	1.31	0.30	0.20	42.58	20.98	9.37	3.58	1.20	43.63	28.30	13.43	1.33	0.52	11.31	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-2-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	55,178	1.78	1.24	-	-	47.95	15.82	8.84	4.05	2.93	39.59	26.61	12.68	0.21	-	10.68	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	55,830	1.84	1.23	-	-	48.49	16.74	8.74	4.00	2.90	39.12	26.30	12.53	0.20	-	10.55	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上 180m未満	57,130	1.95	1.20	-	-	49.51	18.48	8.54	3.91	2.83	38.23	25.70	12.25	0.20	-	10.31	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上 280m以下	58,502	2.06	1.17	-	-	50.53	20.24	8.34	3.82	2.76	37.34	25.10	11.96	0.20	-	10.07	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	55,994	1.70	1.22	-	-	48.78	17.86	8.72	3.99	2.89	39.00	26.23	12.49	0.20	-	10.52	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	56,644	1.76	1.21	-	-	49.28	18.71	8.62	3.95	2.85	38.56	25.93	12.35	0.20	-	10.40	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上 180m未満	57,942	1.87	1.18	-	-	50.27	20.40	8.42	3.86	2.79	37.69	25.34	12.07	0.20	-	10.17	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上 280m以下	59,311	1.97	1.15	-	-	51.28	22.08	8.23	3.77	2.73	36.82	24.76	11.80	0.19	-	9.93	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	50,282	2.33	1.36	0.32	0.21	40.77	15.56	9.71	3.71	1.25	45.18	29.28	13.91	1.38	0.54	11.72	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-2-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	50,930	2.37	1.34	0.31	0.20	41.44	16.56	9.58	3.67	1.23	44.62	28.92	13.74	1.36	0.53	11.57	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-2-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上 180m未満	52,224	2.47	1.31	0.30	0.20	42.74	18.47	9.35	3.57	1.20	43.51	28.20	13.40	1.32	0.52	11.28	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-2-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共 造物	加工・一般構	被災地補正対象

No.021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考		
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上 280m以下	53,588	2.57	1.28	0.30	0.19	44.10	20.46	9.11	3.48	1.17	42.33	27.40	13.06	1.29	0.51	11.00	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	55,044	1.77	1.24	-	-	47.84	15.86	8.87	4.06	2.94	39.69	26.68	12.71	0.21	-	10.70	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	55,695	1.84	1.23	-	-	48.35	16.76	8.76	4.01	2.90	39.23	26.37	12.56	0.21	-	10.58	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上 180m未満	56,996	1.94	1.20	-	-	49.40	18.52	8.56	3.92	2.84	38.32	25.77	12.27	0.20	-	10.34	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上 280m以下	58,366	2.06	1.17	-	-	50.41	20.26	8.36	3.83	2.77	37.43	25.16	11.99	0.20	-	10.10	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	55,859	1.70	1.22	-	-	48.66	17.89	8.74	4.00	2.90	39.09	26.29	12.52	0.20	-	10.55	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	56,509	1.76	1.21	-	-	49.16	18.75	8.64	3.96	2.86	38.65	25.99	12.38	0.20	-	10.43	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上 180m未満	57,807	1.86	1.18	-	-	50.18	20.46	8.44	3.87	2.80	37.77	25.40	12.10	0.20	-	10.19	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上 280m以下	59,175	1.98	1.16	-	-	51.16	22.12	8.25	3.78	2.73	36.90	24.82	11.82	0.19	-	9.96	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	50,153	2.32	1.36	0.32	0.21	40.62	15.60	9.73	3.72	1.25	45.31	29.37	13.95	1.38	0.54	11.75	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	50,801	2.38	1.35	0.31	0.21	41.30	16.60	9.61	3.68	1.23	44.72	28.99	13.77	1.36	0.53	11.60	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上 180m未満	52,095	2.46	1.31	0.30	0.20	42.61	18.52	9.37	3.58	1.20	43.62	28.27	13.43	1.33	0.52	11.31	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上 280m以下	53,458	2.56	1.28	0.30	0.19	43.99	20.52	9.13	3.49	1.17	42.43	27.47	13.09	1.29	0.51	11.02	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	56,540	1.82	1.21	-	-	49.12	15.46	8.63	3.95	2.86	38.64	25.97	12.37	0.20	-	10.42	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	57,193	1.89	1.20	-	-	49.60	16.31	8.53	3.91	2.83	38.21	25.68	12.23	0.20	-	10.30	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上 180m未満	58,498	2.00	1.17	-	-	50.57	18.05	8.34	3.82	2.76	37.36	25.10	11.96	0.20	-	10.07	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上 280m以下	59,874	2.11	1.14	-	-	51.56	19.77	8.15	3.73	2.70	36.49	24.53	11.68	0.19	-	9.84	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	

No.021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	57,355	1.75	1.19	-	-	49.89	17.44	8.51	3.90	2.82	38.09	25.60	12.20	0.20	-	10.27	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	58,008	1.81	1.18	-	-	50.36	18.27	8.41	3.85	2.79	37.67	25.32	12.06	0.20	-	10.16	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	59,310	1.92	1.15	-	-	51.31	19.91	8.23	3.77	2.73	36.84	24.76	11.80	0.19	-	9.93	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	60,683	2.03	1.13	-	-	52.25	21.59	8.04	3.68	2.66	36.01	24.20	11.53	0.19	-	9.71	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	51,644	2.38	1.33	0.31	0.20	42.19	15.15	9.45	3.62	1.21	44.02	28.51	13.55	1.34	0.53	11.41	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	52,295	2.43	1.31	0.30	0.20	42.84	16.13	9.33	3.57	1.20	43.46	28.15	13.38	1.32	0.52	11.27	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	53,594	2.54	1.28	0.30	0.19	44.13	18.07	9.11	3.48	1.17	42.34	27.40	13.05	1.29	0.51	10.99	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	54,963	2.63	1.24	0.29	0.19	45.37	19.96	8.88	3.40	1.14	41.28	26.72	12.73	1.26	0.49	10.72	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	56,661	1.64	1.21	-	-	44.17	15.41	8.61	3.95	2.85	41.48	25.92	15.29	0.20	-	12.71	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	57,310	1.69	1.19	-	-	44.73	16.30	8.52	3.90	2.82	41.01	25.62	15.12	0.20	-	12.57	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	58,606	1.80	1.17	-	-	45.81	18.01	8.33	3.81	2.76	40.10	25.06	14.78	0.19	-	12.29	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	59,972	1.90	1.14	-	-	46.89	19.72	8.14	3.73	2.70	39.20	24.49	14.45	0.19	-	12.01	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	57,476	1.57	1.19	-	-	45.01	17.39	8.49	3.89	2.81	40.89	25.55	15.08	0.20	-	12.53	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	58,124	1.62	1.18	-	-	45.55	18.22	8.40	3.85	2.78	40.44	25.27	14.91	0.20	-	12.39	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	59,418	1.72	1.15	-	-	46.62	19.91	8.21	3.76	2.72	39.54	24.71	14.58	0.19	-	12.12	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	60,781	1.83	1.13	-	-	47.65	21.53	8.03	3.68	2.66	38.67	24.16	14.26	0.19	-	11.85	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	51,770	2.14	1.32	0.31	0.20	36.87	15.12	9.43	3.61	1.21	47.08	28.43	16.74	1.34	0.52	13.91	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	

No.021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格												備考				
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S				K（※印：賃料）			R				Z				S								
								K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	52,415	2.18	1.31	0.30	0.20	37.57	16.09	9.31	3.56	1.20	46.51	28.09	16.53	1.32	0.52	13.74	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	53,703	2.27	1.27	0.30	0.19	38.93	17.96	9.09	3.48	1.17	45.39	27.41	16.13	1.29	0.51	13.41	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	55,061	2.36	1.24	0.29	0.19	40.28	19.84	8.86	3.39	1.14	44.28	26.75	15.74	1.26	0.49	13.08	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	58,157	1.69	1.18	-	-	45.50	15.02	8.39	3.84	2.78	40.43	25.25	14.90	0.20	-	12.38	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	58,808	1.74	1.16	-	-	46.04	15.90	8.30	3.80	2.75	39.97	24.97	14.73	0.19	-	12.25	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	60,109	1.86	1.14	-	-	47.05	17.56	8.12	3.72	2.69	39.11	24.43	14.41	0.19	-	11.98	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	61,480	1.96	1.11	-	-	48.08	19.24	7.94	3.64	2.63	38.25	23.89	14.09	0.19	-	11.71	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	58,972	1.62	1.16	-	-	46.32	16.97	8.28	3.79	2.74	39.85	24.90	14.69	0.19	-	12.21	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	59,622	1.68	1.15	-	-	46.82	17.80	8.18	3.75	2.71	39.42	24.63	14.53	0.19	-	12.08	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	60,921	1.77	1.12	-	-	47.82	19.41	8.01	3.67	2.65	38.59	24.11	14.22	0.19	-	11.82	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	62,289	1.88	1.10	-	-	48.82	21.03	7.83	3.59	2.60	37.74	23.58	13.91	0.18	-	11.56	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	53,260	2.20	1.28	0.30	0.20	38.49	14.69	9.16	3.51	1.18	45.79	27.64	16.27	1.30	0.51	13.52	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	53,908	2.24	1.27	0.29	0.19	39.14	15.64	9.05	3.46	1.16	45.26	27.34	16.07	1.28	0.50	13.36	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	55,202	2.34	1.24	0.29	0.19	40.42	17.47	8.84	3.38	1.13	44.19	26.69	15.70	1.25	0.49	13.05	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	56,566	2.43	1.21	0.28	0.18	41.71	19.31	8.63	3.30	1.11	43.13	26.05	15.32	1.22	0.48	12.73	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	58,022	1.69	1.18	-	-	45.38	15.05	8.41	3.85	2.79	40.52	25.31	14.93	0.20	-	12.41	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	58,674	1.74	1.17	-	-	45.92	15.92	8.32	3.81	2.76	40.07	25.03	14.77	0.19	-	12.27	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	

No.021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比															代表機材規格															備考
							K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4	S			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上 180m未満	59,974	1.85	1.14	-	-	46.93	17.58	8.14	3.73	2.70	39.21	24.49	14.45	0.19	-	12.01	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上 280m以下	61,345	1.95	1.11	-	-	47.98	19.30	7.95	3.64	2.64	38.33	23.94	14.12	0.19	-	11.74	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	58,838	1.61	1.16	-	-	46.20	17.01	8.29	3.80	2.75	39.95	24.96	14.73	0.19	-	12.24	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	59,488	1.67	1.15	-	-	46.70	17.82	8.20	3.76	2.72	39.52	24.69	14.57	0.19	-	12.11	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上 180m未満	60,786	1.77	1.12	-	-	47.71	19.45	8.03	3.68	2.66	38.67	24.16	14.25	0.19	-	11.85	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上 280m以下	62,154	1.88	1.10	-	-	48.71	21.07	7.85	3.60	2.60	37.82	23.63	13.94	0.18	-	11.59	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	53,132	2.20	1.29	0.30	0.20	38.35	14.73	9.19	3.51	1.18	45.89	27.70	16.31	1.30	0.51	13.56	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	53,780	2.24	1.27	0.30	0.19	39.00	15.68	9.07	3.47	1.16	45.37	27.41	16.11	1.29	0.50	13.39	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上 180m未満	55,073	2.33	1.24	0.29	0.19	40.31	17.52	8.86	3.39	1.14	44.28	26.74	15.73	1.26	0.49	13.08	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上 280m以下	56,437	2.42	1.21	0.28	0.18	41.60	19.36	8.65	3.31	1.11	43.22	26.10	15.35	1.23	0.48	12.76	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	59,518	1.73	1.15	-	-	46.65	14.67	8.20	3.76	2.72	39.52	24.67	14.56	0.19	-	12.10	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	60,172	1.79	1.14	-	-	47.15	15.51	8.11	3.72	2.69	39.09	24.41	14.40	0.19	-	11.97	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上 180m未満	61,477	1.90	1.11	-	-	48.13	17.16	7.94	3.64	2.63	38.26	23.89	14.09	0.19	-	11.71	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上 280m以下	62,853	2.02	1.09	-	-	49.10	18.82	7.76	3.56	2.57	37.42	23.36	13.79	0.18	-	11.46	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	60,334	1.66	1.13	-	-	47.42	16.56	8.09	3.71	2.68	38.98	24.34	14.36	0.19	-	11.94	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	60,986	1.72	1.12	-	-	47.90	17.38	8.00	3.67	2.65	38.57	24.08	14.21	0.19	-	11.81	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上 180m未満	62,289	1.83	1.10	-	-	48.86	18.97	7.83	3.59	2.60	37.75	23.58	13.91	0.18	-	11.56	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工一般構造物	被災地補正対象	

No.021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機旁材構成比														代表機旁材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上 280m以下	63,662	1.93	1.07	-	-	49.82	20.58	7.67	3.51	2.54	36.94	23.07	13.61	0.18	-	11.31	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	54,623	2.24	1.25	0.29	0.19	39.90	14.33	8.93	3.42	1.15	44.67	26.96	15.86	1.27	0.50	13.19	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	55,273	2.31	1.24	0.29	0.19	40.52	15.26	8.83	3.38	1.13	44.14	26.64	15.68	1.25	0.49	13.03	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上 180m未満	56,572	2.39	1.21	0.28	0.18	41.74	17.05	8.63	3.30	1.11	43.14	26.04	15.32	1.22	0.48	12.73	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上 280m以下	57,942	2.49	1.18	0.27	0.18	43.05	18.95	8.42	3.22	1.08	42.03	25.34	14.95	1.19	0.47	12.43	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	59,547	1.56	1.15	-	-	41.95	14.59	8.20	3.75	2.72	42.20	24.74	17.20	0.19	-	14.29	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	60,196	1.62	1.14	-	-	42.57	15.50	8.11	3.71	2.69	41.67	24.40	17.01	0.19	-	14.14	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上 180m未満	61,492	1.71	1.11	-	-	43.67	17.16	7.94	3.64	2.63	40.78	23.88	16.65	0.19	-	13.84	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上 280m以下	62,858	1.82	1.09	-	-	44.75	18.82	7.76	3.56	2.57	39.89	23.36	16.29	0.18	-	13.54	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	60,362	1.49	1.13	-	-	42.87	16.57	8.08	3.70	2.68	41.54	24.33	16.96	0.19	-	14.10	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	61,010	1.54	1.12	-	-	43.41	17.39	8.00	3.66	2.65	41.10	24.07	16.78	0.19	-	13.95	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上 180m未満	62,304	1.64	1.10	-	-	44.45	18.97	7.83	3.59	2.60	40.25	23.57	16.44	0.18	-	13.66	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上 280m以下	63,667	1.73	1.07	-	-	45.53	20.60	7.66	3.51	2.54	39.37	23.06	16.08	0.18	-	13.37	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	54,655	2.02	1.25	0.29	0.19	34.92	14.32	8.93	3.42	1.15	47.49	26.93	18.74	1.27	0.50	15.57	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	55,301	2.07	1.24	0.29	0.19	35.59	15.25	8.82	3.38	1.13	46.95	26.65	18.52	1.25	0.49	15.39	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上 180m未満	56,589	2.15	1.21	0.28	0.18	36.94	17.05	8.62	3.30	1.11	45.87	26.03	18.10	1.22	0.48	15.04	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上 280m以下	57,947	2.24	1.18	0.27	0.18	38.27	18.85	8.42	3.22	1.08	44.80	25.43	17.67	1.19	0.47	14.69	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象

No. 021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機旁材構成比															代表機旁材規格														備考		
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K					R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2			K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	61,043	1.61	1.12	-	-	43.34	14.30	7.99	3.66	2.65	41.11	24.06	16.78	0.19	-	13.94	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	61,694	1.66	1.11	-	-	43.88	15.15	7.91	3.62	2.62	40.66	23.80	16.60	0.18	-	13.80	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	62,995	1.77	1.09	-	-	44.89	16.74	7.75	3.55	2.57	39.83	23.31	16.26	0.18	-	13.51	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	64,366	1.87	1.06	-	-	45.94	18.40	7.58	3.47	2.51	38.97	22.81	15.91	0.18	-	13.22	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	61,858	1.55	1.11	-	-	44.15	16.17	7.89	3.61	2.61	40.54	23.74	16.55	0.18	-	13.76	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	62,508	1.59	1.09	-	-	44.67	16.97	7.81	3.58	2.59	40.12	23.49	16.38	0.18	-	13.62	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	63,807	1.69	1.07	-	-	45.66	18.54	7.65	3.50	2.53	39.31	23.01	16.05	0.18	-	13.34	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	65,175	1.80	1.05	-	-	46.66	20.10	7.49	3.43	2.48	38.48	22.53	15.71	0.17	-	13.06	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	56,146	2.09	1.22	0.28	0.19	36.51	13.94	8.69	3.32	1.12	46.24	26.23	18.24	1.23	0.48	15.16	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	56,794	2.12	1.20	0.28	0.18	37.16	14.85	8.59	3.29	1.10	45.73	25.94	18.03	1.22	0.48	14.99	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	58,088	2.22	1.18	0.27	0.18	38.42	16.61	8.40	3.21	1.08	44.71	25.36	17.63	1.19	0.47	14.65	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	59,452	2.31	1.15	0.27	0.17	39.69	18.38	8.21	3.14	1.05	43.68	24.78	17.22	1.16	0.46	14.32	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	60,908	1.60	1.12	-	-	43.23	14.34	8.01	3.67	2.65	41.19	24.11	16.81	0.19	-	13.98	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	61,560	1.66	1.11	-	-	43.76	15.16	7.93	3.63	2.63	40.75	23.85	16.63	0.19	-	13.83	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	62,860	1.77	1.09	-	-	44.78	16.78	7.76	3.56	2.57	39.91	23.36	16.29	0.18	-	13.54	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	64,231	1.86	1.06	-	-	45.84	18.44	7.60	3.48	2.52	39.05	22.86	15.94	0.18	-	13.25	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	61,724	1.54	1.11	-	-	44.04	16.20	7.91	3.62	2.62	40.63	23.79	16.59	0.18	-	13.79	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			

No.021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S					
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	62,374	1.59	1.10	-	-	44.55	17.02	7.82	3.58	2.59	40.21	23.54	16.42	0.18	-	13.65	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	63,672	1.69	1.07	-	-	45.55	18.58	7.66	3.51	2.54	39.39	23.06	16.08	0.18	-	13.37	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	65,040	1.79	1.05	-	-	46.55	20.13	7.50	3.44	2.49	38.57	22.58	15.74	0.18	-	13.09	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	56,018	2.08	1.22	0.28	0.19	36.37	13.97	8.71	3.33	1.12	46.35	26.30	18.28	1.23	0.48	15.20	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	56,666	2.12	1.21	0.28	0.18	37.02	14.88	8.61	3.29	1.11	45.84	26.01	18.07	1.22	0.48	15.02	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	57,959	2.21	1.18	0.27	0.18	38.29	16.64	8.42	3.22	1.08	44.81	25.42	17.67	1.19	0.47	14.69	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	59,323	2.30	1.15	0.27	0.17	39.59	18.42	8.23	3.15	1.06	43.76	24.81	17.26	1.17	0.46	14.35	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	62,404	1.66	1.10	-	-	44.49	14.00	7.82	3.58	2.59	40.21	23.53	16.41	0.18	-	13.64	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	63,058	1.70	1.08	-	-	45.00	14.81	7.74	3.55	2.56	39.80	23.29	16.24	0.18	-	13.50	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	64,363	1.81	1.06	-	-	45.97	16.41	7.58	3.47	2.51	39.00	22.82	15.91	0.18	-	13.22	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	65,739	1.93	1.04	-	-	46.94	17.99	7.42	3.40	2.46	38.18	22.34	15.58	0.17	-	12.95	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	63,220	1.59	1.08	-	-	45.26	15.81	7.72	3.54	2.56	39.69	23.23	16.20	0.18	-	13.46	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	63,872	1.64	1.07	-	-	45.75	16.61	7.64	3.50	2.53	39.28	22.99	16.03	0.18	-	13.33	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	65,175	1.75	1.05	-	-	46.70	18.14	7.49	3.43	2.48	38.49	22.53	15.71	0.17	-	13.06	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	66,548	1.85	1.03	-	-	47.65	19.68	7.33	3.36	2.43	37.71	22.07	15.39	0.17	-	12.79	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	57,508	2.14	1.19	0.28	0.18	37.90	13.61	8.49	3.25	1.09	45.16	25.60	17.81	1.20	0.47	14.80	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	58,159	2.19	1.18	0.27	0.18	38.52	14.50	8.39	3.21	1.08	44.65	25.30	17.61	1.19	0.47	14.64	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-2-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立共造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	

No. 021 【 逆T型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機旁材構成比															代表機旁材規格													備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内シート養生	90m以上 180m未満	59,458	2.28	1.15	0.27	0.17	39.71	16.22	8.21	3.14	1.05	43.69	24.77	17.22	1.16	0.46	14.32	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内シート養生	180m以上 280m以下	60,828	2.37	1.12	0.26	0.17	40.91	17.96	8.02	3.07	1.03	42.73	24.24	16.83	1.14	0.45	13.99	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象

No.022 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：質料）				R				Z				S				
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	無し	一般養生	延長無し	48,055	1.93	1.42	-	-	52.08	18.16	10.16	4.65	3.37	39.18	30.56	8.30	0.24	-	6.81	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	無し	一般養生	90㎥未満	48,704	2.00	1.41	-	-	52.62	19.16	10.02	4.59	3.32	38.66	30.15	8.19	0.24	-	6.72	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	無し	一般養生	90㎥以上180㎥未満	50,000	2.11	1.37	-	-	53.68	21.09	9.76	4.47	3.24	37.66	29.37	7.98	0.23	-	6.55	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	無し	一般養生	180㎥以上280㎥以下	51,366	2.22	1.33	-	-	54.75	23.02	9.50	4.35	3.15	36.66	28.59	7.77	0.22	-	6.37	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	48,870	1.85	1.40	-	-	52.94	20.44	9.99	4.58	3.31	38.51	30.05	8.16	0.23	-	6.70	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90㎥未満	49,518	1.90	1.38	-	-	53.47	21.39	9.86	4.52	3.27	38.02	29.66	8.06	0.23	-	6.61	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90㎥以上180㎥未満	50,812	2.02	1.35	-	-	54.49	23.24	9.61	4.40	3.18	37.05	28.90	7.85	0.23	-	6.44	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180㎥以上280㎥以下	52,175	2.12	1.31	-	-	55.53	25.09	9.35	4.29	3.10	36.08	28.15	7.64	0.22	-	6.27	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	43,163	2.57	1.59	0.37	0.24	44.21	18.13	11.31	4.33	1.45	45.64	34.11	9.24	1.60	0.63	7.58	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90㎥未満	43,809	2.61	1.56	0.36	0.24	45.03	19.34	11.14	4.26	1.43	44.89	33.52	9.11	1.58	0.62	7.47	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90㎥以上180㎥未満	45,097	2.70	1.52	0.35	0.23	46.44	21.48	10.82	4.14	1.39	43.60	32.56	8.85	1.53	0.60	7.26	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	180㎥以上280㎥以下	46,455	2.79	1.47	0.34	0.22	47.85	23.61	10.51	4.02	1.35	42.32	31.61	8.59	1.49	0.58	7.04	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	有り	一般養生	延長無し	49,551	1.98	1.38	-	-	53.40	17.63	9.85	4.51	3.26	38.02	29.64	8.05	0.23	-	6.60	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	有り	一般養生	90㎥未満	50,202	2.04	1.36	-	-	53.91	18.60	9.72	4.45	3.22	37.53	29.25	7.95	0.23	-	6.52	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	有り	一般養生	90㎥以上180㎥未満	51,503	2.17	1.33	-	-	54.92	20.48	9.48	4.34	3.14	36.56	28.51	7.74	0.22	-	6.35	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	有り	一般養生	180㎥以上280㎥以下	52,874	2.28	1.29	-	-	55.91	22.37	9.23	4.23	3.06	35.62	27.77	7.54	0.22	-	6.19	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	50,366	1.90	1.36	-	-	54.20	19.83	9.69	4.44	3.21	37.40	29.16	7.92	0.23	-	6.50	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象		

No.022 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	51,016	1.96	1.34	-	-	54.71	20.77	9.57	4.38	3.17	36.92	28.79	7.82	0.22	-	6.41	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	52,315	2.07	1.31	-	-	55.68	22.59	9.33	4.27	3.09	35.99	28.07	7.62	0.22	-	6.26	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	53,683	2.18	1.27	-	-	56.64	24.39	9.09	4.17	3.01	35.08	27.36	7.43	0.21	-	6.10	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	44,654	2.62	1.53	0.36	0.23	45.99	17.61	10.93	4.18	1.40	44.06	32.89	8.93	1.55	0.61	7.33	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60ℎz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	45,302	2.67	1.51	0.35	0.23	46.67	18.70	10.77	4.12	1.38	43.44	32.42	8.81	1.53	0.60	7.22	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60ℎz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	46,596	2.77	1.47	0.34	0.22	47.98	20.78	10.47	4.01	1.35	42.23	31.52	8.56	1.49	0.58	7.02	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60ℎz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	47,960	2.88	1.43	0.33	0.22	49.27	22.84	10.18	3.89	1.31	41.03	30.62	8.32	1.44	0.57	6.82	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60ℎz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	無し	一般養生	延長無し	49,416	1.98	1.38	-	-	53.28	17.65	9.88	4.53	3.27	38.12	29.72	8.07	0.23	-	6.62	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	無し	一般養生	90m未満	50,068	2.04	1.37	-	-	53.79	18.63	9.75	4.47	3.23	37.63	29.33	7.97	0.23	-	6.54	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	51,368	2.16	1.33	-	-	54.81	20.54	9.50	4.35	3.15	36.66	28.59	7.76	0.22	-	6.37	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	52,739	2.28	1.30	-	-	55.80	22.42	9.25	4.24	3.07	35.72	27.85	7.56	0.22	-	6.20	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	50,232	1.89	1.36	-	-	54.10	19.89	9.72	4.45	3.22	37.50	29.24	7.94	0.23	-	6.51	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	50,882	1.95	1.34	-	-	54.60	20.84	9.59	4.39	3.18	37.02	28.86	7.84	0.23	-	6.43	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	52,180	2.06	1.31	-	-	55.59	22.66	9.35	4.29	3.10	36.08	28.14	7.64	0.22	-	6.27	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	53,548	2.18	1.28	-	-	56.55	24.46	9.11	4.18	3.02	35.16	27.42	7.45	0.21	-	6.11	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	44,526	2.62	1.54	0.36	0.23	45.85	17.66	10.96	4.19	1.41	44.18	32.98	8.96	1.55	0.61	7.35	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60ℎz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上0.06t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	45,174	2.67	1.52	0.35	0.23	46.54	18.76	10.80	4.13	1.39	43.55	32.51	8.83	1.53	0.60	7.24	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ℎ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ℎ (30,100kcal/ℎ) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60ℎz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	被災地補正対象

No.022 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：質料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上 0.06t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄｰ養生	90㎡以上 180㎡未満	46,467	2.76	1.47	0.34	0.22	47.87	20.86	10.50	4.02	1.35	42.33	31.60	8.58	1.49	0.58	7.04	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上 0.06t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄｰ養生	180㎡以上 280㎡以下	47,831	2.86	1.43	0.33	0.22	49.17	22.94	10.20	3.90	1.31	41.13	30.70	8.34	1.45	0.57	6.84	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上 0.06t/㎡未満	有り	有り	一般養生	延長無し	50,912	2.02	1.34	-	-	54.54	17.15	9.59	4.39	3.18	37.01	28.84	7.83	0.23	-	6.43	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上 0.06t/㎡未満	有り	有り	一般養生	90㎡未満	51,566	2.09	1.33	-	-	55.01	18.08	9.46	4.34	3.14	36.55	28.48	7.74	0.22	-	6.35	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上 0.06t/㎡未満	有り	有り	一般養生	90㎡以上 180㎡未満	52,871	2.21	1.29	-	-	55.95	19.94	9.23	4.23	3.06	35.65	27.78	7.54	0.22	-	6.19	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上 0.06t/㎡未満	有り	有り	一般養生	180㎡以上 280㎡以下	54,247	2.33	1.26	-	-	56.90	21.81	9.00	4.12	2.98	34.74	27.07	7.35	0.21	-	6.03	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上 0.06t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄｰ)	延長無し	51,728	1.94	1.32	-	-	55.31	19.33	9.43	4.32	3.13	36.42	28.39	7.71	0.22	-	6.33	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上 0.06t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄｰ)	90㎡未満	52,380	2.01	1.31	-	-	55.77	20.21	9.32	4.27	3.09	35.97	28.04	7.61	0.22	-	6.25	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上 0.06t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄｰ)	90㎡以上 180㎡未満	53,683	2.12	1.27	-	-	56.68	22.00	9.09	4.17	3.01	35.10	27.36	7.43	0.21	-	6.10	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上 0.06t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄｰ)	180㎡以上 280㎡以下	55,056	2.24	1.24	-	-	57.61	23.80	8.86	4.06	2.94	34.21	26.67	7.24	0.21	-	5.94	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上 0.06t/㎡未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄｰ養生	延長無し	46,016	2.68	1.49	0.35	0.23	47.44	17.08	10.61	4.06	1.36	42.77	31.91	8.67	1.50	0.59	7.11	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上 0.06t/㎡未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄｰ養生	90㎡未満	46,667	2.73	1.47	0.34	0.22	48.08	18.15	10.46	4.00	1.34	42.18	31.47	8.55	1.48	0.58	7.01	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上 0.06t/㎡未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄｰ養生	90㎡以上 180㎡未満	47,966	2.84	1.43	0.33	0.22	49.29	20.17	10.18	3.89	1.31	41.05	30.62	8.32	1.44	0.57	6.82	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.04t/㎡以上 0.06t/㎡未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄｰ養生	180㎡以上 280㎡以下	49,336	2.94	1.39	0.32	0.21	50.54	22.24	9.89	3.78	1.27	39.89	29.77	8.08	1.40	0.55	6.63	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上 0.08t/㎡未満	無し	無し	一般養生	延長無し	50,817	1.83	1.35	-	-	49.23	17.17	9.60	4.40	3.18	39.92	28.90	10.71	0.23	-	9.02	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上 0.08t/㎡未満	無し	無し	一般養生	90㎡未満	51,466	1.89	1.33	-	-	49.81	18.15	9.48	4.34	3.14	39.40	28.53	10.57	0.22	-	8.90	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上 0.08t/㎡未満	無し	無し	一般養生	90㎡以上 180㎡未満	52,762	2.00	1.30	-	-	50.88	19.98	9.25	4.24	3.07	38.44	27.83	10.31	0.22	-	8.68	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎡/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	

No.022 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材材構成比														代表機材材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K（※印：質料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	54,128	2.10	1.26	-	-	51.97	21.85	9.02	4.13	2.99	37.46	27.13	10.05	0.21	-	8.47	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	51,632	1.75	1.33	-	-	50.10	19.36	9.45	4.33	3.13	39.27	28.44	10.54	0.22	-	8.88	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	52,280	1.80	1.31	-	-	50.64	20.26	9.34	4.28	3.09	38.79	28.09	10.41	0.22	-	8.77	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	53,574	1.91	1.28	-	-	51.69	22.06	9.11	4.17	3.02	37.85	27.41	10.16	0.21	-	8.55	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	54,937	2.02	1.25	-	-	52.74	23.84	8.88	4.07	2.94	36.90	26.73	9.90	0.21	-	8.34	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	45,926	2.42	1.49	0.35	0.23	41.57	17.04	10.63	4.07	1.37	46.03	32.03	11.85	1.51	0.59	9.98	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	46,571	2.45	1.47	0.34	0.22	42.29	18.11	10.48	4.01	1.35	45.42	31.62	11.68	1.49	0.58	9.84	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	47,859	2.55	1.43	0.33	0.22	43.68	20.16	10.20	3.90	1.31	44.19	30.75	11.37	1.45	0.57	9.58	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	49,217	2.63	1.39	0.32	0.21	45.15	22.29	9.92	3.79	1.27	42.91	29.84	11.06	1.41	0.55	9.31	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	有り	一般養生	延長無し	52,313	1.88	1.31	-	-	50.58	16.69	9.33	4.27	3.09	38.78	28.07	10.40	0.22	-	8.76	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	有り	一般養生	90m未満	52,964	1.94	1.29	-	-	51.10	17.64	9.21	4.22	3.05	38.31	27.73	10.27	0.22	-	8.65	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	54,265	2.05	1.26	-	-	52.12	19.45	8.99	4.12	2.98	37.39	27.06	10.03	0.21	-	8.44	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	55,636	2.17	1.23	-	-	53.11	21.24	8.77	4.02	2.91	36.48	26.40	9.78	0.21	-	8.24	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	53,128	1.80	1.29	-	-	51.39	18.80	9.19	4.21	3.04	38.18	27.64	10.24	0.22	-	8.63	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	53,778	1.85	1.27	-	-	51.91	19.72	9.07	4.16	3.01	37.72	27.31	10.12	0.21	-	8.52	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	55,077	1.96	1.24	-	-	52.89	21.45	8.86	4.06	2.94	36.83	26.66	9.88	0.21	-	8.32	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	56,445	2.08	1.21	-	-	53.86	23.19	8.65	3.96	2.87	35.94	26.02	9.64	0.20	-	8.12	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象

No.022 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比																代表機材規格													備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）			R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	延長無し	47,416	2.47	1.44	0.34	0.22	43.23	16.50	10.29	3.94	1.32	44.64	31.05	11.48	1.46	0.57	9.66	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	90m未満	48,064	2.52	1.42	0.33	0.22	43.90	17.55	10.15	3.88	1.30	44.05	30.65	11.32	1.44	0.57	9.53	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	90m以上180m未満	49,358	2.62	1.39	0.32	0.21	45.31	19.64	9.89	3.78	1.27	42.79	29.75	11.02	1.40	0.55	9.28	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	180m以上280m以下	50,722	2.72	1.35	0.31	0.21	46.60	21.62	9.62	3.68	1.24	41.65	28.95	10.73	1.36	0.54	9.03	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	52,179	1.87	1.31	-	-	50.47	16.73	9.35	4.29	3.10	38.88	28.14	10.43	0.22	-	8.78	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	52,830	1.94	1.30	-	-	50.98	17.66	9.24	4.23	3.06	38.41	27.80	10.30	0.22	-	8.67	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	54,130	2.04	1.26	-	-	52.01	19.48	9.02	4.13	2.99	37.48	27.13	10.05	0.21	-	8.47	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	55,501	2.16	1.23	-	-	53.02	21.31	8.79	4.03	2.91	36.56	26.46	9.80	0.21	-	8.26	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	延長無し	52,994	1.79	1.29	-	-	51.28	18.86	9.21	4.22	3.05	38.28	27.71	10.27	0.22	-	8.65	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90m未満	53,644	1.86	1.28	-	-	51.79	19.76	9.10	4.17	3.01	37.81	27.38	10.14	0.21	-	8.54	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	90m以上180m未満	54,942	1.97	1.25	-	-	52.77	21.50	8.88	4.07	2.94	36.92	26.73	9.90	0.21	-	8.34	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	180m以上280m以下	56,310	2.07	1.21	-	-	53.77	23.26	8.67	3.97	2.87	36.02	26.08	9.66	0.20	-	8.14	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	延長無し	47,288	2.47	1.45	0.34	0.22	43.10	16.55	10.32	3.95	1.33	44.74	31.13	11.51	1.46	0.57	9.69	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	90m未満	47,936	2.52	1.43	0.33	0.22	43.78	17.59	10.18	3.90	1.31	44.14	30.71	11.35	1.44	0.57	9.56	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	90m以上180m未満	49,230	2.61	1.39	0.32	0.21	45.17	19.69	9.91	3.79	1.27	42.91	29.83	11.05	1.41	0.55	9.31	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ養生	180m以上280m以下	50,593	2.71	1.35	0.31	0.21	46.47	21.66	9.65	3.69	1.24	41.76	29.03	10.75	1.37	0.54	9.06	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	53,674	1.92	1.27	-	-	51.72	16.26	9.09	4.17	3.01	37.82	27.36	10.14	0.21	-	8.54	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	

No.022 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比															代表機材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K（※印：質料）				R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	有り	一般養生	90m未満	54,328	1.98	1.26	-	-	52.24	17.21	8.98	4.12	2.98	37.35	27.03	10.01	0.21	-	8.43	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	55,633	2.10	1.23	-	-	53.17	18.95	8.77	4.02	2.91	36.49	26.40	9.78	0.21	-	8.24	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	57,009	2.22	1.20	-	-	54.14	20.75	8.56	3.92	2.84	35.60	25.76	9.54	0.20	-	8.04	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	54,490	1.85	1.26	-	-	52.49	18.33	8.96	4.10	2.97	37.25	26.95	9.99	0.21	-	8.41	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	55,142	1.90	1.24	-	-	52.99	19.23	8.85	4.05	2.93	36.80	26.63	9.87	0.21	-	8.31	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	56,445	2.01	1.21	-	-	53.92	20.94	8.65	3.96	2.87	35.95	26.02	9.64	0.20	-	8.12	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	57,818	2.13	1.18	-	-	54.84	22.64	8.44	3.87	2.80	35.10	25.40	9.41	0.20	-	7.93	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	48,779	2.52	1.40	0.33	0.21	44.76	16.13	10.01	3.83	1.28	43.33	30.11	11.15	1.42	0.56	9.39	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	49,429	2.57	1.38	0.32	0.21	45.40	17.14	9.87	3.78	1.27	42.76	29.71	11.01	1.40	0.55	9.27	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	50,729	2.68	1.35	0.31	0.21	46.62	19.09	9.62	3.68	1.24	41.67	28.95	10.73	1.36	0.54	9.03	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.06t/㎡以上0.08t/㎡未満	有り	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	52,098	2.77	1.31	0.30	0.20	47.86	21.06	9.37	3.58	1.20	40.57	28.19	10.44	1.33	0.52	8.80	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D19	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	無し	一般養生	延長無し	53,682	1.73	1.27	-	-	46.62	16.26	9.09	4.17	3.01	40.67	27.36	13.03	0.21	-	10.98	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	無し	一般養生	90m未満	54,331	1.79	1.26	-	-	47.17	17.18	8.98	4.12	2.98	40.19	27.03	12.88	0.21	-	10.85	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	55,627	1.89	1.23	-	-	48.26	18.96	8.77	4.02	2.91	39.26	26.40	12.58	0.21	-	10.59	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	56,994	2.00	1.20	-	-	49.34	20.75	8.56	3.92	2.84	38.32	25.77	12.28	0.20	-	10.34	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	54,498	1.66	1.26	-	-	47.47	18.33	8.96	4.10	2.97	40.06	26.95	12.84	0.21	-	10.81	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	55,146	1.71	1.24	-	-	48.02	19.23	8.85	4.05	2.93	39.59	26.63	12.69	0.21	-	10.68	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m³/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	

No.022 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	56,439	1.81	1.21	-	-	49.07	20.93	8.65	3.96	2.87	38.68	26.02	12.40	0.20	-	10.44	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	57,803	1.91	1.18	-	-	50.13	22.66	8.44	3.87	2.80	37.77	25.41	12.10	0.20	-	10.19	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	48,791	2.27	1.40	0.33	0.21	39.11	16.04	10.00	3.83	1.28	46.54	30.17	14.34	1.42	0.56	12.08	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	49,436	2.31	1.38	0.32	0.21	39.83	17.06	9.87	3.78	1.27	45.94	29.79	14.15	1.40	0.55	11.92	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	50,725	2.41	1.35	0.31	0.21	41.21	19.02	9.62	3.68	1.24	44.76	29.02	13.79	1.36	0.54	11.62	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	52,083	2.48	1.31	0.30	0.20	42.58	20.98	9.37	3.58	1.20	43.63	28.30	13.43	1.33	0.52	11.31	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	有り	一般養生	延長無し	55,178	1.78	1.24	-	-	47.95	15.82	8.84	4.05	2.93	39.59	26.61	12.68	0.21	-	10.68	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	有り	一般養生	90m未満	55,830	1.84	1.23	-	-	48.49	16.74	8.74	4.00	2.90	39.12	26.30	12.53	0.20	-	10.55	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	57,130	1.95	1.20	-	-	49.51	18.48	8.54	3.91	2.83	38.23	25.70	12.25	0.20	-	10.31	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	58,502	2.06	1.17	-	-	50.53	20.24	8.34	3.82	2.76	37.34	25.10	11.96	0.20	-	10.07	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	55,994	1.70	1.22	-	-	48.78	17.86	8.72	3.99	2.89	39.00	26.23	12.49	0.20	-	10.52	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	56,644	1.76	1.21	-	-	49.28	18.71	8.62	3.95	2.85	38.56	25.93	12.35	0.20	-	10.40	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	57,942	1.87	1.18	-	-	50.27	20.40	8.42	3.86	2.79	37.69	25.34	12.07	0.20	-	10.17	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	59,311	1.97	1.15	-	-	51.28	22.08	8.23	3.77	2.73	36.82	24.76	11.80	0.19	-	9.93	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	50,282	2.33	1.36	0.32	0.21	40.77	15.56	9.71	3.71	1.25	45.18	29.28	13.91	1.38	0.54	11.72	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	50,930	2.37	1.34	0.31	0.20	41.44	16.56	9.58	3.67	1.23	44.62	28.92	13.74	1.36	0.53	11.57	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	52,224	2.47	1.31	0.30	0.20	42.74	18.47	9.35	3.57	1.20	43.51	28.20	13.40	1.32	0.52	11.28	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象

No.022【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
							K				R				Z				S	K（※印：質料）				R				Z				S					
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾌﾄ養生	180m以上280m以下	53,588	2.57	1.28	0.30	0.19	44.10	20.46	9.11	3.48	1.17	42.33	27.40	13.06	1.29	0.51	11.00	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物			
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	無し	一般養生	延長無し	55,044	1.77	1.24	-	-	47.84	15.86	8.87	4.06	2.94	39.69	26.68	12.71	0.21	-	10.70	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	無し	一般養生	90m未満	55,695	1.84	1.23	-	-	48.35	16.76	8.76	4.01	2.90	39.23	26.37	12.56	0.21	-	10.58	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	56,996	1.94	1.20	-	-	49.40	18.52	8.56	3.92	2.84	38.32	25.77	12.27	0.20	-	10.34	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	58,366	2.06	1.17	-	-	50.41	20.26	8.36	3.83	2.77	37.43	25.16	11.99	0.20	-	10.10	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾌﾄ養生)	延長無し	55,859	1.70	1.22	-	-	48.66	17.89	8.74	4.00	2.90	39.09	26.29	12.52	0.20	-	10.55	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾌﾄ養生)	90m未満	56,509	1.76	1.21	-	-	49.16	18.75	8.64	3.96	2.86	38.65	25.99	12.38	0.20	-	10.43	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾌﾄ養生)	90m以上180m未満	57,807	1.86	1.18	-	-	50.18	20.46	8.44	3.87	2.80	37.77	25.40	12.10	0.20	-	10.19	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾌﾄ養生)	180m以上280m以下	59,175	1.98	1.16	-	-	51.16	22.12	8.25	3.78	2.73	36.90	24.82	11.82	0.19	-	9.96	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾌﾄ養生	延長無し	50,153	2.32	1.36	0.32	0.21	40.62	15.60	9.73	3.72	1.25	45.31	29.37	13.95	1.38	0.54	11.75	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物			
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾌﾄ養生	90m未満	50,801	2.38	1.35	0.31	0.21	41.30	16.60	9.61	3.68	1.23	44.72	28.99	13.77	1.36	0.53	11.60	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物			
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾌﾄ養生	90m以上180m未満	52,095	2.46	1.31	0.30	0.20	42.61	18.52	9.37	3.58	1.20	43.62	28.27	13.43	1.33	0.52	11.31	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物			
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾌﾄ養生	180m以上280m以下	53,458	2.56	1.28	0.30	0.19	43.99	20.52	9.13	3.49	1.17	42.43	27.47	13.09	1.29	0.51	11.02	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物			
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	有り	一般養生	延長無し	56,540	1.82	1.21	-	-	49.12	15.46	8.63	3.95	2.86	38.64	25.97	12.37	0.20	-	10.42	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	有り	一般養生	90m未満	57,193	1.89	1.20	-	-	49.60	16.31	8.53	3.91	2.83	38.21	25.68	12.23	0.20	-	10.30	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	58,498	2.00	1.17	-	-	50.57	18.05	8.34	3.82	2.76	37.36	25.10	11.96	0.20	-	10.07	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物				
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	59,874	2.11	1.14	-	-	51.56	19.77	8.15	3.73	2.70	36.49	24.53	11.68	0.19	-	9.84	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物				

No.022 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：質料）				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	57,355	1.75	1.19	-	-	49.89	17.44	8.51	3.90	2.82	38.09	25.60	12.20	0.20	-	10.27	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	58,008	1.81	1.18	-	-	50.36	18.27	8.41	3.85	2.79	37.67	25.32	12.06	0.20	-	10.16	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	59,310	1.92	1.15	-	-	51.31	19.91	8.23	3.77	2.73	36.84	24.76	11.80	0.19	-	9.93	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	60,683	2.03	1.13	-	-	52.25	21.59	8.04	3.68	2.66	36.01	24.20	11.53	0.19	-	9.71	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	51,644	2.38	1.33	0.31	0.20	42.19	15.15	9.45	3.62	1.21	44.02	28.51	13.55	1.34	0.53	11.41	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	52,295	2.43	1.31	0.30	0.20	42.84	16.13	9.33	3.57	1.20	43.46	28.15	13.38	1.32	0.52	11.27	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	53,594	2.54	1.28	0.30	0.19	44.13	18.07	9.11	3.48	1.17	42.34	27.40	13.05	1.29	0.51	10.99	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.08t/㎡以上0.10t/㎡未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	54,963	2.63	1.24	0.29	0.19	45.37	19.96	8.88	3.40	1.14	41.28	26.72	12.73	1.26	0.49	10.72	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D25	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	無し	一般養生	延長無し	56,661	1.64	1.21	-	-	44.17	15.41	8.61	3.95	2.85	41.48	25.92	15.29	0.20	-	12.71	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	無し	一般養生	90m未満	57,310	1.69	1.19	-	-	44.73	16.30	8.52	3.90	2.82	41.01	25.62	15.12	0.20	-	12.57	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	58,606	1.80	1.17	-	-	45.81	18.01	8.33	3.81	2.76	40.10	25.06	14.78	0.19	-	12.29	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	59,972	1.90	1.14	-	-	46.89	19.72	8.14	3.73	2.70	39.20	24.49	14.45	0.19	-	12.01	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	57,476	1.57	1.19	-	-	45.01	17.39	8.49	3.89	2.81	40.89	25.55	15.08	0.20	-	12.53	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	58,124	1.62	1.18	-	-	45.55	18.22	8.40	3.85	2.78	40.44	25.27	14.91	0.20	-	12.39	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	59,418	1.72	1.15	-	-	46.62	19.91	8.21	3.76	2.72	39.54	24.71	14.58	0.19	-	12.12	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	60,781	1.83	1.13	-	-	47.65	21.53	8.03	3.68	2.66	38.67	24.16	14.26	0.19	-	11.85	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立・一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	51,770	2.14	1.32	0.31	0.20	36.87	15.12	9.43	3.61	1.21	47.08	28.43	16.74	1.34	0.52	13.91	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立・一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象	

No.022 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：質料）			R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾌﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	52,415	2.18	1.31	0.30	0.20	37.57	16.09	9.31	3.56	1.20	46.51	28.09	16.53	1.32	0.52	13.74	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ (30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾌﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	53,703	2.27	1.27	0.30	0.19	38.93	17.96	9.09	3.48	1.17	45.39	27.41	16.13	1.29	0.51	13.41	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ (30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾌﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	55,061	2.36	1.24	0.29	0.19	40.28	19.84	8.86	3.39	1.14	44.28	26.75	15.74	1.26	0.49	13.08	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ (30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	有り	一般養生	延長無し	58,157	1.69	1.18	-	-	45.50	15.02	8.39	3.84	2.78	40.43	25.25	14.90	0.20	-	12.38	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	有り	一般養生	90m未満	58,808	1.74	1.16	-	-	46.04	15.90	8.30	3.80	2.75	39.97	24.97	14.73	0.19	-	12.25	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	60,109	1.86	1.14	-	-	47.05	17.56	8.12	3.72	2.69	39.11	24.43	14.41	0.19	-	11.98	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	61,480	1.96	1.11	-	-	48.08	19.24	7.94	3.64	2.63	38.25	23.89	14.09	0.19	-	11.71	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾌﾄﾋｰﾀ)	延長無し	58,972	1.62	1.16	-	-	46.32	16.97	8.28	3.79	2.74	39.85	24.90	14.69	0.19	-	12.21	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾌﾄﾋｰﾀ)	90m未満	59,622	1.68	1.15	-	-	46.82	17.80	8.18	3.75	2.71	39.42	24.63	14.53	0.19	-	12.08	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾌﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	60,921	1.77	1.12	-	-	47.82	19.41	8.01	3.67	2.65	38.59	24.11	14.22	0.19	-	11.82	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾌﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	62,289	1.88	1.10	-	-	48.82	21.03	7.83	3.59	2.60	37.74	23.58	13.91	0.18	-	11.56	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾌﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	53,260	2.20	1.28	0.30	0.20	38.49	14.69	9.16	3.51	1.18	45.79	27.64	16.27	1.30	0.51	13.52	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ (30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾌﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	53,908	2.24	1.27	0.29	0.19	39.14	15.64	9.05	3.46	1.16	45.26	27.34	16.07	1.28	0.50	13.36	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ (30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾌﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	55,202	2.34	1.24	0.29	0.19	40.42	17.47	8.84	3.38	1.13	44.19	26.69	15.70	1.25	0.49	13.05	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ (30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾌﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	56,566	2.43	1.21	0.28	0.18	41.71	19.31	8.63	3.30	1.11	43.13	26.05	15.32	1.22	0.48	12.73	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ (30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	一般養生	延長無し	58,022	1.69	1.18	-	-	45.38	15.05	8.41	3.85	2.79	40.52	25.31	14.93	0.20	-	12.41	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	一般養生	90m未満	58,674	1.74	1.17	-	-	45.92	15.92	8.32	3.81	2.76	40.07	25.03	14.77	0.19	-	12.27	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	

No.022 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：質料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	59,974	1.85	1.14	-	-	46.93	17.58	8.14	3.73	2.70	39.21	24.49	14.45	0.19	-	12.01	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	61,345	1.95	1.11	-	-	47.98	19.30	7.95	3.64	2.64	38.33	23.94	14.12	0.19	-	11.74	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	58,838	1.61	1.16	-	-	46.20	17.01	8.29	3.80	2.75	39.95	24.96	14.73	0.19	-	12.24	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	59,488	1.67	1.15	-	-	46.70	17.82	8.20	3.76	2.72	39.52	24.69	14.57	0.19	-	12.11	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	60,786	1.77	1.12	-	-	47.71	19.45	8.03	3.68	2.66	38.67	24.16	14.25	0.19	-	11.85	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	62,154	1.88	1.10	-	-	48.71	21.07	7.85	3.60	2.60	37.82	23.63	13.94	0.18	-	11.59	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	延長無し	53,132	2.20	1.29	0.30	0.20	38.35	14.73	9.19	3.51	1.18	45.89	27.70	16.31	1.30	0.51	13.56	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m未満	53,780	2.24	1.27	0.30	0.19	39.00	15.68	9.07	3.47	1.16	45.37	27.41	16.11	1.29	0.50	13.39	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	55,073	2.33	1.24	0.29	0.19	40.31	17.52	8.86	3.39	1.14	44.28	26.74	15.73	1.26	0.49	13.08	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	56,437	2.42	1.21	0.28	0.18	41.60	19.36	8.65	3.31	1.11	43.22	26.10	15.35	1.23	0.48	12.76	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	有り	一般養生	延長無し	59,518	1.73	1.15	-	-	46.65	14.67	8.20	3.76	2.72	39.52	24.67	14.56	0.19	-	12.10	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	有り	一般養生	90m未満	60,172	1.79	1.14	-	-	47.15	15.51	8.11	3.72	2.69	39.09	24.41	14.40	0.19	-	11.97	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	61,477	1.90	1.11	-	-	48.13	17.16	7.94	3.64	2.63	38.26	23.89	14.09	0.19	-	11.71	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	62,853	2.02	1.09	-	-	49.10	18.82	7.76	3.56	2.57	37.42	23.36	13.79	0.18	-	11.46	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	60,334	1.66	1.13	-	-	47.42	16.56	8.09	3.71	2.68	38.98	24.34	14.36	0.19	-	11.94	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	60,986	1.72	1.12	-	-	47.90	17.38	8.00	3.67	2.65	38.57	24.08	14.21	0.19	-	11.81	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/㎡以上0.12t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	62,289	1.83	1.10	-	-	48.86	18.97	7.83	3.59	2.60	37.75	23.58	13.91	0.18	-	11.56	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象

No.022 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比																代表機材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S						
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯｸﾎｰﾄﾞ)	180m以上280m以下	63,662	1.93	1.07	-	-	49.82	20.58	7.67	3.51	2.54	36.94	23.07	13.61	0.18	-	11.31	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｬｯｸﾎｰﾄﾞ養生	延長無し	54,623	2.24	1.25	0.29	0.19	39.90	14.33	8.93	3.42	1.15	44.67	26.96	15.86	1.27	0.50	13.19	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｬｯｸﾎｰﾄﾞ養生	90m未満	55,273	2.31	1.24	0.29	0.19	40.52	15.26	8.83	3.38	1.13	44.14	26.64	15.68	1.25	0.49	13.03	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｬｯｸﾎｰﾄﾞ養生	90m以上180m未満	56,572	2.39	1.21	0.28	0.18	41.74	17.05	8.63	3.30	1.11	43.14	26.04	15.32	1.22	0.48	12.73	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｬｯｸﾎｰﾄﾞ養生	180m以上280m以下	57,942	2.49	1.18	0.27	0.18	43.05	18.95	8.42	3.22	1.08	42.03	25.34	14.95	1.19	0.47	12.43	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D29	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	59,547	1.56	1.15	-	-	41.95	14.59	8.20	3.75	2.72	42.20	24.74	17.20	0.19	-	14.29	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	60,196	1.62	1.14	-	-	42.57	15.50	8.11	3.71	2.69	41.67	24.40	17.01	0.19	-	14.14	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	61,492	1.71	1.11	-	-	43.67	17.16	7.94	3.64	2.63	40.78	23.88	16.65	0.19	-	13.84	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	62,858	1.82	1.09	-	-	44.75	18.82	7.76	3.56	2.57	39.89	23.36	16.29	0.18	-	13.54	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯｸﾎｰﾄﾞ)	延長無し	60,362	1.49	1.13	-	-	42.87	16.57	8.08	3.70	2.68	41.54	24.33	16.96	0.19	-	14.10	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯｸﾎｰﾄﾞ)	90m未満	61,010	1.54	1.12	-	-	43.41	17.39	8.00	3.66	2.65	41.10	24.07	16.78	0.19	-	13.95	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯｸﾎｰﾄﾞ)	90m以上180m未満	62,304	1.64	1.10	-	-	44.45	18.97	7.83	3.59	2.60	40.25	23.57	16.44	0.18	-	13.66	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯｸﾎｰﾄﾞ)	180m以上280m以下	63,667	1.73	1.07	-	-	45.53	20.60	7.66	3.51	2.54	39.37	23.06	16.08	0.18	-	13.37	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｬｯｸﾎｰﾄﾞ養生	延長無し	54,655	2.02	1.25	0.29	0.19	34.92	14.32	8.93	3.42	1.15	47.49	26.93	18.74	1.27	0.50	15.57	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｬｯｸﾎｰﾄﾞ養生	90m未満	55,301	2.07	1.24	0.29	0.19	35.59	15.25	8.82	3.38	1.13	46.95	26.65	18.52	1.25	0.49	15.39	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｬｯｸﾎｰﾄﾞ養生	90m以上180m未満	56,589	2.15	1.21	0.28	0.18	36.94	17.05	8.62	3.30	1.11	45.87	26.03	18.10	1.22	0.48	15.04	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｬｯｸﾎｰﾄﾞ養生	180m以上280m以下	57,947	2.24	1.18	0.27	0.18	38.27	18.85	8.42	3.22	1.08	44.80	25.43	17.67	1.19	0.47	14.69	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			

No.022 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：質料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	有り	一般養生	延長無し	61,043	1.61	1.12	-	-	43.34	14.30	7.99	3.66	2.65	41.11	24.06	16.78	0.19	-	13.94	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	有り	一般養生	90m未満	61,694	1.66	1.11	-	-	43.88	15.15	7.91	3.62	2.62	40.66	23.80	16.60	0.18	-	13.80	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	62,995	1.77	1.09	-	-	44.89	16.74	7.75	3.55	2.57	39.83	23.31	16.26	0.18	-	13.51	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	64,366	1.87	1.06	-	-	45.94	18.40	7.58	3.47	2.51	38.97	22.81	15.91	0.18	-	13.22	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	61,858	1.55	1.11	-	-	44.15	16.17	7.89	3.61	2.61	40.54	23.74	16.55	0.18	-	13.76	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	62,508	1.59	1.09	-	-	44.67	16.97	7.81	3.58	2.59	40.12	23.49	16.38	0.18	-	13.62	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	63,807	1.69	1.07	-	-	45.66	18.54	7.65	3.50	2.53	39.31	23.01	16.05	0.18	-	13.34	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	65,175	1.80	1.05	-	-	46.66	20.10	7.49	3.43	2.48	38.48	22.53	15.71	0.17	-	13.06	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	延長無し	56,146	2.09	1.22	0.28	0.19	36.51	13.94	8.69	3.32	1.12	46.24	26.23	18.24	1.23	0.48	15.16	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m未満	56,794	2.12	1.20	0.28	0.18	37.16	14.85	8.59	3.29	1.10	45.73	25.94	18.03	1.22	0.48	14.99	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	90m以上180m未満	58,088	2.22	1.18	0.27	0.18	38.42	16.61	8.40	3.21	1.08	44.71	25.36	17.63	1.19	0.47	14.65	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	無し	有り	仮囲い内ジェット養生	180m以上280m以下	59,452	2.31	1.15	0.27	0.17	39.69	18.38	8.21	3.14	1.05	43.68	24.78	17.22	1.16	0.46	14.32	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	* 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	有り	無し	一般養生	延長無し	60,908	1.60	1.12	-	-	43.23	14.34	8.01	3.67	2.65	41.19	24.11	16.81	0.19	-	13.98	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	有り	無し	一般養生	90m未満	61,560	1.66	1.11	-	-	43.76	15.16	7.93	3.63	2.63	40.75	23.85	16.63	0.19	-	13.83	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	62,860	1.77	1.09	-	-	44.78	16.78	7.76	3.56	2.57	39.91	23.36	16.29	0.18	-	13.54	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	64,231	1.86	1.06	-	-	45.84	18.44	7.60	3.48	2.52	39.05	22.86	15.94	0.18	-	13.25	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	61,724	1.54	1.11	-	-	44.04	16.20	7.91	3.62	2.62	40.63	23.79	16.59	0.18	-	13.79	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110㎥/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象

No.022 【 L型擁壁 】
< 積算単位：m3 >

条件区分						標準単価	機材構成比																	代表機材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K			R					Z					S				K（※印：資料）				R				Z				S		
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯｸﾎｰﾄﾞ)	90m未満	62,374	1.59	1.10	-	-	44.55	17.02	7.82	3.58	2.59	40.21	23.54	16.42	0.18	-	13.65	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/Ｃ 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯｸﾎｰﾄﾞ)	90m以上180m未満	63,672	1.69	1.07	-	-	45.55	18.58	7.66	3.51	2.54	39.39	23.06	16.08	0.18	-	13.37	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/Ｃ 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯｸﾎｰﾄﾞ)	180m以上280m以下	65,040	1.79	1.05	-	-	46.55	20.13	7.50	3.44	2.49	38.57	22.58	15.74	0.18	-	13.09	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/Ｃ 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｬｯｸﾎｰﾄﾞ養生	延長無し	56,018	2.08	1.22	0.28	0.19	36.37	13.97	8.71	3.33	1.12	46.35	26.30	18.28	1.23	0.48	15.20	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ (30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/Ｃ 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立 一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｬｯｸﾎｰﾄﾞ養生	90m未満	56,666	2.12	1.21	0.28	0.18	37.02	14.88	8.61	3.29	1.11	45.84	26.01	18.07	1.22	0.48	15.02	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ (30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/Ｃ 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立 一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｬｯｸﾎｰﾄﾞ養生	90m以上180m未満	57,959	2.21	1.18	0.27	0.18	38.29	16.64	8.42	3.22	1.08	44.81	25.42	17.67	1.19	0.47	14.69	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ (30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/Ｃ 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立 一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｬｯｸﾎｰﾄﾞ養生	180m以上280m以下	59,323	2.30	1.15	0.27	0.17	39.59	18.42	8.23	3.15	1.06	43.76	24.81	17.26	1.17	0.46	14.35	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ (30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/Ｃ 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立 一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	有り	有り	一般養生	延長無し	62,404	1.66	1.10	-	-	44.49	14.00	7.82	3.58	2.59	40.21	23.53	16.41	0.18	-	13.64	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/Ｃ 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	有り	有り	一般養生	90m未満	63,058	1.70	1.08	-	-	45.00	14.81	7.74	3.55	2.56	39.80	23.29	16.24	0.18	-	13.50	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/Ｃ 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	64,363	1.81	1.06	-	-	45.97	16.41	7.58	3.47	2.51	39.00	22.82	15.91	0.18	-	13.22	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/Ｃ 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	65,739	1.93	1.04	-	-	46.94	17.99	7.42	3.40	2.46	38.18	22.34	15.58	0.17	-	12.95	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/Ｃ 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯｸﾎｰﾄﾞ)	延長無し	63,220	1.59	1.08	-	-	45.26	15.81	7.72	3.54	2.56	39.69	23.23	16.20	0.18	-	13.46	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/Ｃ 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯｸﾎｰﾄﾞ)	90m未満	63,872	1.64	1.07	-	-	45.75	16.61	7.64	3.50	2.53	39.28	22.99	16.03	0.18	-	13.33	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/Ｃ 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯｸﾎｰﾄﾞ)	90m以上180m未満	65,175	1.75	1.05	-	-	46.70	18.14	7.49	3.43	2.48	38.49	22.53	15.71	0.17	-	13.06	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/Ｃ 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯｸﾎｰﾄﾞ)	180m以上280m以下	66,548	1.85	1.03	-	-	47.65	19.68	7.33	3.36	2.43	37.71	22.07	15.39	0.17	-	12.79	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/Ｃ 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	軽油 1.2号バトロール給油	-	鉄筋工 組立 一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｬｯｸﾎｰﾄﾞ養生	延長無し	57,508	2.14	1.19	0.28	0.18	37.90	13.61	8.49	3.25	1.09	45.16	25.60	17.81	1.20	0.47	14.80	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ (30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/Ｃ 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立 一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/㎡以上0.14t/㎡未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｬｯｸﾎｰﾄﾞ養生	90m未満	58,159	2.19	1.18	0.27	0.18	38.52	14.50	8.39	3.21	1.08	44.65	25.30	17.61	1.19	0.47	14.64	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ (30,100kcal/ｈ) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/Ｃ 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 組立 一般構造物	加工・一般構造物	被災地補正対象			

No.022【 L型擁壁 】
< 積算単位：m³ >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S			
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2			Z3	Z4
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｰｼﾞｮﾝ養生	90m以上180m未満	59,458	2.28	1.15	0.27	0.17	39.71	16.22	8.21	3.14	1.05	43.69	24.77	17.22	1.16	0.46	14.32	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 共同一般構造物	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｰｼﾞｮﾝ養生	180m以上280m以下	60,828	2.37	1.12	0.26	0.17	40.91	17.96	8.02	3.07	1.03	42.73	24.24	16.83	1.14	0.45	13.99	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D32	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 共同一般構造物	被災地補正対象		

No.023【 コンクリート（場所打擁壁） 】

< 積算単位：m3 >

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
生コンクリート規格	養生工の種類	圧送管延長 距離区分		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20) (高炉)	一般養生	延長無し	18,637	3.75	3.68	-	-	16.76	8.71	3.37	2.24	1.66	79.49	78.86	0.62	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	一般養生	90m未満	19,275	3.79	3.56	-	-	19.36	11.58	3.26	2.16	1.60	76.85	76.24	0.60	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	一般養生	90m以上 180m未満	20,551	3.85	3.34	-	-	24.06	16.76	3.06	2.03	1.50	72.09	71.52	0.56	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	一般養生	180m以上 280m以下	21,895	3.91	3.13	-	-	28.43	21.57	2.87	1.91	1.41	67.66	67.12	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	19,744	3.53	3.47	-	-	21.42	12.71	3.18	2.11	1.56	75.05	74.45	0.59	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	20,383	3.57	3.36	-	-	23.73	15.29	3.08	2.05	1.51	72.70	72.12	0.57	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上 180m未満	21,658	3.66	3.17	-	-	27.95	20.00	2.90	1.93	1.42	68.39	67.84	0.54	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上 280m以下	23,003	3.72	2.98	-	-	31.87	24.39	2.73	1.81	1.34	64.41	63.90	0.50	-	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25（20） W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	仮囲い内ジェット養生	延長無し	19,577	4.93	3.50	0.82	0.54	15.04	7.86	3.21	2.13	1.58	80.03	75.09	3.54	1.39	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	仮囲い内ジェット養生	90m未満	20,215	4.92	3.39	0.79	0.52	17.57	10.62	3.11	2.06	1.53	77.51	72.72	3.43	1.35	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	仮囲い内ジェット養生	90m以上 180m未満	21,491	4.92	3.19	0.75	0.49	22.17	15.64	2.92	1.94	1.43	72.91	68.40	3.23	1.27	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	仮囲い内ジェット養生	180m以上 280m以下	22,835	4.91	3.00	0.70	0.46	26.46	20.31	2.75	1.83	1.35	68.63	64.39	3.04	1.19	-	-	コンクリートポンプ車 〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-1 2-25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			

No.024【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
作業区分	管径	固定基礎		基礎砕石の有無	規格		生コンクリート規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
据付	200mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	12,145	7.32	5.59	-	-	55.38	15.12	7.52	7.21	6.83	37.30	28.40	6.13	2.12	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	型わく工	土木一般世話役	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
据付	200mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	11,304	7.86	6.00	-	-	52.06	16.23	8.08	7.75	7.34	40.08	30.52	6.58	2.28	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	型わく工	土木一般世話役	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
据付	200mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	14,792	6.01	4.59	-	-	59.60	17.38	10.34	7.31	6.17	34.39	23.32	8.79	1.74	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
据付	200mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	13,813	6.43	4.91	-	-	56.75	18.62	11.08	7.83	6.61	36.82	24.97	9.41	1.87	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
据付	200mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	21,557	4.12	3.15	-	-	58.00	18.43	12.85	7.23	4.23	33.31	16.00	10.91	4.84	1.19	4.57	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共一般構造物	-	-	被災地補正対象		
据付	200mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	20,597	4.31	3.29	-	-	56.05	19.28	13.45	7.57	4.43	34.86	16.74	11.42	5.07	1.25	4.78	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共一般構造物	-	-	被災地補正対象		
据付	200mm	無し	-	外圧管1種	-	7,942.6	11.20	8.55	-	-	41.07	11.50	10.62	6.19	3.04	47.73	43.48	3.25	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
据付	250mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	13,486	6.59	5.03	-	-	54.30	14.87	7.62	6.77	6.58	39.11	30.14	6.47	1.91	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	運転手（特殊）	土木一般世話役	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
据付	250mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	12,500	7.11	5.43	-	-	50.69	16.04	8.22	7.31	7.10	42.20	32.52	6.98	2.06	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	運転手（特殊）	土木一般世話役	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
据付	250mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	16,578	5.36	4.09	-	-	58.91	17.29	10.81	7.13	5.51	35.73	24.52	9.18	1.55	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
据付	250mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	15,431	5.76	4.40	-	-	55.86	18.57	11.61	7.66	5.92	38.38	26.34	9.86	1.67	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
据付	250mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	24,903	3.56	2.72	-	-	58.51	18.76	13.61	7.22	3.66	33.71	16.32	11.56	4.48	1.03	4.22	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共一般構造物	-	-	被災地補正対象		
据付	250mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	23,728	3.74	2.86	-	-	56.46	19.69	14.28	7.58	3.85	35.37	17.13	12.13	4.70	1.08	4.43	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共一般構造物	-	-	被災地補正対象		
据付	250mm	無し	-	外圧管1種	-	8,557.6	10.39	7.93	-	-	38.11	10.67	9.86	5.74	2.82	51.50	47.56	3.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-		
据付	300mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	15,022	5.92	4.52	-	-	52.87	14.53	7.88	6.31	6.08	41.21	32.28	6.69	1.71	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
据付	300mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	13,886	6.40	4.89	-	-	49.01	15.71	8.53	6.83	6.58	44.59	34.92	7.24	1.86	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
据付	300mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	18,365	4.83	3.69	-	-	57.62	17.00	10.97	6.91	4.97	37.55	26.40	9.32	1.40	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			

No.024【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格																	備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンクリート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
据付	300mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	17,075	5.20	3.97	-	-	54.40	18.27	11.80	7.43	5.35	40.40	28.40	10.03	1.51	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
据付	300mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	26,853	3.30	2.52	-	-	57.45	18.47	13.58	7.07	3.40	35.17	18.06	11.53	4.33	0.96	4.08	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
据付	300mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	25,590	3.47	2.65	-	-	55.34	19.37	14.25	7.42	3.57	36.90	18.95	12.10	4.54	1.00	4.29	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
据付	300mm	無し	-	外圧管1種	-	9,342.6	9.51	7.26	-	-	34.92	9.78	9.03	5.26	2.59	55.57	51.96	2.76	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
据付	350mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	16,715	5.31	4.06	-	-	51.42	14.19	8.07	6.05	5.46	43.27	34.40	6.86	1.54	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
据付	350mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	15,419	5.76	4.40	-	-	47.34	15.37	8.75	6.56	5.92	46.90	37.29	7.43	1.67	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
据付	350mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	20,490	4.33	3.31	-	-	56.47	16.72	11.17	6.71	4.46	39.20	28.06	9.49	1.26	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
据付	350mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	19,025	4.67	3.57	-	-	53.12	18.02	12.03	7.22	4.80	42.21	30.22	10.22	1.35	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
据付	350mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	30,937	2.87	2.19	-	-	56.91	18.40	13.90	6.95	2.95	35.97	18.58	11.81	4.50	0.83	4.25	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
据付	350mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	29,446	3.01	2.30	-	-	54.74	19.35	14.60	7.30	3.10	37.79	19.52	12.40	4.73	0.87	4.46	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
据付	350mm	無し	-	外圧管1種	-	10,243	8.68	6.63	-	-	31.86	8.92	8.24	4.80	2.36	59.46	56.16	2.52	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-				
据付	400mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	20,664	5.55	4.24	-	-	52.00	15.41	7.50	6.25	5.71	42.45	32.93	7.41	1.61	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
据付	400mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	19,628	5.84	4.46	-	-	49.46	16.21	7.90	6.58	6.01	44.70	34.67	7.81	1.70	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
据付	400mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	25,308	4.53	3.46	-	-	56.25	17.65	8.96	7.82	4.66	39.22	26.89	10.62	1.31	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
据付	400mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	24,029	4.78	3.65	-	-	53.90	18.57	9.44	8.23	4.91	41.32	28.32	11.19	1.38	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
据付	400mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	42,976	2.67	2.04	-	-	57.82	19.88	12.48	7.76	3.84	35.69	15.83	14.80	4.05	0.77	3.82	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			
据付	400mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	41,383	2.76	2.11	-	-	56.21	20.65	12.96	8.06	3.99	37.06	16.44	15.37	4.21	0.80	3.97	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立 一般構造物	被災地補正対象			

No.024【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンクリート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
据付	400mm	無し	-	外圧管1種	-	13,797	8.32	6.35	-	-	39.14	10.70	8.55	7.13	3.50	52.54	49.39	2.41	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	
据付	450mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	22,823	5.03	3.84	-	-	49.82	14.83	7.08	6.32	5.17	45.15	35.74	7.50	1.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
据付	450mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	21,665	5.29	4.04	-	-	47.07	15.56	7.46	6.66	5.44	47.64	37.73	7.90	1.54	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
据付	450mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	27,838	4.12	3.15	-	-	54.37	17.14	8.98	7.47	4.24	41.51	29.30	10.65	1.19	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
据付	450mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	26,428	4.33	3.31	-	-	51.94	18.06	9.46	7.87	4.46	43.73	30.87	11.21	1.26	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
据付	450mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	47,634	2.41	1.84	-	-	57.17	19.75	12.64	7.61	3.76	36.83	17.12	14.99	3.81	0.70	3.59	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
据付	450mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	45,846	2.50	1.91	-	-	55.52	20.54	13.13	7.91	3.91	38.25	17.79	15.57	3.95	0.72	3.73	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
据付	450mm	無し	-	外圧管1種	-	15,150	7.58	5.79	-	-	35.65	9.74	7.79	6.49	3.19	56.77	53.89	2.20	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
据付	500mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	25,418	4.51	3.45	-	-	47.22	14.07	6.63	6.29	4.64	48.27	39.10	7.46	1.31	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
据付	500mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	24,135	4.75	3.63	-	-	44.43	14.82	6.98	6.63	4.89	50.82	41.16	7.86	1.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
据付	500mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	30,772	3.73	2.85	-	-	52.10	16.49	8.87	7.09	3.83	44.17	32.24	10.52	1.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
据付	500mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	29,231	3.93	3.00	-	-	49.57	17.35	9.34	7.46	4.03	46.50	33.94	11.07	1.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
据付	500mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	53,571	2.13	1.63	-	-	55.34	19.20	12.48	7.31	3.62	38.42	18.52	14.80	4.29	0.62	4.11	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
据付	500mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	51,586	2.22	1.70	-	-	53.61	19.93	12.96	7.59	3.76	39.90	19.23	15.37	4.46	0.64	4.27	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象	
据付	500mm	無し	-	外圧管1種	-	16,913	6.78	5.18	-	-	31.93	8.73	6.97	5.81	2.86	61.29	58.71	1.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-		
据付	600mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	31,296	3.66	2.80	-	-	42.66	12.80	6.16	5.84	3.77	53.68	44.99	7.30	1.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
据付	600mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	29,750	3.85	2.94	-	-	39.68	13.46	6.48	6.15	3.96	56.47	47.33	7.68	1.12	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.024【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
作業区分	管径	固定基礎		基礎砕石の有無	規格		生コンクリート規格	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
据付	600mm	180°	巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	37,179	3.08	2.35	-	-	47.74	15.18	8.54	6.39	3.17	49.18	37.89	10.13	0.89	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
据付	600mm	180°	巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	35,387	3.23	2.47	-	-	45.11	15.95	8.98	6.72	3.33	51.66	39.79	10.64	0.94	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
据付	600mm	360°	巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	64,005	1.79	1.37	-	-	51.41	17.92	11.85	6.73	3.33	41.90	21.97	14.06	5.19	0.52	4.90	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象			
据付	600mm	360°	巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	61,752	1.86	1.42	-	-	49.64	18.58	12.28	6.98	3.45	43.42	22.77	14.57	5.38	0.54	5.08	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象			
据付	600mm		無し	-	外圧管1種	-	21,054	5.45	4.16	-	-	25.64	7.01	5.60	4.67	2.29	68.91	66.84	1.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
据付	700mm	90°	巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	40,339	3.48	2.66	-	-	40.05	12.58	6.11	4.99	3.58	56.47	47.02	8.13	1.01	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
据付	700mm	90°	巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	38,761	3.63	2.77	-	-	37.62	13.09	6.36	5.20	3.73	58.75	48.92	8.46	1.05	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
据付	700mm	180°	巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	47,807	2.93	2.24	-	-	44.74	14.85	7.10	6.58	3.13	52.33	39.68	11.54	0.85	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
据付	700mm	180°	巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	46,036	3.05	2.33	-	-	42.61	15.42	7.37	6.83	3.25	54.34	41.20	11.99	0.88	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
据付	700mm	360°	巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	84,273	1.66	1.27	-	-	49.28	17.72	10.30	6.82	3.65	44.59	22.47	16.75	4.74	0.48	4.47	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象			
据付	700mm	360°	巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	81,724	1.71	1.31	-	-	47.70	18.27	10.62	7.03	3.76	45.98	23.17	17.28	4.88	0.50	4.61	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象			
据付	700mm		無し	-	外圧管1種	-	28,114	5.00	3.82	-	-	25.69	7.50	5.25	5.14	1.72	69.31	67.41	1.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-			
据付	800mm	90°	巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	47,551	2.96	2.26	-	-	36.88	11.63	5.51	4.89	3.04	60.16	51.09	7.95	0.86	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
据付	800mm	90°	巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	45,729	3.07	2.35	-	-	34.36	12.09	5.73	5.08	3.16	62.57	53.14	8.27	0.89	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
据付	800mm	180°	巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	57,406	2.45	1.87	-	-	42.61	14.25	7.19	6.11	2.99	54.94	42.31	11.70	0.71	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
据付	800mm	180°	巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	55,250	2.54	1.94	-	-	40.36	14.81	7.47	6.35	3.10	57.10	43.99	12.15	0.74	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
据付	800mm	360°	巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	99,419	1.41	1.08	-	-	47.06	16.99	10.07	6.44	3.49	46.53	24.41	16.38	5.21	0.41	5.00	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345 D13	軽油 1.2号 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象			

No.024【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
作業区分	管径	固定基礎	基礎礎石の有無	規格	生コンクリート規格		K				R				Z				S		K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

No.024【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格														備考						
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンクリート規格		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S									
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
据付	1100mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	74,382	3.69	2.82	-	-	27.29	11.38	4.80	4.38	2.58	69.02	60.12	8.90	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
据付	1100mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	91,875	2.98	2.28	-	-	35.88	13.57	6.12	5.35	3.03	61.14	48.69	12.45	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	* -	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
据付	1100mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	88,814	3.09	2.36	-	-	33.68	14.04	6.33	5.53	3.14	63.23	50.35	12.88	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	* -	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
据付	1100mm	無し	-	外圧管1種	-	54,518	5.04	3.85	-	-	12.96	5.41	3.15	1.33	-	82.00	82.00	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-	-		
据付	1200mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	87,913	3.12	2.38	-	-	27.91	10.28	4.28	4.09	2.32	68.97	60.66	8.31	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
据付	1200mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	85,044	3.22	2.46	-	-	25.46	10.62	4.42	4.22	2.40	71.32	62.73	8.59	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
据付	1200mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	105,960	2.59	1.98	-	-	34.71	13.09	6.09	5.08	2.91	62.70	50.32	12.38	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	* -	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
据付	1200mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	102,450	2.67	2.04	-	-	32.46	13.54	6.29	5.25	3.01	64.87	52.07	12.80	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	* -	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
据付	1200mm	無し	-	外圧管1種	-	63,128	4.35	3.32	-	-	11.19	4.67	2.72	1.15	-	84.46	84.46	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-	-	
据付	1350mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	104,830	2.62	2.00	-	-	26.50	9.70	4.06	3.95	2.18	70.88	62.61	8.27	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	* -	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
据付	1350mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	101,430	2.71	2.07	-	-	24.03	10.02	4.20	4.08	2.25	73.26	64.71	8.55	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	* -	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
据付	1350mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	123,340	2.22	1.70	-	-	32.66	12.29	5.85	4.71	2.73	65.12	53.23	11.89	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	* -	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
据付	1350mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20) (高炉)	119,410	2.29	1.75	-	-	30.46	12.70	6.04	4.87	2.82	67.25	54.97	12.28	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	* -	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
据付	1350mm	無し	-	外圧管1種	-	75,428	3.64	2.78	-	-	9.37	3.91	2.28	0.96	-	86.99	86.99	-	-	-	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-	-	
撤去	200mm	-	-	-	-	2,246.3	19.79	15.11	-	-	72.68	20.38	18.78	10.95	5.38	7.53	5.75	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-		
撤去	250mm	-	-	-	-	2,246.3	19.79	15.11	-	-	72.68	20.38	18.78	10.95	5.38	7.53	5.75	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-		
撤去	300mm	-	-	-	-	2,246.3	19.79	15.11	-	-	72.68	20.38	18.78	10.95	5.38	7.53	5.75	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1.2号 バトリール給油	-	-	-	-	-	-		

No.024【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考		
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンクリート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
撤去	350mm	-	-	-	-	2,246.3	19.79	15.11	-	-	72.68	20.38	18.78	10.95	5.38	7.53	5.75	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	400mm	-	-	-	-	3,495.4	16.43	12.54	-	-	77.33	21.17	16.88	14.07	6.92	6.24	4.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	450mm	-	-	-	-	3,495.4	16.43	12.54	-	-	77.33	21.17	16.88	14.07	6.92	6.24	4.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	500mm	-	-	-	-	3,495.4	16.43	12.54	-	-	77.33	21.17	16.88	14.07	6.92	6.24	4.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	600mm	-	-	-	-	3,495.4	16.43	12.54	-	-	77.33	21.17	16.88	14.07	6.92	6.24	4.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	700mm	-	-	-	-	4,586.0	15.35	11.72	-	-	78.82	23.05	16.09	15.77	5.27	5.83	4.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	800mm	-	-	-	-	4,586.0	15.35	11.72	-	-	78.82	23.05	16.09	15.77	5.27	5.83	4.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	900mm	-	-	-	-	4,586.0	15.35	11.72	-	-	78.82	23.05	16.09	15.77	5.27	5.83	4.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	1000mm	-	-	-	-	4,586.0	15.35	11.72	-	-	78.82	23.05	16.09	15.77	5.27	5.83	4.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	1100mm	-	-	-	-	4,913.8	27.98	21.36	-	-	72.02	30.09	17.52	7.38	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		
撤去	1200mm	-	-	-	-	4,913.8	27.98	21.36	-	-	72.02	30.09	17.52	7.38	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		
撤去	1350mm	-	-	-	-	4,913.8	27.98	21.36	-	-	72.02	30.09	17.52	7.38	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-		
据付・撤去	200mm	-	-	外圧管1種	-	10,189	13.08	9.99	-	-	48.09	13.50	12.42	7.24	3.56	38.83	33.86	3.80	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	250mm	-	-	外圧管1種	-	10,804	12.34	9.42	-	-	45.35	12.74	11.71	6.83	3.35	42.31	37.62	3.58	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	300mm	-	-	外圧管1種	-	11,589	11.51	8.79	-	-	42.22	11.82	10.92	6.36	3.13	46.27	41.90	3.34	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	350mm	-	-	外圧管1種	-	12,489	10.67	8.15	-	-	39.17	10.97	10.13	5.90	2.90	50.16	46.10	3.10	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	400mm	-	-	外圧管1種	-	17,292	9.96	7.61	-	-	46.91	12.86	10.24	8.53	4.19	43.13	39.35	2.89	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.024【 ヒューム管（B形管） 】
< 積算単位：m >

条件区分						標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格													備考	
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生コンクリート規格		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
据付・撤去	450mm	-	-	外圧管1種	-	18,645	9.23	7.05	-	-	43.45	11.88	9.49	7.91	3.89	47.32	43.81	2.68	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	500mm	-	-	外圧管1種	-	20,408	8.43	6.44	-	-	39.69	10.85	8.67	7.23	3.55	51.88	48.67	2.45	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	600mm	-	-	外圧管1種	-	24,549	7.02	5.36	-	-	33.00	9.02	7.21	6.01	2.95	59.98	57.32	2.03	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	700mm	-	-	外圧管1種	-	32,700	6.45	4.93	-	-	33.13	9.67	6.77	6.63	2.22	60.42	57.97	1.87	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	800mm	-	-	外圧管1種	-	38,030	5.55	4.24	-	-	28.48	8.32	5.82	5.70	1.90	65.97	63.86	1.61	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	900mm	-	-	外圧管1種	-	45,123	4.67	3.57	-	-	24.00	7.01	4.90	4.81	1.60	71.33	69.56	1.35	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	1000mm	-	-	外圧管1種	-	51,888	4.06	3.10	-	-	20.86	6.09	4.26	4.18	1.39	75.08	73.54	1.18	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	1100mm	-	-	外圧管1種	-	59,431	6.94	5.30	-	-	17.84	7.45	4.34	1.83	-	75.22	75.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1200mm	-	-	外圧管1種	-	68,041	6.05	4.62	-	-	15.59	6.51	3.79	1.60	-	78.36	78.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1350mm	-	-	外圧管1種	-	80,341	5.13	3.92	-	-	13.19	5.51	3.21	1.35	-	81.68	81.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 25t吊	※	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	-	-	-	-	-	

No. 028【 積込（コンクリート殻） 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
		K				R				Z						S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2			K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	1,134.1	10.75	10.75	-	-	84.50	74.43	10.07	-	-	4.75	4.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	-					普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S	K (※印：賃料)				R1	R				Z1	Z2	Z3	Z4	S												
									K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1						K2	K3	R1	R2	R3	R4						
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	有り	有り	延長無し	57,476	1.40	0.94	-	-	72.80	23.31	15.71	5.17	3.28	25.80	25.55	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	有り	有り	110m未満	58,100	1.46	0.93	-	-	73.01	23.04	16.54	5.12	3.25	25.53	25.28	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	59,348	1.57	0.91	-	-	73.45	22.58	18.14	5.01	3.18	24.98	24.74	0.16	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	60,652	1.69	0.89	-	-	73.86	22.09	19.75	4.90	3.11	24.45	24.21	0.16	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	有り	無し	延長無し	56,873	1.39	0.95	-	-	72.54	23.55	15.87	5.23	3.32	26.07	25.82	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	有り	無し	110m未満	57,496	1.45	0.94	-	-	72.76	23.30	16.71	5.17	3.28	25.79	25.54	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	58,743	1.57	0.92	-	-	73.18	22.80	18.33	5.06	3.21	25.25	25.00	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	60,046	1.68	0.90	-	-	73.63	22.33	19.95	4.95	3.14	24.69	24.46	0.16	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	有り	延長無し	54,118	1.37	1.00	-	-	71.25	24.74	16.68	5.50	3.49	27.38	27.14	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	有り	110m未満	54,739	1.42	0.98	-	-	71.51	24.48	17.55	5.43	3.45	27.07	26.83	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	55,980	1.53	0.96	-	-	72.01	23.94	19.24	5.31	3.37	26.46	26.23	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	57,277	1.65	0.94	-	-	72.48	23.40	20.92	5.19	3.29	25.87	25.64	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	無し	延長無し	53,515	1.36	1.01	-	-	70.96	25.03	16.87	5.56	3.53	27.68	27.44	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	無し	110m未満	54,135	1.41	0.99	-	-	71.22	24.74	17.75	5.49	3.49	27.37	27.13	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	55,375	1.52	0.97	-	-	71.72	24.18	19.45	5.37	3.41	26.76	26.52	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	56,671	1.64	0.95	-	-	72.22	23.64	21.14	5.25	3.33	26.14	25.91	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	有り	延長無し	56,098	1.38	0.96	-	-	72.20	23.90	16.09	5.30	3.36	26.42	26.18	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	有り	110m未満	56,721	1.44	0.95	-	-	72.43	23.62	16.94	5.24	3.33	26.13	25.89	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工事の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	57,966	1.56	0.93	-	-	72.87	23.10	18.58	5.13	3.26	25.57	25.33	0.17	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	59,268	1.67	0.91	-	-	73.32	22.60	20.22	5.02	3.18	25.01	24.78	0.16	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	55,496	1.38	0.97	-	-	71.91	24.13	16.27	5.36	3.40	26.71	26.46	0.18	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	56,117	1.44	0.96	-	-	72.15	23.88	17.12	5.30	3.36	26.41	26.17	0.17	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	57,361	1.55	0.94	-	-	72.61	23.36	18.77	5.18	3.29	25.84	25.60	0.17	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	58,662	1.67	0.92	-	-	73.06	22.82	20.43	5.07	3.22	25.27	25.03	0.17	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	52,741	1.35	1.02	-	-	70.56	25.39	17.12	5.64	3.58	28.09	27.84	0.19	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	53,360	1.41	1.01	-	-	70.83	25.09	18.01	5.57	3.54	27.76	27.52	0.18	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	54,598	1.52	0.99	-	-	71.35	24.53	19.72	5.45	3.46	27.13	26.90	0.18	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	55,892	1.62	0.96	-	-	71.89	23.98	21.44	5.32	3.38	26.49	26.27	0.17	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	52,138	1.34	1.03	-	-	70.25	25.68	17.32	5.70	3.62	28.41	28.17	0.19	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	52,756	1.40	1.02	-	-	70.52	25.39	18.21	5.64	3.58	28.08	27.84	0.19	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	53,993	1.51	1.00	-	-	71.06	24.81	19.94	5.51	3.50	27.43	27.20	0.18	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	55,287	1.62	0.97	-	-	71.59	24.23	21.67	5.38	3.41	26.79	26.56	0.18	-	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	54,470	1.88	0.99	0.29	0.19	69.35	24.60	16.26	5.46	1.48	28.77	26.96	1.27	0.47	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	55,092	1.94	0.98	0.29	0.19	69.61	24.31	17.13	5.40	1.47	28.45	26.66	1.26	0.46	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	56,335	2.03	0.96	0.28	0.18	70.15	23.79	18.82	5.28	1.43	27.82	26.07	1.23	0.45	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	57,635	2.13	0.93	0.27	0.18	70.68	23.26	20.50	5.16	1.40	27.19	25.48	1.20	0.44	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発電発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	

No. 030 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格													備考
ツグット規格	内寸寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S				K (※印:資料)				R				Z				S							
									K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4					
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	有り	無し	延長無し	53,846	1.87	1.00	0.29	0.19	69.04	24.91	16.45	5.52	1.50	29.09	27.27	1.28	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	有り	無し	110m未満	54,467	1.93	0.99	0.29	0.19	69.30	24.60	17.33	5.46	1.48	28.77	26.96	1.27	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	55,708	2.03	0.97	0.28	0.19	69.84	24.06	19.03	5.34	1.45	28.13	26.36	1.24	0.46	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	57,007	2.13	0.94	0.28	0.18	70.39	23.52	20.72	5.22	1.42	27.48	25.76	1.21	0.45	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	有り	延長無し	51,103	1.86	1.05	0.31	0.20	67.50	26.22	17.34	5.82	1.58	30.64	28.74	1.35	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	有り	110m未満	51,721	1.92	1.04	0.31	0.20	67.81	25.92	18.25	5.75	1.56	30.27	28.39	1.34	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	52,957	2.02	1.02	0.30	0.20	68.41	25.30	20.02	5.62	1.52	29.57	27.73	1.31	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	54,249	2.11	0.99	0.29	0.19	69.02	24.69	21.78	5.48	1.49	28.87	27.07	1.28	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	無し	延長無し	50,479	1.87	1.07	0.31	0.21	67.12	26.55	17.55	5.89	1.60	31.01	29.09	1.37	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	無し	110m未満	51,096	1.91	1.05	0.31	0.20	67.45	26.23	18.47	5.82	1.58	30.64	28.74	1.35	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	52,331	2.01	1.03	0.30	0.20	68.07	25.61	20.26	5.68	1.54	29.92	28.06	1.32	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	53,621	2.11	1.00	0.30	0.19	68.70	24.99	22.03	5.55	1.51	29.19	27.39	1.29	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	有り	延長無し	53,085	1.87	1.01	0.30	0.20	68.63	25.26	16.69	5.60	1.52	29.50	27.66	1.30	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	有り	110m未満	53,705	1.92	1.00	0.30	0.19	68.92	24.97	17.58	5.54	1.50	29.16	27.34	1.29	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	54,946	2.03	0.98	0.29	0.19	69.46	24.40	19.29	5.41	1.47	28.51	26.73	1.26	0.46	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	56,242	2.12	0.96	0.28	0.18	70.03	23.84	21.00	5.29	1.44	27.85	26.11	1.23	0.45	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	無し	延長無し	52,461	1.87	1.03	0.30	0.20	68.27	25.54	16.89	5.67	1.54	29.86	27.99	1.32	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	無し	110m未満	53,080	1.92	1.01	0.30	0.20	68.57	25.25	17.78	5.60	1.52	29.51	27.67	1.30	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	

No. 030 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
ツグット規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S				K（※印：資料）				R				Z				S										
									K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4								
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	54,319	2.02	0.99	0.29	0.19	69.14	24.67	19.51	5.47	1.49	28.84	27.04	1.27	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	55,615	2.13	0.97	0.29	0.19	69.70	24.08	21.24	5.35	1.45	28.17	26.41	1.24	0.46	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	49,718	1.86	1.08	0.32	0.21	66.66	26.96	17.82	5.98	1.62	31.48	29.54	1.39	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	50,335	1.92	1.07	0.32	0.21	66.98	26.62	18.75	5.91	1.60	31.10	29.18	1.37	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	51,568	2.01	1.04	0.31	0.20	67.64	25.98	20.56	5.77	1.57	30.35	28.48	1.34	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	52,857	2.11	1.02	0.30	0.20	68.28	25.35	22.35	5.63	1.53	29.61	27.78	1.31	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	49,094	1.86	1.10	0.32	0.21	66.26	27.29	18.05	6.06	1.64	31.88	29.91	1.41	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	49,710	1.91	1.08	0.32	0.21	66.61	26.97	18.99	5.98	1.62	31.48	29.54	1.39	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	50,941	2.00	1.06	0.31	0.20	67.27	26.30	20.81	5.84	1.59	30.73	28.83	1.36	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	52,229	2.09	1.03	0.30	0.20	67.94	25.66	22.62	5.69	1.55	29.97	28.12	1.32	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	51,125	1.52	1.05	-	-	69.49	22.19	15.60	4.85	3.69	28.99	28.72	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	51,748	1.59	1.04	-	-	69.76	21.91	16.53	4.80	3.65	28.65	28.38	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	52,993	1.72	1.02	-	-	70.31	21.40	18.33	4.68	3.56	27.97	27.71	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	54,296	1.83	0.99	-	-	70.86	20.87	20.13	4.57	3.48	27.31	27.05	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	50,523	1.52	1.07	-	-	69.14	22.44	15.78	4.91	3.74	29.34	29.07	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	51,145	1.58	1.05	-	-	69.44	22.17	16.72	4.85	3.69	28.98	28.71	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	52,389	1.71	1.03	-	-	69.99	21.64	18.54	4.74	3.60	28.30	28.03	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	53,690	1.82	1.00	-	-	70.57	21.12	20.35	4.62	3.52	27.61	27.35	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			

No. 030 【 函 渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コナリ規格	内容寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S										
									K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4		Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭、ｼｬｯﾄﾚｰ)	有り	無し	有り	延長無し	49,318	1.50	1.09	-	-	68.45	22.98	16.17	5.03	3.83	30.05	29.78	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭、ｼｬｯﾄﾚｰ)	有り	無し	有り	110m未満	49,939	1.57	1.08	-	-	68.75	22.69	17.13	4.97	3.78	29.68	29.41	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭、ｼｬｯﾄﾚｰ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	51,180	1.68	1.05	-	-	69.37	22.15	18.98	4.85	3.69	28.95	28.69	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭、ｼｬｯﾄﾚｰ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	52,478	1.81	1.03	-	-	69.95	21.60	20.82	4.73	3.60	28.24	27.98	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭、ｼｬｯﾄﾚｰ)	有り	無し	無し	延長無し	48,716	1.50	1.11	-	-	68.08	23.26	16.37	5.10	3.87	30.42	30.15	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭、ｼｬｯﾄﾚｰ)	有り	無し	無し	110m未満	49,336	1.56	1.09	-	-	68.40	22.96	17.34	5.03	3.83	30.04	29.77	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭、ｼｬｯﾄﾚｰ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	50,576	1.68	1.07	-	-	69.02	22.40	19.21	4.91	3.73	29.30	29.04	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭、ｼｬｯﾄﾚｰ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	51,872	1.80	1.04	-	-	69.64	21.85	21.07	4.78	3.64	28.56	28.31	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭、ｼｬｯﾄﾚｰ)	無し	有り	有り	延長無し	49,820	1.51	1.08	-	-	68.73	22.75	16.00	4.98	3.79	29.76	29.48	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭、ｼｬｯﾄﾚｰ)	無し	有り	有り	110m未満	50,441	1.58	1.07	-	-	69.05	22.48	16.96	4.92	3.74	29.37	29.11	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭、ｼｬｯﾄﾚｰ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	51,684	1.69	1.04	-	-	69.64	21.95	18.79	4.80	3.65	28.67	28.41	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭、ｼｬｯﾄﾚｰ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	52,983	1.82	1.02	-	-	70.21	21.40	20.62	4.68	3.56	27.97	27.72	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭、ｼｬｯﾄﾚｰ)	無し	有り	無し	延長無し	49,218	1.50	1.09	-	-	68.39	23.02	16.20	5.04	3.84	30.11	29.84	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭、ｼｬｯﾄﾚｰ)	無し	有り	無し	110m未満	49,838	1.56	1.08	-	-	68.70	22.75	17.16	4.98	3.79	29.74	29.47	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭、ｼｬｯﾄﾚｰ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	51,080	1.68	1.05	-	-	69.31	22.19	19.02	4.86	3.70	29.01	28.75	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭、ｼｬｯﾄﾚｰ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	52,377	1.81	1.03	-	-	69.89	21.64	20.86	4.74	3.60	28.30	28.04	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭、ｼｬｯﾄﾚｰ)	無し	無し	有り	延長無し	48,013	1.48	1.12	-	-	67.67	23.62	16.61	5.17	3.93	30.85	30.59	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(雑炭、ｼｬｯﾄﾚｰ)	無し	無し	有り	110m未満	48,632	1.55	1.11	-	-	67.99	23.31	17.59	5.10	3.88	30.46	30.20	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 5.5%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	49,871	1.67	1.08	-	-	68.62	22.72	19.48	4.98	3.78	29.71	29.45	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	51,165	1.78	1.05	-	-	69.27	22.15	21.36	4.85	3.69	28.95	28.70	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	47,411	1.48	1.14	-	-	67.27	23.89	16.82	5.24	3.98	31.25	30.98	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	48,029	1.54	1.12	-	-	67.62	23.60	17.81	5.17	3.93	30.84	30.58	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	49,266	1.65	1.09	-	-	68.28	23.00	19.72	5.04	3.83	30.07	29.81	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	50,560	1.78	1.07	-	-	68.92	22.41	21.61	4.91	3.73	29.30	29.05	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	48,171	2.09	1.12	0.33	0.22	65.38	23.53	15.76	5.15	1.68	32.53	30.49	1.44	0.53	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	48,791	2.13	1.10	0.33	0.21	65.76	23.25	16.75	5.09	1.66	32.11	30.10	1.42	0.52	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	50,032	2.25	1.08	0.32	0.21	66.44	22.67	18.66	4.96	1.61	31.31	29.35	1.38	0.51	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	51,330	2.35	1.05	0.31	0.20	67.12	22.09	20.55	4.84	1.57	30.53	28.61	1.35	0.50	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	47,564	2.07	1.13	0.33	0.22	64.99	23.84	15.97	5.22	1.70	32.94	30.88	1.45	0.54	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	48,184	2.14	1.12	0.33	0.22	65.34	23.52	16.96	5.15	1.68	32.52	30.48	1.44	0.53	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	49,423	2.24	1.09	0.32	0.21	66.06	22.95	18.89	5.02	1.63	31.70	29.71	1.40	0.52	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	50,719	2.34	1.06	0.31	0.21	66.79	22.39	20.80	4.89	1.59	30.87	28.95	1.36	0.50	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	46,374	2.07	1.16	0.34	0.23	64.16	24.46	16.38	5.35	1.74	33.77	31.67	1.49	0.55	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	46,992	2.13	1.15	0.34	0.22	64.55	24.14	17.39	5.28	1.72	33.32	31.25	1.47	0.54	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	48,228	2.23	1.12	0.33	0.22	65.30	23.52	19.35	5.15	1.67	32.47	30.45	1.43	0.53	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	49,521	2.33	1.09	0.32	0.21	66.04	22.90	21.30	5.01	1.63	31.63	29.66	1.40	0.51	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			

No. 030 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材材構成比																代表機材材規格													備考
ツグット規格	内寸寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S				K (※印: 資料)			R				Z				S								
									K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4					
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	無し	延長無し	45,767	2.08	1.18	0.35	0.23	63.71	24.78	16.59	5.42	1.76	34.21	32.09	1.51	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	無し	110m未満	46,384	2.12	1.16	0.34	0.23	64.13	24.46	17.62	5.35	1.74	33.75	31.66	1.49	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	47,619	2.22	1.13	0.33	0.22	64.90	23.83	19.60	5.21	1.70	32.88	30.84	1.45	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	48,910	2.31	1.10	0.32	0.21	65.68	23.21	21.57	5.07	1.65	32.01	30.03	1.41	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	有り	延長無し	46,887	2.07	1.15	0.34	0.22	64.53	24.20	16.20	5.29	1.72	33.40	31.32	1.48	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	有り	110m未満	47,506	2.12	1.13	0.33	0.22	64.91	23.86	17.21	5.23	1.70	32.97	30.91	1.46	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	48,744	2.24	1.11	0.33	0.21	65.63	23.26	19.15	5.09	1.66	32.13	30.13	1.42	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	50,038	2.34	1.08	0.32	0.21	66.36	22.66	21.08	4.96	1.61	31.30	29.35	1.38	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	無し	延長無し	46,280	2.07	1.16	0.34	0.23	64.09	24.50	16.41	5.36	1.75	33.84	31.73	1.50	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	無し	110m未満	46,898	2.12	1.15	0.34	0.22	64.49	24.19	17.43	5.29	1.72	33.39	31.31	1.48	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	48,135	2.23	1.12	0.33	0.22	65.23	23.55	19.39	5.16	1.68	32.54	30.51	1.44	0.53	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	49,427	2.33	1.09	0.32	0.21	65.99	22.96	21.34	5.02	1.63	31.68	29.71	1.40	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	無し	有り	延長無し	45,090	2.07	1.20	0.35	0.23	63.20	25.12	16.84	5.51	1.79	34.73	32.57	1.54	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	無し	有り	110m未満	45,707	2.12	1.18	0.35	0.23	63.63	24.81	17.88	5.43	1.77	34.25	32.13	1.51	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	46,940	2.22	1.15	0.34	0.22	64.43	24.15	19.89	5.29	1.72	33.35	31.29	1.47	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	48,229	2.32	1.12	0.33	0.22	65.22	23.51	21.87	5.15	1.67	32.46	30.45	1.43	0.53	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	無し	無し	延長無し	44,483	2.06	1.21	0.36	0.23	62.76	25.50	17.07	5.58	1.82	35.18	33.01	1.56	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	無し	無し	110m未満	45,099	2.11	1.20	0.35	0.23	63.19	25.15	18.12	5.50	1.79	34.70	32.56	1.53	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z				S	K (※印：賃料)			R1	R			R4	Z				S										
									K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4		Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2	K3	R2	R3		Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	46,331	2.21	1.16	0.34	0.23	64.01	24.48	20.15	5.36	1.74	33.78	31.70	1.49	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	47,619	2.30	1.13	0.33	0.22	64.83	23.83	22.15	5.21	1.70	32.87	30.84	1.45	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	56,825	1.38	0.95	-	-	72.53	23.11	15.89	5.23	4.27	26.09	25.84	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	57,448	1.44	0.94	-	-	72.76	22.88	16.72	5.18	4.22	25.80	25.56	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	58,694	1.55	0.92	-	-	73.19	22.37	18.35	5.07	4.14	25.26	25.02	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	59,996	1.67	0.90	-	-	73.62	21.89	19.97	4.96	4.05	24.71	24.48	0.16	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	56,217	1.37	0.96	-	-	72.27	23.38	16.06	5.29	4.32	26.36	26.12	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	56,839	1.43	0.95	-	-	72.49	23.12	16.90	5.23	4.27	26.08	25.84	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	58,084	1.55	0.93	-	-	72.93	22.61	18.54	5.12	4.18	25.52	25.28	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	59,385	1.66	0.91	-	-	73.38	22.11	20.18	5.01	4.09	24.96	24.73	0.16	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	55,405	1.36	0.97	-	-	71.88	23.70	16.29	5.37	4.38	26.76	26.51	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	56,027	1.42	0.96	-	-	72.13	23.45	17.15	5.31	4.33	26.45	26.21	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	57,270	1.53	0.94	-	-	72.59	22.95	18.80	5.19	4.24	25.88	25.64	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	58,569	1.65	0.92	-	-	73.05	22.44	20.46	5.08	4.14	25.30	25.07	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	54,797	1.35	0.98	-	-	71.60	23.97	16.48	5.43	4.43	27.05	26.80	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	55,418	1.41	0.97	-	-	71.85	23.70	17.34	5.37	4.38	26.74	26.50	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	56,659	1.53	0.95	-	-	72.32	23.19	19.01	5.25	4.28	26.15	25.92	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	57,957	1.64	0.93	-	-	72.79	22.67	20.67	5.13	4.19	25.57	25.34	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z				S	K (※印:賃料)				R				Z				S										
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4								
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	55,782	1.37	0.97	-	-	72.06	23.56	16.18	5.33	4.35	26.57	26.33	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	56,404	1.42	0.95	-	-	72.30	23.30	17.03	5.27	4.30	26.28	26.04	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	57,648	1.53	0.93	-	-	72.76	22.80	18.68	5.16	4.21	25.71	25.47	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	58,948	1.65	0.91	-	-	73.20	22.28	20.33	5.04	4.12	25.15	24.91	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	55,173	1.36	0.98	-	-	71.77	23.80	16.36	5.39	4.40	26.87	26.62	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	55,795	1.42	0.97	-	-	72.02	23.55	17.22	5.33	4.35	26.56	26.32	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	57,037	1.53	0.94	-	-	72.49	23.04	18.88	5.21	4.26	25.98	25.75	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	58,336	1.64	0.92	-	-	72.96	22.53	20.54	5.10	4.16	25.40	25.17	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	54,362	1.35	0.99	-	-	71.40	24.17	16.61	5.47	4.47	27.25	27.01	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	54,982	1.41	0.98	-	-	71.64	23.90	17.48	5.41	4.41	26.95	26.71	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	56,223	1.52	0.96	-	-	72.13	23.38	19.15	5.29	4.32	26.35	26.12	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	57,520	1.64	0.94	-	-	72.60	22.84	20.83	5.17	4.22	25.76	25.53	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	53,753	1.35	1.00	-	-	71.09	24.43	16.80	5.53	4.52	27.56	27.32	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	54,373	1.40	0.99	-	-	71.35	24.17	17.67	5.47	4.46	27.25	27.01	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	55,613	1.52	0.97	-	-	71.83	23.61	19.36	5.35	4.36	26.65	26.41	0.18	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	56,909	1.63	0.95	-	-	72.34	23.08	21.05	5.23	4.27	26.03	25.80	0.17	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	51,293	1.90	1.05	0.31	0.20	67.56	25.63	16.86	5.32	1.57	30.54	28.63	1.35	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	51,912	1.97	1.04	0.31	0.20	67.86	25.30	17.78	5.26	1.56	30.17	28.29	1.33	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5.5%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			

No. 030 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考
ツグット規格	内寸寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K(※印:資料)				R				Z				S			
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	53,151	2.06	1.01	0.30	0.20	68.47	24.72	19.55	5.13	1.52	29.47	27.63	1.30	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	54,446	2.16	0.99	0.29	0.19	69.07	24.14	21.31	5.01	1.48	28.77	26.97	1.27	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	有り	無し	延長無し	50,685	1.90	1.06	0.31	0.21	67.20	25.94	17.06	5.38	1.59	30.90	28.97	1.37	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	有り	無し	110m未満	51,304	1.95	1.05	0.31	0.20	67.52	25.62	17.99	5.32	1.57	30.53	28.62	1.35	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	52,541	2.06	1.03	0.30	0.20	68.14	25.02	19.77	5.19	1.54	29.80	27.95	1.32	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	53,834	2.15	1.00	0.29	0.19	68.77	24.44	21.55	5.07	1.50	29.08	27.28	1.28	0.47	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	有り	延長無し	49,865	1.91	1.08	0.32	0.21	66.69	26.35	17.34	5.47	1.62	31.40	29.45	1.39	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	有り	110m未満	50,483	1.96	1.07	0.31	0.21	67.03	26.04	18.28	5.40	1.60	31.01	29.09	1.37	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	51,718	2.05	1.04	0.31	0.20	67.68	25.43	20.09	5.27	1.56	30.27	28.39	1.34	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	53,010	2.16	1.02	0.30	0.20	68.31	24.78	21.89	5.15	1.52	29.53	27.70	1.30	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	無し	延長無し	49,257	1.89	1.09	0.32	0.21	66.33	26.68	17.56	5.54	1.64	31.78	29.81	1.40	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	無し	110m未満	49,874	1.95	1.08	0.32	0.21	66.65	26.35	18.50	5.47	1.62	31.40	29.45	1.39	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	51,108	2.04	1.05	0.31	0.20	67.34	25.72	20.33	5.34	1.58	30.62	28.73	1.35	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	52,398	2.14	1.03	0.30	0.20	67.98	25.09	22.14	5.21	1.54	29.88	28.03	1.32	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	有り	延長無し	50,262	1.91	1.07	0.32	0.21	66.93	26.13	17.21	5.43	1.61	31.16	29.22	1.38	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	有り	110m未満	50,880	1.95	1.06	0.31	0.20	67.28	25.84	18.14	5.36	1.59	30.77	28.86	1.36	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	52,116	2.05	1.03	0.30	0.20	67.90	25.22	19.93	5.23	1.55	30.05	28.18	1.33	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	53,409	2.15	1.01	0.30	0.19	68.52	24.60	21.72	5.11	1.51	29.33	27.50	1.30	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分								標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分	K		R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S								
									K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4		Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3		R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	49,654	1.91	1.09	0.32	0.21	66.56	26.46	17.42	5.49	1.63	31.53	29.58	1.39	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	50,271	1.96	1.07	0.32	0.21	66.89	26.12	18.36	5.43	1.61	31.15	29.21	1.38	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	51,506	2.05	1.05	0.31	0.20	67.56	25.52	20.17	5.30	1.57	30.39	28.51	1.34	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	52,797	2.15	1.02	0.30	0.20	68.20	24.89	21.98	5.17	1.53	29.65	27.81	1.31	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	48,834	1.90	1.10	0.33	0.21	66.05	26.91	17.71	5.59	1.65	32.05	30.07	1.42	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	49,451	1.95	1.09	0.32	0.21	66.39	26.58	18.66	5.52	1.63	31.66	29.70	1.40	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	50,684	2.04	1.06	0.31	0.21	67.08	25.94	20.50	5.38	1.59	30.88	28.97	1.37	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	51,973	2.15	1.04	0.31	0.20	67.73	25.28	22.32	5.25	1.55	30.12	28.26	1.33	0.49	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	48,226	1.91	1.12	0.33	0.22	65.64	27.24	17.93	5.66	1.67	32.45	30.45	1.43	0.53	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	48,842	1.95	1.10	0.33	0.21	66.00	26.89	18.90	5.59	1.65	32.05	30.07	1.42	0.52	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	50,074	2.05	1.08	0.32	0.21	66.69	26.23	20.75	5.45	1.61	31.26	29.33	1.38	0.51	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	51,362	2.13	1.05	0.31	0.20	67.39	25.60	22.59	5.31	1.57	30.48	28.59	1.35	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	49,959	1.60	1.08	-	-	68.71	20.63	14.69	4.97	4.32	29.69	29.40	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	50,582	1.67	1.07	-	-	69.02	20.38	15.66	4.91	4.27	29.31	29.03	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	51,830	1.80	1.04	-	-	69.59	19.89	17.52	4.79	4.16	28.61	28.33	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	53,135	1.92	1.01	-	-	70.17	19.43	19.34	4.67	4.06	27.91	27.64	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	49,342	1.59	1.09	-	-	68.36	20.89	14.88	5.03	4.37	30.05	29.76	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	49,965	1.66	1.08	-	-	68.66	20.62	15.85	4.97	4.32	29.68	29.39	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K (※印：賃料)				R1	R			Z1	Z2	Z3	Z4	S					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	51,212	1.78	1.05	-	-	69.26	20.13	17.73	4.85	4.21	28.96	28.68	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	52,514	1.92	1.03	-	-	69.85	19.66	19.57	4.73	4.11	28.23	27.96	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	無し	有り	延長無し	48,276	1.58	1.12	-	-	67.72	21.34	15.21	5.14	4.47	30.70	30.42	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	無し	有り	110m未満	48,897	1.64	1.10	-	-	68.05	21.09	16.20	5.08	4.41	30.31	30.03	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	50,141	1.76	1.07	-	-	68.67	20.56	18.11	4.95	4.30	29.57	29.29	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	51,441	1.89	1.05	-	-	69.29	20.08	19.98	4.82	4.19	28.82	28.55	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	無し	無し	延長無し	47,659	1.57	1.13	-	-	67.33	21.63	15.40	5.21	4.53	31.10	30.81	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	無し	無し	110m未満	48,280	1.64	1.12	-	-	67.66	21.33	16.41	5.14	4.47	30.70	30.42	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	49,522	1.76	1.09	-	-	68.32	20.82	18.34	5.01	4.36	29.92	29.65	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	50,821	1.88	1.06	-	-	68.96	20.32	20.22	4.88	4.25	29.16	28.90	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	無し	有り	有り	延長無し	48,750	1.59	1.11	-	-	68.01	21.14	15.06	5.09	4.43	30.40	30.12	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	無し	有り	有り	110m未満	49,372	1.65	1.09	-	-	68.33	20.88	16.04	5.03	4.37	30.02	29.74	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	50,617	1.77	1.06	-	-	68.95	20.38	17.94	4.90	4.26	29.28	29.01	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	51,918	1.90	1.04	-	-	69.54	19.87	19.80	4.78	4.16	28.56	28.29	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	無し	有り	無し	延長無し	48,133	1.58	1.12	-	-	67.63	21.41	15.25	5.16	4.48	30.79	30.51	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	無し	有り	無し	110m未満	48,755	1.65	1.11	-	-	67.95	21.12	16.25	5.09	4.43	30.40	30.12	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	49,998	1.77	1.08	-	-	68.58	20.61	18.16	4.96	4.32	29.65	29.37	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	51,298	1.89	1.05	-	-	69.21	20.12	20.03	4.84	4.21	28.90	28.63	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格															備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z				S	K（※印：賃料）			R				Z				S										
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4							
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	延長無し	47,067	1.57	1.15	-	-	66.95	21.89	15.60	5.27	4.58	31.48	31.20	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	110m未満	47,687	1.62	1.13	-	-	67.30	21.62	16.61	5.21	4.52	31.08	30.80	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	48,928	1.75	1.10	-	-	67.97	21.07	18.56	5.07	4.41	30.28	30.01	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	50,225	1.87	1.07	-	-	68.63	20.55	20.46	4.94	4.30	29.50	29.24	0.19	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	延長無し	46,450	1.55	1.16	-	-	66.55	22.18	15.80	5.34	4.65	31.90	31.62	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	110m未満	47,070	1.62	1.15	-	-	66.90	21.89	16.83	5.27	4.58	31.48	31.20	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	48,309	1.74	1.12	-	-	67.59	21.31	18.80	5.14	4.47	30.67	30.40	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	49,604	1.86	1.09	-	-	68.27	20.81	20.72	5.00	4.35	29.87	29.61	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	延長無し	45,884	2.19	1.17	0.35	0.23	63.65	22.46	15.63	4.87	1.76	34.16	32.01	1.51	0.56	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	110m未満	46,504	2.24	1.16	0.34	0.22	64.06	22.16	16.67	4.81	1.74	33.70	31.58	1.49	0.55	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	47,745	2.35	1.13	0.33	0.22	64.84	21.62	18.67	4.68	1.69	32.81	30.76	1.45	0.53	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	49,043	2.46	1.10	0.32	0.21	65.60	21.03	20.65	4.56	1.65	31.94	29.94	1.41	0.52	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	延長無し	45,278	2.18	1.19	0.35	0.23	63.23	22.79	15.84	4.94	1.78	34.59	32.43	1.53	0.56	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	110m未満	45,897	2.24	1.17	0.35	0.23	63.62	22.46	16.89	4.87	1.76	34.14	32.00	1.51	0.56	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	47,137	2.35	1.14	0.34	0.22	64.41	21.88	18.91	4.74	1.71	33.24	31.16	1.47	0.54	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	48,433	2.46	1.11	0.33	0.22	65.19	21.28	20.91	4.62	1.67	32.35	30.32	1.43	0.53	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	無し	有り	延長無し	44,195	2.18	1.22	0.36	0.24	62.38	23.31	16.23	5.06	1.83	35.44	33.23	1.57	0.58	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	無し	有り	110m未満	44,814	2.23	1.20	0.36	0.23	62.83	23.02	17.30	4.99	1.80	34.94	32.77	1.54	0.57	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/ｈ	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/ｈ (30, 100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 5 5 %	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				

No. 030 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格													備考
ツグット規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均シコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S				K (※印: 資料)			R				Z				S								
									K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4					
24-12-25(20) (高戸)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	46,050	2.34	1.17	0.35	0.23	63.66	22.40	19.35	4.86	1.75	34.00	31.89	1.50	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	47,343	2.44	1.14	0.34	0.22	64.48	21.78	21.39	4.72	1.71	33.08	31.02	1.46	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	無し	延長無し	43,589	2.18	1.24	0.37	0.24	61.89	23.64	16.45	5.13	1.85	35.93	33.69	1.59	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	無し	110m未満	44,207	2.23	1.22	0.36	0.24	62.34	23.30	17.54	5.06	1.83	35.43	33.22	1.57	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	45,442	2.33	1.19	0.35	0.23	63.22	22.70	19.61	4.92	1.78	34.45	32.32	1.52	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	46,733	2.42	1.15	0.34	0.22	64.08	22.07	21.67	4.79	1.73	33.50	31.42	1.48	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	有り	延長無し	44,693	2.18	1.21	0.36	0.23	62.77	23.06	16.05	5.00	1.81	35.05	32.86	1.55	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	有り	110m未満	45,312	2.23	1.19	0.35	0.23	63.20	22.76	17.11	4.94	1.78	34.57	32.41	1.53	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	46,550	2.34	1.16	0.34	0.22	64.01	22.14	19.15	4.80	1.74	33.65	31.55	1.49	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	47,844	2.45	1.13	0.33	0.22	64.82	21.56	21.16	4.67	1.69	32.73	30.69	1.45	0.53	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	無し	延長無し	44,087	2.17	1.22	0.36	0.24	62.31	23.40	16.27	5.07	1.83	35.52	33.31	1.57	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	無し	110m未満	44,705	2.23	1.21	0.36	0.23	62.74	23.06	17.34	5.00	1.81	35.03	32.85	1.55	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	45,942	2.34	1.17	0.35	0.23	63.57	22.44	19.40	4.87	1.76	34.09	31.97	1.51	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	47,234	2.44	1.14	0.34	0.22	64.40	21.83	21.44	4.73	1.71	33.16	31.09	1.47	0.54	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	無し	有り	延長無し	43,005	2.16	1.25	0.37	0.24	61.44	23.99	16.68	5.20	1.88	36.40	34.15	1.61	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	無し	有り	110m未満	43,622	2.22	1.24	0.36	0.24	61.89	23.63	17.77	5.13	1.85	35.89	33.67	1.59	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	44,855	2.31	1.20	0.35	0.23	62.79	23.00	19.87	4.99	1.80	34.90	32.74	1.54	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	46,145	2.42	1.17	0.34	0.23	63.65	22.35	21.94	4.85	1.75	33.93	31.83	1.50	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考	
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S				
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	42,399	2.17	1.27	0.38	0.25	60.91	24.31	16.92	5.27	1.91	36.92	34.64	1.63	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	43,015	2.21	1.25	0.37	0.24	61.40	23.98	18.02	5.20	1.88	36.39	34.14	1.61	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	44,247	2.32	1.22	0.36	0.24	62.31	23.30	20.14	5.05	1.83	35.37	33.19	1.56	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	45,534	2.41	1.18	0.35	0.23	63.22	22.66	22.24	4.91	1.77	34.37	32.25	1.52	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	45,099	1.75	1.20	-	-	65.37	19.41	14.40	4.96	4.19	32.88	32.56	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	45,723	1.82	1.18	-	-	65.75	19.15	15.48	4.89	4.13	32.43	32.12	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	46,969	1.95	1.15	-	-	66.48	18.66	17.54	4.76	4.02	31.57	31.27	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	48,272	2.09	1.12	-	-	67.20	19.63	18.10	4.63	3.91	30.71	30.42	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	44,496	1.73	1.21	-	-	64.96	19.71	14.60	5.03	4.24	33.31	33.00	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	45,119	1.80	1.19	-	-	65.34	19.42	15.68	4.96	4.18	32.86	32.55	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	46,363	1.93	1.16	-	-	66.09	18.91	17.77	4.82	4.07	31.98	31.68	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	47,664	2.07	1.13	-	-	66.82	19.88	18.33	4.69	3.96	31.11	30.81	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	43,664	1.71	1.23	-	-	64.35	20.09	14.88	5.12	4.32	33.94	33.63	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	44,285	1.79	1.22	-	-	64.75	19.78	15.98	5.05	4.26	33.46	33.16	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	45,527	1.91	1.18	-	-	65.53	19.25	18.09	4.91	4.15	32.56	32.26	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	46,826	2.04	1.15	-	-	66.31	20.25	18.66	4.78	4.03	31.65	31.36	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	43,061	1.70	1.25	-	-	63.89	20.36	15.09	5.19	4.38	34.41	34.10	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	43,681	1.77	1.23	-	-	64.31	20.08	16.20	5.12	4.32	33.92	33.62	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（※印：賃料）				R1	R			Z1	Z2	Z3	Z4	S					
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	44,922	1.90	1.20	-	-	65.11	19.50	18.34	4.98	4.20	32.99	32.69	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	46,219	2.03	1.17	-	-	65.92	20.52	18.90	4.84	4.08	32.05	31.77	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	有り	延長無し	44,039	1.72	1.22	-	-	64.62	19.90	14.75	5.08	4.29	33.66	33.35	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	有り	110m未満	44,660	1.80	1.21	-	-	65.01	19.60	15.85	5.01	4.23	33.19	32.88	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	45,903	1.92	1.17	-	-	65.80	19.11	17.94	4.87	4.11	32.28	31.99	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	47,203	2.05	1.14	-	-	66.55	20.08	18.51	4.74	4.00	31.40	31.11	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	無し	延長無し	43,435	1.71	1.24	-	-	64.17	20.17	14.96	5.15	4.35	34.12	33.81	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	無し	110m未満	44,056	1.78	1.22	-	-	64.59	19.91	16.06	5.08	4.28	33.63	33.33	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	45,298	1.91	1.19	-	-	65.37	19.34	18.18	4.94	4.17	32.72	32.42	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	46,596	2.04	1.16	-	-	66.15	20.33	18.75	4.80	4.05	31.81	31.52	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	無し	有り	延長無し	42,603	1.70	1.27	-	-	63.52	20.56	15.25	5.25	4.43	34.78	34.47	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	無し	有り	110m未満	43,223	1.76	1.25	-	-	63.96	20.27	16.37	5.17	4.37	34.28	33.98	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	44,462	1.89	1.21	-	-	64.79	19.71	18.53	5.03	4.25	33.32	33.03	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	45,758	2.02	1.18	-	-	65.61	20.71	19.09	4.89	4.13	32.37	32.09	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	無し	無し	延長無し	42,000	1.68	1.28	-	-	63.05	20.87	15.47	5.32	4.49	35.27	34.97	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	無し	無し	110m未満	42,619	1.75	1.27	-	-	63.49	20.55	16.61	5.25	4.43	34.76	34.46	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	43,856	1.87	1.23	-	-	64.35	19.99	18.78	5.10	4.30	33.78	33.49	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	45,150	1.99	1.19	-	-	65.20	21.01	19.35	4.95	4.18	32.81	32.53	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		

No. 030 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考
ツグット規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：資材）			R				Z				S				
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	有り	有り	延長無し	42,653	2.35	1.26	0.37	0.25	60.92	20.56	14.84	4.67	2.53	36.73	34.43	1.62	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	有り	有り	110m未満	43,273	2.42	1.25	0.37	0.24	61.37	20.26	15.96	4.60	2.49	36.21	33.94	1.60	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	44,515	2.53	1.21	0.36	0.23	62.28	19.71	18.13	4.47	2.42	35.19	32.99	1.55	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	45,812	2.65	1.18	0.35	0.23	63.14	20.32	19.07	4.34	2.35	34.21	32.06	1.51	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	有り	無し	延長無し	42,036	2.35	1.28	0.38	0.25	60.37	20.85	15.05	4.74	2.56	37.28	34.94	1.65	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	有り	無し	110m未満	42,655	2.41	1.26	0.37	0.25	60.86	20.54	16.20	4.67	2.53	36.73	34.43	1.62	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	43,895	2.52	1.23	0.36	0.24	61.79	19.97	18.38	4.53	2.46	35.69	33.46	1.58	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	45,190	2.62	1.19	0.35	0.23	62.72	20.65	19.33	4.40	2.38	34.66	32.50	1.53	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	無し	有り	延長無し	41,207	2.34	1.31	0.39	0.25	59.65	21.26	15.36	4.83	2.62	38.01	35.64	1.68	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	無し	有り	110m未満	41,825	2.40	1.29	0.38	0.25	60.15	20.95	16.52	4.76	2.58	37.45	35.11	1.66	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	43,062	2.50	1.25	0.37	0.24	61.13	20.37	18.74	4.62	2.50	36.37	34.10	1.61	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	44,355	2.62	1.22	0.36	0.24	62.08	20.98	19.70	4.49	2.43	35.30	33.11	1.56	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	無し	無し	延長無し	40,590	2.34	1.33	0.39	0.26	59.08	21.59	15.59	4.90	2.66	38.58	36.18	1.71	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	無し	無し	110m未満	41,207	2.39	1.31	0.39	0.25	59.61	21.27	16.76	4.83	2.62	38.00	35.64	1.68	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	42,442	2.50	1.27	0.38	0.25	60.61	20.66	19.01	4.69	2.54	36.89	34.60	1.63	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	43,733	2.59	1.23	0.36	0.24	61.61	21.32	19.98	4.55	2.46	35.80	33.58	1.58	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	無し	有り	有り	延長無し	41,592	2.34	1.30	0.38	0.25	60.01	21.09	15.21	4.79	2.59	37.65	35.31	1.66	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	無し	有り	有り	110m未満	42,211	2.41	1.28	0.38	0.25	60.49	20.76	16.37	4.72	2.55	37.10	34.79	1.64	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S				K (*印:賃料)			R				Z				S							
									K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	43,449	2.51	1.24	0.37	0.24	61.44	20.18	18.57	4.58	2.48	36.05	33.80	1.59	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	44,744	2.62	1.20	0.36	0.23	62.37	20.82	19.52	4.45	2.41	35.01	32.82	1.55	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	40,975	2.35	1.32	0.39	0.26	59.43	21.39	15.44	4.86	2.63	38.22	35.84	1.69	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	41,593	2.39	1.30	0.38	0.25	59.97	21.09	16.61	4.79	2.59	37.64	35.31	1.66	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	42,830	2.50	1.26	0.37	0.24	60.93	20.45	18.84	4.65	2.52	36.57	34.29	1.62	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	44,122	2.61	1.22	0.36	0.24	61.90	21.11	19.80	4.51	2.44	35.49	33.28	1.57	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	40,146	2.33	1.34	0.40	0.26	58.67	21.83	15.76	4.96	2.69	39.00	36.58	1.72	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	40,763	2.38	1.32	0.39	0.26	59.20	21.50	16.95	4.88	2.64	38.42	36.03	1.70	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	41,997	2.48	1.28	0.38	0.25	60.24	20.88	19.21	4.74	2.57	37.28	34.97	1.65	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	43,286	2.59	1.25	0.37	0.24	61.24	21.52	20.18	4.60	2.49	36.17	33.93	1.60	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	39,529	2.31	1.36	0.40	0.26	58.09	22.18	16.01	5.04	2.73	39.60	37.15	1.75	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	40,145	2.37	1.34	0.40	0.26	58.64	21.83	17.21	4.96	2.69	38.99	36.58	1.72	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	41,377	2.46	1.30	0.38	0.25	59.71	21.20	19.50	4.81	2.61	37.83	35.49	1.67	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	42,665	2.57	1.26	0.37	0.25	60.74	21.82	20.48	4.67	2.53	36.69	34.42	1.62	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	44,858	1.80	1.20	-	-	65.13	17.81	14.01	5.41	4.44	33.07	32.74	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	45,482	1.88	1.19	-	-	65.50	17.54	15.10	5.34	4.38	32.62	32.29	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	46,731	2.01	1.15	-	-	66.25	17.23	17.04	5.20	4.26	31.74	31.43	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	48,036	2.14	1.12	-	-	66.99	19.32	16.58	5.05	4.14	30.87	30.57	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S	K（※印：賃料）												S													
									K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2					K3				R1	R				Z1	Z2	Z3	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	有り	無し	延長無し	44,234	1.79	1.22	-	-	64.69	18.06	14.21	5.49	4.50	33.52	33.20	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	有り	無し	110m未満	44,858	1.86	1.20	-	-	65.08	17.81	15.31	5.41	4.44	33.06	32.74	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	46,104	2.00	1.17	-	-	65.84	17.46	17.28	5.27	4.32	32.16	31.85	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	47,408	2.13	1.14	-	-	66.59	19.54	16.80	5.12	4.20	31.28	30.98	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	無し	有り	延長無し	43,470	1.77	1.24	-	-	64.13	18.38	14.46	5.59	4.58	34.10	33.78	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	無し	有り	110m未満	44,092	1.84	1.22	-	-	64.54	18.13	15.57	5.51	4.51	33.62	33.31	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	45,337	1.98	1.19	-	-	65.32	17.76	17.57	5.35	4.39	32.70	32.39	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	46,638	2.11	1.16	-	-	66.10	19.85	17.08	5.21	4.27	31.79	31.49	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	無し	無し	延長無し	42,847	1.76	1.26	-	-	63.64	18.63	14.67	5.67	4.65	34.60	34.28	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	無し	無し	110m未満	43,468	1.83	1.24	-	-	64.06	18.36	15.80	5.59	4.58	34.11	33.79	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	44,710	1.96	1.21	-	-	64.89	18.01	17.81	5.43	4.45	33.15	32.85	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	46,010	2.09	1.17	-	-	65.70	20.15	17.31	5.28	4.33	32.21	31.92	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	無し	有り	有り	延長無し	43,732	1.77	1.23	-	-	64.33	18.30	14.37	5.55	4.55	33.90	33.58	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	無し	有り	有り	110m未満	44,354	1.85	1.22	-	-	64.72	18.00	15.48	5.47	4.49	33.43	33.11	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	45,599	1.98	1.18	-	-	65.50	17.67	17.47	5.32	4.36	32.52	32.21	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	46,901	2.12	1.15	-	-	66.27	19.76	16.98	5.18	4.24	31.61	31.31	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	無し	有り	無し	延長無し	43,108	1.76	1.25	-	-	63.85	18.54	14.58	5.63	4.62	34.39	34.07	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	無し	有り	無し	110m未満	43,730	1.83	1.23	-	-	64.28	18.30	15.70	5.55	4.55	33.89	33.58	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		

No. 030 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機 材 構 成 比															代 表 機 材 規 格															備考
ツグット規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z				S	K（※印：資料）			R				Z				S									
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(縦炭、ジョイント)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	44,973	1.97	1.20	-	-	65.07	17.89	17.71	5.40	4.43	32.96	32.65	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(縦炭、ジョイント)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	46,273	2.09	1.16	-	-	65.88	20.04	17.21	5.25	4.30	32.03	31.74	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(縦炭、ジョイント)	無し	無し	有り	延長無し	42,344	1.74	1.27	-	-	63.27	18.90	14.84	5.73	4.70	34.99	34.68	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(縦炭、ジョイント)	無し	無し	有り	110m未満	42,964	1.81	1.25	-	-	63.70	18.62	15.98	5.65	4.63	34.49	34.18	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(縦炭、ジョイント)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	44,205	1.95	1.22	-	-	64.53	18.22	18.02	5.49	4.50	33.52	33.22	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(縦炭、ジョイント)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	45,503	2.07	1.18	-	-	65.36	20.37	17.50	5.34	4.37	32.57	32.27	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(縦炭、ジョイント)	無し	無し	無し	延長無し	41,720	1.73	1.29	-	-	62.75	19.15	15.07	5.82	4.77	35.52	35.20	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(縦炭、ジョイント)	無し	無し	無し	110m未満	42,340	1.80	1.27	-	-	63.20	18.87	16.22	5.73	4.70	35.00	34.69	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(縦炭、ジョイント)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	43,579	1.93	1.24	-	-	64.07	18.46	18.28	5.57	4.57	34.00	33.70	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(縦炭、ジョイント)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	44,875	2.06	1.20	-	-	64.92	20.64	17.75	5.41	4.44	33.02	32.73	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジョイント)	有り	有り	有り	延長無し	40,868	2.48	1.32	0.39	0.26	59.18	19.55	14.45	4.27	2.64	38.34	35.94	1.69	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジョイント)	有り	有り	有り	110m未満	41,488	2.53	1.30	0.38	0.25	59.69	19.27	15.63	4.20	2.60	37.78	35.40	1.67	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジョイント)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	42,730	2.64	1.26	0.37	0.24	60.68	18.72	17.90	4.08	2.52	36.68	34.37	1.62	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジョイント)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	44,029	2.76	1.22	0.36	0.24	61.65	20.21	18.09	3.96	2.45	35.59	33.36	1.57	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジョイント)	有り	有り	無し	延長無し	40,279	2.47	1.34	0.40	0.26	58.64	19.86	14.66	4.33	2.68	38.89	36.46	1.72	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジョイント)	有り	有り	無し	110m未満	40,899	2.53	1.32	0.39	0.26	59.17	19.54	15.86	4.27	2.64	38.30	35.91	1.69	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジョイント)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	42,139	2.64	1.28	0.38	0.25	60.18	18.96	18.15	4.14	2.56	37.18	34.85	1.64	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジョイント)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	43,435	2.75	1.24	0.37	0.24	61.18	20.47	18.34	4.02	2.48	36.07	33.81	1.59	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 【油だき・熱風・直火型】熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	

No. 030 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格													備考
ツグット規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印: 資料)				R				Z				S				
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	有り	延長無し	39,512	2.46	1.37	0.40	0.27	57.90	20.22	14.95	4.42	2.73	39.64	37.17	1.75	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	有り	110m未満	40,130	2.51	1.34	0.40	0.26	58.45	19.91	16.16	4.35	2.69	39.04	36.60	1.73	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	41,368	2.62	1.30	0.39	0.25	59.52	19.33	18.48	4.22	2.61	37.86	35.50	1.67	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	42,661	2.73	1.26	0.37	0.25	60.56	20.85	18.67	4.09	2.53	36.71	34.42	1.62	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	無し	延長無し	38,923	2.45	1.39	0.41	0.27	57.31	20.54	15.17	4.48	2.77	40.24	37.73	1.78	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	無し	110m未満	39,540	2.49	1.36	0.40	0.26	57.90	20.23	16.40	4.41	2.73	39.61	37.14	1.75	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	40,776	2.61	1.32	0.39	0.26	58.98	19.61	18.75	4.28	2.64	38.41	36.02	1.70	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	42,068	2.72	1.28	0.38	0.25	60.05	21.13	18.93	4.15	2.56	37.23	34.91	1.65	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	有り	延長無し	39,779	2.46	1.36	0.40	0.26	58.16	20.10	14.85	4.39	2.71	39.38	36.92	1.74	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	有り	110m未満	40,398	2.51	1.33	0.39	0.26	58.72	19.80	16.06	4.32	2.67	38.77	36.35	1.71	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	41,637	2.63	1.30	0.38	0.25	59.76	19.22	18.37	4.19	2.59	37.61	35.27	1.66	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	42,931	2.74	1.26	0.37	0.24	60.78	20.72	18.55	4.06	2.51	36.48	34.21	1.61	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	無し	延長無し	39,190	2.46	1.38	0.41	0.27	57.58	20.40	15.07	4.45	2.75	39.96	37.47	1.77	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	無し	110m未満	39,809	2.50	1.35	0.40	0.26	58.16	20.10	16.29	4.38	2.71	39.34	36.89	1.74	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	41,045	2.61	1.31	0.39	0.25	59.23	19.48	18.63	4.25	2.63	38.16	35.78	1.69	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	42,337	2.73	1.27	0.38	0.25	60.28	21.00	18.81	4.12	2.55	36.99	34.69	1.64	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	無し	有り	延長無し	38,423	2.43	1.40	0.41	0.27	56.83	20.82	15.37	4.54	2.81	40.74	38.22	1.80	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	無し	有り	110m未満	39,040	2.50	1.38	0.41	0.27	57.40	20.48	16.61	4.47	2.76	40.10	37.62	1.77	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機旁材構成比																代表機旁材規格												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）			R1	R2	R3	R4	Z1		Z2		Z3		Z4			S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1					K2	K3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	40,274	2.61	1.34	0.40	0.26	58.51	19.83	18.99	4.33	2.68	38.88	36.47	1.72	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1、2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S	K（※印：賃料）						R1	R			Z1	Z2	Z3	Z4	S											
									K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2						K3	R2	R3	R4							
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	無し	延長無し	46,000	1.68	1.17	-	-	66.09	18.50	14.58	6.45	4.86	32.23	31.93	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	無し	110m未満	46,622	1.75	1.16	-	-	66.45	18.23	15.63	6.37	4.80	31.80	31.50	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	47,867	1.88	1.13	-	-	67.15	17.77	17.65	6.20	4.67	30.97	30.68	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	49,168	2.01	1.10	-	-	67.84	19.70	17.24	6.04	4.55	30.15	29.87	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	有り	延長無し	46,873	1.69	1.15	-	-	66.67	18.15	14.31	6.33	4.77	31.64	31.33	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	有り	110m未満	47,497	1.76	1.13	-	-	67.01	17.89	15.34	6.25	4.71	31.23	30.92	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	48,744	1.90	1.11	-	-	67.68	17.45	17.33	6.09	4.59	30.42	30.13	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	50,047	2.03	1.08	-	-	68.34	19.35	16.94	5.93	4.47	29.63	29.34	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	無し	延長無し	46,262	1.69	1.17	-	-	66.27	18.39	14.50	6.41	4.83	32.04	31.74	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	無し	110m未満	46,884	1.75	1.15	-	-	66.63	18.15	15.54	6.33	4.77	31.62	31.32	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	48,130	1.88	1.12	-	-	67.32	17.68	17.55	6.17	4.65	30.80	30.51	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	49,432	2.01	1.09	-	-	67.99	19.61	17.15	6.00	4.52	30.00	29.71	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	無し	有り	延長無し	45,694	1.67	1.18	-	-	65.89	18.62	14.68	6.49	4.89	32.44	32.14	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	無し	有り	110m未満	46,316	1.74	1.16	-	-	66.25	18.37	15.73	6.41	4.83	32.01	31.71	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	47,560	1.87	1.13	-	-	66.96	17.89	17.76	6.24	4.70	31.17	30.88	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	48,860	1.99	1.10	-	-	67.67	19.85	17.35	6.07	4.58	30.34	30.06	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	無し	無し	延長無し	45,083	1.67	1.20	-	-	65.45	18.85	14.88	6.58	4.96	32.88	32.58	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	無し	無し	110m未満	45,704	1.73	1.18	-	-	65.85	18.62	15.95	6.49	4.89	32.42	32.13	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S						
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	46,946	1.86	1.15	-	-	66.57	18.12	18.00	6.32	4.76	31.57	31.28	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(裸炭、ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	48,244	1.99	1.12	-	-	67.29	20.07	17.57	6.15	4.64	30.72	30.44	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	43,488	2.35	1.24	0.37	0.24	61.61	19.55	15.04	4.58	3.10	36.04	33.77	1.59	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30. 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	44,109	2.40	1.22	0.36	0.24	62.07	19.30	16.14	4.51	3.06	35.53	33.29	1.57	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30. 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	45,352	2.52	1.19	0.35	0.23	62.93	18.77	18.26	4.39	2.97	34.55	32.38	1.53	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30. 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	46,651	2.63	1.16	0.34	0.22	63.78	20.42	18.17	4.27	2.89	33.59	31.48	1.48	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30. 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	42,883	2.34	1.26	0.37	0.24	61.13	19.85	15.25	4.64	3.14	36.53	34.25	1.61	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30. 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	43,504	2.40	1.24	0.37	0.24	61.58	19.55	16.36	4.58	3.10	36.02	33.76	1.59	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30. 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	44,745	2.51	1.20	0.36	0.23	62.47	19.03	18.50	4.45	3.01	35.02	32.82	1.55	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30. 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	46,042	2.63	1.17	0.35	0.23	63.34	20.68	18.42	4.32	2.93	34.03	31.90	1.50	0.55	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30. 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	42,298	2.33	1.27	0.38	0.25	60.63	20.12	15.46	4.71	3.19	37.04	34.72	1.64	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30. 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	42,918	2.39	1.26	0.37	0.24	61.11	19.82	16.59	4.64	3.14	36.50	34.22	1.61	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30. 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	44,157	2.50	1.22	0.36	0.24	62.02	19.27	18.75	4.51	3.05	35.48	33.26	1.57	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30. 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	45,452	2.61	1.19	0.35	0.23	62.93	20.96	18.65	4.38	2.97	34.46	32.31	1.52	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30. 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	41,693	2.32	1.29	0.38	0.25	60.12	20.44	15.68	4.77	3.23	37.56	35.22	1.66	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30. 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	42,312	2.39	1.27	0.38	0.25	60.59	20.11	16.83	4.70	3.19	37.02	34.71	1.64	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30. 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	43,550	2.50	1.24	0.37	0.24	61.53	19.53	19.01	4.57	3.09	35.97	33.72	1.59	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30. 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	44,843	2.59	1.20	0.35	0.23	62.49	21.25	18.91	4.44	3.01	34.92	32.75	1.54	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30. 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	

No. 030 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考
ツグット規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均シコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S			
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	42,571	2.34	1.27	0.37	0.25	60.85	19.97	15.36	4.68	3.17	36.81	34.50	1.63	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	43,191	2.39	1.25	0.37	0.24	61.34	19.71	16.48	4.61	3.12	36.27	34.00	1.60	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	44,431	2.51	1.21	0.36	0.24	62.23	19.17	18.63	4.48	3.03	35.26	33.05	1.56	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	45,728	2.62	1.18	0.35	0.23	63.12	20.83	18.54	4.35	2.95	34.26	32.12	1.51	0.56	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	41,966	2.33	1.28	0.38	0.25	60.35	20.29	15.58	4.74	3.21	37.32	34.99	1.65	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	42,586	2.39	1.27	0.37	0.25	60.82	19.96	16.72	4.67	3.17	36.79	34.49	1.63	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	43,824	2.49	1.23	0.36	0.24	61.77	19.43	18.89	4.54	3.08	35.74	33.51	1.58	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	45,118	2.59	1.19	0.35	0.23	62.69	21.12	18.79	4.41	2.99	34.72	32.55	1.53	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	41,381	2.31	1.30	0.38	0.25	59.84	20.57	15.80	4.81	3.26	37.85	35.49	1.67	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	42,000	2.38	1.28	0.38	0.25	60.32	20.25	16.95	4.74	3.21	37.30	34.97	1.65	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	43,236	2.49	1.25	0.37	0.24	61.29	19.68	19.15	4.60	3.12	36.22	33.97	1.60	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	44,529	2.59	1.21	0.36	0.23	62.25	21.41	19.04	4.47	3.03	35.16	32.98	1.55	0.57	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	40,777	2.32	1.32	0.39	0.26	59.27	20.85	16.04	4.88	3.31	38.41	36.02	1.70	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	41,394	2.36	1.30	0.38	0.25	59.81	20.56	17.20	4.81	3.26	37.83	35.48	1.67	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	42,629	2.47	1.26	0.37	0.25	60.80	19.98	19.42	4.67	3.16	36.73	34.45	1.62	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	43,919	2.58	1.23	0.36	0.24	61.76	21.67	19.31	4.53	3.07	35.66	33.44	1.58	0.58	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅：5.5以上7.0未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	42,545	1.94	1.27	-	-	63.19	15.75	13.29	6.34	4.10	34.87	34.52	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高戸)	幅：5.5以上7.0未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	43,170	2.01	1.25	-	-	63.62	15.53	14.44	6.25	4.04	34.37	34.02	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		

No. 030 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格														備考
ツグット規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	44,421	2.15	1.21	-	-	64.46	16.72	15.04	6.07	3.93	33.39	33.06	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	45,727	2.30	1.18	-	-	65.26	18.88	14.61	5.90	3.81	32.44	32.12	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	有り	無し	延長無し	41,944	1.93	1.29	-	-	62.72	15.99	13.48	6.43	4.16	35.35	35.01	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	有り	無し	110m未満	42,568	2.00	1.27	-	-	63.16	15.74	14.64	6.34	4.10	34.84	34.50	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	43,816	2.14	1.23	-	-	64.01	16.93	15.25	6.16	3.98	33.85	33.52	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	45,121	2.27	1.19	-	-	64.85	19.13	14.80	5.98	3.87	32.88	32.55	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	無し	有り	延長無し	41,507	1.91	1.30	-	-	62.36	16.15	13.62	6.50	4.20	35.73	35.38	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	無し	有り	110m未満	42,130	1.98	1.28	-	-	62.82	15.92	14.79	6.40	4.14	35.20	34.86	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	43,377	2.12	1.24	-	-	63.69	17.11	15.40	6.22	4.02	34.19	33.86	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	44,680	2.27	1.21	-	-	64.54	19.32	14.95	6.04	3.90	33.19	32.87	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	無し	無し	延長無し	40,906	1.90	1.32	-	-	61.86	16.38	13.82	6.60	4.26	36.24	35.90	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	無し	無し	110m未満	41,528	1.97	1.30	-	-	62.33	16.13	15.01	6.50	4.20	35.70	35.36	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	42,773	2.11	1.26	-	-	63.23	17.33	15.62	6.31	4.08	34.66	34.33	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	44,074	2.24	1.22	-	-	64.13	19.60	15.16	6.12	3.96	33.63	33.32	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	無し	有り	有り	延長無し	41,725	1.91	1.29	-	-	62.54	16.07	13.55	6.47	4.18	35.55	35.20	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	無し	有り	有り	110m未満	42,349	1.99	1.27	-	-	62.99	15.84	14.72	6.37	4.12	35.02	34.68	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	43,597	2.14	1.24	-	-	63.83	16.99	15.32	6.19	4.00	34.03	33.69	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾘｰﾝ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	44,901	2.27	1.20	-	-	64.70	19.23	14.88	6.01	3.88	33.03	32.71	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K (※印：賃料)		R1		R2		R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	有り	無し	延長無し	41,124	1.90	1.31	-	-	62.04	16.30	13.75	6.56	4.24	36.06	35.71	0.24	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	有り	無し	110m未満	41,747	1.97	1.29	-	-	62.51	16.07	14.93	6.46	4.18	35.52	35.18	0.24	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	42,993	2.11	1.25	-	-	63.40	17.26	15.54	6.28	4.06	34.49	34.16	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	44,295	2.25	1.22	-	-	64.28	19.49	15.08	6.09	3.94	33.47	33.15	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	延長無し	40,687	1.89	1.33	-	-	61.67	16.48	13.89	6.63	4.29	36.44	36.10	0.24	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	110m未満	41,309	1.97	1.31	-	-	62.14	16.23	15.09	6.53	4.22	35.89	35.55	0.24	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	42,553	2.10	1.27	-	-	63.06	17.43	15.70	6.34	4.10	34.84	34.51	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	43,854	2.24	1.23	-	-	63.96	19.69	15.23	6.15	3.98	33.80	33.49	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	延長無し	40,086	1.88	1.35	-	-	61.14	16.72	14.10	6.73	4.35	36.98	36.64	0.25	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	110m未満	40,707	1.94	1.32	-	-	61.65	16.47	15.31	6.63	4.29	36.41	36.08	0.24	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	41,949	2.09	1.29	-	-	62.58	17.69	15.92	6.43	4.16	35.33	35.01	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	43,248	2.22	1.25	-	-	63.50	19.94	15.45	6.24	4.03	34.28	33.96	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	延長無し	39,031	2.64	1.38	0.41	0.27	57.21	17.19	14.05	4.47	2.76	40.15	37.63	1.77	0.65	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	110m未満	39,653	2.69	1.36	0.40	0.26	57.78	16.93	15.29	4.40	2.72	39.53	37.04	1.75	0.64	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	40,896	2.83	1.32	0.39	0.26	58.85	17.73	16.33	4.27	2.64	38.32	35.91	1.69	0.62	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	42,197	2.95	1.28	0.38	0.25	59.91	20.07	15.83	4.13	2.55	37.14	34.80	1.64	0.60	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	延長無し	38,418	2.61	1.40	0.41	0.27	56.60	17.48	14.27	4.54	2.81	40.79	38.23	1.80	0.66	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	110m未満	39,038	2.69	1.38	0.41	0.27	57.18	17.19	15.53	4.47	2.76	40.13	37.62	1.77	0.65	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		

No. 030 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格													備考
ツグット規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均シコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z				S	K (※印: 資料)				R				Z				S							
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4					
24-12-25 (20) (高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	40,280	2.81	1.34	0.40	0.26	58.29	18.01	16.58	4.33	2.68	38.90	36.46	1.72	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	41,578	2.92	1.30	0.38	0.25	59.39	20.36	16.07	4.20	2.59	37.69	35.32	1.67	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	有り	延長無し	37,998	2.62	1.42	0.42	0.28	56.15	17.66	14.43	4.59	2.84	41.23	38.65	1.82	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	有り	110m未満	38,618	2.68	1.40	0.41	0.27	56.75	17.38	15.70	4.52	2.79	40.57	38.03	1.79	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	39,858	2.79	1.35	0.40	0.26	57.90	18.21	16.76	4.38	2.70	39.31	36.85	1.74	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	41,155	2.91	1.31	0.39	0.25	59.03	20.59	16.23	4.24	2.62	38.06	35.68	1.68	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	延長無し	37,385	2.61	1.44	0.43	0.28	55.50	17.94	14.67	4.67	2.88	41.89	39.28	1.85	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象		
24-12-25 (20) (高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	無し	110m未満	38,004	2.67	1.42	0.42	0.28	56.12	17.65	15.96	4.59	2.84	41.21	38.64	1.82	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	39,242	2.78	1.37	0.41	0.27	57.31	18.49	17.02	4.45	2.75	39.91	37.42	1.76	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	40,536	2.89	1.33	0.39	0.26	58.47	20.89	16.48	4.30	2.66	38.64	36.23	1.71	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	有り	延長無し	38,208	2.62	1.41	0.42	0.27	56.37	17.56	14.35	4.57	2.82	41.01	38.44	1.81	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	有り	110m未満	38,828	2.68	1.39	0.41	0.27	56.97	17.28	15.62	4.49	2.78	40.35	37.82	1.78	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	40,069	2.81	1.35	0.40	0.26	58.08	18.10	16.67	4.35	2.69	39.11	36.65	1.73	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	41,366	2.91	1.30	0.39	0.25	59.22	20.48	16.15	4.22	2.61	37.87	35.50	1.67	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	無し	延長無し	37,595	2.60	1.43	0.42	0.28	55.74	17.86	14.59	4.64	2.87	41.66	39.06	1.84	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	無し	110m未満	38,214	2.67	1.41	0.42	0.27	56.34	17.55	15.87	4.57	2.82	40.99	38.43	1.81	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	39,453	2.79	1.37	0.40	0.27	57.50	18.39	16.93	4.42	2.73	39.71	37.22	1.76	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高戸)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内シールド)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	40,747	2.89	1.32	0.39	0.26	58.66	20.78	16.39	4.28	2.65	38.45	36.04	1.70	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格												備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S				K (※印:賃料)				R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
									K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1										K2	K3				
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	37,175	2.60	1.45	0.43	0.28	55.26	18.04	14.75	4.69	2.90	42.14	39.51	1.86	0.69	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	37,794	2.66	1.43	0.42	0.28	55.89	17.74	16.05	4.62	2.85	41.45	38.86	1.83	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	39,031	2.77	1.38	0.41	0.27	57.11	18.60	17.11	4.47	2.76	40.12	37.63	1.77	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	40,324	2.89	1.34	0.40	0.26	58.27	20.99	16.57	4.33	2.67	38.84	36.42	1.72	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	36,562	2.60	1.48	0.44	0.29	54.57	18.34	15.00	4.77	2.95	42.83	40.17	1.89	0.70	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	37,179	2.65	1.45	0.43	0.28	55.23	18.04	16.31	4.69	2.90	42.12	39.50	1.86	0.69	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	38,414	2.75	1.40	0.42	0.27	56.49	18.89	17.39	4.54	2.81	40.76	38.23	1.80	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	39,705	2.86	1.36	0.40	0.26	57.71	21.34	16.82	4.39	2.72	39.43	36.99	1.74	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30、100kcal/h)油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	42,345	1.93	1.27	-	-	63.04	15.84	13.35	6.37	4.12	35.03	34.68	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	42,970	2.00	1.25	-	-	63.47	15.61	14.51	6.28	4.06	34.53	34.18	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	44,219	2.15	1.22	-	-	64.31	16.78	15.11	6.10	3.94	33.54	33.21	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	45,525	2.29	1.18	-	-	65.12	18.96	14.67	5.93	3.83	32.59	32.26	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	41,744	1.91	1.29	-	-	62.56	16.07	13.54	6.46	4.18	35.53	35.18	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	42,367	1.99	1.27	-	-	63.01	15.83	14.71	6.37	4.12	35.00	34.66	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	43,615	2.14	1.24	-	-	63.85	16.98	15.32	6.19	4.00	34.01	33.67	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	44,919	2.27	1.20	-	-	64.72	19.23	14.87	6.01	3.88	33.01	32.69	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	41,361	1.90	1.30	-	-	62.24	16.21	13.67	6.52	4.22	35.86	35.51	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	41,984	1.98	1.28	-	-	62.70	15.96	14.85	6.43	4.16	35.32	34.98	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機 務 材 構 成 比																代 表 機 務 材 規 格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	43,231	2.12	1.25	-	-	63.58	17.16	15.45	6.24	4.04	34.30	33.97	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	44,534	2.26	1.21	-	-	64.44	19.38	15.00	6.06	3.92	33.30	32.98	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	無し	延長無し	40,760	1.89	1.32	-	-	61.74	16.45	13.87	6.62	4.28	36.37	36.03	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	無し	110m未満	41,382	1.96	1.30	-	-	62.21	16.20	15.06	6.52	4.22	35.83	35.49	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	42,626	2.10	1.26	-	-	63.12	17.41	15.67	6.33	4.09	34.78	34.45	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	43,927	2.24	1.23	-	-	64.02	19.66	15.21	6.14	3.97	33.74	33.43	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	有り	延長無し	41,561	1.91	1.30	-	-	62.40	16.13	13.60	6.49	4.20	35.69	35.34	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	有り	110m未満	42,185	1.99	1.28	-	-	62.86	15.87	14.78	6.40	4.14	35.15	34.81	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	43,432	2.13	1.24	-	-	63.73	17.08	15.38	6.21	4.02	34.14	33.81	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	44,736	2.27	1.21	-	-	64.58	19.29	14.93	6.03	3.90	33.15	32.83	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	無し	延長無し	40,960	1.90	1.32	-	-	61.91	16.38	13.80	6.59	4.26	36.19	35.85	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	無し	110m未満	41,583	1.97	1.30	-	-	62.37	16.11	14.99	6.49	4.20	35.66	35.32	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	42,828	2.11	1.26	-	-	63.27	17.31	15.60	6.30	4.07	34.62	34.29	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	44,129	2.24	1.22	-	-	64.16	19.57	15.14	6.11	3.95	33.60	33.28	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	無し	有り	延長無し	40,578	1.89	1.33	-	-	61.58	16.52	13.93	6.65	4.30	36.53	36.19	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	無し	有り	110m未満	41,200	1.96	1.31	-	-	62.05	16.26	15.13	6.55	4.23	35.99	35.65	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	42,443	2.10	1.27	-	-	62.98	17.48	15.74	6.36	4.11	34.92	34.60	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
24-12-25(20) (高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	43,744	2.23	1.23	-	-	63.89	19.75	15.27	6.17	3.99	33.88	33.57	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象		

No. 030 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材材構成比																代表機材規格																備考
ツグット規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z				S	K (※印: 資料)			R				Z				S											
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20)(高戸)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	延長無し	39,976	1.87	1.35	-	-	61.05	16.76	14.14	6.75	4.36	37.08	36.74	0.25	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ﾌｰﾑ式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高戸)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	110m未満	40,597	1.94	1.33	-	-	61.56	16.52	15.35	6.65	4.30	36.50	36.17	0.24	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ﾌｰﾑ式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高戸)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	41,839	2.08	1.29	-	-	62.50	17.72	15.97	6.45	4.17	35.42	35.10	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ﾌｰﾑ式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高戸)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	43,138	2.21	1.25	-	-	63.43	20.02	15.48	6.25	4.04	34.36	34.04	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ﾌｰﾑ式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世役	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高戸)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	延長無し	39,365	2.61	1.37	0.40	0.27	57.57	17.05	13.93	4.43	3.42	39.82	37.31	1.76	0.65	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ﾌｰﾑ式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	110m未満	39,987	2.67	1.35	0.40	0.26	58.13	16.78	15.17	4.36	3.37	39.20	36.73	1.73	0.64	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ﾌｰﾑ式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	41,231	2.80	1.31	0.39	0.25	59.18	17.58	16.20	4.23	3.27	38.02	35.62	1.68	0.62	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ﾌｰﾑ式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	42,531	2.91	1.27	0.37	0.25	60.24	19.91	15.71	4.10	3.17	36.85	34.53	1.63	0.60	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ﾌｰﾑ式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	延長無し	38,758	2.60	1.39	0.41	0.27	56.97	17.31	14.15	4.50	3.48	40.43	37.89	1.79	0.66	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ﾌｰﾑ式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	110m未満	39,379	2.66	1.37	0.40	0.27	57.55	17.04	15.40	4.43	3.42	39.79	37.29	1.76	0.65	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ﾌｰﾑ式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	40,620	2.78	1.33	0.39	0.26	58.65	17.87	16.44	4.29	3.32	38.57	36.15	1.70	0.63	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ﾌｰﾑ式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	41,918	2.90	1.29	0.38	0.25	59.72	20.19	15.94	4.16	3.22	37.38	35.03	1.65	0.61	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ﾌｰﾑ式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	無し	有り	延長無し	38,381	2.60	1.41	0.42	0.27	56.58	17.47	14.29	4.55	3.51	40.82	38.26	1.80	0.67	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ﾌｰﾑ式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	無し	有り	110m未満	39,001	2.65	1.38	0.41	0.27	57.17	17.20	15.55	4.47	3.46	40.18	37.66	1.78	0.65	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ﾌｰﾑ式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	40,241	2.77	1.34	0.40	0.26	58.30	18.02	16.60	4.34	3.35	38.93	36.50	1.72	0.63	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ﾌｰﾑ式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	41,537	2.88	1.30	0.38	0.25	59.40	20.38	16.08	4.20	3.25	37.72	35.36	1.67	0.61	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ﾌｰﾑ式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	無し	無し	延長無し	37,774	2.59	1.43	0.42	0.28	55.94	17.75	14.52	4.62	3.57	41.47	38.88	1.83	0.68	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ﾌｰﾑ式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ)	有り	無し	無し	110m未満	38,393	2.64	1.40	0.42	0.27	56.56	17.48	15.80	4.54	3.51	40.80	38.25	1.80	0.67	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ﾌｰﾑ式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kca1/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象				

No. 030 【 函 渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コナリ規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S										
									K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4		Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4						
24-12-25 (20) (高伊)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	39,631	2.75	1.36	0.40	0.26	57.72	18.30	16.86	4.40	3.40	39.53	37.06	1.75	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高伊)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	40,925	2.87	1.32	0.39	0.26	58.86	20.70	16.32	4.26	3.29	38.27	35.89	1.69	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高伊)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	延長無し	38,578	2.59	1.40	0.41	0.27	56.80	17.41	14.22	4.52	3.49	40.61	38.07	1.79	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高伊)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	110m未満	39,198	2.67	1.38	0.41	0.27	57.35	17.11	15.47	4.45	3.44	39.98	37.47	1.77	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高伊)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	40,439	2.77	1.33	0.39	0.26	58.48	17.95	16.52	4.31	3.33	38.75	36.32	1.71	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高伊)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	41,736	2.88	1.29	0.38	0.25	59.58	20.30	16.01	4.18	3.23	37.54	35.19	1.66	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高伊)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	延長無し	37,971	2.59	1.42	0.42	0.28	56.16	17.68	14.44	4.59	3.55	41.25	38.68	1.82	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高伊)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	110m未満	38,590	2.64	1.40	0.41	0.27	56.77	17.41	15.71	4.52	3.49	40.59	38.06	1.79	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高伊)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	39,829	2.75	1.35	0.40	0.26	57.92	18.24	16.77	4.38	3.38	39.33	36.87	1.74	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高伊)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	41,124	2.87	1.31	0.39	0.25	59.04	20.60	16.24	4.24	3.28	38.09	35.71	1.68	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高伊)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	有り	延長無し	37,593	2.57	1.43	0.42	0.28	55.76	17.85	14.59	4.64	3.59	41.67	39.07	1.84	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高伊)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	有り	110m未満	38,212	2.63	1.41	0.42	0.27	56.38	17.56	15.87	4.57	3.53	40.99	38.43	1.81	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高伊)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	39,449	2.75	1.37	0.40	0.27	57.54	18.39	16.93	4.42	3.42	39.71	37.23	1.76	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高伊)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	40,743	2.86	1.32	0.39	0.26	58.69	20.77	16.40	4.28	3.31	38.45	36.05	1.70	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高伊)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	無し	延長無し	36,986	2.56	1.46	0.43	0.28	55.10	18.15	14.83	4.72	3.64	42.34	39.71	1.87	0.69	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高伊)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	無し	110m未満	37,604	2.62	1.43	0.42	0.28	55.74	17.84	16.13	4.64	3.59	41.64	39.05	1.84	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高伊)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	38,839	2.73	1.39	0.41	0.27	56.95	18.67	17.20	4.49	3.47	40.32	37.81	1.78	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高伊)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内シフトヒール)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	40,130	2.84	1.34	0.40	0.26	58.13	21.08	16.65	4.35	3.36	39.03	36.60	1.73	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1, 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S	K (*印:賃料)						R				Z				S											
									K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	有り	有り	延長無し	37,786	2.19	1.43	-	-	58.54	13.65	12.73	5.71	3.97	39.27	38.87	0.26	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	有り	有り	110m未満	38,411	2.27	1.40	-	-	59.11	14.09	13.38	5.62	3.90	38.62	38.23	0.26	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	39,661	2.43	1.36	-	-	60.16	16.56	12.95	5.44	3.78	37.41	37.03	0.25	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	40,969	2.58	1.32	-	-	61.20	19.00	12.54	5.27	3.66	36.22	35.85	0.24	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	有り	無し	延長無し	37,184	2.17	1.45	-	-	57.94	13.88	12.93	5.80	4.03	39.89	39.50	0.26	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	有り	無し	110m未満	37,808	2.25	1.43	-	-	58.52	14.31	13.59	5.71	3.96	39.23	38.84	0.26	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	39,056	2.40	1.38	-	-	59.63	16.82	13.16	5.53	3.84	37.97	37.60	0.25	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	40,361	2.55	1.34	-	-	60.70	19.30	12.73	5.35	3.71	36.75	36.39	0.24	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	有り	延長無し	37,018	2.16	1.46	-	-	57.77	13.94	12.99	5.83	4.05	40.07	39.67	0.27	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	有り	110m未満	37,642	2.24	1.43	-	-	58.36	14.38	13.65	5.73	3.98	39.40	39.02	0.26	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	38,889	2.39	1.39	-	-	59.48	16.92	13.21	5.55	3.85	38.13	37.76	0.25	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	40,194	2.54	1.34	-	-	60.56	19.37	12.78	5.37	3.73	36.90	36.54	0.24	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	無し	延長無し	36,416	2.13	1.48	-	-	57.15	14.16	13.21	5.93	4.12	40.72	40.33	0.27	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	無し	110m未満	37,039	2.22	1.46	-	-	57.74	14.60	13.87	5.83	4.05	40.04	39.65	0.27	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	38,284	2.36	1.41	-	-	58.91	17.17	13.42	5.64	3.91	38.73	38.36	0.26	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	39,586	2.51	1.36	-	-	60.03	19.66	12.98	5.45	3.79	37.46	37.10	0.25	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	有り	延長無し	37,003	2.16	1.46	-	-	57.75	13.94	13.00	5.83	4.05	40.09	39.69	0.27	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	有り	110m未満	37,627	2.24	1.43	-	-	58.35	14.38	13.66	5.74	3.98	39.41	39.03	0.26	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	38,874	2.39	1.39	-	-	59.46	16.91	13.22	5.55	3.86	38.15	37.78	0.25	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	40,178	2.54	1.34	-	-	60.55	19.38	12.79	5.37	3.73	36.91	36.55	0.24	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	36,401	2.13	1.48	-	-	57.13	14.17	13.21	5.93	4.12	40.74	40.35	0.27	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	37,024	2.22	1.46	-	-	57.72	14.60	13.88	5.83	4.05	40.06	39.67	0.27	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	38,269	2.36	1.41	-	-	58.89	17.16	13.43	5.64	3.92	38.75	38.38	0.26	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	39,571	2.51	1.36	-	-	60.02	19.68	12.98	5.45	3.79	37.47	37.11	0.25	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	36,236	2.13	1.49	-	-	56.96	14.24	13.27	5.96	4.14	40.91	40.53	0.27	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	36,858	2.20	1.46	-	-	57.57	14.67	13.94	5.86	4.07	40.23	39.85	0.27	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	38,102	2.36	1.42	-	-	58.73	17.26	13.48	5.66	3.93	38.91	38.54	0.26	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	39,403	2.50	1.37	-	-	59.87	19.75	13.04	5.48	3.80	37.63	37.27	0.25	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	35,634	2.10	1.51	-	-	56.30	14.47	13.50	6.06	4.21	41.60	41.21	0.28	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	36,255	2.18	1.49	-	-	56.94	14.94	14.17	5.95	4.13	40.88	40.51	0.27	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	37,497	2.33	1.44	-	-	58.14	17.53	13.70	5.76	4.00	39.53	39.17	0.26	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	38,796	2.47	1.39	-	-	59.32	20.07	13.24	5.56	3.86	38.21	37.86	0.25	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	35,412	2.92	1.52	0.45	0.30	52.81	14.60	13.10	4.23	3.04	44.27	41.47	1.96	0.72	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	36,034	2.99	1.50	0.44	0.29	53.51	14.57	14.26	4.16	2.99	43.50	40.76	1.92	0.71	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	37,279	3.12	1.45	0.43	0.28	54.82	17.18	13.78	4.02	2.89	42.06	39.40	1.86	0.69	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	38,580	3.23	1.40	0.41	0.27	56.14	19.77	13.32	3.88	2.79	40.63	38.07	1.79	0.66	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象					

No. 030 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎除石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S				K（※印：資料）		R				Z				S												
									K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20)(高戸)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※ストレー	有り	有り	無し	延長無し	34,804	2.90	1.55	0.46	0.30	52.07	14.84	13.33	4.31	3.10	45.03	42.20	1.99	0.73	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※ストレー	有り	有り	無し	110m未満	35,425	2.97	1.52	0.45	0.30	52.79	14.82	14.50	4.23	3.04	44.24	41.46	1.96	0.72	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※ストレー	有り	有り	無し	110m以上220m未満	36,667	3.10	1.47	0.44	0.29	54.16	17.46	14.01	4.09	2.94	42.74	40.05	1.89	0.70	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※ストレー	有り	有り	無し	220m以上340m以下	37,965	3.21	1.42	0.42	0.28	55.52	20.08	13.53	3.95	2.84	41.27	38.68	1.82	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※ストレー	有り	無し	有り	延長無し	34,629	2.90	1.56	0.46	0.30	51.85	14.92	13.40	4.33	3.11	45.25	42.41	2.00	0.74	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※ストレー	有り	無し	有り	110m未満	35,249	2.96	1.53	0.45	0.30	52.60	14.89	14.58	4.25	3.06	44.44	41.66	1.96	0.72	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※ストレー	有り	無し	有り	110m以上220m未満	36,490	3.09	1.48	0.44	0.29	53.96	17.55	14.08	4.11	2.95	42.95	40.25	1.90	0.70	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※ストレー	有り	無し	有り	220m以上340m以下	37,788	3.20	1.43	0.42	0.28	55.34	20.17	13.60	3.97	2.85	41.46	38.86	1.83	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※ストレー	有り	無し	無し	延長無し	34,021	2.89	1.59	0.47	0.31	51.06	15.16	13.64	4.41	3.17	46.05	43.17	2.04	0.75	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※ストレー	有り	無し	無し	110m未満	34,640	2.94	1.56	0.46	0.30	51.83	15.14	14.83	4.33	3.11	45.23	42.40	2.00	0.74	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※ストレー	有り	無し	無し	110m以上220m未満	35,879	3.04	1.50	0.44	0.29	53.30	17.87	14.32	4.18	3.01	43.66	40.93	1.93	0.71	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※ストレー	有り	無し	無し	220m以上340m以下	37,173	3.16	1.45	0.43	0.28	54.70	20.51	13.82	4.03	2.90	42.14	39.51	1.86	0.69	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※ストレー	無し	有り	有り	延長無し	34,629	2.90	1.56	0.46	0.30	51.85	14.92	13.40	4.33	3.11	45.25	42.41	2.00	0.74	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※ストレー	無し	有り	有り	110m未満	35,249	2.96	1.53	0.45	0.30	52.60	14.89	14.58	4.25	3.06	44.44	41.66	1.96	0.72	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※ストレー	無し	有り	有り	110m以上220m未満	36,490	3.09	1.48	0.44	0.29	53.96	17.55	14.08	4.11	2.95	42.95	40.25	1.90	0.70	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※ストレー	無し	有り	有り	220m以上340m以下	37,788	3.20	1.43	0.42	0.28	55.34	20.17	13.60	3.97	2.85	41.46	38.86	1.83	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※ストレー	無し	有り	無し	延長無し	34,021	2.89	1.59	0.47	0.31	51.06	15.16	13.64	4.41	3.17	46.05	43.17	2.04	0.75	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20)(高戸)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内)※ストレー	無し	有り	無し	110m未満	34,640	2.94	1.56	0.46	0.30	51.83	15.14	14.83	4.33	3.11	45.23	42.40	2.00	0.74	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25(20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象				

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格													備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S				K (※印:賃料)			R1	R2	R3	R4	Z		S										
									K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					K1	K2		K3	Z1	Z2	Z3	Z4					
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	35,879	3.04	1.50	0.44	0.29	53.30	17.87	14.32	4.18	3.01	43.66	40.93	1.93	0.71	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	37,173	3.16	1.45	0.43	0.28	54.70	20.51	13.82	4.03	2.90	42.14	39.51	1.86	0.69	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	33,846	2.87	1.59	0.47	0.31	50.84	15.24	13.71	4.43	3.19	46.29	43.39	2.05	0.76	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	34,465	2.93	1.57	0.46	0.30	51.62	15.23	14.91	4.35	3.13	45.45	42.61	2.01	0.74	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	35,702	3.04	1.51	0.45	0.29	53.08	17.94	14.39	4.20	3.02	43.88	41.14	1.94	0.72	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	36,996	3.15	1.46	0.43	0.28	54.51	20.62	13.89	4.05	2.91	42.34	39.70	1.87	0.69	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	33,238	2.85	1.62	0.48	0.32	50.03	15.54	13.96	4.51	3.24	47.12	44.19	2.08	0.77	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	33,856	2.90	1.59	0.47	0.31	50.85	15.50	15.18	4.43	3.19	46.25	43.38	2.05	0.75	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	35,090	3.02	1.54	0.45	0.30	52.36	18.28	14.64	4.27	3.07	44.62	41.85	1.97	0.73	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	36,382	3.13	1.48	0.44	0.29	53.83	20.96	14.12	4.12	2.96	43.04	40.37	1.90	0.70	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	46,018	1.77	1.17	-	-	66.00	16.81	13.66	7.04	4.33	32.23	31.91	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	46,643	1.85	1.16	-	-	66.34	16.56	14.72	6.94	4.27	31.81	31.49	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	47,892	1.99	1.13	-	-	67.05	16.82	16.09	6.76	4.16	30.96	30.66	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	49,198	2.12	1.10	-	-	67.73	18.82	15.67	6.58	4.05	30.15	29.85	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	45,398	1.76	1.19	-	-	65.57	17.04	13.85	7.13	4.38	32.67	32.35	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	46,022	1.83	1.17	-	-	65.95	16.82	14.92	7.04	4.32	32.22	31.91	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	47,270	1.97	1.14	-	-	66.65	17.03	16.31	6.85	4.21	31.38	31.07	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	48,574	2.10	1.11	-	-	67.37	19.08	15.87	6.67	4.10	30.53	30.23	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S	K（※印：賃料）						R				Z				S											
									K1	K2	K3	R1			R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	有り	延長無し	45,150	1.75	1.19	-	-	65.40	17.14	13.92	7.17	4.41	32.85	32.53	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	有り	110m未満	45,774	1.83	1.18	-	-	65.78	16.90	15.00	7.07	4.35	32.39	32.08	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	47,020	1.97	1.15	-	-	66.49	17.12	16.39	6.89	4.23	31.54	31.23	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	48,324	2.10	1.12	-	-	67.22	19.17	15.95	6.70	4.12	30.68	30.39	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	無し	延長無し	44,530	1.74	1.21	-	-	64.96	17.37	14.12	7.27	4.47	33.30	32.98	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	無し	110m未満	45,153	1.81	1.19	-	-	65.36	17.14	15.21	7.17	4.41	32.83	32.52	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	46,398	1.95	1.16	-	-	66.10	17.36	16.61	6.98	4.29	31.95	31.65	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	47,700	2.08	1.13	-	-	66.83	19.43	16.16	6.79	4.17	31.09	30.79	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	有り	延長無し	45,357	1.76	1.19	-	-	65.54	17.05	13.86	7.14	4.39	32.70	32.38	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	有り	110m未満	45,981	1.83	1.17	-	-	65.92	16.84	14.93	7.04	4.33	32.25	31.94	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	47,228	1.97	1.14	-	-	66.62	17.04	16.32	6.86	4.21	31.41	31.10	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	48,532	2.10	1.11	-	-	67.34	19.10	15.88	6.67	4.10	30.56	30.26	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	無し	延長無し	44,737	1.74	1.20	-	-	65.11	17.28	14.05	7.24	4.45	33.15	32.83	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	無し	110m未満	45,360	1.82	1.19	-	-	65.48	17.03	15.14	7.14	4.39	32.70	32.38	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	46,605	1.96	1.16	-	-	66.23	17.27	16.54	6.95	4.27	31.81	31.51	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	47,908	2.08	1.12	-	-	66.98	19.36	16.09	6.76	4.15	30.94	30.65	0.20	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	無し	有り	延長無し	44,489	1.74	1.21	-	-	64.94	17.40	14.13	7.28	4.47	33.32	33.01	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ｼｬｯﾋﾟｰｸ)	無し	無し	有り	110m未満	45,111	1.81	1.19	-	-	65.33	17.14	15.22	7.18	4.41	32.86	32.55	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K（※印：資料）				R				Z				S							
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	46,356	1.94	1.16	-	-	66.08	17.39	16.63	6.98	4.29	31.98	31.68	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	47,658	2.08	1.13	-	-	66.81	19.45	16.17	6.79	4.18	31.11	30.81	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	43,869	1.73	1.23	-	-	64.48	17.63	14.33	7.38	4.54	33.79	33.48	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	44,490	1.80	1.21	-	-	64.88	17.39	15.43	7.28	4.47	33.32	33.01	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	45,734	1.93	1.18	-	-	65.66	17.62	16.85	7.08	4.35	32.41	32.11	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭,ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	47,034	2.07	1.15	-	-	66.42	19.70	16.39	6.88	4.23	31.51	31.22	0.21	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象				
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	40,781	2.47	1.32	0.39	0.26	59.10	18.98	14.48	4.88	2.64	38.43	36.01	1.70	0.63	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	41,402	2.53	1.30	0.38	0.25	59.62	18.69	15.67	4.81	2.60	37.85	35.47	1.67	0.62	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	42,643	2.65	1.26	0.37	0.25	60.60	18.15	17.93	4.67	2.53	36.75	34.44	1.62	0.60	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	43,941	2.77	1.23	0.36	0.24	61.57	20.23	17.54	4.53	2.45	35.66	33.42	1.58	0.58	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	40,175	2.47	1.34	0.40	0.26	58.53	19.26	14.70	4.95	2.68	39.00	36.56	1.72	0.64	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	40,795	2.53	1.32	0.39	0.26	59.06	18.96	15.90	4.88	2.64	38.41	36.00	1.70	0.63	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	42,034	2.64	1.28	0.38	0.25	60.08	18.40	18.19	4.74	2.56	37.28	34.94	1.65	0.61	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	43,330	2.75	1.24	0.37	0.24	61.09	20.52	17.79	4.59	2.49	36.16	33.89	1.60	0.59	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	39,925	2.46	1.35	0.40	0.26	58.31	19.39	14.79	4.99	2.70	39.23	36.78	1.73	0.64	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	40,544	2.52	1.33	0.39	0.26	58.84	19.08	16.00	4.91	2.66	38.64	36.22	1.71	0.63	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	41,783	2.63	1.29	0.38	0.25	59.87	18.52	18.30	4.76	2.58	37.50	35.15	1.66	0.61	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20) (高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	43,078	2.74	1.25	0.37	0.24	60.90	20.66	17.89	4.62	2.50	36.36	34.09	1.61	0.59	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象			

No. 030 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格													備考
ツグット規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均シコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印: 資料)			R				Z				S					
								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
24-12-25(20) (高戸)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	無し	延長無し	39,319	2.46	1.37	0.41	0.27	57.71	19.68	15.02	5.06	2.74	39.83	37.35	1.76	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	無し	110m未満	39,937	2.51	1.35	0.40	0.26	58.28	19.39	16.24	4.98	2.70	39.21	36.77	1.73	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	41,174	2.62	1.31	0.39	0.25	59.34	18.80	18.57	4.83	2.62	38.04	35.67	1.68	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	42,467	2.73	1.27	0.37	0.25	60.39	20.93	18.15	4.69	2.54	36.88	34.58	1.63	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	有り	延長無し	40,139	2.46	1.34	0.40	0.26	58.51	19.28	14.71	4.96	2.69	39.03	36.59	1.72	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	有り	110m未満	40,759	2.52	1.32	0.39	0.26	59.04	19.00	15.91	4.88	2.64	38.44	36.03	1.70	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	41,998	2.64	1.28	0.38	0.25	60.05	18.41	18.21	4.74	2.57	37.31	34.97	1.65	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	43,294	2.75	1.25	0.37	0.24	61.06	20.54	17.80	4.60	2.49	36.19	33.92	1.60	0.59	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	無し	延長無し	39,533	2.44	1.36	0.40	0.26	57.94	19.58	14.94	5.04	2.73	39.62	37.15	1.75	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	無し	110m未満	40,152	2.51	1.34	0.40	0.26	58.48	19.28	16.15	4.96	2.68	39.01	36.58	1.72	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	41,389	2.61	1.30	0.38	0.25	59.55	18.71	18.48	4.81	2.60	37.84	35.48	1.67	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	42,683	2.72	1.26	0.37	0.24	60.58	20.84	18.06	4.66	2.53	36.70	34.41	1.62	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	無し	有り	延長無し	39,283	2.46	1.37	0.41	0.27	57.67	19.70	15.03	5.07	2.74	39.87	37.39	1.76	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	無し	有り	110m未満	39,901	2.51	1.35	0.40	0.26	58.23	19.38	16.26	4.99	2.70	39.26	36.81	1.74	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	41,138	2.62	1.31	0.39	0.25	59.31	18.81	18.59	4.84	2.62	38.07	35.70	1.68	0.62	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	42,431	2.73	1.27	0.38	0.25	60.36	20.95	18.17	4.69	2.54	36.91	34.61	1.63	0.60	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	無し	無し	延長無し	38,677	2.44	1.39	0.41	0.27	57.08	20.01	15.27	5.15	2.79	40.48	37.97	1.79	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高戸)	幅: 4.0以上5.5未満かつ高さ: 5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒー)	無し	無し	無し	110m未満	39,294	2.51	1.37	0.41	0.27	57.65	19.69	16.51	5.07	2.74	39.84	37.37	1.76	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kca l/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機 構 材 構 成 比																代 表 機 構 材 規 格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S								
								K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4						
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	40,529	2.60	1.33	0.39	0.26	58.76	19.09	18.87	4.91	2.66	38.64	36.24	1.71	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	41,820	2.71	1.29	0.38	0.25	59.84	21.25	18.43	4.76	2.58	37.45	35.12	1.66	0.61	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30、100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	40,630	2.05	1.33	-	-	61.43	13.97	12.87	6.64	4.29	36.52	36.15	0.24	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	41,256	2.13	1.31	-	-	61.90	14.13	13.70	6.54	4.23	35.97	35.60	0.24	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	42,507	2.28	1.27	-	-	62.82	16.46	13.30	6.35	4.10	34.90	34.55	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	43,815	2.43	1.23	-	-	63.71	18.74	12.90	6.16	3.98	33.86	33.52	0.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	延長無し	40,026	2.04	1.35	-	-	60.90	14.17	13.07	6.74	4.36	37.06	36.69	0.25	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m未満	40,651	2.11	1.33	-	-	61.40	14.36	13.90	6.64	4.29	36.49	36.13	0.24	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	41,900	2.26	1.29	-	-	62.34	16.70	13.49	6.44	4.16	35.40	35.05	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	43,206	2.41	1.25	-	-	63.26	19.00	13.08	6.24	4.04	34.33	33.99	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	延長無し	39,657	2.02	1.36	-	-	60.58	14.31	13.19	6.80	4.40	37.40	37.03	0.25	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m未満	40,281	2.10	1.34	-	-	61.08	14.49	14.03	6.70	4.33	36.82	36.46	0.24	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	41,529	2.25	1.30	-	-	62.04	16.83	13.61	6.50	4.20	35.71	35.36	0.24	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	42,834	2.39	1.26	-	-	62.98	19.16	13.19	6.30	4.07	34.63	34.29	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	延長無し	39,054	2.00	1.38	-	-	60.04	14.54	13.39	6.91	4.47	37.96	37.60	0.25	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m未満	39,677	2.08	1.36	-	-	60.55	14.70	14.25	6.80	4.40	37.37	37.01	0.25	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	40,922	2.23	1.32	-	-	61.53	17.09	13.81	6.59	4.26	36.24	35.89	0.24	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	42,225	2.37	1.28	-	-	62.52	19.43	13.39	6.39	4.13	35.11	34.78	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K (※印：賃料)		R1		R		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S				
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	有り	延長無し	39,976	2.03	1.35	-	-	60.86	14.20	13.08	6.75	4.36	37.11	36.74	0.25	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m未満	40,601	2.11	1.33	-	-	61.36	14.37	13.92	6.65	4.30	36.53	36.17	0.24	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	41,849	2.26	1.29	-	-	62.30	16.71	13.51	6.45	4.17	35.44	35.09	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	43,155	2.40	1.25	-	-	63.23	19.03	13.10	6.25	4.04	34.37	34.03	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	無し	延長無し	39,372	2.01	1.37	-	-	60.32	14.41	13.29	6.85	4.43	37.67	37.30	0.25	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m未満	39,996	2.09	1.35	-	-	60.83	14.58	14.13	6.75	4.36	37.08	36.72	0.25	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	41,243	2.24	1.31	-	-	61.80	16.96	13.70	6.54	4.23	35.96	35.61	0.24	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	42,546	2.38	1.27	-	-	62.76	19.29	13.28	6.34	4.10	34.86	34.52	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	有り	延長無し	39,003	2.00	1.38	-	-	59.99	14.56	13.41	6.92	4.47	38.01	37.65	0.25	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m未満	39,626	2.08	1.36	-	-	60.50	14.72	14.26	6.81	4.40	37.42	37.06	0.25	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	40,872	2.22	1.32	-	-	61.50	17.11	13.83	6.60	4.27	36.28	35.93	0.24	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	42,174	2.37	1.28	-	-	62.48	19.46	13.40	6.40	4.14	35.15	34.82	0.23	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	38,400	1.98	1.40	-	-	59.41	14.78	13.62	7.03	4.54	38.61	38.25	0.26	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m未満	39,021	2.06	1.38	-	-	59.95	14.95	14.48	6.91	4.47	37.99	37.64	0.25	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	40,265	2.20	1.34	-	-	60.99	17.37	14.04	6.70	4.33	36.81	36.47	0.24	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	41,565	2.34	1.30	-	-	62.00	19.75	13.60	6.49	4.20	35.66	35.33	0.24	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し	37,137	2.78	1.45	0.43	0.28	55.01	15.30	13.63	4.04	3.63	42.21	39.55	1.86	0.69	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			
24-12-25 (20) (高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	有り	有り	有り	110m未満	37,759	2.85	1.43	0.42	0.28	55.64	15.05	14.94	3.97	3.57	41.51	38.89	1.83	0.68	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象			

No. 030 【 函渠 】
 < 積算單位：m³ >

条件区分							標準単価	機材構成比																代表機材規格													備考
ツグット規格	内空寸法(幅×高さ)mm	養生工の種類	基礎砕石の有無	均シコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S				K（※印：資料）			R				Z				S								
									K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4					
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	39,003	2.97	1.38	0.41	0.27	56.84	17.52	14.49	3.84	3.46	40.19	37.65	1.78	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	40,304	3.10	1.34	0.40	0.26	58.01	19.97	14.02	3.72	3.34	38.89	36.44	1.72	0.63	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	有り	無し	延長無し	36,534	2.78	1.48	0.44	0.29	54.32	15.54	13.86	4.10	3.69	42.90	40.20	1.90	0.70	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	有り	無し	110m未満	37,155	2.83	1.45	0.43	0.28	54.99	15.29	15.19	4.03	3.63	42.18	39.53	1.86	0.69	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	38,397	2.95	1.40	0.42	0.27	56.24	17.80	14.72	3.90	3.51	40.81	38.25	1.80	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	39,695	3.07	1.36	0.40	0.26	57.46	20.27	14.24	3.78	3.40	39.47	37.00	1.74	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	無し	有り	延長無し	36,166	2.76	1.49	0.44	0.29	53.90	15.69	14.00	4.14	3.73	43.34	40.61	1.92	0.71	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	無し	有り	110m未満	36,786	2.83	1.47	0.43	0.29	54.59	15.46	15.34	4.07	3.66	42.58	39.92	1.88	0.69	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	38,027	2.95	1.42	0.42	0.28	55.85	17.96	14.86	3.94	3.55	41.20	38.62	1.82	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	39,323	3.06	1.37	0.41	0.27	57.09	20.45	14.37	3.81	3.43	39.85	37.35	1.76	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	無し	無し	延長無し	35,563	2.76	1.52	0.45	0.30	53.18	15.96	14.23	4.21	3.79	44.06	41.30	1.95	0.72	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	無し	無し	110m未満	36,182	2.81	1.49	0.44	0.29	53.90	15.70	15.59	4.14	3.73	43.29	40.59	1.91	0.71	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	37,420	2.92	1.44	0.43	0.28	55.22	18.26	15.10	4.01	3.60	41.86	39.25	1.85	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	38,714	3.03	1.39	0.41	0.27	56.51	20.79	14.60	3.87	3.48	40.46	37.93	1.79	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	無し	有り	有り	延長無し	36,490	2.78	1.48	0.44	0.29	54.27	15.56	13.87	4.11	3.69	42.95	40.25	1.90	0.70	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	無し	有り	有り	110m未満	37,110	2.83	1.45	0.43	0.28	54.94	15.31	15.20	4.04	3.63	42.23	39.57	1.87	0.69	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	38,352	2.96	1.41	0.42	0.27	56.17	17.79	14.74	3.91	3.52	40.87	38.29	1.81	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20)(高戸)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内シットヒーティング)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	39,650	3.06	1.36	0.40	0.26	57.42	20.30	14.25	3.78	3.40	39.52	37.04	1.75	0.64	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・boom式〕 圧送能力90→110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7 /3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高戸 24-12-25 (20) W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	

No.030【 函 渠 】
< 積算単位：m 3 >

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)■	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	R				Z	S				K（※印：賃料）			R				Z		S								
									K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3		R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	無し	有り	無し	延長無し	35,886	2.75	1.50	0.44	0.29	53.60	15.83	14.11	4.18	3.76	43.65	40.92	1.93	0.71	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	無し	有り	無し	110m未満	36,506	2.82	1.48	0.44	0.29	54.26	15.55	15.46	4.11	3.69	42.92	40.23	1.90	0.70	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	37,745	2.93	1.43	0.42	0.28	55.56	18.10	14.97	3.97	3.57	41.51	38.91	1.83	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	39,041	3.05	1.38	0.41	0.27	56.83	20.60	14.48	3.84	3.45	40.12	37.62	1.77	0.65	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	無し	無し	有り	延長無し	35,519	2.75	1.52	0.45	0.30	53.14	15.98	14.25	4.22	3.80	44.11	41.35	1.95	0.72	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	無し	無し	有り	110m未満	36,138	2.80	1.49	0.44	0.29	53.85	15.72	15.61	4.15	3.73	43.35	40.64	1.92	0.71	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	37,376	2.92	1.44	0.43	0.28	55.18	18.28	15.12	4.01	3.61	41.90	39.29	1.85	0.68	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	38,670	3.02	1.39	0.41	0.27	56.47	20.80	14.62	3.88	3.49	40.51	37.98	1.79	0.66	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	無し	無し	無し	延長無し	34,916	2.74	1.55	0.46	0.30	52.41	16.26	14.50	4.29	3.86	44.85	42.06	1.98	0.73	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	無し	無し	無し	110m未満	35,533	2.80	1.52	0.45	0.30	53.13	15.98	15.88	4.22	3.79	44.07	41.33	1.95	0.72	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	36,769	2.90	1.47	0.43	0.29	54.52	18.58	15.37	4.08	3.67	42.58	39.94	1.88	0.69	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ジェットバー)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	38,061	3.01	1.42	0.42	0.28	55.84	21.13	14.85	3.94	3.54	41.15	38.59	1.82	0.67	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m3/h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 油種 灯油	※ 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 24-12-25(20) W/C	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.031【 コンクリート（場所打函渠） 】
＜ 積算単位：m³ ＞

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
生コンクリート規格	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
24-12-25(20) (高炉)	一般養生	延長無し	18,226	2.99	2.97	-	-	15.83	9.49	2.78	1.48	1.43	81.18	80.63	0.55	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25（20）W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	一般養生	110m未満	18,836	3.05	2.87	-	-	18.39	12.26	2.69	1.43	1.38	78.56	78.03	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25（20）W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	一般養生	110m以上220m未満	20,055	3.15	2.69	-	-	23.06	17.30	2.53	1.34	1.30	73.79	73.29	0.50	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25（20）W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	一般養生	220m以上340m以下	21,330	3.26	2.53	-	-	27.37	21.96	2.38	1.26	1.22	69.37	68.90	0.47	-	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25（20）W/C 55%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象	
24-12-25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	19,998	3.61	2.70	0.89	-	18.53	11.81	2.54	1.35	1.30	77.86	73.51	3.85	0.50	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25（20）W/C 55%	灯油 業務用ミニローリー	白灯油 業ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	110m未満	20,608	3.64	2.62	0.86	-	20.81	14.28	2.46	1.31	1.27	75.55	71.33	3.74	0.48	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25（20）W/C 55%	灯油 業務用ミニローリー	白灯油 業ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	110m以上220m未満	21,828	3.72	2.47	0.82	-	24.94	18.80	2.32	1.23	1.19	71.34	67.36	3.53	0.45	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25（20）W/C 55%	灯油 業務用ミニローリー	白灯油 業ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	220m以上340m以下	23,103	3.78	2.34	0.77	-	28.83	23.01	2.19	1.17	1.13	67.39	63.63	3.33	0.43	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25（20）W/C 55%	灯油 業務用ミニローリー	白灯油 業ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	19,166	4.23	2.82	0.84	0.55	14.12	8.58	2.65	1.41	1.36	81.65	76.69	3.62	1.34	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25（20）W/C 55%	灯油 業務用ミニローリー	白灯油 業ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	仮囲い内ジェットヒータ養生	110m未満	19,776	4.24	2.73	0.81	0.53	16.61	11.25	2.56	1.36	1.32	79.15	74.34	3.51	1.30	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25（20）W/C 55%	灯油 業務用ミニローリー	白灯油 業ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	仮囲い内ジェットヒータ養生	110m以上220m未満	20,995	4.27	2.57	0.76	0.50	21.18	16.13	2.42	1.28	1.24	74.55	70.03	3.30	1.22	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25（20）W/C 55%	灯油 業務用ミニローリー	白灯油 業ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
24-12-25(20) (高炉)	仮囲い内ジェットヒータ養生	220m以上340m以下	22,270	4.32	2.43	0.72	0.47	25.41	20.65	2.28	1.21	1.17	70.27	66.01	3.11	1.15	-	-	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90～110m ³ /h	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力126MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	*	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 24-12-25（20）W/C 55%	灯油 業務用ミニローリー	白灯油 業ミニローリー	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.041【 歩車道境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S			
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
設置	A種 (150/170×200×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,144.2	0.40	0.40	-	-	68.52	26.25	13.31	12.89	10.87	31.08	21.48	8.41	0.86	0.33	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
設置	A種 (150/170×200×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,172.4	0.40	0.40	-	-	68.66	26.53	13.25	12.83	10.82	30.94	21.38	8.37	0.86	0.33	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
設置	A種 (150/170×200×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	4,256.1	0.58	0.58	-	-	66.68	30.26	16.86	16.45	1.33	32.74	31.01	1.25	0.48	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック A種（150/170×200×600）	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	
設置	A種 (150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,741.4	0.00	-	-	-	68.01	25.50	13.64	12.69	11.63	31.99	22.99	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	被災地補正対象	
設置	A種 (150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,769.5	0.00	-	-	-	68.18	25.83	13.57	12.62	11.58	31.82	22.87	8.95	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	-	-	-	被災地補正対象	
設置	A種 (150/170×200×600)	無し	無し	-	3,853.3	0.00	-	-	-	65.75	29.62	17.25	16.97	-	34.25	34.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	歩車道境界ブロック A種（150/170×200×600）	-	-	-	-	-	-
設置	B種 (180/205×250×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,287.1	2.19	1.82	0.37	-	61.82	20.35	17.57	10.10	9.16	35.99	26.26	8.10	0.83	0.80	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	被災地補正対象
設置	B種 (180/205×250×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,319.2	2.18	1.81	0.37	-	62.00	20.67	17.49	10.06	9.12	35.82	26.15	8.06	0.82	0.79	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	被災地補正対象
設置	B種 (180/205×250×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	5,289.7	3.01	2.50	0.51	-	58.57	22.65	21.57	11.54	1.17	38.42	36.18	1.14	1.10	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック B種（180/205×250×600）	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	
設置	B種 (180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,846.2	1.93	1.93	-	-	60.95	19.32	17.68	10.19	9.76	37.12	27.95	8.62	0.55	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
設置	B種 (180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,878.3	1.92	1.92	-	-	61.13	19.64	17.60	10.14	9.71	36.95	27.82	8.58	0.55	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
設置	B種 (180/205×250×600)	無し	無し	-	4,848.7	2.73	2.73	-	-	57.02	23.25	20.23	11.80	-	40.25	39.47	0.78	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック B種（180/205×250×600）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	
設置	C種 (180/210×300×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,688.5	2.07	1.72	0.35	-	58.66	19.32	16.66	9.58	8.69	39.27	30.04	7.68	0.79	0.76	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	被災地補正対象
設置	C種 (180/210×300×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,720.7	2.06	1.71	0.35	-	58.83	19.61	16.59	9.54	8.65	39.11	29.91	7.65	0.79	0.76	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	被災地補正対象
設置	C種 (180/210×300×600)	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	無し	-	5,691.1	2.81	2.33	0.48	-	54.51	21.07	20.08	10.74	1.10	42.68	40.58	1.07	1.03	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック C種（180/210×300×600）	軽油 1.2号バトロール給油	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40	-	-	-	
設置	C種 (180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,242.2	1.83	1.83	-	-	57.61	18.24	16.72	9.64	9.22	40.56	31.89	8.15	0.52	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
設置	C種 (180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,274.3	1.82	1.82	-	-	57.80	18.57	16.64	9.59	9.18	40.38	31.75	8.11	0.52	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.041 【 歩車道境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格																備考			
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1				K2				K3				R1	R2	R3	R4	Z1	Z2			Z3	Z4
設置	C種 (180/210×300×600)	無し	無し	-	5,244.7	2.52	2.52	-	-	52.72	21.50	18.71	10.90	-	44.76	44.04	0.72	-	-	-	小型ベックハウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-				
設置	各種 (600mm以下、50kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	18-8-25（高炉）	無し	6,144.2	0.40	0.40	-	-	68.52	26.25	13.31	12.89	10.87	31.08	21.48	8.41	0.86	0.33	-	バックハウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
設置	各種 (600mm以下、50kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	18-8-25（高炉）	有り	6,172.4	0.40	0.40	-	-	68.66	26.53	13.25	12.83	10.82	30.94	21.38	8.37	0.86	0.33	-	バックハウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象			
設置	各種 (600mm以下、50kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	無し	-	4,256.1	0.58	0.58	-	-	66.68	30.26	16.86	16.45	1.33	32.74	31.01	1.25	0.48	-	-	バックハウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-				
設置	各種 (600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25（高炉）	無し	5,741.4	0.00	-	-	-	68.01	25.50	13.64	12.69	11.63	31.99	22.99	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-	-	被災地補正対象			
設置	各種 (600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25（高炉）	有り	5,769.5	0.00	-	-	-	68.18	25.83	13.57	12.62	11.58	31.82	22.87	8.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	-	-	-	被災地補正対象			
設置	各種 (600mm以下、50kg未満)	無し	無し	-	3,853.3	0.00	-	-	-	65.75	29.62	17.25	16.97	-	34.25	34.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600)	-	-	-	-	-	-		
設置	各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	18-8-25（高炉）	無し	7,287.1	2.19	1.82	0.37	-	61.82	20.35	17.57	10.10	9.16	35.99	26.26	8.10	0.83	0.80	-	小型ベックハウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	バックハウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象	
設置	各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	18-8-25（高炉）	有り	7,319.2	2.18	1.81	0.37	-	62.00	20.67	17.49	10.06	9.12	35.82	26.15	8.06	0.82	0.79	-	小型ベックハウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	バックハウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象	
設置	各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	無し	-	5,289.7	3.01	2.50	0.51	-	58.57	22.65	21.57	11.54	1.17	38.42	36.18	1.14	1.10	-	-	小型ベックハウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	バックハウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	軽油 1. 2号 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-		
設置	各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25（高炉）	無し	6,846.2	1.93	1.93	-	-	60.95	19.32	17.68	10.19	9.76	37.12	27.95	8.62	0.55	-	-	小型ベックハウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
設置	各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25（高炉）	有り	6,878.3	1.92	1.92	-	-	61.13	19.64	17.60	10.14	9.71	36.95	27.82	8.58	0.55	-	-	小型ベックハウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			
設置	各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	4,848.7	2.73	2.73	-	-	57.02	23.25	20.23	11.80	-	40.25	39.47	0.78	-	-	-	小型ベックハウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	-	-			
設置	各種 (600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	18-8-25（高炉）	無し	7,329.1	1.95	1.58	0.37	-	56.93	18.64	15.60	9.11	9.10	41.12	31.51	8.05	0.80	0.76	-	小型ベックハウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	バックハウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
設置	各種 (600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	18-8-25（高炉）	有り	7,361.3	1.95	1.58	0.37	-	57.09	18.92	15.53	9.07	9.06	40.96	31.38	8.02	0.80	0.76	-	小型ベックハウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	バックハウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	被災地補正対象	
設置	各種 (600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生クワッシュラン RC-40	無し	-	5,331.7	2.69	2.18	0.51	-	51.84	19.90	19.19	10.14	1.18	45.47	43.32	1.10	1.05	-	-	小型ベックハウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	バックハウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-		
設置	各種 (600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25（高炉）	無し	6,882.8	1.69	1.69	-	-	55.69	17.45	15.59	9.70	9.12	42.62	33.56	8.58	0.48	-	-	小型ベックハウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25（20） W/C 60%	軽油 1. 2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象			

No.041【歩車道境界ブロック】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																											
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S																										
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1				K2				K3				R1				R2				R3				R4				Z1				Z2				Z3				Z4					
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3			R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S																				
設置	各種 (600mm超 1000mm以下、 50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,914.9	1.68	1.68	-	-	55.90	17.79	15.51	9.66	9.08	42.42	33.40	8.54	0.48	-	-	小型ベックハウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象																									
設置	各種 (600mm超 1000mm以下、 50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	4,885.3	2.38	2.38	-	-	49.66	20.24	17.63	10.27	-	47.96	47.28	0.68	-	-	小型ベックハウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-																										
設置	各種 (1000mm超 2000mm以下、 150kg以上550kg未満)	再生グラッシャラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,198.1	2.19	1.81	0.38	-	54.76	17.46	9.28	8.39	8.16	43.05	32.09	8.20	1.94	0.82	-	バックハウ(クローラ型)〔標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-	-	-	被災地補正対象																									
設置	各種 (1000mm超 2000mm以下、 150kg以上550kg未満)	再生グラッシャラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,230.3	2.18	1.81	0.37	-	54.98	17.80	9.24	8.35	8.13	42.84	31.94	8.16	1.93	0.81	-	バックハウ(クローラ型)〔標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-	-	-	被災地補正対象																									
設置	各種 (1000mm超 2000mm以下、 150kg以上550kg未満)	再生グラッシャラン RC-40	無し	-	5,200.7	3.03	2.51	0.52	-	48.74	17.66	9.66	9.38	9.19	48.23	44.41	2.69	1.13	-	-	バックハウ(クローラ型)〔標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-	-	-	-	-																									
設置	各種 (1000mm超 2000mm以下、 150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,751.7	1.93	1.93	-	-	53.39	16.21	9.89	8.37	7.66	44.68	34.21	8.74	1.73	-	-	バックハウ(クローラ型)〔標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象																									
設置	各種 (1000mm超 2000mm以下、 150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,783.9	1.92	1.92	-	-	53.61	16.56	9.84	8.33	7.62	44.47	34.05	8.70	1.72	-	-	バックハウ(クローラ型)〔標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象																									
設置	各種 (1000mm超 2000mm以下、 150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	4,754.3	2.75	2.75	-	-	46.18	15.84	9.24	9.09	8.94	51.07	48.61	2.46	-	-	-	バックハウ(クローラ型)〔標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	歩車道境界ブロック C種 (180/210×300×600)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-																									
再利用設置	A種 (150/170×200×600)	再生グラッシャラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,824.2	0.51	0.51	-	-	87.26	33.40	16.96	16.42	13.85	12.23	10.71	1.10	0.42	-	-	バックハウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生クラッシャラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象																									
再利用設置	A種 (150/170×200×600)	再生グラッシャラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,852.4	0.51	0.51	-	-	87.33	33.72	16.86	16.32	13.77	12.16	10.65	1.09	0.42	-	-	バックハウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生クラッシャラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象																									
再利用設置	A種 (150/170×200×600)	再生グラッシャラン RC-40	無し	-	2,936.1	0.84	0.84	-	-	96.65	43.86	24.44	23.84	1.93	2.51	1.81	0.70	-	-	-	バックハウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	再生クラッシャラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-																									
再利用設置	A種 (150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,421.4	0.00	-	-	-	88.32	33.11	17.71	16.48	15.11	11.68	11.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象																								
再利用設置	A種 (150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,449.5	0.00	-	-	-	88.39	33.47	17.60	16.37	15.01	11.61	11.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象																							
再利用設置	A種 (150/170×200×600)	無し	無し	-	2,533.3	0.00	-	-	-	100.00	45.03	26.24	25.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
再利用設置	B種 (180/205×250×600)	再生グラッシャラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,373.1	2.96	2.46	0.50	-	83.84	27.57	23.83	13.71	12.43	13.20	10.99	1.13	1.08	-	-	小型ベックハウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象																								
再利用設置	B種 (180/205×250×600)	再生グラッシャラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,405.2	2.95	2.45	0.50	-	83.94	27.94	23.69	13.62	12.36	13.11	10.92	1.12	1.07	-	-	小型ベックハウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象																							
再利用設置	B種 (180/205×250×600)	再生グラッシャラン RC-40	無し	-	3,375.7	4.72	3.92	0.80	-	91.77	35.47	33.80	18.09	1.84	3.51	1.79	1.72	-	-	-	小型ベックハウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							

No.041 【 歩車道境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
再利用設置	B種 (180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,932.2	2.68	2.68	-	-	84.58	26.78	24.55	14.15	13.54	12.74	11.97	0.77	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
再利用設置	B種 (180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,964.3	2.67	2.67	-	-	84.68	27.18	24.39	14.06	13.46	12.65	11.89	0.76	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
再利用設置	B種 (180/205×250×600)	無し	無し	-	2,934.7	4.51	4.51	-	-	94.20	38.40	33.43	19.49	-	1.29	1.29	-	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	C種 (180/210×300×600)	再生クラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,378.5	2.97	2.46	0.51	-	83.83	27.58	23.82	13.70	12.42	13.20	10.98	1.13	1.09	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象	
再利用設置	C種 (180/210×300×600)	再生クラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,410.7	2.95	2.45	0.50	-	83.93	27.95	23.68	13.62	12.34	13.12	10.91	1.12	1.09	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	被災地補正対象	
再利用設置	C種 (180/210×300×600)	再生クラッシュラン RC-40	無し	-	3,381.1	4.73	3.92	0.81	-	91.73	35.42	33.81	18.07	1.86	3.54	1.80	1.74	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-	
再利用設置	C種 (180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,932.2	2.68	2.68	-	-	84.58	26.78	24.55	14.15	13.54	12.74	11.97	0.77	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
再利用設置	C種 (180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,964.3	2.67	2.67	-	-	84.68	27.18	24.39	14.06	13.46	12.65	11.89	0.76	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	被災地補正対象
再利用設置	C種 (180/210×300×600)	無し	無し	-	2,934.7	4.51	4.51	-	-	94.20	38.40	33.43	19.49	-	1.29	1.29	-	-	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種 (600mm以下、50kg未満)	再生クラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,824.2	0.51	0.51	-	-	87.26	33.40	16.96	16.42	13.85	12.23	10.71	1.10	0.42	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
再利用設置	各種 (600mm以下、50kg未満)	再生クラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,852.4	0.51	0.51	-	-	87.33	33.72	16.86	16.32	13.77	12.16	10.65	1.09	0.42	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
再利用設置	各種 (600mm以下、50kg未満)	再生クラッシュラン RC-40	無し	-	2,936.1	0.84	0.84	-	-	96.65	43.86	24.44	23.84	1.93	2.51	1.81	0.70	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種 (600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,421.4	0.00	-	-	-	88.32	33.11	17.71	16.48	15.11	11.68	11.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
再利用設置	各種 (600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,449.5	0.00	-	-	-	88.39	33.47	17.60	16.37	15.01	11.61	11.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
再利用設置	各種 (600mm以下、50kg未満)	無し	無し	-	2,533.3	0.00	-	-	-	100.00	45.03	26.24	25.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生クラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,373.1	2.96	2.46	0.50	-	83.84	27.57	23.83	13.71	12.43	13.20	10.99	1.13	1.08	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	被災地補正対象
再利用設置	各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生クラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,405.2	2.95	2.45	0.50	-	83.94	27.94	23.69	13.62	12.36	13.11	10.92	1.12	1.07	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	被災地補正対象

No. 041 【 歩車道境界ブロック 】
 ＜ 積算単位：m ＞

条件区分					標準単価	機材構成比率														代表機材規格														備考			
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンパルト規格	養生工の有無		K	R				Z	S				K（※印：賃料）			R				Z				S										
							K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4							
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	再生クワッツァン RC-40	無し	-	3,375.7	4.72	3.92	0.80	-	91.77	35.47	33.80	18.09	1.84	3.51	1.79	1.72	-	-	-	小型ベックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-	-	-		
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	無し	4,932.2	2.68	2.68	-	-	84.58	26.78	24.55	14.15	13.54	12.74	11.97	0.77	-	-	-	小型ベックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	有り	4,964.3	2.67	2.67	-	-	84.68	27.18	24.39	14.06	13.46	12.65	11.89	0.76	-	-	-	小型ベックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
再利用設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	無し	無し	-	2,934.7	4.51	4.51	-	-	94.20	38.40	33.43	19.49	-	1.29	1.29	-	-	-	-	小型ベックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	再生クワッツァン RC-40	18-8-25（高炉）	無し	5,019.1	2.85	2.31	0.54	-	83.10	27.17	22.78	13.31	13.29	14.05	11.76	1.17	1.12	-	-	小型ベックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシャラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	再生クワッツァン RC-40	18-8-25（高炉）	有り	5,051.3	2.84	2.30	0.54	-	83.20	27.57	22.63	13.22	13.20	13.96	11.69	1.16	1.11	-	-	小型ベックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	再生クラッシャラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	再生クワッツァン RC-40	無し	-	3,021.7	4.75	3.85	0.90	-	91.44	35.07	33.86	17.90	2.08	3.81	1.95	1.86	-	-	-	小型ベックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	無し	4,572.8	2.54	2.54	-	-	83.82	26.25	23.46	14.61	13.73	13.64	12.91	0.73	-	-	-	小型ベックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	有り	4,604.9	2.52	2.52	-	-	83.94	26.69	23.30	14.51	13.63	13.54	12.82	0.72	-	-	-	小型ベックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	無し	-	2,575.3	4.51	4.51	-	-	94.20	38.39	33.44	19.49	-	1.29	1.29	-	-	-	-	小型ベックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生クワッツァン RC-40	18-8-25（高炉）	無し	4,888.1	3.23	2.67	0.56	-	80.63	25.69	13.66	12.36	12.02	16.14	12.08	2.86	1.20	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-	-	-	被災地補正対象
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生クワッツァン RC-40	18-8-25（高炉）	有り	4,920.3	3.21	2.66	0.55	-	80.76	26.11	13.58	12.28	11.94	16.03	12.00	2.84	1.19	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-	-	-	被災地補正対象
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生クワッツァン RC-40	無し	-	2,890.7	5.46	4.52	0.94	-	87.66	31.72	17.38	16.88	16.54	6.88	4.84	2.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシャラン RC-40	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	無し	4,441.7	2.94	2.94	-	-	81.14	24.62	15.04	12.72	11.64	15.92	13.29	2.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25（高炉）	有り	4,473.9	2.92	2.92	-	-	81.27	25.07	14.93	12.63	11.56	15.81	13.20	2.61	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25（20）W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象	
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	無し	-	2,444.3	5.35	5.35	-	-	89.87	30.85	17.97	17.68	17.39	4.78	4.78	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 042 【 地先境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比															代表機材規格														備考	
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）						R				Z					S
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,298.6	0.40	0.40	-	-	77.88	29.73	15.17	14.54	12.61	21.72	12.45	8.08	0.86	0.33	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種(120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,321.9	0.40	0.40	-	-	77.97	29.98	15.11	14.48	12.55	21.63	12.40	8.04	0.86	0.33	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種(120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	無し	-	3,541.7	0.60	0.60	-	-	78.97	35.81	20.02	19.63	1.38	20.43	18.63	1.30	0.50	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	地先境界ブロック A種(120×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,950.2	0.00	-	-	-	78.02	29.22	15.63	14.46	13.49	21.98	13.33	8.65	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種(120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	被災地補正対象	
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,973.5	0.00	-	-	-	78.13	29.52	15.55	14.39	13.43	21.87	13.27	8.60	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種(120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	被災地補正対象	
設置	A種(120×120×600)	無し	無し	-	3,193.3	0.00	-	-	-	79.34	35.73	20.82	20.48	-	20.66	20.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック A種(120×120×600)	-	-	-	-	-	
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,583.7	0.41	0.41	-	-	74.85	28.63	14.56	14.05	11.96	24.74	14.77	8.72	0.90	0.35	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種(150×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,610.3	0.41	0.41	-	-	74.98	28.93	14.49	13.98	11.91	24.61	14.70	8.68	0.89	0.34	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種(150×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	無し	-	3,739.3	0.62	0.62	-	-	75.46	34.24	19.10	18.67	1.43	23.92	22.06	1.34	0.52	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	地先境界ブロック B種(150×120×600)	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,202.7	0.00	-	-	-	74.79	28.04	14.99	13.92	12.84	25.21	15.85	9.36	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種(150×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	被災地補正対象	
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,229.2	0.00	-	-	-	74.92	28.36	14.91	13.85	12.77	25.08	15.77	9.31	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種(150×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	被災地補正対象	
設置	B種(150×120×600)	無し	無し	-	3,358.3	0.00	-	-	-	75.44	33.99	19.79	19.47	-	24.56	24.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック B種(150×120×600)	-	-	-	-	-	
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,666.2	0.41	0.41	-	-	73.77	28.22	14.35	13.84	11.79	25.82	16.01	8.59	0.88	0.34	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,692.8	0.41	0.41	-	-	73.88	28.50	14.28	13.78	11.73	25.71	15.94	8.55	0.88	0.34	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	被災地補正対象
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	無し	-	3,821.8	0.61	0.61	-	-	73.83	33.50	18.68	18.27	1.40	25.56	23.74	1.31	0.51	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	地先境界ブロック C種(150×150×600)	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,285.2	0.00	-	-	-	73.62	27.61	14.75	13.70	12.64	26.38	17.17	9.21	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	被災地補正対象	
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,311.7	0.00	-	-	-	73.75	27.92	14.68	13.63	12.57	26.25	17.08	9.17	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	被災地補正対象	

No.042 【 地先境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考			
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
設置	C種(150×150×600)	無し	無し	-	3,440.8	0.00	-	-	-	73.63	33.16	19.32	19.01	-	26.37	26.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生クワッシャラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,298.6	0.40	0.40	-	-	77.88	29.73	15.17	14.54	12.61	21.72	12.45	8.08	0.86	0.33	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生クワッシャラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,321.9	0.40	0.40	-	-	77.97	29.98	15.11	14.48	12.55	21.63	12.40	8.04	0.86	0.33	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生クワッシャラン RC-40	無し	-	3,541.7	0.60	0.60	-	-	78.97	35.81	20.02	19.63	1.38	20.43	18.63	1.30	0.50	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,950.2	0.00	-	-	-	78.02	29.22	15.63	14.46	13.49	21.98	13.33	8.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,973.5	0.00	-	-	-	78.13	29.52	15.55	14.39	13.43	21.87	13.27	8.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	無し	-	3,193.3	0.00	-	-	-	79.34	35.73	20.82	20.48	-	20.66	20.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生クワッシャラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,067.7	2.56	2.18	0.38	-	72.68	23.72	20.70	11.87	11.01	24.76	14.95	8.03	0.95	0.83	-	-	-	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生クワッシャラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,094.2	2.55	2.17	0.38	-	72.81	24.01	20.61	11.82	10.96	24.64	14.89	7.99	0.94	0.82	-	-	-	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生クワッシャラン RC-40	無し	-	4,223.3	3.69	3.14	0.55	-	72.28	28.13	26.50	14.33	1.27	24.03	21.48	1.36	1.19	-	-	-	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,686.6	2.33	2.33	-	-	72.50	22.87	21.03	12.08	11.75	25.17	15.95	8.56	0.66	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,713.1	2.32	2.32	-	-	72.62	23.18	20.93	12.03	11.69	25.06	15.88	8.52	0.66	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	3,842.2	3.45	3.45	-	-	71.95	29.32	25.54	14.89	-	24.60	23.61	0.99	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生クワッシャラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,708.3	2.44	2.03	0.41	-	71.34	23.12	19.59	11.70	11.39	26.22	15.89	8.53	0.92	0.88	-	-	-	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生クワッシャラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,734.8	2.42	2.02	0.40	-	71.48	23.44	19.49	11.65	11.34	26.10	15.82	8.49	0.92	0.87	-	-	-	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生クワッシャラン RC-40	無し	-	3,863.9	3.61	3.01	0.60	-	70.24	27.17	25.86	13.85	1.39	26.15	23.48	1.37	1.30	-	-	-	-	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,327.2	2.18	2.18	-	-	71.03	22.16	19.86	12.54	11.58	26.79	17.03	9.14	0.62	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.042 【 地先境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機 材 構 成 比														代 表 機 材 規 格																備考	
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z					S
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
設置	各種 (600mm超 1000mm以下、 50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,353.7	2.17	2.17	-	-	71.16	22.48	19.76	12.48	11.52	26.67	16.95	9.10	0.62	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック・C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
設置	各種 (600mm超 1000mm以下、 50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	3,482.8	3.34	3.34	-	-	69.66	28.40	24.72	14.41	-	27.00	26.05	0.95	-	-	小型ベックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック・C種(150×150×600)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-				
設置	各種 (1000mm超 2000mm以下、 150kg以上550kg未満)	再生クラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,577.2	2.76	2.34	0.42	-	68.90	21.73	11.98	10.53	10.08	28.34	16.27	8.73	2.44	0.90	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック・C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象
設置	各種 (1000mm超 2000mm以下、 150kg以上550kg未満)	再生クラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,603.8	2.74	2.33	0.41	-	69.06	22.06	11.92	10.48	10.04	28.20	16.19	8.69	2.43	0.89	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック・C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	被災地補正対象
設置	各種 (1000mm超 2000mm以下、 150kg以上550kg未満)	再生クラッシュラン RC-40	無し	-	3,732.9	4.12	3.50	0.62	-	66.57	23.94	13.18	12.82	12.66	29.31	24.31	3.65	1.35	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	地先境界ブロック・C種(150×150×600)	軽油 1.2号バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
設置	各種 (1000mm超 2000mm以下、 150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,196.2	2.51	2.51	-	-	68.41	20.64	12.85	10.67	9.67	29.08	17.46	9.37	2.25	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック・C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
設置	各種 (1000mm超 2000mm以下、 150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,222.7	2.50	2.50	-	-	68.57	21.00	12.79	10.61	9.62	28.93	17.37	9.32	2.24	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック・C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
設置	各種 (1000mm超 2000mm以下、 150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	3,351.8	3.90	3.90	-	-	65.54	22.51	13.10	12.89	12.68	30.56	27.07	3.49	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	地先境界ブロック・C種(150×150×600)	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
再利用設置	A種(120×120×600)	再生クラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,638.6	0.46	0.46	-	-	88.94	33.94	17.33	16.61	14.40	10.60	9.23	0.99	0.38	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
再利用設置	A種(120×120×600)	再生クラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,661.9	0.45	0.45	-	-	89.01	34.22	17.25	16.53	14.33	10.54	9.18	0.98	0.38	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
再利用設置	A種(120×120×600)	再生クラッシュラン RC-40	無し	-	2,881.7	0.74	0.74	-	-	97.05	44.00	24.60	24.13	1.70	2.21	1.59	0.62	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-			
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,290.2	0.00	-	-	-	90.02	33.72	18.03	16.68	15.57	9.98	9.98	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,313.5	0.00	-	-	-	90.08	34.02	17.93	16.59	15.49	9.92	9.92	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	無し	-	2,533.3	0.00	-	-	-	100.00	45.03	26.24	25.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	B種(150×120×600)	再生クラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,758.7	0.49	0.49	-	-	87.82	33.58	17.09	16.48	14.04	11.69	10.23	1.05	0.41	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
再利用設置	B種(150×120×600)	再生クラッシュラン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,785.3	0.48	0.48	-	-	87.89	33.89	16.99	16.39	13.96	11.63	10.18	1.05	0.40	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20)W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象		
再利用設置	B種(150×120×600)	再生クラッシュラン RC-40	無し	-	2,914.3	0.80	0.80	-	-	96.81	43.92	24.50	23.95	1.84	2.39	1.72	0.67	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 1.2号バトロール給油	-	-	-	-	-		

No. 042 【 地先境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,377.7	0.00	-	-	-	88.87	33.32	17.81	16.54	15.26	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,404.2	0.00	-	-	-	88.94	33.65	17.71	16.44	15.17	11.06	11.06	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	無し	-	2,533.3	0.00	-	-	-	100.00	45.03	26.24	25.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	再生グラッサンRC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,758.7	0.49	0.49	-	-	87.82	33.58	17.09	16.48	14.04	11.69	10.23	1.05	0.41	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッサン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
再利用設置	C種(150×150×600)	再生グラッサンRC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,785.3	0.48	0.48	-	-	87.89	33.89	16.99	16.39	13.96	11.63	10.18	1.05	0.40	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッサン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
再利用設置	C種(150×150×600)	再生グラッサンRC-40	無し	-	2,914.3	0.80	0.80	-	-	96.81	43.92	24.50	23.95	1.84	2.39	1.72	0.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッサン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,377.7	0.00	-	-	-	88.87	33.32	17.81	16.54	15.26	11.13	11.13	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,404.2	0.00	-	-	-	88.94	33.65	17.71	16.44	15.17	11.06	11.06	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	無し	-	2,533.3	0.00	-	-	-	100.00	45.03	26.24	25.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生グラッサンRC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,638.6	0.46	0.46	-	-	88.94	33.94	17.33	16.61	14.40	10.60	9.23	0.99	0.38	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッサン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生グラッサンRC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,661.9	0.45	0.45	-	-	89.01	34.22	17.25	16.53	14.33	10.54	9.18	0.98	0.38	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッサン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生グラッサンRC-40	無し	-	2,881.7	0.74	0.74	-	-	97.05	44.00	24.60	24.13	1.70	2.21	1.59	0.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッサン RC-40	軽油 1.2号 バトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,290.2	0.00	-	-	-	90.02	33.72	18.03	16.68	15.57	9.98	9.98	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,313.5	0.00	-	-	-	90.08	34.02	17.93	16.59	15.49	9.92	9.92	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	無し	-	2,533.3	0.00	-	-	-	100.00	45.03	26.24	25.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生グラッサンRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,160.2	3.02	2.57	0.45	-	85.46	27.89	24.34	13.96	12.94	11.52	9.44	1.11	0.97	-	-	小型バックホ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッサン RC-40	-	-	-	被災地補正対象
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生グラッサンRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,186.7	3.00	2.55	0.45	-	85.53	28.20	24.21	13.89	12.88	11.47	9.39	1.11	0.97	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 1.2号 バトロール給油	再生クラッサン RC-40	-	-	-	被災地補正対象

No.042 【 地先境界ブロック 】
< 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
作業区分	ブロック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K					R					Z					S					K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1				K2				K3				R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	