

調達要求番号：06-1-1372-0002-0001-00

海上自衛隊仕様書			
物品番号等	—	仕様書番号	SKS-9-00064
名称	パッケージエアコンの整備	防衛大臣承認年月日	—
		作成年月日	令和6年4月17日
		改正年月日	—
		海上自衛隊沖縄基地隊（沖縄海洋観測所）	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、海上自衛隊沖縄海洋観測所に設置してあるパッケージエアコンの整備（以下、「役務」という。）について適用する。

1.2 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、関連文書については、この仕様書に規定した事項の理解を助けるためのものであり、この仕様書の一部をなすものではない。

a) 引用文書

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成25年法律第39号）
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）

b) 関連文書

海上自衛隊契約規則（平成27年海上自衛隊達第4号）
 海上自衛隊契約規則の実施に関する細部（海幕経第183号。27.3.18）
 当該機器取扱説明書

2 役務に関する要求

2.1 対象品目及び数量等

対象品目及び数量等は、表1による。

表1－対象品目及び数量等

品名	メーカー・型式	製造年等	単位	数量
水冷式 パッケージエアコン	東芝キャリア 空調システムズ RDW-P8001K	2006年6月 2606W63450	EA	1

2.2 履行場所

沖縄海洋観測所（付図1参照）

2.3 役務の内容

役務の内容は、次による。

- a) 交換部品は、表2に示す交換部品を当該機器取扱説明書に基づき交換するものとする。
 なお、交換部品等は契約相手側が準備するものとする。

表2－交換部品等

番号	品名	規格等	単位	数量	場所
1	水熱交換器組立品	431 K3 027	EA	1	付図 2 参照
2	液管組立品	50RLA42530121	EA	1	
3	冷媒ガス	R407C	KG	7.8	

表2－交換部品等（続き）

番号	品名	規格等	単位	数量	場所
4	フロンガス	回収（破壊処理含む）	式	1	付図 2 参照
5	窒素ガス	—	CZ	7	

- b) 作業終了時は、作動確認を行い異常の有無の確認も行うこと。
 c) 役務実施中に、部品交換等の対策が必要となった場合は、不具合箇所対策表を作成し、監督官の承認を得た後、契約担当官と協議するものとする。

2.4 下請負作業

契約相手側は、現地作業において下請負作業させる場合は、下請負申請書(付表1)を作成して監督官経由、契約担当官等へ提出し、承認を得た後下請負作業させることができるものとする。

2.5 履行期限等

契約最終日～令和6年8月30日(金)の間、官側の定める期間及び官側の定める時間とする。

2.6 部品、材料及び機材等

役務に必要な部品、材料及び機材等は、契約相手側が全て準備するものとする。

2.7 発生材の処理

この役務により生じた撤去品（発生材）について、監督官の承認を得た後、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律、及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、契約相手側の責任において適切に処理するものとする。また、指定された発生材については、撤去品（発生材）調書を添付し、監督官に引き渡すものとする。

2.8 清掃・後片付け

作業終了後、当該作業に関連する部分の清掃及び後片付けを十分に行う。

3 監督・検査

監督官及び検査官は、立ち合い又は書類審査によって実施する。

4 その他の指示

4.1 提出書類

提出書類は、表3による。

表3－提出書類

番号	書類名	部数	提出時期	提出先	備考
1	着手届	3	契約後速やかに	監督官	海契書式第22
2	工程表	1	契約後速やかに	監督官	様式適宜
3	第1種フロン類回収業者登録証の写し	1	契約後速やかに	監督官	様式適宜
4	下請負申請書	2	必要の都度速やかに	契約担当官	付表1
5	不具合箇所対策表	1	必要の都度速やかに	監督官	様式適宜
6	撤去品（発生材）調書	6	発生後速やかに	監督官	海契書式第23
7	整備報告書（フロン充填、回収破壊証明書を含む）	1	必要の都度速やかに	検査官	様式適宜
8	作業写真	1	役務完了後速やかに	監督官	様式適宜
9	終了届	3	役務完了後速やかに	検査官	海契書式第22

4.2 その他


- a) 契約相手側は、役務の実施にあたっては、部隊の運用に支障を与えないように官側と十分に調整を行うとともに、基地内施設への立入り、車両等の乗入れ及び就業時間等に係る諸手続きを官側規則に基づき行わなければならない。
- b) 契約相手側は、役務作業に係る安全対策及び監督指揮を適切に行うものとし、作業員の隊内における服務についても、隊内諸規則を遵守しなければならない。
- c) この役務で使用する電力及び用水は、原則として契約相手側が準備するものとする。
- d) 契約相手側は日本国籍を有し、日本国憲法及びその下に成立した政府を暴力等で破壊することを主張する団体等、その他を結成し又は加入し若しくは協力していない者を配置すること。

5 隊内諸規則の遵守

契約相手側は、部隊の運営に支障をきたさないように官側と十分協議するとともに、隊内関係諸規則を遵守しなければならないものとする。

6 疑義事項

この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。

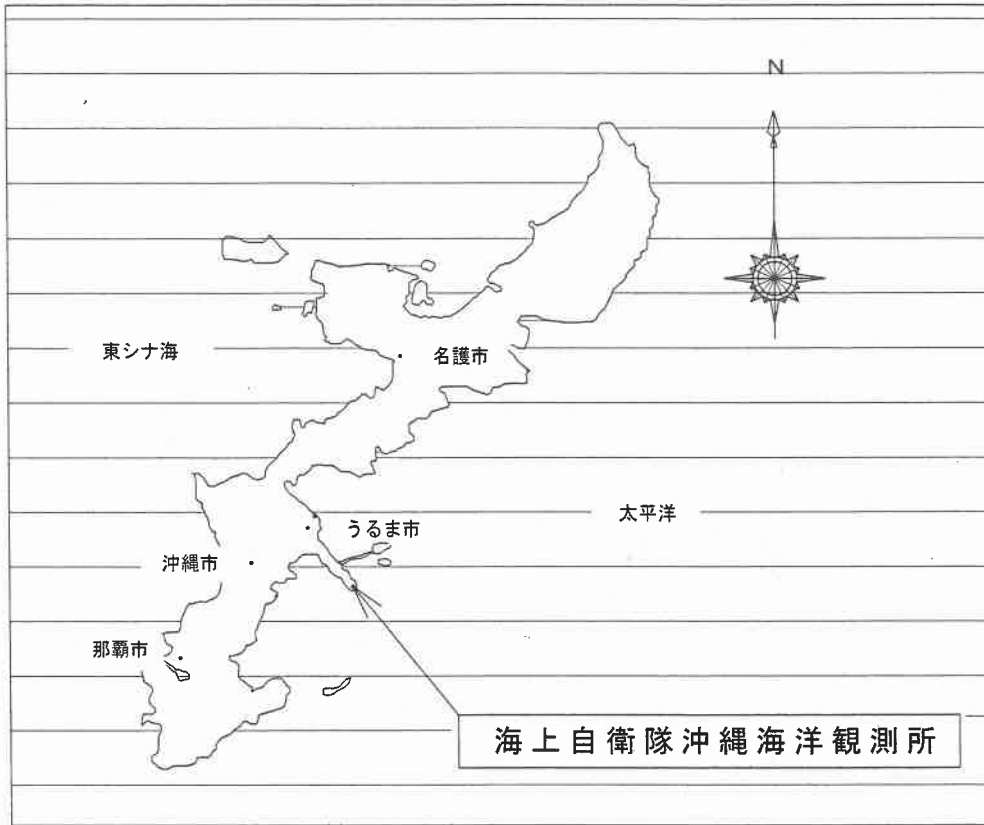


案内図 NO SCALE



沖縄海洋観測所配置図 NO SCALE

付図1 - 履行場所

建物番号 K-6

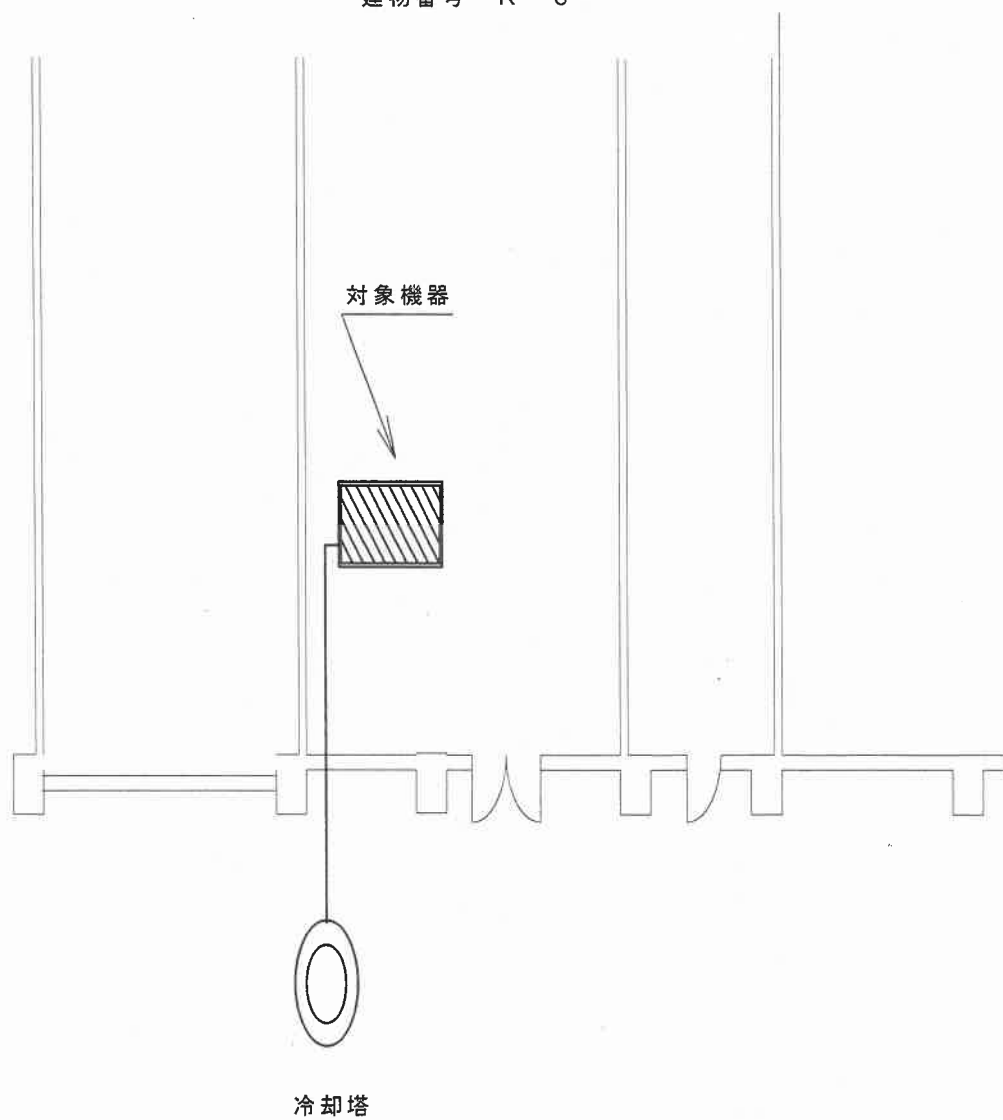

品名：水冷式パッケージエアコン
型式：RDW-P8001K
製造：東芝キャリア空調システムズ
製造番号：2606W63450
製造年月：2006年6月
電源：3相 200V 60Hz
圧縮機：19.0KW
冷媒：R407C 7.8Kg

付図2-配置図

付表1-下請負申請書

令和 年 月 日

(契約担当官等)

殿

住 所

商 社 名

代表者名

下 請 負 承 認 申 請 書

標記について、下記のとおり申請しますので承認をお願いします。

記

- 1 調 達 要 求 番 号 :
- 2 契 約 番 号 :
- 3 契 約 件 名 :
- 4 契 約 期 間 : 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
- 5 下請負内容及び業者名 : 下記のとおり

下 請 負 内 容	業 者 名

調達要求元監督官	確 認 印		参 考	
----------	-------------	--	--------	--

上記のとおり(承認・不承認)とする。

令和 年 月 日

(契約担当官等)

製 品 指 定 理 由 書

調達要求番号	06-1-1372-0002-0001-00	作成部課	沖繩基地隊 (沖繩海洋観測所 総務科)
調達要求年月日	令和6年4月17日	作成年月日	令和6年4月17日
仕様書番号	SKS-9-00064(パッケージエアコンの整備)		

品 名	カタログ製品名	製品指定理由
1 水熱交換器組立品	東芝キャリア(株) RDW-P8001K 1 部品番号: 431 K3 027	<input checked="" type="checkbox"/> 部品、構成等 <input type="checkbox"/> 著作権 <input type="checkbox"/> 部隊使用承認 <input type="checkbox"/> 試験、研究、競技 <input type="checkbox"/> 教育、標準化 <input type="checkbox"/> 国際貢献等
2 液管組立品	2 部品番号: 5ORLA42530121	

当該品目は、沖縄海洋観測所、
庁舎に装備されている、パッケージ
エアコン 東芝キャリア(株) RDW-
P8001K専用の部品であり、他社
製品とは互換性がないため指定
する。