

調達要求番号：06-1-2381-0031-0006-00

海上自衛隊仕様書			
物品番号等	—	仕様書番号	SKS-9-00068
名 称	空気調和装置の不具合調査	防衛大臣承認年月日	—
		作成年月日	令和6年4月19日
		改正年月日	—
		海上自衛隊沖縄海洋観測所整備科	

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、海上自衛隊沖縄海洋観測所に装備する空気調和装置の不具合調査について適用する。

### 1.2 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、関連文書については、この仕様書に規定した事項の理解を助けるためのものであり、この仕様書の一部をなすものではない。

#### a) 引用文書

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）

#### b) 関連文書

海上自衛隊契約規則（平成27年海上自衛隊達第4号）

海上自衛隊契約規則の実施に関する細部（海幕経第183号。27.3.18）

当該機器取扱説明書

## 2 役務に関する要求

### 2.1 対象品目及び数量等

対象品目及び数量等は、表1による。

表1－対象品目及び数量等

品名	型式等	単位	数量
パッケージエアコン	製造元：ダイキン工業 室外ユニット：RZCP280MK×2 室内ユニット：FVCP280MK	OT	1

### 2.2 履行場所

沖縄海洋観測所内（付図1及び付図2参照）

### 2.3 期間及び時間

契約締結後～令和6年8月30日（金）の間、官側の定める期間及び時間とする。

### 2.4 作業管理者及び作業実施者

契約の相手方は、役務に従事する作業管理者及び作業実施者を作業管理者等名簿（付表1）に所要事項を記入後、監督官に提出するものとする。

## 2.5 下請負作業

契約の相手方は、現地作業において下請負作業させる場合は、下請負承認申請書（付表2）を作成して監督官経由、契約担当官等へ提出し、承認を得た後下請負作業させることができるものとする。

## 2.6 役務の内容

契約の相手方は、対象品目の不具合箇所を特定し、不具合箇所対策表（付表3）に所要事項を記入後監督官に提出するものとする。

## 2.7 不具合の内容

運転後数十分で異常停止する。

## 2.8 材料及び器材等

この役務に必要な材料及び器材等は、契約の相手方が準備するものとする。

## 2.9 廃棄物の処理

この役務により生じた廃棄物等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、契約の相手方が処理するものとする。

## 3 監督・検査

### 3.1 監督

監督は、工程管理、提出書類及び立合いにより確認するものとする。

### 3.2 検査

検査は、書類審査により行うものとする。

## 4 その他

### 4.1 提出書類

提出書類は、表2による。

表2－提出書類

番号	書類名	提出時期	部数	提出先	備考
1	着手届	契約後速やかに	3	検査官	海契書式第22
2	工程表	工程調整後速やかに	1	監督官	様式適宜
3	作業管理者等名簿	契約後又は変更後速やかに	2	監督官	付表1
4	下請負承認申請書	必要の都度速やかに	2	監督官経由 契約担当官等	付表2
5	不具合箇所対策表	役務終了後速やかに	3	監督官	付表3
6	終了届	役務終了後速やかに	3	検査官	海契書式第22

### 4.2 安全等

- a) 作業中は、常に安全に留意して現場管理を行い、事故防止に努める。また、契約の相手方側の故意又は過失により事故等が発生した場合は、契約の相手方側の責任とする。
- b) 火気の使用や溶接作業等を行う場合には、官側の許可を得るとともに、火気の取扱いに十分注意し、適切な消火設備等を設けるなど火災防止処置を講じること。
- c) 喫煙は指定された場所で行い、毎日の作業終了後、消火及び整頓状況を確認する。

#### 4.3 保全等

- a) 海上自衛隊施設内に立入る手続きについては、官側と調整するものとし、作業する従業員は日本国籍を有し、日本国憲法及びその下に成立した政府を暴力等で破壊することを主張する団体等、その他を結成し又は加入し若しくは協力していない者を配置すること。
- b) 役務に従事する従業員は、監督官の許可なく資料（電子データを含む。）を複写、増刷等記録に残るような行為を行ってはならない。
- c) 役務に従事する従業員は、業務上知り得た事項について守秘義務を負うものとし、契約履行中及び契約終了後を問わず、第三者に漏らしてはならない。
- d) 役務の実施にあたり、官側の許可なく、パソコン及び可搬式記憶媒体を海上自衛隊の施設内に持ち込むことを禁止する。
- e) 海上自衛隊施設内での写真撮影を禁止する。役務上必要な場合は、官側の許可を得て行うこと。

#### 4.4 留意事項

- a) 契約の相手方は、役務の実施にあたっては、部隊の運用に支障を与えないように官側と十分調整を行い、各種作業等の計画を立てなければならない。
- b) 契約の相手方は、基地内施設への立入り、車両等の乗入れ等に係る諸手続きを官側規則に基づき行わなければならない。
- c) 契約の相手方は、役務作業に係る安全対策及び監督指揮を適切に行うものとし、作業員の隊内における服務についても、隊内諸規則を遵守しなければならない。

#### 4.5 疑義事項

この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。

## 付表 1 - 作業管理者等名簿

令和 年 月 日

監督官 殿

住 所

会 社 名

代表者名

印

## 作 業 管 理 者 等 名 簿

作業管理者等を下記のとおりとしましたので提出します。

記

作業管理者

番号	氏 名	国 籍	性別	生年月日	住 所	経 歴	備 考

※ 備考欄には、特記事項を記載する。

作業実施者

番号	氏 名	国 籍	性別	生年月日	住 所	経 歴	備 考

※ 備考欄には、特記事項を記載する。

検査官	監督官

付表2 下請負承認申請書

令和 年 月 日

(契約担当官等)

殿

住 所

商 社 名

代表者名

下 請 負 承 認 申 請 書

標記について、下記のとおり申請しますので承認をお願いします。

記

- 1 調 達 要 求 番 号 :
- 2 契 約 番 号 :
- 3 契 約 件 名 :
- 4 契 約 期 間 : 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
- 5 下請負内容及び業者名 : 下記のとおり

下 請 負 内 容	業 者 名


調達要求元監督官	確認印		参 考	
----------	-----	--	--------	--

上記申請を ( 承認 ・ 不承認 ) とする。

令和 年 月 日

(契約担当官等)




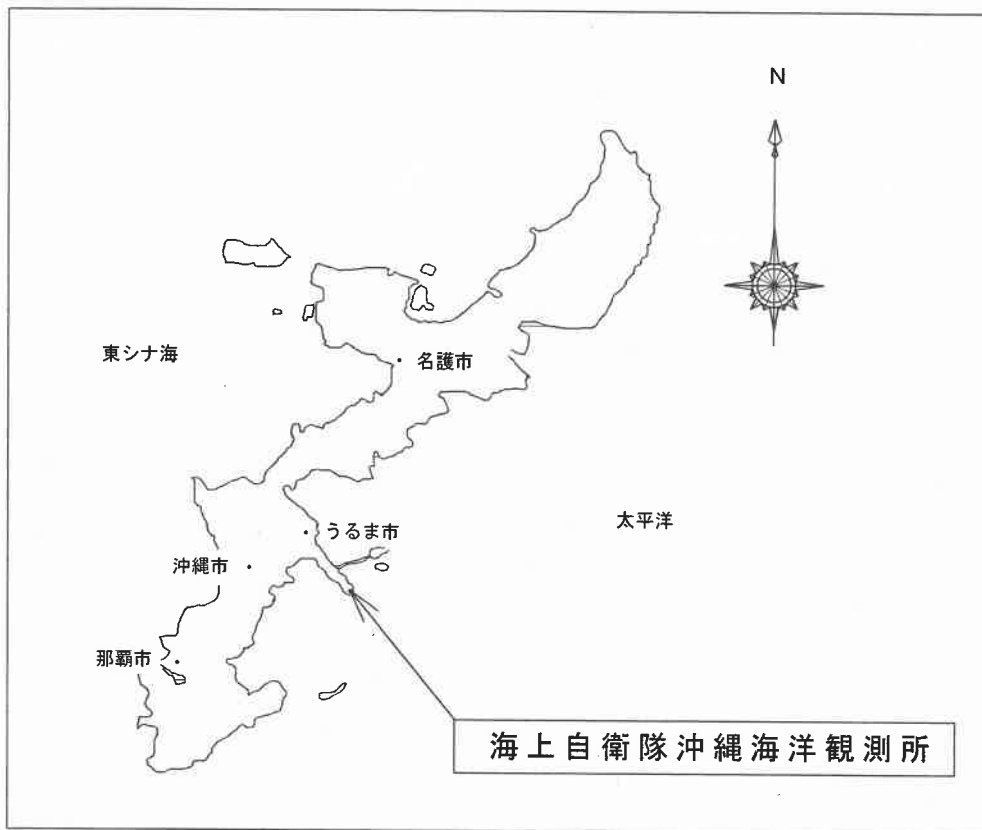


案内図 NO SCALE





沖縄海洋観測所配置図 NO SCALE

付図1 - 履行場所等

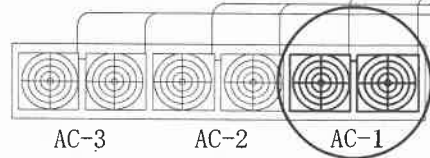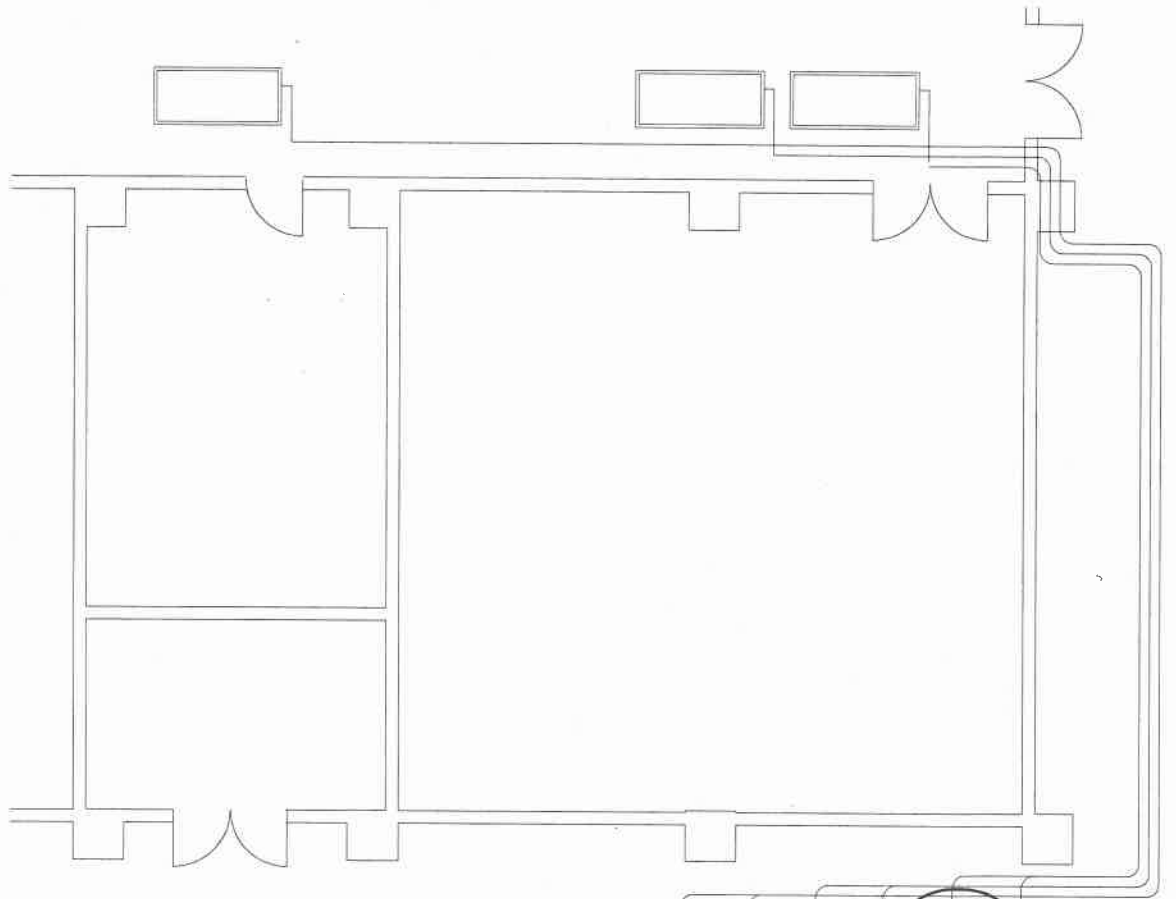

パッケージエアコン 空冷式

機種名	RZCP280MK
電源	三相 200V 50/60Hz
出力	圧縮機 2.7kW 4.5kW ファン 750W
冷媒	R410A 14.6kg

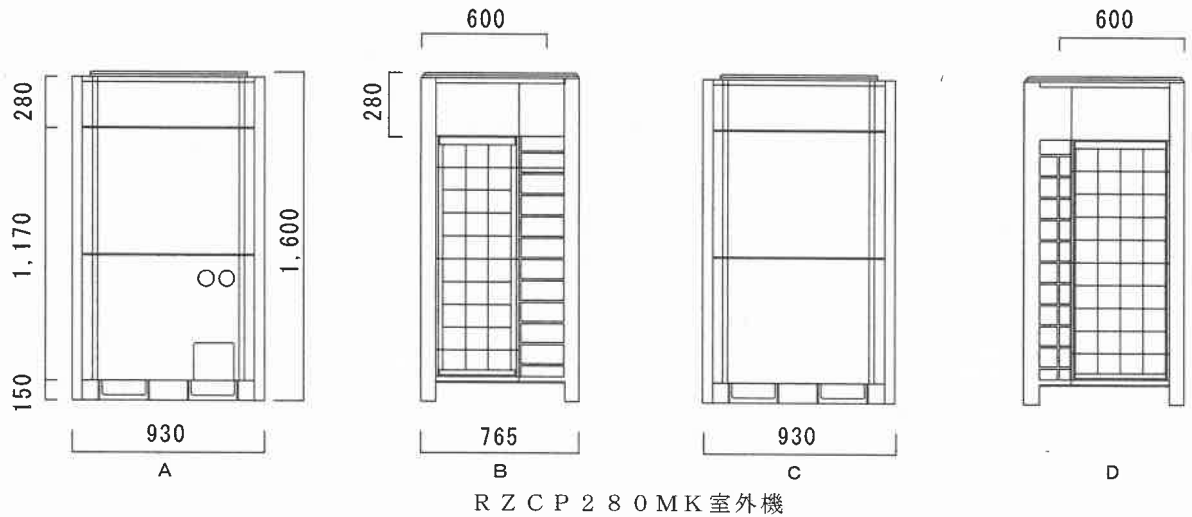

RZCP280MK 室外機

付図 2 - 履行場所等 (室外機配置図)