


総務部長 決裁		役務等支出負担行為要求書						調達要求 番号	各修 3	科 目 目 細分	防衛本省共通費 各所修繕 一般修繕費(その他)		
要 求 欄						年 月 日		調 達 欄					
会 計 課					関係課 (室)	要 求 元				室 長	補 佐	係 長	係
課 長	室 長	補 佐	係 長	係		課長等	補 佐	供用官	係				
行 為 名 称		算 出 内 訳			時 期、 場 所、 人 員、 その他				契 約 方 式	一 般 指 随 意	根 拠 法 令	会 計 法 第 29 の 3 第 項 予 決 令 第 条 第 項 第 号	
学生舎等空調機修理調査		一式			仕様書のとおり				選 定 業 者			契 約 条 件	
									予 定 価 格	総 額		算 出 の 基 礎	
総 額								調 達 説 明 日 時	年 月 日 時 分				
備 考	課 室 名	管理施設課			要 求 者 氏 名	西村 拓也		電 話 番 号	2073		入 札 日 時	年 月 日 時 分	






仕 様 書

	調達要求番号	各修 考
品 名	数 量	備 考
学生舎等空調機修理調査	一式	
<p>1 総則</p> <p>(1) 適用範囲 本仕様書は、学生舎等空調機修理調査について適用する。</p> <p>(2) 関連文書等 本仕様書及び図面に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)最新版」、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)最新版」、「公共建築工事標準図(機械設備工事編)最新版」による。</p> <p>2 役務等に関する要求</p> <p>(1) 作業内容 別図2～7のとおり作業する。 また、細部取合いについては現地の状況にあわせ施工すること。 ※発生した金属類については、契約担当官等の確認後、校内隊舎北側の発生材置き場に整理集積すること。その他の産業廃棄物は、許可を得た産業廃棄物処理場にて適正に処分し、マニフェストを官の係官に提出すること。 なお、本作業に伴う部品の交換等が発生した場合は速やかに契約担当官等と協議するものとする。</p> <p>(2) 作業場所 別図1のとおり</p> <p>(3) 材料及び仕様 別図2～7のとおり作業する。</p> <p>3 官給品等 本役務に必要な光熱水料等については、官側支給とする。</p> <p>4 監督・検査 検査は、契約担当官等が定める監督及び検査実施要領により実施するものとする。</p> <p>5 その他</p> <p>(1) 受注者は、契約締結後速やかに役務実施予定線表(様式適宜)を提出すること。</p> <p>(2) 受注者は、作業完了後速やかに作業報告書(1部)及び発生材調書(1部)を契約担当官等へ提出するものとする。また、作業写真(作業着手前、作業完了時において写真撮影し、ファイルに整理したもの)を契約担当官等に1部提出する。</p> <p>(3) 受注者は、下請契約を締結した時は、施工体制台帳及び施工体系図を作成し、施工体制台帳及び施工体系図の写しを契約担当官等に1部提出する。 なお、提出時期は工事着手前、体制変更時及び契約担当官等の求める時期とする。</p> <p>(4) 既存施設等の保護には十分注意すること。万一破損又は、汚損させた場合は、受注者の費用負担において速やかに補修等を行い、原状回復すること。</p> <p>(5) 仕様書及び関係図書並びに作業内容を本役務の作業以外の目的で第三者に漏えいしないこと。 また、作業で知り得た内容も同様とする。</p> <p>(6) 本仕様書に疑義が生じた場合は、速やかに契約担当官等と協議するものとする。</p>		





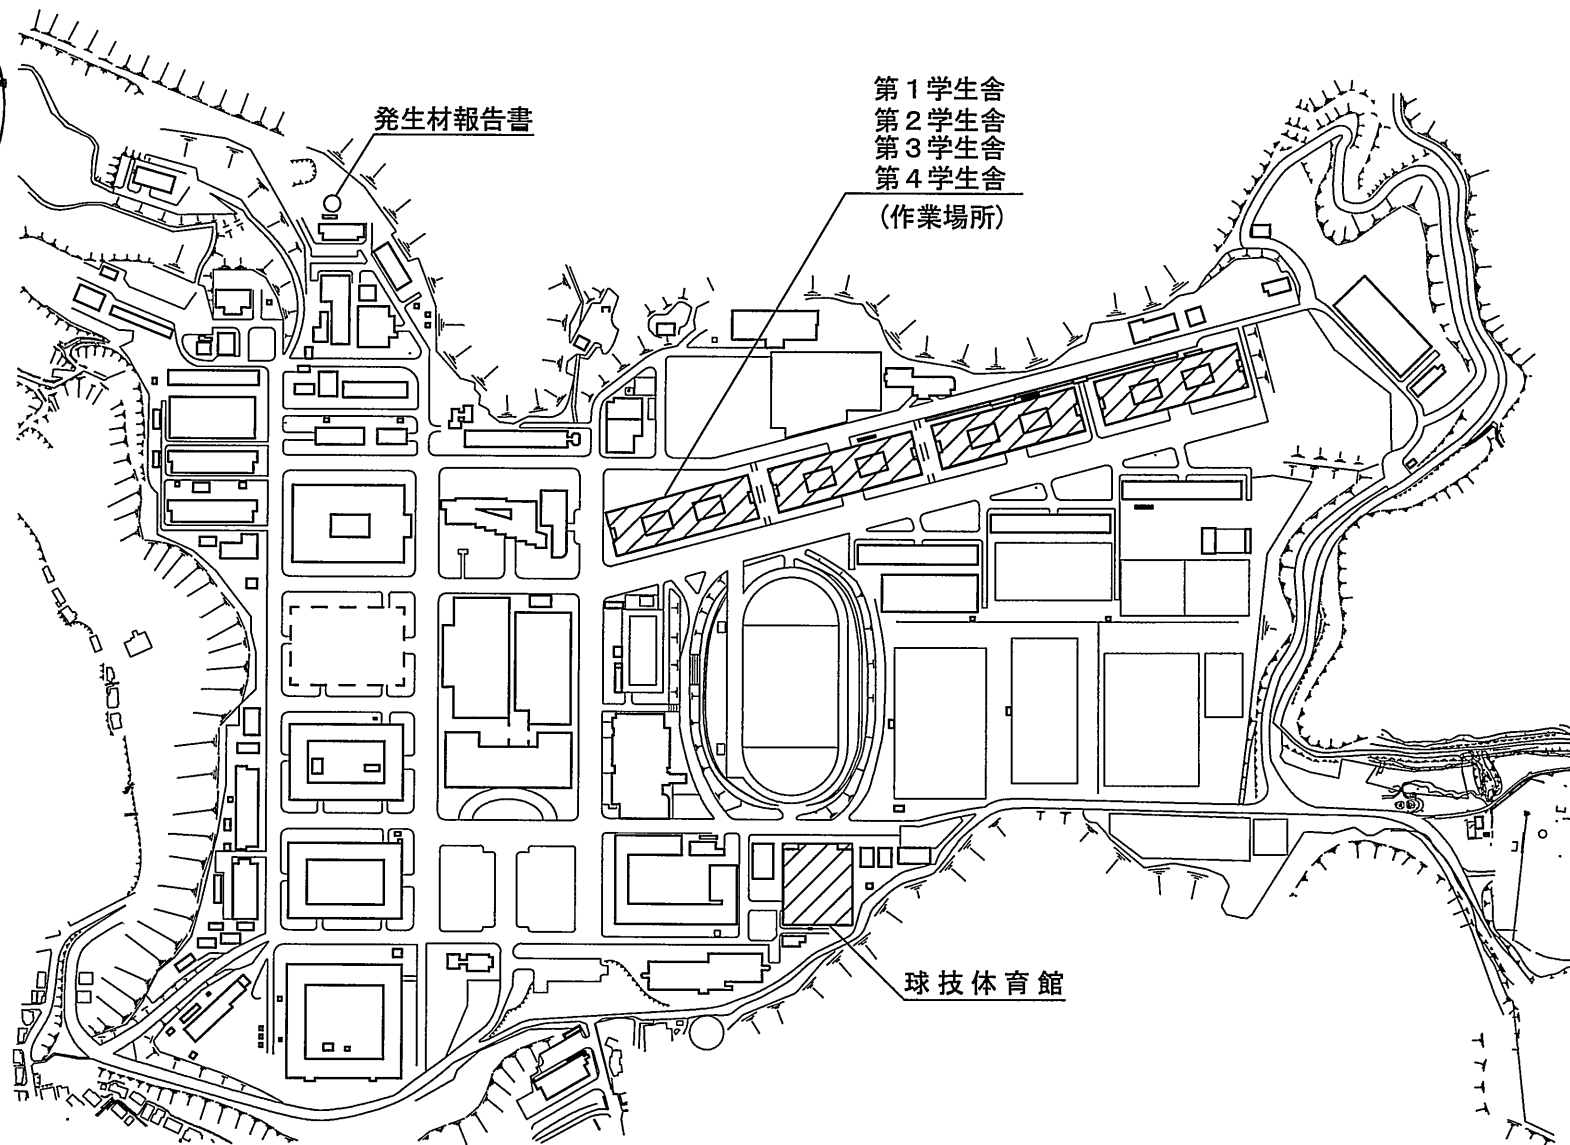


配置図 S=N・S

件名	学生舎等空調機修理調査	
図面名称	案内図、配置図	図面番号
	令和6年4月	1
	防衛大学校 総務部管理施設課	7

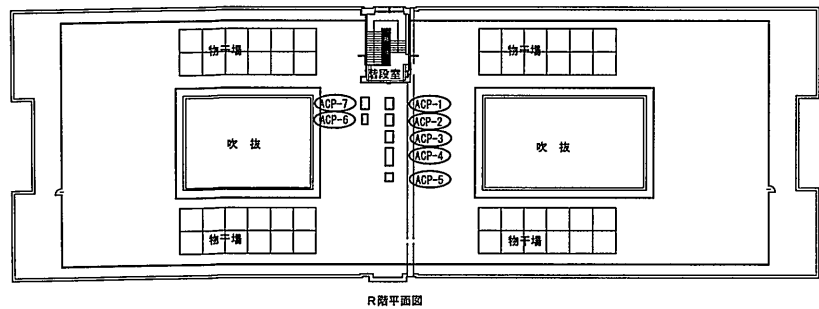
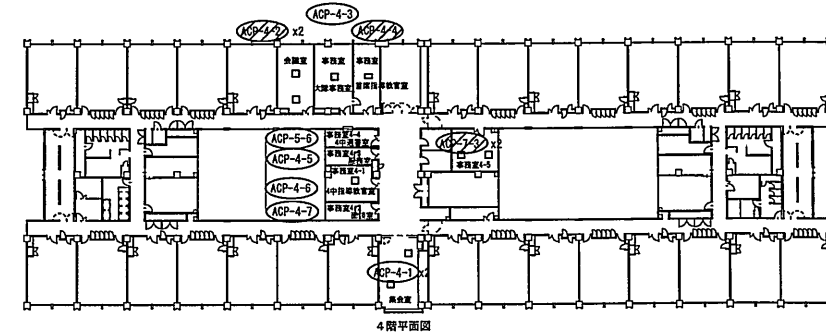
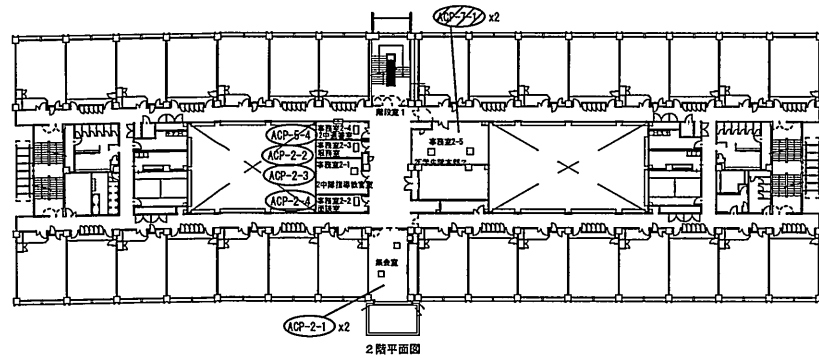
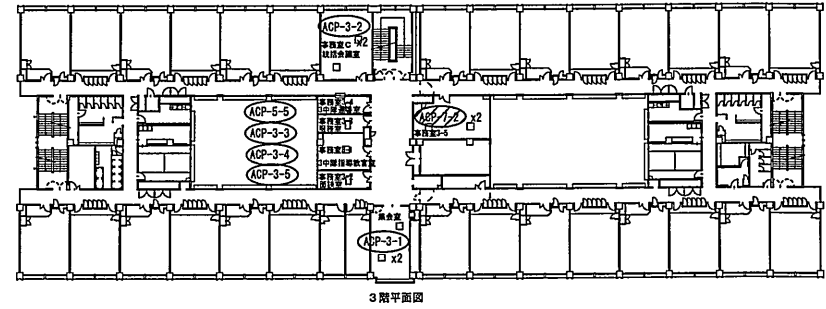
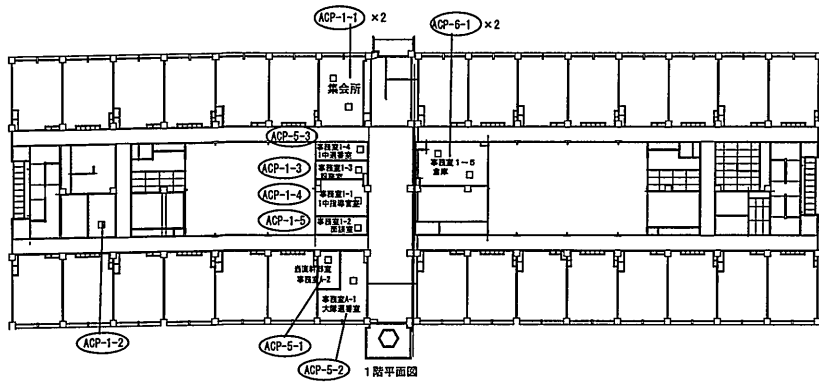


件名	学生舎等空調機修理調査	
図面名称	第1学生舎 平面図	図面番号
	令和6年4月	2
	防衛大学校 総務部管理施設課	7

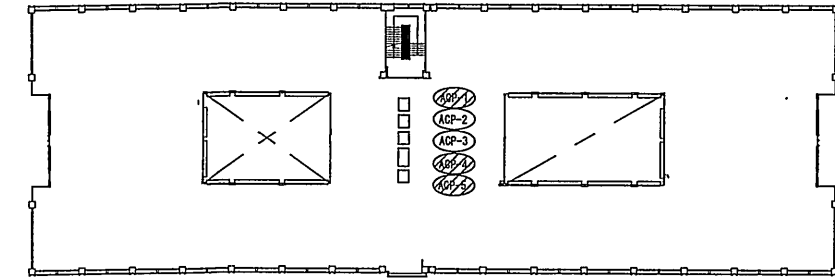
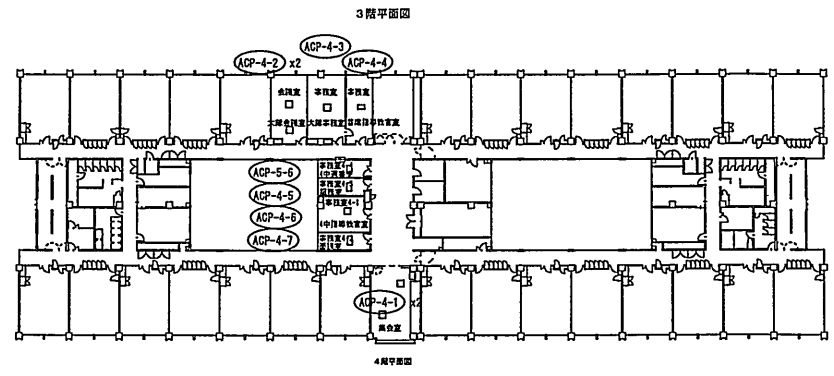
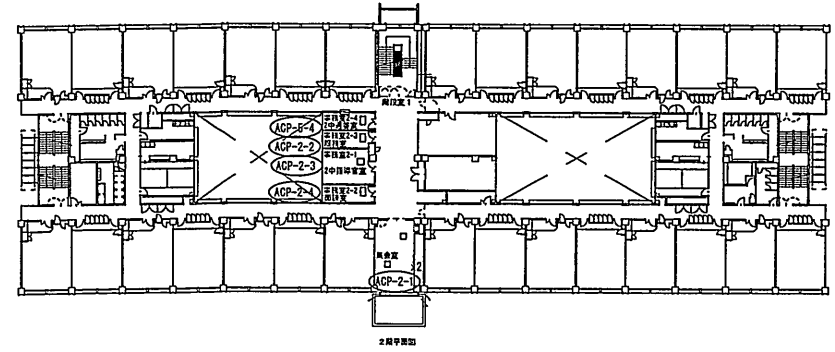
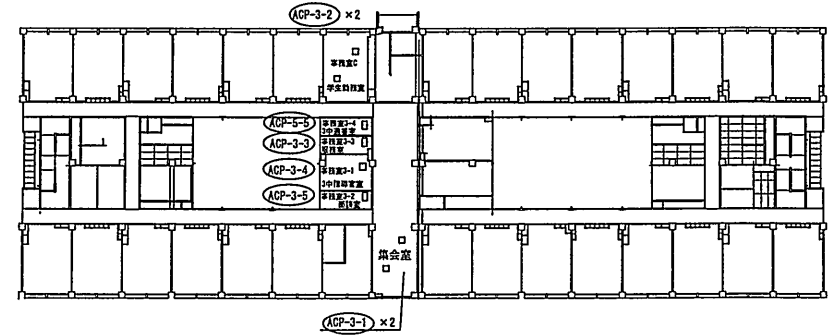
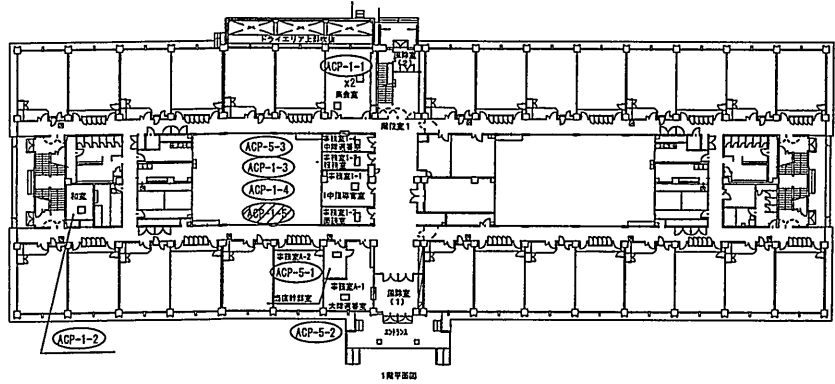


R階平面図


件名	学生舎等空調機修理調査	
図面名称	第2学生舎 平面図	図面番号
	令和6年4月	3
	防衛大学校 総務部管理施設課	7

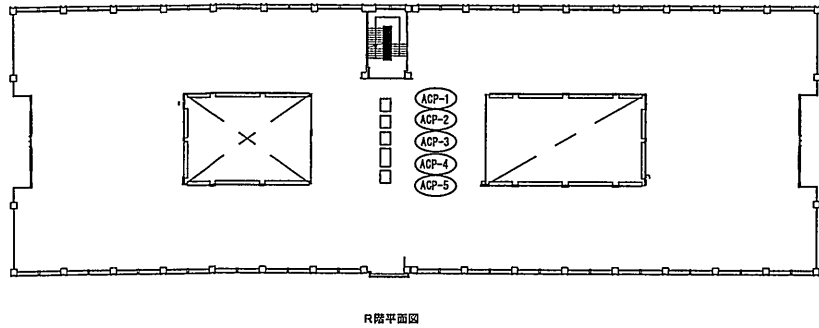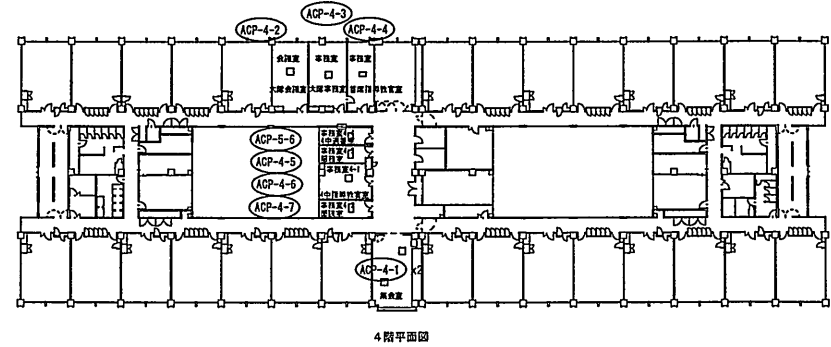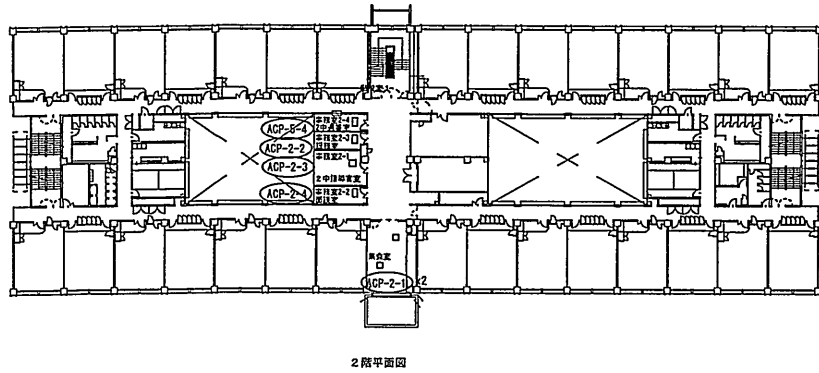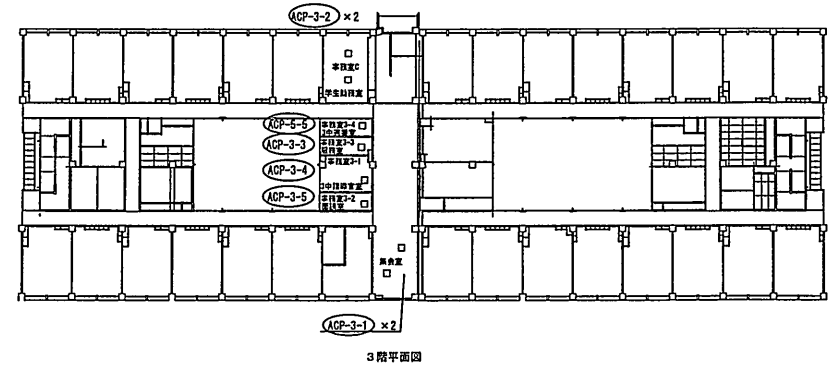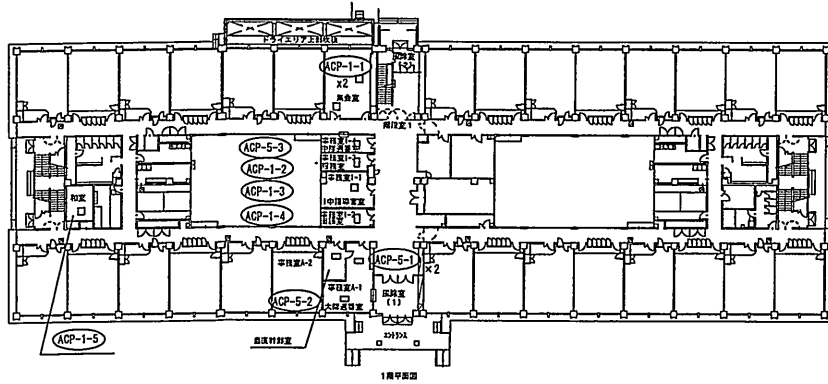

件名	学生舎等空調機修理調査	
図面名称	第3学生舎 平面図	図面番号
	令和6年4月	4
	防衛大学校 総務部管理施設課	7

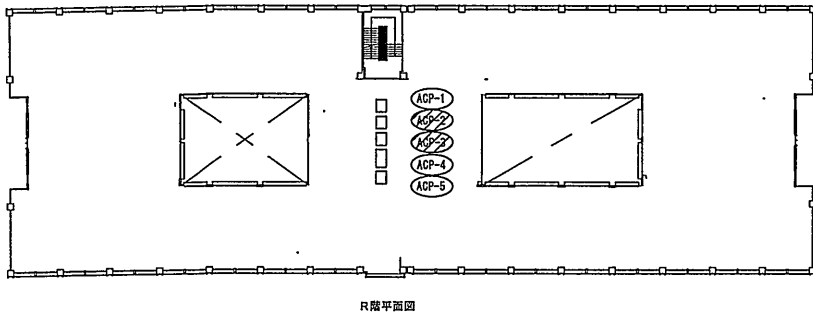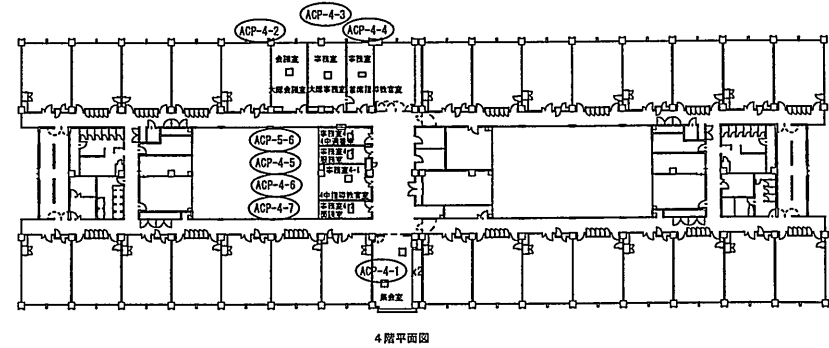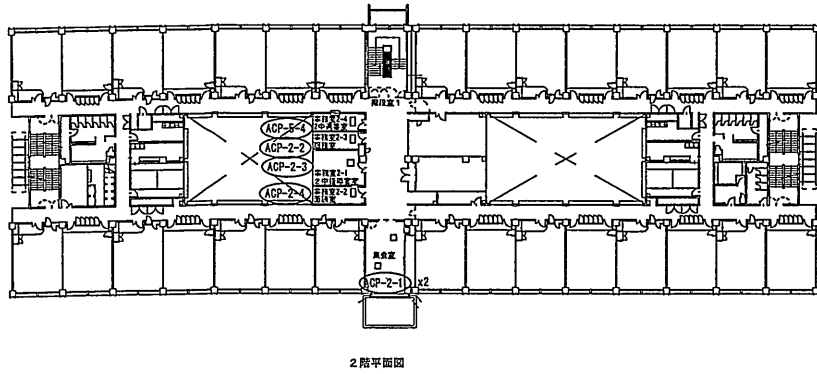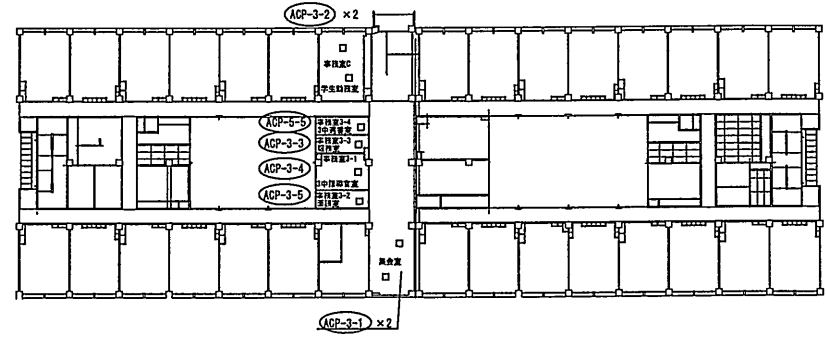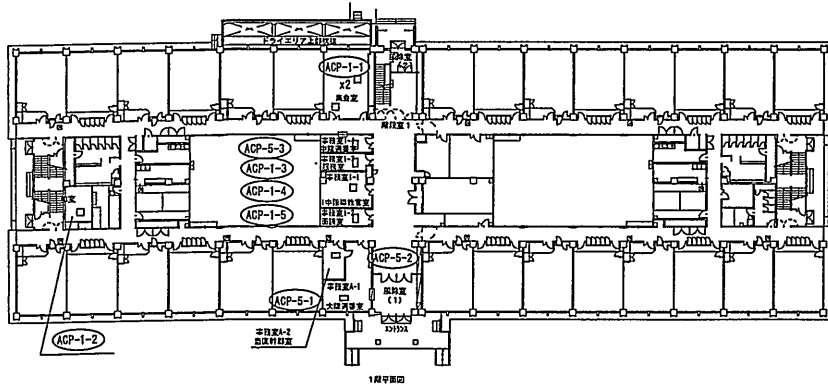

件名	学生舎等空調機修理調査	
図面名称	第4学生舎 平面図	図面番号
	令和6年4月	5
	防衛大学校 総務部管理施設課	7

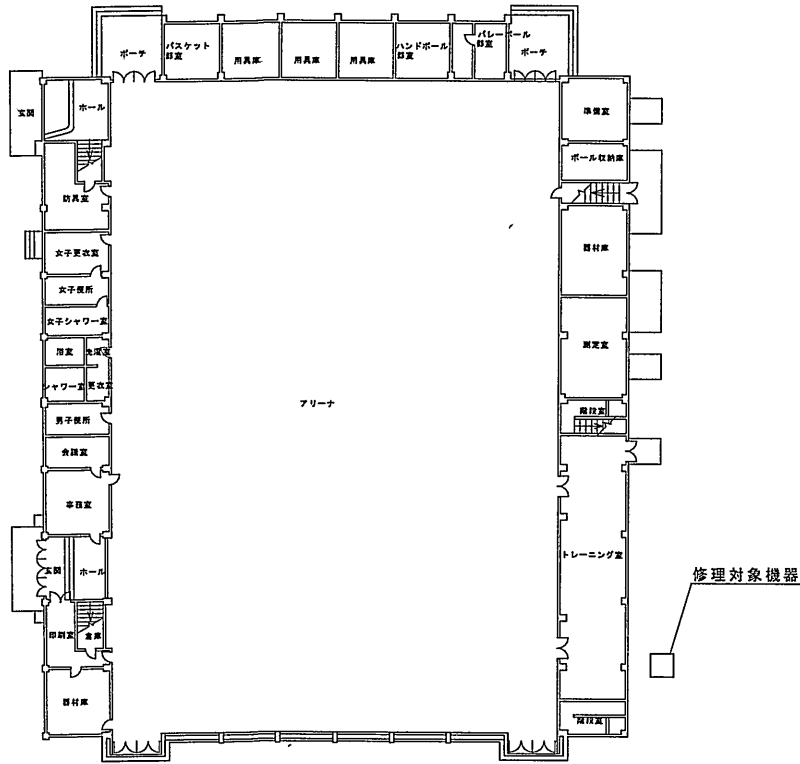

< 作業内容 >

- ・ 図面番号 7 / 7 の表の記載とおり、第 1 学生舎、第 2 学生舎、第 4 学生舎、球技体育館の空調機不具合箇所 の部品交換作業、第 3 学生舎の空調機の不具合箇所の調査及び報告書の作成を実施すること。
- ・ 作業終了後、試運転を行い不具合がある場合は不具合対策一覧表を提出すること。

< 注意事項 >

- ・ 更新に際する配管接続、アンカーボルト打ち直し、電気工事、ガス管工事及びパッキン、ボルトナット等の消耗品を含む。
- ・ 冷媒配管、ドレン配管、リモートケーブルは既設再利用とする。
- ・ 修理に伴う仮設養生も含む。
- ・ 搬出入に際しては現地を確認し計画すること。
- ・ 細部取り合い及び施工要領は、現地を確認し調整すること。
- ・ 施工時期については契約担当官等と良く調整すること。

件名	学生舎等空調機修理調査	
図面名称	球技体育館 平面図	図面番号
令和 6 年 4 月		6
防衛大学校 総務部管理施設課		7

第1学生舎修理(日立・ACP-4,-7)			
交換部品			
熱交換器(室内機)	P28888	5個	ACP4-4, ACP7-1, ACP7-3
	P28889	2個	ACP4-2
冷媒ガス	P28893	2個	ACP7-2
消耗品雑材	R410A	1式	
第2学生舎修理(タ・イソ・ACP-1,-4,-5)			
ACP-1系統交換部品		ACP-5系統交換部品	
インバーター圧縮機	2362139	1個	インバーター圧縮機 2362139 1個
定速圧縮機	2490003	2個	防振ゴム(4個セット) 2219994 1個
防振ゴム(4個セット)	2219994	3個	圧縮機取付ホルト 162531J 3個
圧縮機取付ホルト	162531J	9個	クランクケースヒータ 155384J 1個
クランクケースヒータ	155385J	1個	プリント基板ASSY 2340627 1個
クランクケースヒータ	155386J	1個	インバーターASSY 2515546 1個
クランクケースヒータ	155387J	1個	冷媒ガス R410A 1式
ガス側閉鎖弁組立品	2292177	1個	消耗品雑材 1式
インバーターASSY	2515546	1個	
インバーター組立品	2531141	1個	
付属品ASSY	2531144	1個	
プリント基板ASSY	2340627	1個	
クロスフィン熱交換器	2317348	1個	
プリント基板	2118426	1個	
能力設定アダプタ	065331J	1個	
指示銘板	2322249	1個	
冷媒ガス	R410A	1式	
消耗品雑材		1式	
ACP-4系統交換部品			
インバーター圧縮機	2362139	2個	
定速圧縮機	2490003	1個	
防振ゴム(4個セット)	2219994	3個	
圧縮機取付ホルト	162531J	9個	
クランクケースヒータ	155384J	2個	
クランクケースヒータ	155386J	1個	
プリント基板ASSY	2340627	2個	
インバーターASSY	2515553	2個	
電磁接触器	1925955	1個	
冷媒ガス	R410A	1式	
消耗品雑材		1式	

第4学生舎修理(タ・イソ・ACP-2,-3) 第3学生舎調査(三菱電機・5系統)			
ACP-2系統交換部品		不具合箇所調査	
インバーター圧縮機	2362139	1個	ビル用マルチ(ACP-1~5系統)
定速圧縮機	2490003	1個	報告書作成
防振ゴム(4個セット)	2219994	2個	球技体育館トレーニング室修理
クランクケースヒータ	155385J	1個	交換部品
クランクケースヒータ	155386J	1個	インバーター基板 P31692 1個
インバーター組立品	2544366	1個	インバーター基板 P31696 1個
付属品ASSY	2544506	1個	プリント基板(制御) P31691 1個
プリント基板	1926718	1個	スパーサー 11個
電磁接触器	1925955	1個	消耗品雑材 1個
圧縮機リフト線	157586J	1個	
冷媒ガス	R410A	1式	
消耗品雑材		1式	
ACP-3系統交換部品			
インバーター圧縮機	2362139	1個	
熱交換器	2087964	1個	
防振ゴム(4個セット)	2219994	1個	
クランクケースヒータ	155385J	1個	
圧力センサー(高圧)	2336736	1個	
圧力センサー(低圧)	2336743	1個	
高圧圧力開閉器	155290J	2個	
高圧圧力開閉器	155291J	1個	
電動弁コイル	2116677	1個	
電動弁コイル	2285605	1個	
電動弁コイル	2285643	1個	
インバーター組立品	2544366	1個	
付属品ASSY	2544506	1個	
圧縮機リフト線	157586J	1個	
電磁接触器	1925955	2個	
冷媒ガス	R410A	1式	
消耗品雑材		1式	

件名	学生舎等空調機修理調査	
図面名称	作業内容	図面番号
令和6年4月		7
防衛大学校 総務部管理施設課		7