

【巻末資料】

工事中における水の濁りについて

1. 大浦湾側における地点別の換算SS値と塩分の関係




1. 大浦湾側における地点別の換算SS最大値と塩分の関係

令和8年6月16日

令和8年6月17日

令和8年6月18日

午前

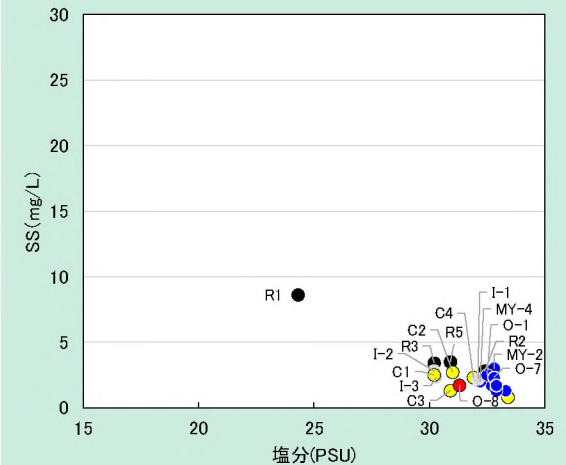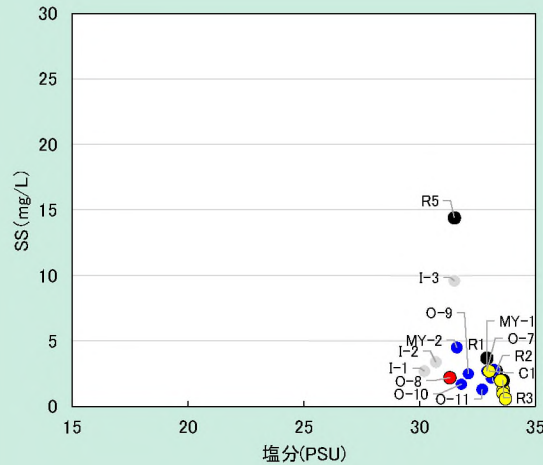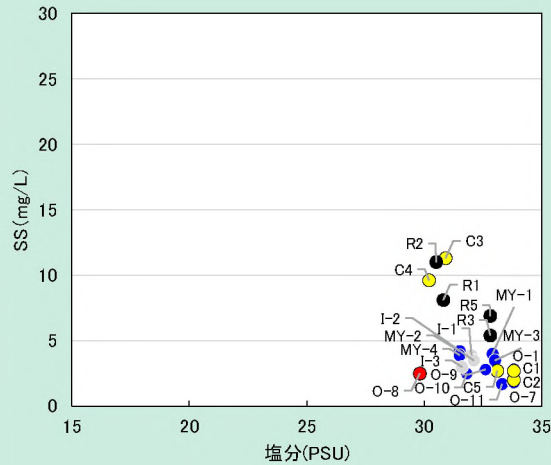

午後

